Vzw ACMV
Legendaledreef 80
8020 Oostkamp
050 / 84 17 85

Administratieve ondersteuning door:
IFIRMA
Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem
050 / 80 02 99

Ondernemersnummer: 0861 150 162
Vzw ACMV is een door BELAC geaccrediteerde keurinstelling type A.
Vzw ACMV is een controleorganisme erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
329 - INSP

Algemeen

Onze referentie:	PC/19/01/16/01	Datum van onderzoek:	16/01/2019
Uw referentie:	-	Uitgevoerd door:	Piet Cambier
Opdrachtgever:	IFIRMA Torhoutsesteenweg 174 8210 Zedelgem	Begeleider tijdens het onderzoek:	Nico Baert
Verslag t.a.v.:	IFIRMA	Eigenaar van de installatie:	Dentyn Agnes
Plaats van het onderzoek:	Torhoutsesteenweg 230 8210 Zedelgem	Uitvoerder van de installatie:	-
Reden van aanvraag keuring:	Verkoop		

Verslag van het controle-onderzoek van de beschreven elektrische huishuidelijke installatie, uitgevoerd volgens art 271 van het AREI. (DOC 29 uitgave C)

Identificatie-inlichtingen

De opdrachtgever bevestigt bij het begin van de keuring dat de installatie werd aangevangen op:

Installatiegedeelte voor 1/10/1981 (AREI art 1 tot 279):	Geen
Installatiegedeelte na 1/10/1981 (AREI art 1 tot 275):	Volledig

Type lokalen:	Wooneenheid
Netsysteem:	TT
Dienstspanning:	1N400V
Voedingskabel van het hoofdbord:	2x16
Nominale waarde bescherming aansluiting:	D50
Maximale waarde bescherming aansluiting:	-
Hoofddifferentieel:	40/0,3/A/3000
Bijkomende verdeeldifferentieel:	40/0,03/A/3000

Beschrijving van de gecontroleerde installatie

Opstelplaats elektrisch bord	Naam van het bord	Aantal eindstroombanen
Woonkamer kant straat	ALSB	6
Stookplaats	VB	8

Metingen en visuele inspectie

Continuïteit van de beschermingsgeleider:	In orde
Isolatieweerstand (laagst gemeten waarde in Megohm):	6,6
Aardcircuitweerstandsmeting (in Ohm):	0,9
Test werking hoofddifferentieel via opwekking foutstroom gelijk aan gevoeligheid toestel:	In orde (uitschakeltijd: 49ms)
Test werking hoofddifferentieel via eigen testknop	Niet in orde

Vzw ACMV
Legendaledreef 80
8020 Oostkamp
050 / 84 17 85

Administratieve ondersteuning door:
IFIRMA
Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem
050 / 80 02 99

Ondernemersnummer: 0861 150 162
Vzw ACMV is een door BELAC geaccrediteerde keurinstelling type A.
Vzw ACMV is een controleorganisme erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
329 - INSP

Inbreuken

Elektrisch bord bijzonder vuil binnenin: te reinigen.

Testknop hoofddif werkt niet.

A3. De elektrische installatie is volledig / gedeeltelijk opgebouwd na 1/10/1981: het elektrisch dossier (keuringsverslag + eendraadsschema + situatieplan) van het gelijkvormigheidsonderzoek volgend AREI art 270 of 276 kon ons niet worden voorgelegd. (art 16/269 + MB 27/07/1981)

B5. De nominale stroom van de hoofddifferentieel is niet aangepast aan de stroomopwaartse aansluitbeveiliging. (art 9)

C2. Er is geen aardingsmeetklem (onderbreker). (art 70)

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Ter informatie

1. Onze controle begint na de teller van de verdeelmaatschappij en beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en normaal (= zonder extra middelen) bereikbaar is.

2. Elk ongeval met een persoon als slachtoffer dat al dan niet rechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van een huishoudelijke elektrische installatie moet gemeld worden aan de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

3. Dit onderzoeksverslag dient, samen met het eendraadsschema en situatieplan, te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier dient bij de installatie aanwezig te blijven zodat het kan geraadpleegd worden bij eventuele interventies. Elke wijziging aan deze installatie dient in dit dossier te worden vermeld. **Bij een belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding van de betreffende gecontroleerde installatie dient deze opnieuw – voor dit gedeelte – aan een gelijkvormigheidsonderzoek te worden onderworpen.**

Vzw ACMV
Legendaledreef 80
8020 Oostkamp
050 / 84 17 85

Administratieve ondersteuning door:
IFIRMA
Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem
050 / 80 02 99

329 - INSP
Ondernemersnummer: 0861 150 162
Vzw ACMV is een door BELAC geaccrediteerde keurinstelling type A.
Vzw ACMV is een controleorganisme erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Besluit

De betreffende elektrische installatie **is niet conform** met de voorschriften van het AREI.
De werken nodig om de overtredingen, die opgemerkt werden tijdens het onderzoek, te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle gepaste maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Het nazicht op de verdwijning van de overtredingen dient te worden vastgesteld door hetzelfde erkend organisme dat de gelijkvormigheidscontrole heeft uitgevoerd.
Ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie binnen een termijn van **1 jaar** (ten laatste: **16/01/2020**) dienen wij de bevoegde overheidsdienst hiervan in te lichten (zie art 274).

Dit verslag zal enkel en alleen verdeeld worden aan de opdrachtgever. Andere partijen kunnen een kopie van dit verslag bekomen mits schriftelijke toelating of vraag van de opdrachtgever.

Visum van de verdeelmaatschappij

In naam van de directeur van het erkend organisme,
(naam inspecteur + handtekening)

Piet Cambier



Dit verslag werd opgemaakt op 16/01/2019.

Vzw ACMV
Legendaledreef 80
8020 Oostkamp
050 / 84 17 85

Administratieve ondersteuning door:
Torhoutsesteenweg 174
8210 Zedelgem
050 / 80 02 99

Ondernemersnummer: 0861 150 162
Vzw ACMV is een door BELAC geaccrediteerde keurinstelling type A.
Vzw ACMV is een controleorganisme erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
329 - INSP

Algemene voorwaarden van toepassing bij het uitvoeren van keuringen van elektrische huishoudelijke of aanverwante installaties (uitgave H van 01/09/2016)

1. De ons toevertrouwde opdrachten worden uitgevoerd volgens de procedures beschreven in het kwaliteitshandboek van **vzw ACMV**. De implementatie van dit kwaliteitssysteem wordt periodiek gecontroleerd door BELAC, de in België en Europa erkende instelling voor de accreditatieverlening op basis van de norm NBN EN ISO/IEC 17020.

2. Bij elke aanvraag wordt in samenspraak met de opdrachtgever een werkopdrachtfiche opgesteld. Volgende elementen worden genoteerd:
   - De coördinaten van de opdrachtgever van de keuring
   - Het installatieadres
   - Het soort keuring
   - Eventuele specifieke eisen van de opdrachtgever
   - Afspraken rond de uitvoering (o.a. veiligheid tijdens de opdracht, wel of geen begeleiding, te leveren documenten)
   - Afspraak rond de prijs van de keuring

   De opdrachtgever kan - indien hij dit wenst en expliciet vraagt - een kopie van deze werkopdracht toegestuurd krijgen ter bevestiging van de onderling gemaakte afspraken.

   Bij een herkeuring van een installatie is het niet uitgesloten dat bijkomende inbreuken en/of opmerkingen worden vastgesteld (bijvoorbeeld bij ontvangst van het eendraadsschema en situatieplan, na renovatiewerken, bij betere bereikbaarheid van onderdelen van de installatie, enz).

3. Schakelhandelingen en demontages noodzakelijk voor de keuring gebeuren volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie. De toegang tot alle delen van de vaste elektrische installatie dient op een veilige en vlotte manier mogelijk te worden gemaakt door de opdrachtgever. Het onderzoek kan uitgevoerd worden in aanwezigheid van één of meerdere personen van de bevoegde overheid en/of BELAC.

4. De isolatiemeting voorgeschreven in artikel 20 van het AREI dient spanningsloos en met afgekoppelde verbruikers te gebeuren. Deze afkoppeling dient voor ons plaatsbezoek door de eigenaar te gebeuren.

5. Elke inspecteur van **vzw ACMV** is gehouden aan een interne gedragscode waarbij geheimhouding, onpartijdigheid en onafhankelijkheid worden geëist. Indien dit niet kan gegarandeerd worden, heeft de inspecteur het recht en de plicht de opdracht te weigeren.

6. Onze controle begint steeds na de teller van de verdeelmaatschappij en beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en normaal (d.w.z. zonder extra middelen) bereikbaar is.

7. Elk ongeval met een persoon als slachtoffer dat al dan niet rechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van een huishoudelijke elektrische installatie moet gemeld worden aan de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

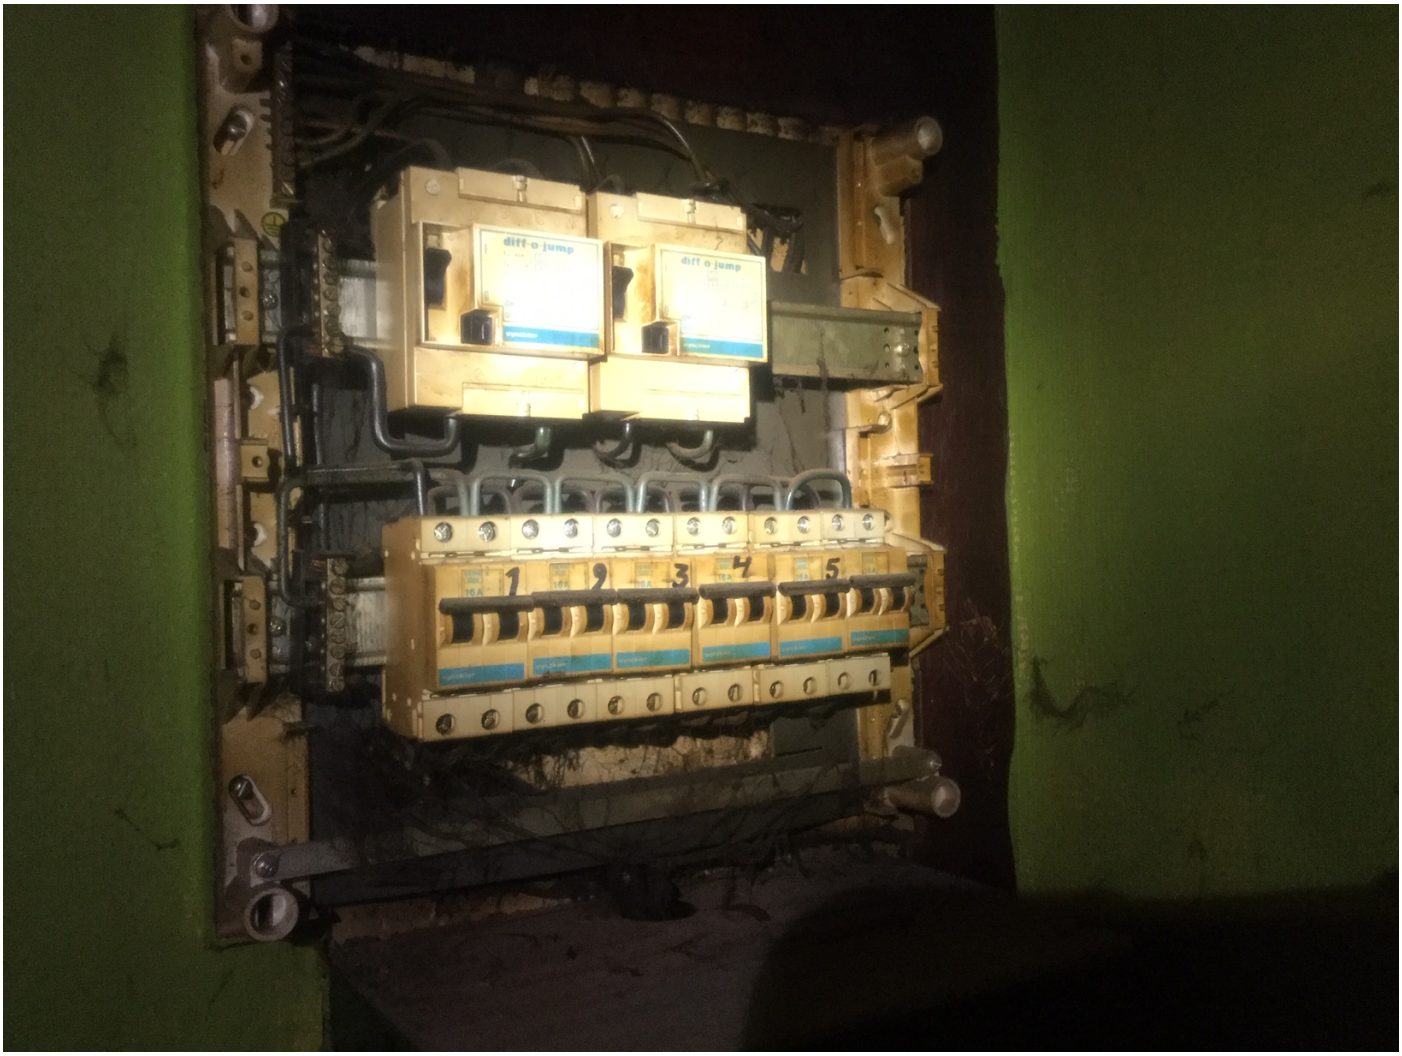
8. Het door ons opgestelde onderzoeksverslag moet bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan deze installatie dient hierin te worden vermeld. Bij een wijziging of uitbreiding van de betreffende gecontroleerde installatie dient deze opnieuw - voor dit gedeelte - aan een gelijkvormigheidsonderzoek te worden onderworpen.

9. In beroep gaan of bezwaren tegen het besluit van ons keuringsverslag is enkel mogelijk door de opdrachtgever en wel schriftelijk per aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de datum van onderzoek. Indien het beroep ontvankelijk is wordt U hiervan op de hoogte gesteld en zullen we een beroepscommissie samenstellen met bekwame en onpartijdige personen. De commissie zal in overleg met de opdrachtgever van de keuring een bijkomend onderzoek doen binnen de 20 werkdagen na de verklaring van ontvankelijkheid. De indiener van het beroep heeft het recht om gehoord te worden tijdens de zitting. De beroepscommissie neemt een besluit binnen de 10 werkdagen na de zitting. Wanneer het besluit van dit tegenonderzoek gelijk is aan dat van ons, zal de factuur van dit bijkomend onderzoek gaan naar degene die beroep aantekende. In het andere geval gaat ze naar **vzw ACMV**. Het beroep zal afgehandeld worden binnen 30 werkdagen na de verklaring van ontvankelijkheid. We vermelden dat de vertrouwelijkheid van de geleverde diensten niet meer gegarandeerd is bij het neerleggen van een ontvankelijke klacht.

10. Klachten m.b.t. werkzaamheden van **vzw ACMV** dienen ons binnen de drie werkdagen volgend op de onregelmatigheid schriftelijk gemeld te worden. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding. Wij houden degene die de klacht heeft neergelegd op de hoogte van de vooruitgang en de resultaten van de behandeling.

11. Alle informatie verkregen tijdens ons onderzoek zal als vertrouwelijk behandeld worden. De ontvangen documenten zullen door **vzw ACMV** gedurende een termijn van vijf jaar bewaard worden. Wij verbinden er ons toe de ontvangen informatie en verslagen niet door te geven aan onbevoegde derden. De verplichtingen van vertrouwelijkheid kunnen echter niet ingeroepen worden wanneer wettelijke voorschriften of regelgeving het opsturen of doorgeven van informatie naar de overheid, BELAC of een gerechtelijke instantie dit eisen. In dit geval wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht tenzij de wet dit verbiedt.

12. ACMV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte gevolgschade (o.a. door stilstand, gemiste besparingen) ten gevolge van onze prestaties.


diff o jump
diff o jump
1
2
3
4
5