

J. VAN HEMELEEN VZW.
KEURINGSORGANISME

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

Ref. verslag :

174087

MBD 2005 M2 3-5B

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

- ☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

App. A12

NACHT

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :

Plaats van onderzoek : 8 GOEDE HERDERSTRAAT 1082 Bxl

Installateur : Goossens H. St. P. Leun

- B.T.W.-nummer : 445.612.592

- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : N.I. 2nd Stroomleveraar : Netmanagement

Agent-Onderzoeker : BROUWER II Datum van onderzoek : 29-11-2005

- Bedrijfsspanning
- Doorsnede voedingskabel
- Algemene bescherming
- Type algemene schakelaar
- Type aardelektrode(s)
- Aardspreidingsweerstand
- Algemene isoleringsweerstand
- Aantal borden en eindstroombanen
- Algemene differentieelschakelaar
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)

Bijzondere H

10mm²

2x0.75P-act

afgeleid

100

2.2n

>1n

11

401239-4P

- Beschrijving van de stroombanen :

1x4P ondermaat 16A, 25mm

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : elektrische elektrische Boedel

Vastgestelde inbreuken :

Leun

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 29-11-2006

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

174088

☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

MBD20051129-5B

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Am A18
DAG

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :

Plaats van onderzoek : GOEDE HERDER STRAAT 8 1080 Bxl

Installateur : GOOSENS H. H. P. Bxl

- B.T.W.-nummer : 695.612.592

- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : N.I. Besch.

Stroomleveraar : Het menagerie

Agent-Onderzoeker : BRUYER M Datum van onderzoek : 29-11-2005

☐ - Bedrijfsspanning	<u>3x400/230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
☐ - Doorsnede voedingskabel	<u>10mm²</u>	
☒ - Algemene bescherming	<u>2x400/230V</u>	<u>7x2P automaat 25A, 25mm²</u>
☐ - Type algemene schakelaar	<u>alg. diff. sch.</u>	
☐ - Type aardelektrode(s)	<u>geb</u>	<u>4x2P u 16A 15x25mm</u>
☐ - Aardspreidingsweerstand	<u>22n</u>	
☐ - Algemene isoleringsweerstand	<u>>100n</u>	<u>1x4P u 20A 4mm²</u>
☐ - Aantal borden en eindstroombanen	<u>11/2</u>	
☐ - Algemene differentieelschakelaar	<u>40k3A-4P</u>	
☐ - Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40k03A-4P</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : elektrische draadte verwarming in Rombica ete met
akkumuletoerische

Vastgestelde inbreuken :

leen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 29-11-2030

Agent-Onderzoeker,


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

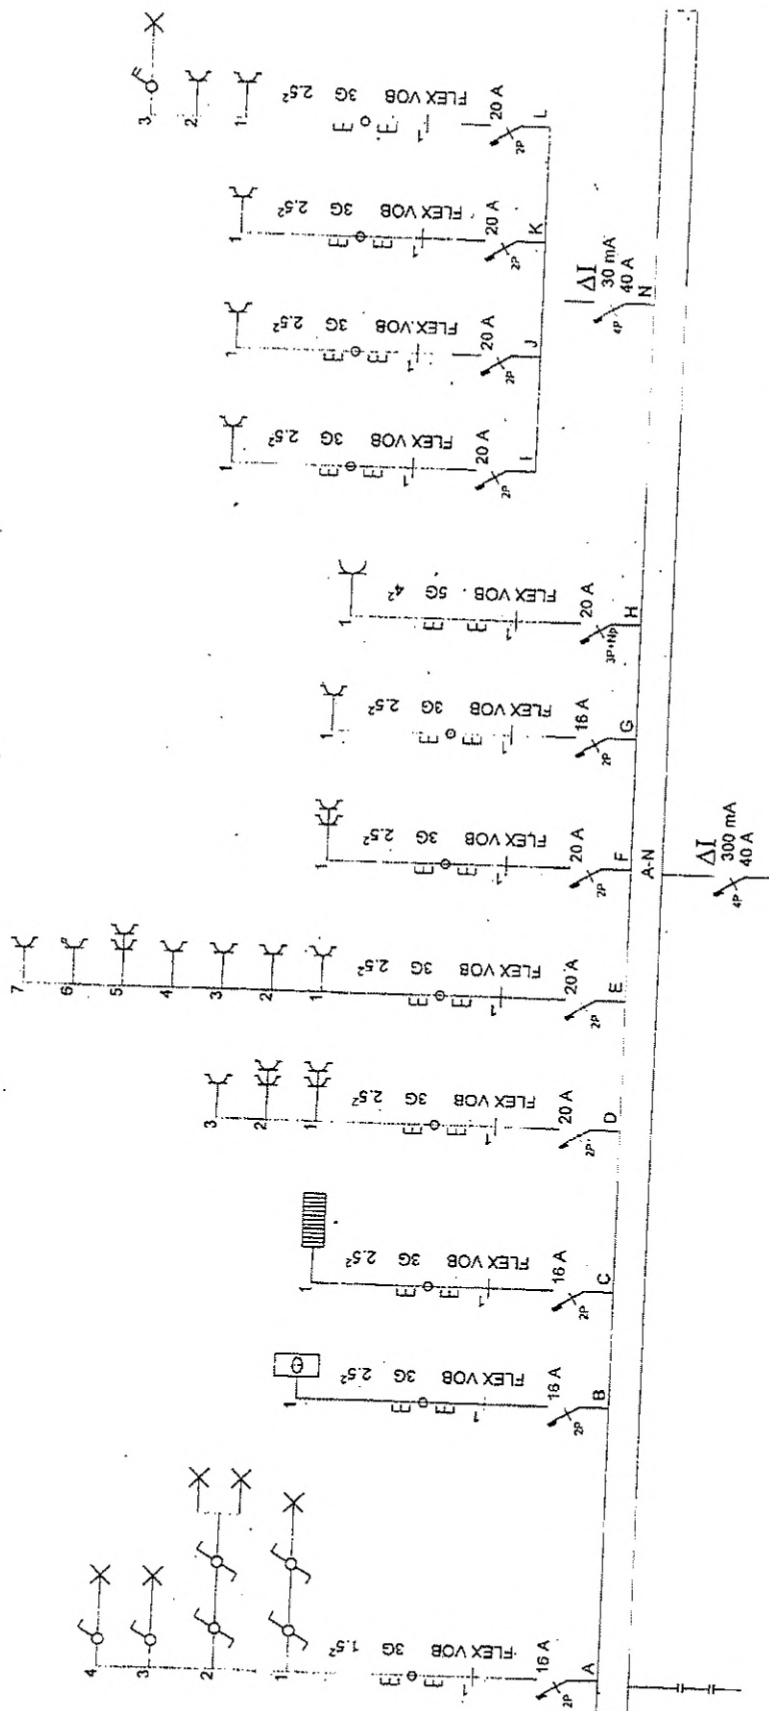


9250223

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom Goossens, H. J. van Hemelen & Zoon BTW / TVA BE 445.018.302 Datum/Date 07-11-2005 Handtek/Sign	Organisatie VZH J. VAN HEMELEH. Naam/Nom BRUIER MICHEL INSPECT Datum/Date 2005/02/30 Handtek/Sign BRUIER MICHEL	Naam/Nom Straat/Rue Goede herderstraat Gemeen/Comm 1080 Molenbeek Handtek/Sign	3N, 400V/230V~ FIX-O-CAD 02541-

29 NOV. 2005

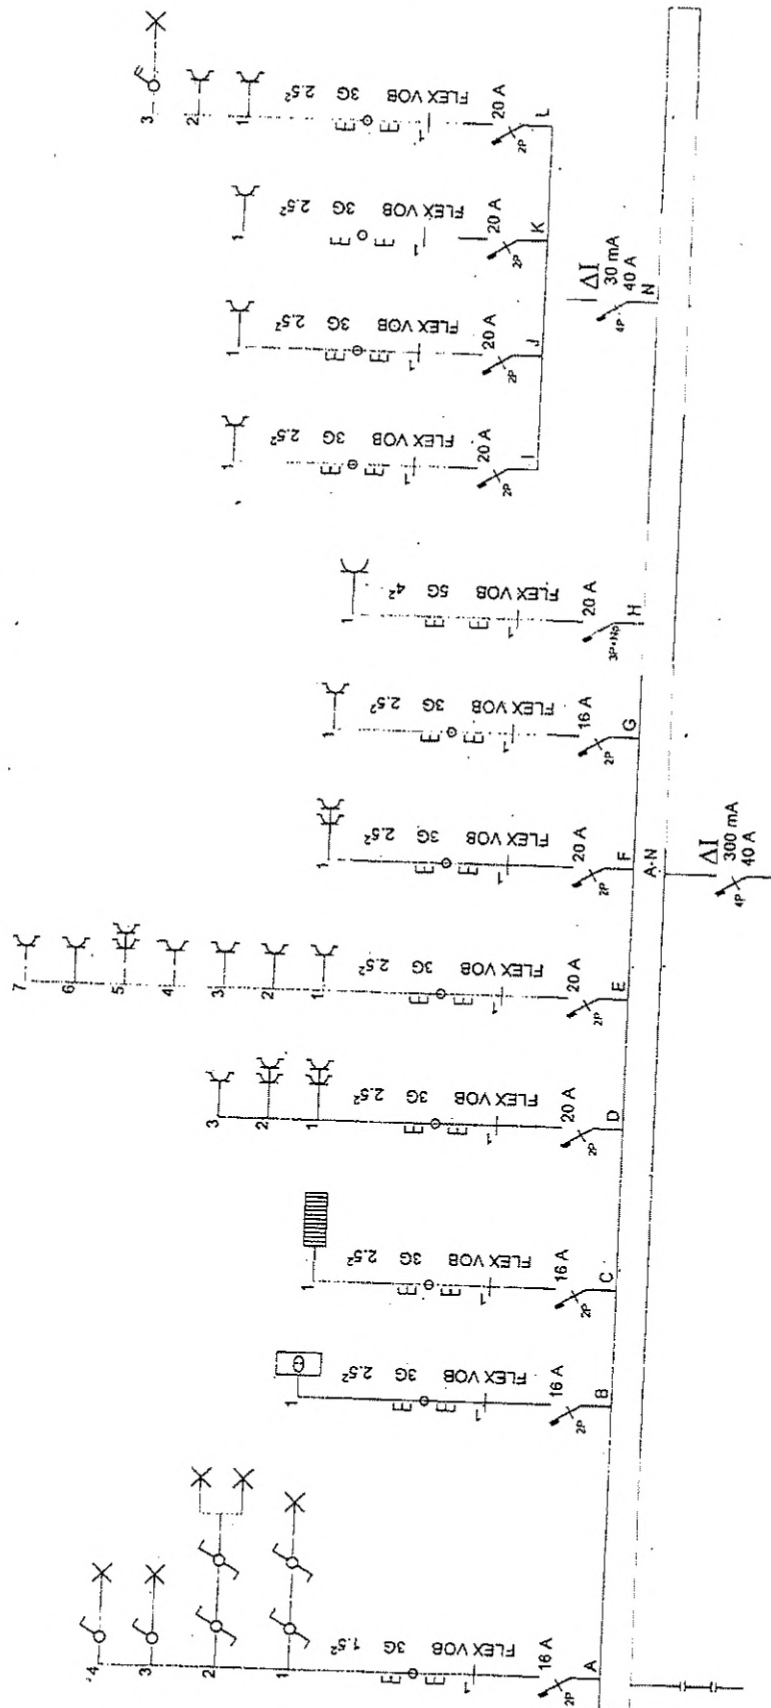


00000000

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom Goossens Houten & Zoon BTW / TVA BE 445.618.572 Datum/Date 07-11-2005 Handtek/Sign	Organisme Naam/Nom VZM J. VAN HEMELEN Datum/Date 07-11-2005 Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Goede herderstraat Gemeen/Comm 1080 Molenbeek Handtek/Sign	3N, 400V/230V~ FIX-O-CAD
	KEURING/CONTROLE 02541		


29 NOV. 2005

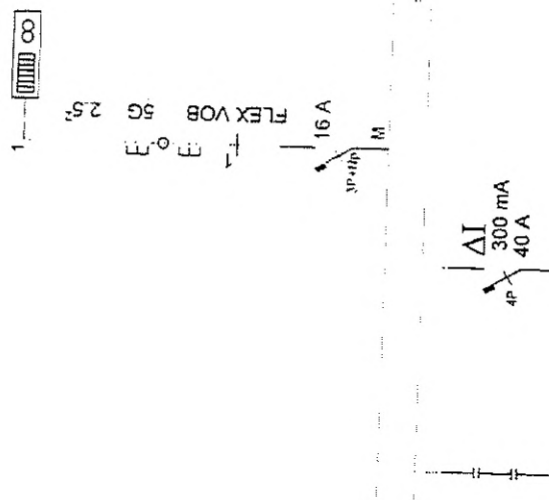

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR		KEURING/CONTRÔLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom	Goossens Herijndrik & Zoon	Organis.	VZW J. VAN HEMELEN	3N, 400V/230V~
BTW / TVA	BE 445.618.59	Naam/Nom	Non Bruier MICHEL INSPECT	
Datum/Date	07-11-2005	Datum/Date	BUREAU: D2/380.52.71.	
Handtek/Sign		Handtek/Sign	Goede herderstraat Gemeene/Comm 1080 Molenbeek Handtek/Sign	
		VERLENINGSGORRANING		02541

29 NOV. 2005

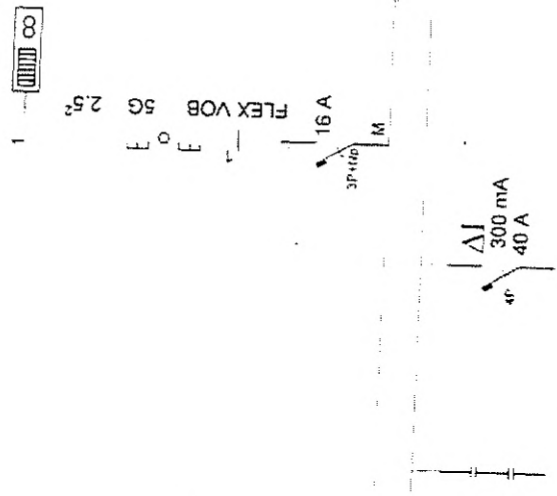

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR Naam/Nom Goossens Hermy & Zoon BTW / TVA BE 446.618.651 Datum/Date 07-11-2005 Handtek/Sign	KEURING/CONTROLE Organisatie VZW J. VAN HEMELEEN Naam/Nom BRUIER MICHEL INSPECT Datum/Date 02/380.52.77 Handtek/Sign	WERF/CHANTIER Naam/Nom Straat/Rue Goede herderstraat Gemeente/Comm 1080 Molenbeek Handtek/Sign	3N, 400V/230V~ FIX-O-CAD 02541
--	---	---	---

29 NOV. 2005