

RAPPORT n° : provisoire

Délégué : **De Geyter Yves**

Chée de Vilvorde, 156 B-1120 Bruxelles

Phone 32/2/264.03.60

- Fax. 32/2/268.89.58

- e-mail : info@apragaz.com

Bessemans Apragaz	Références P9255/PD420	Reçu: 11137
Désignation générale de l'ouvrage : Installation propane citerne n° 83057 Rapport relatif à : Test d'étanchéité de la tuyauterie propane intérieur et extérieur Effectué à Chaussée N-D Louvignies Le 07/05/2026		

1. Description de l'installation:

Une installation propane : Cu' DN12' 30m (1,5 bar) Réservoir au coffret.

Une installation propane : Cu' DN22' 2,5m Du coffret à l'appareil.

Installation du réservoir aux appareils : /

2. Lieu :

Bessemans Morgane
Rue de Thoricourt, 20H
7063 Chaussée N-D Louvignies

3. Code:

La norme NBN D51-006 pour la partie test d'étanchéité

4. Attestation(s) des tuyauteries :

Attestation tuyauterie extérieur : Detect service 17/06/19

Attestation tuyauterie intérieur : Mashl 06/09/19 TVA 08223499316

Attestation du réservoir aux appareils : /

5. Contrôles effectués:

Manomètres gradué de 0 à 6 bar réf. F-I 034-143

Calibré, validité 01/2027

Manomètres gradué de 0 à 37 mbar réf. F-I 034-142

Calibré, validité 01/2027

TESTO F-I- /

5.1. Epreuve pneumatique :

Nous avons effectué le contrôle à la pression de service. (1,5 / 0,037 bar)

Limiteur de pression présent. (Point de mesure)-

~~UPSO~~ ~~OPSO~~ présent suivi du Té test et vanne d'arrêt.

Té test présent.

5.2. Les appareils le gaz propane :

- C13 Vaillant 25Kw

5.3. Remarques/infractions :

Néant

6. Conclusion:

Le test d'étanchéité a / n'a pas donné satisfaction pour l'installation, conforme à la norme NBN D51-006

Prochain contrôle avant : 05/2031


Vu et approuvé, / /2026

La Chef de Service Contrôles Périodiques et VLAREM,

Gaz naturel

Ing. G. Van Laethem




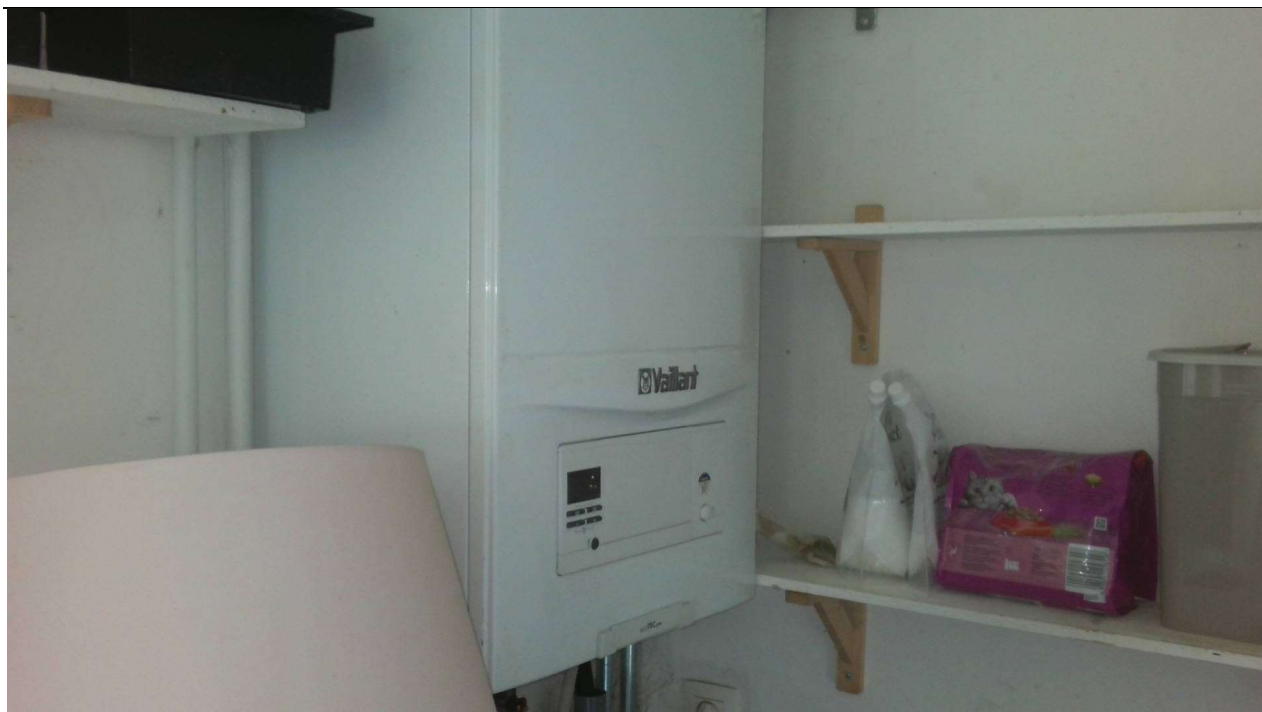



**DETECT
SERVICE**

Agréé gaz naturel et propane
 Rue des Gossons, 13 4340 Othée
 04/ 227 78 85
 detectservice.be@gmail.com
 www.detectservice.be
 N° d'entreprise 0501 590 364
 ING BE 57 3631 1248 1335

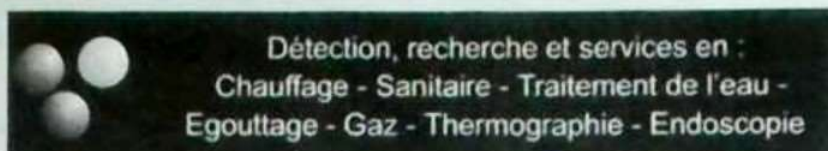

Agréé gaz propane sous le n° Cerga 04-02917-NP
 Concerne des installations alimentées en butane ou propane commercial

Attestation des tuyauteries (selon la norme belge NBN D 51-006)

Je soussigné, Jean Leblois, habitant à Othée, rue des Gossons, 13/1
 agissant en tant qu'installateur, déclare que l'installation dont
 schéma ci-après, réalisée par mes soins et sise :

Rue : **de Thoricourt** n° : **20 H**

Code postal : **7063** Localité : **Chaussée N-D-Louvignies**

Exploitée par (nom ou société) **Bessemans Morgan**

est conforme aux dispositions de la norme belge NBN D 51-006


*Le test d'étanchéité a été réalisé 10 minutes à 2,8 Bars et à 150 mBars
 Cette attestation inclut le tubage, la 1ère détente, le limiteur de débit,
 et le coffret de seconde détente jusqu'à la vanne de sortie vers le bâtiment*

CU **515 98 36**


SO **501 63 702**

- Représentation schématique de l'installation
- Indication de l'emplacement et de l'identification de chaque appareil placé par vos soins.
- Indication de la longueur réelle (L) de chaque tronçon et des accessoires.

Signature de l'installateur



Date(s) : **17/06/2019**

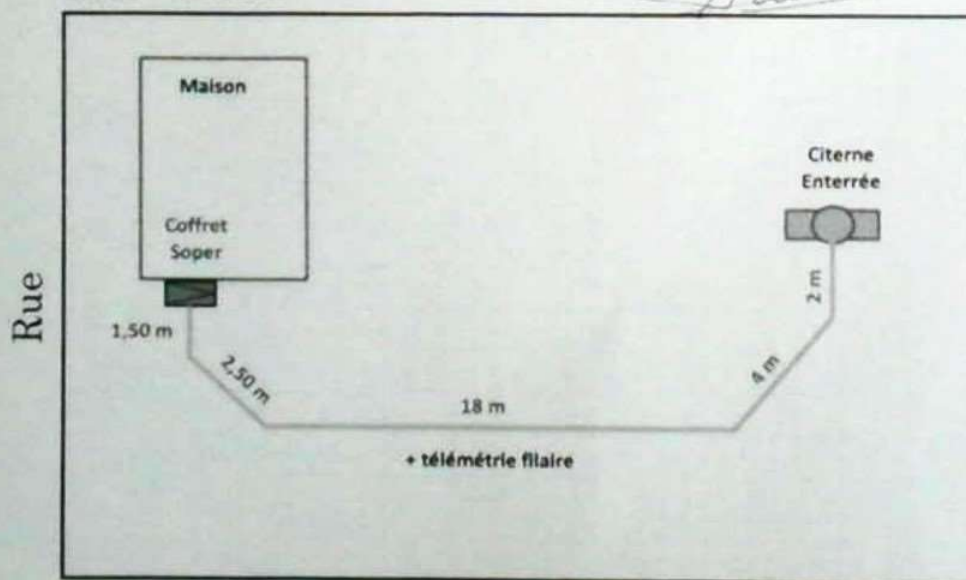

Tubage en sol Ø 12	28,00 mètre(s)
Remontée vers le coffret	1,00 mètre(s)
Remontée vers la citerne (incluse boucle)	1,00 mètre(s)

TOTAL 30,00 mètre(s)

Adresse à l'installation de l'installation n° 3 par N° registre de commerce: 0813499316 N° TVA: Date de la livraison:	Volet à valider aux de l'installation n° 3 par le propriétaire de l'installation: No BTW: Ref. futur:
L'ouvrage des installations électriques en basse ou moyenne tension (selon la norme belge NBN D 51-006) Attestation des installations (selon la norme belge NBN D 51-006)	Brevet d'installation pour les installations électriques ou gaziers Pijpleidingenattest (volgens de Belgische norm NBN D 51-006)
Date: 6/29/19 Le soussigné, (nom): Schep (prénoms): Schep habitant à: Leval, Belgique rue: Martha Epelley n° 21 agissant en tant qu'installateur déclare que l'installation dans schéma ci-dessus, réalisée par mes soins et sous rue: de Vroet, Roubaix à: Chanson, Marbo per la puer exploitée par (nom ou société): Schep est conforme aux dispositions de la norme belge NBN D 51-006 Signature de l'installateur: 10-03501-119 Signature de l'exploitant pour la haute tension de l'installation. Celui-ci s'engage à demander une nouvelle attestation pour toute extension future de l'installation.	Ik ondergetekende, (naam): (voornaam): wonende te: straat, nr.: handelend als installateur, verklaart dat de installatie waarvan schema hierboven, die ik uitgevoerd heb en die gelegen is te: straat, nr.: uitgebaat door (naam of firma): overeenkomst met de bepalingen van de Belgische norm NBN D 51-006. Handtekening van de installateur: Handtekening van de exploitant voor het goede gebruik van de installatie. Deze verklart te zijn dat hij een aanvraag heeft ingediend voor een nieuwe uitbreiding. Het goed gebruik van de installatie

Le soussigné, personne physique ou morale qui est
 responsable de l'installation ou de la gestion de la
 les autorisations, certificats et attestations reçues par
 l'ensemble des réglementations en vigueur

Le soussigné, moraal of fysiek persoon die verantwoordelijk
 is voor het gebruik van de installatie, verklaart te zijn
 ingegaan, conform aan de wetgeving welke van toepassing
 het geheel van de te volgen regels en voorschriften

