Energieprestatiecertificaat

Niet-residentiële eenheid



Kantoor (558 m²)


Hasseltsesteenweg 28 bus 1, 3700 Tongeren-Borgloon

Certificaatnummer: 20260624-0017241997-NR-2

Gebouweenheid ID: 17241997 (bijkomende eenheden zie p. 8)

Energielabel

Op basis van hernieuwbare energie en restwarmtegebruik

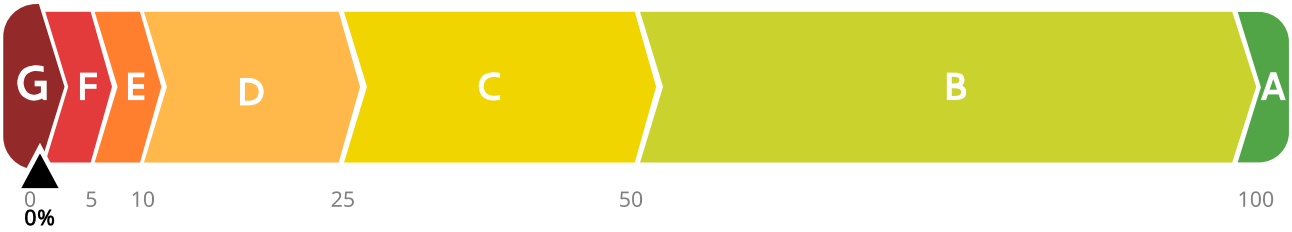

Het energielabel voor niet-residentiële eenheden is gebaseerd op de gemeten hoeveelheid hernieuwbaar energiegebruik en restwarmtegebruik ten opzichte van het totale energiegebruik. Dit energielabel wordt beïnvloed door de eigenschappen van de eenheid en het gedrag van de gebruiker. Het beste energielabel is A.

Verklaring van de energiedeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmeting, materialen, installaties) en met de richtlijnen in het inspectieprotocol. Dit certificaat werd opgemaakt met metingen van oktober 2024 tot oktober 2025.

Datum: **24-06-2026**

Handtekening:

Ruben Vanbussel

Ruben Vanbussel

EP20525

Dit certificaat is geldig tot en met **24 juni 2031**.

Huidige staat van de eenheid

G

0% UW HUIDIGE ENERGIELABEL

A

De doelstelling is 100% koolstofneutraal
Dit wil zeggen dat 100% van het energiegebruik wordt gedekt door hernieuwbare energie en restwarmte.

Hoe wordt uw energielabel berekend?

Het label wordt bepaald door het gemeten gebruik van restwarmte en hernieuwbare energie te delen door het totale energiegebruik.

$$\frac{\text{uw gebruik van restwarmte en hernieuwbare energie (2)}}{\text{uw totale energiegebruik (1)}} = \text{G}$$

Potentiële huurder of koper? Zie pagina 3

Ontdek hier hoe u de langetermijndoelstelling kunt halen:

1 Minder energiegebruik

Uw gemeten energiegebruik: **61 kWh/(m²jaar)** ★

U kunt uw totale energiegebruik doen dalen door (bijkomend) te isoleren, efficiëntere installaties te plaatsen en door uw gebruikersgedrag aan te passen. Hieronder ziet u hoe de scheidingsconstructies en installaties van de eenheid scoren. ★★

Daken
U = 0,40 W/(m²K)
Doelstelling: 0,24 W/(m²K)

Muren
U = 0,67 W/(m²K)
Doelstelling: 0,24 W/(m²K)

Vensters
U = 2,62 W/(m²K)
Doelstelling: 1,5 W/(m²K)

Beglazing
U = 1,47 W/(m²K)
Doelstelling: 1 W/(m²K)

Deuren en poorten
U = 2,50 W/(m²K)
Doelstelling: 2 W/(m²K)

Vloeren
U = 0,73 W/(m²K)
Doelstelling: 0,24 W/(m²K)


Verlichting
Deels performant

EN

2 Meer hernieuwbare energie en/of restwarmte

Uw hernieuwbare energiegebruik: **0 kWh/(m²jaar)** ★
Uw restwarmtegebruik: **0 kWh/(m²jaar)** ★

Dit is de hoeveelheid hernieuwbare energie en restwarmte gebruikt door de scope. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen elektriciteit en warmte.

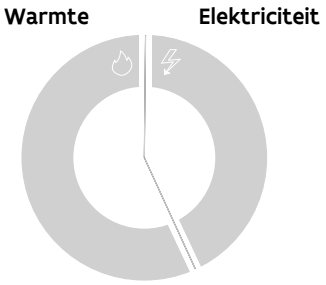

Elektriciteit
43% van totale energiegebruik
- 0% hernieuwbare elektriciteit
- 100% niet-hernieuwbare elektriciteit

Warmte
57% van totale energiegebruik
- 0% hernieuwbare en/of restwarmte
  - 0% hernieuwbaar
  - 0% restwarmte
- 100% niet-hernieuwbare warmte

Installaties Uw installaties hebben een grote invloed op het energielabel.

warmte
Warmtepomp

warmte
Ketel
Elektrische weerstandsverwarming

Voldoet aan langetermijndoelstelling | Voldoet niet aan langetermijndoelstelling | Hernieuwbare opwekker niet meegerekend


★ Deze waardes werden niet gecorrigeerd (op basis van klimaat of bezetting).

★★ De **U-waarde** beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters, ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

Evolutie van uw energielabel

Het energielabel wordt elke vijf jaar vernieuwd. Hieronder vindt u uw evolutie doorheen de jaren van het energielabel:

Let op: het energielabel is sterk afhankelijk van het gebruik van de eenheid. Zie feedback energiedeskundige.

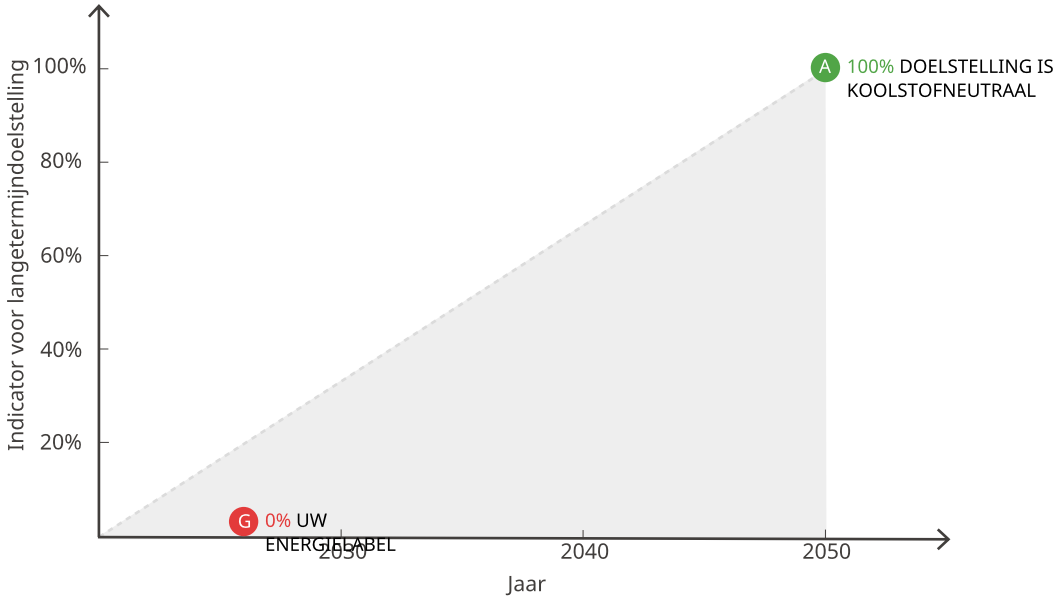

De langetermijndoelstelling voor niet-residentiële gebouwen is koolstofneutraliteit. Dat wordt gelijkgesteld aan een indicator I_{LTD} van 100 %, met andere woorden een eenheid die aan de langetermijndoelstelling voldoet kan haar volledige energiegebruik dekken met energiegebruik dat voldoet aan de langetermijndoelstelling (= hernieuwbare energie en restwarmte).

Belangrijke informatie koper of huurder

325

kWhprim/(m²jaar)

Energiescore

De energiescore is het theoretische karakteristieke primaire energiegebruik van de gebouweenheid voor verwarming, koeling, sanitair warm water, verlichting, bevochtiging en ventilatie gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte. De energiescore is een objectieve weergave van de energieprestatie van uw gebouweenheid en haar installaties, zonder daarbij rekening te houden met de manier waarop u het gebouw gebruikt. Via deze score kunt u de energieprestatie van uw gebouweenheid op een objectieve manier vergelijken met die van andere niet-residentiële gebouweenheden. Het energielabel op dit EPC, dat bepaald is op basis van gemeten energieproductie en -gebruik en waarop het gebruikersgedrag dus een zeer grote invloed heeft, is daarvoor namelijk minder geschikt.

Merk op: de energiescore op dit EPC zal in lijn liggen met de energiescore op het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen (EPC kNR), maar ze kunnen niet één-op-één vergeleken worden. De energiescores in beide EPC's worden immers niet op exact dezelfde manier berekend. Voor een goede vergelijking kunt u het best de deelprestaties, zoals weergegeven in de linkerkolom van pagina 2 van dit certificaat, naast die van pagina 2 van het EPC kNR leggen. Verder kan ook het energielabel op dit EPC niet vergeleken worden met het energielabel dat u terugvindt op een EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen. Daar is het energielabel immers bepaald op basis van de theoretisch berekende energiescore en niet op basis van het gemeten gebruik en de indicator I_{LTD}.

Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om een beter energielabel te verkrijgen voor uw eenheid. Dat kan enerzijds door uw koolstofneutraal energiegebruik (hernieuwbare energie en restwarmte) te verhogen en anderzijds door uw totaalgebruik te verlagen. De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is alleen een eerste indicatie puur gericht op energieprestatie. Consulteer een specialist voordat u aan de renovatiewerken start.

Let op: de impact van elke aanbeveling is sterk afhankelijk van het gebruik van de eenheid.

De energiedeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

Uw totaalgebruik verlagen

	HUIDIGE SITUATIE	AANBEVELING
	De onderstaande aanbevelingen zijn een vertaling van de huidige toestand van het gebouw en vormen geen gedetailleerd stappenplan. Hiervoor kunt u zich het best laten bijstaan door een expert.	
	**Isolatie van de schil** Meerdere delen van de schil (daken, muren, vloeren, vensters of lichte gevels) zijn onvoldoende geïsoleerd.	Overweeg om een energiescan of audit te laten uitvoeren om te bekijken waar plaatsing van bijkomende isolatie of vervanging van beglazing aangewezen is.
	**Muren** De muren van de eenheid zijn te weinig geïsoleerd.	Plaats (bijkomende) isolatie.
	**Daken** Het plat dak van de eenheid is te weinig geïsoleerd.	Plaats (bijkomende) isolatie.
	**Vloeren** De vloeren van de eenheid zijn te weinig geïsoleerd.	Plaats (bijkomende) isolatie.
	**Vensters** De beglazing is onvoldoende performant.	Hoogperformante beglazing heeft bij voorkeur een U-waarde van 1 W/(m²K) of lager. Vervang de bestaande beglazing waar mogelijk door performante beglazing. Focus hierbij vooral op glas met een U-waarde hoger dan 1,6 W/(m²K).
	**Poorten, deuren en panelen** De poorten, deuren en eventuele panelen van de eenheid zijn te weinig geïsoleerd.	Plaats (bijkomende) isolatie.
	**Ruimteverwarming en -koeling** Minstens één opwekker voor ruimteverwarming of koeling is ouder dan 15 jaar of de leeftijd is onbekend.	Ga na of de oudere opwekkers nog voldoende performant zijn en of ze vervangen moeten worden.

	**Ruimtekoeling** De werkende stof (koelmiddel) van sommige koude-opwekkers heeft een vrij hoog aardopwarmingsvermogen.	Ga na of deze koudeopwekkers vervangen kunnen worden. Kies voor een installatie met een koelmiddel met een zo laag mogelijk aardopwarmingsvermogen als technisch mogelijk. Natuurlijke koelmiddelen (zoals propaan of butaan) hebben typisch een zeer laag aardopwarmingsvermogen.
	**Ruimteverwarming** Het ingeschatte rendement van de aanwezige warmtepomp(en) is beperkt.	Ga na of het werkelijke rendement van het toestel verbeterd kan worden (bv. door aanpassen insteltemperatuur) of het toestel moet vervangen worden.
	**Ruimteverwarming** Het ingeschatte rendement van de aanwezige ketel(s) is beperkt.	Ga na of het werkelijke rendement van het toestel verbeterd kan worden (bv. door aanpassen instellingen) of het toestel moet vervangen worden.
	**Ventilatie** Er is een ventilatiesysteem aanwezig zonder (automatische) regeling.	Ga na of een (automatisch) regelsysteem voor de ventilatiedebieten voorzien kan worden.
	**Ventilatie** Er is een systeem van mechanische ventilatie voorzien, zonder warmterecuperatie.	Ga na of een systeem geplaatst kan worden waarmee de warmte uit de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd (bv. voor de voorverwarming van ventilatielucht of de aanmaak van sanitair warm water).
	**Ventilatie** Er is een systeem van mechanische ventilatie voorzien.	Ga na of een systeem geplaatst kan worden waarmee de warmte uit de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd (bv. voor de aanmaak van sanitair warm water).
	**Verlichting** De verlichting in bepaalde delen van de eenheid is weinig performant.	Vervang de verlichting door performante LED- of TL-verlichting, indien mogelijk met sturing.

Koolstofneutraal energiegebruik verhogen

	HUIDIGE SITUATIE	AANBEVELING
	**Hernieuwbare elektriciteit** Er is geen lokale opwekking van hernieuwbare elektriciteit voorzien.	Ga na of een installatie geplaatst kan worden. Dat kan een PV-, windkracht-, waterkracht-installatie zijn of een WKK op biobrandstof.

Hernieuwbare warmte en restwarmte

Er wordt geen enkele installatie voor lokale opwekking van hernieuwbare warmte, koude of restwarmterecuperatie opgemeten voor het energielabel.

Ga na of een installatie geplaatst kan worden of een bestaande installatie opgemeten kan worden. Dat kan een warmtepomp op omgevingswarmte, een ketel, kachel of WKK op biobrandstof, een zonneboiler restwarmterecuperatie of een aansluiting op een (deels) hernieuwbaar of restwarmtenet zijn.

Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de resultaten die op eerste pagina's van het EPC worden getoond en hoe het EPC tot stand komt.

Inhoudsopgave

Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail 7
Algemene gegevens 8
Certificaat gebaseerd op meerdere eenheden 8
Verklarende woordenlijst 8
Overzicht energiemeters 10
Invoergegevens 12

10 goede redenen om nu al grondig te renoveren

De eerste stap naar een gebouw met een goede energieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een goed geïsoleerde eenheid staat klaar voor de toekomst: u kunt er op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of u kunt ze aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch gerenoveerde eenheid biedt veel voordelen:

1. Een lagere energiefactuur
2. Meer comfort
3. Een gezonder binnenklimaat
4. Esthetische meerwaarde
5. Financiële meerwaarde
6. Nodig voor ons klimaat
7. Uw eenheid is klaar voor de toekomst
8. Minder onderhoud
9. Vandaag al haalbaar
10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is in gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden. Deze werken en eventuele bijbehorende kosten zijn niet inbegrepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op www.ovam.be.

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen en meetgegevens van uw eenheid zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en de energiescore en genereert automatisch aanbevelingen. Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op www.vlaanderen.be/epcnr.

Algemene gegevens

Code invoergegevens	88511013-f6c0-4e52-8256-85808f9a64ff
Gebouw ID	17240827
Gebouweenheid ID	17241997
Datum plaatsbezoek	03/06/2026
Meetperiode	10/2024 - 10/2025
Bouwjaar	Onbekend
Bruikbare vloeroppervlakte (m^2)	558
Gebouwautomatisering– en controlesysteem verplicht	Nee
Gebouwautomatisering– en controlesysteem aanwezig	Nee
Indicator I_{LTD} (%)	0
Koolstof-efficiëntie (kWh/kg CO2)	2,49

Certificaat gebaseerd op meerdere eenheden

Het EPC wordt altijd opgesteld per gebouweenheid. De gegevens in het EPC zijn altijd van toepassing voor de beschouwde eenheid. Onder bepaalde voorwaarden is het wel mogelijk dat de metingen waarop het energielabel gebaseerd is, zijn opgenomen voor een groep van eenheden. Op het voorblad van dit EPC wordt vermeld voor welke gebouweenheid het EPC geldig is. Hieronder worden alle gebouweenheden vermeld die opgenomen werden in de metingen voor het energielabel van dit certificaat.

Dit certificaat is geldig voor gebouweenheid met **ID 17241997** gelegen op Hasseltsesteenweg 28 bus 1, 3700 Tongeren-Borgloon.

Omschrijving door de energiedeskundige van het geheel van eenheden waarvoor het energielabel is bepaald.	Hasseltsesteenweg 28

Gebouw(eenheid) IDs voor delen meegenomen in metingen energielabel

- Gebouw ID 17240827

- Gebouweenheid ID 17241997, gelegen in de Hasseltsesteenweg 28 bus 1, 3700 Tongeren-Borgloon.

- Gebouw ID 17193339

- Gebouweenheid ID 20785320, gelegen in de Hasseltsesteenweg 24, 3700 Tongeren-Borgloon.

Verklarende woordenlijst

Berekende energiescore	Een maat voor de totale energieprestatie van een eenheid. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristieke jaarlijkse primaire energiegebruik dat nodig is voor de verwarming, aanmaak van sanitair warm water, bevochtiging, ventilatie, koeling en verlichting van een eenheid, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte. Het gebruikersgedrag heeft geen invloed op de energiescore.
Bruikbare vloeroppervlakte	De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.
Indicator I_{LTD} (%)	De verhouding tussen het energiegebruik dat voldoet aan de langetermijdoelstelling (LTD) en het totale energiegebruik. Beide energiegebruiken zijn gemeten en bevatten zowel gebouwgebonden gebruik (verwarming, verlichting, koeling,...) als niet-gebouwgebonden energiegebruik (PC's, apparatuur,...). Restwarmte en hernieuwbare energie voldoen aan de LTD.
Koolstof-efficiëntie	Dit is de verhouding tussen het totale gemeten energiegebruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Hoe hoger deze waarde hoe beter.

Scheidingsconstructies	Alle muren, daken, vloeren, vensters, panelen, lichte gevels, deuren en poorten die het beschermd volume van de eenheid afbakenen.
Vereenvoudigde geometrie	Voor de berekening van de energiescore wordt uitgegaan van een vereenvoudigde geometrie. Dat wil zeggen dat de geometrie van de eenheid niet in detail ingevoerd hoeft te worden, maar er wordt uitgegaan van een vaste geometrie die wordt geschaald naar de werkelijke grootte (vloeroppervlakte, geveloppervlakte en aantal verdiepingen) van de eenheid.

Overzicht energiemeters

Jaarlijkse meteropnames

Om de evolutie van het energielabel goed op te volgen, is het belangrijk voldoende frequent te meten. Het is in het kader van dit EPC verplicht om jaarlijks de meters op te nemen. Dat hoeft niet door een erkende energiedeskundige te gebeuren. Het meteroverzicht kan gebruikt worden als leidraad voor de jaarlijkse meteropnames.

Hieronder vindt u een overzicht met alle meters waarvan de meterstanden werden gebruikt om het energielabel te bepalen.

Brandstofmeter



Beschrijving meter	gas meter
EAN-code	541449200000095881
Meternummer	7FLO02123111609
Locatie meter	gas lokaal
Type	Digitaal
Start meterstand	0 m³
Eind meterstand	0 m³

Elektriciteitsmeter



Beschrijving meter	elek meter
EAN-code	541449200000182147
Meternummer	1SAG3105278816
Locatie meter	elek kast
Type	Digitaal
Start meterstand	Gebruik dag: 14483 kWh Gebruik nacht: 4986 kWh
Eind meterstand	Gebruik dag: 28328 kWh Gebruik nacht: 9287 kWh

Brandstofmeter



Beschrijving meter	gas meter
EAN-code	541449200000095843
Meternummer	7FLO2122099926
Locatie meter	gas lokaal
Type	Digitaal
Start meterstand	3167 m³
Eind meterstand	5805 m³

Elektriciteitsmeter



Beschrijving meter	elek meter
EAN-code	541449200000182161
Meternummer	1SAG1100819103
Locatie meter	elek kast
Type	Digitaal
Start meterstand	Gebruik dag: 3180 kWh Gebruik nacht: 985 kWh
Eind meterstand	Gebruik dag: 6485 kWh Gebruik nacht: 2595 kWh

Meer informatie?
Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, het gebruiksgedrag, de kwaliteit van het gebouw ... kunt u terecht op www.vlaanderen.be/epcnr .

Gegevens energiedeskundige:
Ruben Vanbussel
EP20525

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.vlaanderen.be/veka/ondernemingen .

Invoergegevens

Invoergegevens geometrie

Bestemming	Kantoor
Specifieke functies	-
Bruikbare vloeroppervlakte (m^2)	558
Aantal bouwlagen	2
Type bebouwing	-
Oriëntatie voorgevel	Noord-Oost
Thermische massa	Half zwaar/matig zwaar
Luchtdichtheid ($m^3/h.m^2$)	Onbekend
Muren	- Buitenmuur, 60% - Muur naar aangrenzende verwarmde ruimte, 40%
Vloeren	- Vloer naar kelder, 80% - Vloer naar buiten, 20%
Daken	- Plat dak, 20% - Plafond naar aangrenzende verwarmde ruimte, 80%
Vensters	40%
Dakvensters	Afwezig
Lichte gevels	Afwezig
Poorten of deuren	Aanwezig

Invoergegevens muren

	Naam	Oppervlakte (%)	U-waarde bekend ($W/(m^2K)$)	Muurtype	Isolatie	R-waarde isolatie bekend (m^2K/W)	Luchtlaag	Berekende U-waarde ($W/(m^2K)$)
Buitenmuur								
●	Buitengevel	100	-	Massief, baksteen of gebakken klei	60mm MW In fabriek vervaardigd Zonder onderbreking	1,20	Aanwezig	0,67

Invoergegevens daken

	Naam	Oppervlakte (%)	U-waarde bekend (W/(m²K))	Daktype	Isolatie	R-waarde isolatie bekend (m²K/W)	Luchtlaag	Berekende U-waarde (W/(m²K))
Plat dak								
●	Plat dak	100	-	Massief, beton	80mm PUR+PIR In fabriek vervaardigd Zonder onderbreking	2,29	Onbekend	0,40

Invoergegevens vloeren

	Naam	Oppervlakte (%)	U-waarde bekend (W/(m²K))	Vloertype	Isolatie	R-waarde isolatie bekend (m²K/W)	Luchtlaag	Berekende U-waarde (W/(m²K))
Vloer naar kelder								
●	Vloer boven kelder	100	-	Massief, beton	40mm PUR+PIR In fabriek vervaardigd Zonder onderbreking	1,14	Onbekend	0,68
Vloer naar buiten								
●	Vloer naar buiten	10	-	Onbekend	40mm PUR+PIR In fabriek vervaardigd Zonder onderbreking	1,14	Onbekend	0,71
●	Vloer naar buiten 1	90	-	Massief, beton	60mm MW In fabriek vervaardigd Onderbreking onbekend	1,20	Onbekend	0,95

Invoergegevens vensters en lichte gevels

Algemene gegevens

Vensters in muren en lichte gevels	
Ventilatieroosters	Afwezig
Panelen	Afwezig
Oppervlakte zonnewering (%)	50
Zonnewering	Buitenzonwering

Gegevens per opbouw

	Naam	Oppervlakte (%)	U-waarde bekend (W/(m²K))	Beglazing	Profiel	Raamstijl	Berekende U-waarde (W/(m²K))
Vensters in muur							
●	Venster in gevel	95	-	Dubbele beglazing, met coating	Metaal, met thermische onderbreking	-	2,57
●	Venster in gevel 1	5	-	Dubbele beglazing, zonder coating	Metaal, met thermische onderbreking	-	3,46

Invoergegevens deuren en poorten

	Naam	Oppervlakte (%)	U-waarde bekend (W/(m²K))	Poort of deur	Berekende U-waarde (W/(m²K))
Poorten en deuren					
●	Poort of deur	100	-	Hout, isolatie onbekend	2,50

Invoergegevens opwekkers

	Algemeen			
Naam opwekker	Niet-condenserende ketel - Aardgas - hoog calorisch	Warmtepomp - Compressiekoelmachine	Elektrische weerstands-verwarming duplicaat 1	Elektrische weerstands-verwarming
Type opwekker	Niet-condenserende ketel	Warmtepomp	Elektrische weerstands-verwarming	Elektrische weerstands-verwarming
Fluidum in buitenunit	-	Buitenlucht	-	-
Fluidum in binnenunit	-	Binnenlucht	-	-
Energiedrager	Aardgas - hoog calorisch	Elektriciteit	Elektriciteit	Elektriciteit
Thermisch vermogen (kW)	63,50	45,00	-	-
Fabricagejaar	2003	2021	-	-
Locatie	Buiten het BV	-	-	-
	Ruimteverwarming en/of bevochtiging			
Opwekkingsrendement of COPtest	-	-	-	-
Labels	-	-	-	-
	Sanitair warm water			
Configuratie opslagvat/warmtewisselaar	-	-	Geintegreerd opslagvat	Geintegreerd opslagvat
Opslagvat	-	-	10 L	-
Labels	-	-	klasse A, profiel XXS	-
	Koeling			
Type koelmachine	-	Luchtgekoeld multi-split systeem	-	-
Free chilling	-	-	-	-
EERnom	-	-	-	-
Ecolabel	-	Nee	-	-
Koelmiddel	-	R410A Geen ozonafbrekende stoffen GWP = 2088	-	-

Invoergegevens installaties voor ruimteverwarming

Naam installatie	Oppervlaktefractie eenheid (%)	Installatierendement (%)	Gekoppelde opwekkers	Distributie - transportmedium	Distributie - regeling	Afgiftesysteem
Ruimteverwarming airco	50	228	Warmtepomp - Compressiekoelmachine	Koelmiddel	Regeling verwarming per ruimte	Luchtverwarming
Ruimteverwarming	65	57	Niet-condenserende ketel - Aardgas - hoog calorisch	Water	Regeling verwarming per ruimte	Radiatoren en/of convectoren

Invoergegevens installaties voor sanitair warm water

Naam installatie	Gekoppelde opwekkers	Tappunten - soorten	Tappunten - aantal douches of baden	Distributie - type	Distributie - eigenschappen
Sanitair warm water	Elektrische weerstands-verwarming Elektrische weerstands-verwarming duplicaat 1	Andere tap-punten	-	Tapleiding	-

Invoergegevens installaties voor ventilatie

Naam Installatie	Ventilatie afvoer	Ventilatie type D		
Oppervlaktefractie eenheid (%)	40	50		
Type ventilatie	Mechanische afvoer-ventilatie	Mechanische toe- en afvoerventilatie		
Regeling ventilatoren	Smoorregeling	Onbekend		
Warmteterugwinapparaat	-	Geen vochtrecuperatie		
Automatische debietsregeling	-	Nee		
In en uitgaand debiet gelijk in nominale stand	-	Nee		
Bypass	-	-		
Type regeling	Geen of onbekend	Geen of onbekend		
Opwekkers bevochtiging	-	-		

Invoergegevens installaties voor koeling

Naam installatie	Type active koeling	Oppervlaktefractie eenheid (%)	Installatierendement (%)	Gekoppelde opwekkers	Distributie - transportmedium	Distributie - regeling	Afgiftesysteem
Koeling	Centraal	50	266	Warmtepomp - Compressiekoelma-chine	Koelmiddel	Regeling koel-ing per ruimte	Andere of onbekend

Invoergegevens installaties voor verlichting

Naam	Oppervlaktefractie eenheid (%)	Verlichtingstechnologie	Regeling in functie van bezetting	Regeling in functie van daglicht
Verlichting	5	Led	Manueel/aan en uit	Geen of onbekend
Verlichting 2	90	Buisvormige fluorescentielamp, andere dan type T5	Manueel/aan en uit	Manueel
Verlichting 1	5	Buisvormige fluorescentielamp, andere dan type T5	Manueel/aan en uit	Geen of onbekend

Invoergegevens opwekkers en energiestromen energielabel

Naam	Type	Opwekkers	Nutsmeter	Meternummer	Meterstand begin meetperiode	Meterstand eind meetperiode	Gebruik meetperiode
Inkomende stromen							
Gasnet	Gasnet	-	Fluvius	7FLO021 23111609	0 m³	0 m³	-
Elektriciteitsnet	Elektriciteitsnet	-	Fluvius	1SAG310 5278816	Dag: 14483 kWh Nacht: 4986 kWh	Dag: 28328 kWh Nacht: 9287 kWh	-
Gasnet	Gasnet	-	Fluvius	7FLO212 2099926	3167 m³	5805 m³	-
Elektriciteitsnet	Elektriciteitsnet	-	Fluvius	1SAG110 0819103	Dag: 3180 kWh Nacht: 985 kWh	Dag: 6485 kWh Nacht: 2595 kWh	-