

**ADRESSE DE L'INSTALLATION :**

Avenue Lejeune 153B
4980 Trois-Ponts

RESERVOIR N° :

FABRICATION N° : 5764

RAPPORT N° : 04825 01

CONTENANCE: 50.000 l
(15/15/20)

CONTENU : Super 98 / euro
95 / diesel

DATE : 26/05/2004

CLASSEMENT : Classe 1

pag. 1/4

Rapport de contrôle de réservoir souterrain neuf

1) Etude préliminaire

a) Situation :

- Le réservoir ne se trouve pas dans une zone de prise d'eau potable et/ou dans une zone protégée.
- Le réservoir ne se trouve pas à proximité d'une ligne à haute tension.
- Aucune corrosivité du sol n'a été testée.

b) Documents en annexe:

- l'autorisation
- plan d'implantation
- attestation de conformité
- rapport de mesure du potentiel

2) Contrôle lors du placement du réservoir

Visite de contrôle s'est déroulée le : 08/04/04

La citerne est contrôlée visuellement.

Nombre de fautes: 0



POGO b.v.b.a.
Bredabaan 990
2170 Merksem

Tel : 03-605.95.83
Fax : 03-605.95.82
E-mail : info@pogo.be

BTW nr 459.041.612
HRA : 319 204
JvB : 645-1178969-66



ELECTRO-TEST association sans but lucratif

Organisme de contrôle agréé
Opérateur de formation agréé
Laboratoire d'électricité

Siège social :
Steenwagenstraat 48
B-1820 Melsbroek

RAPPORT DE CONTRÔLE

Référence : 180579

Date du contrôle : le 20 juillet 2004

Genre du contrôle : Mise en service d'une installation électrique dans une station-service

Lieu du contrôle : AVIA
Av. J. Lejeune 153
4980 Trois Ponts

Maître de l'ouvrage : Netfuel
Rijksweg 15
2880 Bornem

Installateur : Netfuel

Propriétaire : AVIA

Présents : Mr. Guy Hendrickx

Inspecteur : Willy Vermassen

Contrôle : L'installation a été contrôlée conformément à:
R.G.I.E. art. 88 & 270.

Conclusion : Les remarques mentionnés dans ce rapport doivent être considérés.

Le contrôle périodique prévue par l'art. 271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard le: 20/07/2009.

L'Inspecteur en Chef,

Willy Vermassen

RAPP.ELST2.F.V.01

Le Directeur Technique,

ir. Leo Vanderstraeten

1/6

Zertifikat Nr. 85-2.127



Die Zertifizierstelle für Gasrückführungssysteme des TÜV Süddeutschland, Kompetenzzentrum Tankanlagen, Westendstr. 199, D-80686 München, bescheinigt die Prüfung gemäß dem Merkblatt:
„Systemprüfung für aktive Gasrückführungssysteme und deren Überwachungssysteme in Deutschland (Merkblatt I)“ vom 17.6.2002
für folgendes Gasrückführungssystem:

- Zapfventil: ELAFLEX ZVA 200 GR
- Schlauch: ELAFLEX Conti Slimline 2 1/8 Coax
- Steuerventil: Bürkert, 6022 / 2832,
mit Ansteuerung: Bürkert
- Gasrückführungspumpe: ASF Thomas, Typ 8014-5.0


Folgende Randbedingungen sind bei der Installation einzuhalten:

- maximaler Kraftstoffvolumenstrom: 38 l/min
- maximaler Gegendruck in der Rückführleitung: 150 mbar
- Korrekturfaktor für die Systemeinstellung mit Luft: 1.09

Der geforderte Wirkungsgrad von mindestens 85 % wurde nachgewiesen.

Das Gasrückführungssystem entspricht dem Stand der Technik im Sinne der 21. BImSchV (Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung von Kraftfahrzeugen) vom 07.10.1992 zuletzt geändert am 6.5.2002.

München, den 23.10.02



Der Sachverständige

Peter Szalata

Peter Szalata

PROTECTION CATHODIQUE

RAPPORT DE MESURE DU POTENTIEL
NOM ET ADRESSE DU CLIENT

CP 817

2004-05-04

NOM	Netfuel nv
ADRESSE	Rijksweg 15 A - 2880 Bornem

ADRESSE DE L'INSTALLATION

Station service Colinet Avenue Lejeune 113 4980 Trois Ponts

PERSONNE A CONTACTER

M. Peter Walgraeve

MESURES EFFECTUEES

1. Potentiel de protection par rapport à une électrode de référence en Cu/CuSO₄

RESERVOIR	CONTENANCE	POTENTIEL AVANT REPARATION (mV)	POTENTIEL COURANT IMPOSE (mV)
Réservoir #1	50 000 litres	- 425 mV	- 1235 mV


2. Tension et intensité de l'installation PC

	Coffret
Tension totale	300 mV
Intensité totale	10 mA
Potentiel de protection (sous sol)	- 1200 mV

3. Remarques : Le potentiel de protection par rapport à une électrode de référence en Cu/CuSO₄ doit être - 850 mV ou plus négatif.

Conclusion: L'installation de protection cathodique fonctionne normalement.

2004-05-10

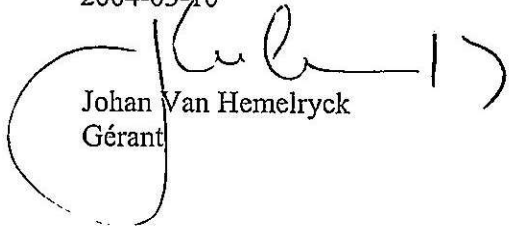
Johan Van Hemelryck
Gérant

06/04/2004

ATTEST 357

ter aanvaarding en vernietiging

Geachte,

Hiermee bevestigt de B.V.B.A. Alfamet , erkend aankoper en verwerker van ferro en nonferro metalen,

2 gereinigde tanks: -1 mazouttank v 3.000 liter
 en compartiment v 7.000 liter
 - 1 dieseltank v 5.000 liter

te hebben afgenomen en vernietigd van NETFUEL rijksweg 15 A BORNEM
die volgens hen afkomstig zijn van het werfadres GARAGE COLINET
AVENUE LEJEUNE 113
4980 TROIS PONTS , en gecleaned werden door ALL CLEAN , Bilken 27 ,
9991ADEGEM.

Hoogachtend,

De Saedeleir Magda

Vergunningsnummers OVAM

1483/2/KD als konditioneringsbedrijf / bewerker

All Clean
Milieutechniek BVBA

DECORTE GEERT

Bilken 27
B-9991 Adegem / Maldegem

Tel. 050-71 06 36
Fax 050-72 03 85
BTW BE 468.505.446
HRG 194.711
Reg.nr. 468.505.446/06.28.0.1

Certificat 2004/00269

Date 08/04/2004
OVAM 10441/1
BIM 016/01/DD
OWD CT0358

La b.v.b.a. ALL CLEAN MILIEUTECHNIEK déclare conformément à l' arrêté ministériel octroyant à leur société l'agrément en qualité de transporteur d'huiles usagées et l'observance à le règlement de la douane, a effectué :

Date 06/04/2004

Client NETFUEL N.V.
Rijksweg 15 a
2880 Bornem

Chantier


Définition Nettoyage des 3 citernes (7.000 L) (5.000 L) (3.000 L), selon la loi actuellement (REGION WALLONNE).

Déchets 1.300 L

Rémarques des déchets sont décharger à T.W.Z. NV – Durmakker 4 – 9940 Evergem

Agréez, Monsieur, Madame, l'assurance de ma
haute considération

Decorte Geert

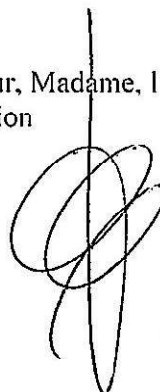


ALL CLEAN MILIEUTECHNIEK BVBA

La BVBA All Clean Milieutechniek déclare conformément à l'arrêté ministériel octroyant à leur société l'agrément en qualité de transporteur d'huiles usagées et l'observance à le règlement de la douane, a mis des déchets suivantes par un ramassage collectif vers une centre de traitement.

CENTRES DE TRAITEMENTS :

→	TWZ	OVAM :	8088/1/KD
→	RECYC-OIL	OVAM :	3988/2/RC
→	MARPOBEL	OVAM :	10353/1/KD 10353/1/RC
→	SOBRY	OVAM :	5230 KD 9160 5230 RC 9160
→	WATCO	OVAM :	4648 RC 3600

DATE	:	06/04/2004
CLIENT	:	NETFUEL N.V. Rijksweg 15 a 2880 Bornem
CHANTIER	:	
DECHETS	:	1.300 L
CENTRE DE TRAITEMENT	:	T.W.Z. NV Durmakker 4 9940 Evergem

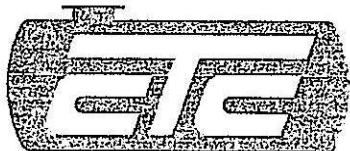

CONTINENTAL TANK CONTRACTORS
HEULENTAKSTRAAT 2
3650 DILSEN-STOKKEM (ROTEM)

TEL 089/790.320
FAX 089/790.321
BTW BE 463.344.551
HRT 84.554

ORIGINEEL CERTIFICAAT

CERTIFICAAT VAN CONFORMITEIT

Fabrikant :

Klant

C.T.C. N.V.
HEULENTAKSTRAAT 2
B-3650 DILSEN-STOKKEM (ROTEM)
TEL 089/790.320 FAX 089/790.321

AVENUE J. LEJEUNE 153B
4980 TROIS-PONTS

C.T.C. N.V. verklaart dat de tank met onderstaande gegevens voldoet aan de voorschriften die vermeld staan in Vlare II en de constructienormen waar het Vlare heen verwijst.

Omschrijving

TANKNR	5764 – EN 12285-1/50/2500/A/D
NORM	EN 12285-1
TYPE	DUBBELWANDIG
INHOUD	50.000 L (20/15/15)
DIAMETER	2500 MM
LENGTE	11250 MM
KLASSE	A
BOUWJAAR	2004
CONTROLE	CTC NV 2004
PROTOTYPENR	CPH 002-03/011/EN
BESCHERMING	PERMATEX 2108 HS
LAAGDIKTE	800 mu (minimum 700 mu)
AFGEVONKT OP	14.000 V (minimum 6.000 V)
PROEFDRIK	0,3 BAR BINNENTANK/LUCHTDRIK
PROEFDRIK	0,4 BAR BUITENTANK/LUCHTDRIK
PLAATDIKTE	BINNEN BUITEN
ROMP	6 mm 4 mm
BODEM	6 mm 5 mm
MATERIAAL	S 235 JR



Datum aflevering 08 -04-2004

Kwaliteitsverantwoordelijke


J. VAN GERVEN
C.T.C. N.V.

1 exemplaar door de klant te bewaren
1 exemplaar wordt bewaard door C.T.C. N.V.

Doc 98006

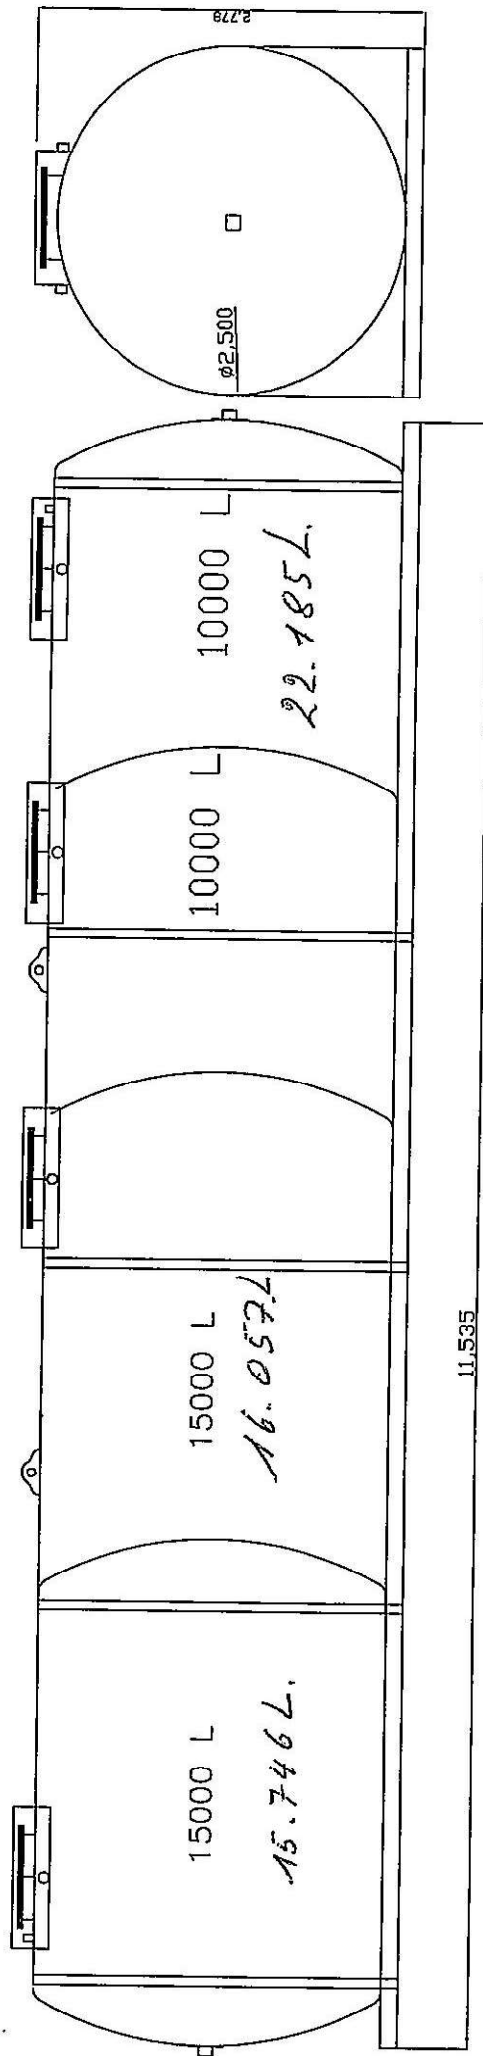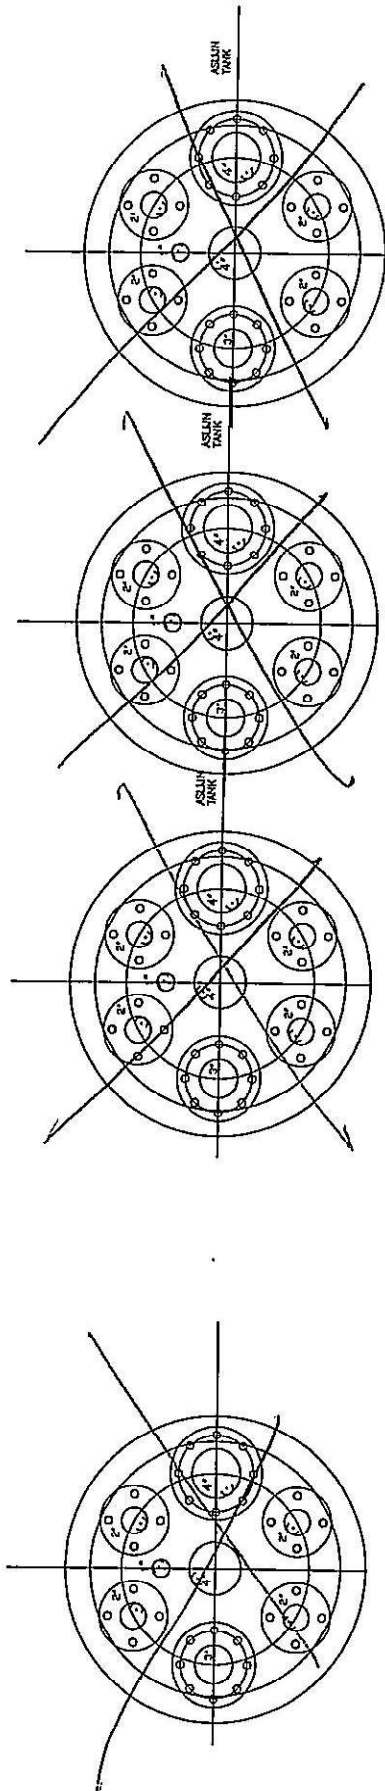

TOEBEHOREN	AANTAL	TYPE	AFMETINGEN	AFWERKING	TEL: 089/790 320 FAX: 089/790 321		ORDER
					KLANT		NETFUEL
MANGAT	4	16/16/6	600 MM		INHOUD		50000 L
OPZETKADER	4	TCI SUMP	950 X 950	STRALEN SAE 2.5	DIAMETER		2500
AFVOEREN PER KADER	2		76 MM	EPOXY 800 µ	GEWICHT		9500 KG
HIJSGOEN	2	4 MET PLAAT	320X120X20	AFVONKEN 14000 V			
AARDINGEN	4	AAN MANGAT	50X50X5	AFVULLEN MET ANTIVRIES			
AANDRIJFPUNTEN	2	ZWARE UITV.	100X100X5	DATUM	26/08/2002		DUBBELWANDIG ONDERGRONDS
				GETEK.	MOORS ALBERT		