

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 20/04/2026

Inspecteur: Henk Pemen

Mentor:
Installateur: Firmitas Max

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 1018 681 429

Klantreferentie:

 Merk en type meettoestel: Metrel
 ET61557

Serienummer: 19370719

Datum verslag: 20/04/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Provinciestraat
Huisnummer	59
Busnummer	
Postcode	2018
Gemeente	ANTWERPEN
Land	België

Eigenaar

Naam	atmap bvba
Straatnaam	Provinciestraat
Huisnummer	59
Busnummer	
Postcode	2018
Gemeente	ANTWERPEN
Land	België

Installateur

Naam	Firmitas Max
BTW nr.	BE 1018 681 429
Telefoonnummer	+32 479 15 71 49
E-mail	maxim@firmitasmax.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr. : 524074-2008

 Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:


Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 5

Aantal kringen: 50

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,998 MΩ

RE: 15,33 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	48	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
-	-		-	-	-	-	-
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
-	-		-	-	-	-	-
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
-	-		-	-	-	-	-
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	-		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.
 nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 20/4/2051
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:45 tot 15:30

De inspecteur Henk Pemen



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 20/4/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






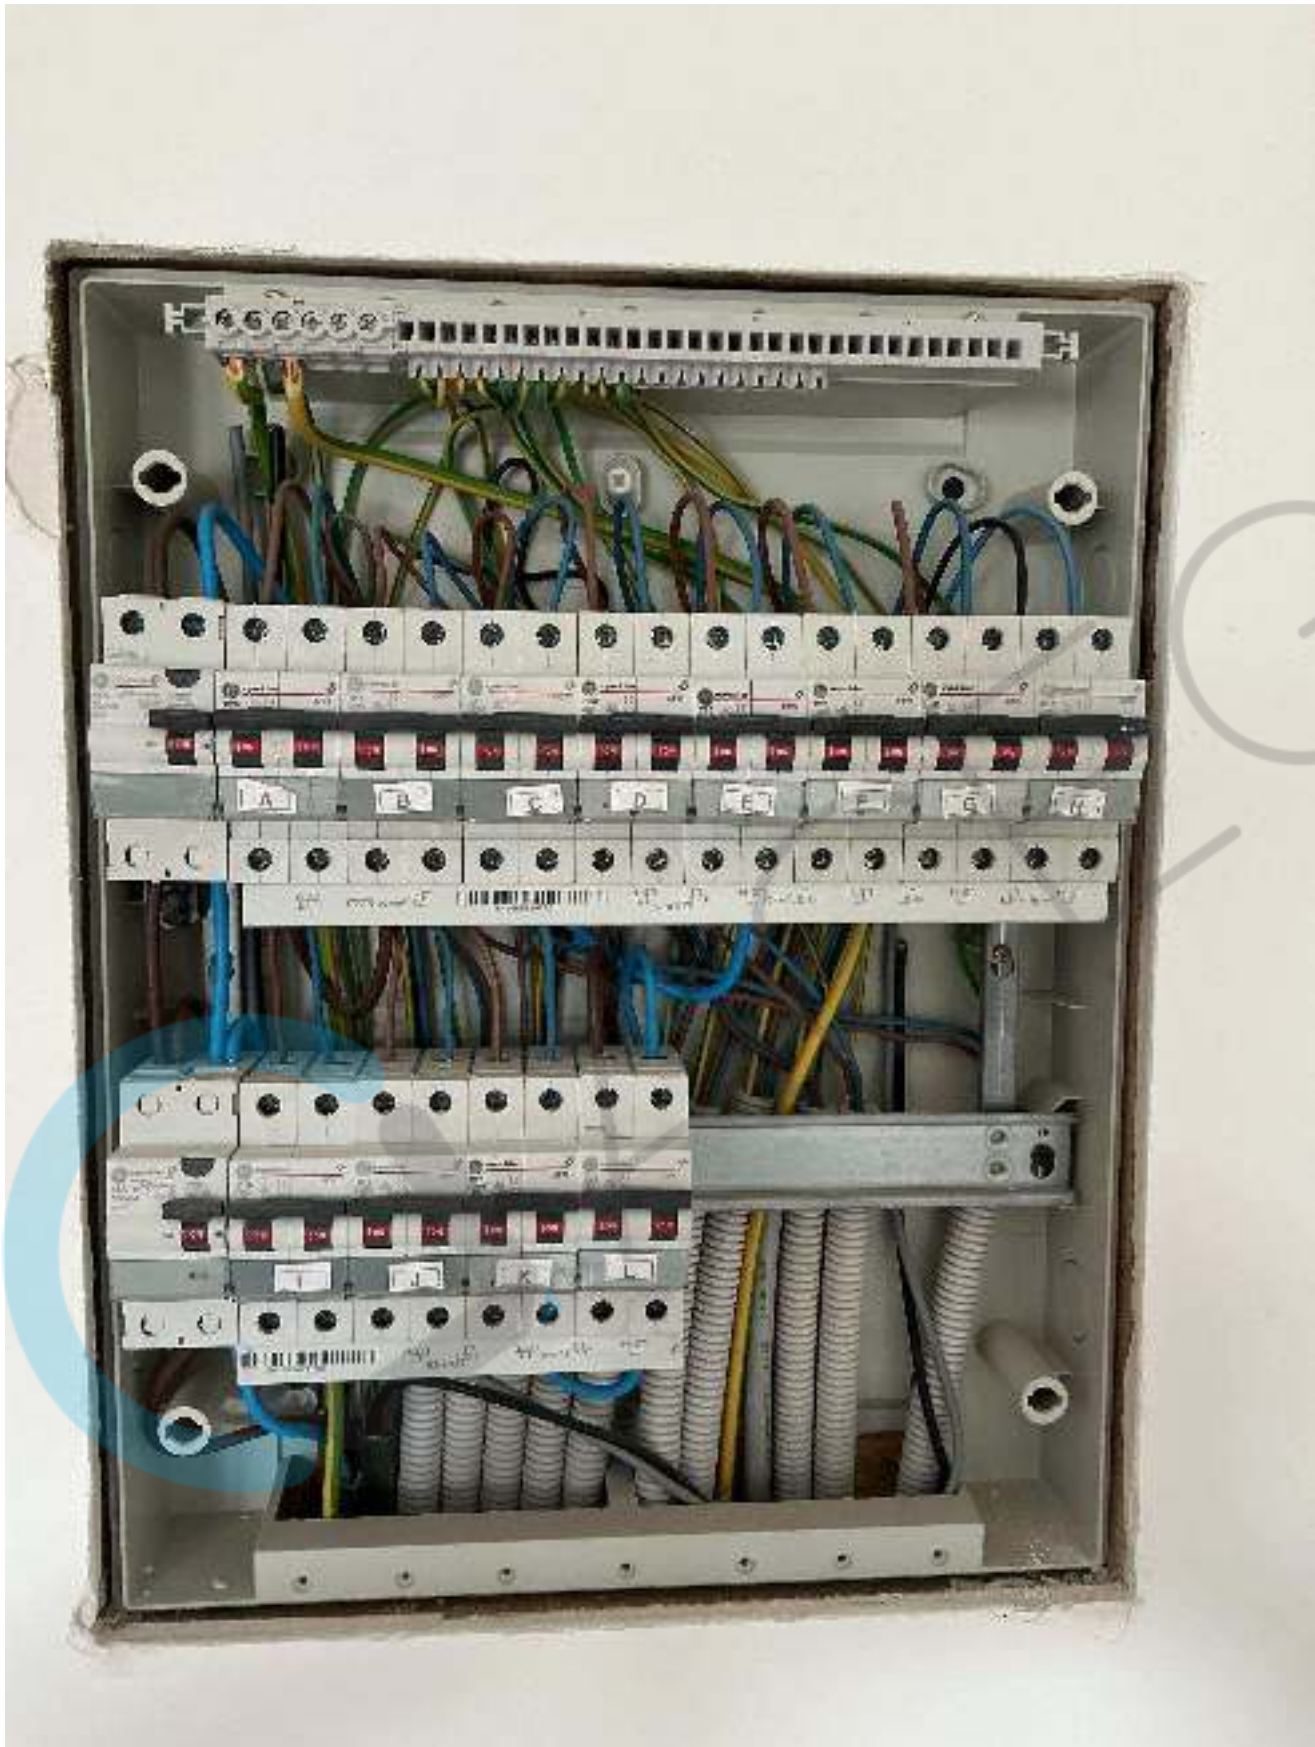

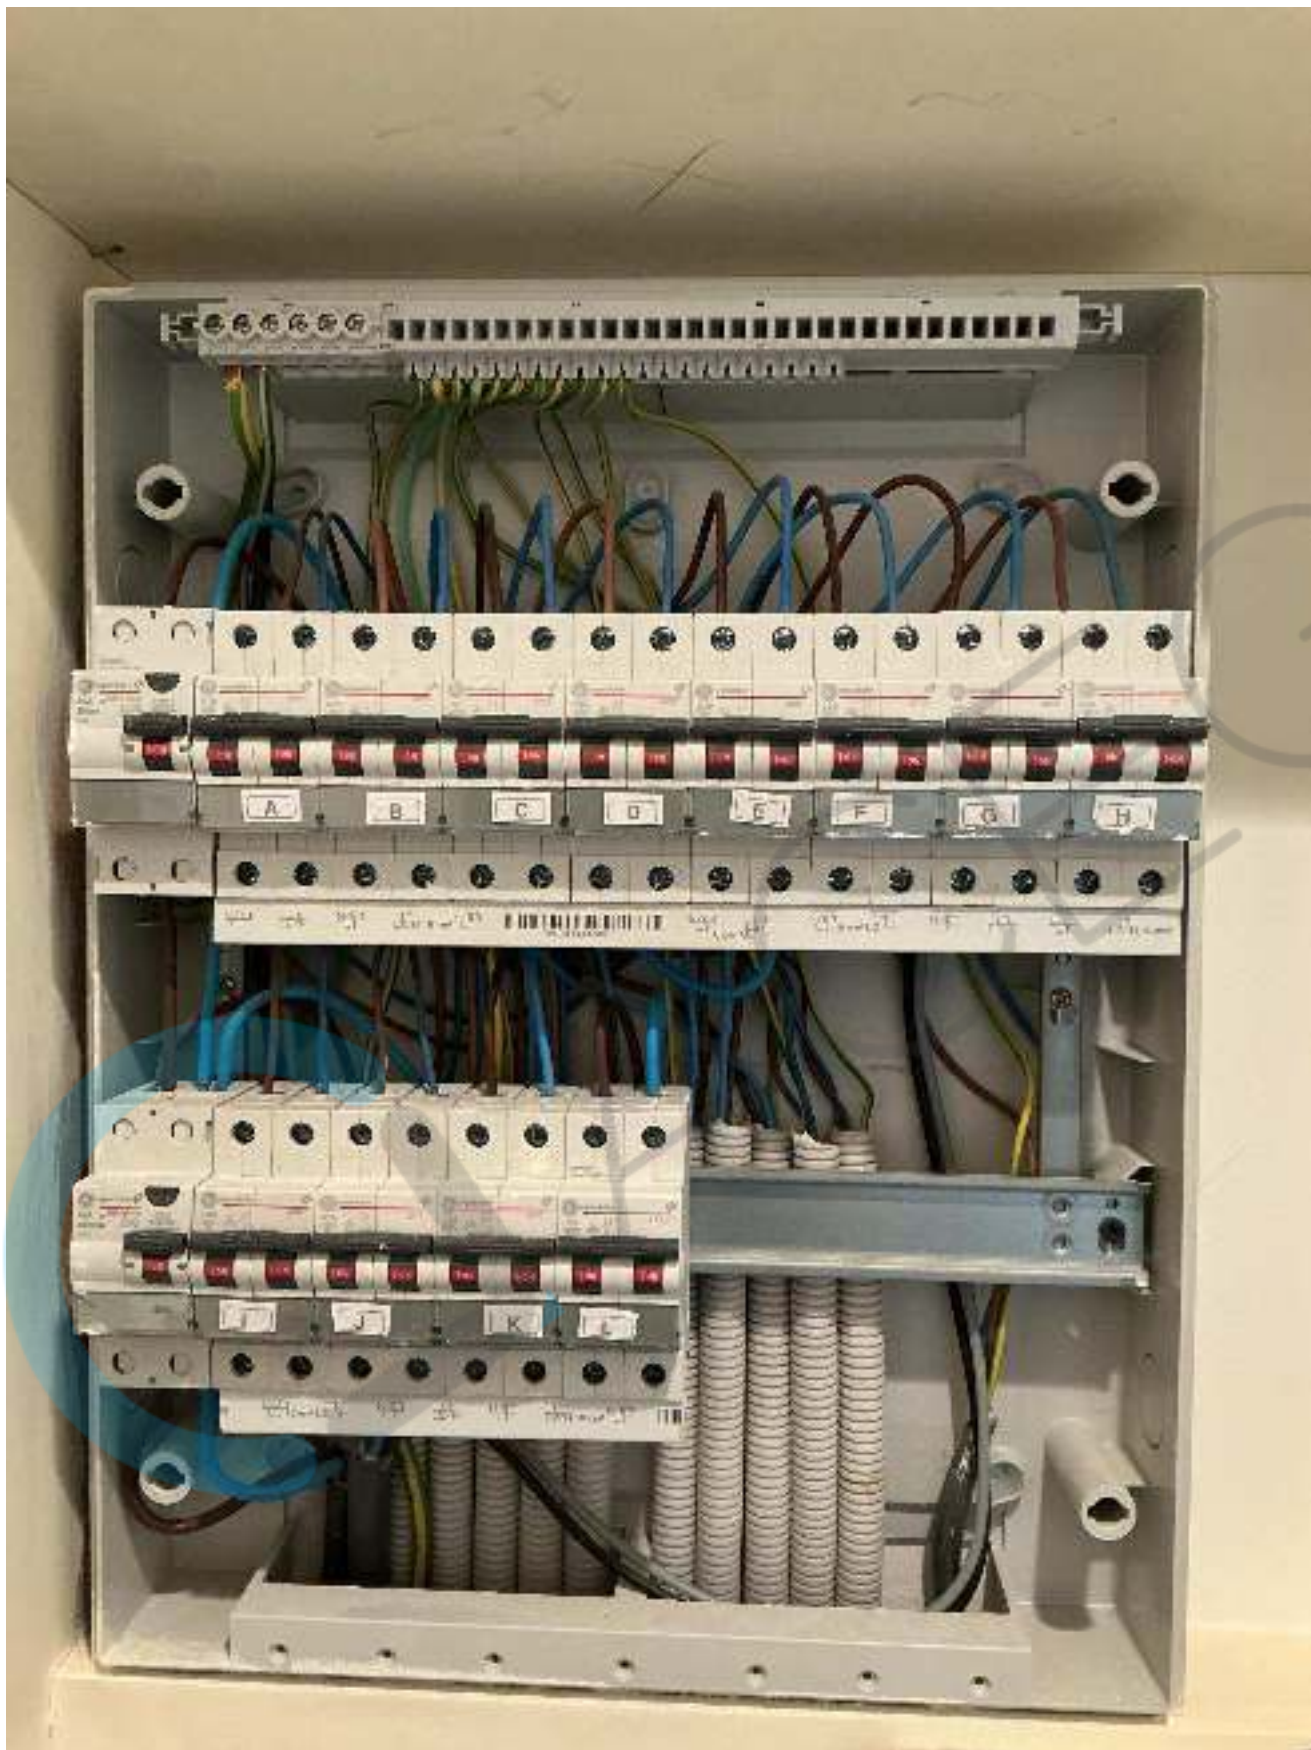




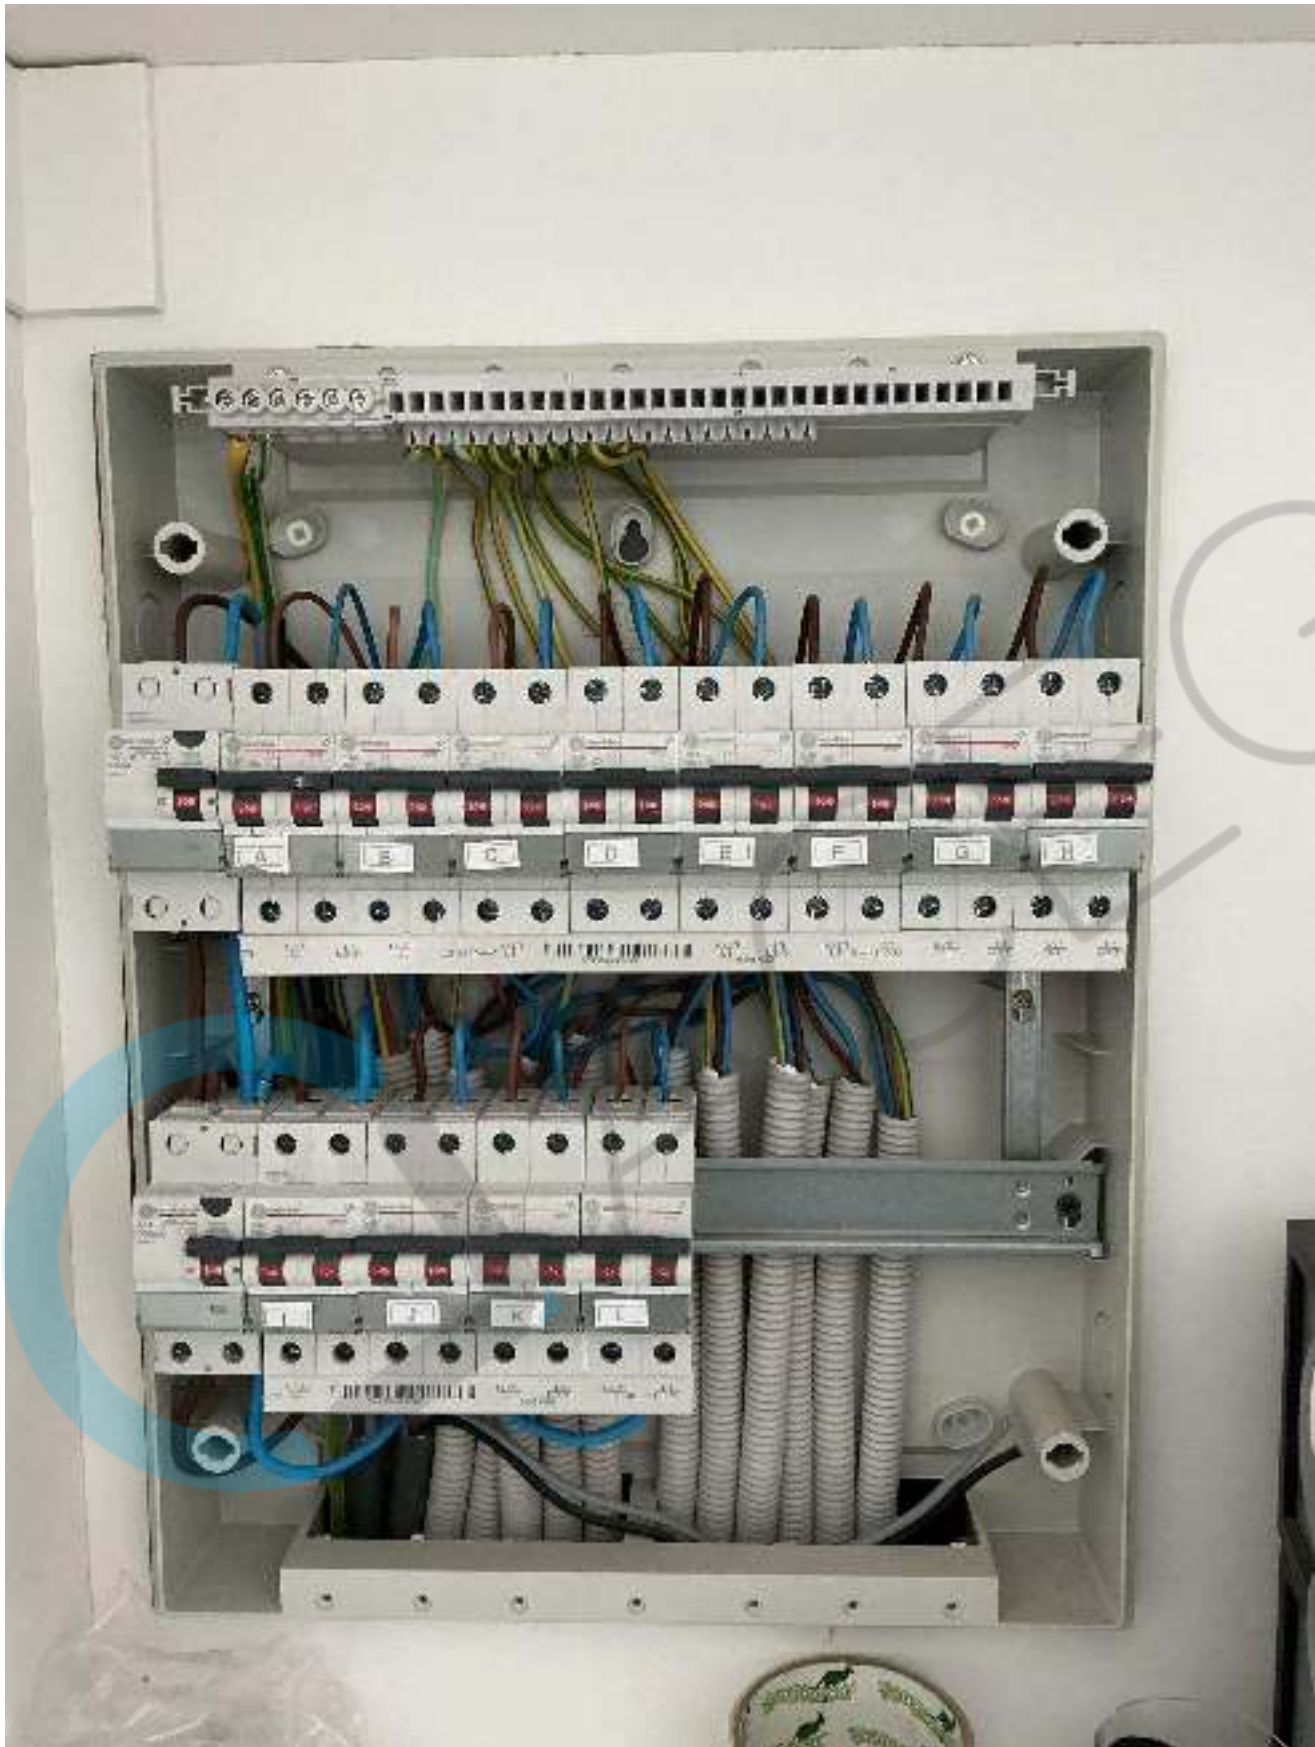









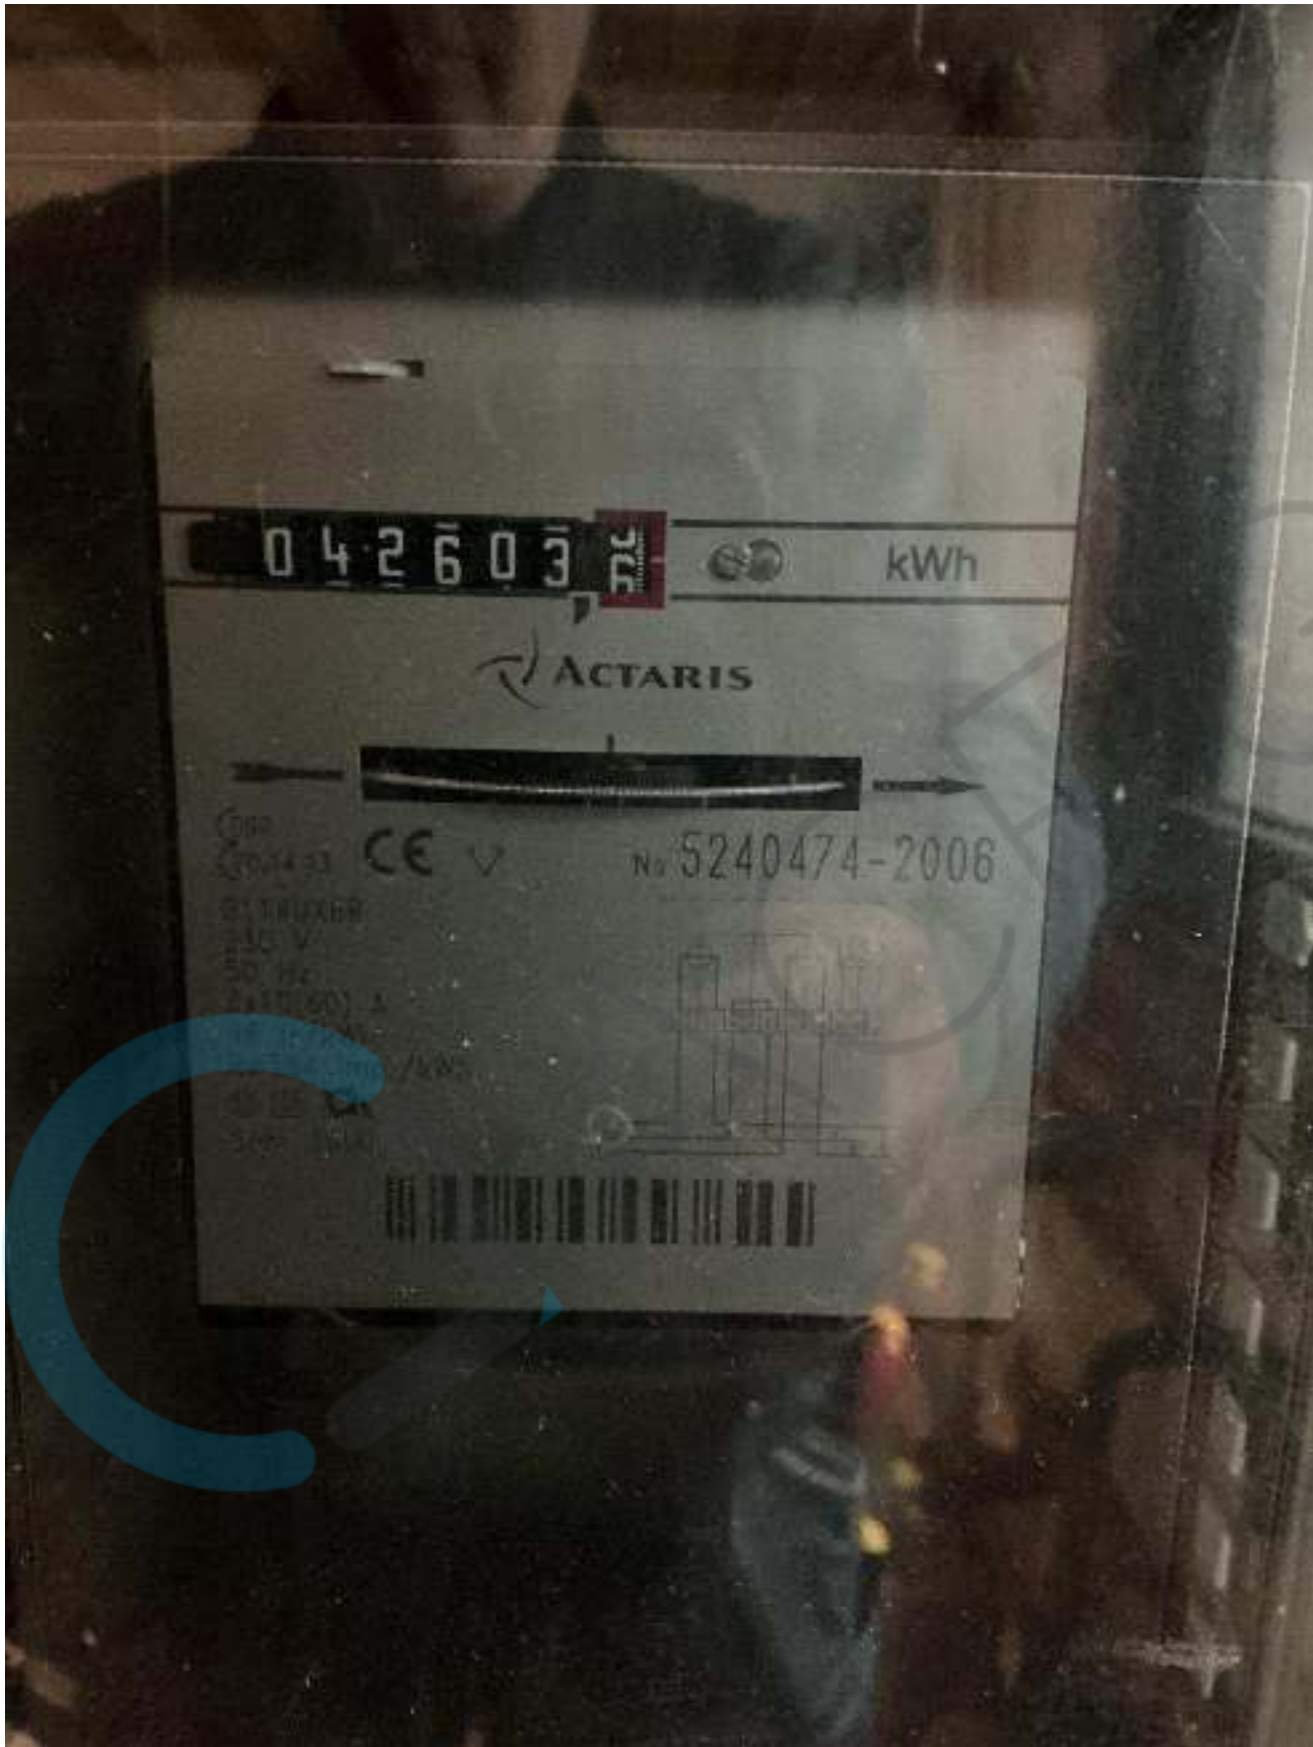



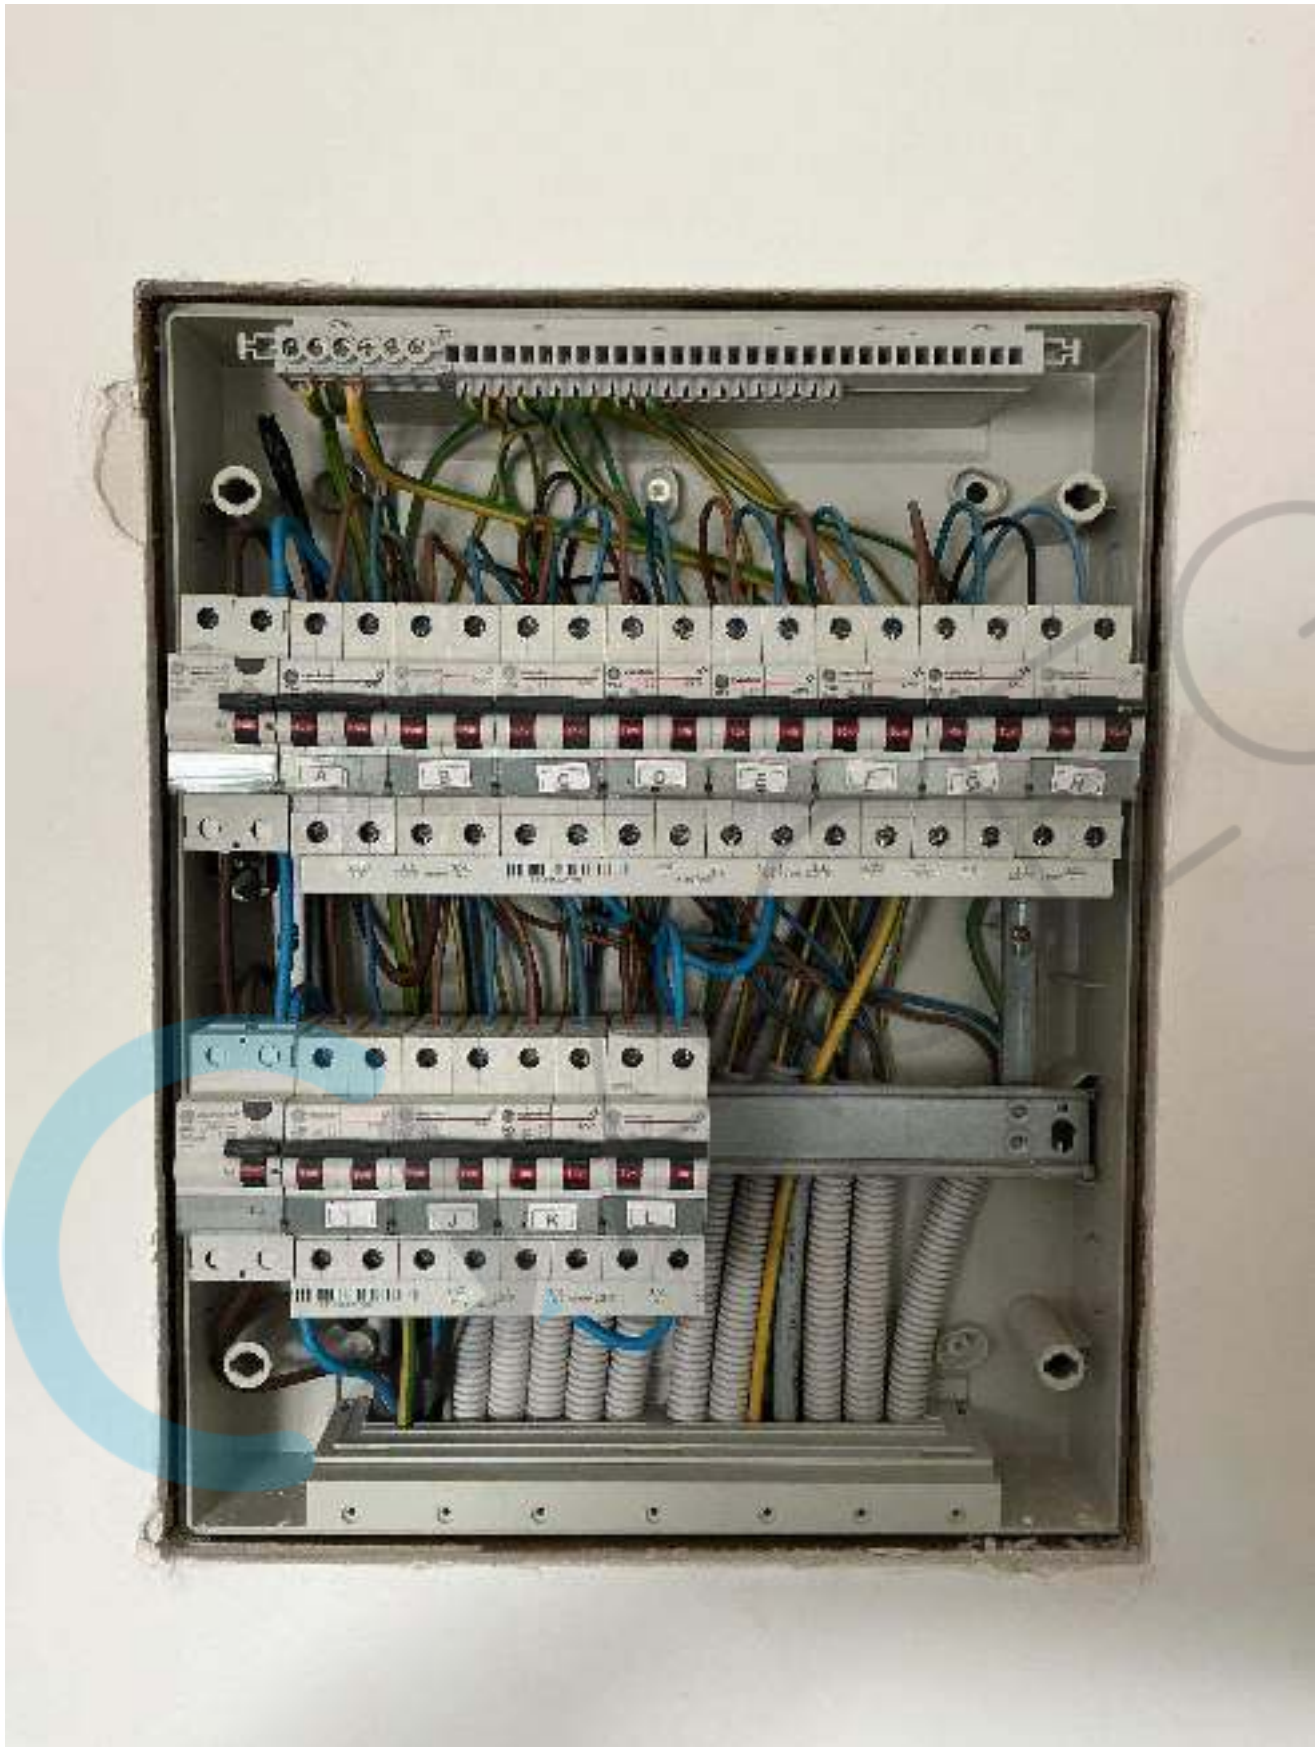



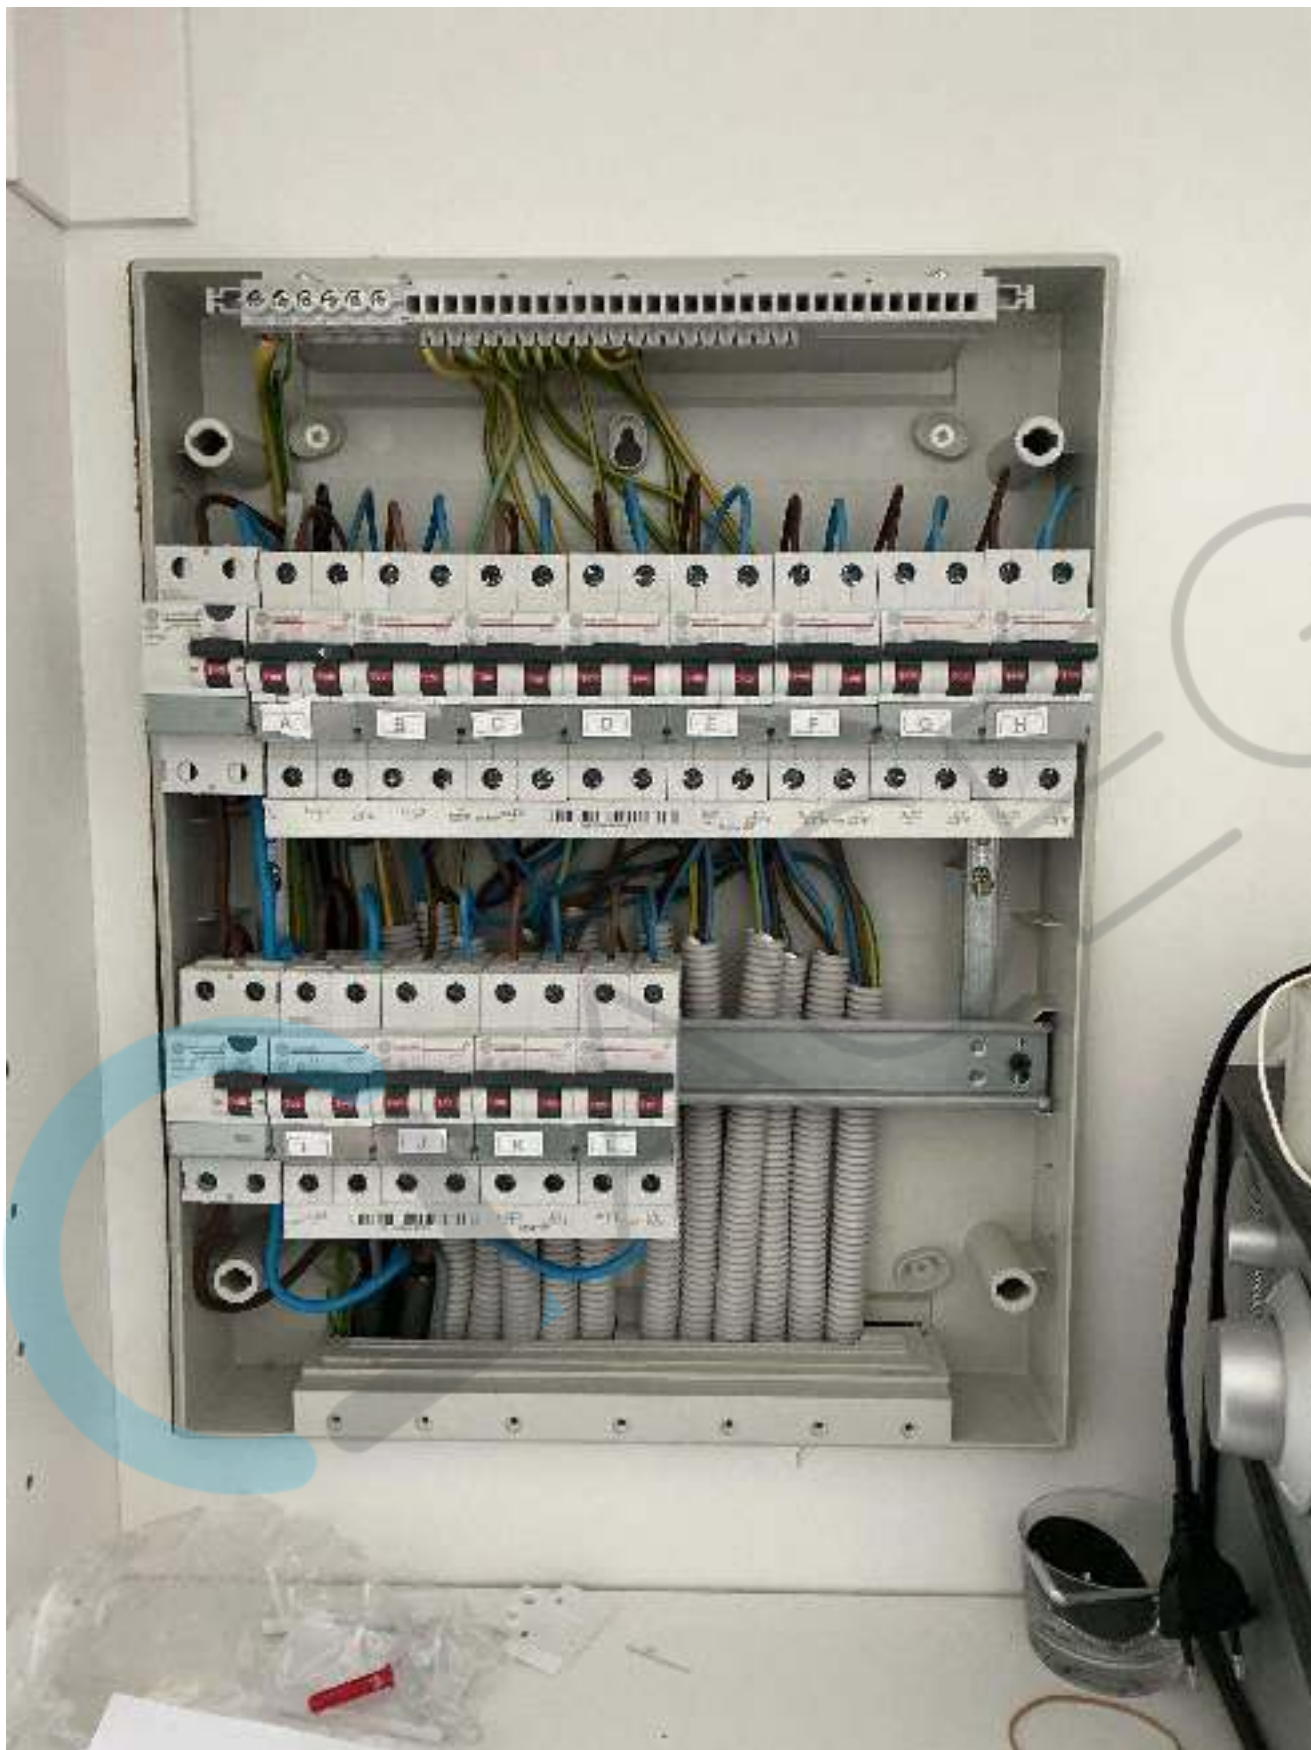











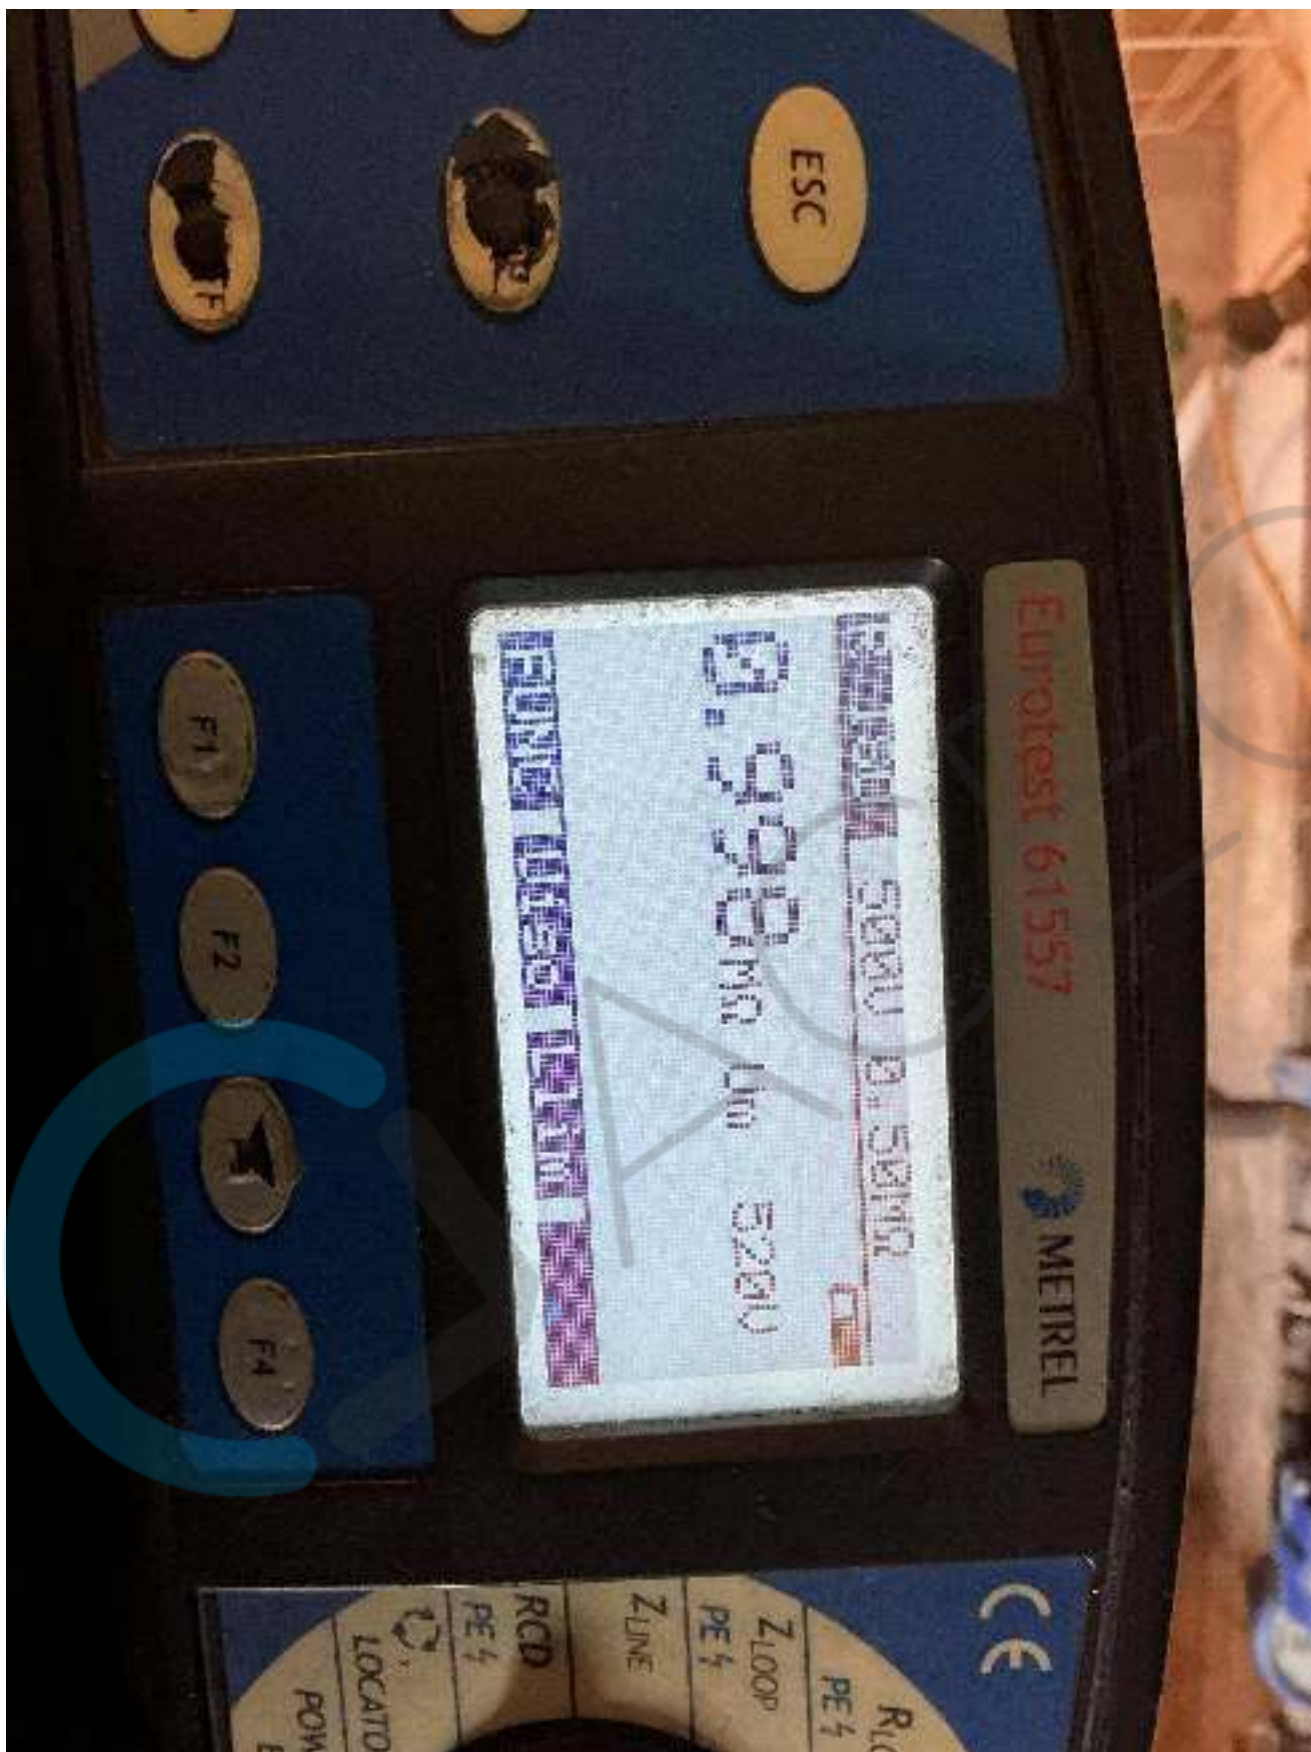

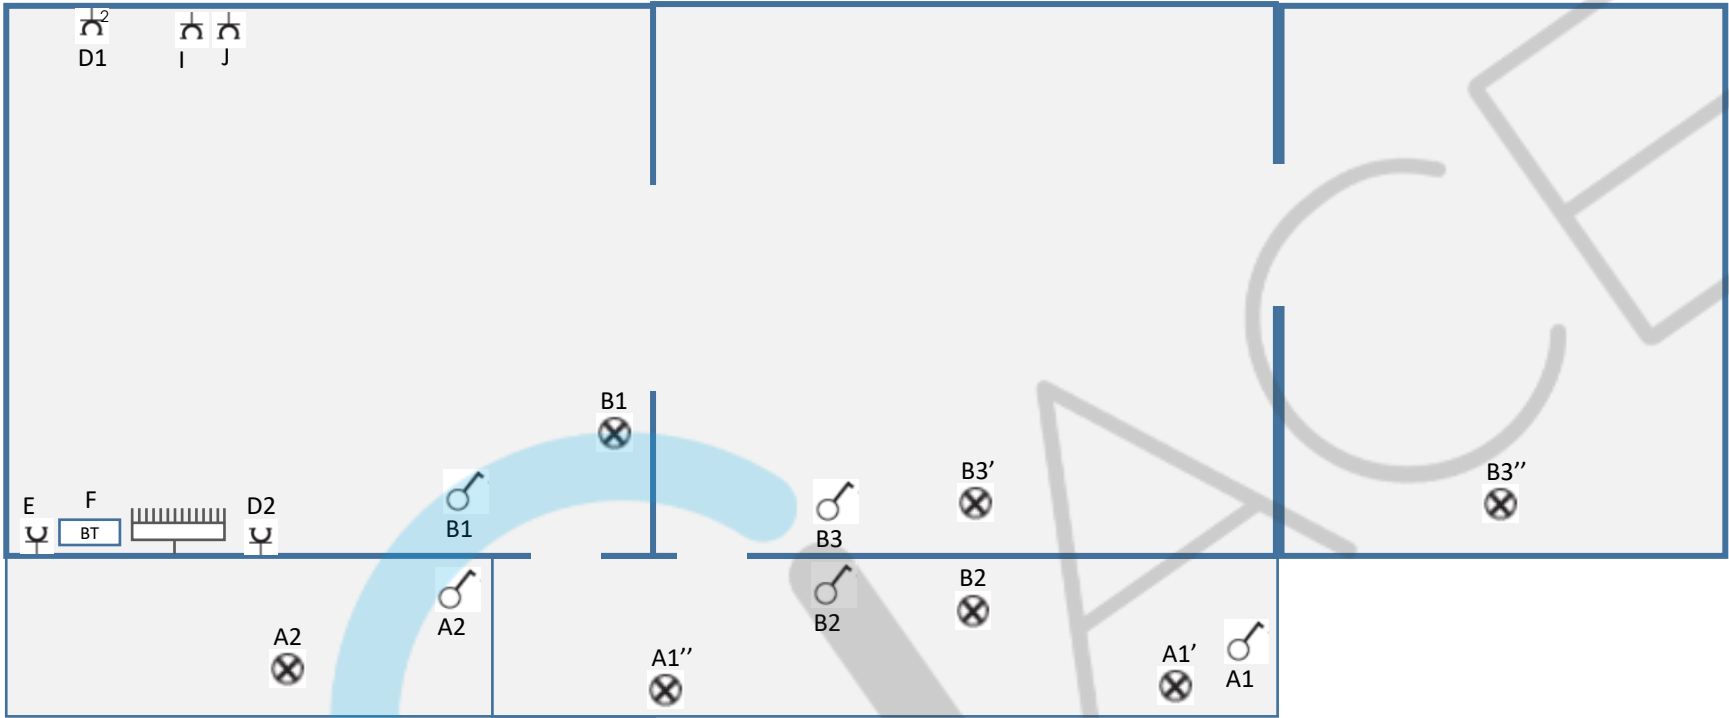


adres uitvoering :
provinciestraat 59
2000 antwerpen

eigenaar :
atmap bvba
BE 0468.307.090
zaakvoerder
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen

opgemaakt op 20/04/2026
door :
atmap bvba
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen

Henk Pemen
ACEG VZW - 413
20/04/2026

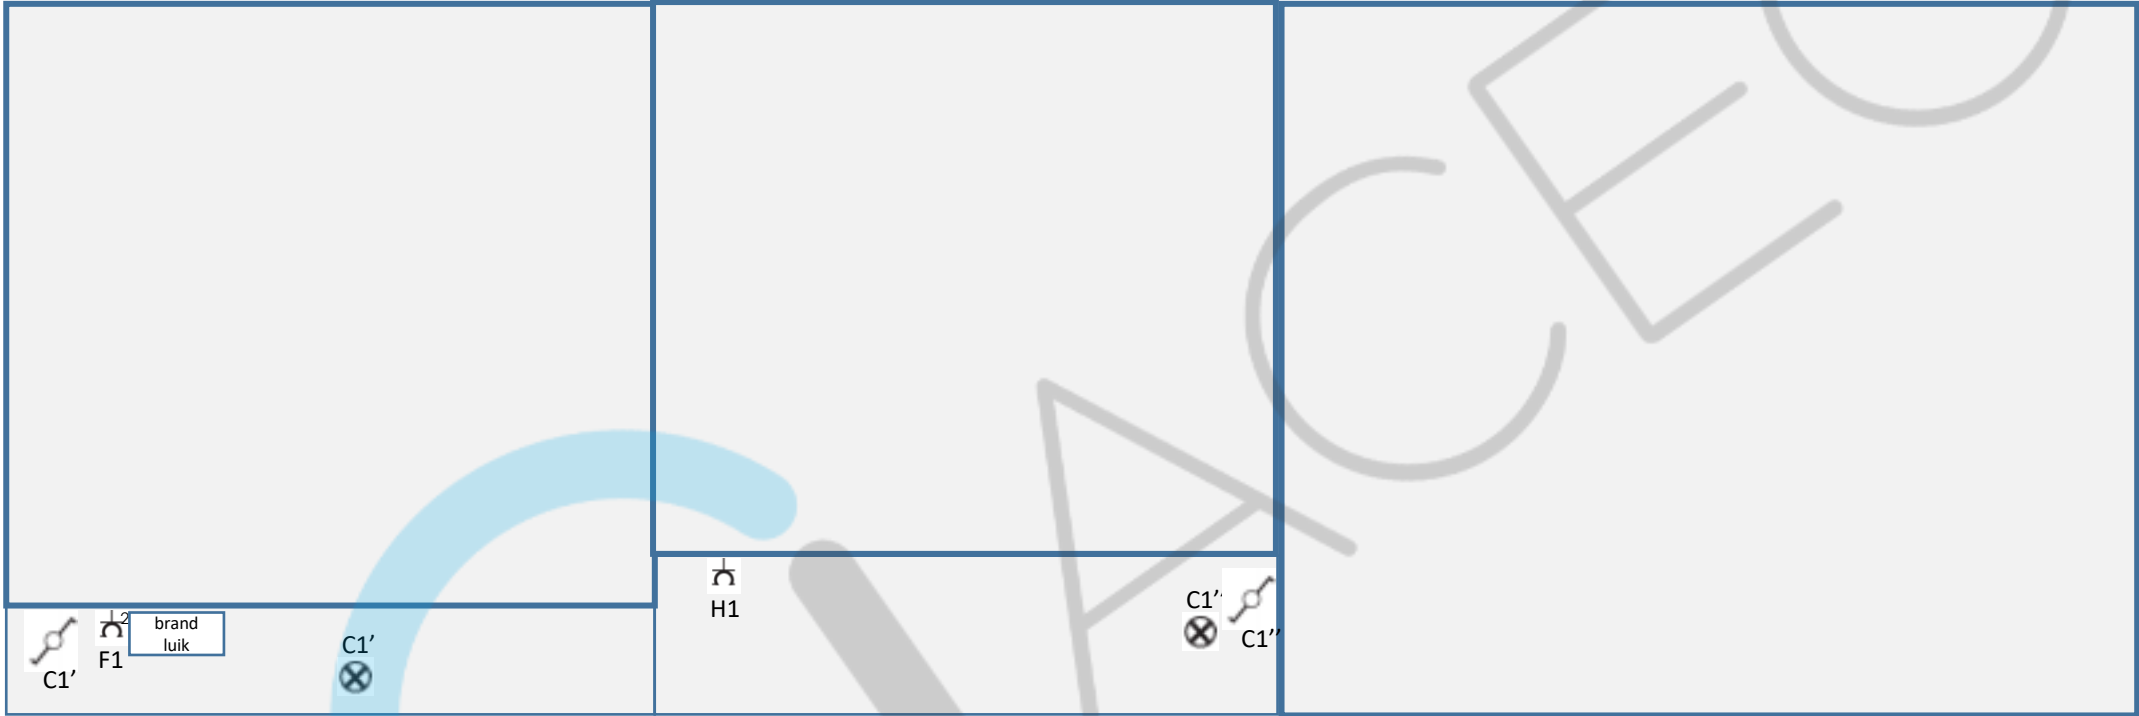



Henk Pemen
ACEG VZW - 413
20/04/2026

adres uitvoering :
provinciestraat 59
2000 antwerpen

eigenaar :
atmap bvba
didier opdebeeck
ankerrui 9
2000 antwerpen

opgemaakt op 20/04/2026
door :
atmap bvba
didier opdebeeck
ankerrui 9
2000 antwerpen

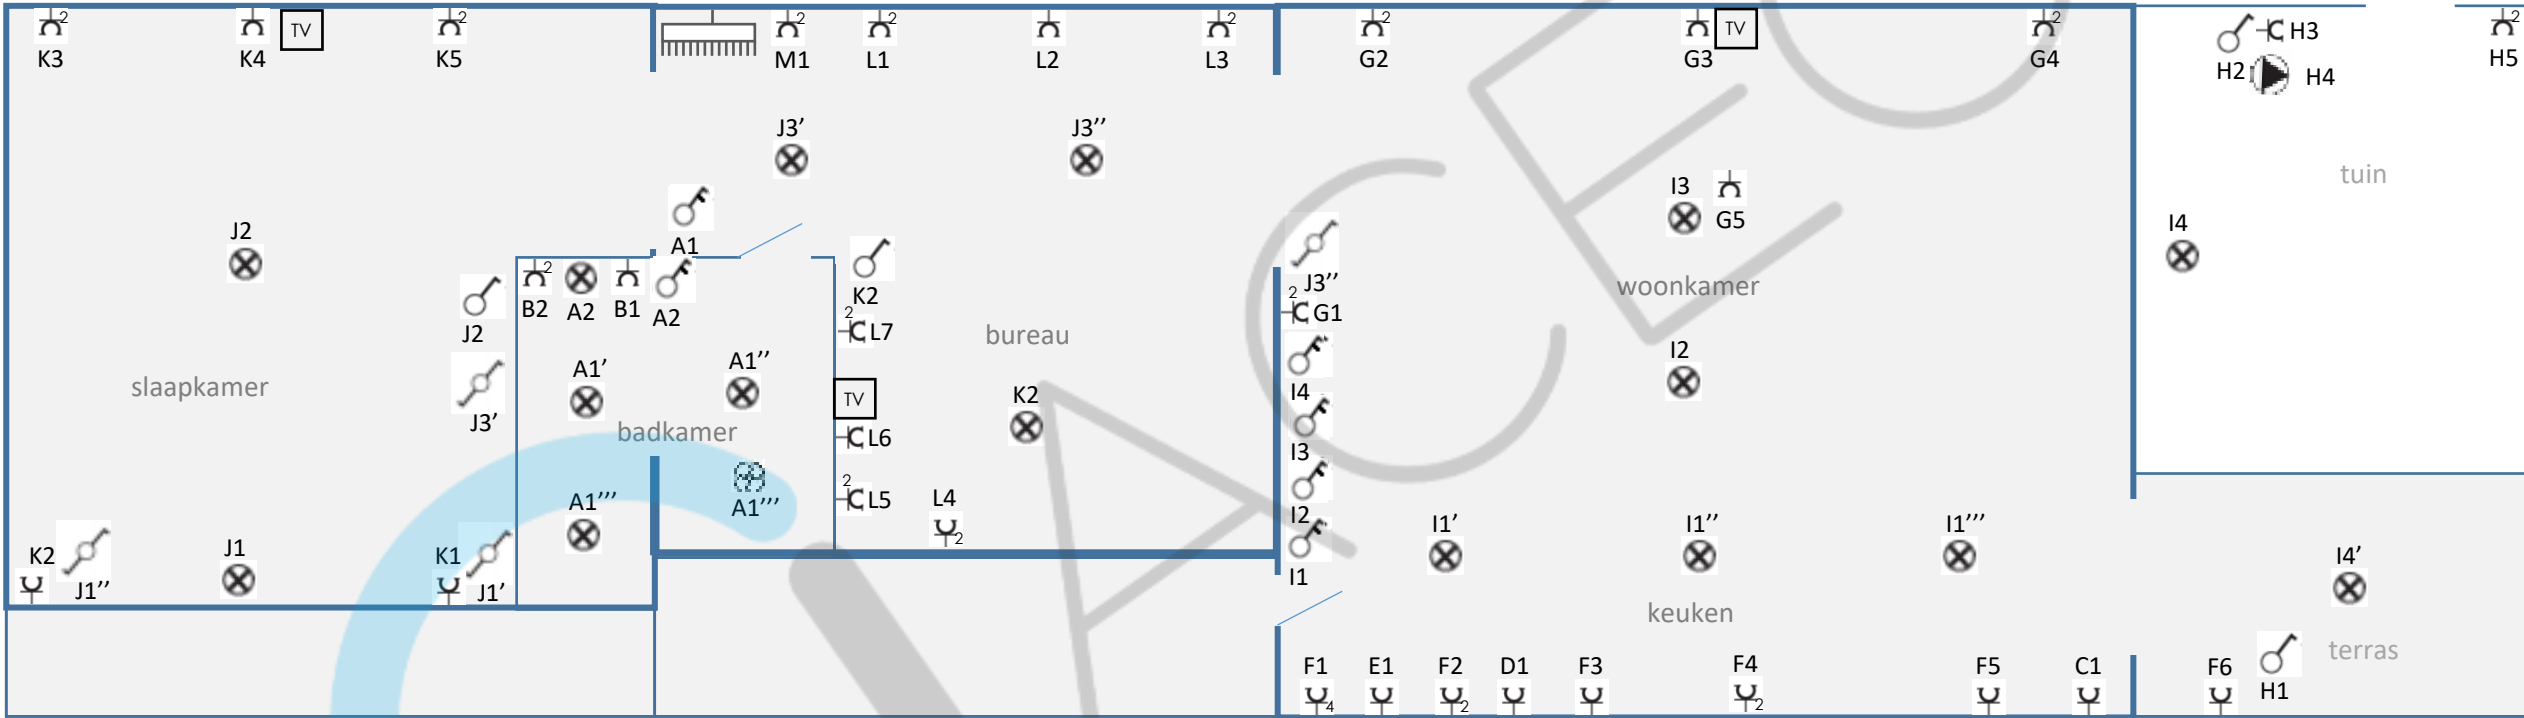



Henk Pemen
ACEG VZW - 413
20/04/2026

adres uitvoering :
provinciestraat 59
2000 antwerpen

eigenaar :
atmap bvba
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen


opgemaakt op 20/04/2026
door :
atmap bvba
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen

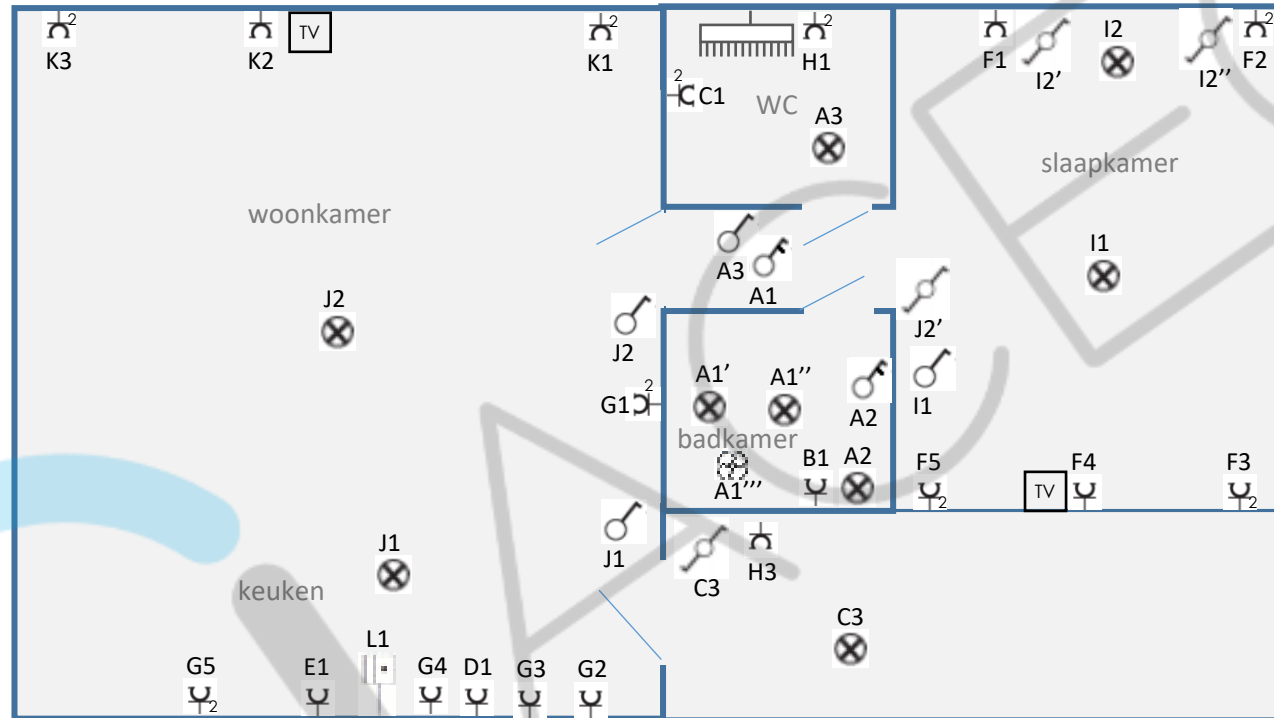

adres uitvoering :
provinciestraat 59
2000 antwerpen

eigenaar :
atmap bvba
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen


opgemaakt op 20/04/2026
door :
atmap bvba
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen

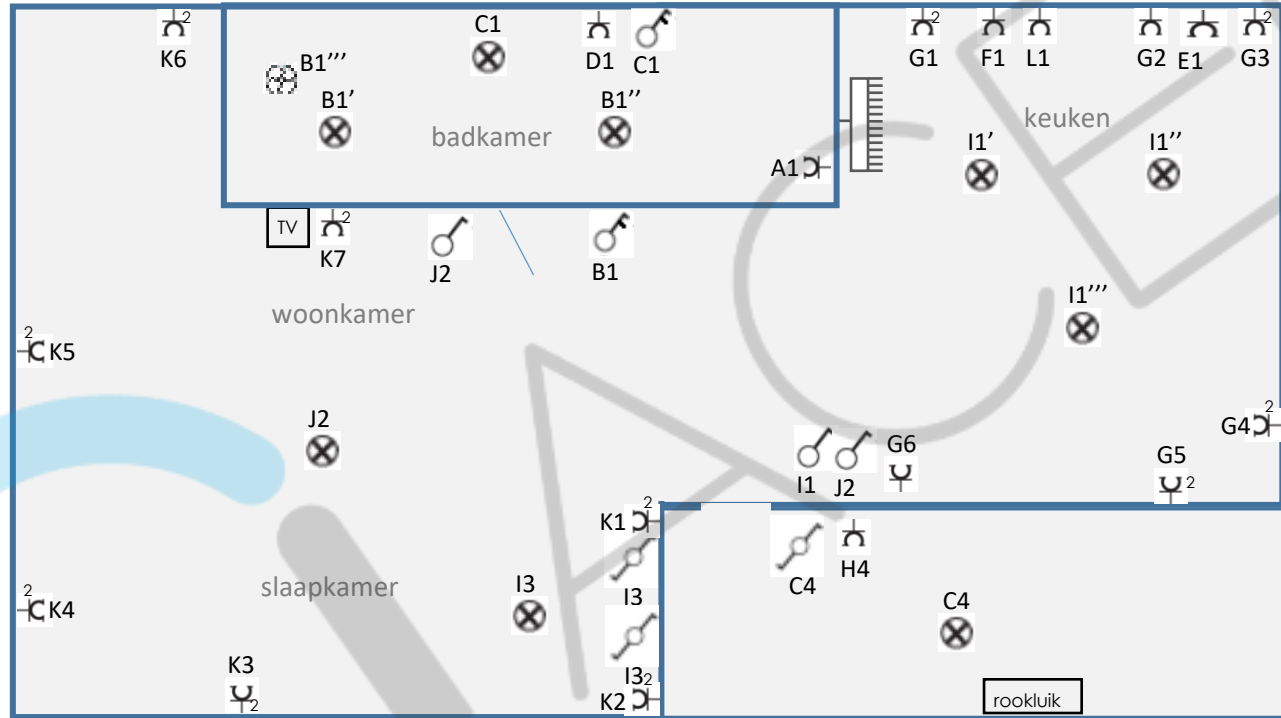

adres uitvoering :
provinciestraat 59
2000 antwerpen

eigenaar :
atmap bvba
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen

opgemaakt op 20/04/2026
door :
atmap bvba
didier opdebeek
ankerrui 9
2000 antwerpen

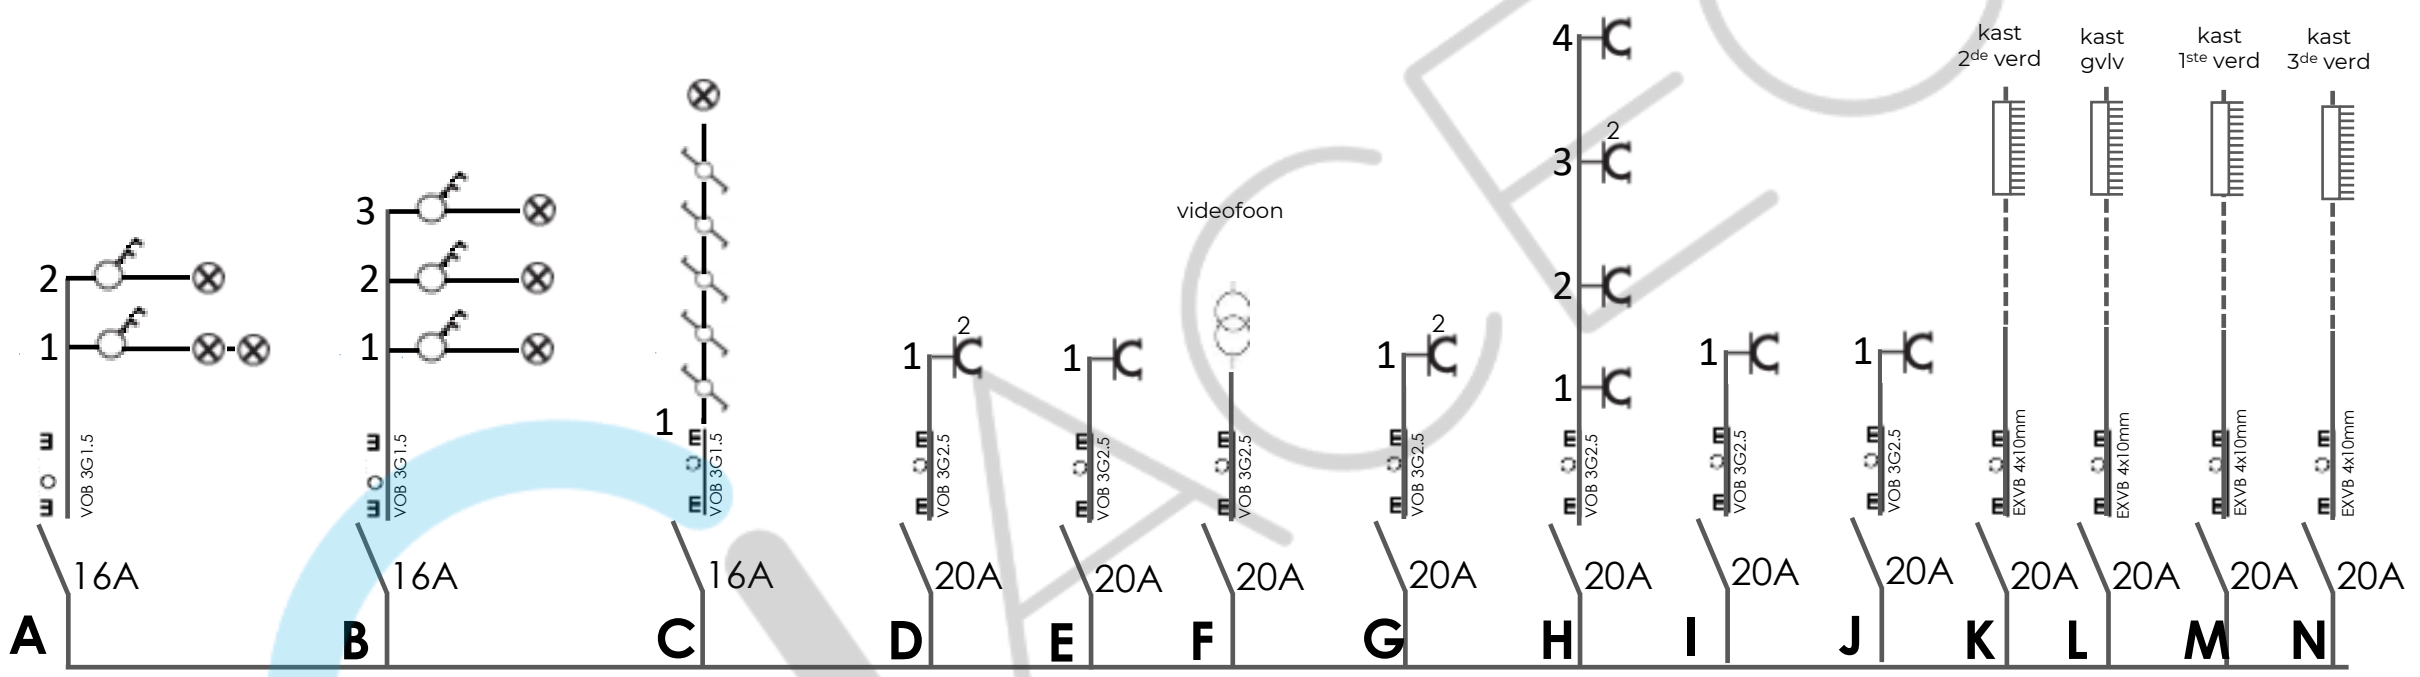


▲ 30 mA / 40A


▲ 300 mA / 40A

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

20/04/2026

EXVB 4x10 mm

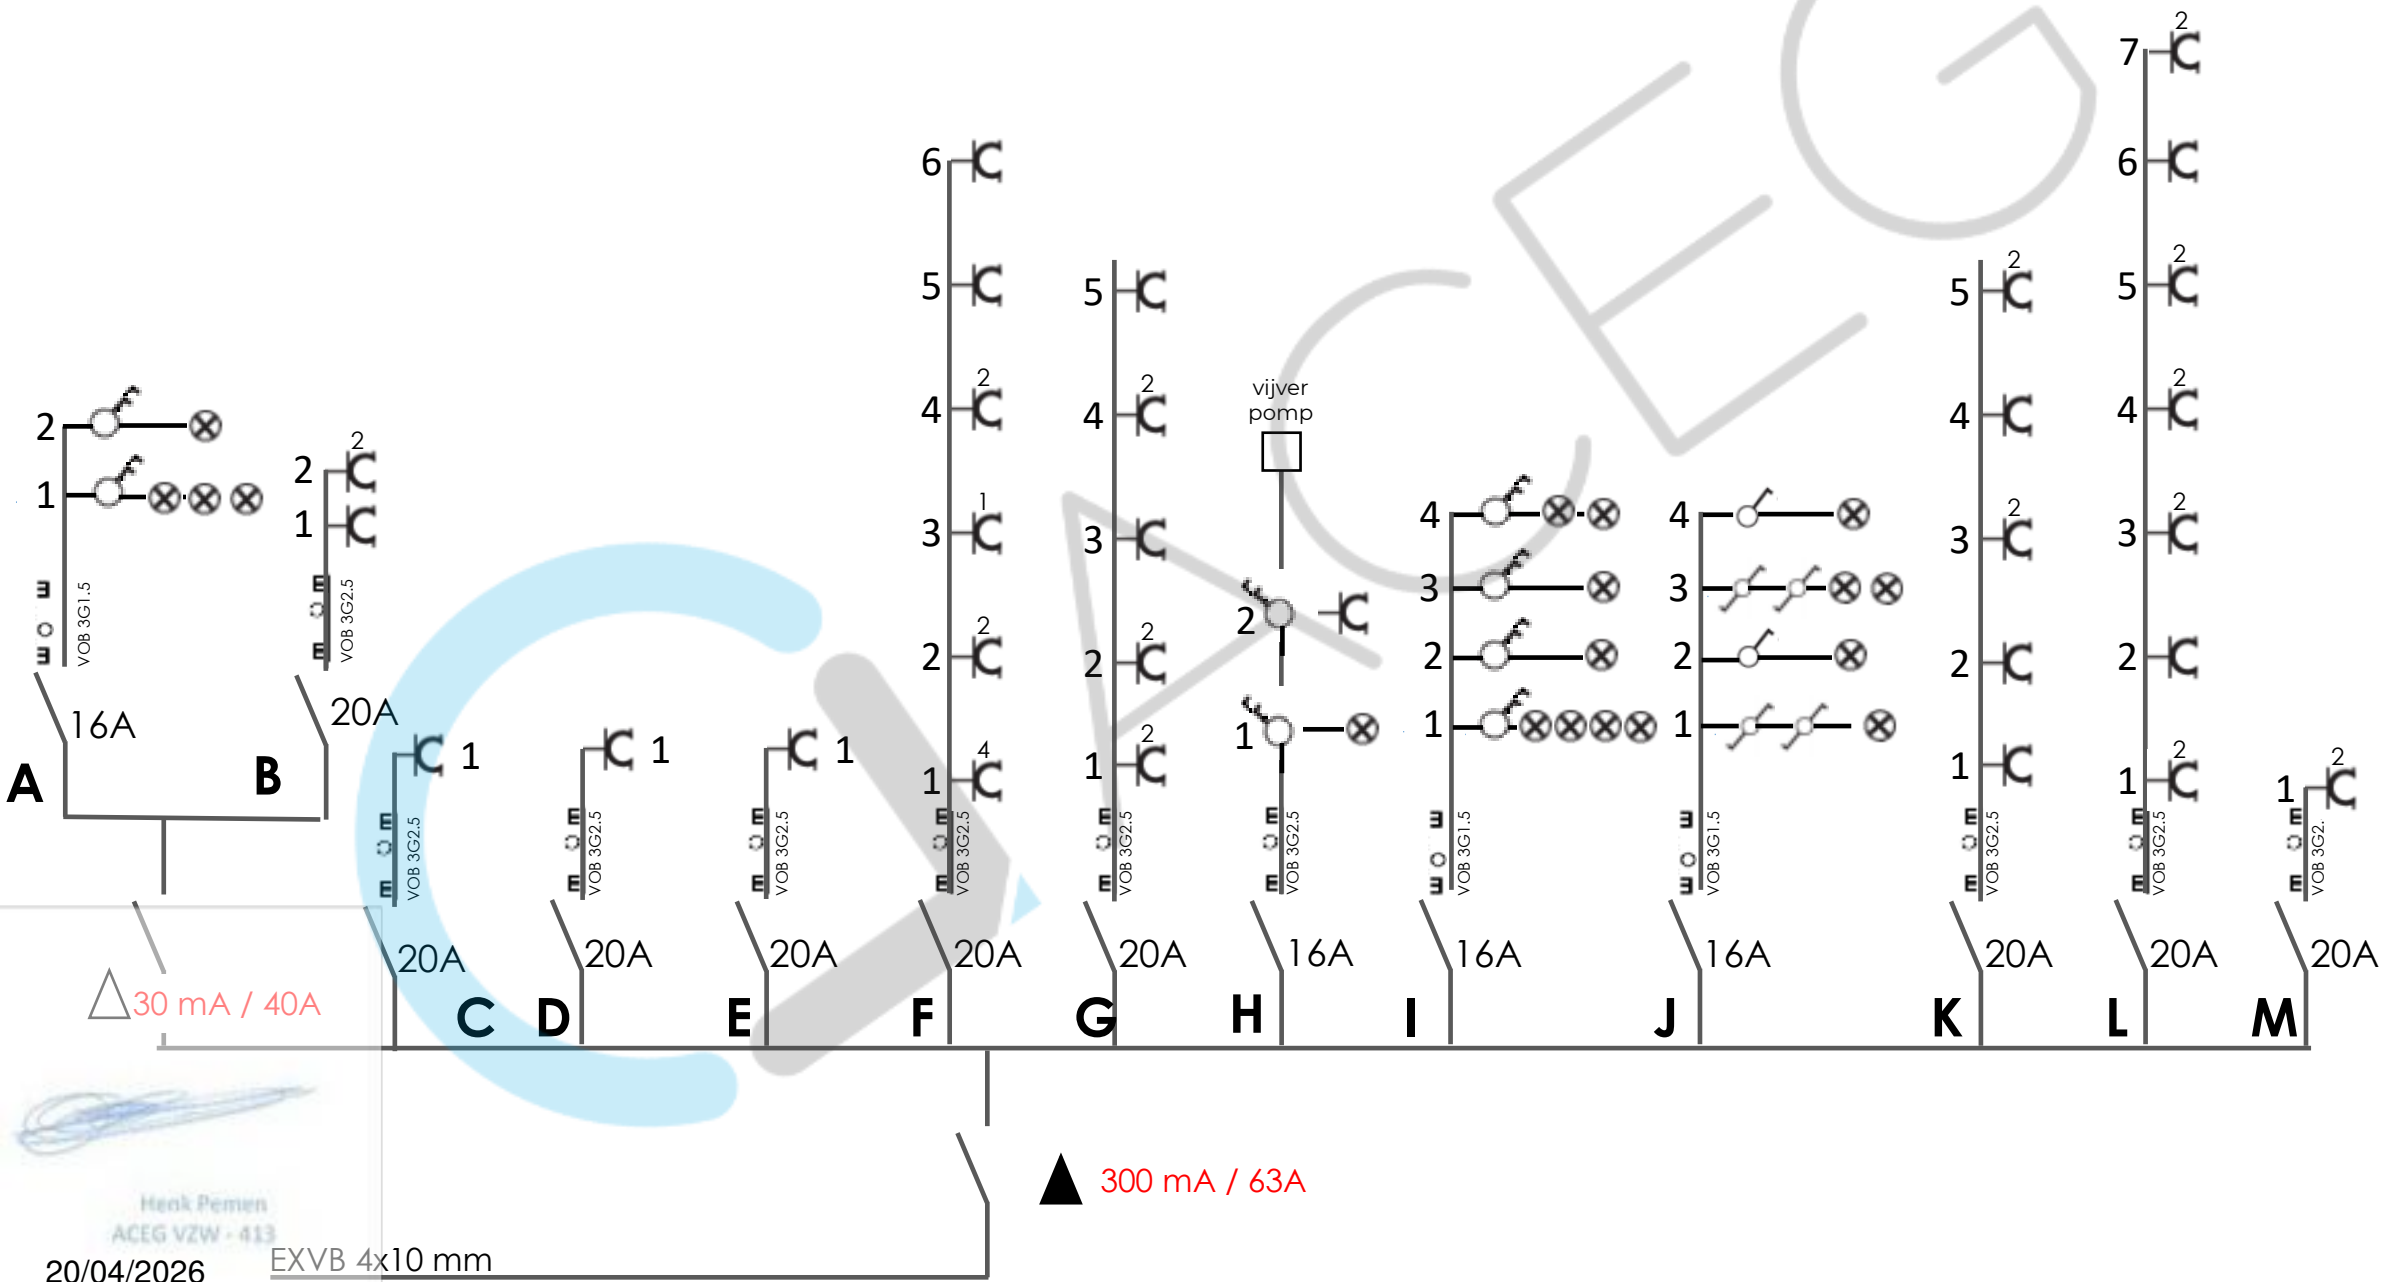

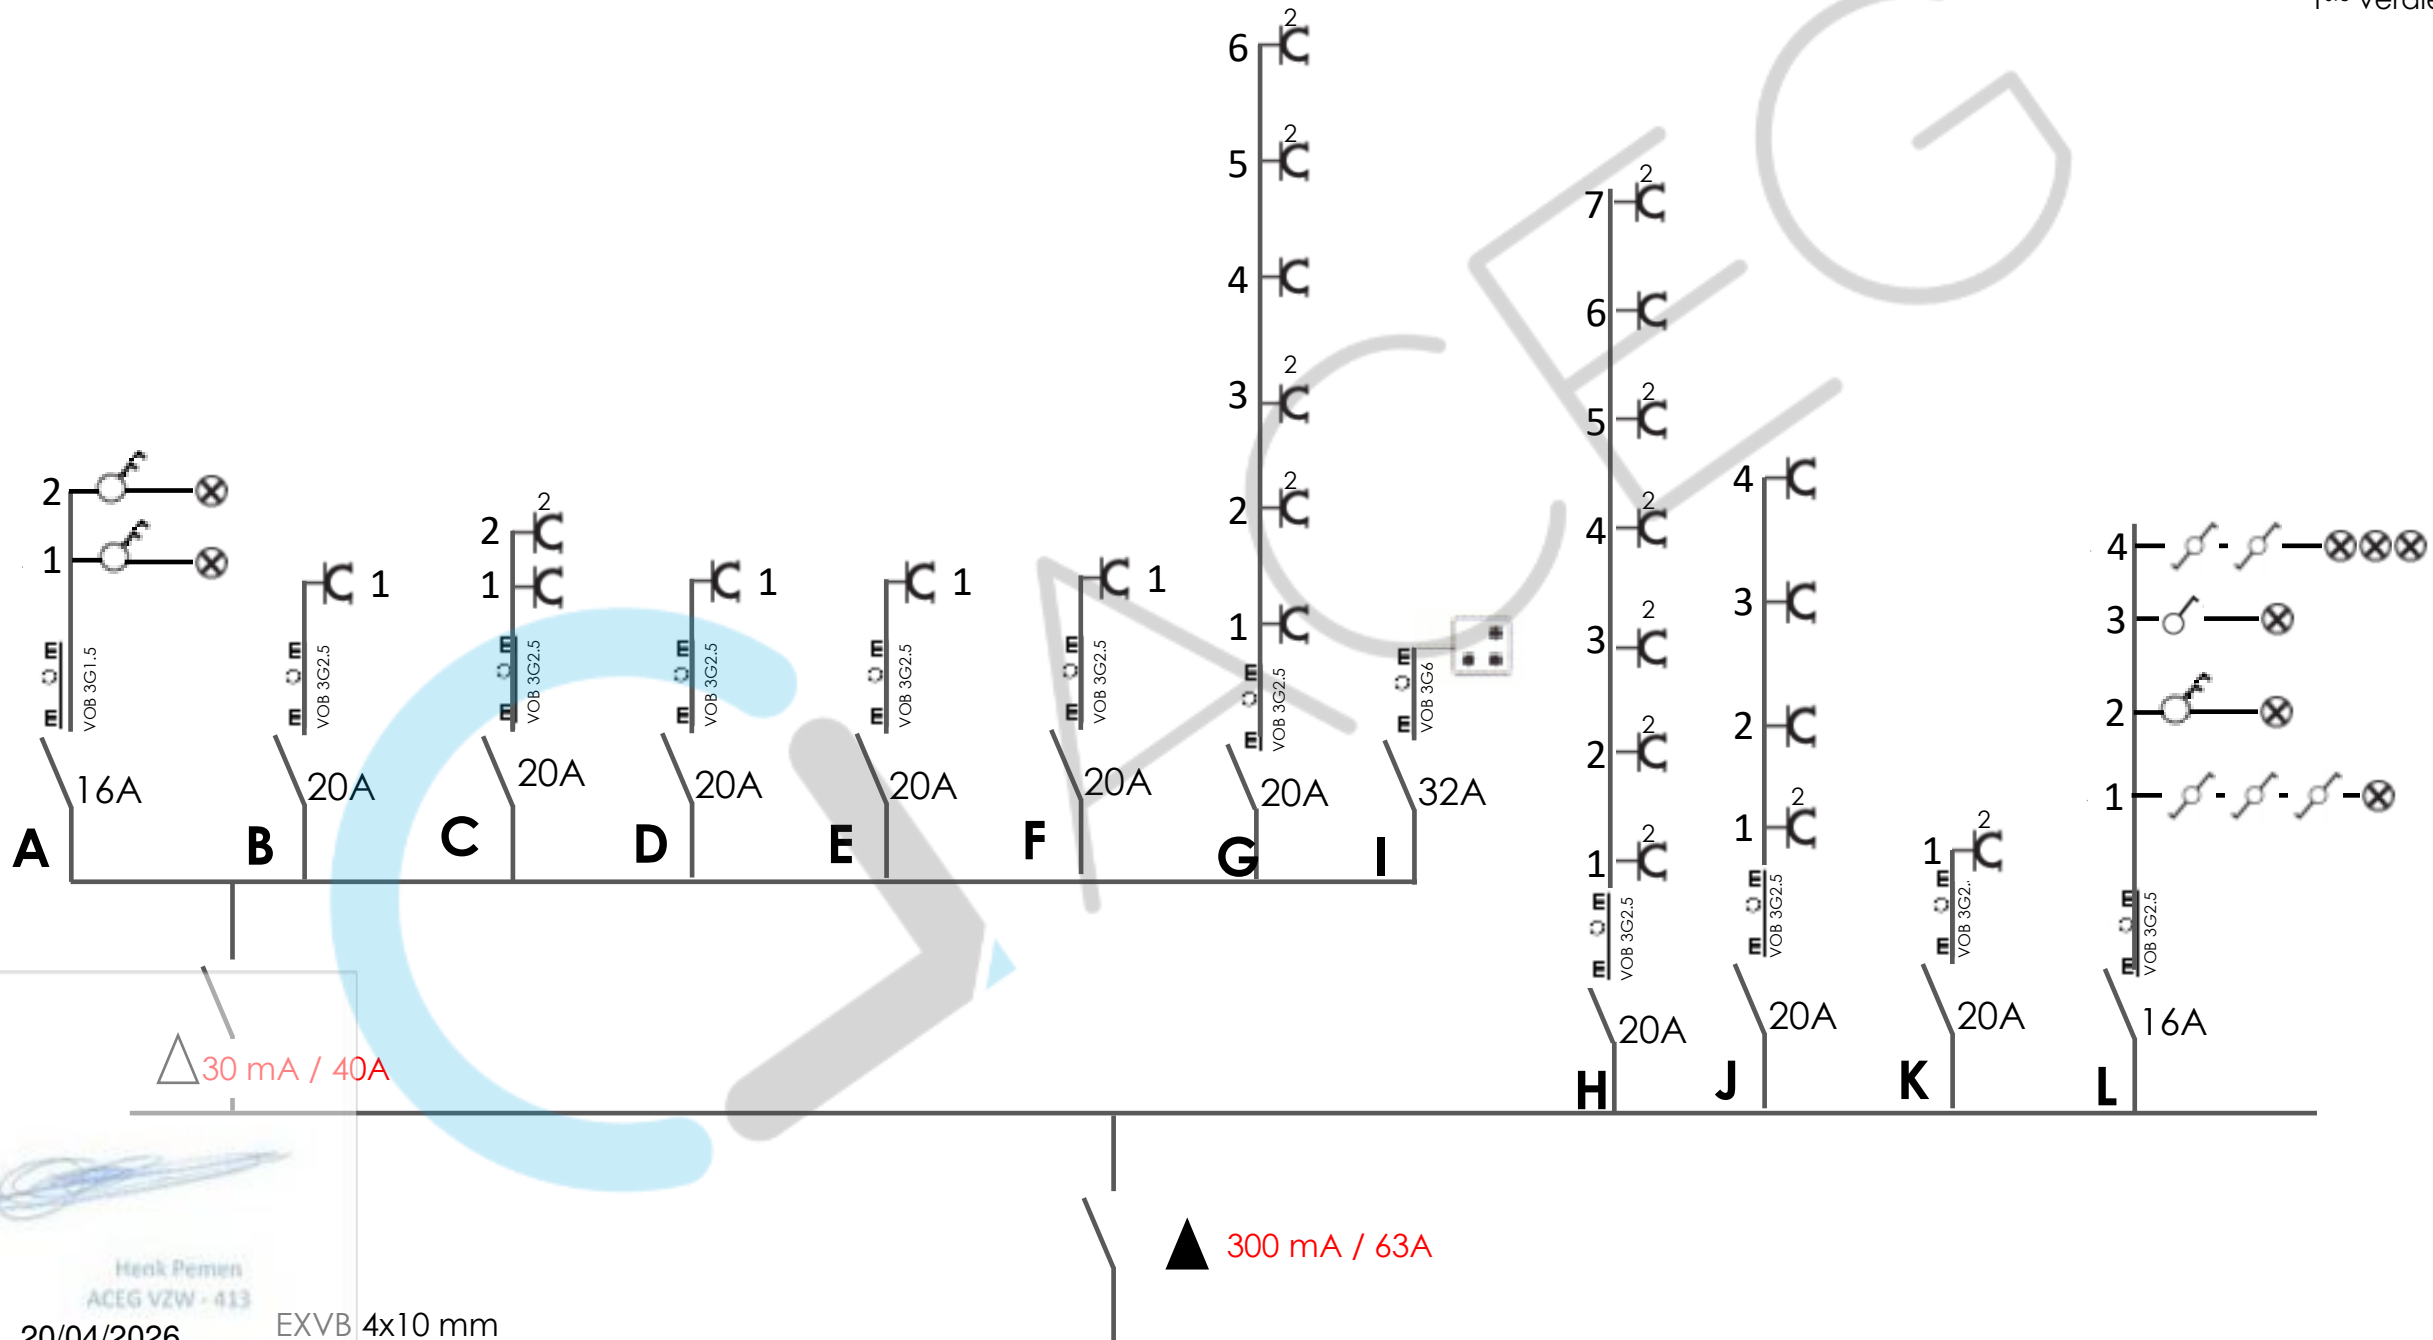



20/04/2026

EXVB 4x10 mm

▲ 300 mA / 63A

Henk Pemen
ACEG VZW - 413

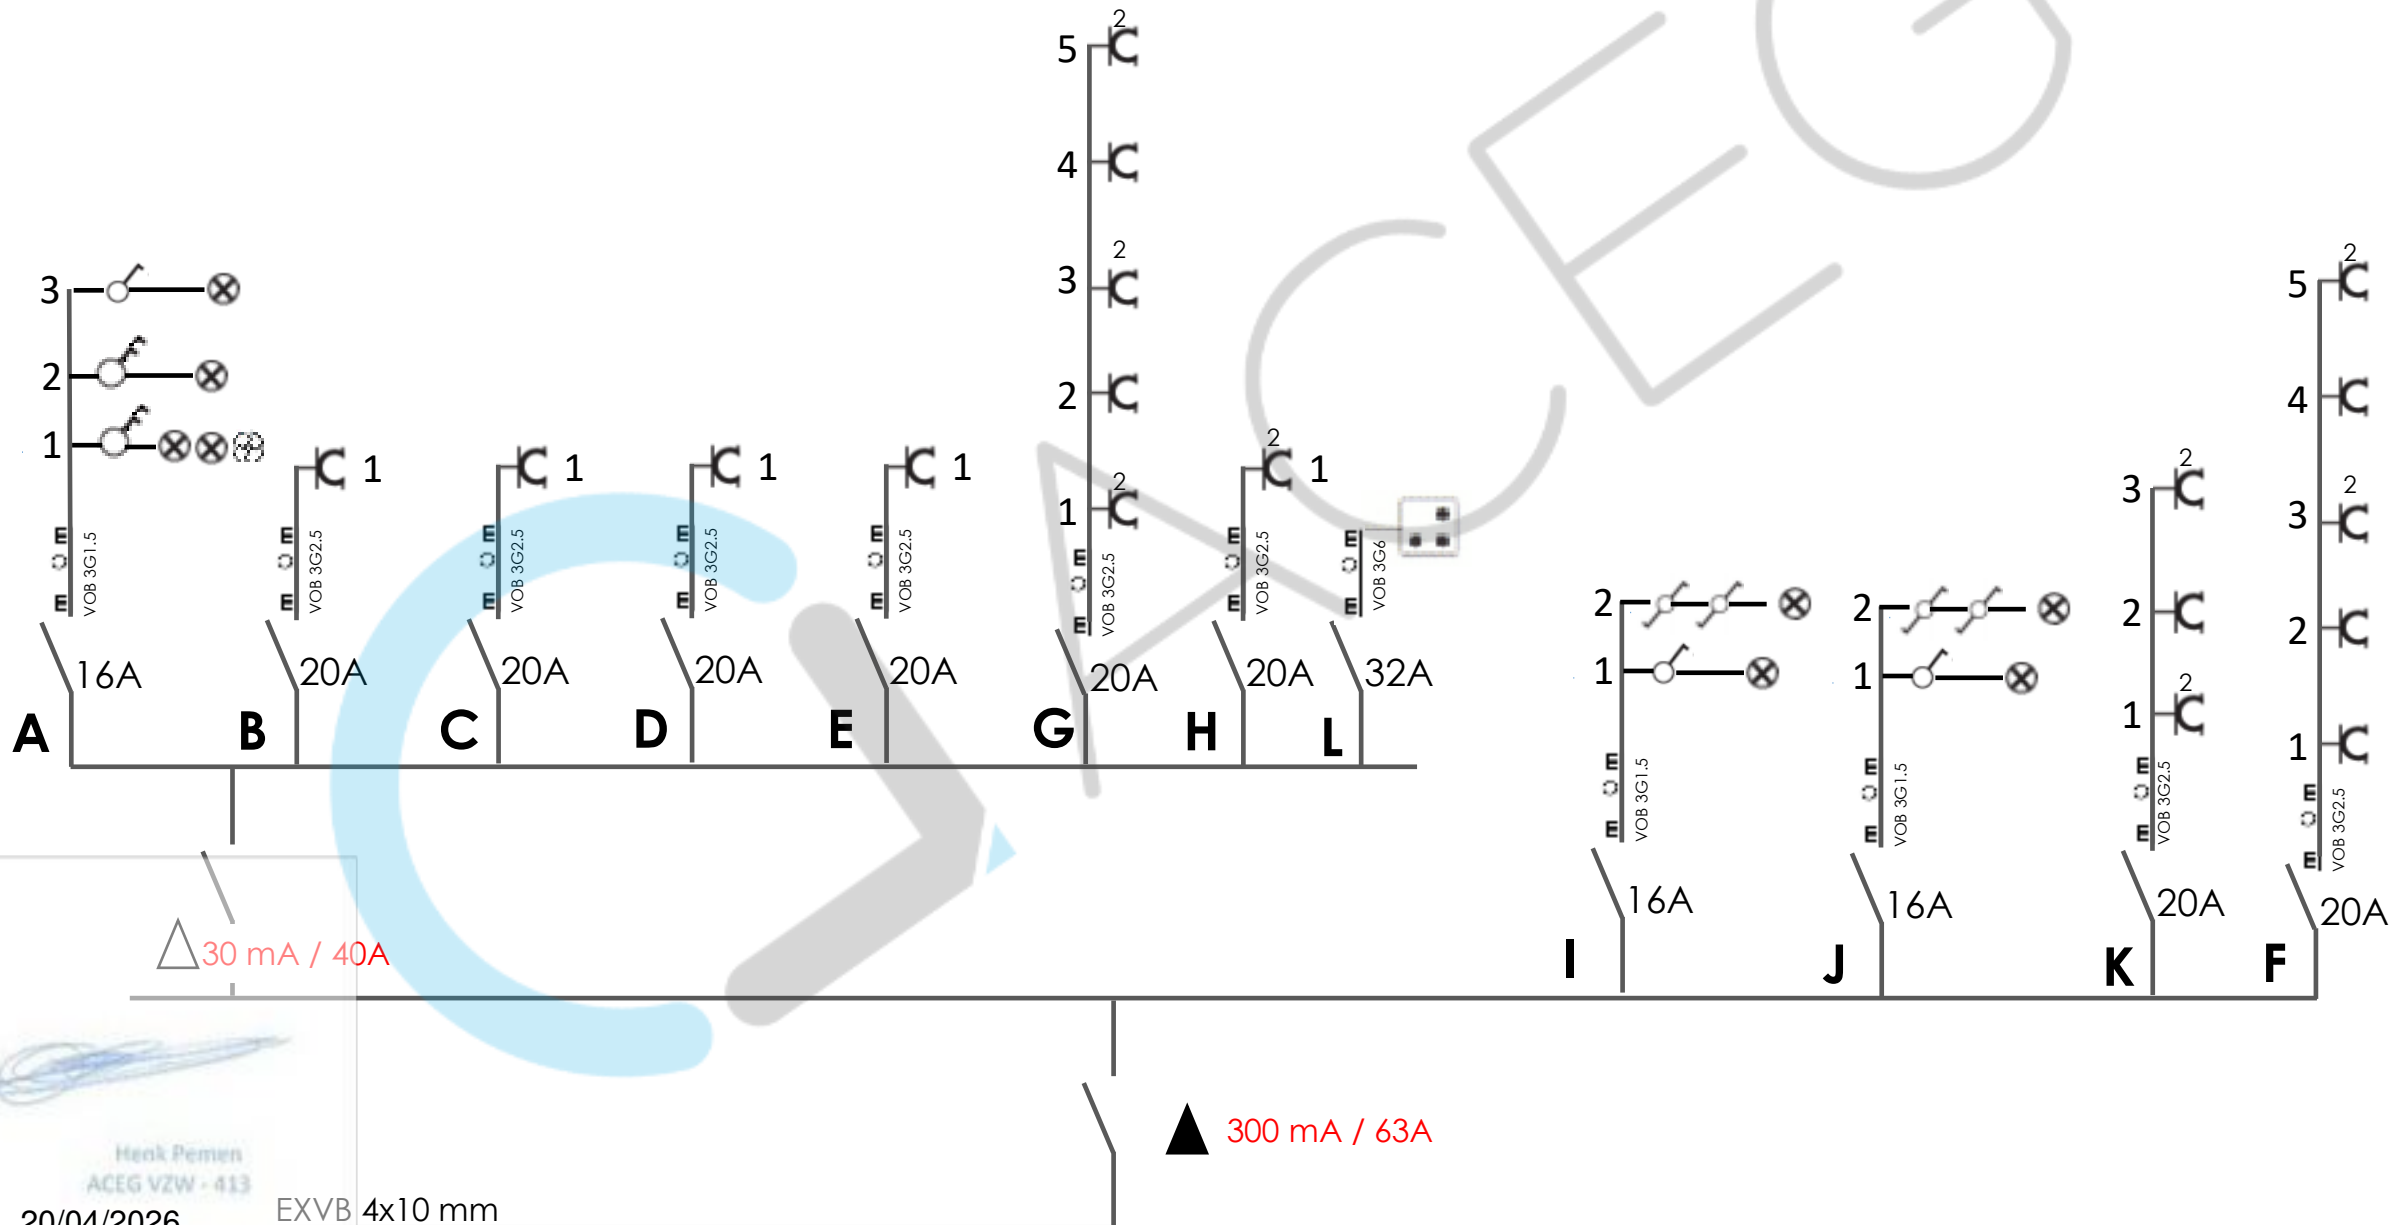

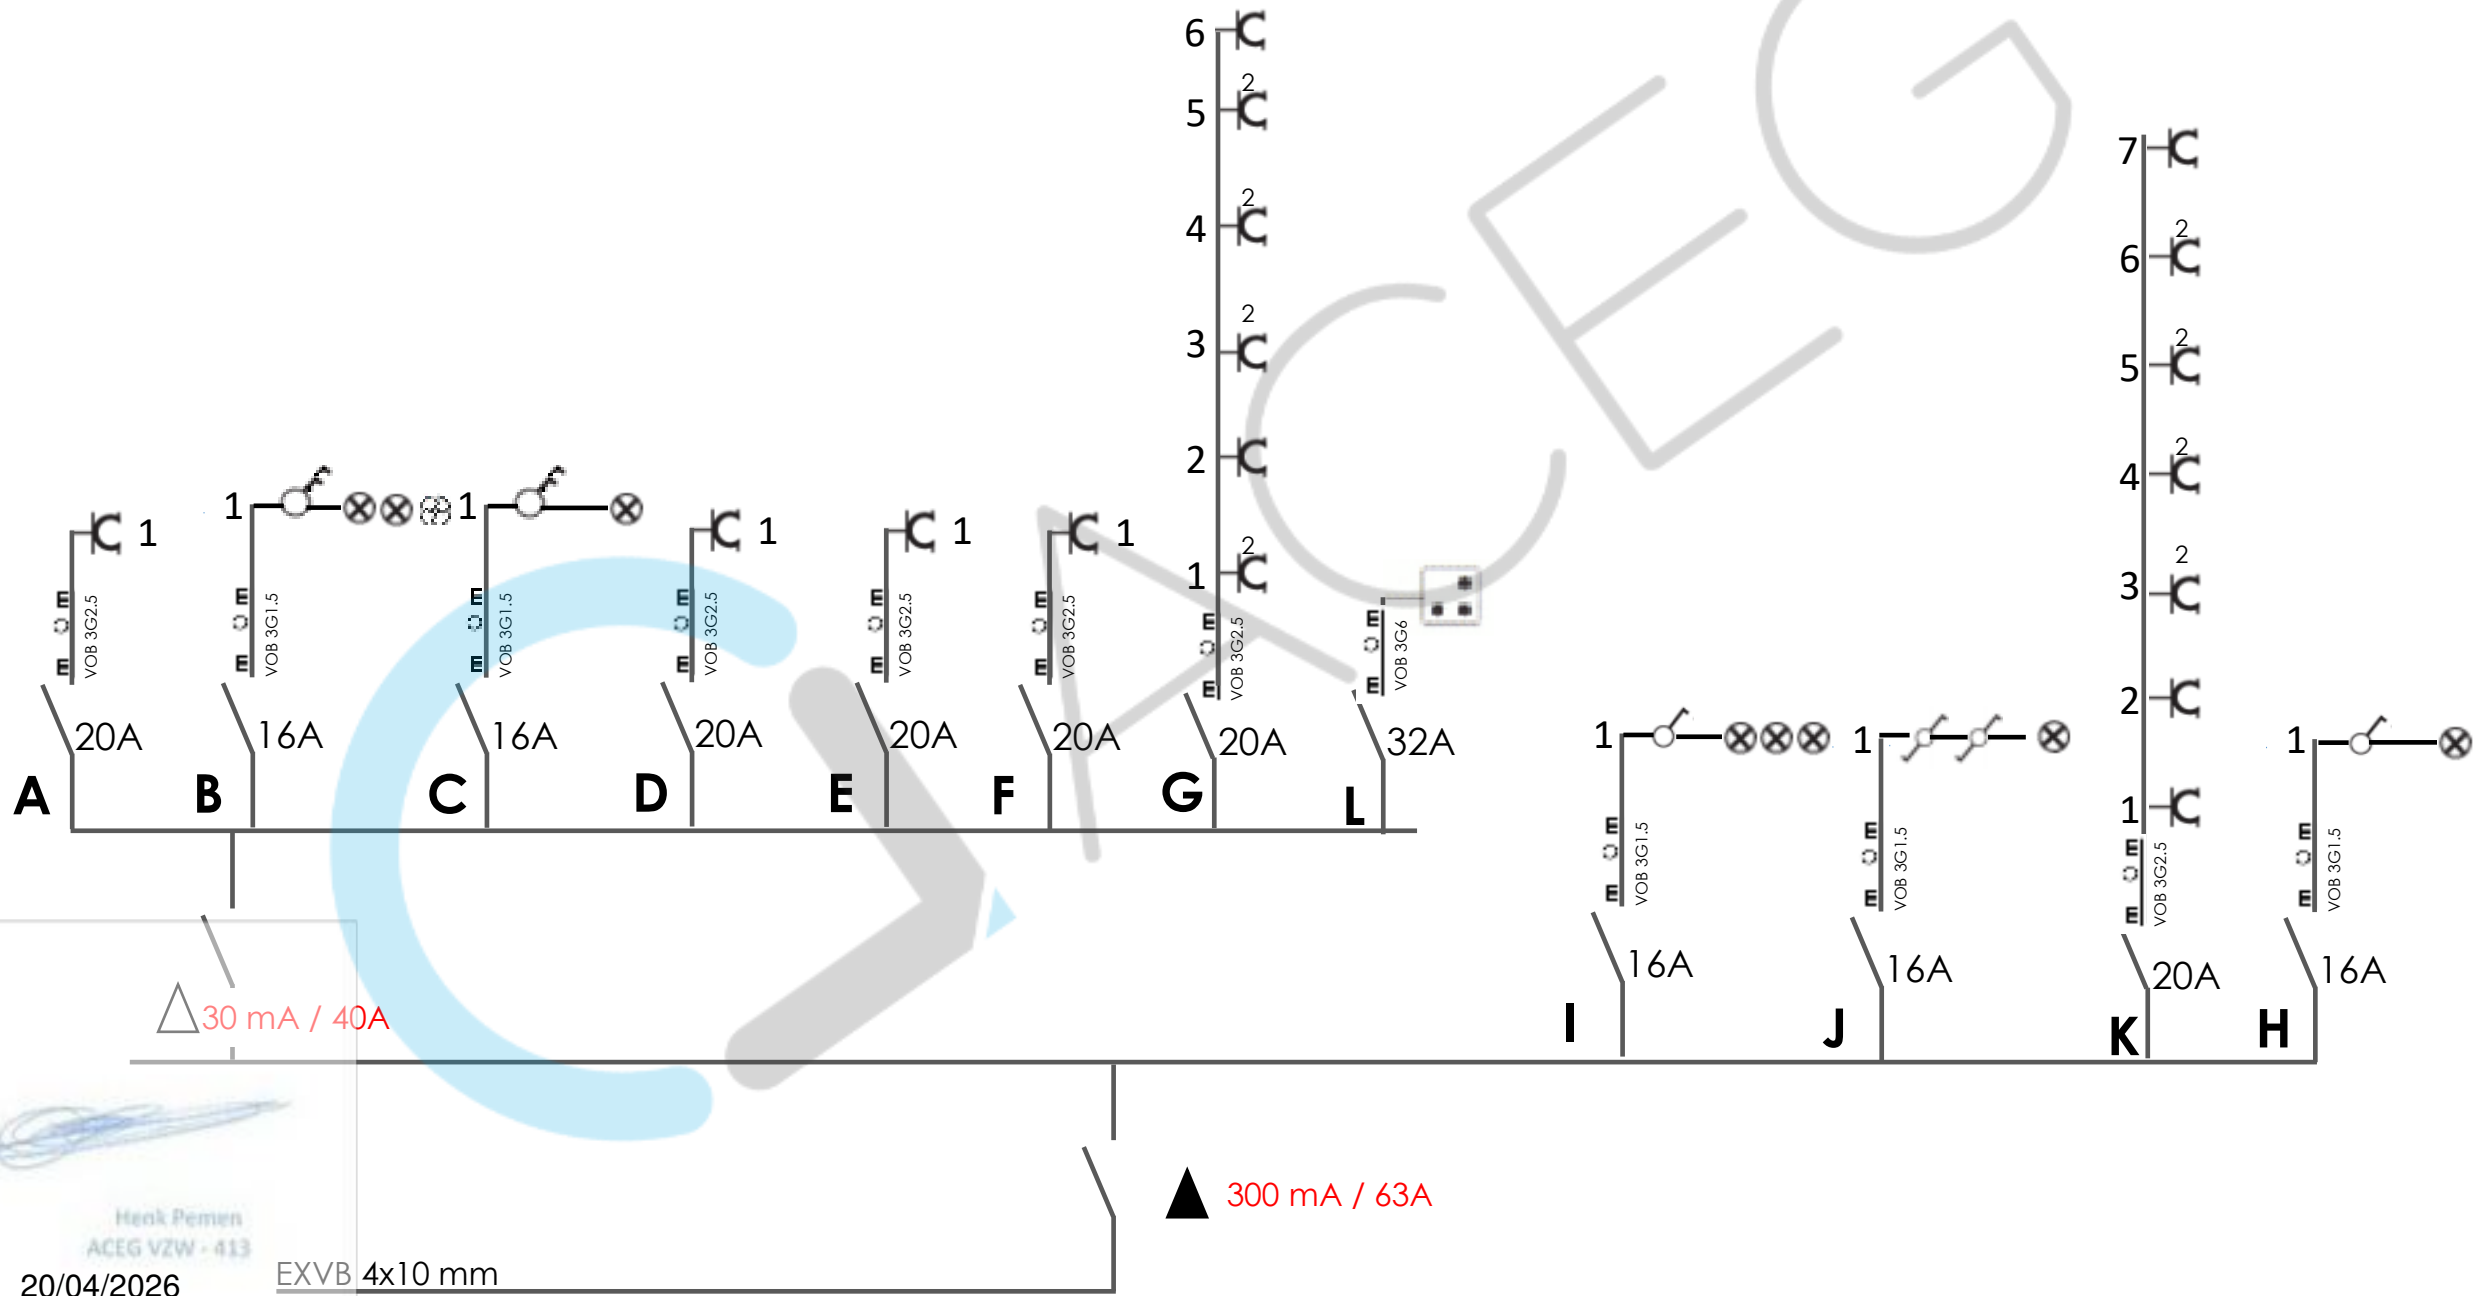

▲ 300 mA / 63A

△ 30 mA / 40A