

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

vzw



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Staden
051/702548

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.:

641081112/12

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kerkstraat 39 Keume

Des kaartzicht App 0302

EIGENAAR: Hybema NV

OPDRACHTGEVER: Satitek puba

Adres: Industriestraat 6 7920 Kumpene

INSTALLATEUR: idem opdr 057/489784

Adres: BTW nr: 479 772 787

EAN: DNB
Ref.:
Index: TVT

Datum van het onderzoek: 14-11-09 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) onderg. kastenbott

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen: App 0302

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V Bescherming van de aansluiting A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm2 Alg. schakelaar: type

je van de aardelektrode lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 8 Ohm; RI tot 5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: 15 bord 240/300 x 140/30

De eendraadschema + situatieschema
1 kr 2x10 aut
2 kr 2x16 aut
1 kr 2x32 aut

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTAS: geen -

notas: klemmen en bus kastellen beschadigd, def reel niet geplaatst.


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14-11-2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

Handwritten signature and stamp of the agent.

De directeur,

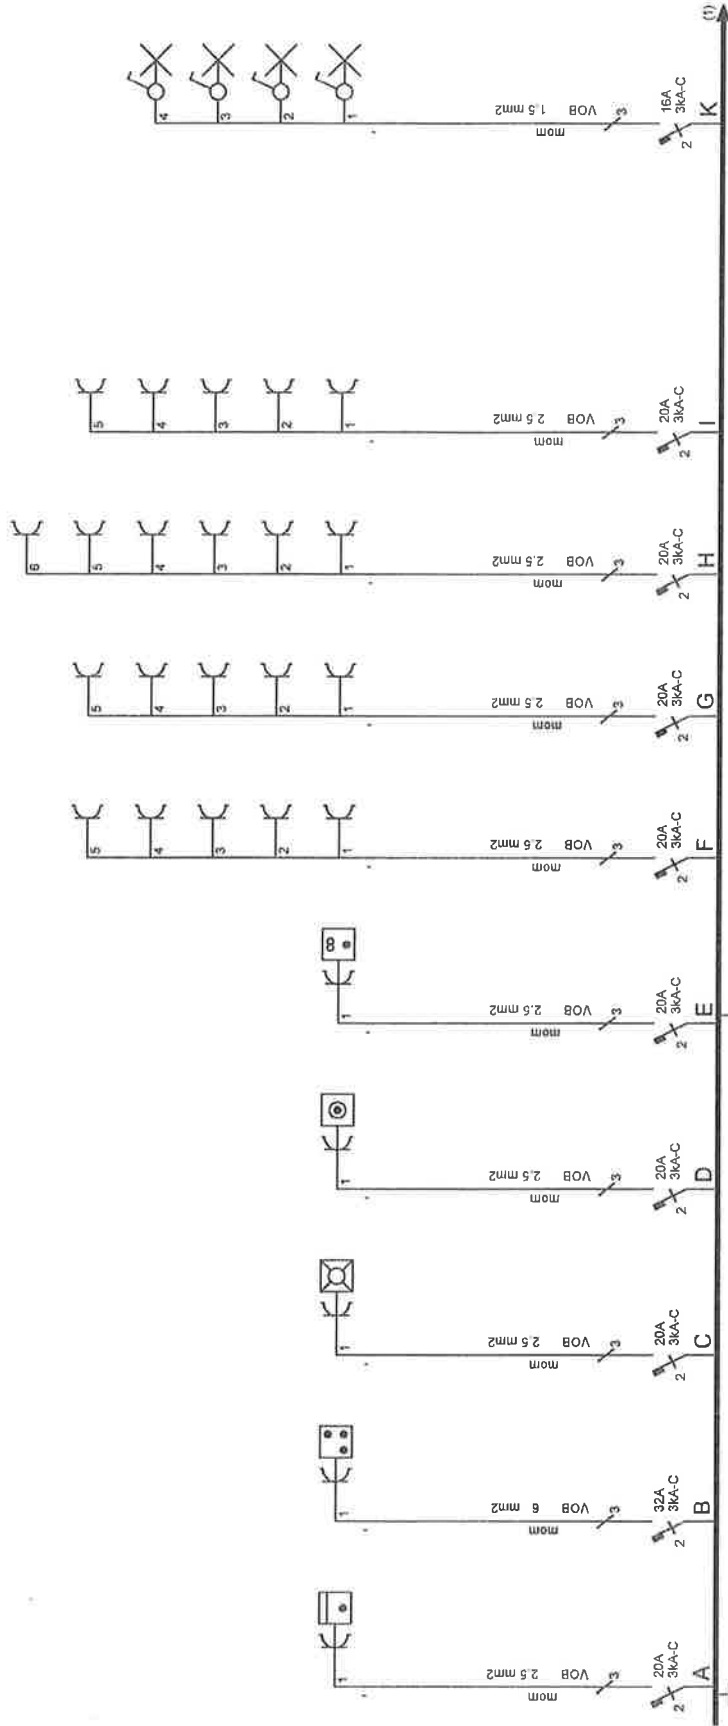


BVBA SATILEK
 Industriestraat nr 6
 8920 Langemark

Verantw. uitvoering
 15/5/2008

Res Vaartzicht 03.01
 vaartstraat nr 39
 Veurne

Afgev. erkend organisme
 15/5/2008

[Handwritten signature]
[Handwritten name]

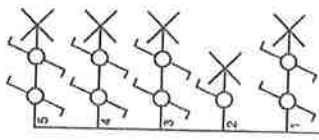

VOB 1.5 mm²
mom

16A
2 3RA-C

(1) L

Afgev. erkend organisme

15/5/2008

Verantw. uitvoering

15/5/2008

Res Vaartzicht 03.01

vaartstraat nr 39

Veurne

BVBA SATILEK

Industriestraat nr 6

8920 Langemark