



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 23/04/2007

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hogenkroost 16
2000 Antwerpen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Holom Wood

Adres: Heynderickxstraat 37

INSTALLATEUR: 2000 Antwerpen

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 23/04/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht-eigendom: Type der lokalen: geen delen

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS

Type van de aardelektrode: 1 - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 4; RA: 14 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

* Stromingslijnen: zie aandraadschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangegeven van de stroomvertoel, (vsm), handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/04/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

Handwritten signature: B. JEBELS

De directeur,

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

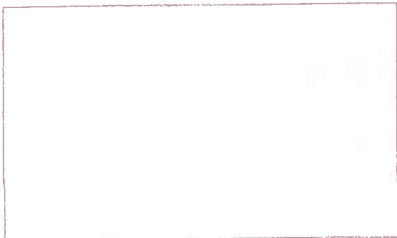

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Hogentstraat 16
2000 Antwerpen
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER : Hollem Wood
Adres : Keyndertstraat 37
INSTALLATEUR : 2000 Antwerpen
Adres :
BTW of IK :

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 23/04/2007 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 291) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom Type der lokalen : App. 2de verdieping
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting : Spanning 2x130 V Bescherming van de aansluiting 40 A AUF 100
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm2 Alg. schakelaar : type A4
Type van de aardelektrode : los - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 5 ; RA : 14 Ohm; RI tot 100 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren :

BESCHRIJVING :
* Stromkruisen : zie eindrapportage

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, and rows for: getuigt op, de aangestelde van de stroomverdelers, naam, handtekening.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.


BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/04/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening 83 JEBELS De directeur,



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

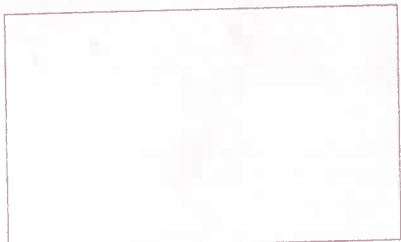

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Morgenstraat 16
2000 Antwerpen

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Makom Wood

Adres : Reyndersstraat 37

INSTALLATEUR : 2000 Antwerpen

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 23/04/2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (F.R. art. 231) (Voorsch. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom~~ : Type der lokalen : App. gelijkvloers

Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - ~~11.83~~ AREI art.86

Aansluiting : Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Mat

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADJ

Type van de aardelektrode : 1 - baren - ~~peppen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 7 ; RA : 14 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

* Stromingen: zie onderschetsing

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/04/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 93 JEBENS De directeur.

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

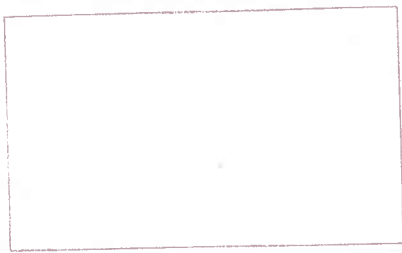

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Hogentstraat 16
2000 Antwerpen

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Moham Wood

Adres : Keijndersstraat 37

INSTALLATEUR : 2000 Antwerpen

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 23/04/2003 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voortoplg - Verzwaring - overdracht eigendom~~ Type der lokalen : App. 1ste verdieping

Begin werken : Fundering ~~voor na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADJ

Type van de aardelektrode : 1 - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 6 ; RA : 14 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

* Stromingslijnen : zie eindrapportage!

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de vastgestelde van de stroomvergader
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/04/2003 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening

B. JACOBS [Signature]

De directeur,