ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/09/2022
ID-label: 78 203

Inspecteur: Jean Francois Steux

B.T.W. nr.:BE 0423 391 637

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19370787

Datum verslag: 13/09/2022

Mentor:
Klantreferentie:

Installateur: Verhalle Electro BVBA

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Kortrijkstraat
Huisnummer	78
Busnummer	203
Postcode	8700
Gemeente	Tielt
Land	België

Eigenaar

Naam	Devoldere- Arickx
Straatnaam	Kortrijkstraat
Huisnummer	78
Busnummer	203
Postcode	8700
Gemeente	Tielt
Land	België

Installateur

Naam	Verhalle Electro BVBA
BTW nr.	BE 0423 391 637
Telefoonnummer	+32 475 82 63 48
E-mail	verhalle@telenet.be

Type : appartement

EAN : 541448860022182566

Teller Nr.: : 1SAG1100568582

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS | Spanning: 1~230V | Meter / bord verbinding: 10 mm² | Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 16

Ri algemeen: 469 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 12,89 Ω OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	16	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
13	C	20		2	2,5
1	C	25		2	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 36 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/9/2047

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jean Francois Steux




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.


- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/9/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

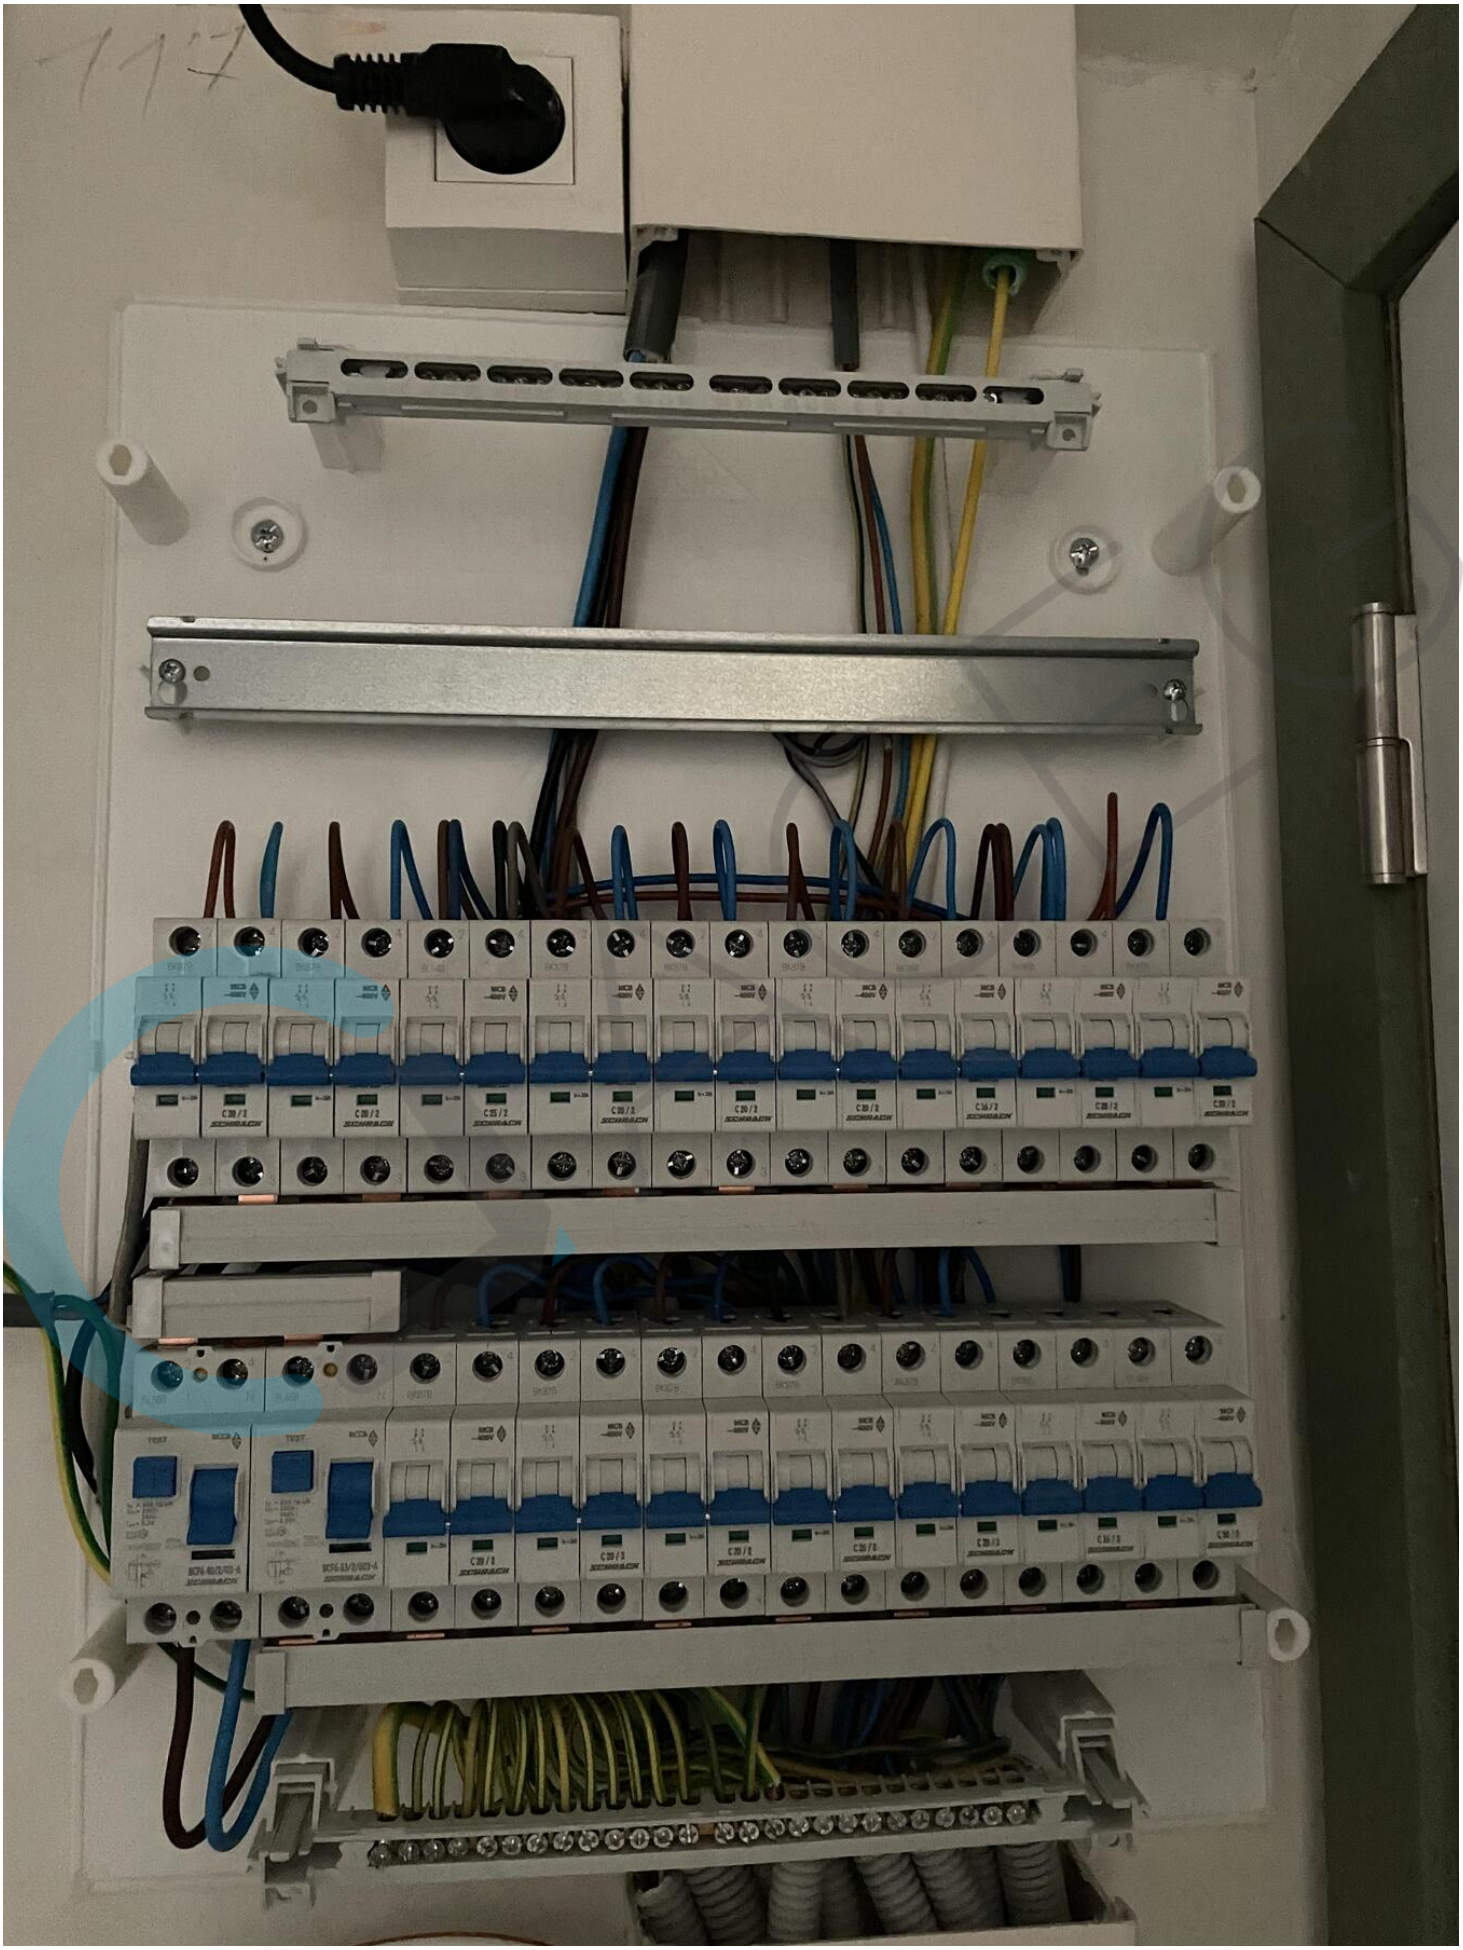

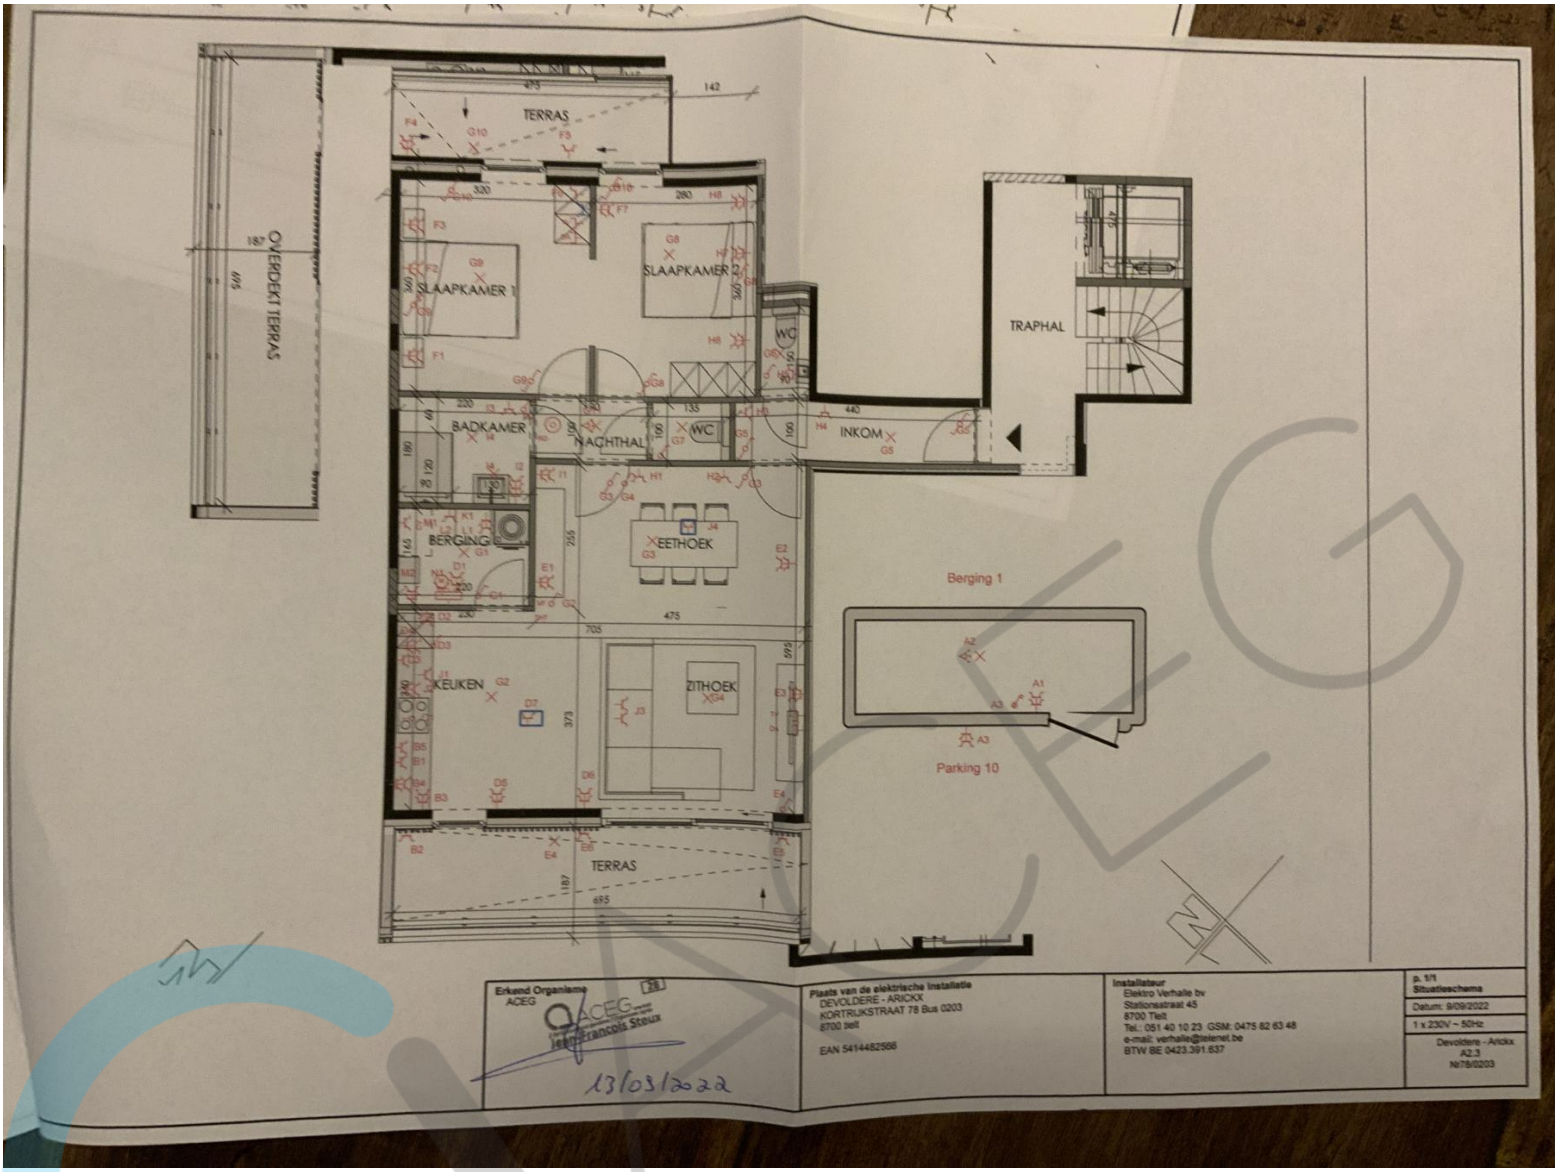
TERRAS
OVERDEKT TERRAS
SLAAPKAMER 1
SLAAPKAMER 2
WC
TRAPHAL
BADKAMER
NACHTHAL
WC
INKOM
BERGING
EETHOEK
Berging 1
KEUKEN
ZITHOEK
Parking 10
TERRAS
Erkend Organisme
ACEG
13/03/2022
Plaats van de elektrische installatie
DEVOLDERE - ARICKX
KORTRIJKSTRAAT 78 Bus 0203
8700 tielt
EAN 5414482566
Installateur
Elektro Verhalle bv
Stationsstraat 45
8700 Tielt
Tel.: 051 40 10 23 GSM: 0475 82 63 48
e-mail: verhalle@telenet.be
BTW BE 0423.391.537
p. 1/1
Situatieschema
Datum: 9/09/2022
1 x 230V ~ 50Hz
Devolders - Arickx
A2.3
Nr78/0203

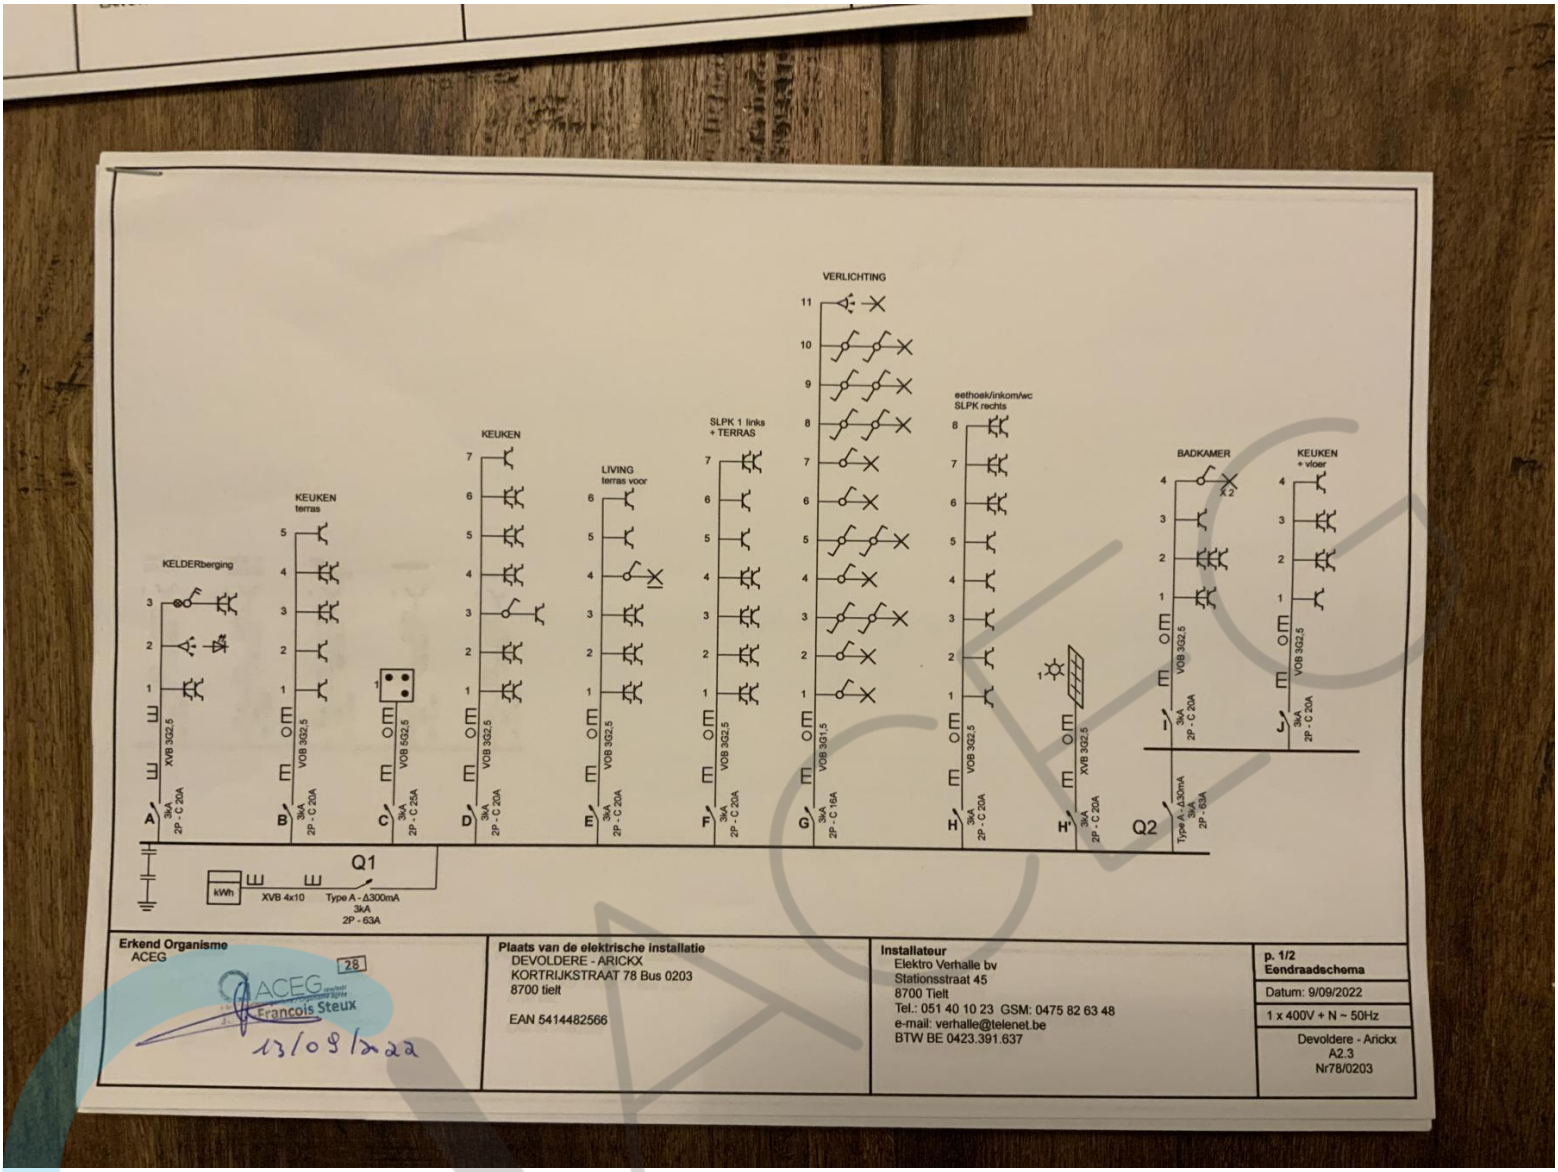
KELDERberging
KEUKEN terras
KEUKEN
LIVING terras voor
SLPK 1 links + TERRAS
VERLICHTING
eethoek/inkom/wc SLPK rechts
BADKAMER
KEUKEN + vloer
Q1
kWh
XVB 4x10
Type A - Δ300mA 3kA 2P - 63A
Q2
Erkend Organisme
ACEG
28
Francois Steux
13/09/2022
Plaats van de elektrische installatie
DEVOLDERE - ARICKX
KORTRIJKSTRAAT 78 Bus 0203
8700 tielt
EAN 5414482566
Installateur
Elektro Verhalle bv
Stationsstraat 45
8700 Tielt
Tel.: 051 40 10 23 GSM: 0475 82 63 48
e-mail: verhalle@telenet.be
BTW BE 0423.391.637
p. 1/2
Eendraadschema
Datum: 9/09/2022
1 x 400V + N ~ 50Hz
Devoldere - Arickx
A2.3
Nr78/0203

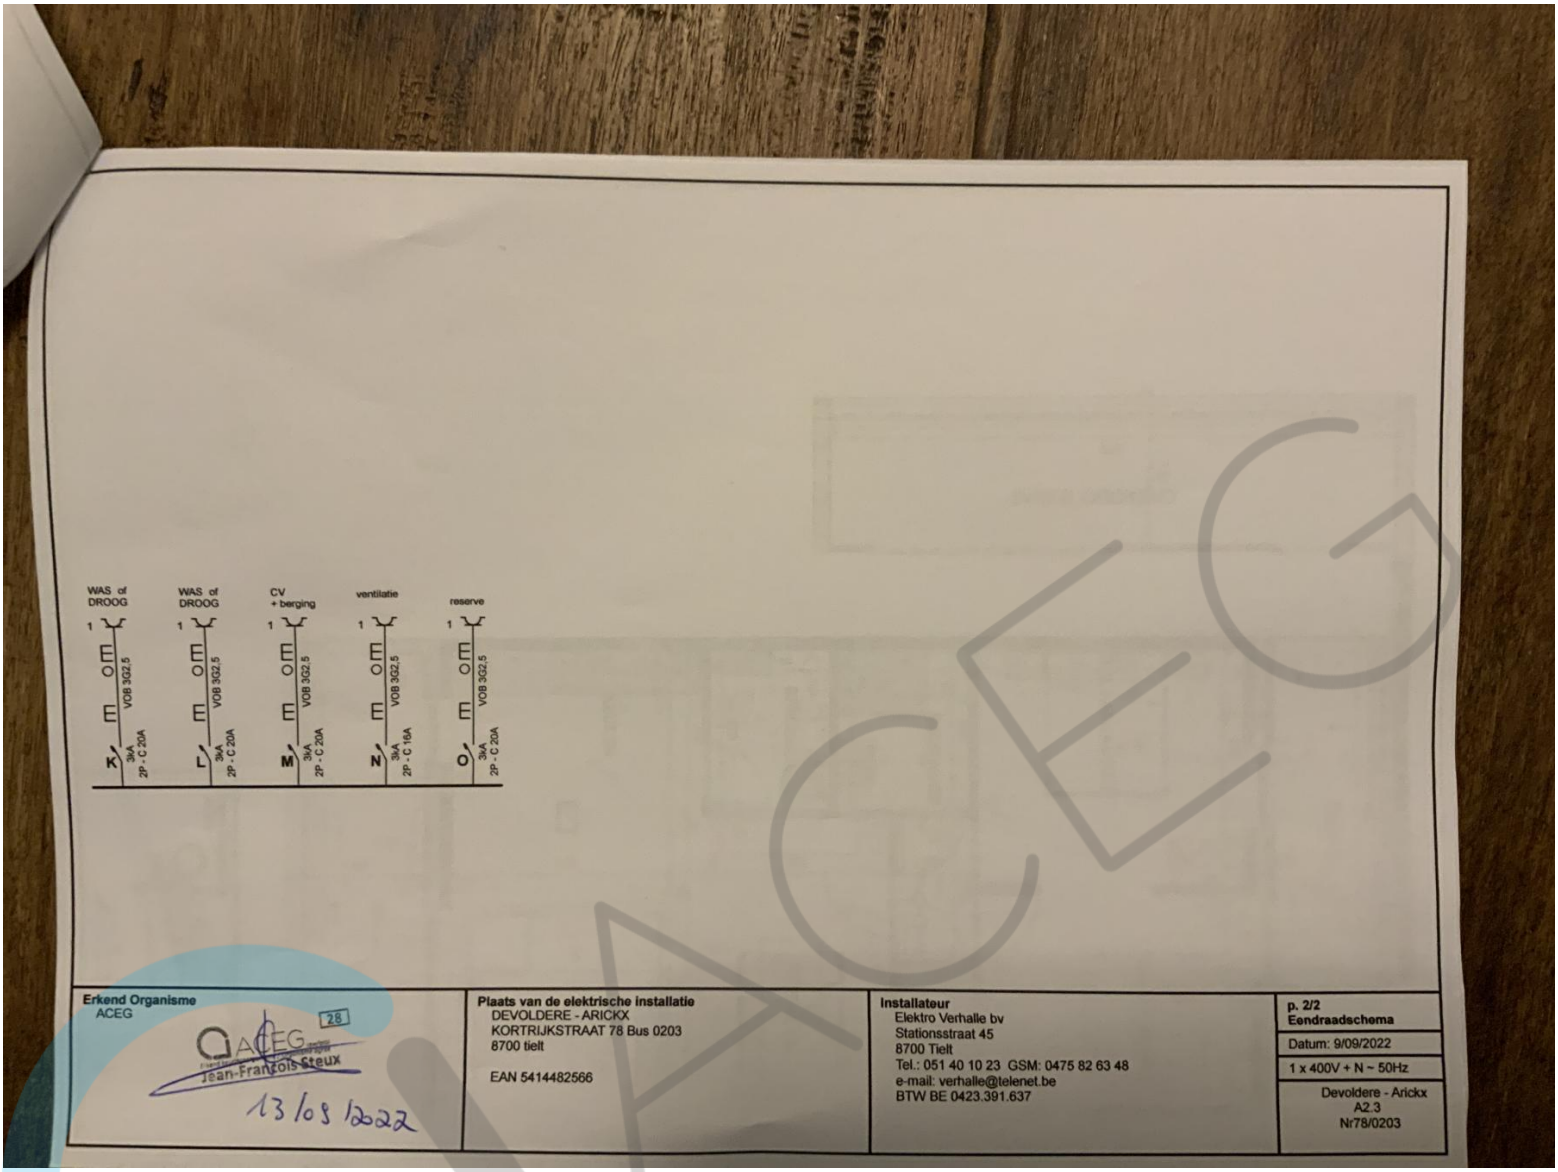

Erkend Organisme
ACEG
28
Jean-François Steux
13/09/2022

Plaats van de elektrische installatie
DEVOLDERE - ARICKX
KORTRIJKSTRAAT 78 Bus 0203
8700 tielt

EAN 5414482566

Installateur
Elektro Verhalle bv
Stationsstraat 45
8700 Tielt
Tel.: 051 40 10 23 GSM: 0475 82 63 48
e-mail: verhalle@telenet.be
BTW BE 0423.391.637

p. 2/2
Eendraadschema
Datum: 9/09/2022
1 x 400V + N ~ 50Hz
Devoldere - Arickx
A2.3
Nr78/0203


HuisNr: 78 BusNr: /203
ean: 541 448 860 022 182 566
SICONIA
S211
M21 0071
LTE NB1
wM-BUS
kWh
kvarh
1500 imp/kWh
1500 imp/kvarh
230V ~ 50Hz
0,25 - 5 (60)A
-25°C / +55°C
IP51
UC3
OVC III
1SAG1100568582
Sagemcom
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE
2021


Eurotest 61557
METRIX
ESC
SETUP
F1
F2
F3
F4


Eurotest 61557
METREL
SETUP
F1
F2
F3
F4
500V kΩ
516V
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE