



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Signature

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 04/20/26/1

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical codes (AREI, RGIE, TT, TN, IT).

Table with columns for Tijdelijk, Kermisinstallatie, Indienstelling, Uitbreiding, Vernieuwing.

Plaats van het onderzoek:
Lieu du contrôle: Rue Georges Garmen 28 - 1233 Bal

Eigenaar:
Propriétaire: [Redacted] Adres:
Adresse:

Installateur: BTW/TVA 592.404876-04

Datum van het onderzoek:
Date du contrôle: 14/1/28
Inspecteur: Jan Mint

Onderzoek / Contrôle:
Woning / maison
Appart.
Kestape

Table with columns for Spanning, Meter / bord verbinding, Max. beveiliging.

Table with columns for Aardelectrode, Isolatie, Aantal verdeelborden.

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, TestΔIn, AREI / RGIE.

Table with columns for Visueel nazicht, Indirecte aanraking.

Table with columns for Aansluitingen, Potentiaalvereffeningen.

Inbreuken/Infractions:
Opmerkingen/Remarques:
VISUM:
Datum/date:


Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden...
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd...

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie...


2^{ème} étage


Schéma de position

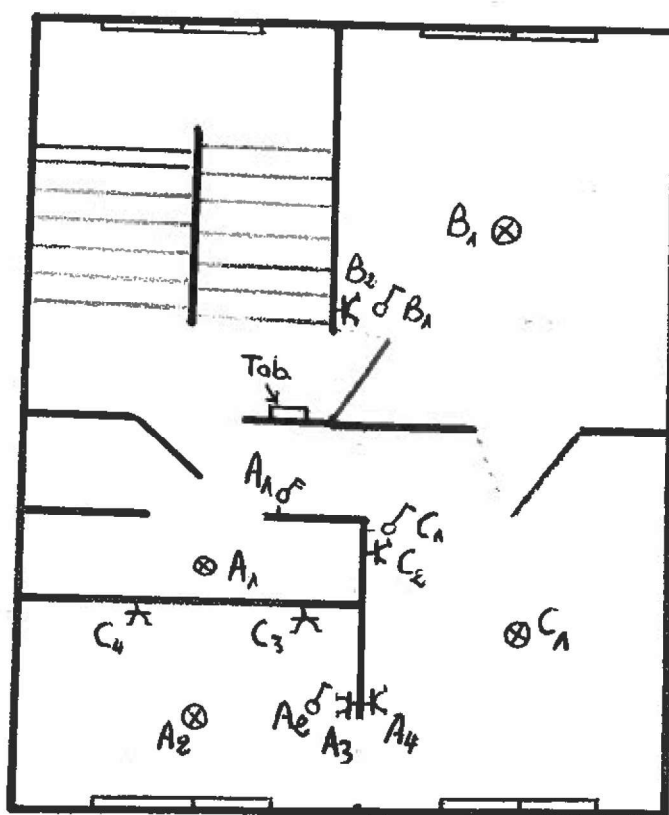

ADRESSE DE L'INSTALLATION	DELEGUE DE L'ORGANISME AGREÉ
	ELECTRO TEST v.e.w.
	Nom: F. VAN LINT
	Date: Inspecteur
	Signature:

2^{ème} étage Schéma unifilaire

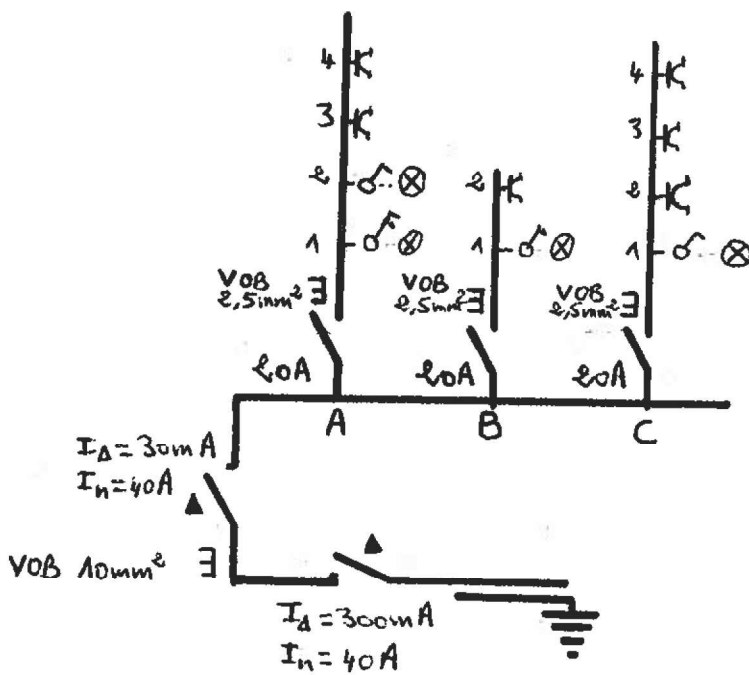

ADRESSE DE L'INSTALLATION	DELEGUE DE L'ORGANISME AGREÉ
	 ELECTRO-TEST v.z.w. Nom: I Date: F. VAN LINT Inspecteur Signature: 