

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2023/88106/01:1

DATE DU CONTRÔLE 06/11/2023 **AGENT VISITEUR** Olivier Maurcot
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Théodore Baron 36 - 5000 Namur **TYPE DE CONTRÔLE** Visite de contrôle (6.5.)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue Théodore Baron 36 - 5000 Namur
Type de locaux Unité d'habitation (maison)
Propriétaire
Responsable des travaux Electricité Pascal Jacquemart
#TVA BE 0894.125.313
Dérogations applicables/appliquées Anciennes installations électriques domestiques (8.2.1.)
- Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.) - Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 (6.5.8.1.)

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ORES ASSETS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 6624294
Index jour/nuit 65450,9/50875,6
Type de coupure générale Teco
Câble compteur - tableau VOB 3X4 mm2
Tension nominale de service 3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement 25A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	3	Nombre de circuits	4+9+7
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK		
Type d'électrode de terre	Piquets	Dispositif différentiel supplémentaire	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	15,7	Dispositif différentiel supplémentaire	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Fixation/Etat/Détérioration matériel	OK		
Test de continuité	Concluant	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK		
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK	Résistance générale d'isolement (MΩ)	6,65		
		Adéquation DPCDR - prise de terre	OK		
		Adéquation protections surintensités - sections	OK		

CONCLUSION : CONFORME



A la date du 06/11/2023, l'installation électrique de Rue Théodore Baron 36 - 5000 Namur est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 06/11/2048.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.
Les schémas unilinaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2023/88106/01:1

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 05/2023/88106/01:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

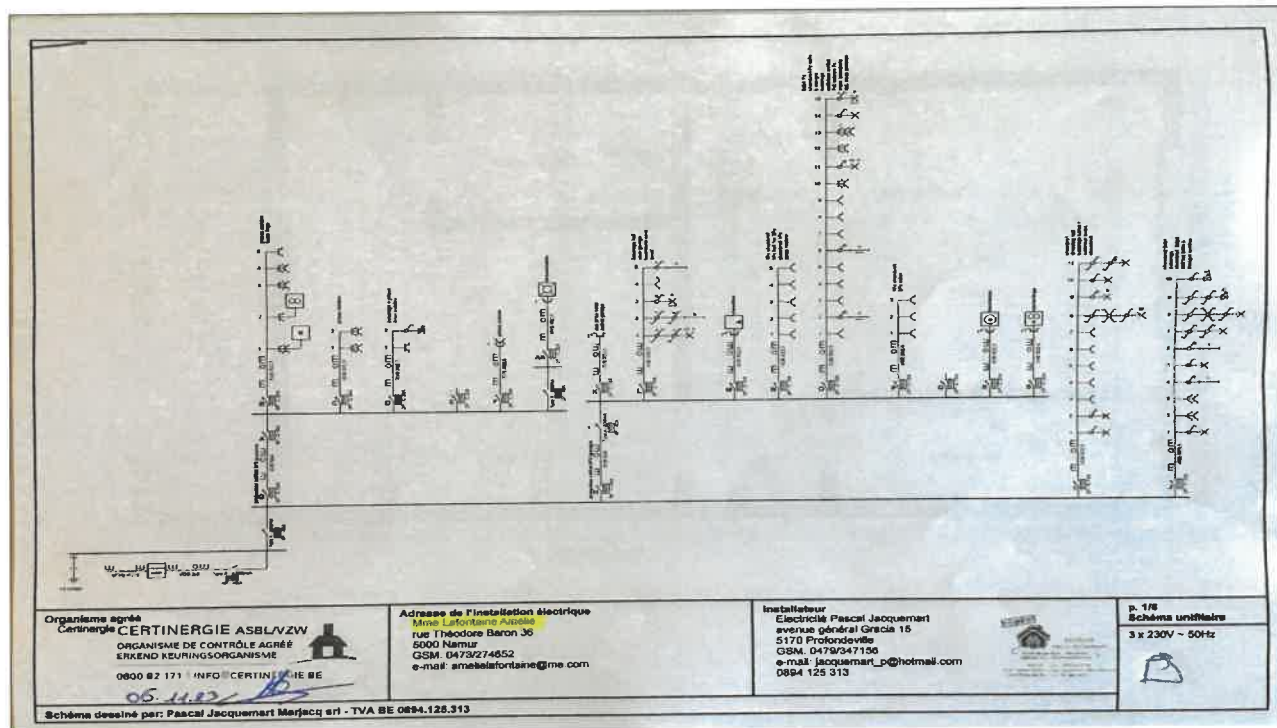

Plan(s) de position de l'installation

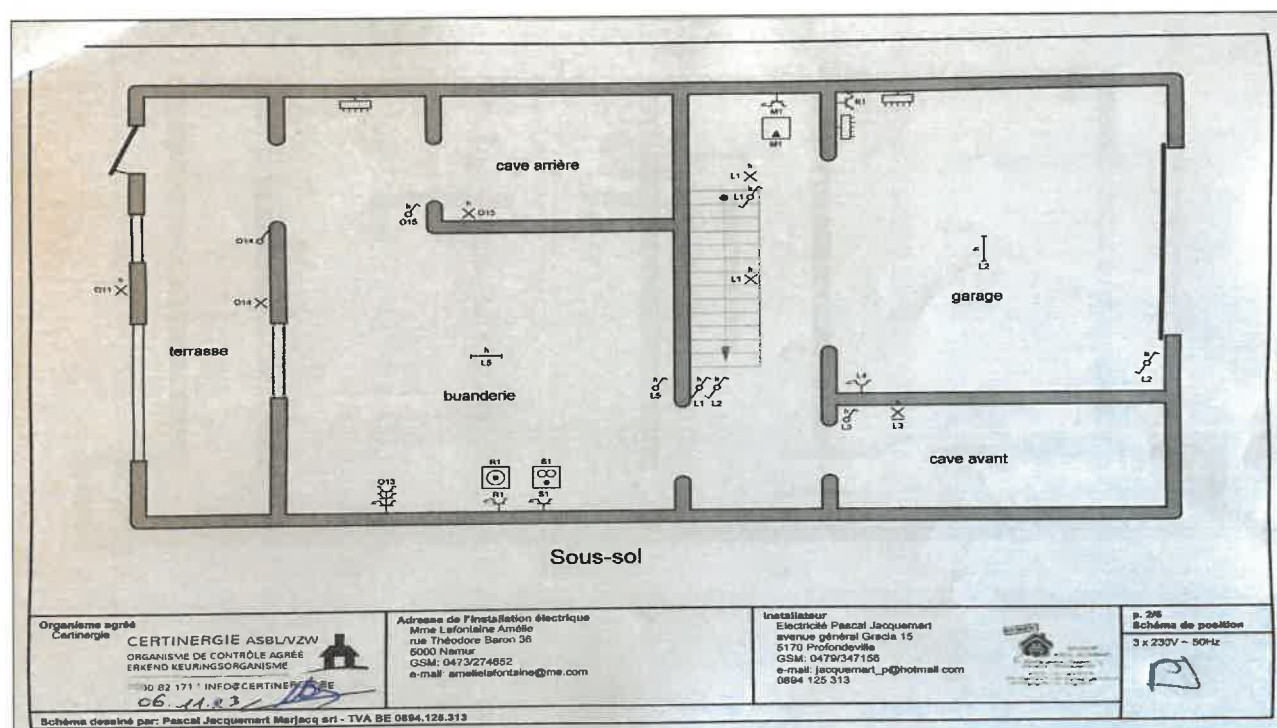



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2023/88106/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

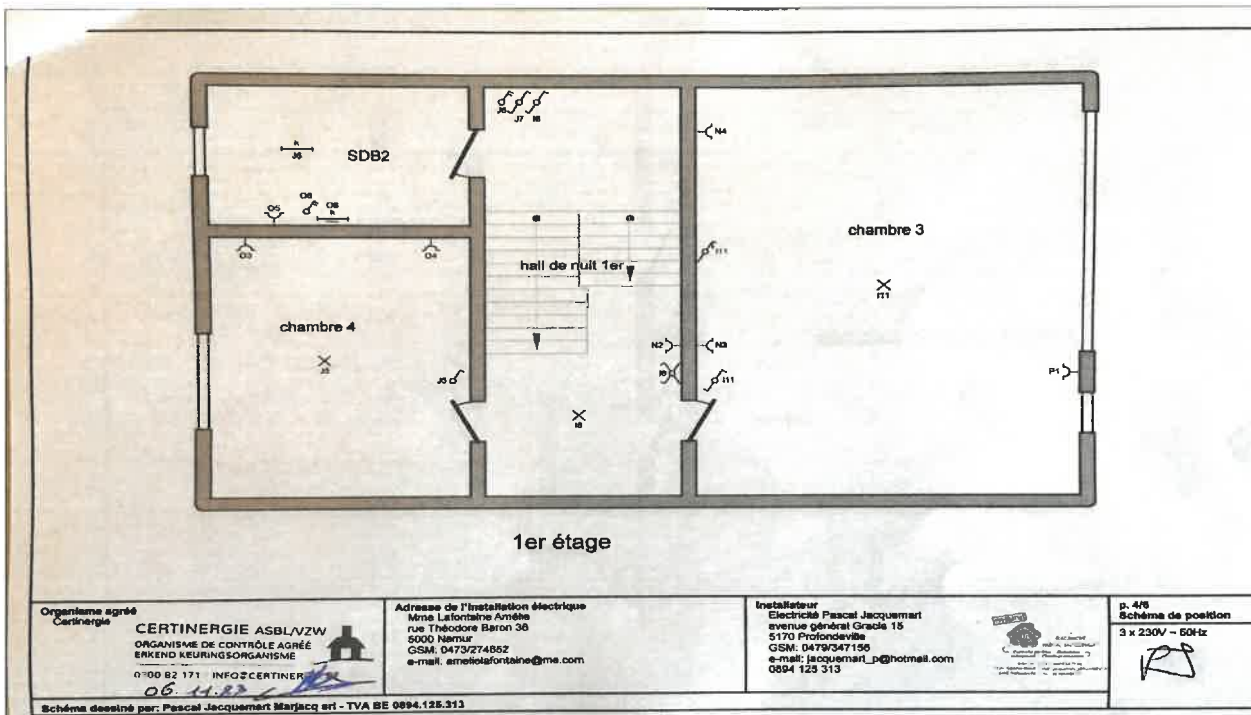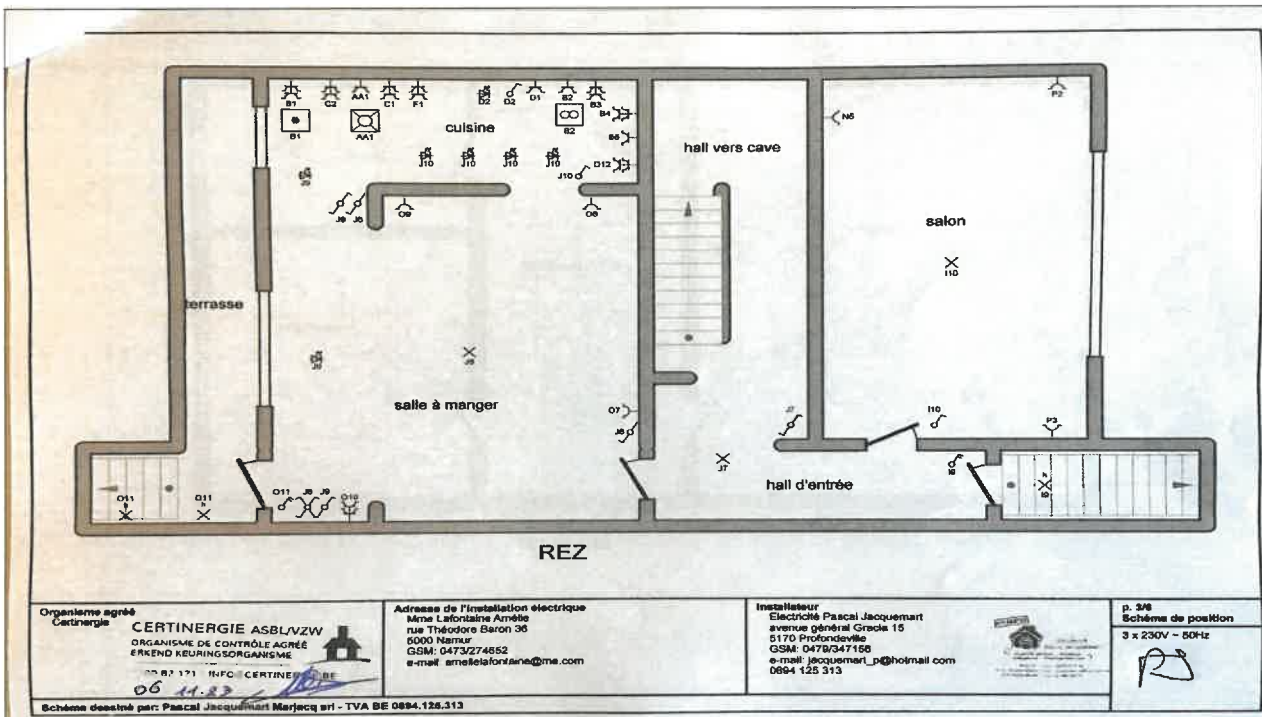


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 05/2023/88106/01:1


ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

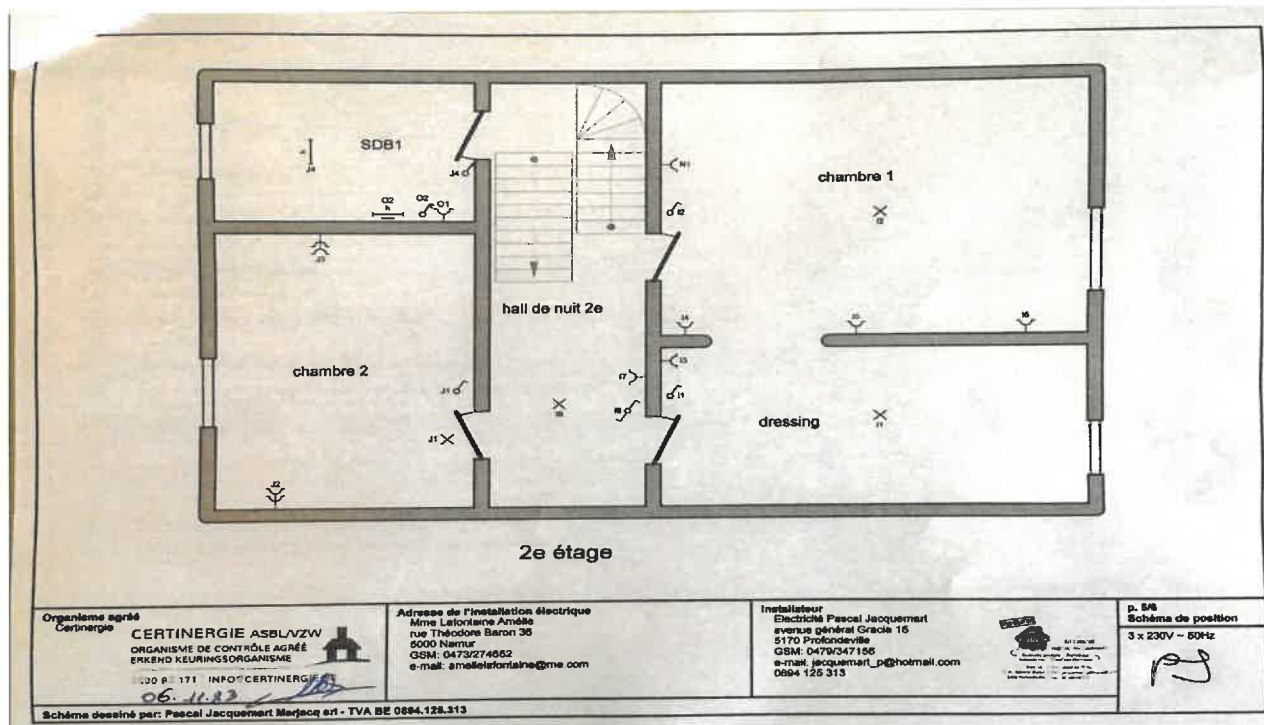

Autre(s)

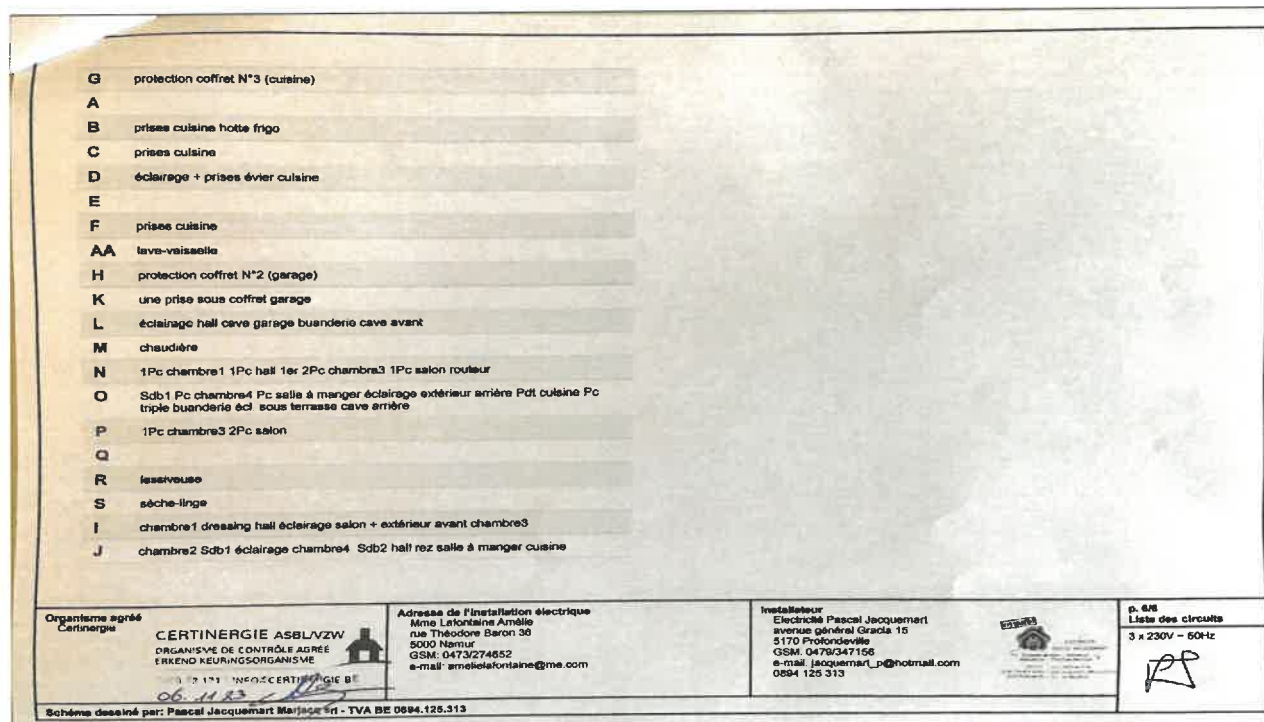

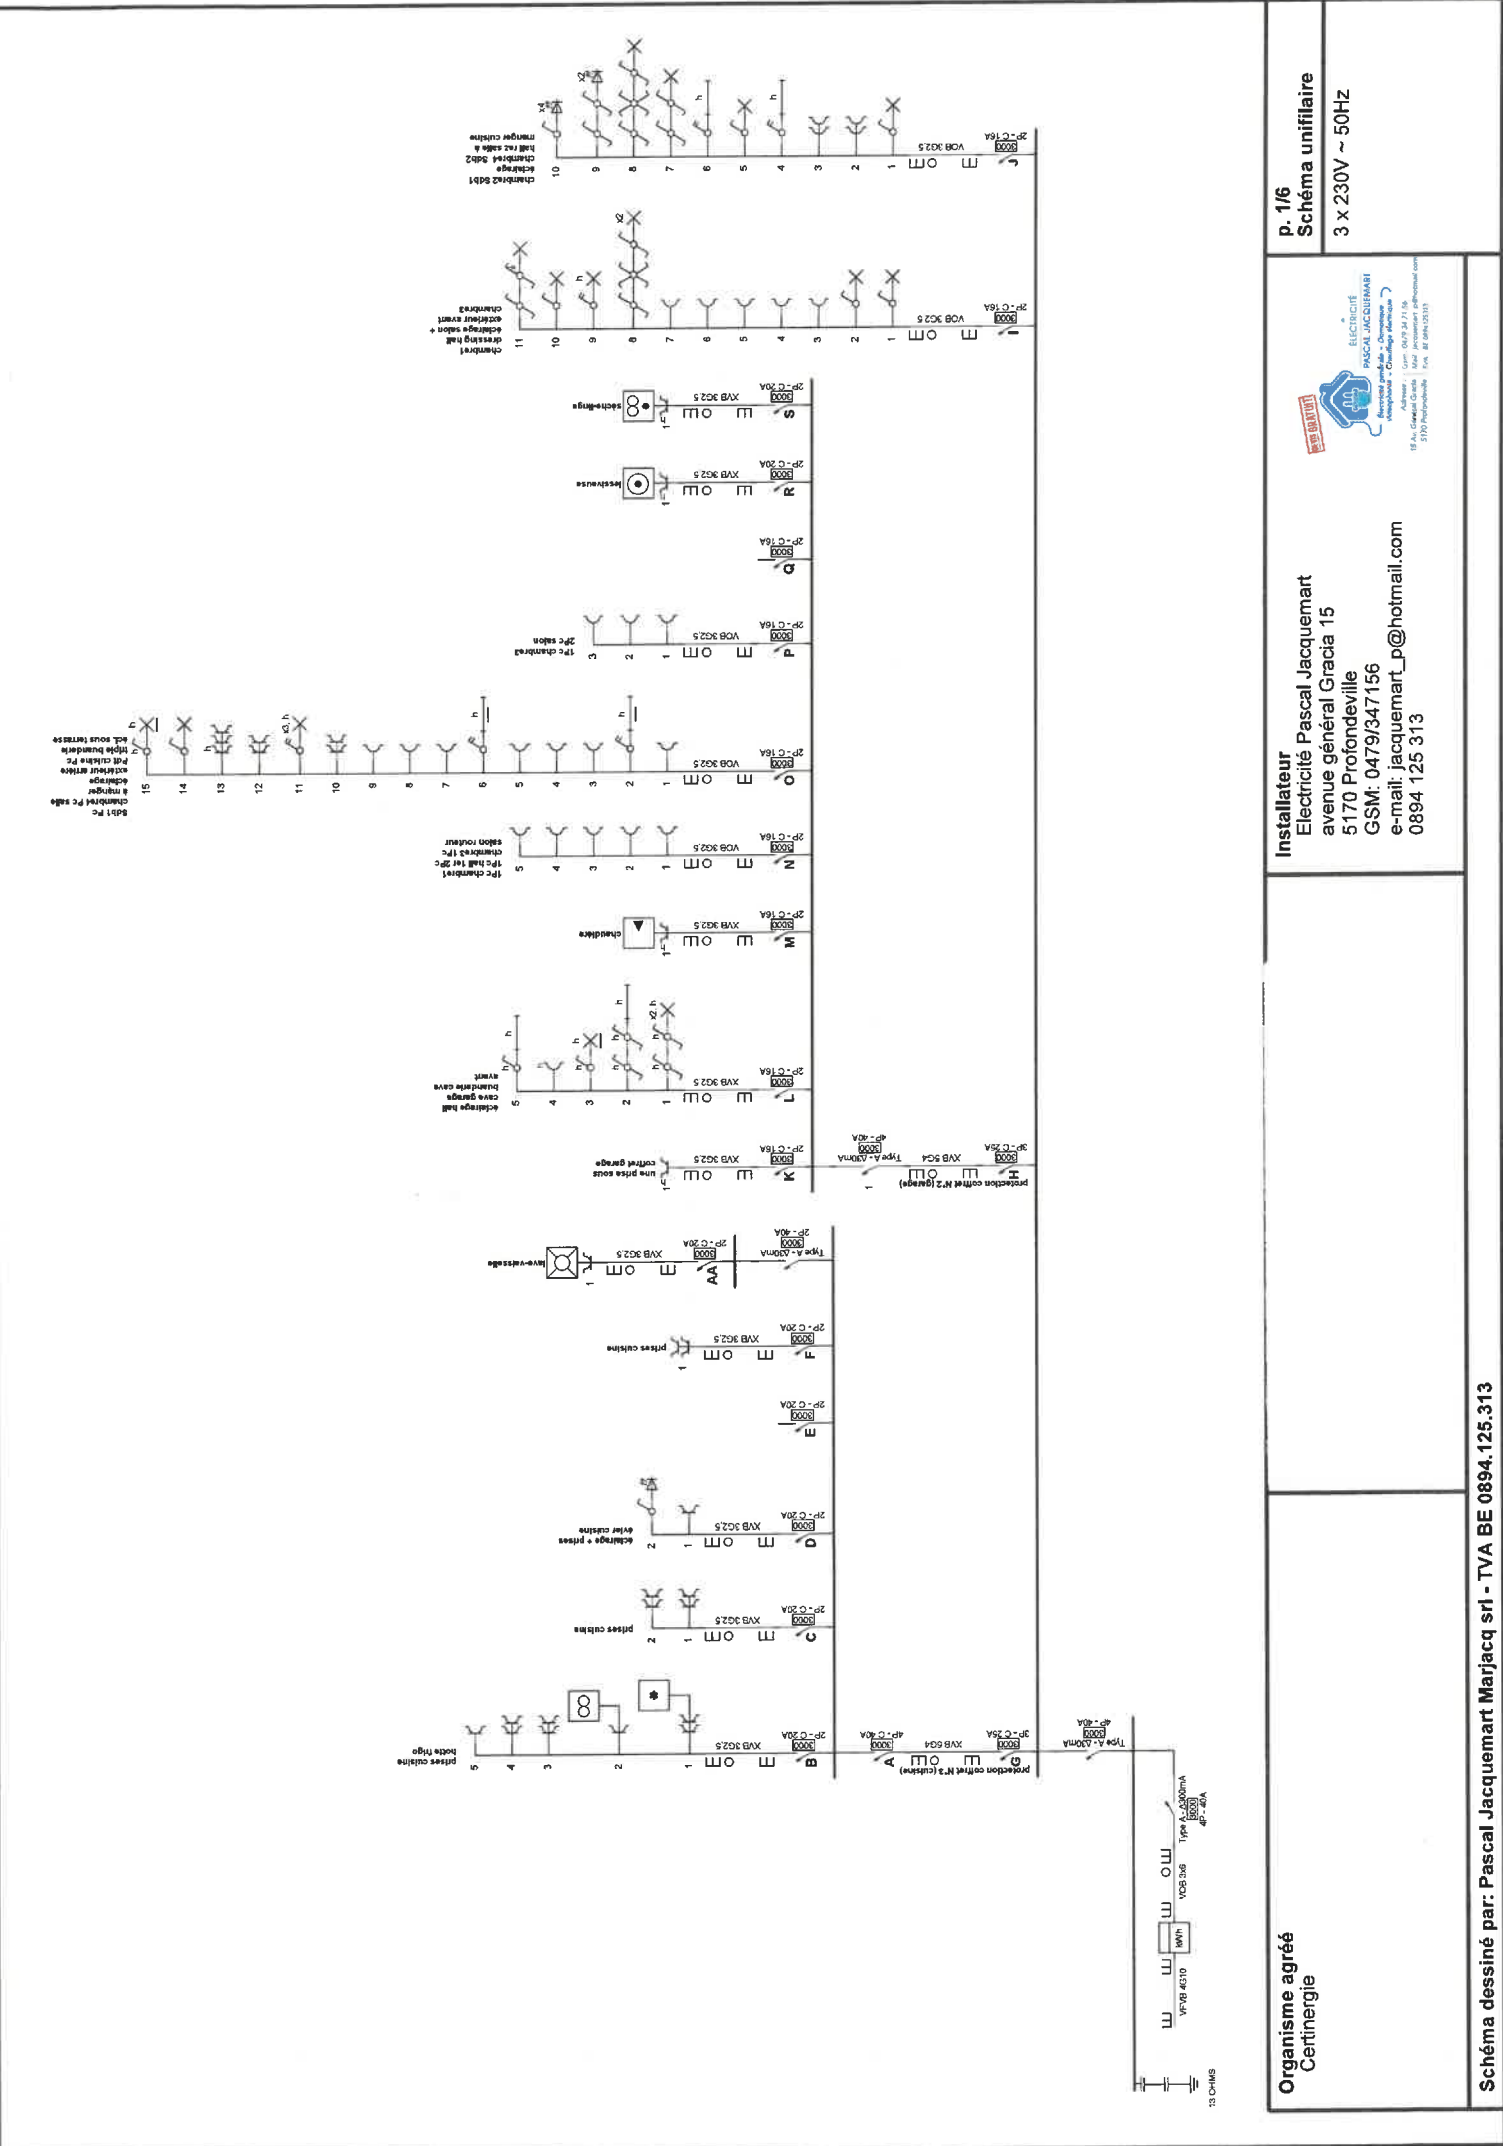


Organisme agréé
Certinergie

Installateur
Electricité Pascal Jacquemart
avenue général Gracia 15
5170 Profondeville
GSM: 0479/347156
e-mail: jacquemart_p@hotmail.com
0894 125 313



p. 1/6
Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz

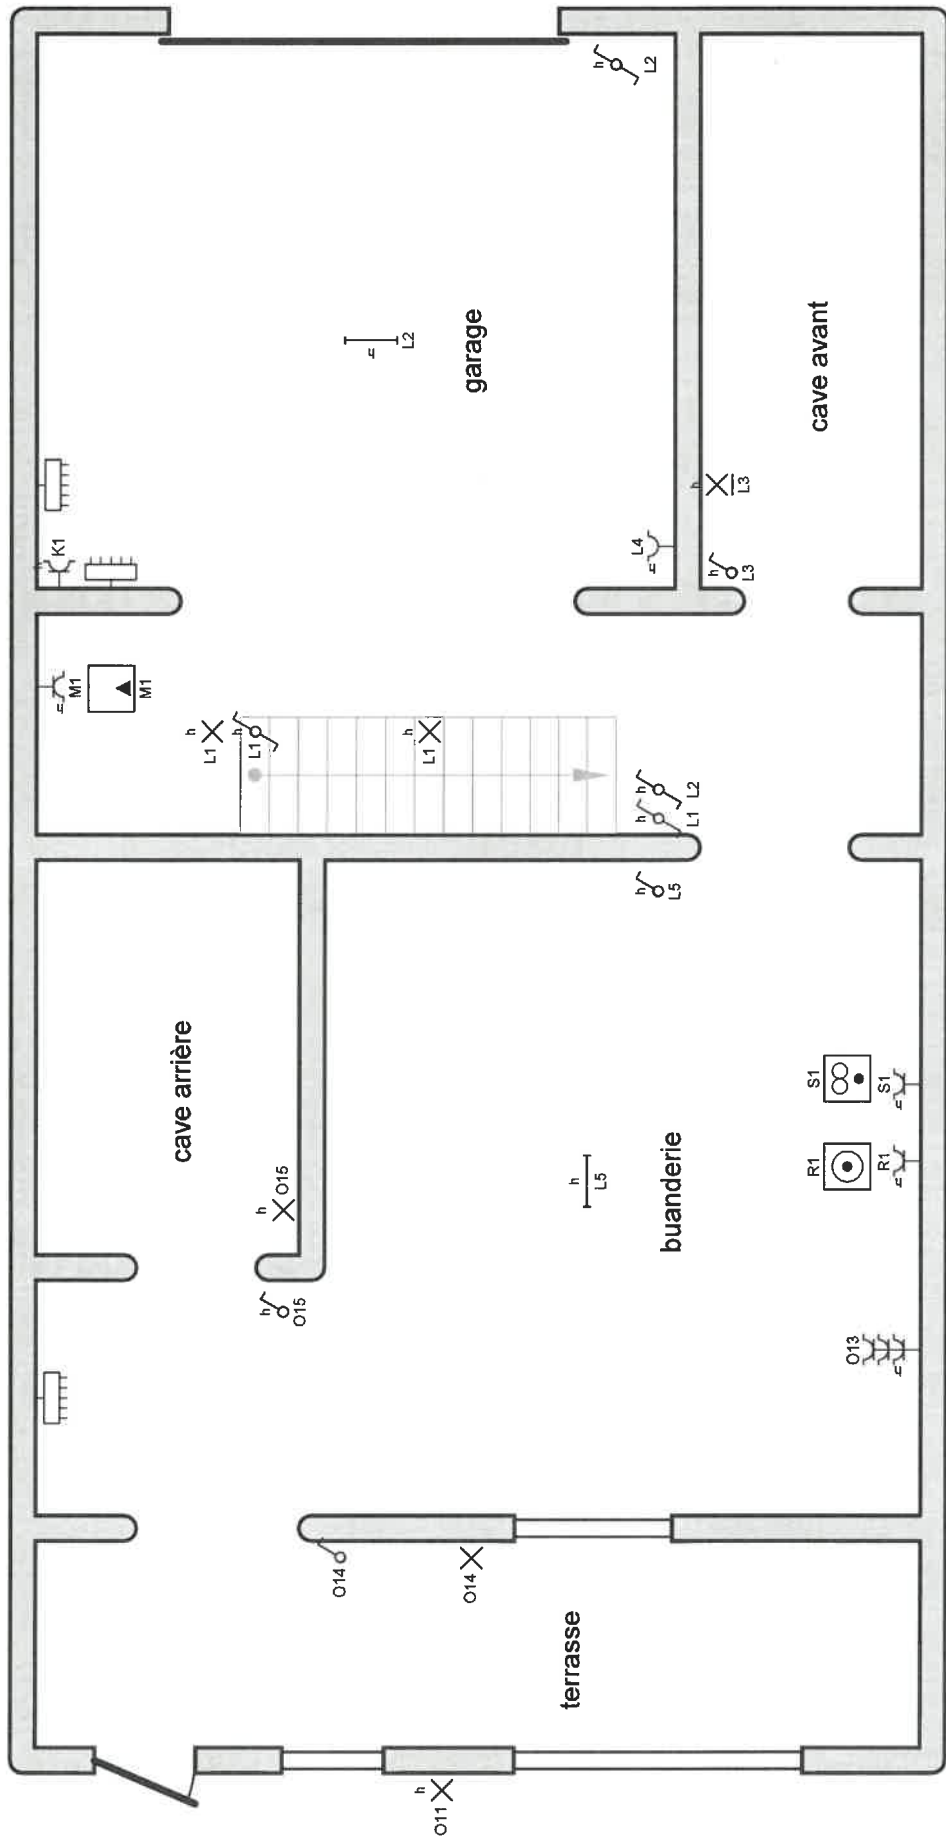


Sous-sol

Organisme agréé
Certinergie

Installateur
Electricité Pascal Jacquemart
avenue général Gracia 15
5170 Profondeville
GSM: 0479/347156
e-mail: jacquemart_p@hotmail.com
0894 125 313



p. 2/6
Schéma de position
3 x 230V ~ 50Hz

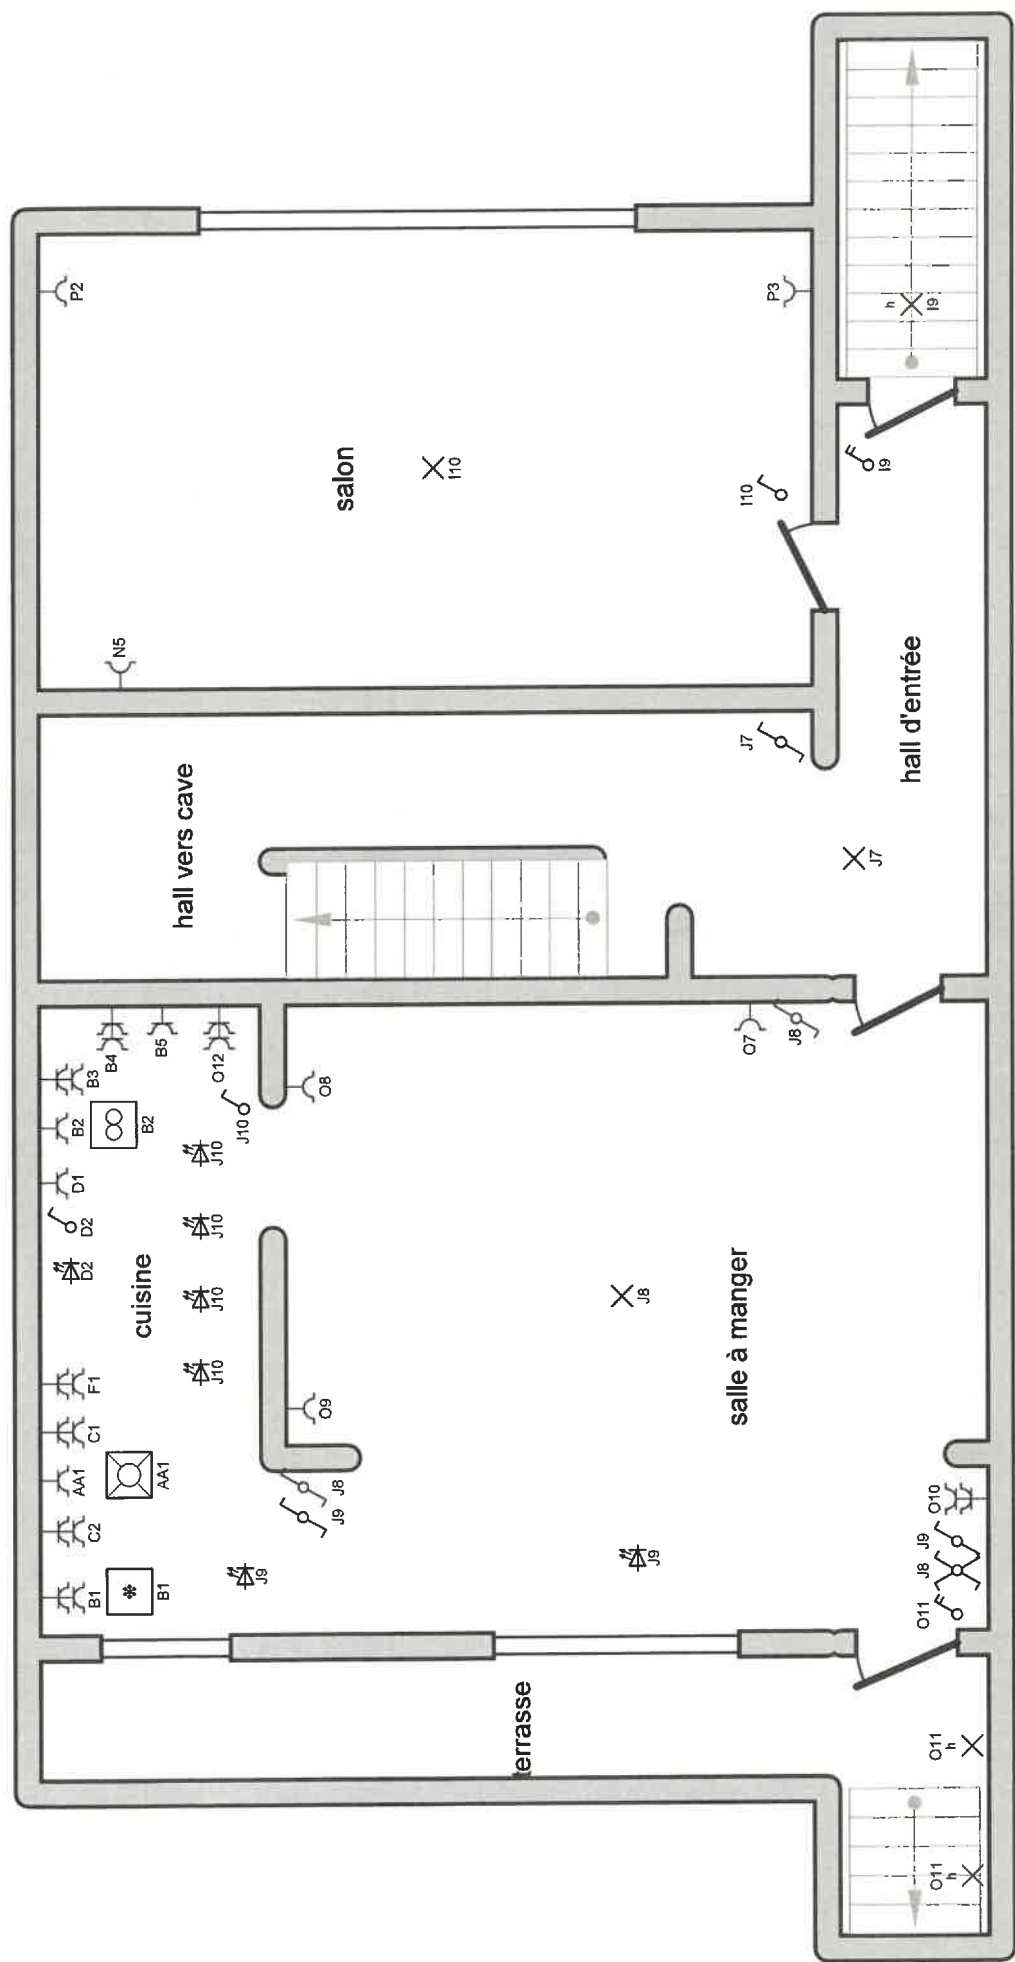

REZ


Organisme agréé
Certinergie

Installateur
Electricité Pascal Jacquemart
avenue général Gracia 15
5170 Profondeville
GSM: 0479/347156
e-mail: jacquemart_p@hotmail.com
0894 125 313

Electricité
PASCAL JACQUEMART
Electricité générale - Domestique
Vos besoins en Chauffage électrique
15 Av. Général Gracia - 5170 Profondeville - TVA BE 0894125313

p. 3/6
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

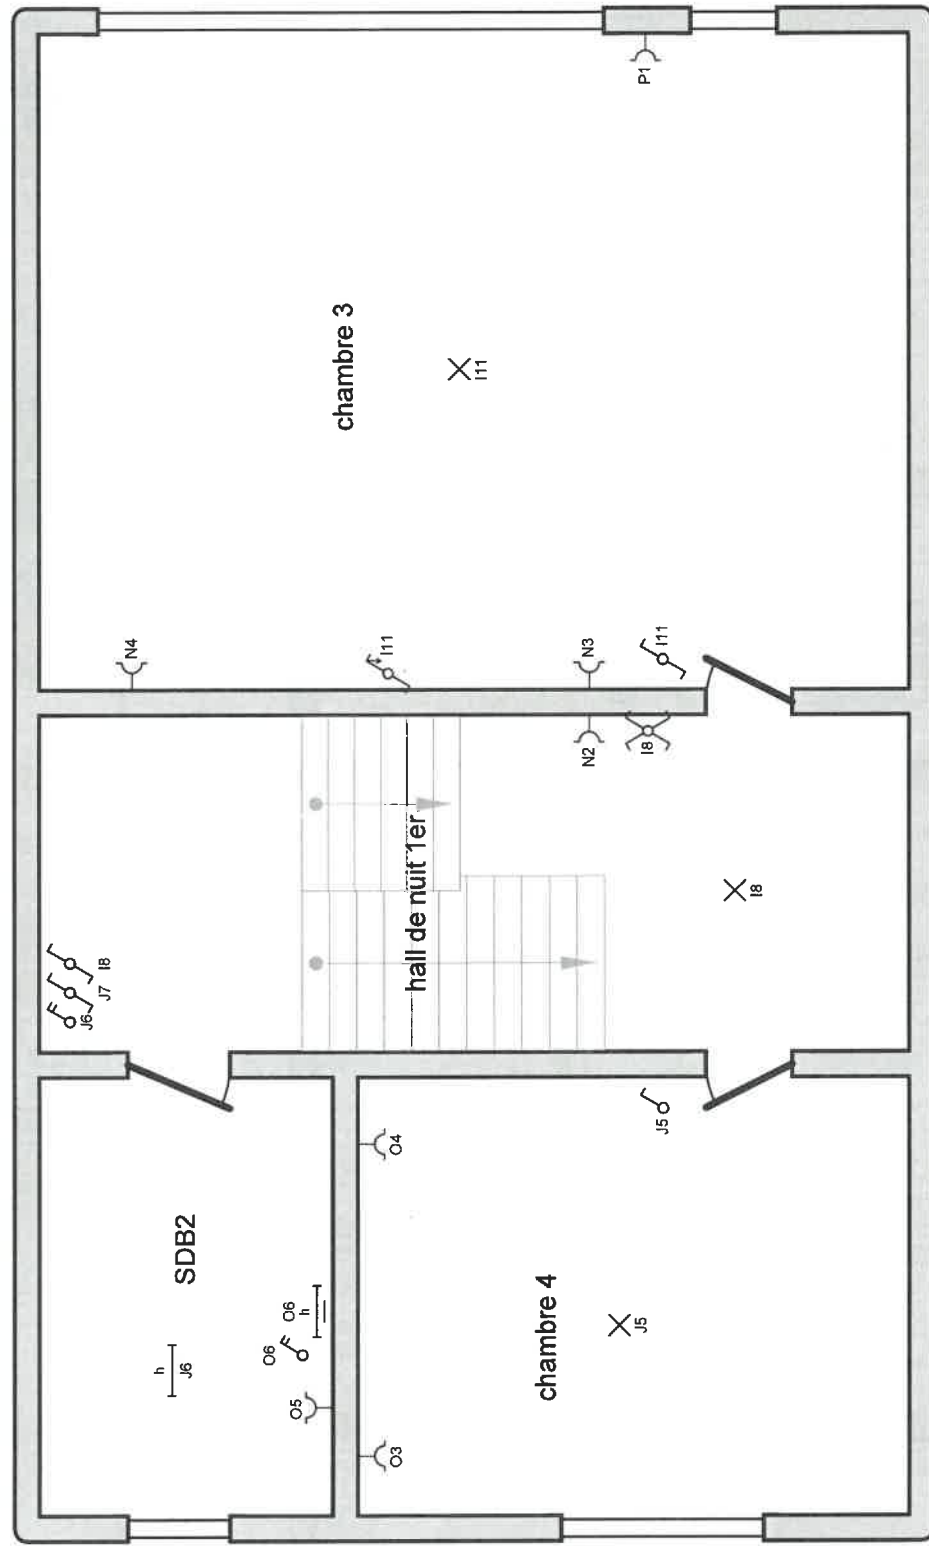


1er étage

Organisme agréé
Certinergie

Installateur
Electricité Pascal Jacquemart
avenue général Gracia 15
5170 Profondeville
GSM: 0479/347156
e-mail: jacquemart_p@hotmail.com
0894 125 313



p. 4/6
Schéma de position
3 x 230V ~ 50Hz

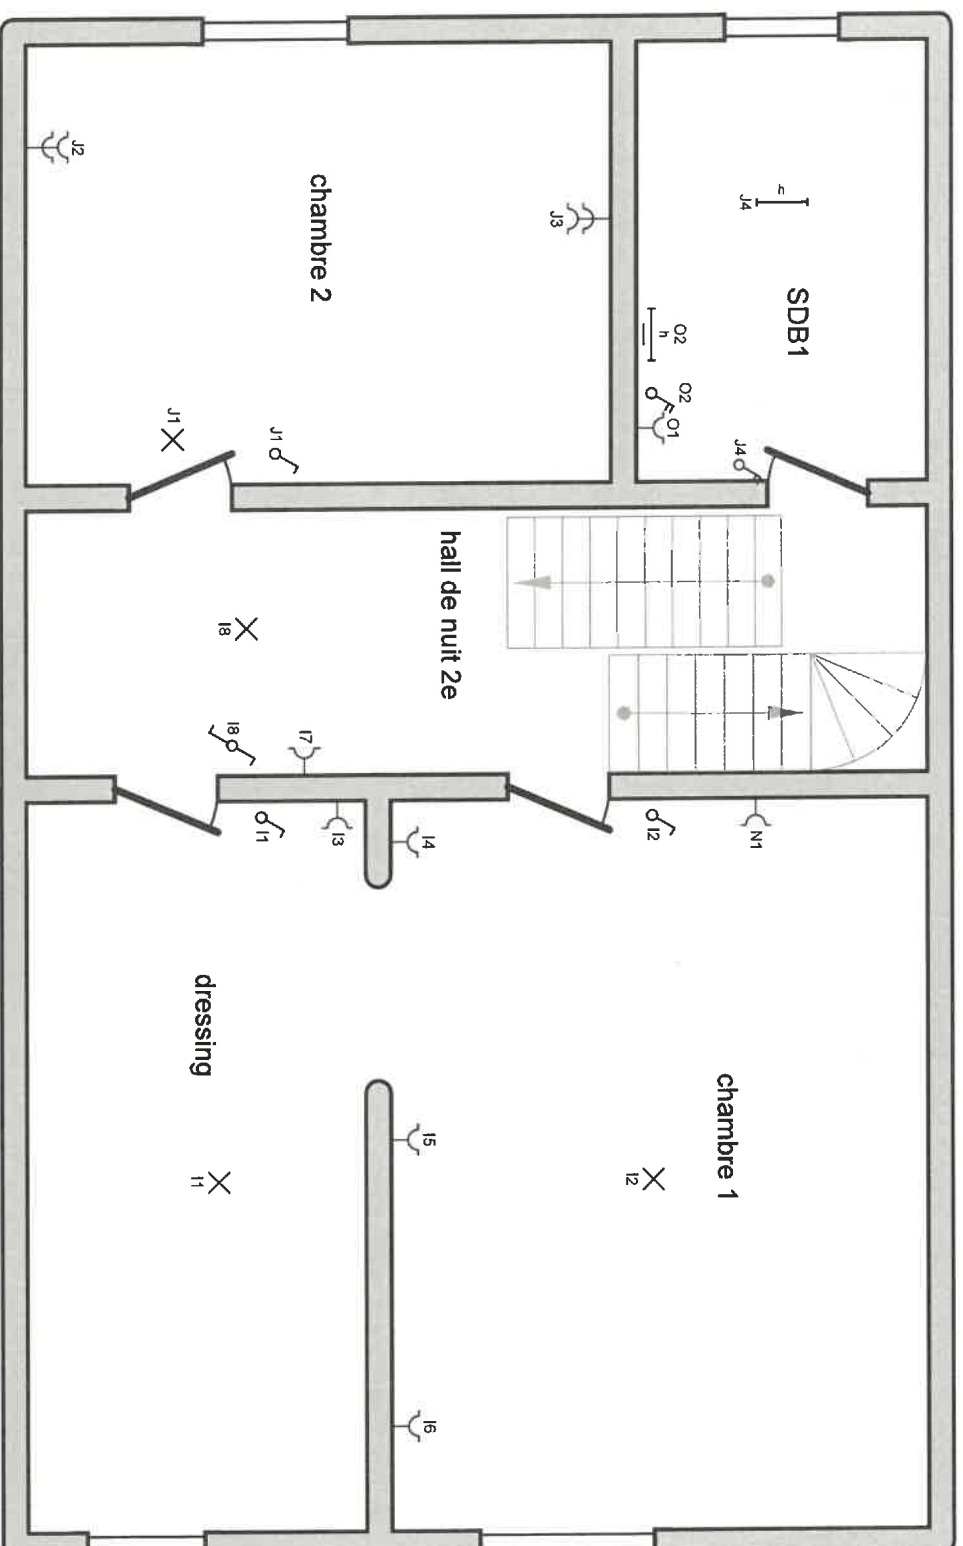

2e étage

Organisme agréé
Certinergie

Schéma dessiné par: Pascal Jacquemart Marjacq srl - TVA BE 0894.125.313

Installateur

Electricité Pascal Jacquemart
avenue général Gracia 15
5170 Profondeville
GSM: 0479/347156
e-mail: jacquemart_p@hotmail.com
0894 125 313



P. 5/6
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

G	protection coffret N°3 (cuisine)
A	
B	prises cuisine hotte frigo
C	prises cuisine
D	éclairage + prises évier cuisine
E	
F	prises cuisine
AA	lave-vaisselle
H	protection coffret N°2 (garage)
K	une prise sous coffret garage
L	éclairage hall cave garage buanderie cave avant
M	chaudière
N	1Pc chambre1 1Pc hall 1er 2Pc chambres3 1Pc salon routeur
O	Sdb1 Pc chambre4 Pc salle à manger éclairage extérieur arrière Pdt cuisine Pc triple buanderie écl. sous terrasse cave arrière
P	1Pc chambres3 2Pc salon
Q	
R	lessiveuse
S	sèche-linge
I	chambre1 dressing hall éclairage salon + extérieur avant chambre3
J	chambre2 Sdb1 éclairage chambre4 Sdb2 hall rez salle à manger cuisine

Organisme agréé Certinergie	Installateur Electricité Pascal Jacquemart avenue général Gracia 15 5170 Profondeville GSM: 0479/347156 e-mail: jacquemart_p@hotmail.com 0894 125 313	 19, All. Général Gracia - Neuv. Sabotier - 51700 Profondeville 0894 125 313	p. 6/6 Liste des circuits 3 x 230V ~ 50Hz
Schéma dessiné par: Pascal Jacquemart Marjacq srl - TVA BE 0894.125.313			