

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUDELIJK)

**Basis van het onderzoek: Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie)
Volgens boek 1: Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2**

Ref: Datum: 26/06/2020	Dossiernr: 20-0521 Verslagnr: KV9802-MCH	Aanvrager: Inspecteur: Mounier Chebli
Installatie Wooneenheid Antoon Van Dycklaan 86 8520 Kuurne	Eigenaar Tel: > 01/06/2020	Verantwoordelijke werken Onbekend
Bouwjaar:		

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 26/06/2045

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: niet meegedeeld
kWh meter nr.: 5174584

Bescherming aansluiting: 32 A
Meterstand dag: 71736 kWh

☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh

Gegevens installatie
Ontworpen voor: 3x230V
Max nominale stroom: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: 3 x 6 mm²
Type voedingsleiding: VOB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie
Algemene differentieelstroomrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 2

Aantal eindstroombanen: 22

Schakelbord 1	Schakelbord 2
4 x 16A - 2P	2 x 16A - 2P
6 x 20A - 2P	7 x 20A - 2P
1 x 25A - 3P	1 x 32A - 2P
1 x 32A - 4P	
Differentiaalschakelaar 300mA - 40 - 4P Type: A	Differentiaalschakelaar 30mA - 40 - 4P Type: A
Differentiaalschakelaar 30mA - 63 - 2P Type: A	

Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☐ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 17.48 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 78 MOhm bij 500 V |
|--|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

Besluiten

De nieuwe installatie voldoet

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 26/06/2045


Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (7 pagina's)



Digitaal ondertekend
26/06/2020
Mounier Chebil

20-0531

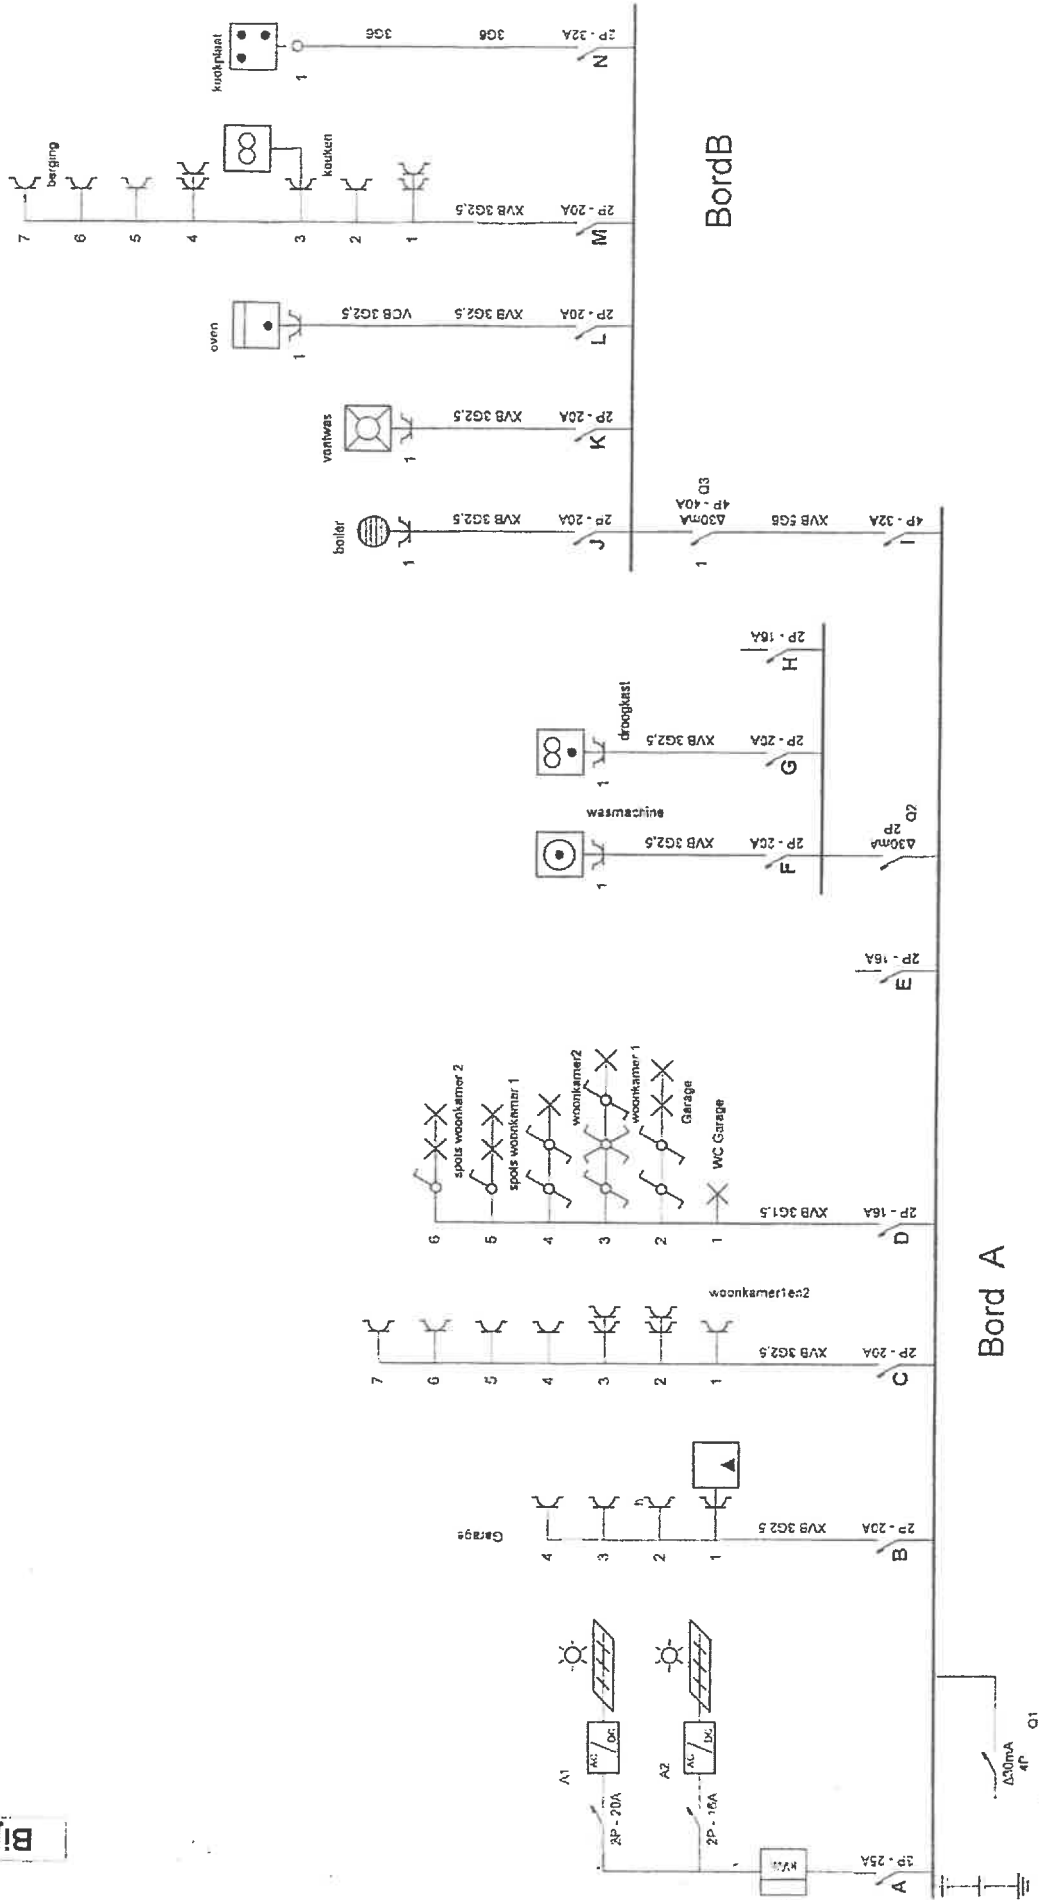

25/06/2020
 K&N Keuningen en Energie Advies vzw
 Hoger de Rudderstraat 44a - 9850 Landegem
 tel/fax 09 282 88 88 - GSM 047472 48 51
 info@kneuningen.nl


Plaats van de elektrische installatie

Installateur

p. 1/7
 Eendraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz

Handwritten signature
 ID. 592. 5441 499 - 41.

Bijlage 1.2

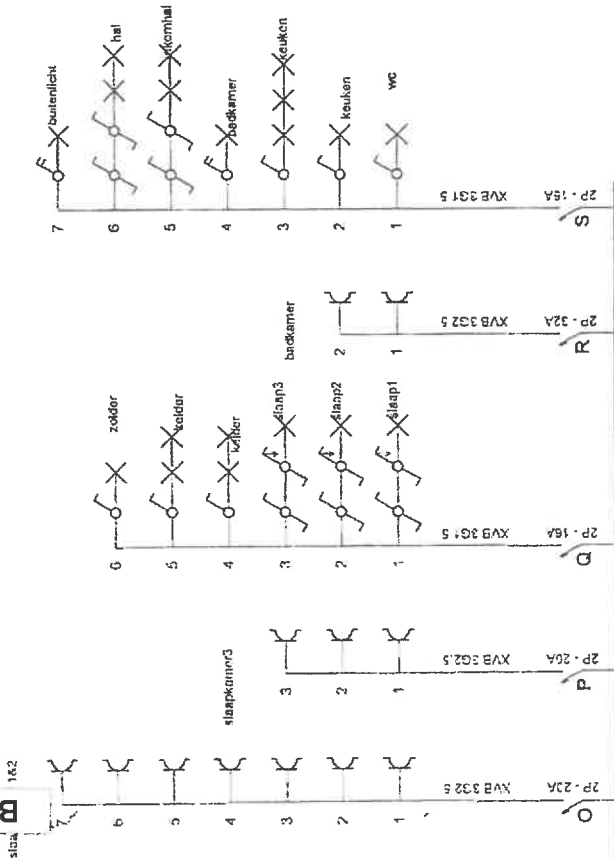

25/06/2020



KEA
 Keen Verbindingen en Energie Advies vzw
 Riccart de Rudderstraat 48a - 8850 Landuyt
 tel/fax 09 282 58 88 - gsm 047472 43 51
 www.keavzw.be - info@keavzw.be


Plaats van de elektrische installatie

Installateur

p. 217
 Eendraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz

[Handwritten signature]

Gelijkvloers

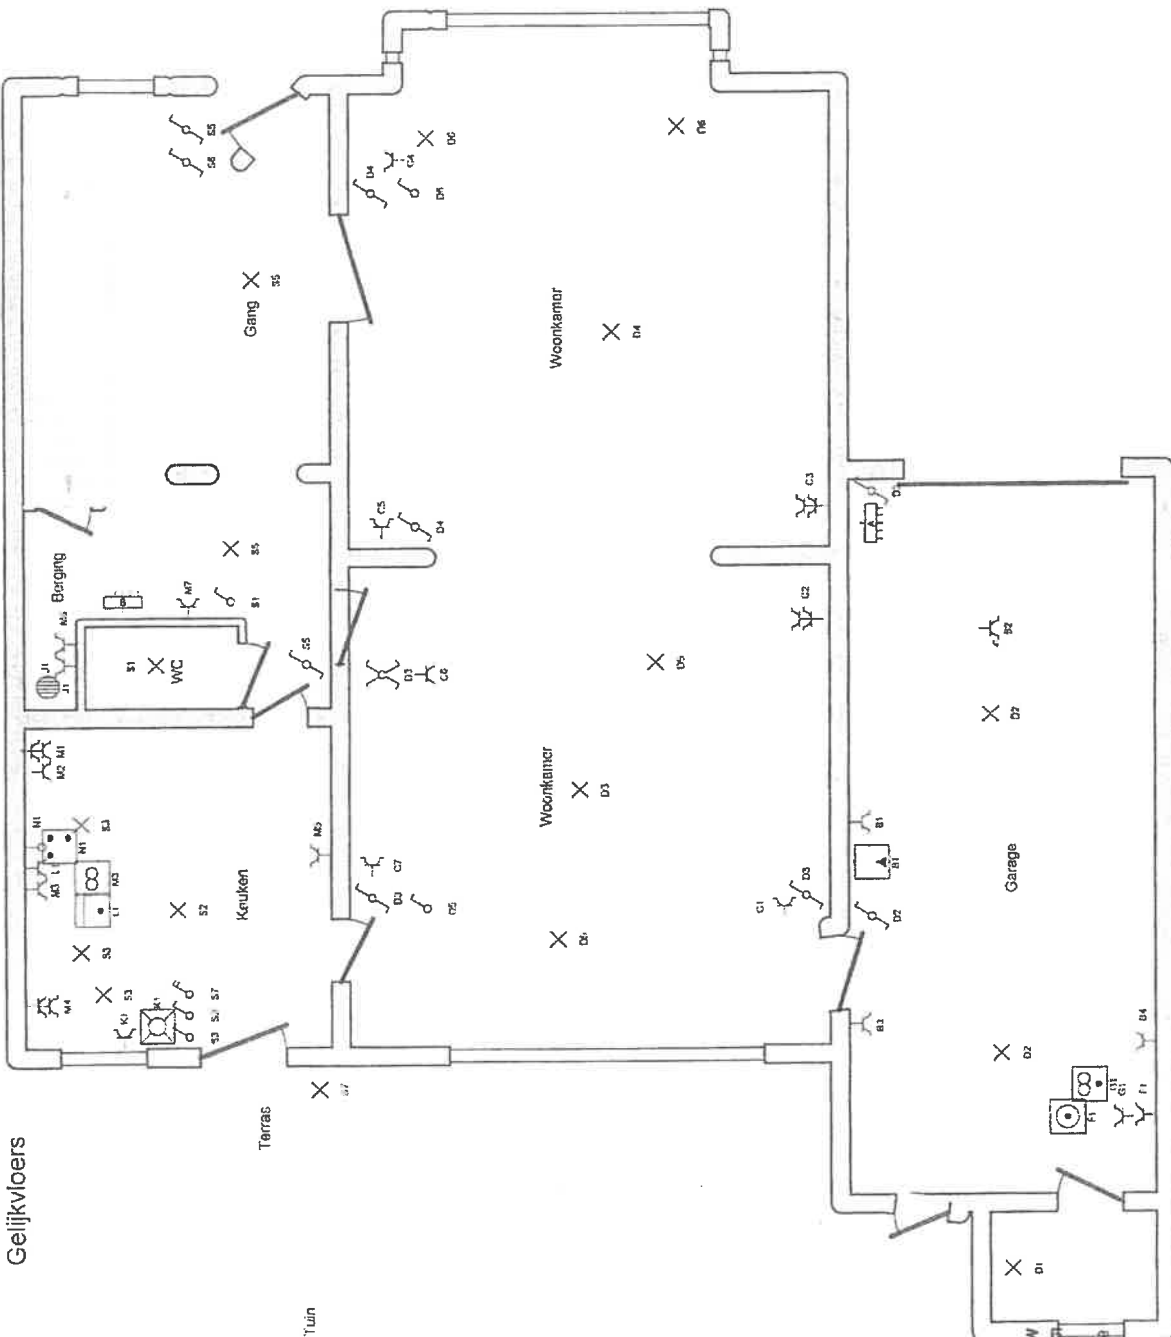

25/06/2005



Plan Verkinding en Energie Advies vzw
 Fictiest de Rudderstraat 49a - 9850 Londerzeel
 tel/fax 09 202 58 88 - 09 202 474 72 43 51
 www.mounierchebil.be - info@mounierchebil.be
 BTW BE0821 773 708

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

p. 3/7
 Situatieschema

3 x 230V ~ 50Hz

[Handwritten signature]

ID: 532 - 9446499 - 41

Keurings- en Energie Advies vzw
 Rucpat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem
 tel/fax 09 282 58 88 - GSM 047472 43 51
 www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
 BTW BE0821 773 706


25/06/2020




Plaats van de elektrische installatie

Installateur

p. 4/7
 Situatieschema
 3 x 230V ~ 50Hz

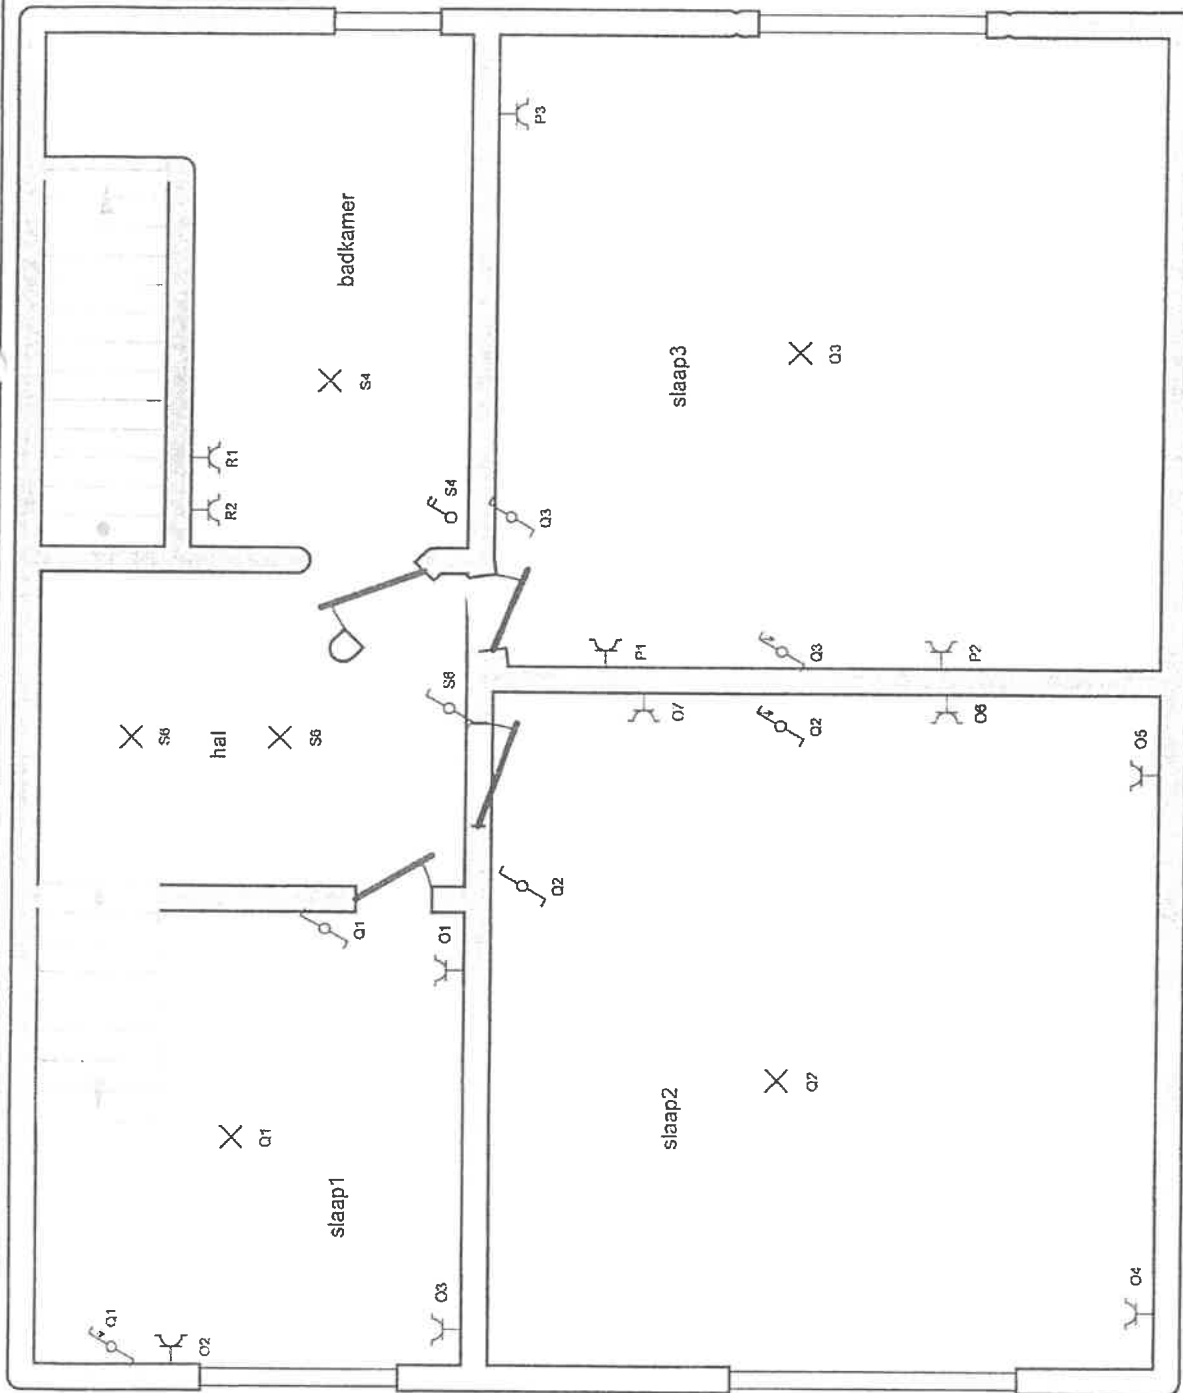

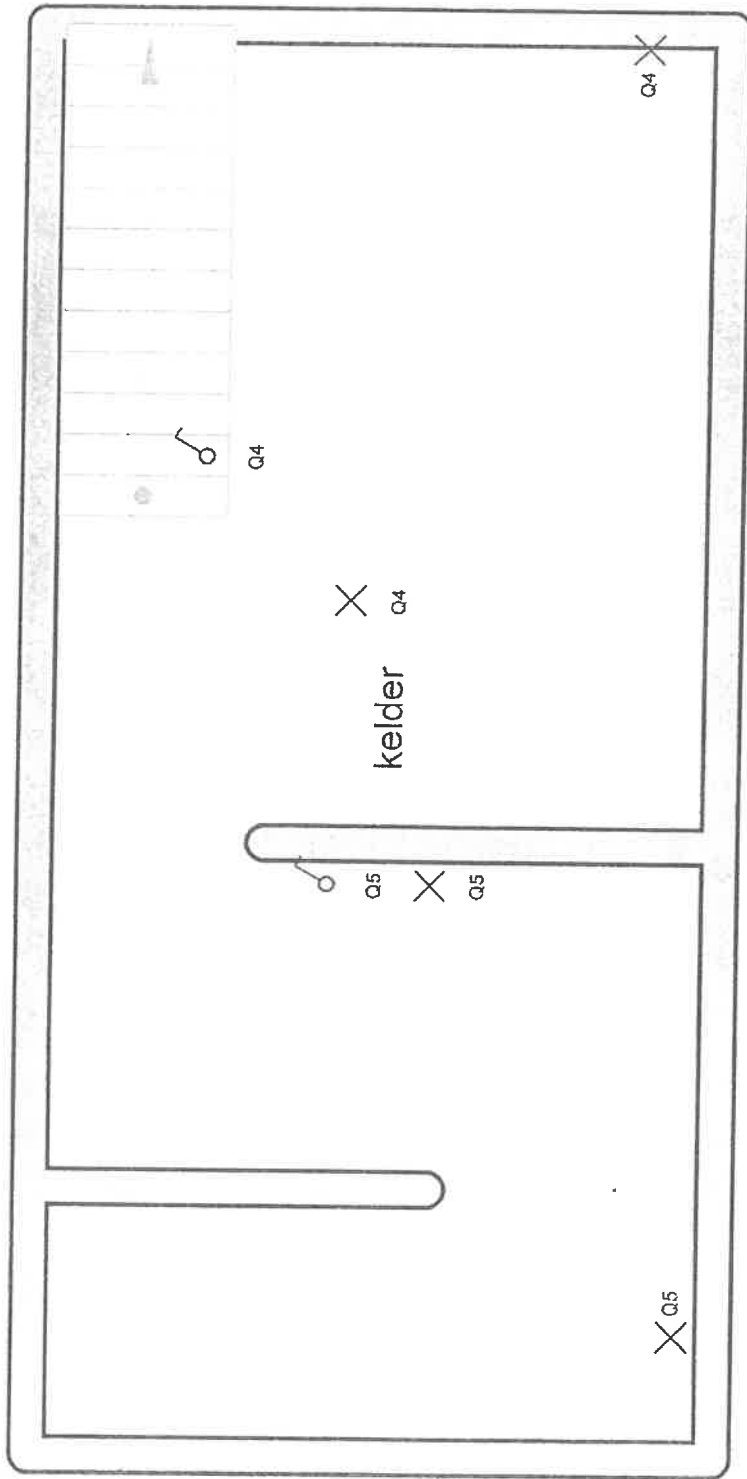

25/06/2020



Vereniging en Energie Advies vzw
 Fictaal de Rudderlaan 46a - 9850 Landeghem
 tel/fax 09 202 58 88 - info 0474/72 43 51
 www.ksekeuringen.be - info@ksekeuringen.be
 BTW BE0821 773 706

Plaats van de elektrische installatie

Installateur


p. 5/7
 Situatieschema
 3 x 230V ~ 50Hz

Handwritten signature

25/06/2020



Van Veen en Energie Advies vzw
De Kuddestraat 18a - 8850 Landuyt
0472 52 52 52 - 047472 43 51
info@keakeuringen.be
BTW BE0821 773 706

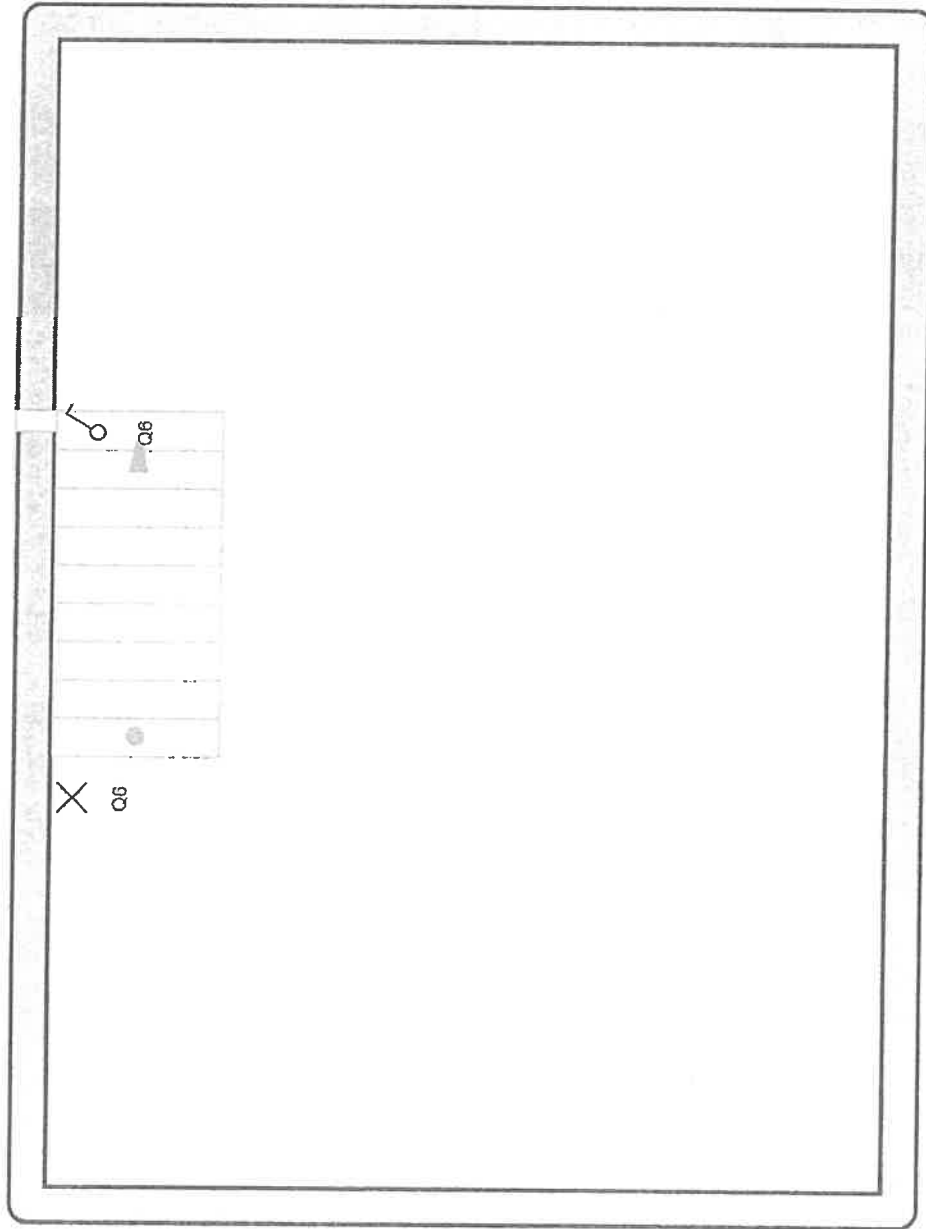

Plaats van de elektrische installatie

[Handwritten signature]

Installateur

p. 6/7
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

Bijlage 1.7

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

O:

P:

Q:

R:

S:

25/06/2020


KSAKEA
 Koninkrijken en Energie Adviseurs vzw
 Pictet de Rudderstraat 48a - 9850 Landeghem
 telfax 09 282 58 88 - GSM 047472 43 51
www.ksaakeuringen.be - info@ksakeuringen.be
 BTW BE0821 773 706

Plaats van de elektrische installatie

Volward

Installateur

p. 7/7

Lijst Kringen

3 x 230V ~ 50Hz