



N° 234-INS.P.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELS BROEK

Distributienetbeheerder : *Sibelgo*
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : *10475379*
N° comp :

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N° *17-2014011/7*

EAN code : /

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TI	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : *Rue Joseph Biers 31, 1800 Kule*
Lieu du contrôle :

Eigenaar : *Lacopart SA*
Propriétaire : Adres : *Av. de la Contribution 49, 1800 Yette*
Adresse :

Installateur : *Okt Sma*
Datum van het onderzoek : BTW / TVA : *0888437549*

Date du contrôle : *11-7-14*
Ik. / C.I. :
Inspecteur : *Vandepont Carl*

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : *230V*
Tension : Meter / bord verbinding : *2x100mm²*
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : *max40A*
Protection max.

Aardelectrode : *Prophet*
Electrode de terre : *2x6 Ohm* Isolatie : *+3*
Isolément : Mohm Aantal verdeelborden : *2*
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <i>13+1+0</i>	TestΔIn		I.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Generaal per tous les circuits</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>Circuit A→M</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>Circuit A→J</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :
Datum/date :

Beamt

Besluit / Conclusion

De installatie is -- *aan* -- conform met het AREI en mag -- *niet* -- in dienst gesteld worden.
L'installation est -- *conforme* -- conforme au RGIE et peut -- *être* -- être mise en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een losje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het cendraschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK <input type="radio"/>	274 AK <input checked="" type="radio"/>	276bis HK <input type="radio"/>	274 HK <input type="radio"/>	
271 AK <input type="radio"/>	271 HK <input type="radio"/>			
276 AK <input type="radio"/>	276 HK <input type="radio"/>			

te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de infractions geen gevaar zouden vormen voor de persoon of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na datum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nous recommandons au plus tard un an après la date de la visite de faire disparaître les infractions constatées.
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *11-7-2014*
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:



Rapp. EIS/EI. 1.04

Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0083
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPR Brussel

NOTE : a) Obligation de conserver le dossier de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) Obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique ; c) Obligation de visiter l'installation électrique S.P. Ayni. Energie dans ses attributions, de procéder à des vérifications périodiques de conformité aux prescriptions et de diriger les interventions au terme du délai de un an. Dans le cas où lors de cette seconde visite, ces infractions subsistent, l'organisme offre au client de renvoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie et du Propriétaire à l'adresse suivante : Direction générale de l'Energie et du Propriétaire, rue de la Loi 35, 1050 Bruxelles.



N° 234-INS.P.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELS BROEK

Distributienetbeheerder : Belgeo
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 10415219
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 17 204071/4

EAN code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	TT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Beugseweg 31, Melsbroek
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Landenack SA Adres : Sto de la Conditie 19, 1820 Ytt
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Okt Smys BTW / TVA : 0882432549
Datum van het onderzoek : 11/7/14 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Landenack Carl

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 2.12mm² Max. beveiliging : max
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : 2x10 Isolatie : 3 Mohm Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
30	300	A	1. 230V A 30mA		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	2. 230V A 30mA		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	3. 230V A 30mA		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

Neant

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 11/7/14
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 11/7/14

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.


voor de directeur, de inspecteur pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
271 AK		271 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
276 AK		276 HK		
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		


NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique les infractions constatées lors de la visite de contrôle. c) l'obligation de passer immédiatement le P.V. avant l'énergie dans ses attributions, de voir l'accident survenu aux personnes et de diriger les secours en matière de sécurité. d) l'obligation de signer le dossier de contrôle. e) l'obligation de signer le dossier de contrôle par le maître ou l'administrateur agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction provinciale de l'Énergie et des Infrastructures des installations électriques.

Rapp. Elis/EI1.1.04


Cave

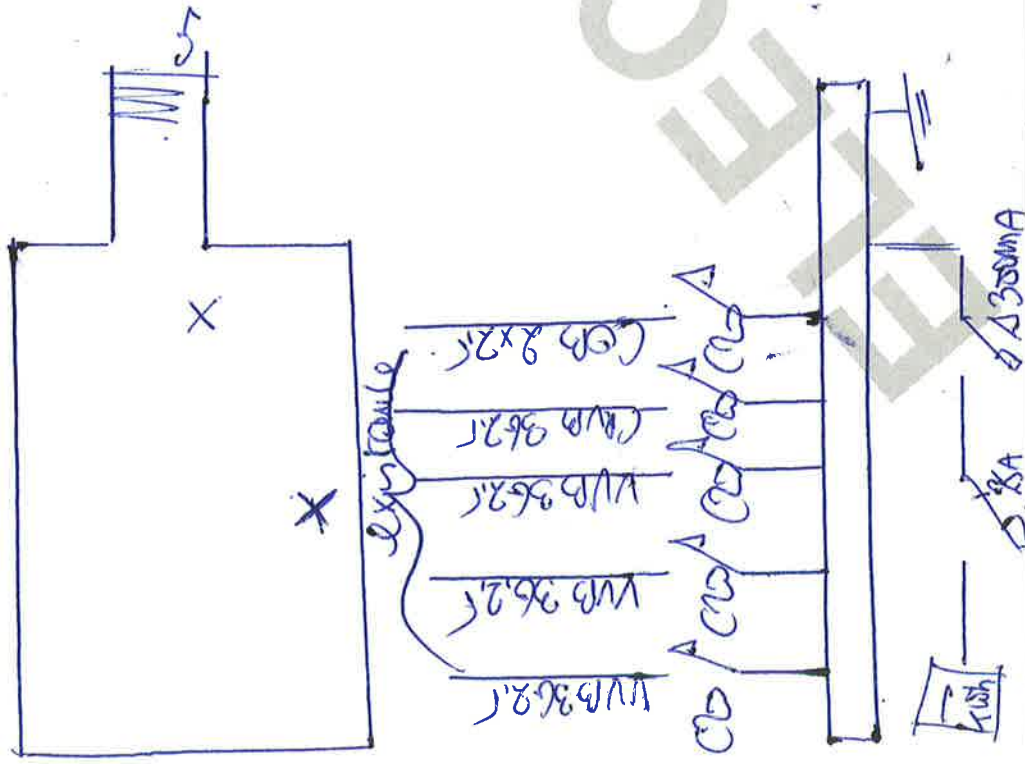

hc.

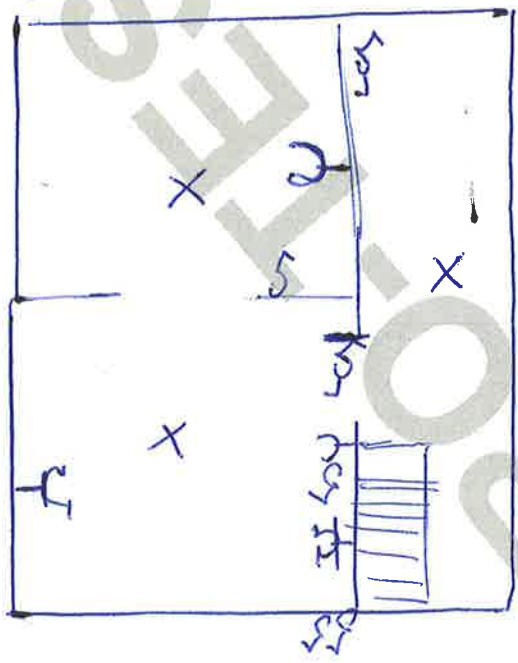

100V AC



In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevoegd garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summier schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREI. Indien deze ontbreken, dienen wij dit als inbreuk te vermelden op het PV.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visibles. Conséquemment, Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de l'R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES
Un	A → L	A → L
In		
Curve/course		
Icc		

ELECTRO-TEST


Inspecteur: *Wouter van der Laan*

Verslagnr/n° de rapport: *A.H.0760*

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:

Naam/nom: *G. Ghelme, Kente*
 Adres(se):
 Datum/date:

Case

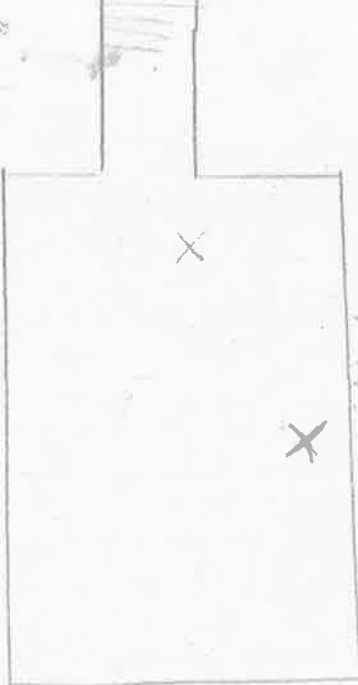


Externe

- WB 36.25
- WB 36.25
- WB 36.25
- WB 36.25

CO / CO2 (combustion)

hc

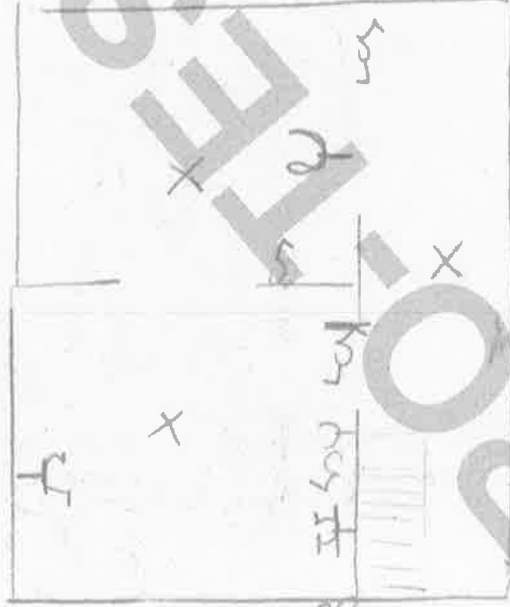

X 5

per 10C

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevolg garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summier schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREI. Indien deze ontbreken, dienen wij dit als inbreuk te vermelden op het PV.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visibles. Conséquemment, Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de l'R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS A → L	SMELTVEILIGHEIDEN/FUSIBLES A → L
Un		
In		
Curve/courbe		
Icc		

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:

Naam/nom:

Adres(se):

Datum/date:


ELECTRO-TEST

Inspecteur:

Handwritten signature

Verslagnr/n° de rapport: A7/2016

Handwritten signature

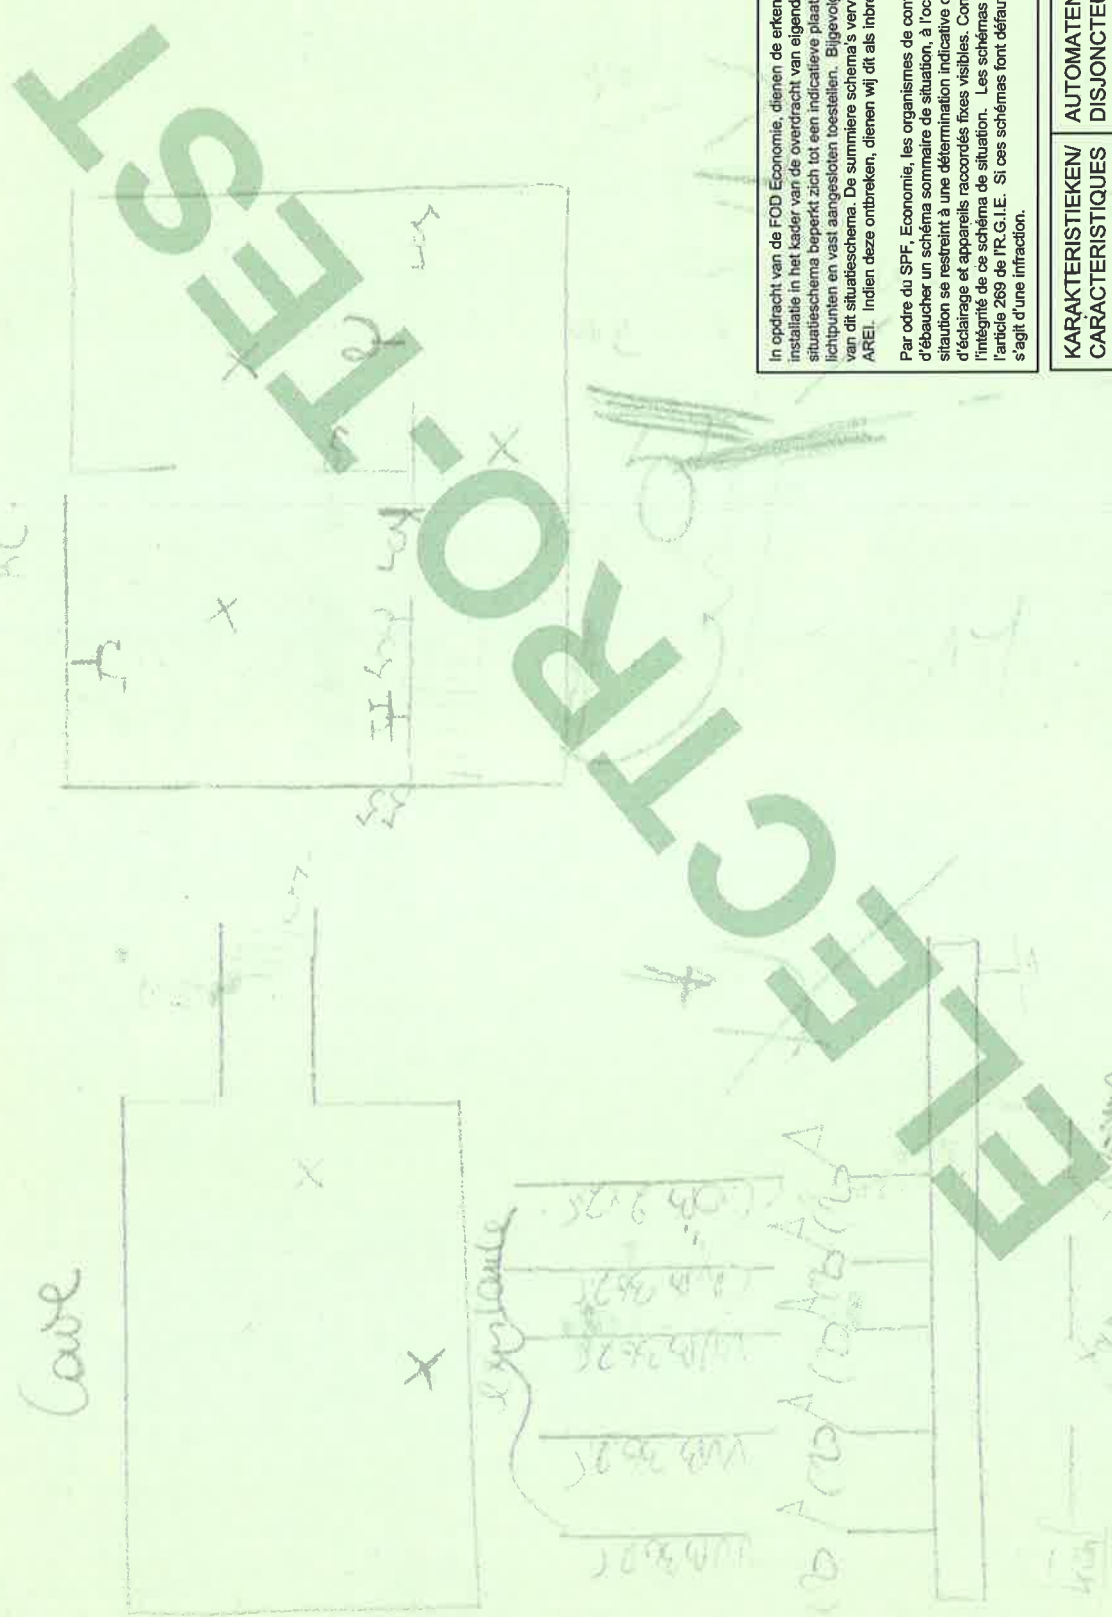

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevoegd garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summierere schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREI. Indien deze ontbreken, dienen wij dit als inbreuk te vermelden op het PV.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visibles. Conséquemment Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de l'R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.



KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS A → L	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES A → L
U _N		
I _N		
Curve/courbe		
loc		

ELECTRO-TEST

Inspecteur: *[Handwritten Signature]*

Verslagnr/n° de rapport: *1740/2010*

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:
 Naam/nom:
 Adres(se):
 Datum/date:

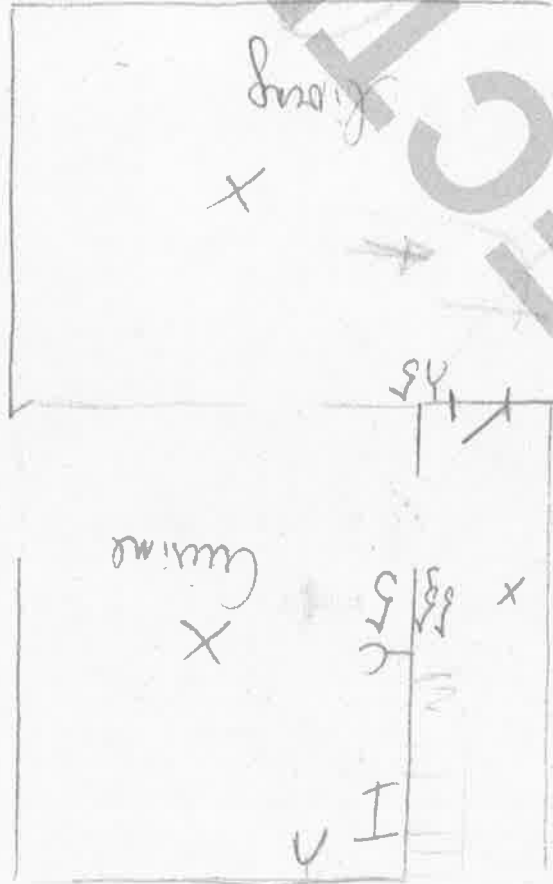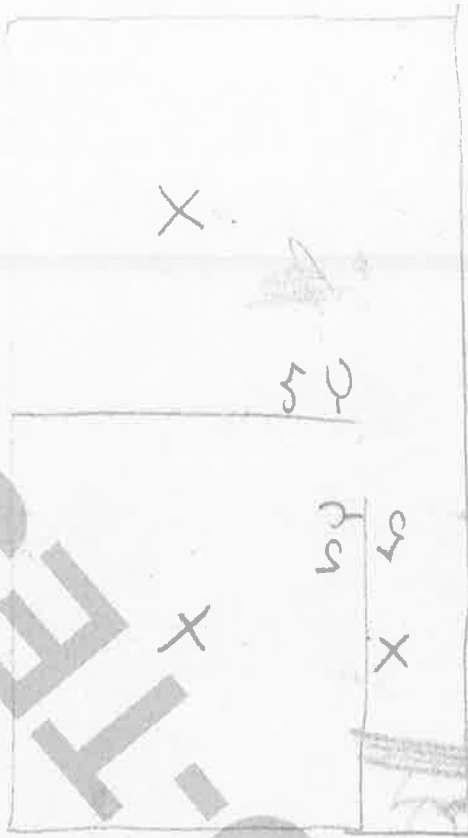

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevoegd garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summier schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREEI. Indien deze ontbreken, dienen wij dit als inbreuk te vermelden op het PV.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visibles. Conséquemment, Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de l'R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS A → L	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES A → L
UN		
IN		
Curve/course		
Icc		

ELECTRO-TEST

Inspecteur: *Daan de Maesseneke*

Verslagnr/n° de rapport: *AT/0760*



ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:

Naam/nom: *Stuurgang*

Adres(se): *Stuurgang 31*

Datum/date: *11/11/11*

ELECTRO-TEST

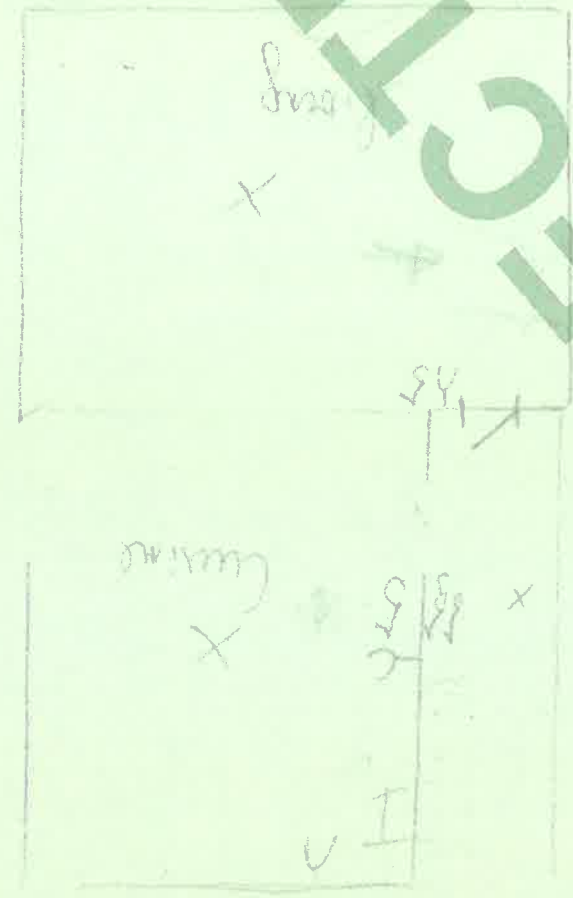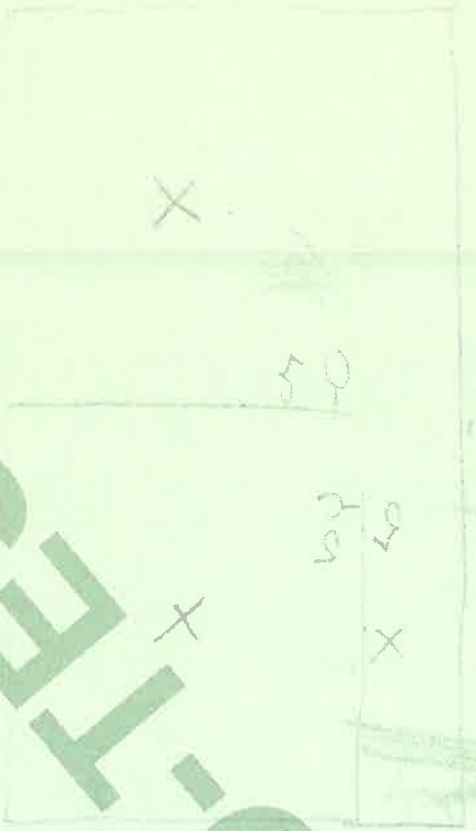

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevoegd garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summier schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREI. Indien deze ontbreken, dienen wij dit als inbreuk te vermelden op het PV.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visibles. Conséquemment Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de l'R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES
U _N	A → L	A → L
I _N		
Curve/courbe		
Icc		

ELECTRO-TEST

Inspecteur: *[Handwritten Signature]*

Verslagnr/n° de rapport: *1112/162*

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:

Naam/nom: *[Handwritten Name]*

Adres(se): *[Handwritten Address]*

Datum/date: *[Handwritten Date]*