

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

36.815

Date du contrôle:

22/01/2024

Lieu du contrôle:

Rue Paul pastur 25 Lodelinsart Belgique

Agent-visiteur:

Andrea Paci

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

V1 22/01/2024 12:53:43

Prochaine visite avant le:

22/01/2049

Testeur d'installation:

Donneur d'ordre

Nom

Concept Elec

Adresse

Bergensesteenweg 421/13, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique

Email

clarincedric@hotmail.com

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Rue Paul pastur 25 Lodelinsart Belgique

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

'

Adresse du propriétaire

Rue Paul pastur 25

Installateur

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

2509021

Code EAN

Liaison compteur-tableau

VFVB 4X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81

Description de l'Installation

Remise en conformité

Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	22
Isolement (M Ω)	5,81

Remarques

Des dispositions dérogatoires pour les anciennes installations électriques domestiques existantes ont été appliquées (Livre 1 8.2.1)

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

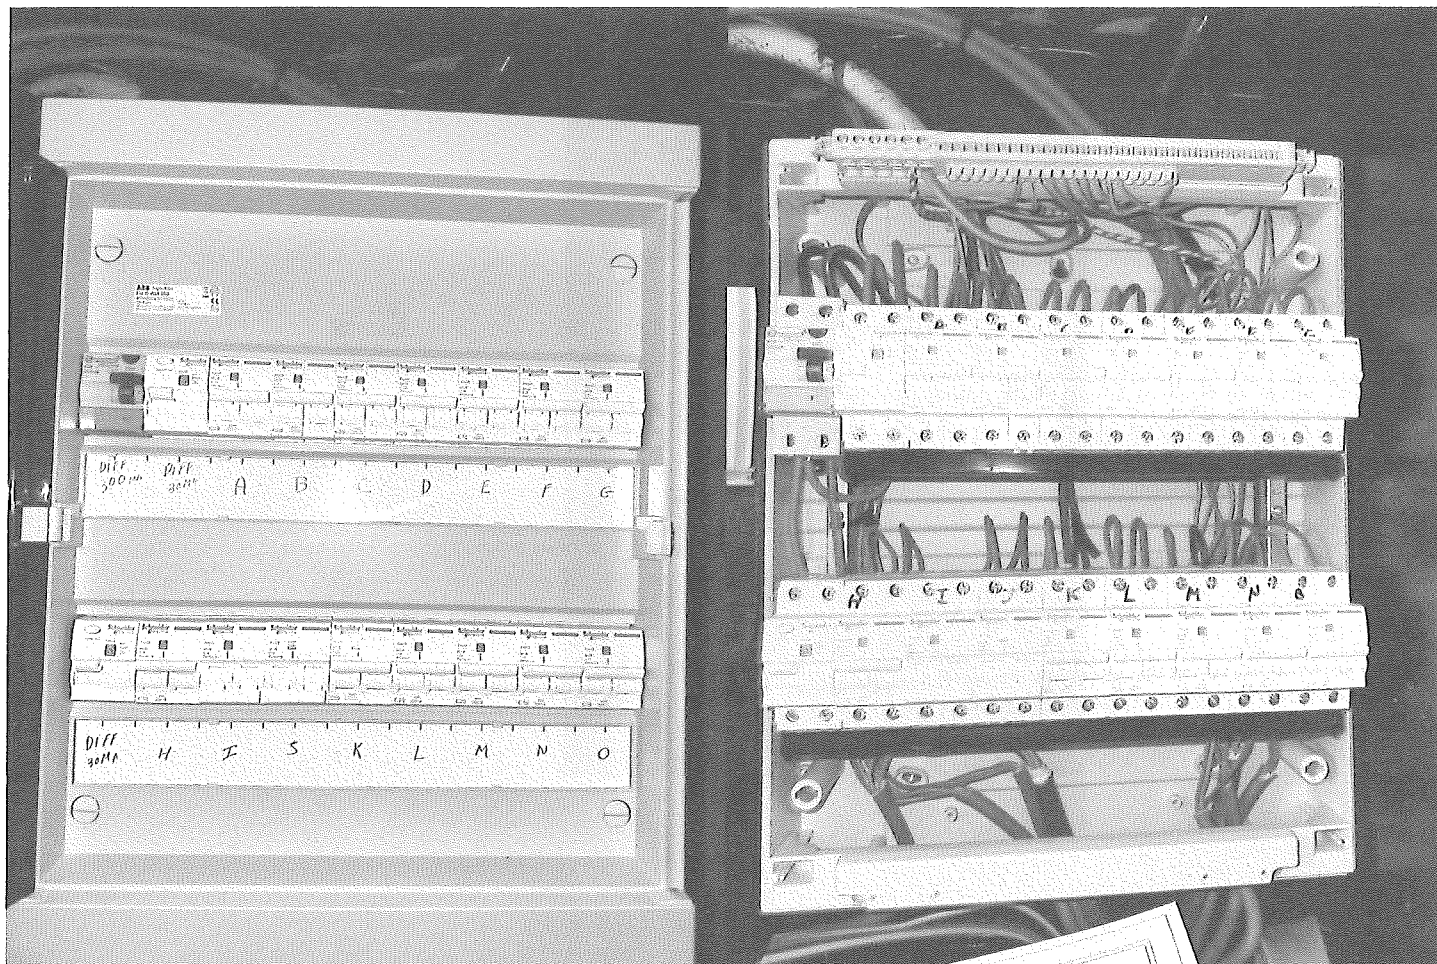


Tableau 1

Tableau 2

Liste des remarques

Libellé	Référence
Pas d'infractions	RDE1
Les schémas de l'installation électrique doivent être conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est également fortement recommandé de garder une copie des schémas à proximité du tableau de répartition principal.	RDE2
Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.	RDE3
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
Il n'est pas exclu que des infractions supplémentaires soient identifiées lors de la présentation des schémas.	RDE12
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Libellé

Photo

Terre



Atlas Controle


Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Libellé

Photo

Isolement

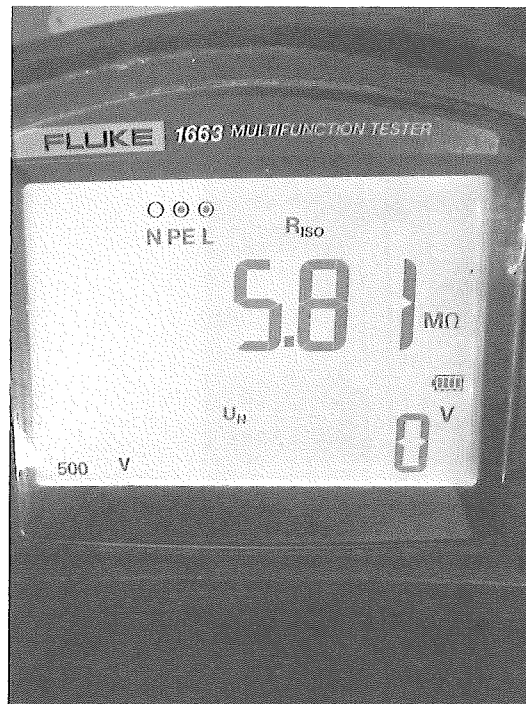

Atlas Controle


Chaussée De La Hulpe 181 box 1


1170 Brussels

Libellé


Photo

Compteur

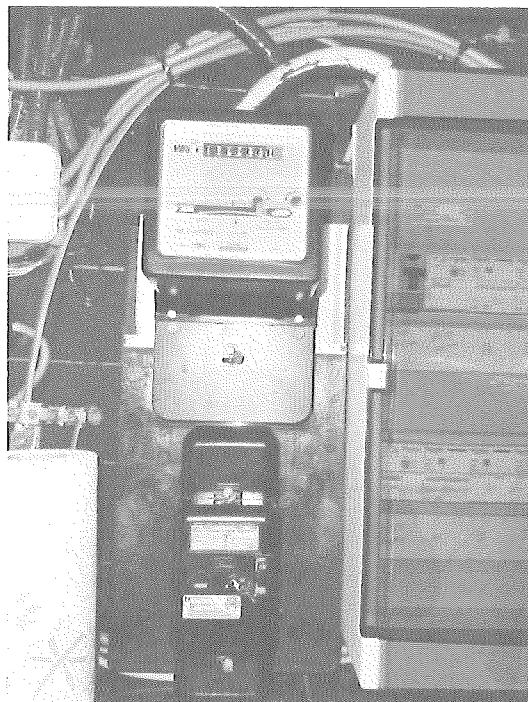

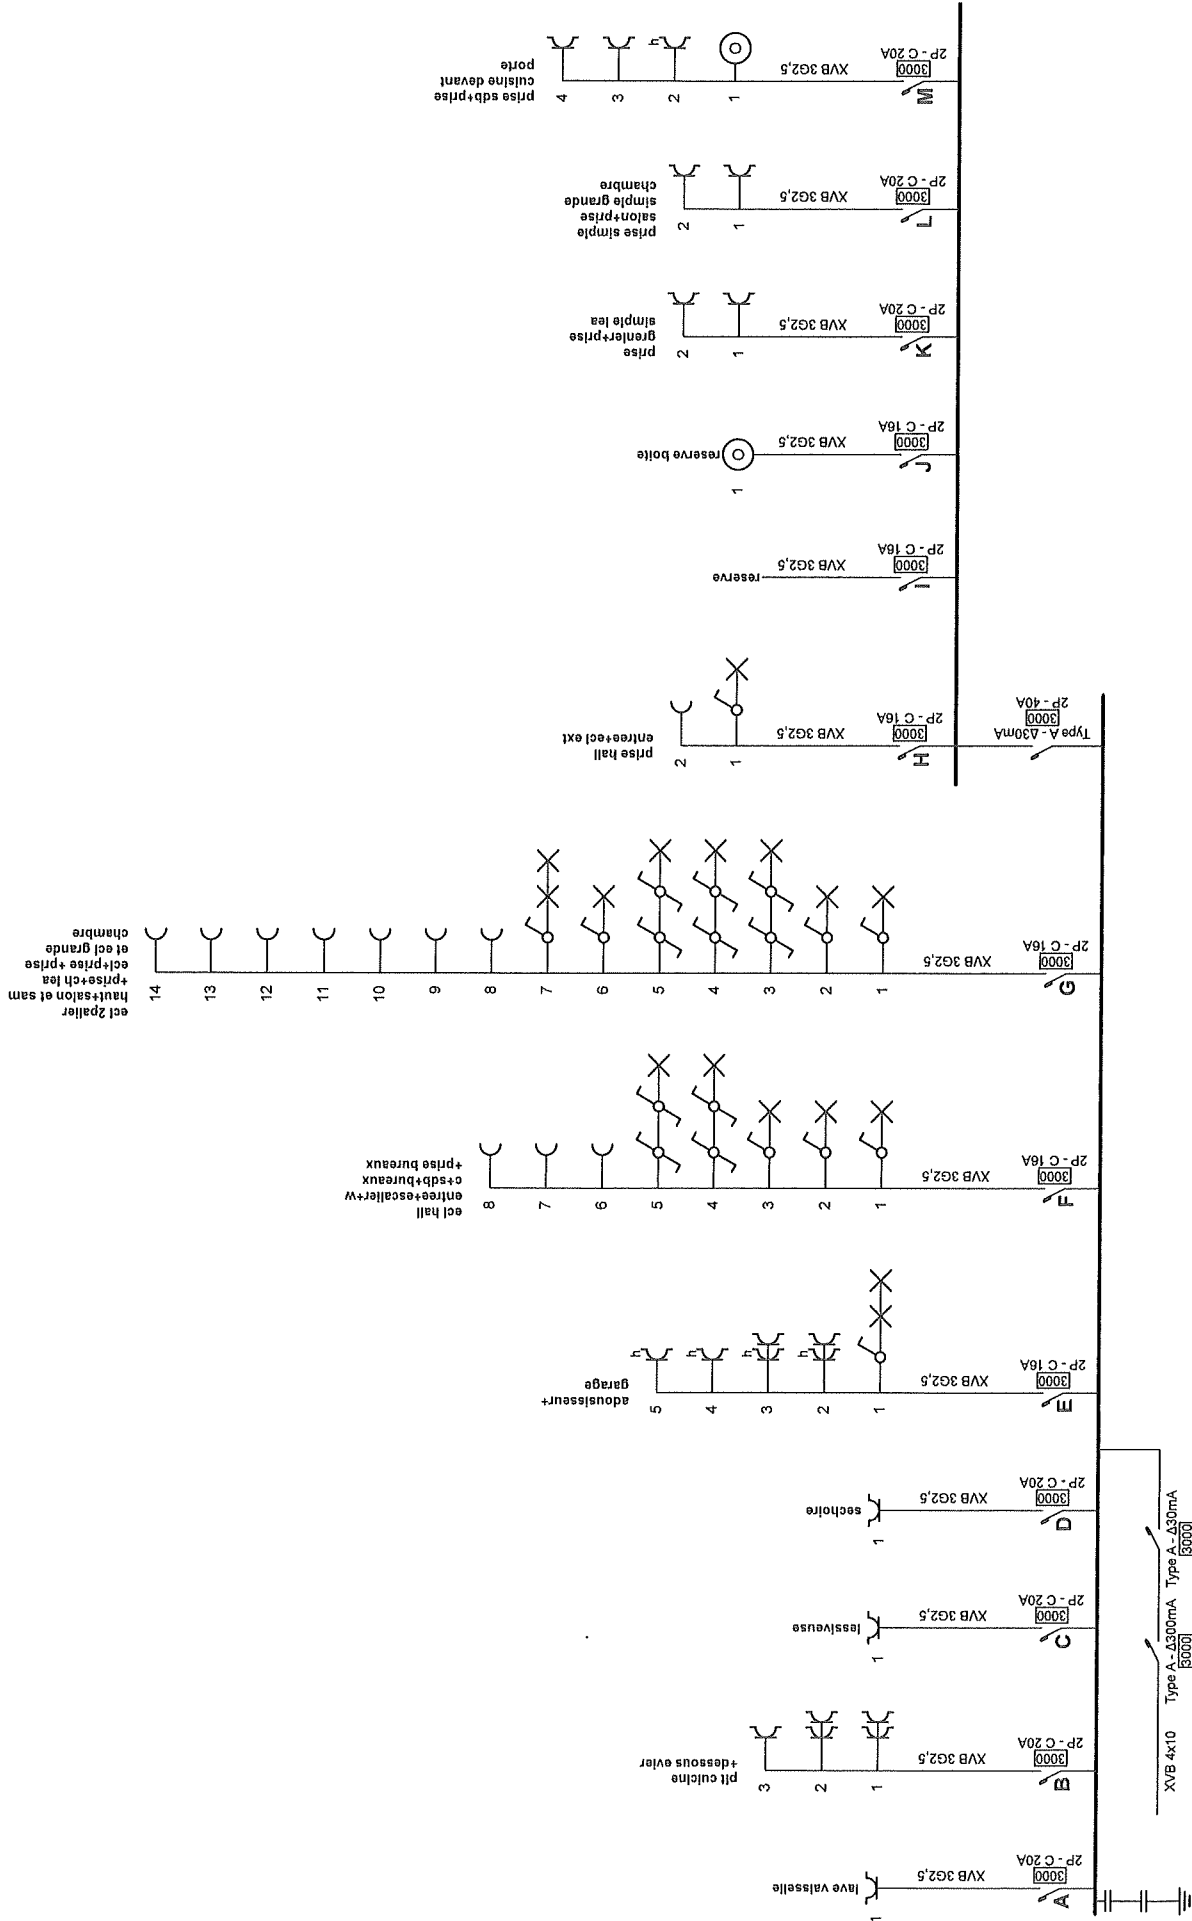

Organisme Atlas Control Rue Eugène Ixmis 802/726.64.04 1030 Scharbeek Tél.: 02 726 64 04 e-mail: info@atlascontrol.be BE 0732.536.476	Adresse de l'installation électrique hubinon annee paul pasture 25 lodeinsart Tél.: 0495.93.69.20	Installateur Concept Elect srl Bergensesteenweg 421 bte 13 1600 Sint-Pieters-Leeuw GSM: 0476 50 41 60 e-mail: clarinedric@hotmail.com BE 0723.835.774	p. 1/7 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz
--	--	--	---

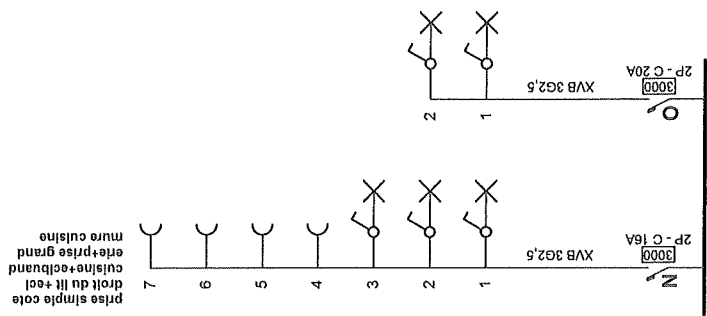


Organisatie
Atlas Control
Rue Eur. Smit
1030 Scharbeek
Tél.: 02725 64 04
e-mail: info@atlascontrol.be
BE 0732.536.476

Adresse de l'installation électrique
hubinon annie
paul pasture 25
lodolinsart
Tél.: 0495.93.69.20

Installateur
Concept Elect srl
Bergensesteenweg 421 bte 13
1600 Sint-Pieters-Leeuw
GSM: 0476 50 41 60
e-mail: clarncednc@hotmail.com
BE 0723.835.774

p. 2/7
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

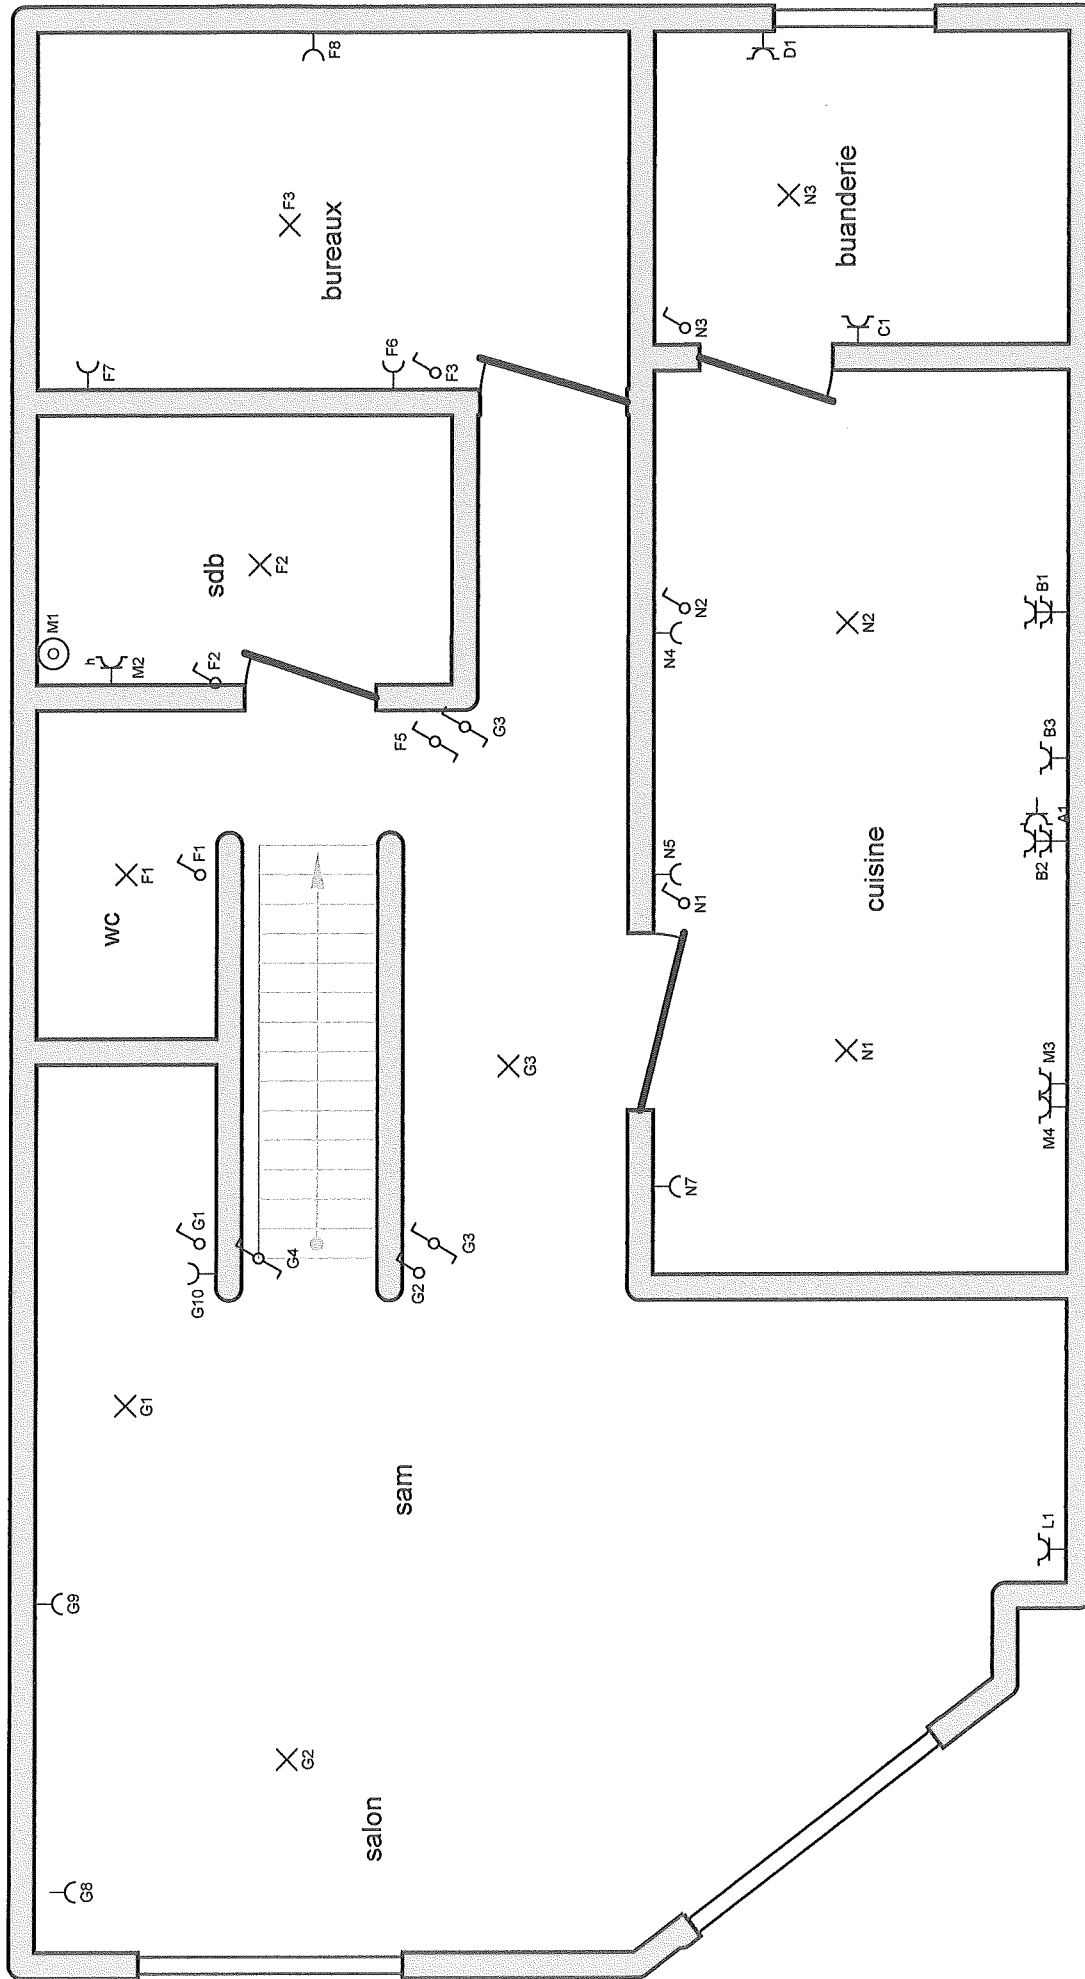


Organisme
Atlas
Rue El
1030 Scharbeek
Tél: 0732.536.476
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732.536.476

Adresse de l'installation électrique
hubinon annie
paul pasture 25
lodelinsart
Tél.: 0495.93.69.20

Installateur
Concept Elect srl
Bergensesteenweg 421 bte 13
1600 Sint-Pieters-Leeuw
GSM: 0476 50 41 60
e-mail: clarinednc@hotmail.com
BE 0723.835.774

p. 3/7
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

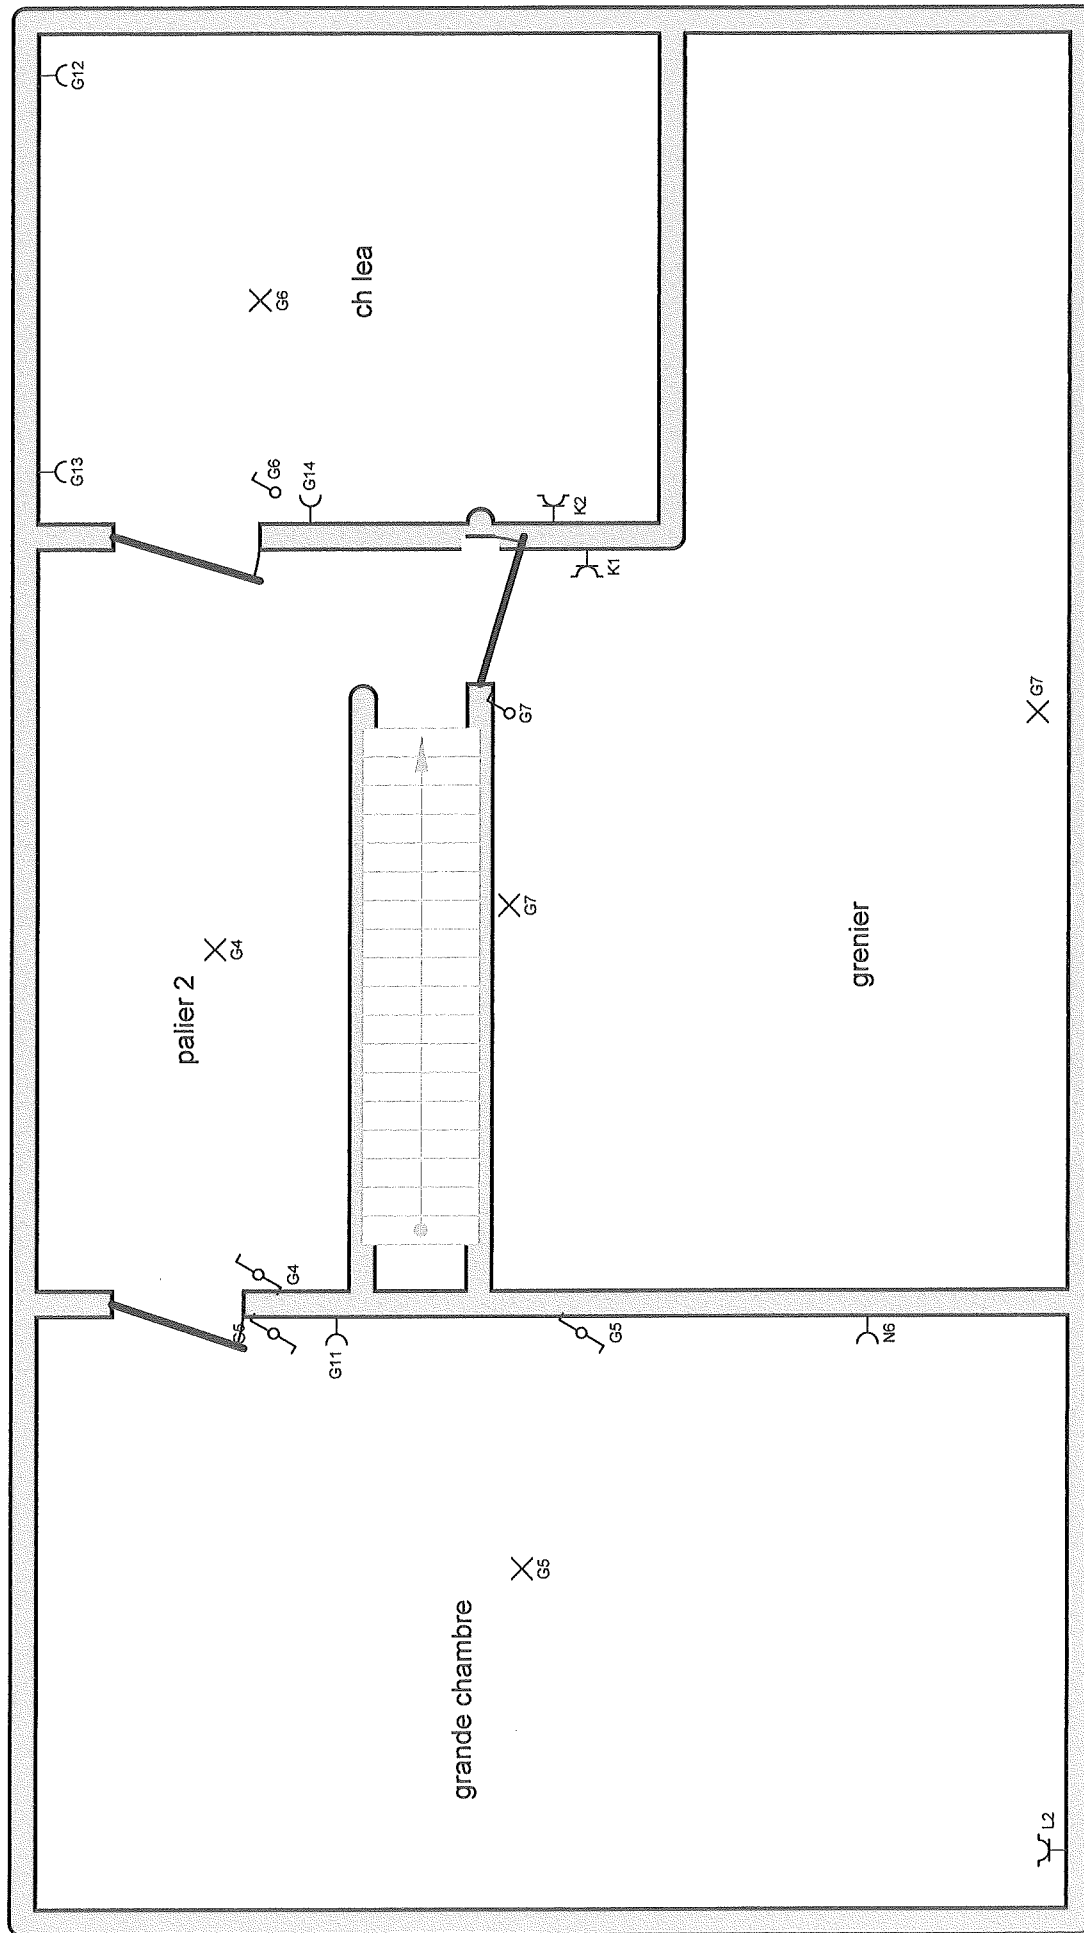


Organisme
Atlas
Rue
1030
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: atlas@atlascontrole.be
BE 0631531476


Adresse de l'installation électrique
hubiron annie
paul pasture 25
lodelinsart
Tél.: 0495.93.69.20

Installateur
Concept Elect srl
Bergensesteenweg 421 bte 13
1600 Sint-Pieters-Leeuw
GSM: 0476 50 41 60
e-mail: clarincedric@hotmail.com
BE 0723.835.774

p. 4/7
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

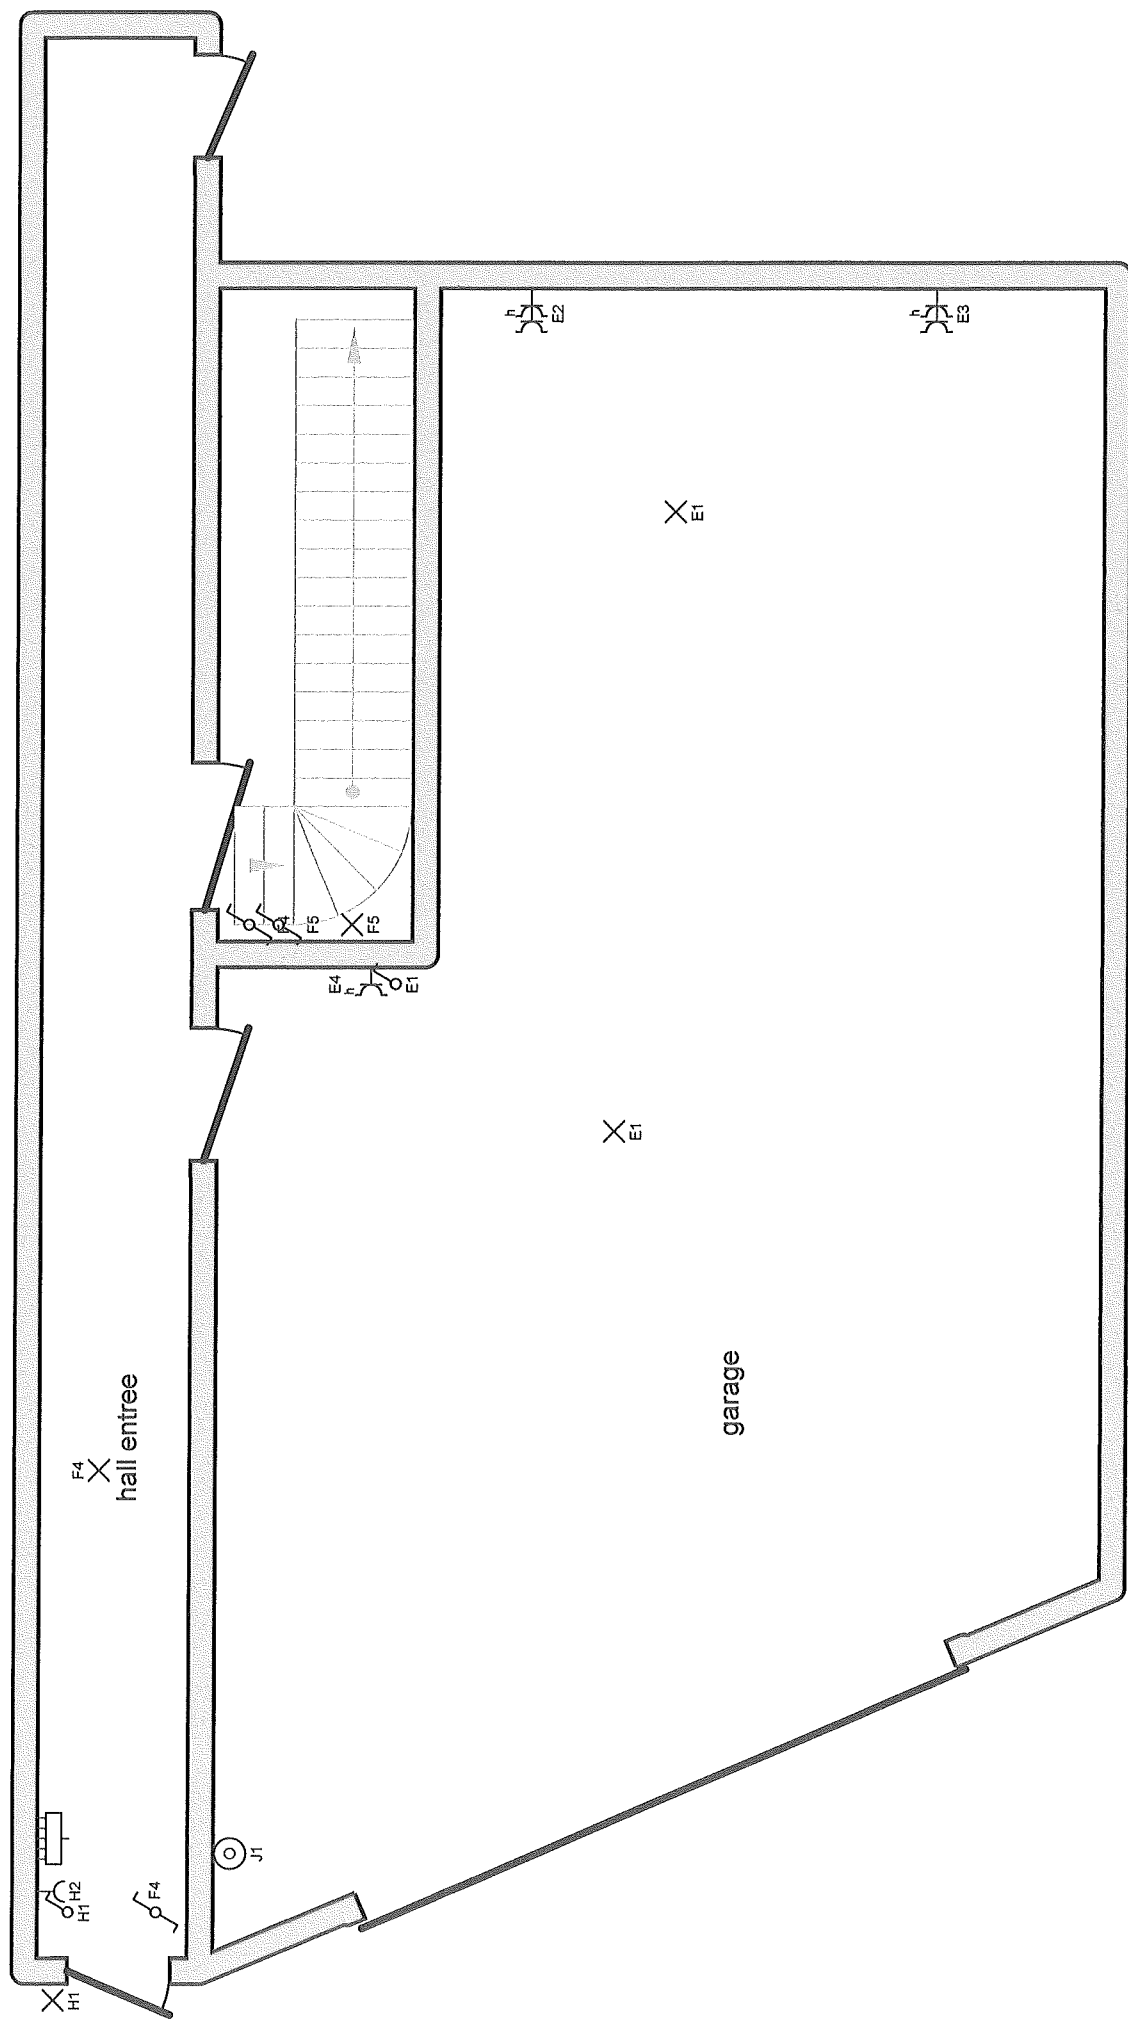

Organisme Atlas Rue de la 1030 Schaarbeek Tél.: 02 726 64 04 e-mail: atlas@atlas.be BE 068831679	Adresse de l'installation électrique hubinon annie paul pasture 25 lodelinsart Tél.: 0495.93.69.20	Installateur Concept Elect srl Bergensessteenweg 421 bte 13 1600 Sint-Pieters-Leeuw GSM: 0476 50 41 60 e-mail: clarincedric@hotmail.com BE 0723.835.774	p. 5/7 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz
--	--	---	--

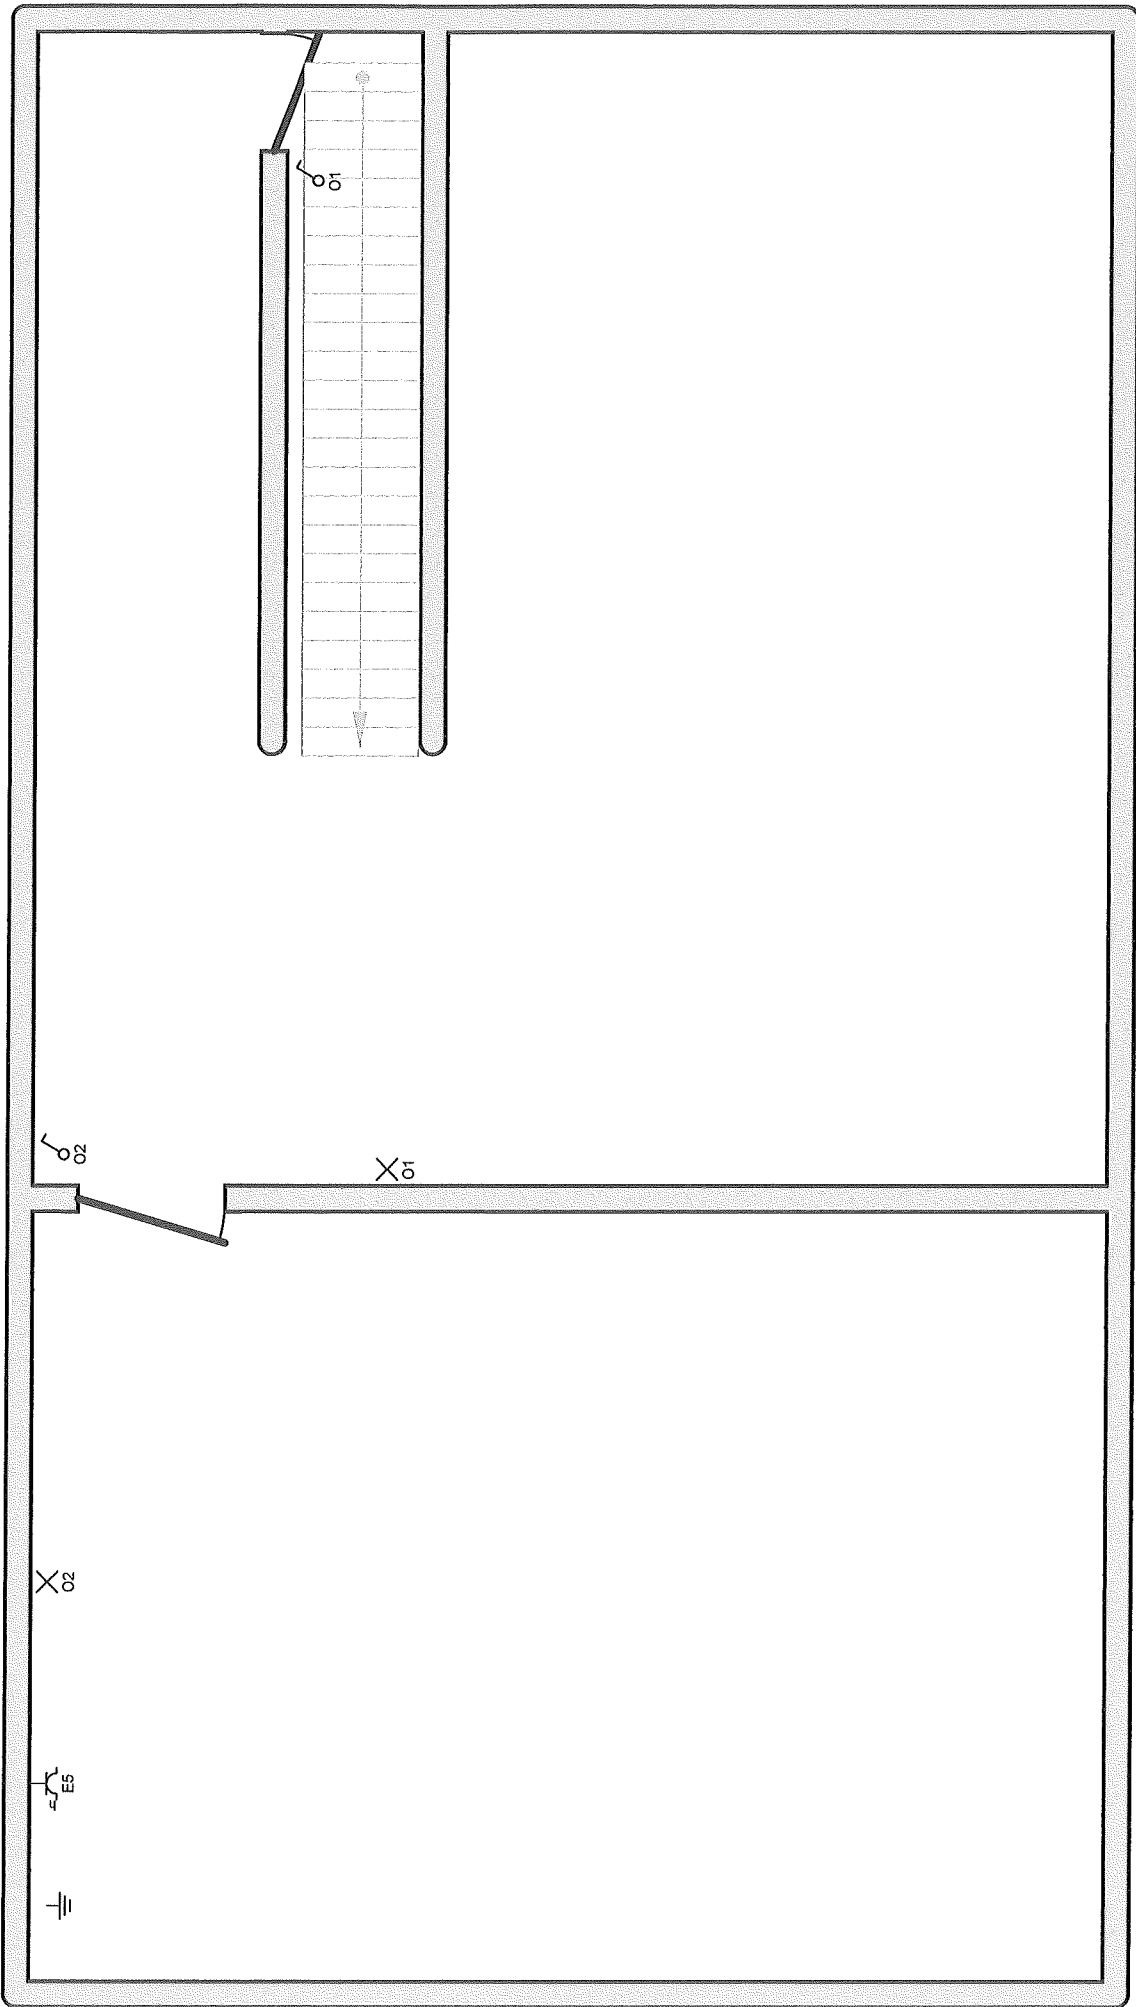	Organisme Atlas Control Rue Eugène Smits 58 1030 Schaarbeek Tél.: 02 726 64 04 e-mail: atlascontrol@proxad.be	Adresse de l'installation électrique hubinon annie paul pasture 25 lodelinsart Tél.: 0495.93.69.20	Installateur Concept Elect srl Bergensesteenweg 421 bte 13 1600 Sint-Pieters-Leeuw GSM: 0476 50 41 60 e-mail: clarncedric@hotmail.com BE 0723.835.774	p. 6/7 Schéma de position 2 x 230V ~ 50Hz
--	--	---	--	--

A	lave vaisselle	
B	plt cuisine +dessous evier	
C	lessiveuse	
D	sechoire	
E	adousisseur+ garage	
F	ecl hall entree+escalier+wc+sdb+bureaux +prise bureaux	
G	ecl 2palier haut+salon et sam +prise+ch lea ecl+prise +prise et ecl grande chambre	
H	prise hall entree+ecl ext	
I	reserve	
J	reserve boite	
K	prise grenier+prise simple lea	
L	prise simple salon+prise simple grande chambre	
M	prise sdb+prise cuisine devant porte	
N	prise simple cote droit du lit +ecl cuisine+eclbuanderie+prise grand mure cuisine	
O		

Organisé par
Atlas Contrôle

Rue de la Liberté 62/726.64.04
1030 Schaarbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be
BE 0732.536.476
BE 663-INSIP

Adresse de l'installation électrique
hubiron annie
paul pasture 25
lodetinsart
Tél.: 0495.93.69.20

Installateur
Concept Elect srl
Bergensesteenweg 421 bte 13
1600 Sint-Pieters-Leeuw
GSM: 0476 50 41 60
e-mail: clarncedric@hotmail.com
BE 0723.835.774

p. 7/7
Liste des circuits
2 x 230V ~ 50Hz