



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: \_\_\_\_\_ O. Ref.: \_\_\_\_\_ Verslagnr.: AT8/14-1023/05

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Transvaalstraat 82

Sf elois - Vijve.

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Duw elektro

Adres: Toekomststraat 65, Nede.

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: idem.

BTW of IKS \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

**ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:**

Datum van het onderzoek 23/10/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop woonruimte~~: Type der lokalen: 15-Woning

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning Mono 230 Bescherming van de aansluiting 4p A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type Δ 40A/0,3A.

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 7,2 Ohm; RI tot 25 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: Zie schema's in bijlage.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen.

Nota 1 - Definitieve verlichting nog niet geplaatst.  
• Hoofdequipotentiaal gas nog niet aangesloten.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
gezien op \_\_\_\_\_  
de aangestelde van de stroomverdelers  
naam: \_\_\_\_\_  
handtekening: 83


- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de draad- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/3/15 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - 2. ~~De installatie is niet conform.~~
  - 3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_~~

**PLICHTEN VAN DE EIGENAAR / AANWESENDERS: ZIE KEERZIJDE.**

De agent-onderzoek (nr, naam, h... voor de Directeur,




Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel

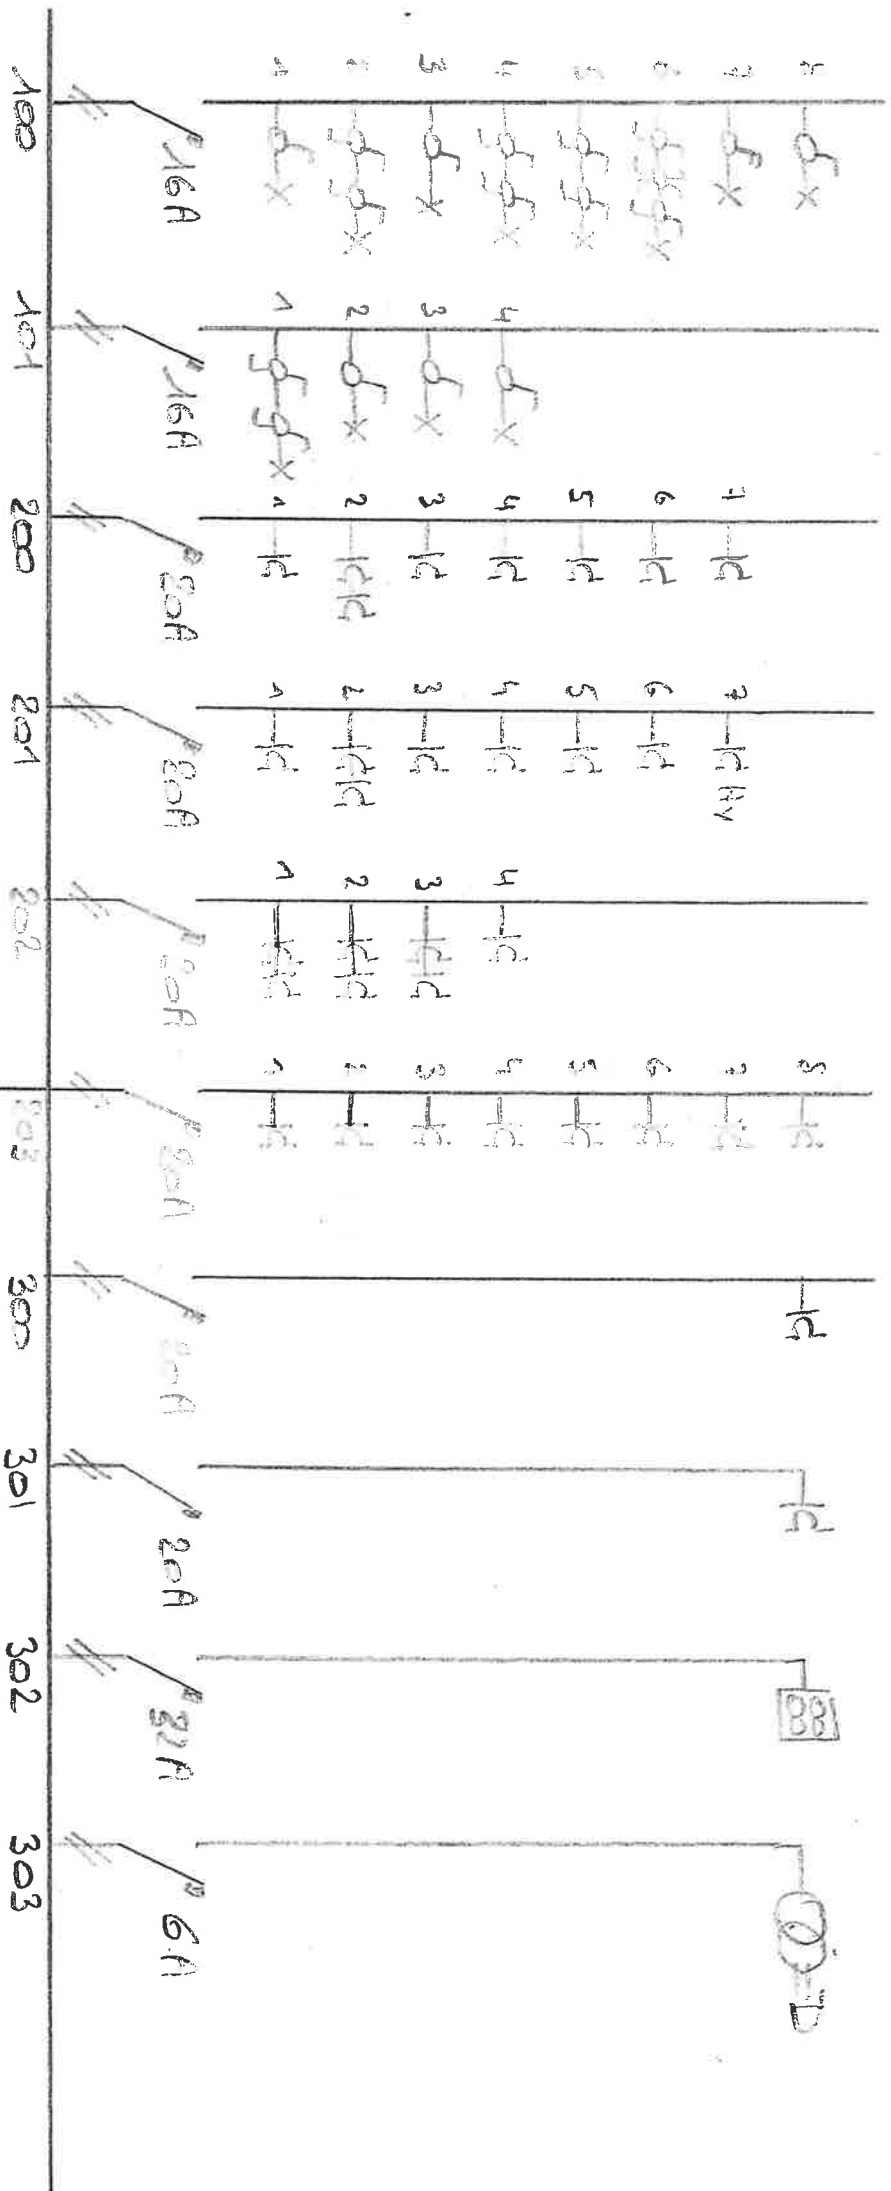

1

40A 300mA

[Redacted area]

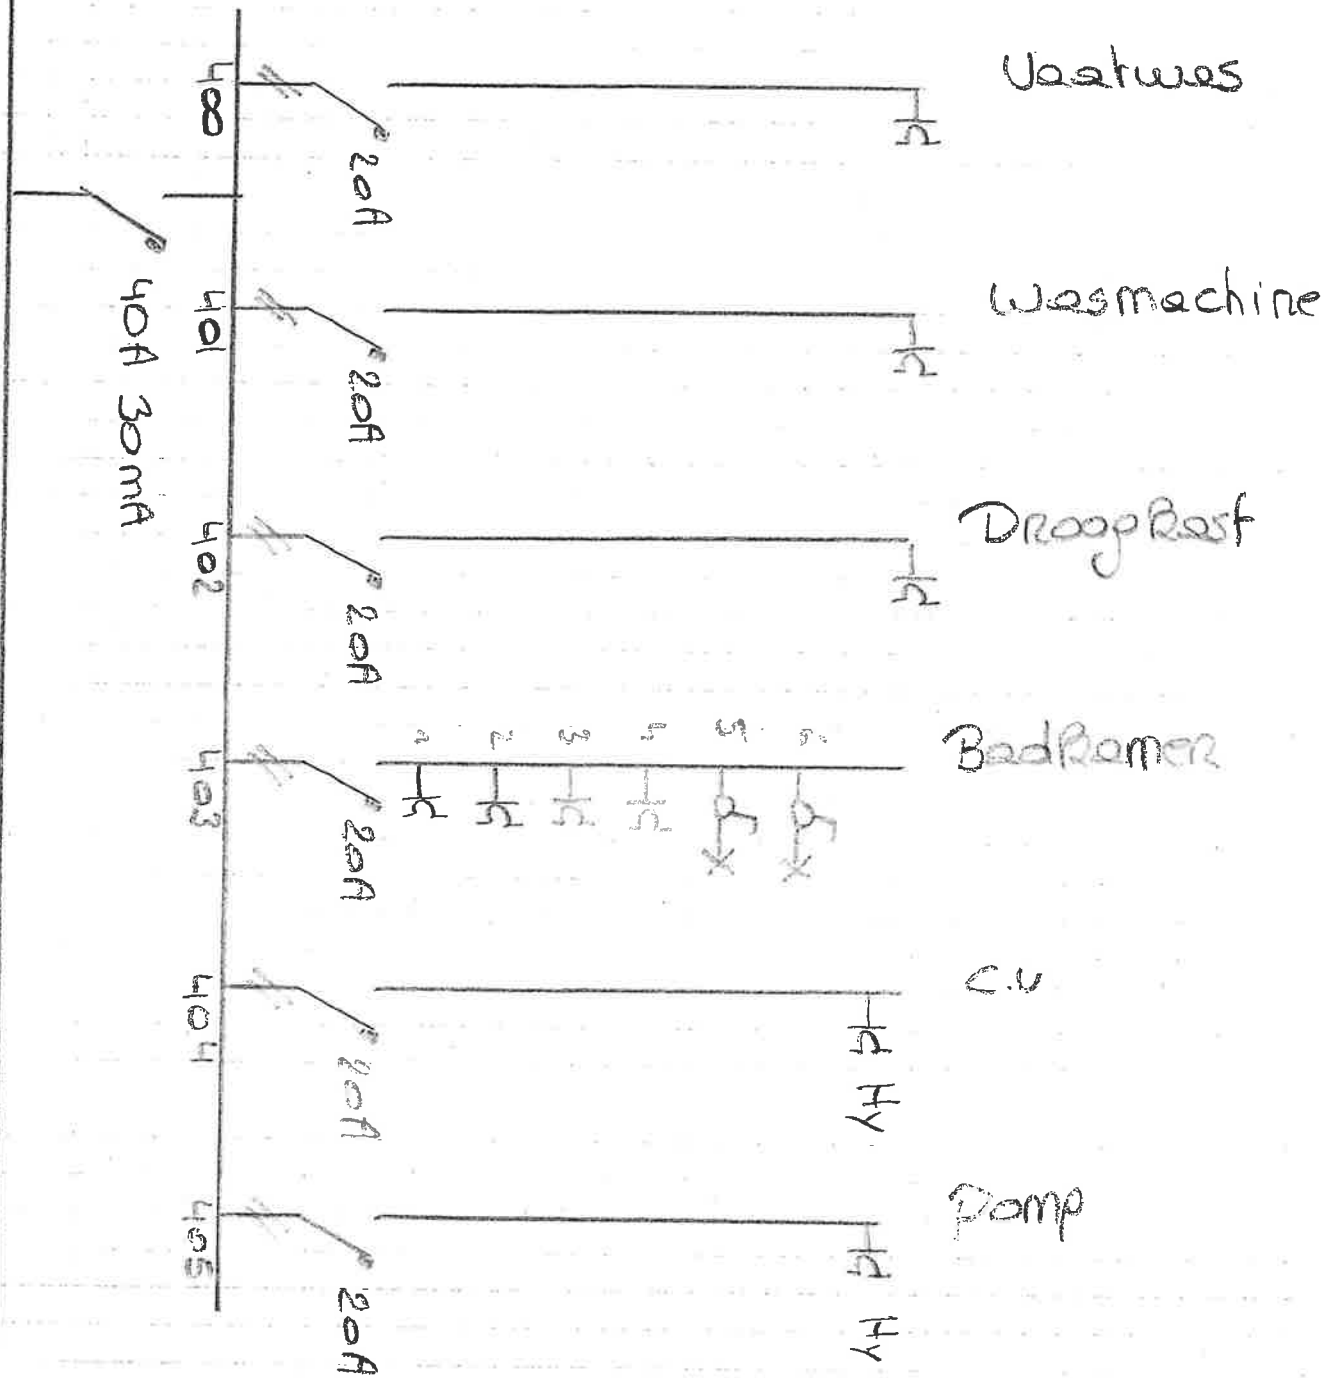

DWV-electro bvba  
 De Wel Wijn  
 Torckonjestrat 45  
 8510 Marke  
 GSM : 04771259055  
 www.dvwselectro.be