



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030
 Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincott
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL VLAANDEREN**
 Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent Zwijnaarde
 Tel: +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : ger
 Contactpersoon: KEVIN MEESDOM

- Onze gegevens
 Verslag nr.: GEN / 19 / 70020045 / 00 / NL / 000
 Klantref.: 100192270
 Contractref.: /

Vlabec Ajuinlei, 9B 9000 Gent België

- Uw gegevens
 Ref.: /

- Interventiegegevens
 Plaats: Laarnesteenweg, 27 9230 Wetteren
 Datum: 26/05/2011
 Uitgevoerd door: KEVIN MEESDOM (3902)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEID CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAI

INSTALLATIE

Adres: Laarnesteenweg, 27 Post nr.: 9230 Stad: Wetteren
 Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
 idem
- **Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**
 Naam: Van Rysselberghe Voornaam:
- **Plaats type**
 Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271 controle Verkoop
- Art 86
- Art 278

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische In
- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische
- De differentieelstroominrichting was niet verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 20/05/2036. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opda in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische inst.



Blz: 2 / 2

Verslag nr.: GEN / 19 / 70020045 / 00 / NL / (

Contractref.: /

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanrak
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanrak
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische n
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen ov
- respectievelijke stroombanen die ze beschermen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van r

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 19 Ohm
- Algemeen isolatieniveau: 1 MOhm
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	63773797
Meterstand dag:	12380
Bescherming aansluiting:	32 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	3N400 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4 x 10 mm ²
Type aardelektrode:	pen / baar

- Beschrijving van de installati

Algemene differentieelstroominrichting:	40A 300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	18
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN


- Nieuwe installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

- Bestaande installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

ANDERE BIJLAGE(N)

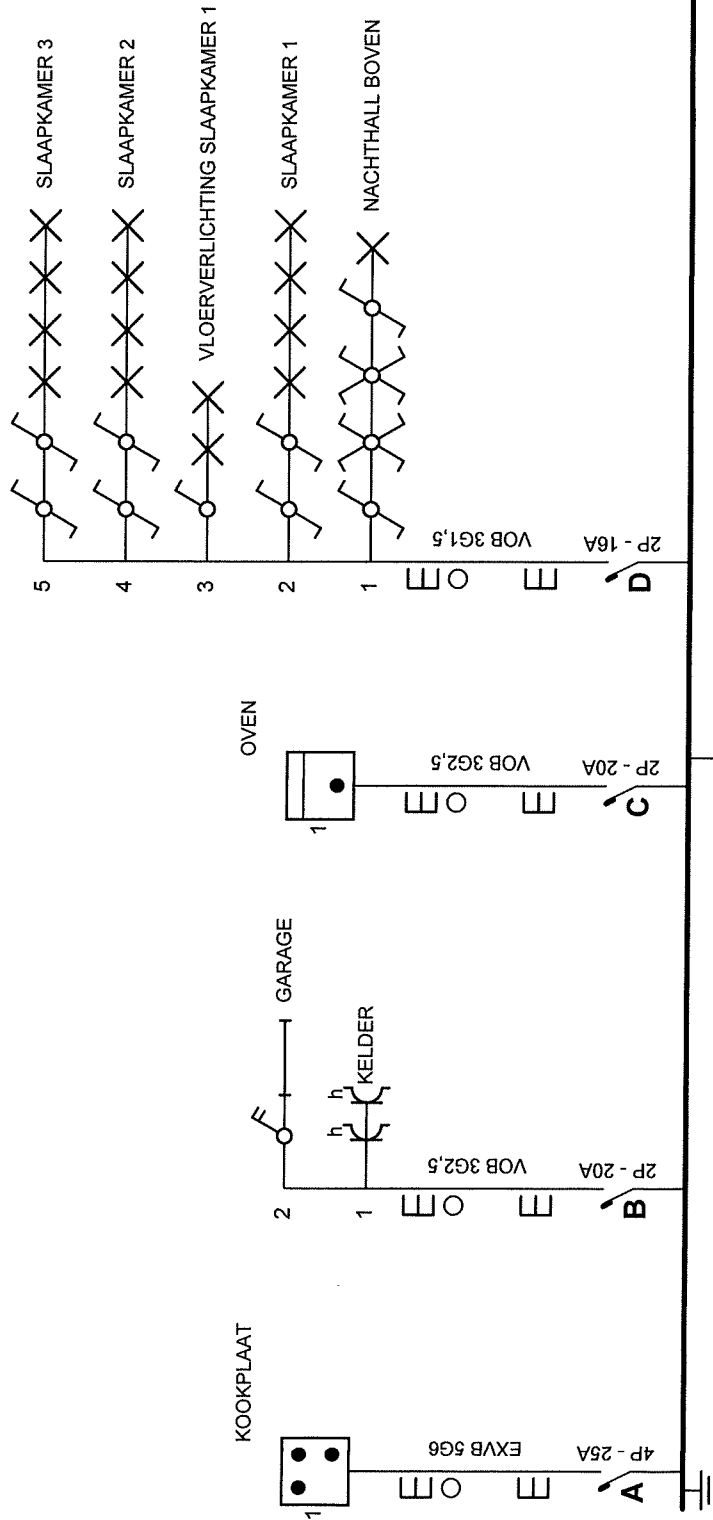


Plaats van de elektrische installatie

LAARNESTEENWEG 27
 9230 WETTEREN
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 1/9
 Eendraadschema

Installateur
 DE LATHOUWER LUDWIN
 KALKENSTEENWEG 26
 9230 WETTEREN
 Tel.: - GSM: 0475/900007
 Fax: -
 e-mail: ludwindelathouwer@telenet.be
 0898-527-727

Schema's getekend door: LUDWIN DE LATHOUWER Electro Direct B.V.B.A. - BTW BE 0892.312.403

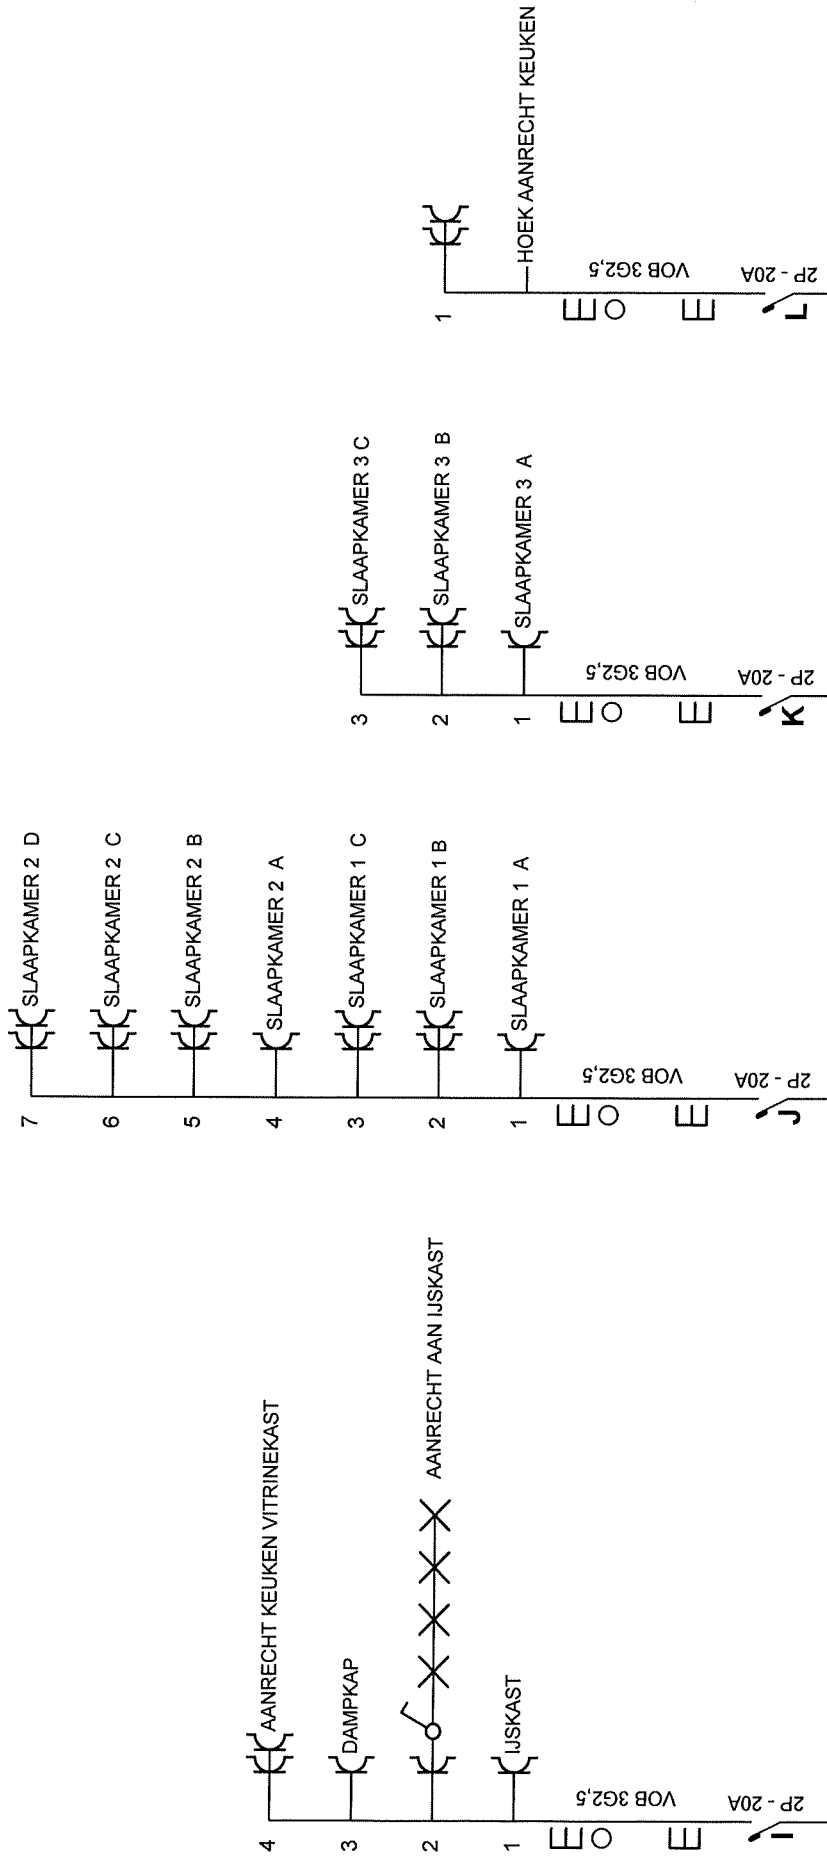

Plaats van de elektrische installatie

LAARNESTEENWEG 27
 9230 WETTEREN
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

DE LATHOUWER LUDWIN
 KALKENSTEENWEG 26
 9230 WETTEREN
 Tel.: - GSM: 0475/900007
 Fax: -
 e-mail: ludwindelathouwer@telenet.be
 0898-527-727