ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 31/08/2026 **Inspecteur:** Jetske Augustijnen **Mentor:** **Installateur:** -

ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT Serienummer: 23021936

Datum verslag: 02/09/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Frankrijkstraat
Huisnummer	47
Busnummer	
Postcode	1755
Gemeente	Oetingen
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	Frankrijkstraat
Huisnummer	47
Busnummer	
Postcode	1755
Gemeente	Oetingen
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 5414494000013214 57 **Teller Nr.:** : 1SAG3100744472

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

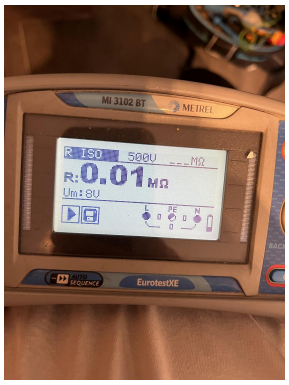
Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 20 A

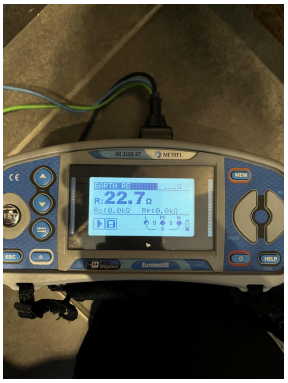
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 18

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,01 MΩ RE: 22,7 Ω

NOK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		-	A	18	OK	OK
30	40		-	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	1,5
2	C	16		2	2,5
11	C	20		2	2,5
1	C	20		4	4
1	C	6		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	NOK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I2.02 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm. (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)

I8.17 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden te isoleren. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.3.b)

I9.10 Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (Boek 1 Afdeling 5.1.4.)

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 31/8/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:50 tot 12:41

De inspecteur Jetske Augustijnen



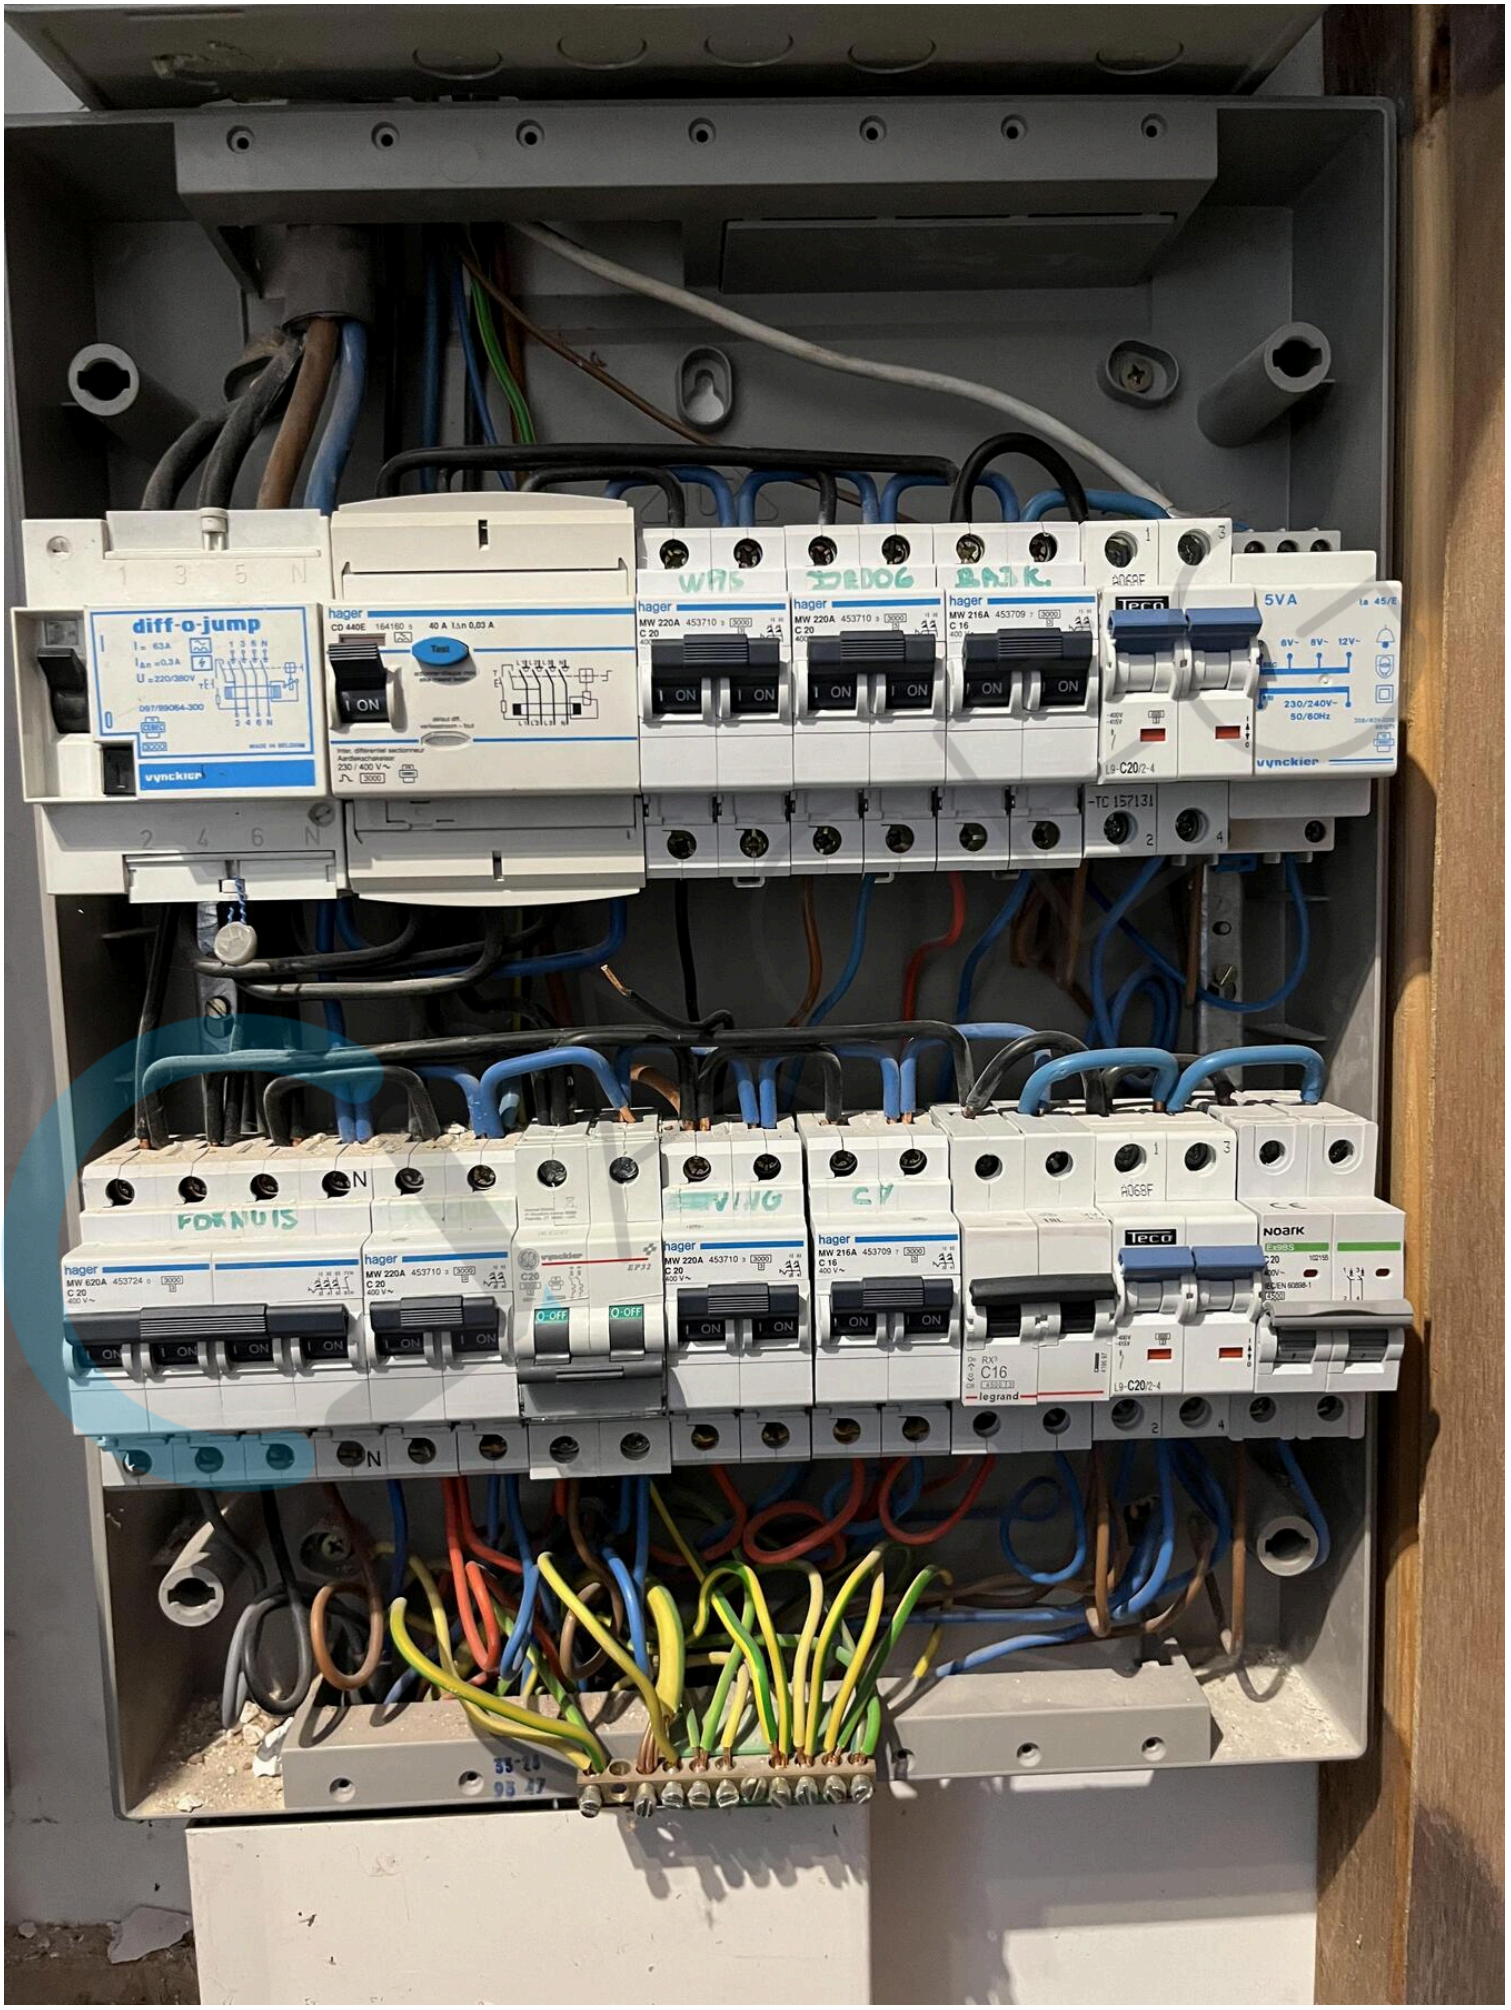
Jetske Augustijnen
ACEG VZW - #255

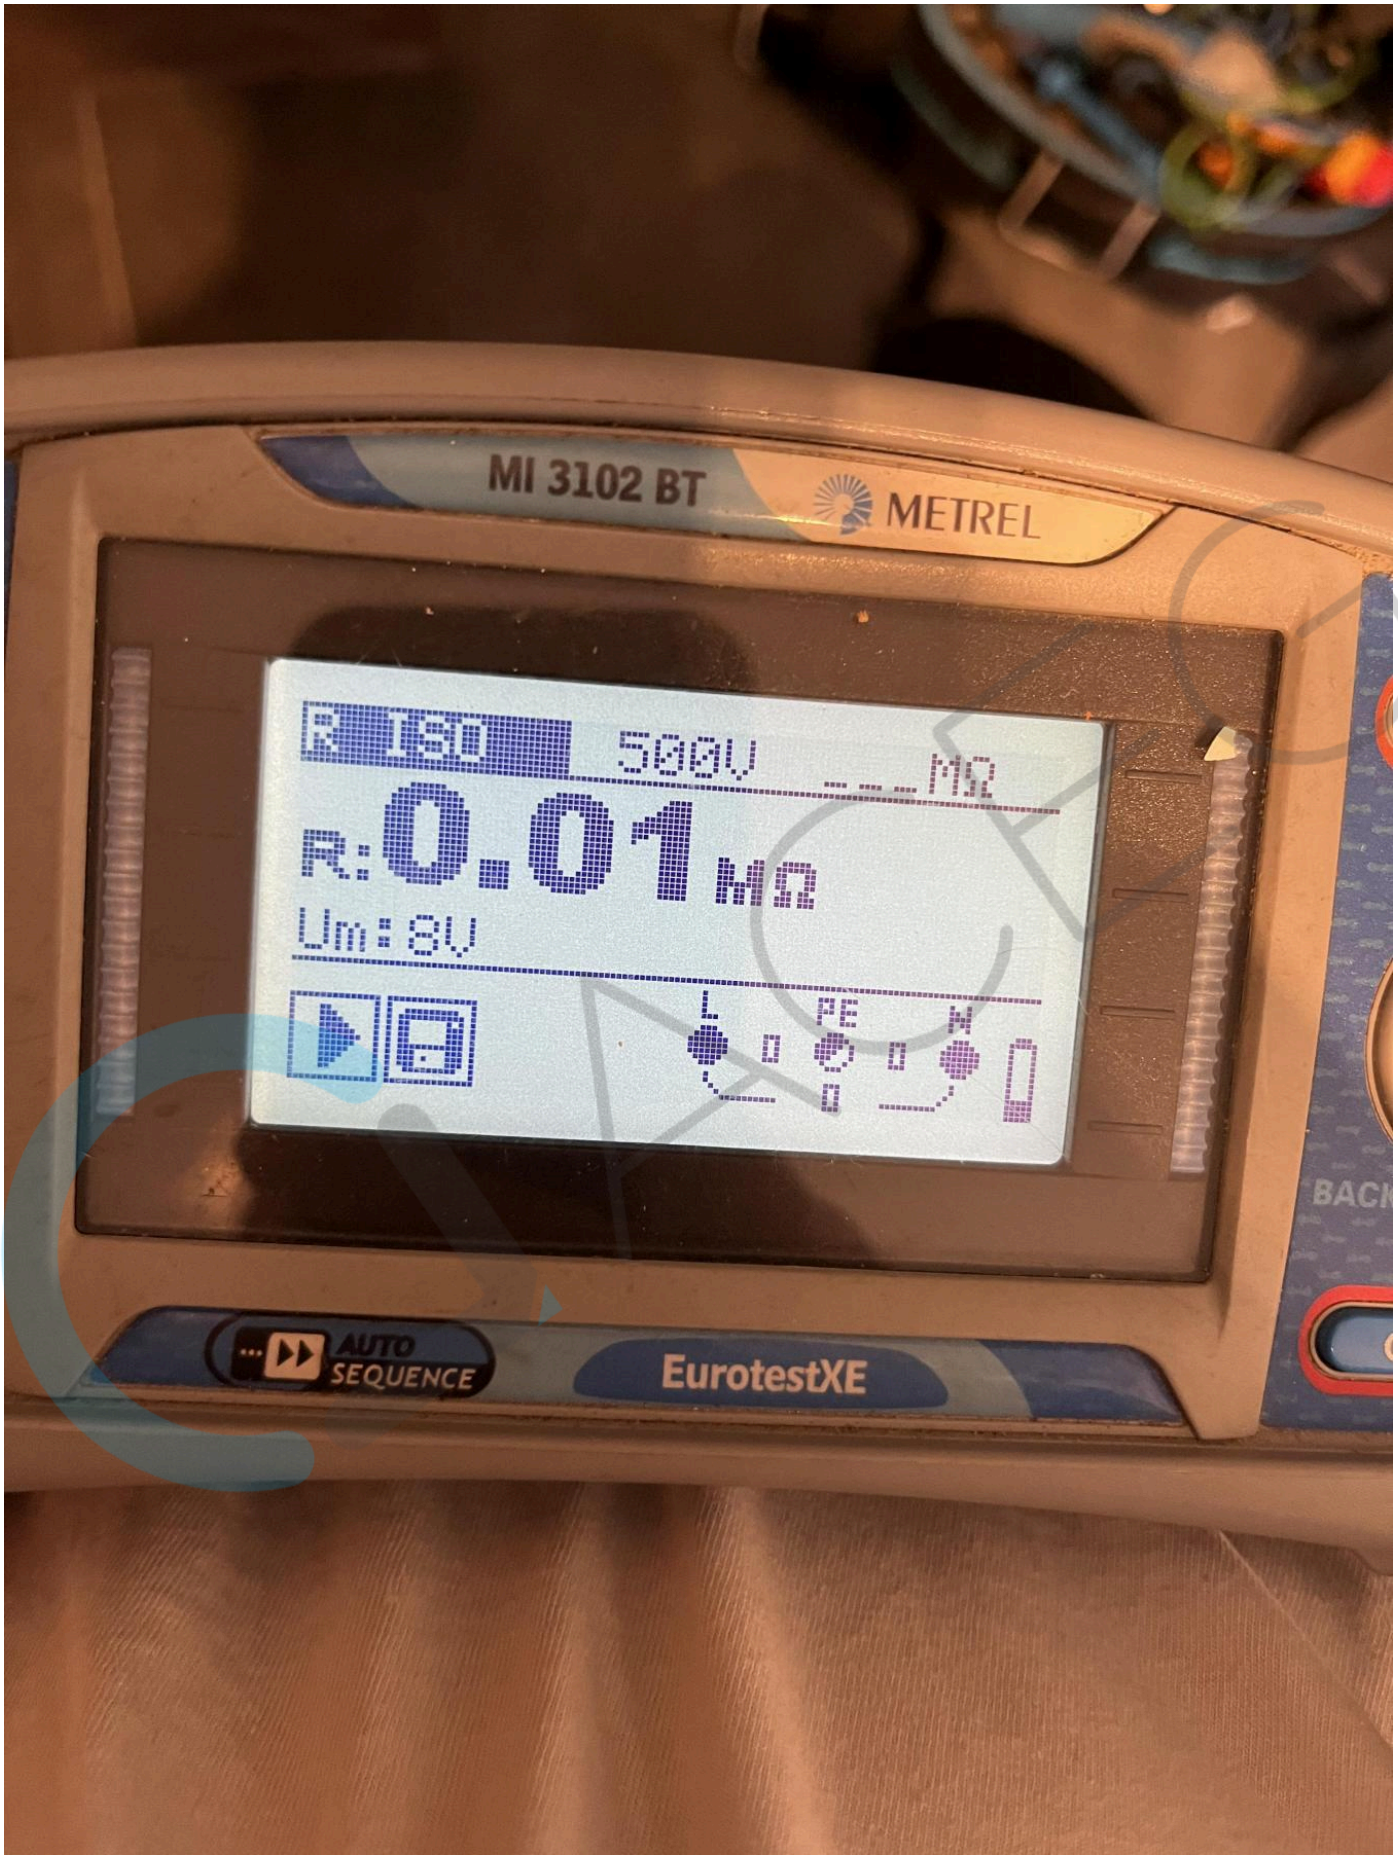
Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

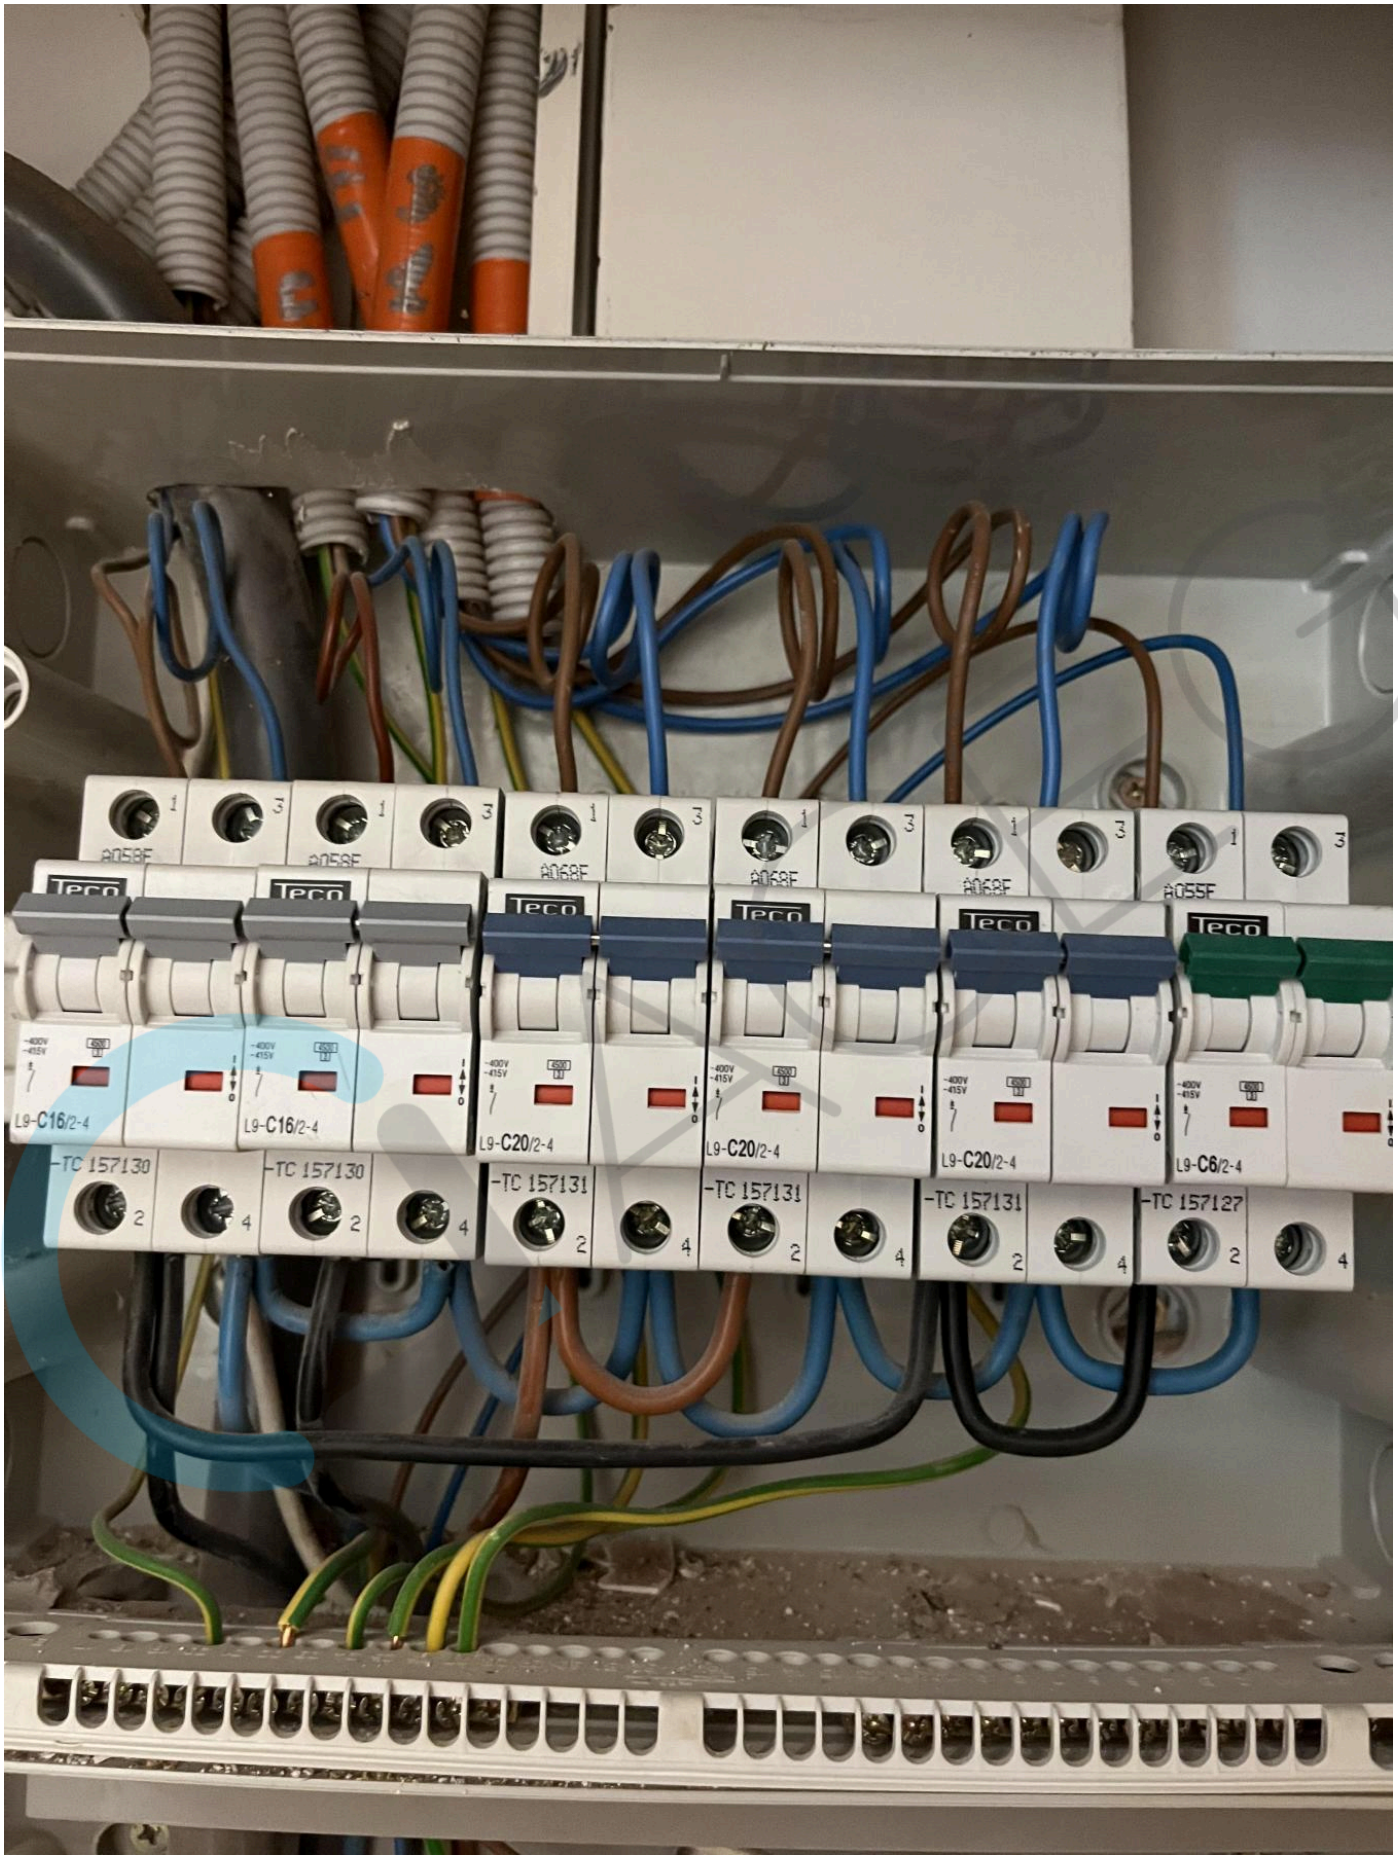
Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

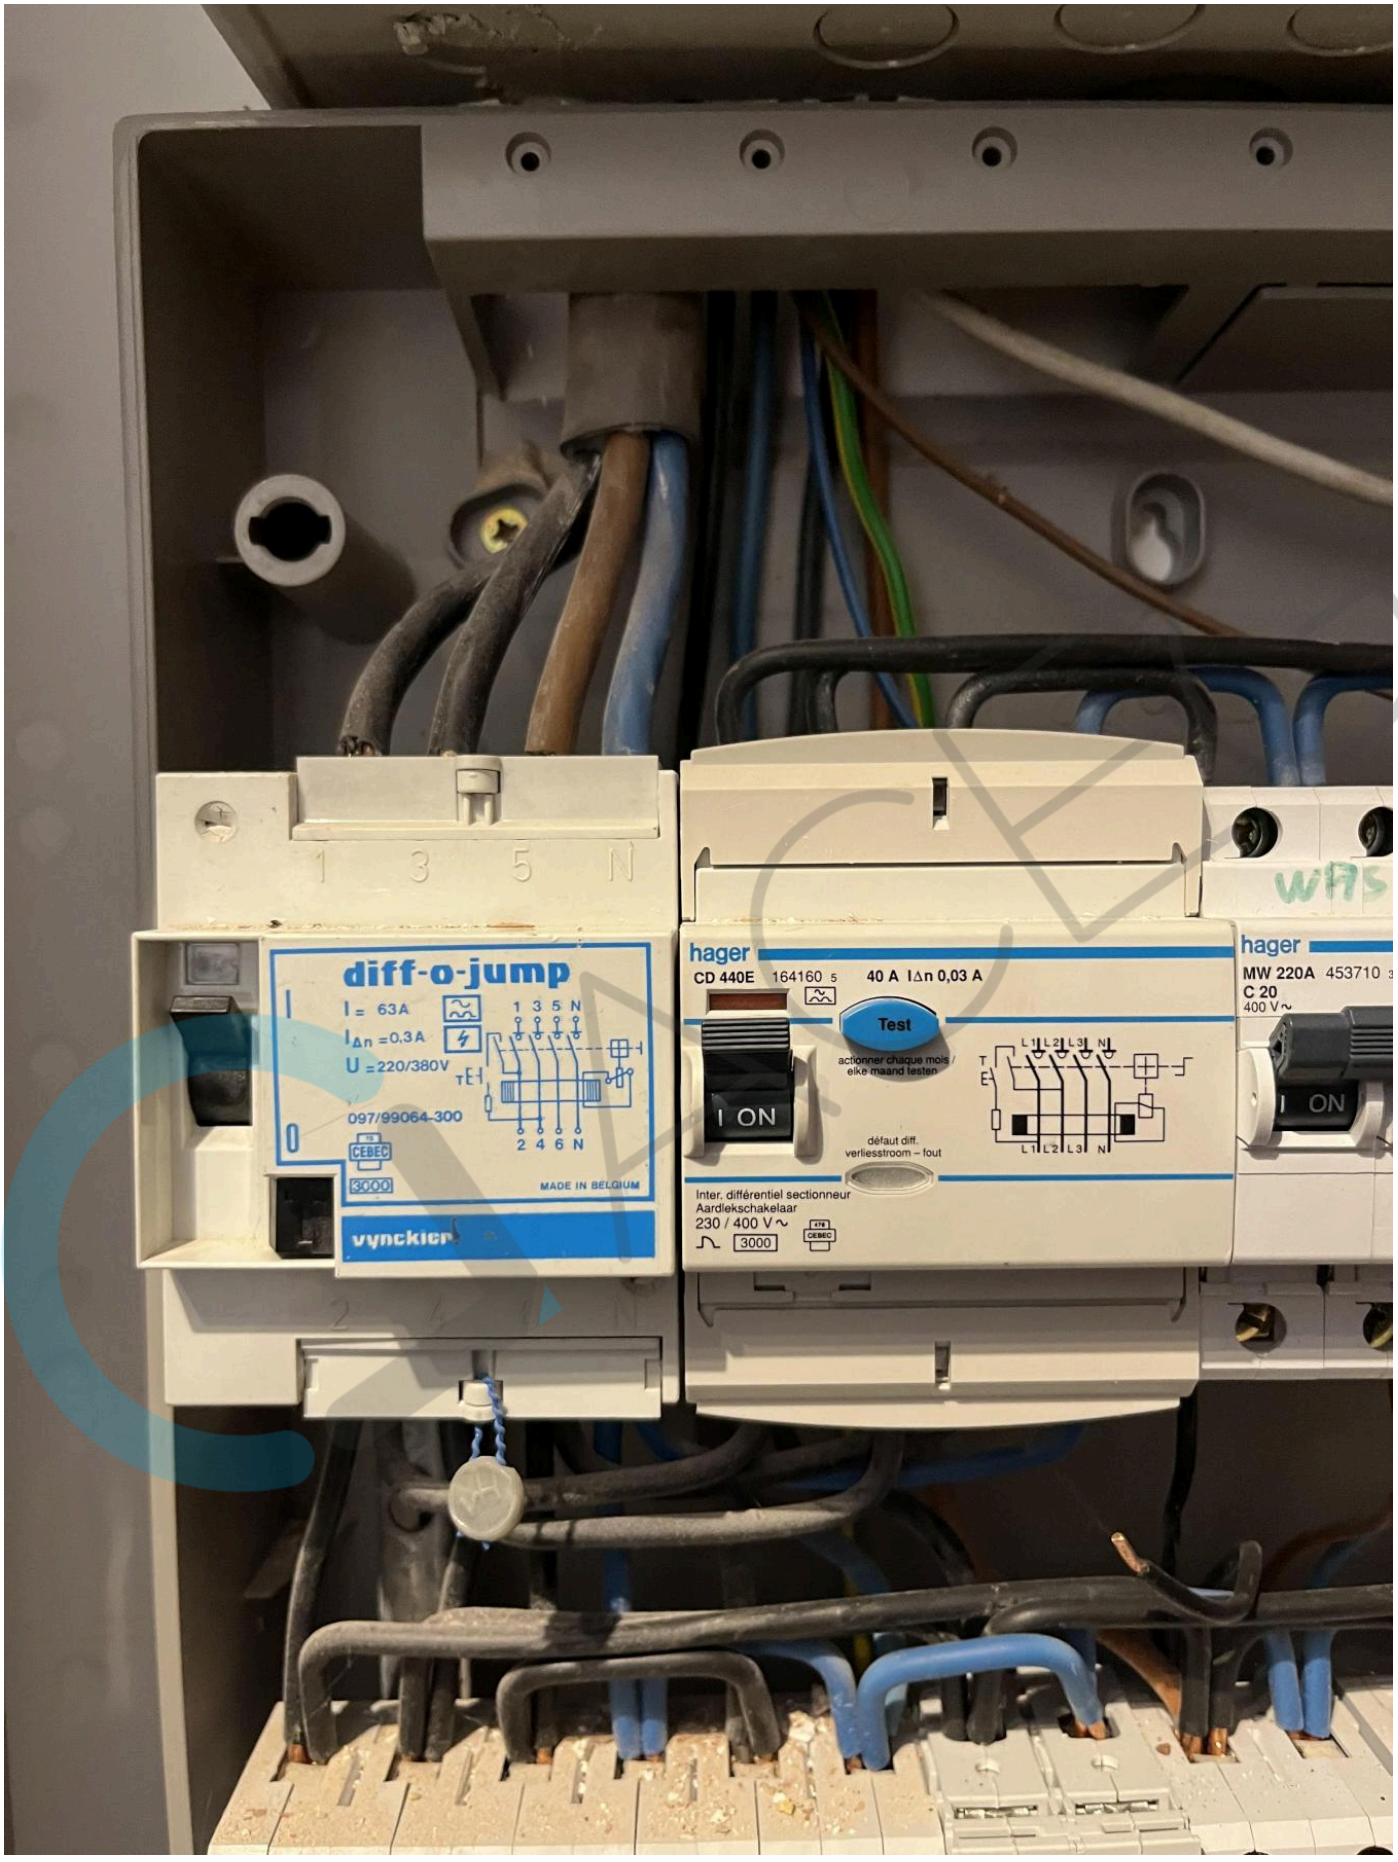

diff-o-jump
hager
vynckier
Teco
5VA
230/240V~
50/60Hz
noark
legrand

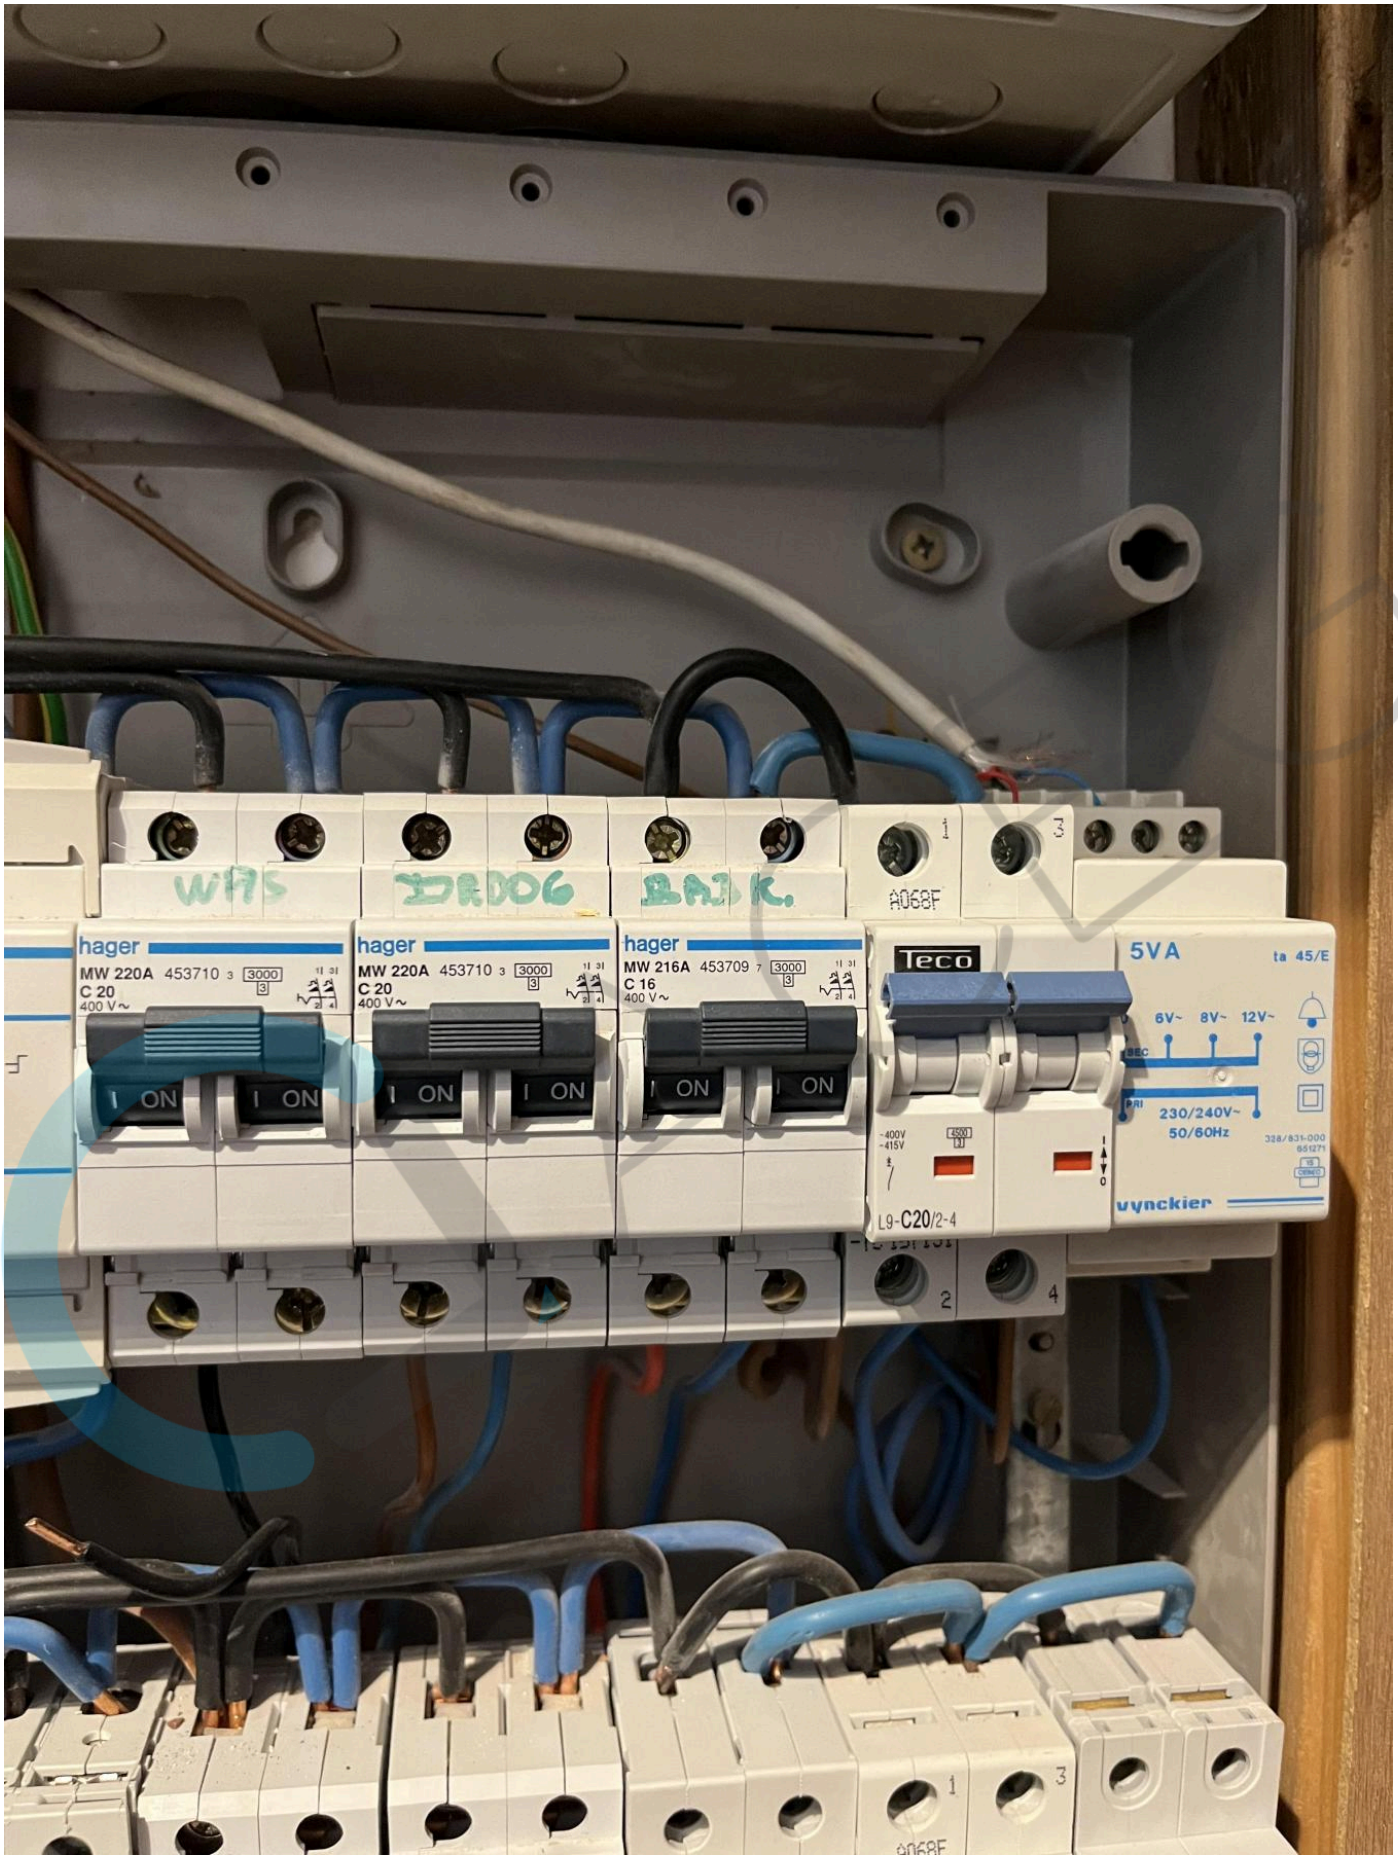

MI 3102 BT
METREL
R ISO
500V
MΩ
R:0.01MΩ
Um:8V
L
PE
N
AUTO SEQUENCE
EurotestXE

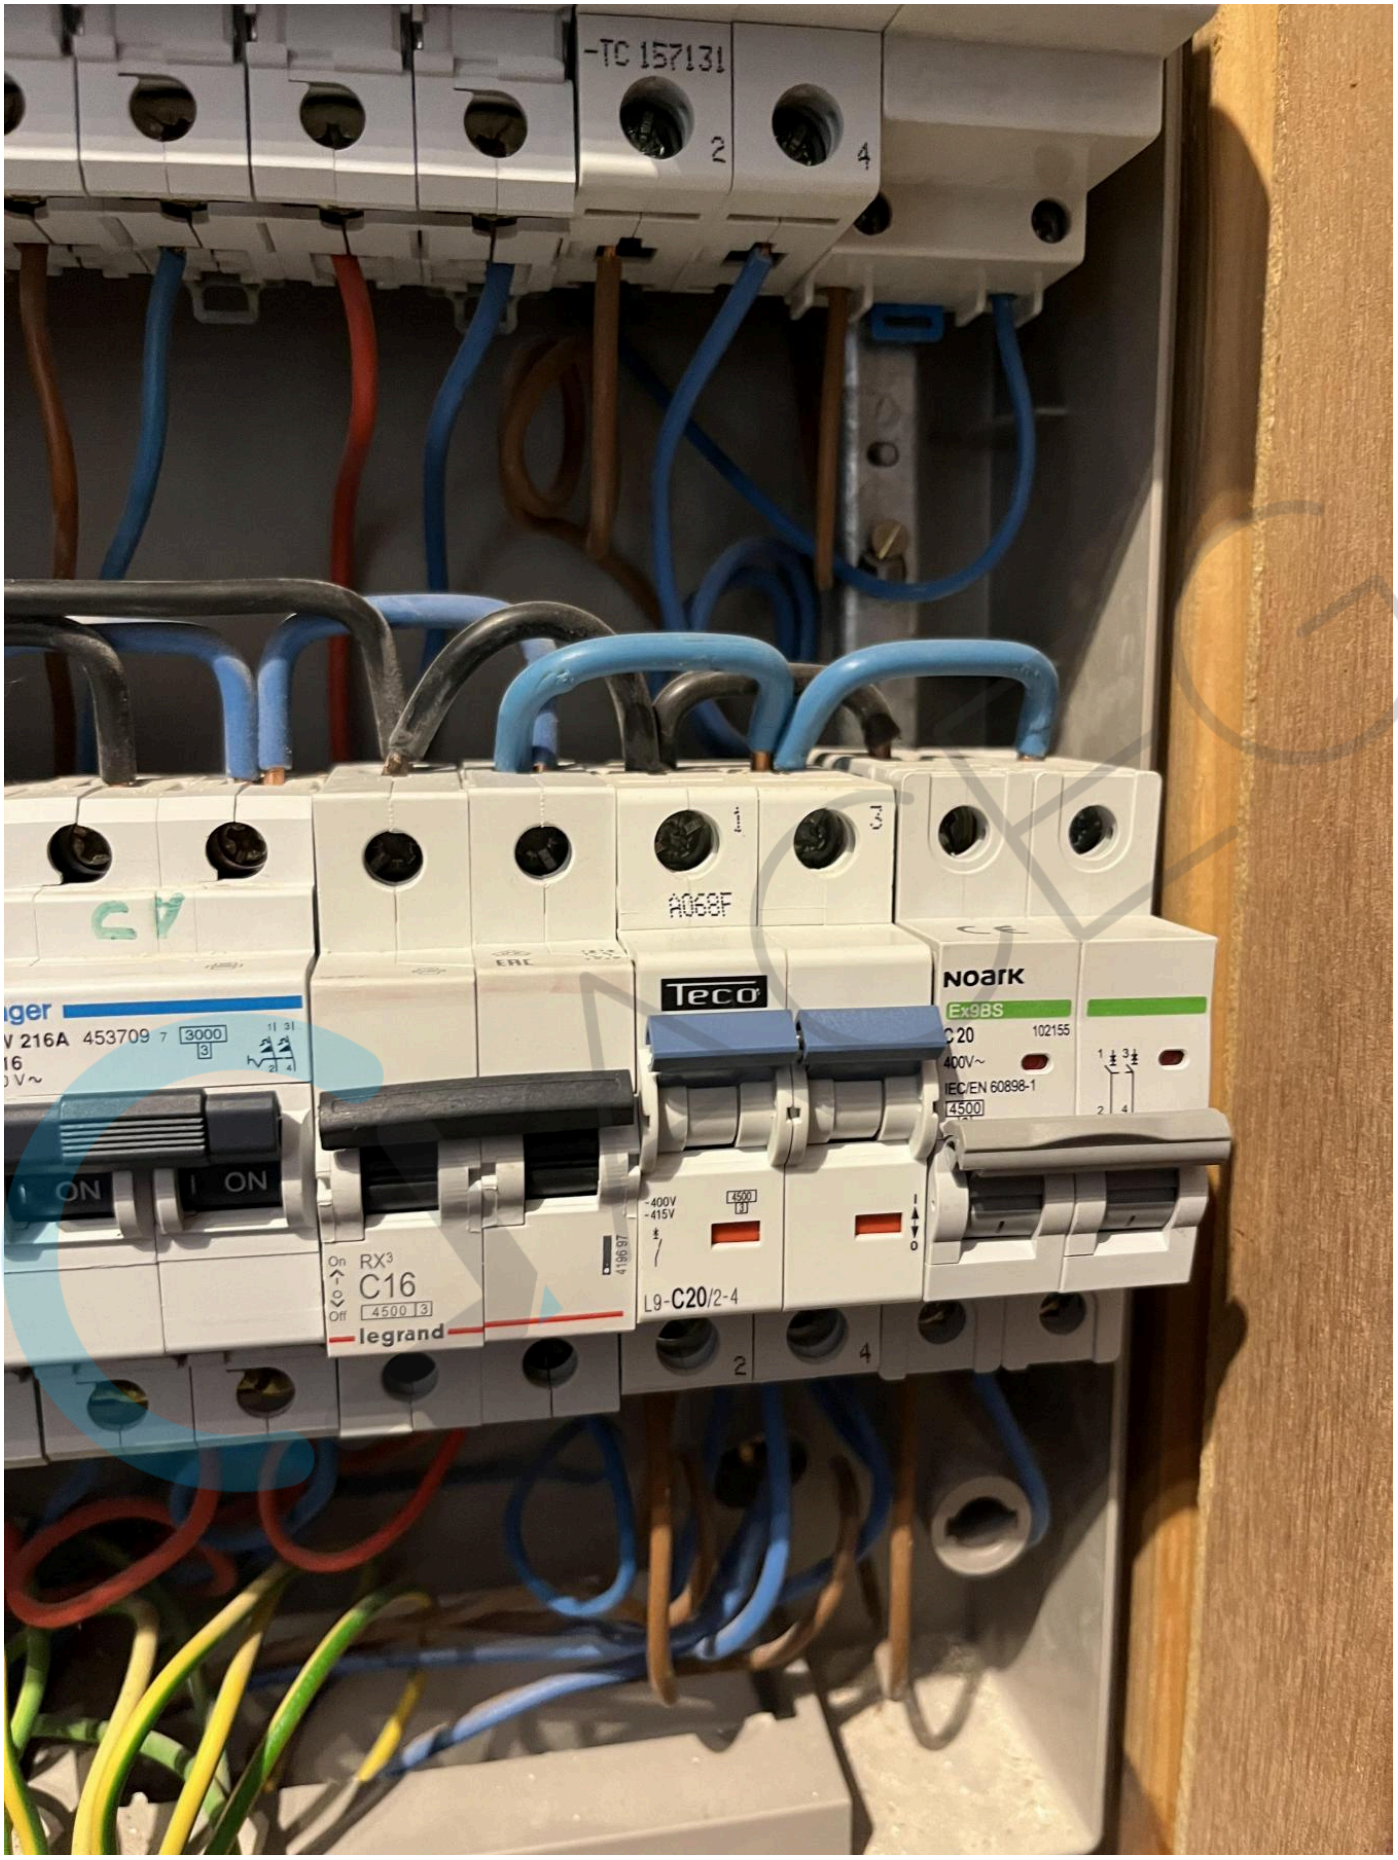

MI 3102 BT
METREL
EARTH RE
R: 22.7 Ω
Rc: 0.0kΩ
Rp: 0.0kΩ
L
PE
N
MEM
BACK
ESC
HELP
CAL
AUTO SEQUENCE
EurotestXE

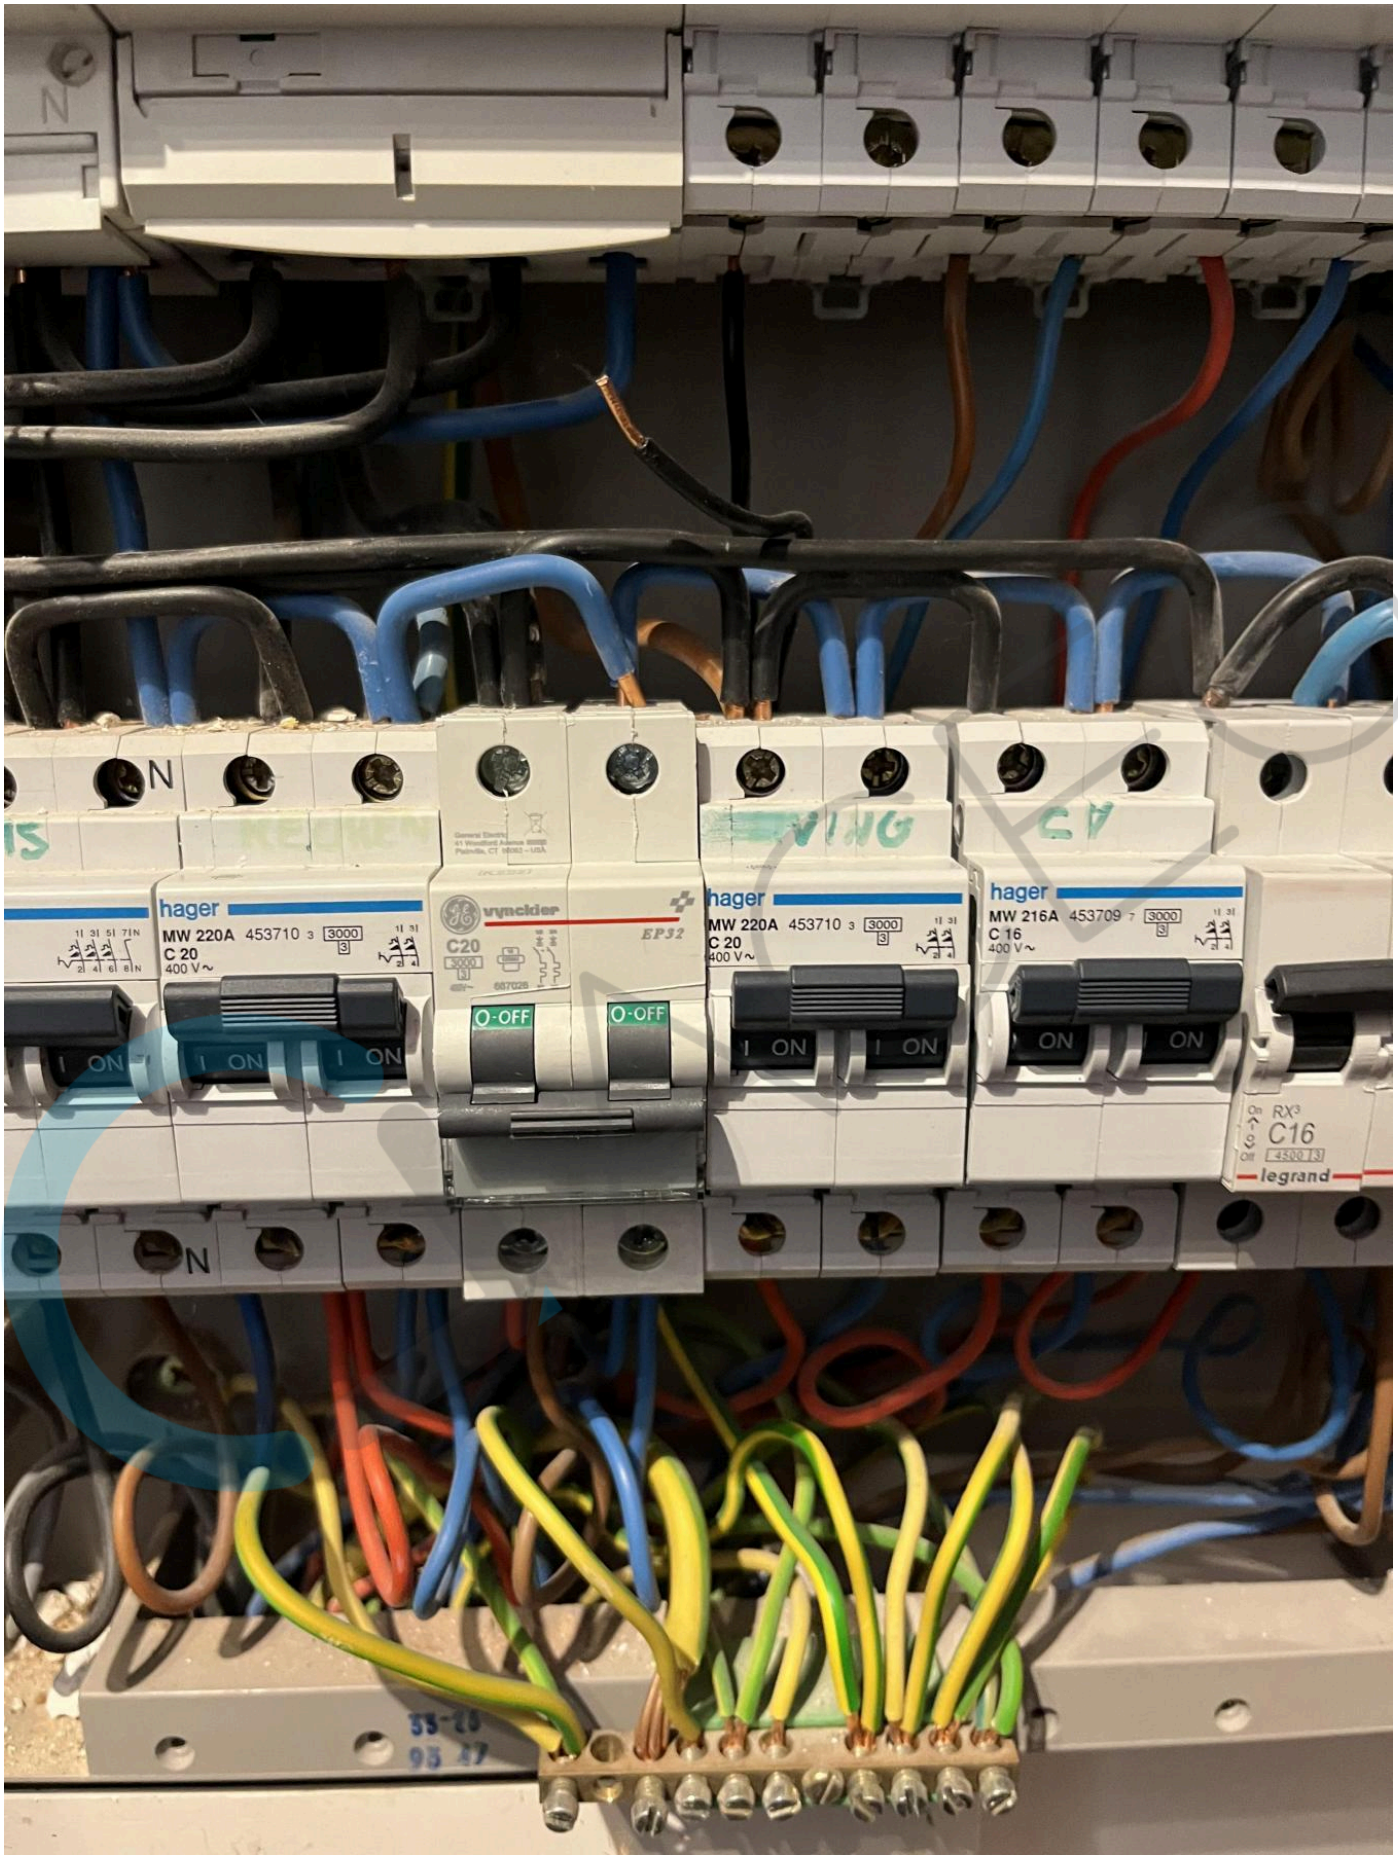

vynckier
230 / 400 V~
3000
2 4 6 N
N
FORNUIS
hager
MW 620A 453724
C 20
400 V~
hager
MW 220A 453710
C 20
400 V~
vynckier
C20
EP32
O-OFF
O-OFF
hager
MW 220A 453710
C 20
400 V~
I ON
N

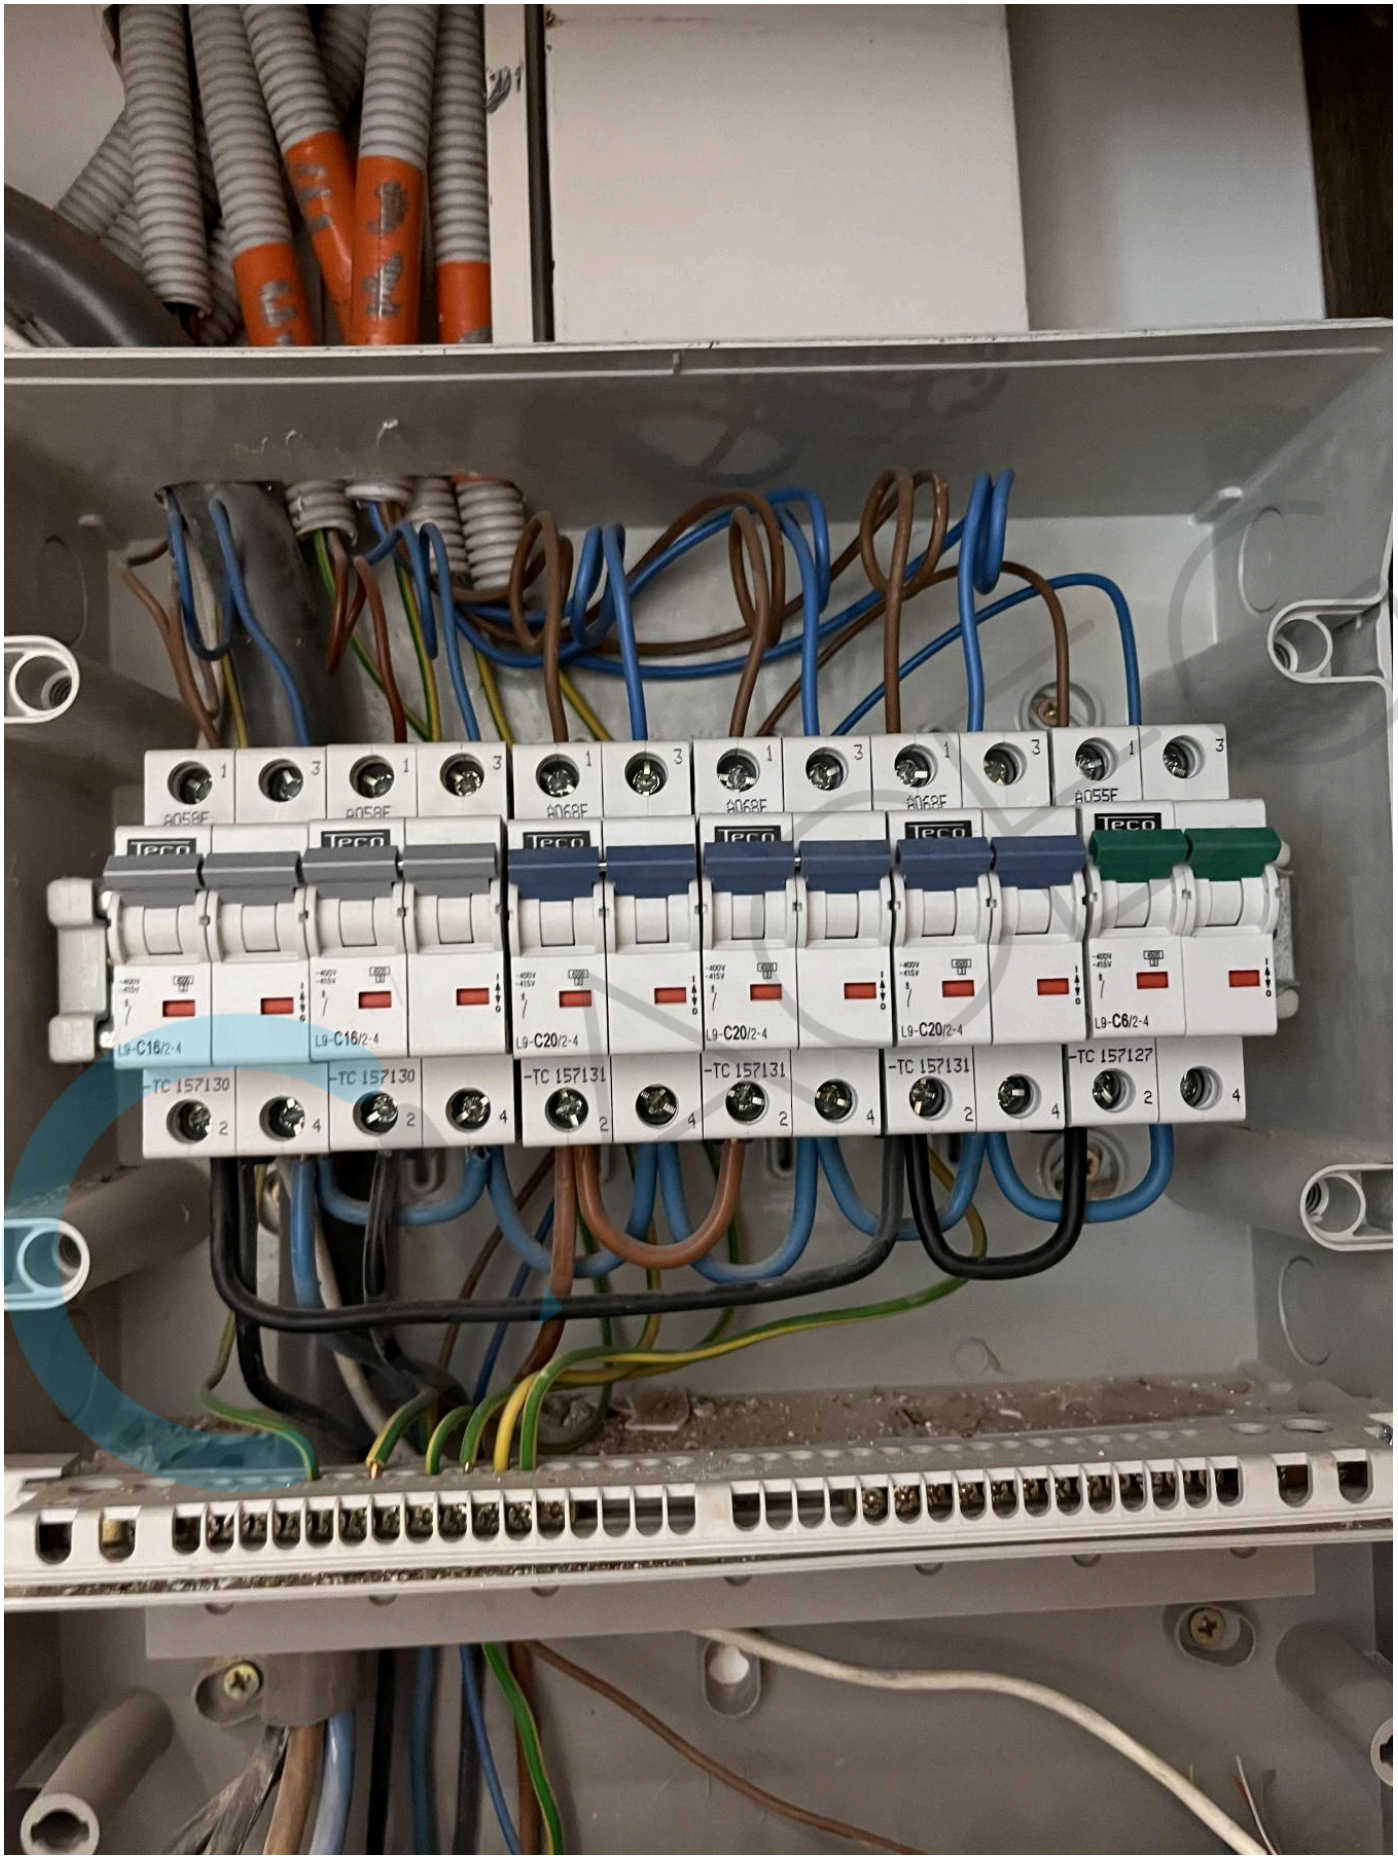

Teco
L9-C16/2-4
L9-C16/2-4
L9-C20/2-4
L9-C20/2-4
L9-C20/2-4
L9-C6/2-4
-TC 157130
-TC 157130
-TC 157131
-TC 157131
-TC 157131
-TC 157127

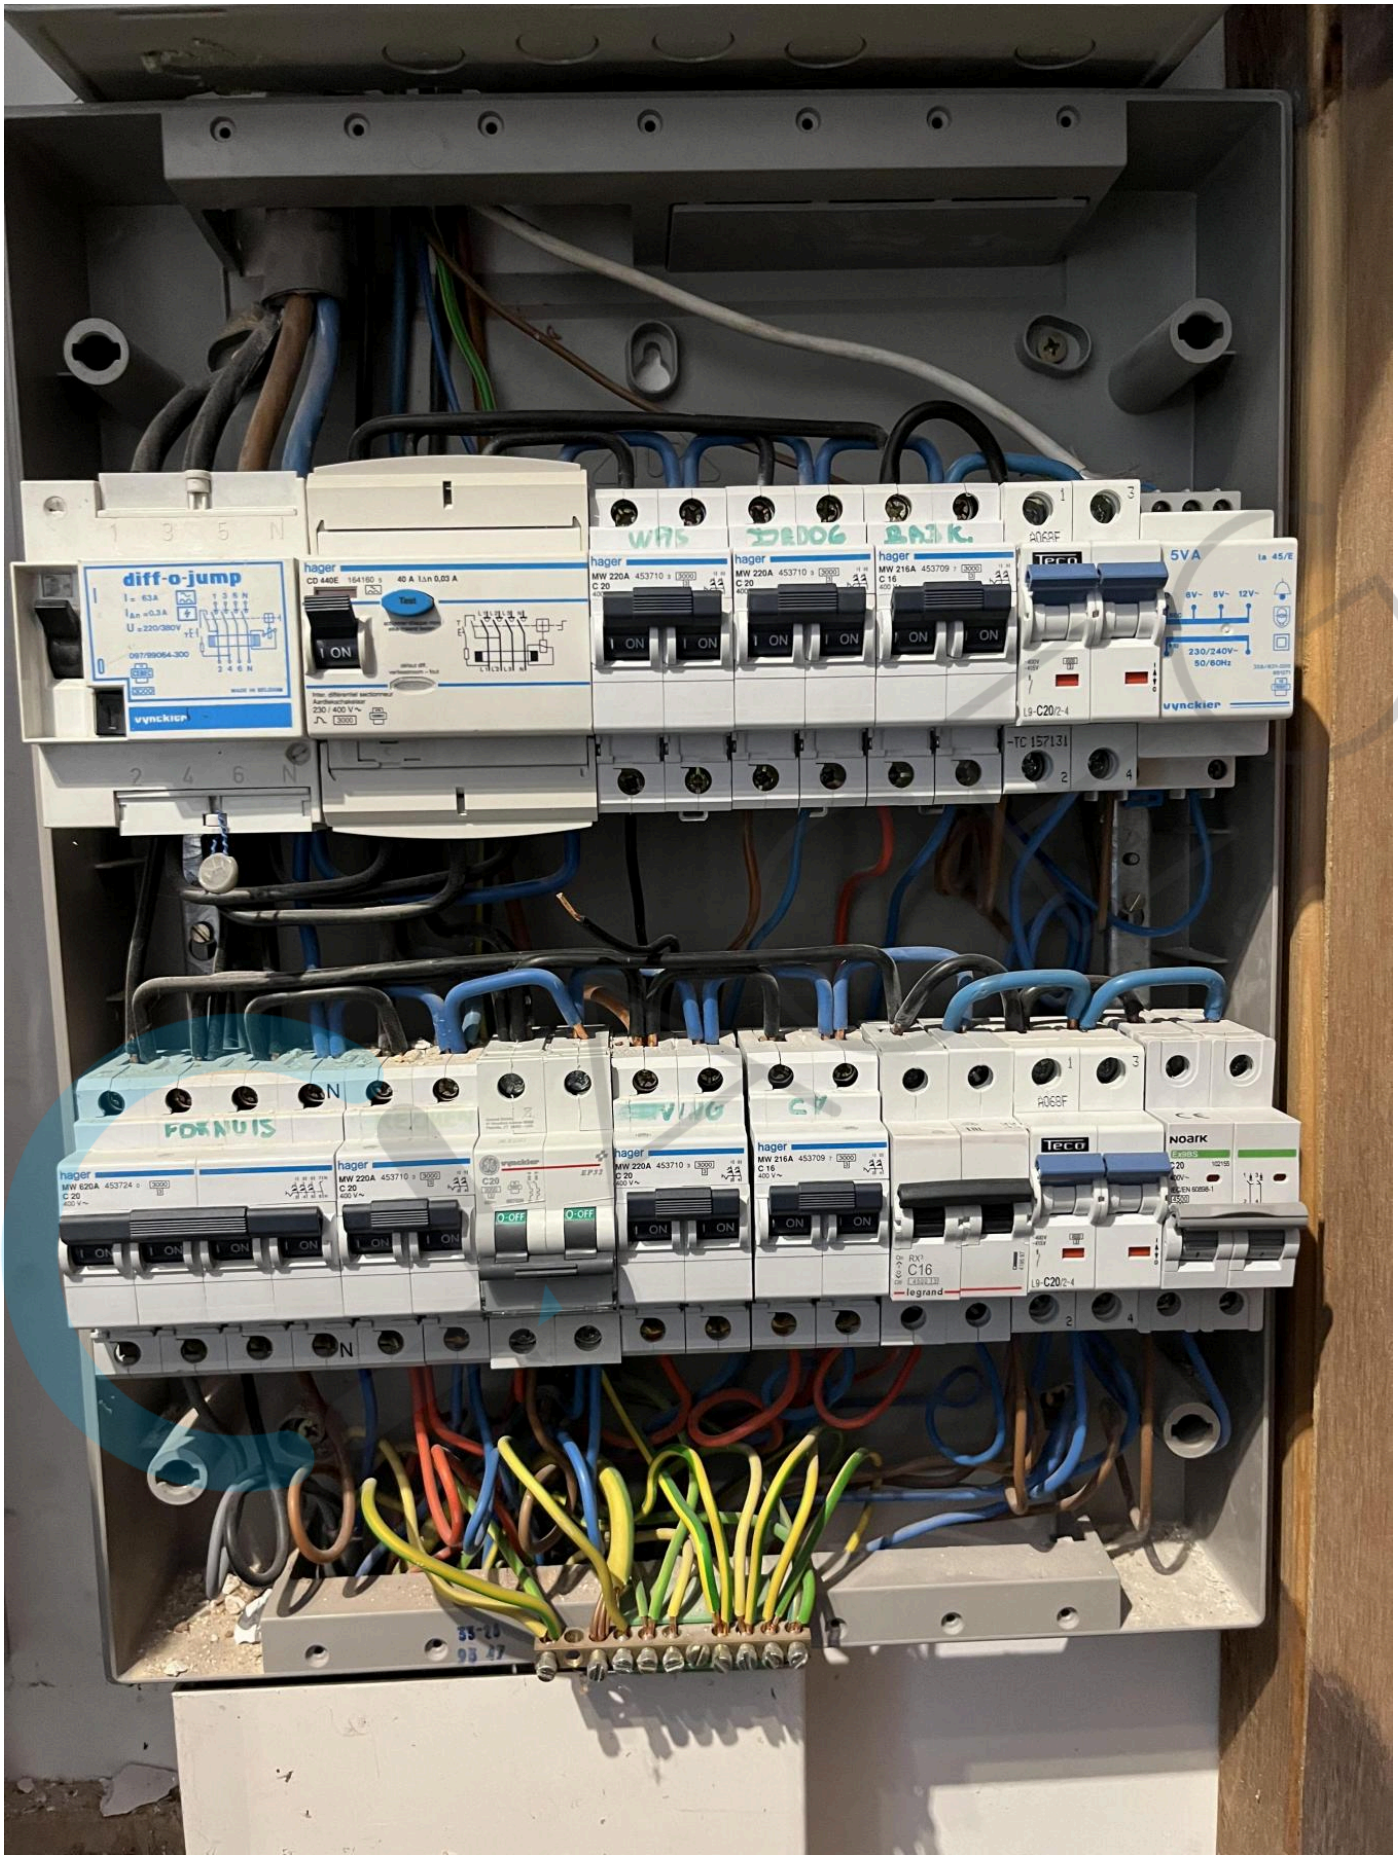

1 3 5 N
diff-o-jump
I = 63A
IΔn =0,3A
U =220/380V
097/99064-300
1 3 5 N
2 4 6 N
MADE IN BELGIUM
vynckier
hager
CD 440E 164160 5
40 A IΔn 0,03 A
Test
actionner chaque mois / elke maand testen
I ON
défaut diff. verliesstroom – fout
Inter. différentiel sectionneur
Aardlekschakelaar
230 / 400 V~
3000
hager
MW 220A 453710
C 20
400 V~
I ON
was


hager
MW 220A 453710
C 20
400 V~
hager
MW 220A 453710
C 20
400 V~
hager
MW 216A 453709
C 16
400 V~
Teco
5VA
ta 45/E
6V~ 8V~ 12V~
230/240V~
50/60Hz
vynckier
L9-C20/2-4


-TC 157131
2
4
A068F
Teco
Noark
Ex9BS
C 20
102155
400V~
IEC/EN 60898-1
4500
ON
ON
RX³
C16
4500 3
legrand
L9-C20/2-4
-400V
-415V
On
Off


hager
MW 220A 453710
C 20
400 V~
vynckier
C20
EP32
O-OFF
O-OFF
hager
MW 220A 453710
C 20
400 V~
hager
MW 216A 453709
C 16
400 V~
ON
RX3
C16
legrand


Teco
L9-C16/2-4
L9-C16/2-4
L9-C20/2-4
L9-C20/2-4
L9-C6/2-4
-TC 157130
-TC 157130
-TC 157131
-TC 157131
-TC 157131
-TC 157127


diff-o-jump
hager
vynckier
Teco
5VA
noark
legrand


fluvius.
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Onderbreking of defect 078 35 35 00
Meer weten over je meter?
SCAN DE CODE


ABB
Vynckier
ON
ON
ON
ON

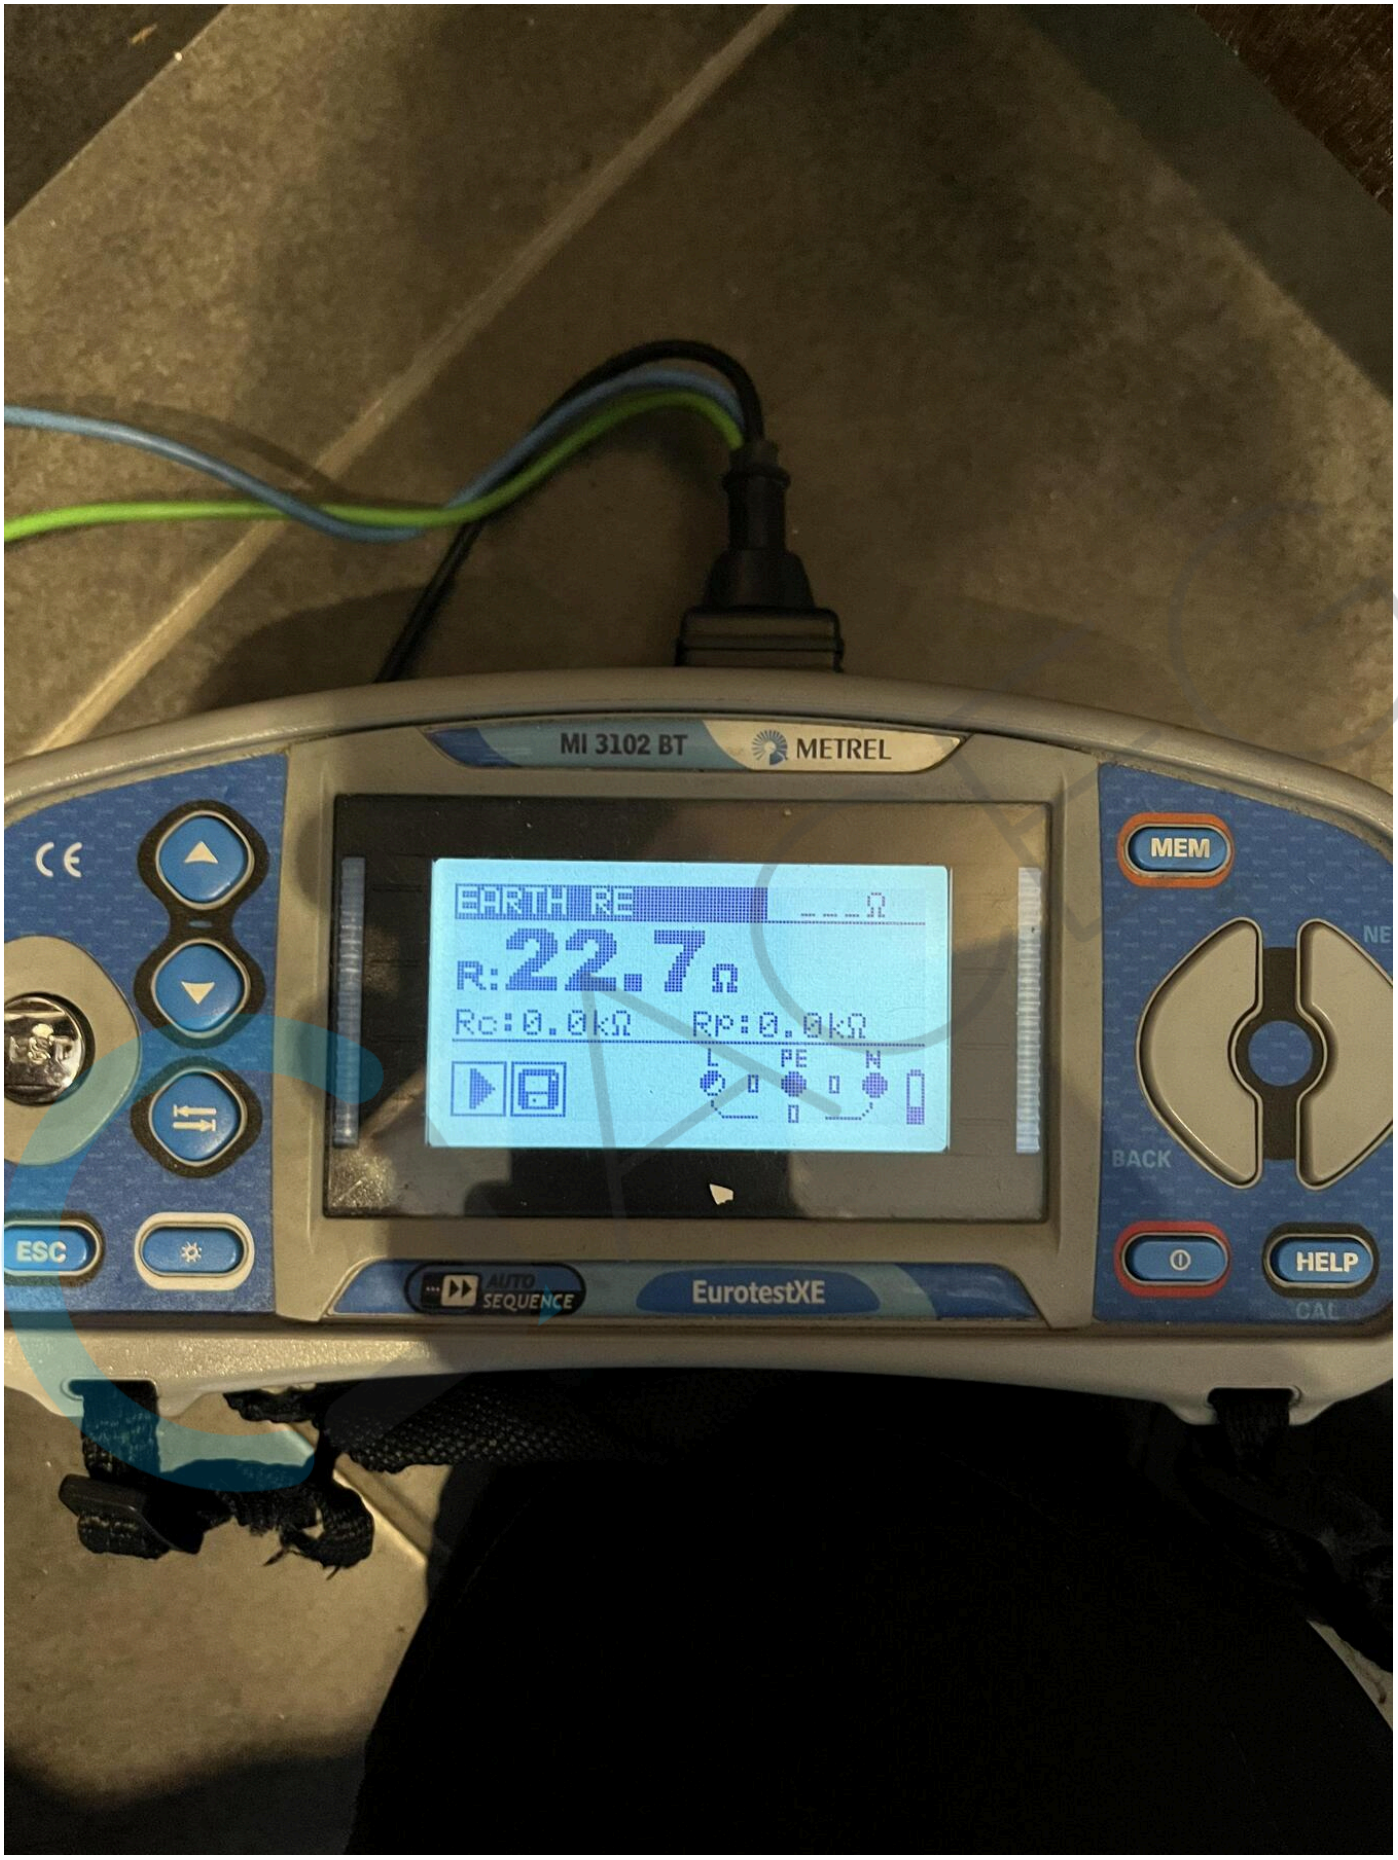

NR 47
EAN E 541 449 400 001 321 457
T211
SICONIA
19/180361 ON
CE M23 0071
OVC III
3 x 230 / 400 V ~ 50Hz
3 x 230 V ~ 50Hz
0,25 - 5 (100) A
-25°C / +55°C
UC3
IP51
2.8.1
000000.000 kWh
L1 L2 L3 P- P+ GP MID NW
kWh
1000 imp/kWh
kvarh
1000 imp/kvarh
LTE NB1
wM-BUS
dlms
1.8.1
2.8.1
1.8.2
2.8.2
Sagemcom
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE
253769484
2023
1SAG3100744472

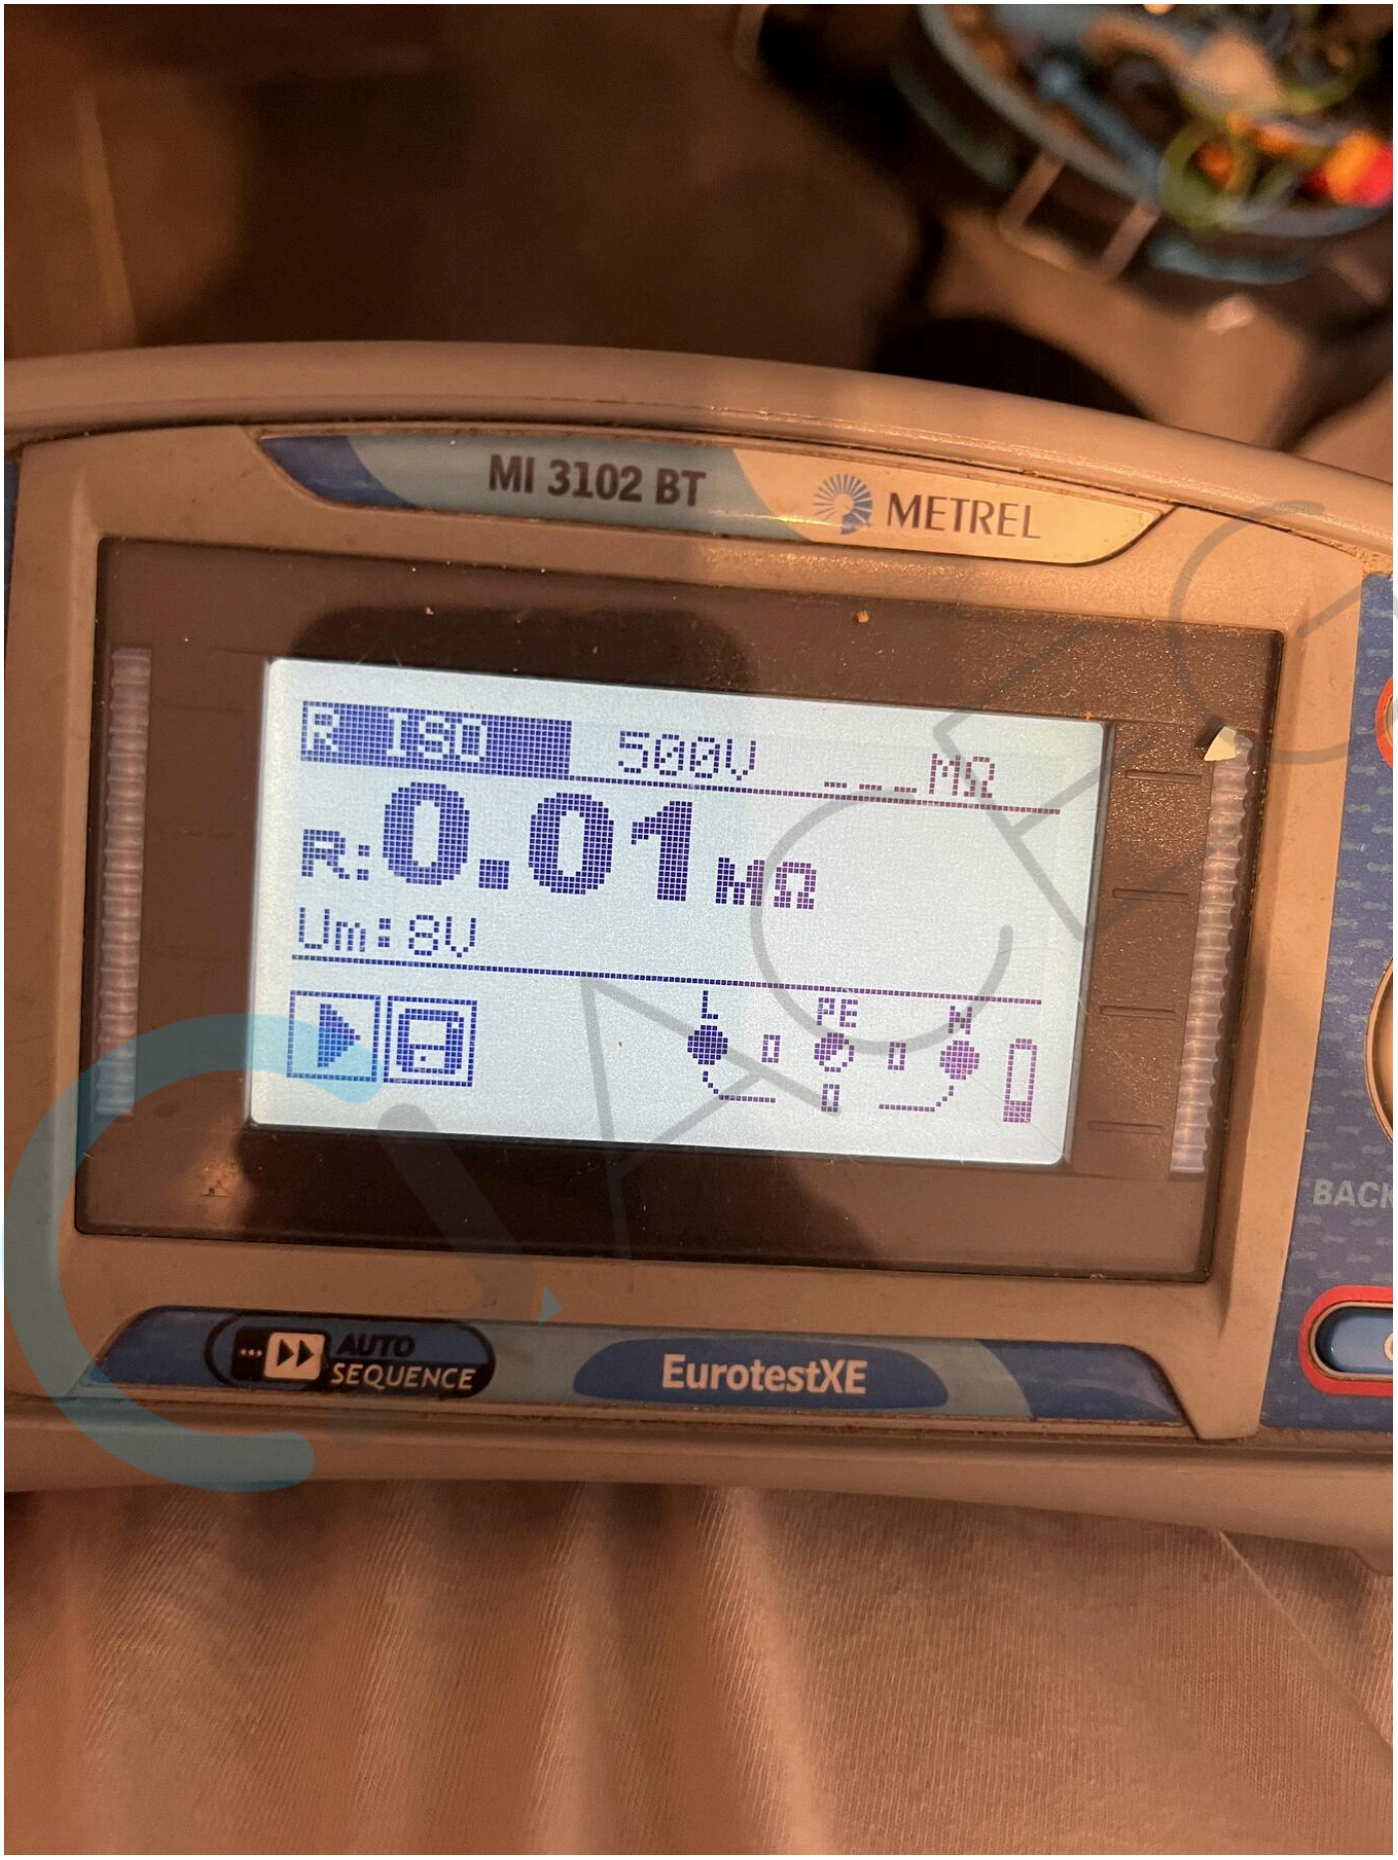

3 x 380V. + N.
300 mA.
30mA.
STOPK
KAMER
HALL
GARAGE
LIVING
C.V.
TERRASSE
KEUKEN


CDN12PT/RR
Type:65S12
IEC/EN 62208 RoHS AC<1000V IP 65
Teco
L9-C16/2-4
L9-C16/2-4
L9-C20/2-4
L9-C20/2-4
L9-C20/2-4
L9-C6/2-4






MI 3102 BT
METREL
EARTH RE
R: 22.7 Ω
Rc: 0.0kΩ
Rp: 0.0kΩ
L
PE
N
MEM
BACK
ESC
HELP
AUTO SEQUENCE
EurotestXE


MI 3102 BT
METREL
R ISO
500V
MΩ
R:0.01MΩ
Um:8V
L
PE
N
AUTO SEQUENCE
EurotestXE