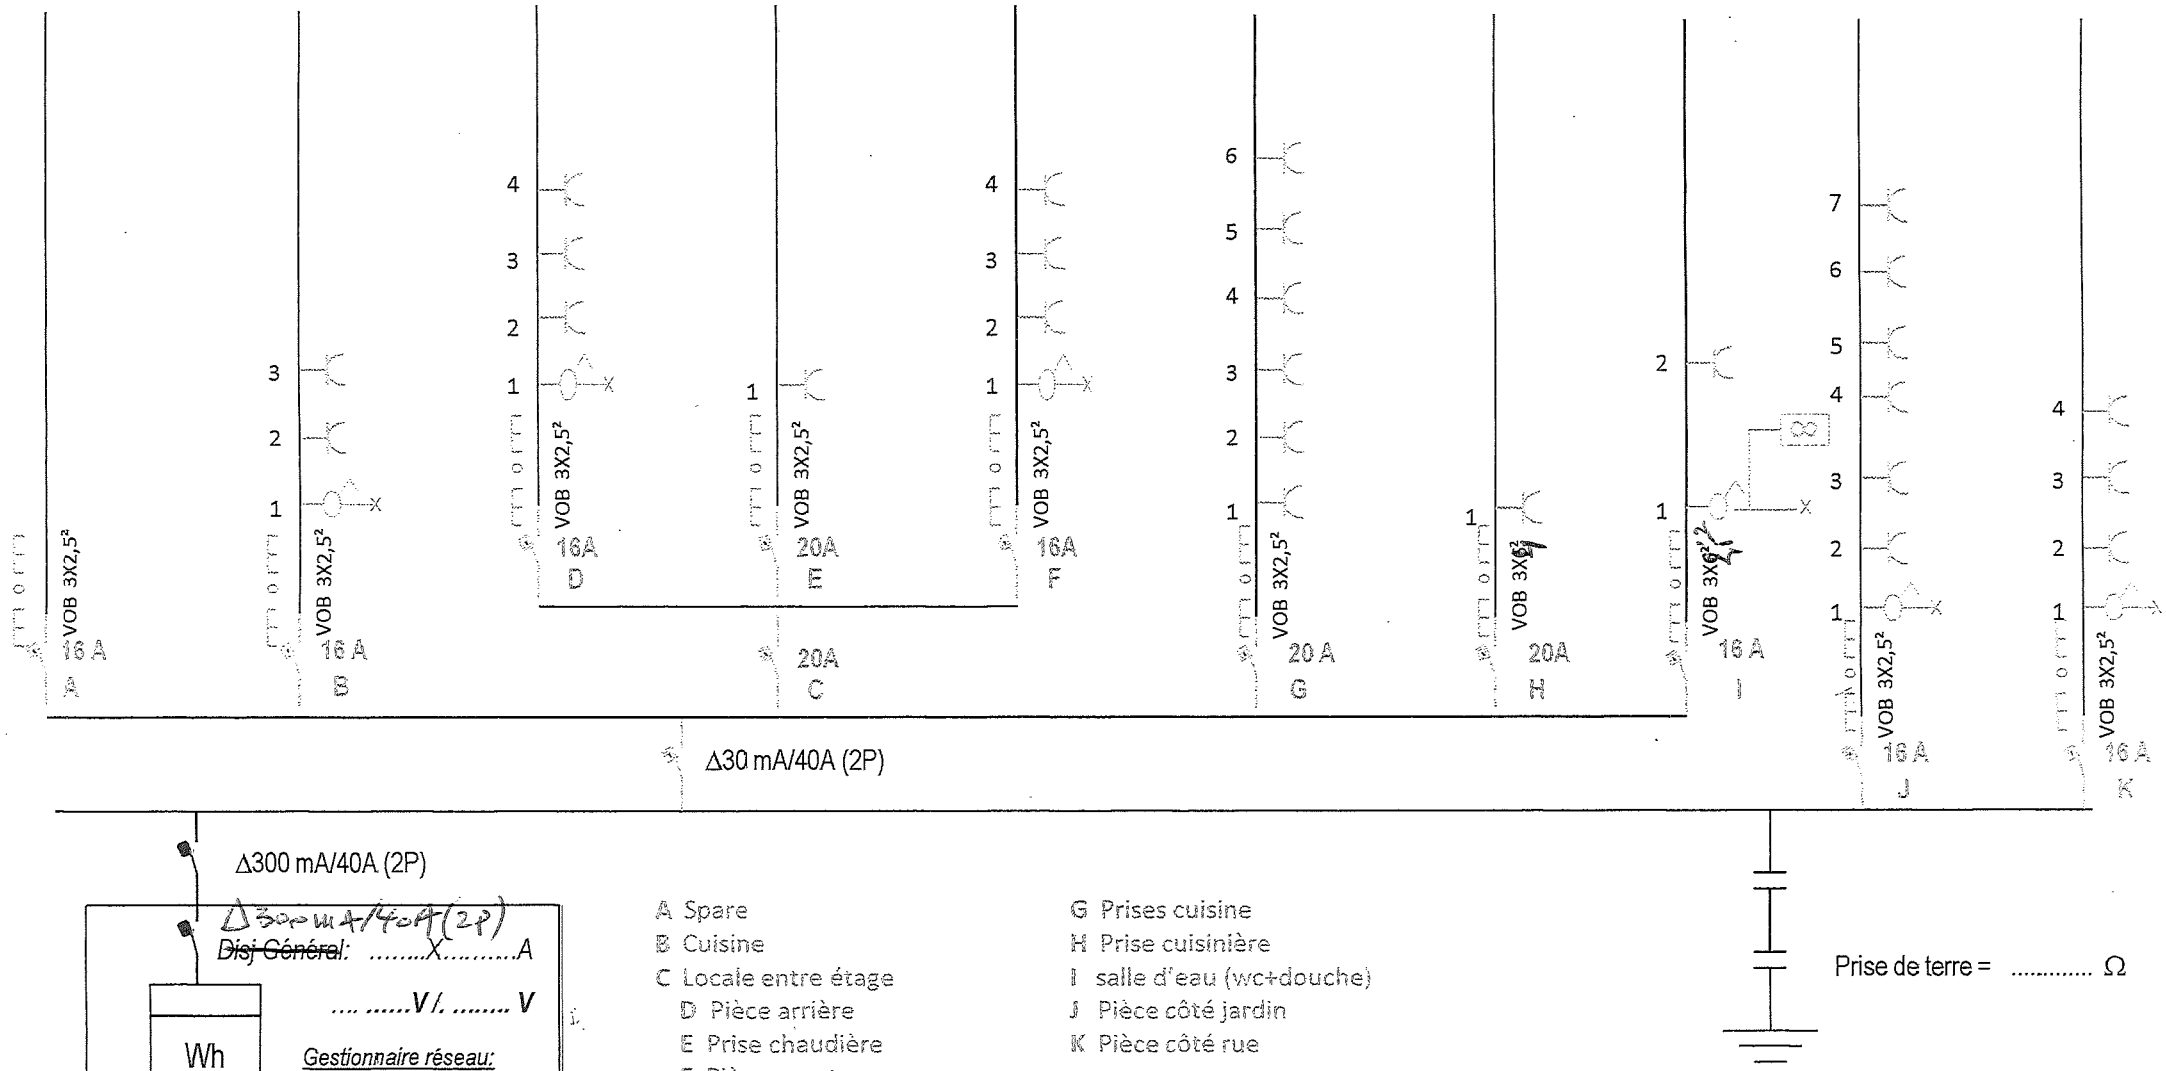

Organisme de contrôle agréé	Date du contrôle	Numéro de compteur	Propriétaire
ACEG 78	Validité du contrôle	-5846908-	[redacted]

Adresse installation

Rue Saint Denis, 299 – ET 02 – App N°4
1190 Forest - Bruxelles - Belgique

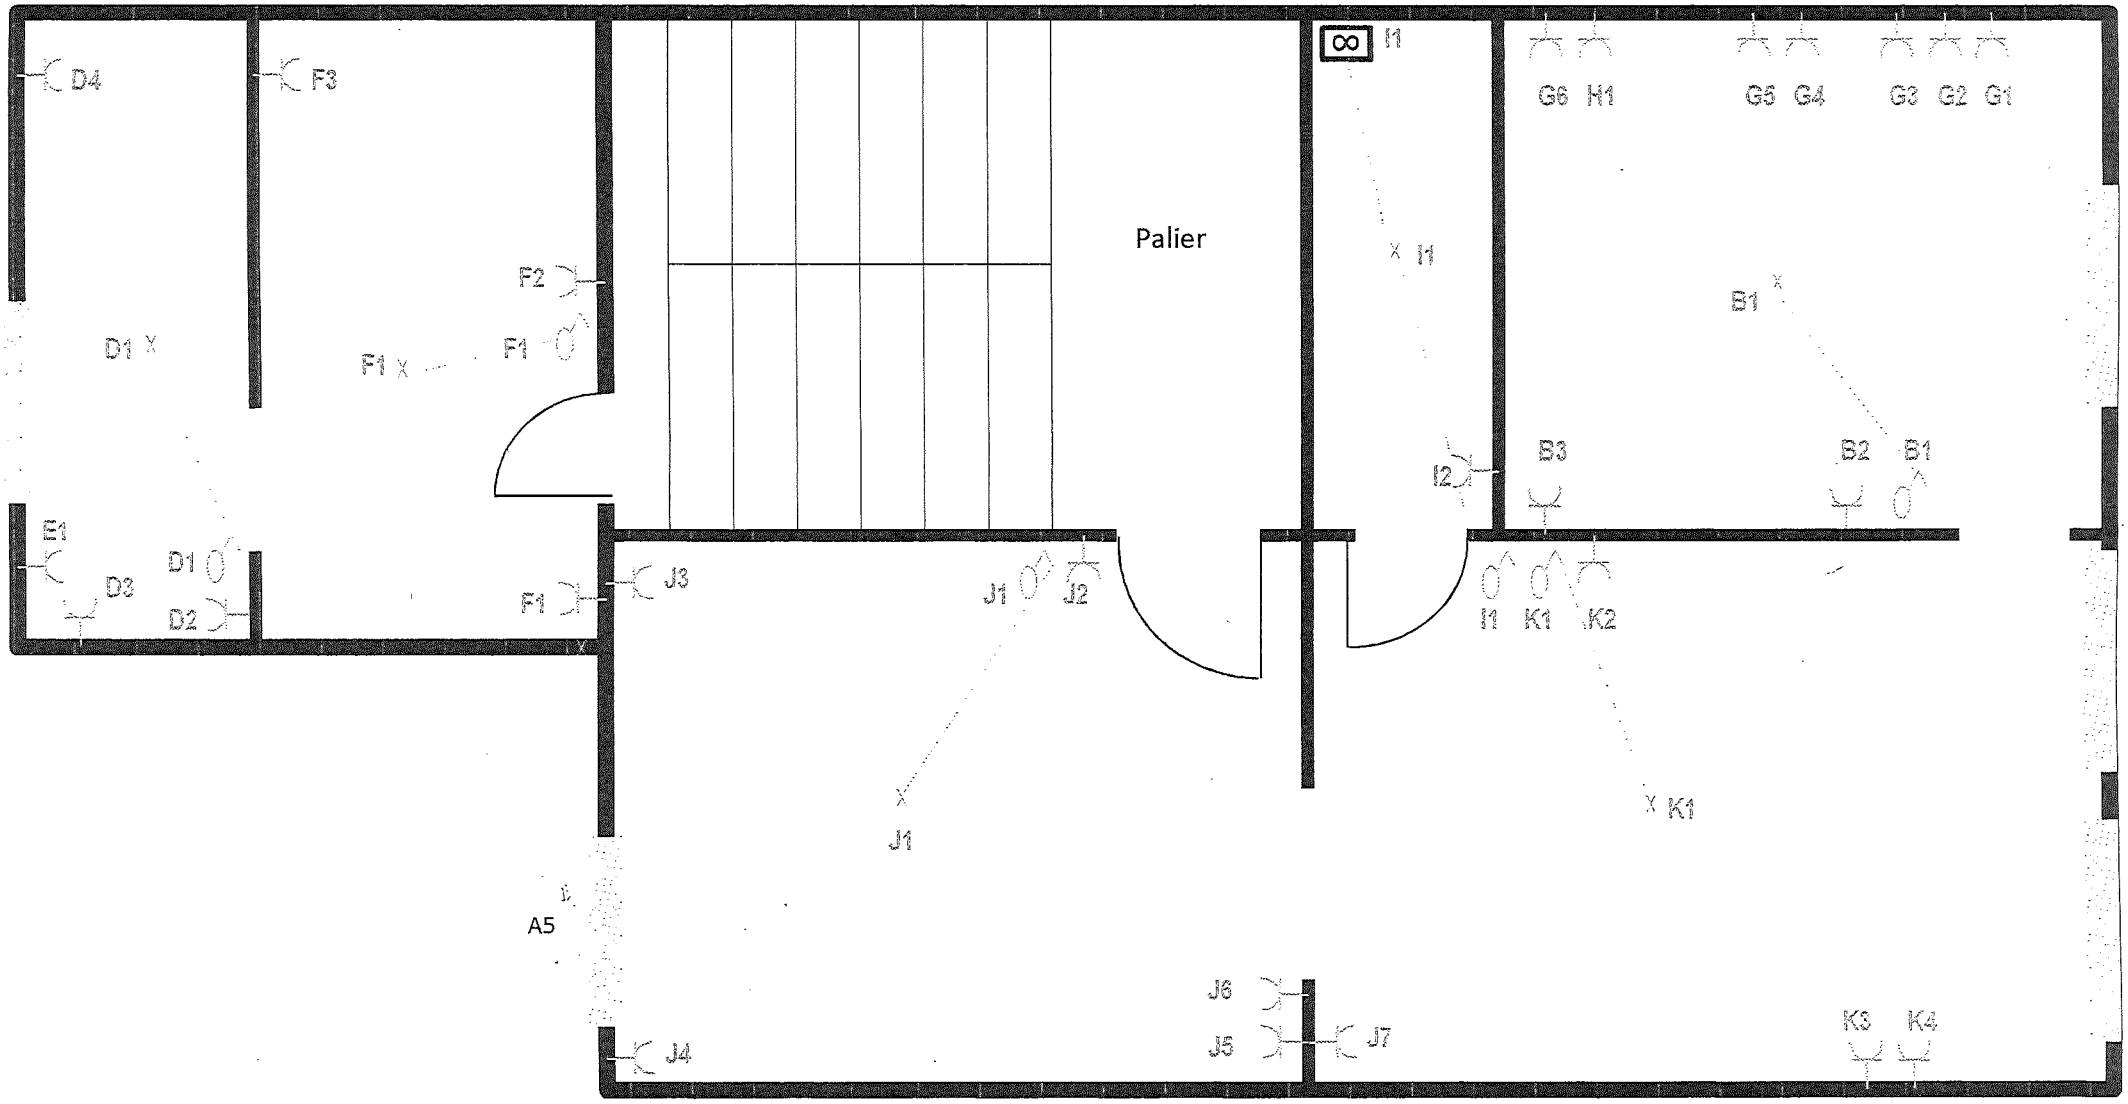

Rue Saint Denis, 299 – ET 02 – App N°4 - 1190 Forest - Bruxelles - Belgique

30 mA	A 16 A SPARE	B 16 A CUISINE	C 20 A ETAGE

G 20 A PRISES CUISINE	H 20 A FOUR	I 16 A DOUCHE & WC	300 mA	J 16 A PIECE JARDIN	K 16 A PIECE RUE

D 16 A PIECE ARRIERE	E 20 A CHAUDIERE	F 16 A PIECE AVANT

JACEG asbl
Organisme agréé

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tél. 02 880 88 90
info@jaceg.be
www.jaceg.be

579023

15/07/24

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 15/07/2024
Etiquette d'identification: Zelle singe

Inspecteur: Younes Al Kabir

N° TVA:

Numéro et type d'appareil de mesure: Metrel EUROTEST 61557

N° série: 18460165

Réseau:

Référence du client:

Installateur: Dany - Service H

Adresse de l'installation

Rue	Rue Saint-Denis
Numéro	299
Boîte	
Code postal	1190
Commune	Forest
Pays	Belgique

Propriétaire

Nom	[redacted]
Rue	
Numéro	
Boîte	
Code postal	
Commune	
Pays	

Nom de contact:
Téléphone:
Numéro Isam (SIAS):

Installateur

Nom	
N° TVA	
Numéro de téléphone	
E-mail	

Type : appartement
Image du tableau de répartition et de manoeuvre:

EAN : 54

N° compteur : 5948908



Type de contrôle:
Installation: SIBELGA
Régime(s) fabricant: S

Tension: 1~230V
Nombre circuit: 16

Visite de contrôle d'une installation électrique suivant A.R 08/05/2019 - RGIE Livre 1 - 6.5. et 8.2.2. et 4.2.4.5.

Liaison compl. tableau: 16 mm

Protection Max: A

Tuyau général: 129.5 MD

OK



Prise de terre, Bande de terre(en anneau)

RE: 12.51 Ω

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

Id (mA)	In (A)	In - suivie (A)	Type	Courbe protégée	Test	Y (Ω)
300	40	2.5 (Id=2x300mA)	A	D	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Boucliers ajoutés: Oui / Non
Vue générale: Oui / Non

Dans: Protection (I) (A): Section (mm²): F: Section (mm²):

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK
Raccordement	OK	Contact indirect	OK
Liaisons équipotentielles	OK	schéma en annexe par Andy aldi	OK
Continuité	OK	Sectionn des conducteurs	OK
		Soldage / manchons	OK

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

CONCLUSION

15/07/2046

☑ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/05/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 15/7/2046

☑ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) en tête de l'installation soit sécurisé par plombage.

☑ Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et le(s) plan(s) de position ont été dressés par l'organisme agréé.

Cet écrit complété en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexes:

PUBLICATION DE LA VISITE TECHNIQUE

L'inspecteur Younes Al Kabir

Besoins du propriétaire en formation: Liste de formations prévues par le RGIE Livre 1 section 5.4.2.

- Le propriété [illegible]
- Comment [illegible]
- A [illegible]

Divers:

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lire et appliquer attentivement toutes remarques et notes	Si vous faites des travaux ou entreprenez des modifications importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour le 15/7/2046	RGIE ou autre, vers qui se tourner si vous souhaitez effectuer des travaux.

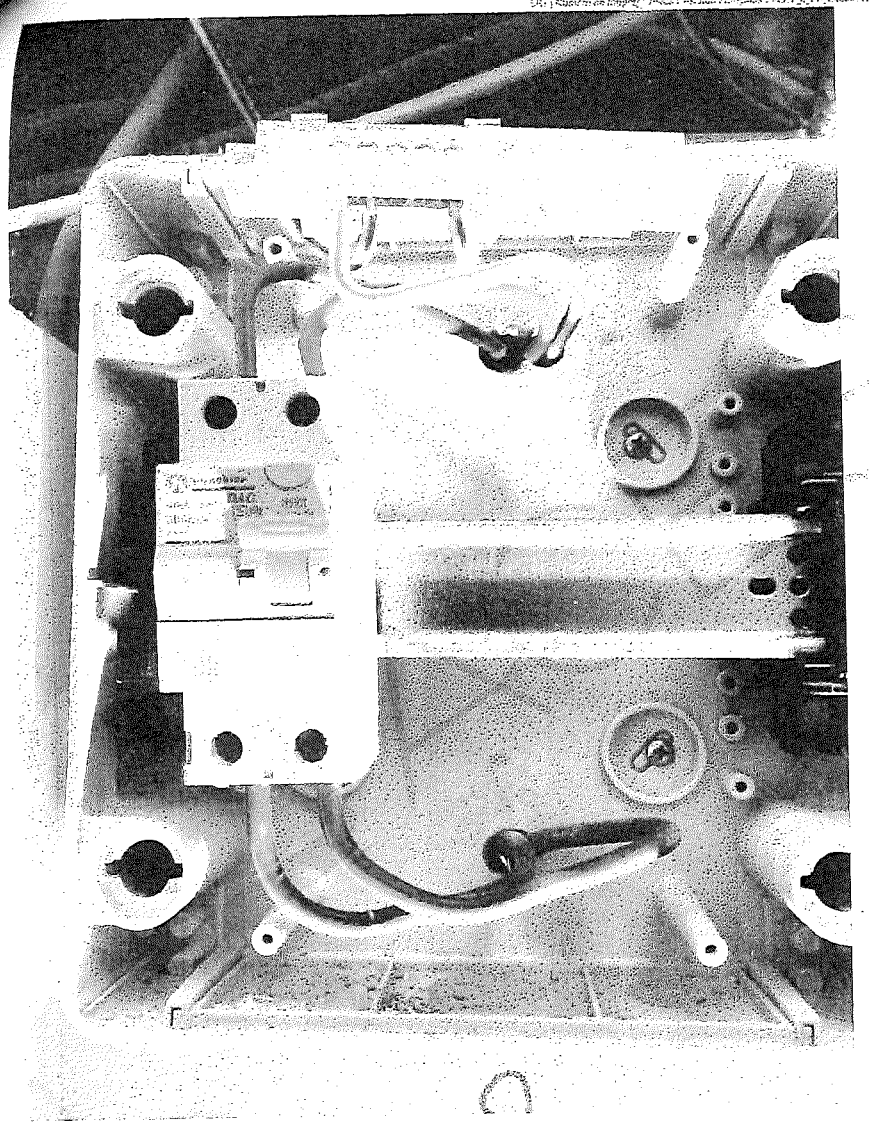

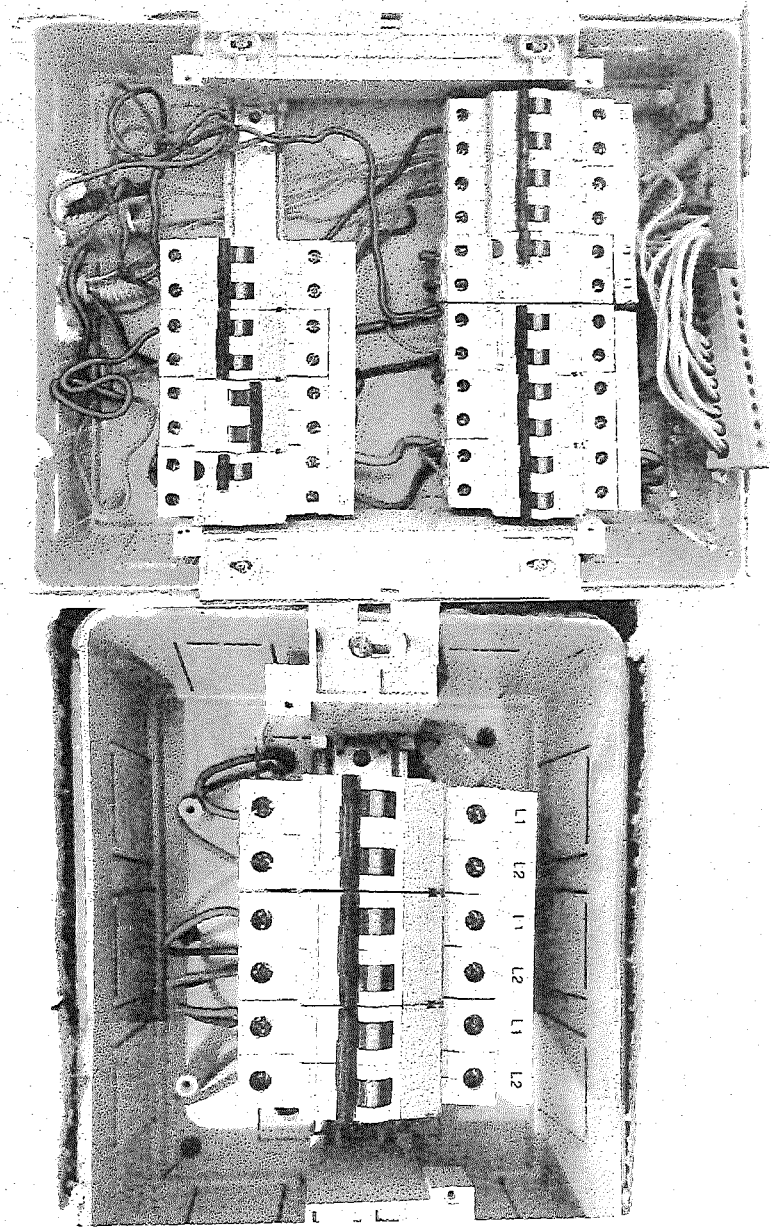
L1
L2
L1
L2
L1
L2

[redacted]

Salon
Rue Saint Denis, 299 – ET 02 – App N°4 - 1190 Forest - Bruxelles - Belgique

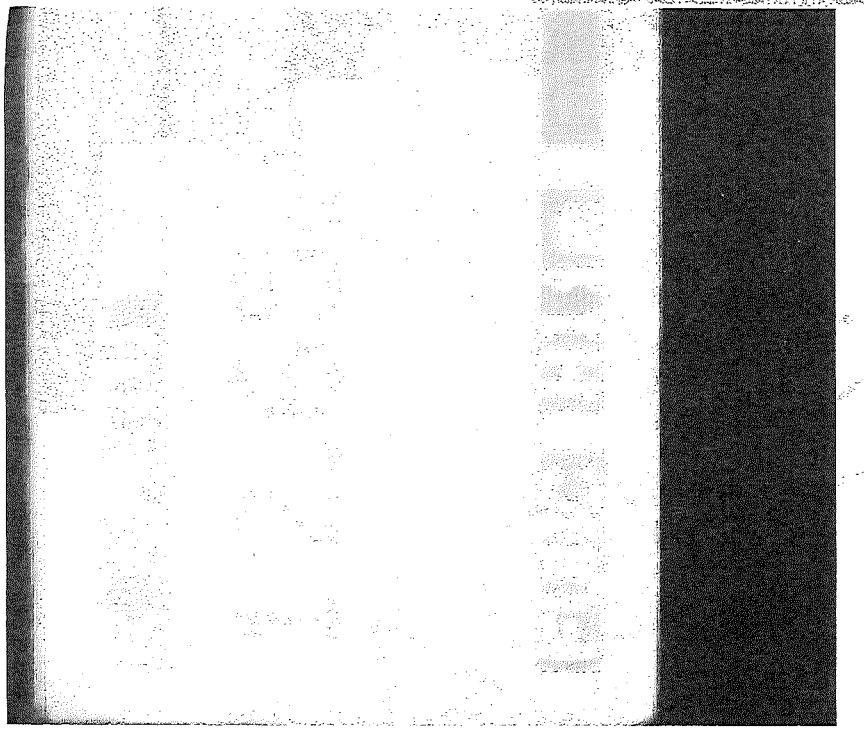

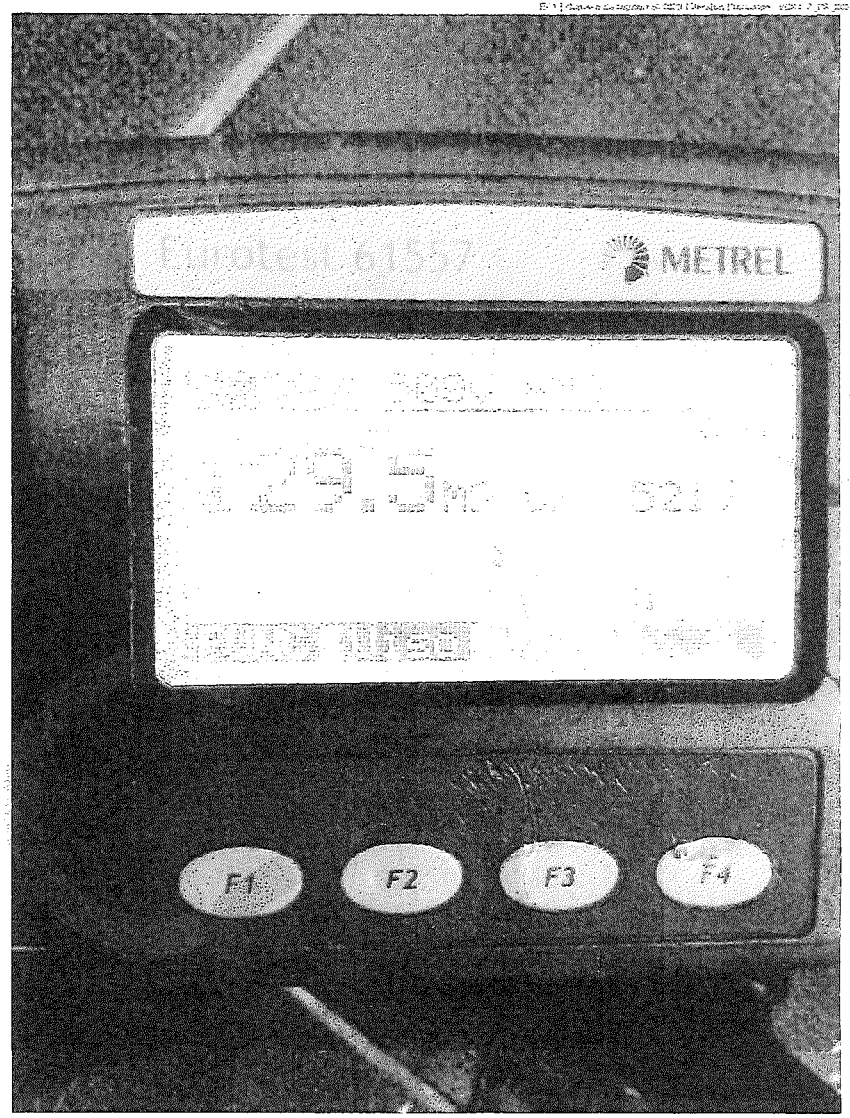
METREL
F1
F2
F3
F4

