


WOONKAMER

KEUKEN

SLAAPKAMER



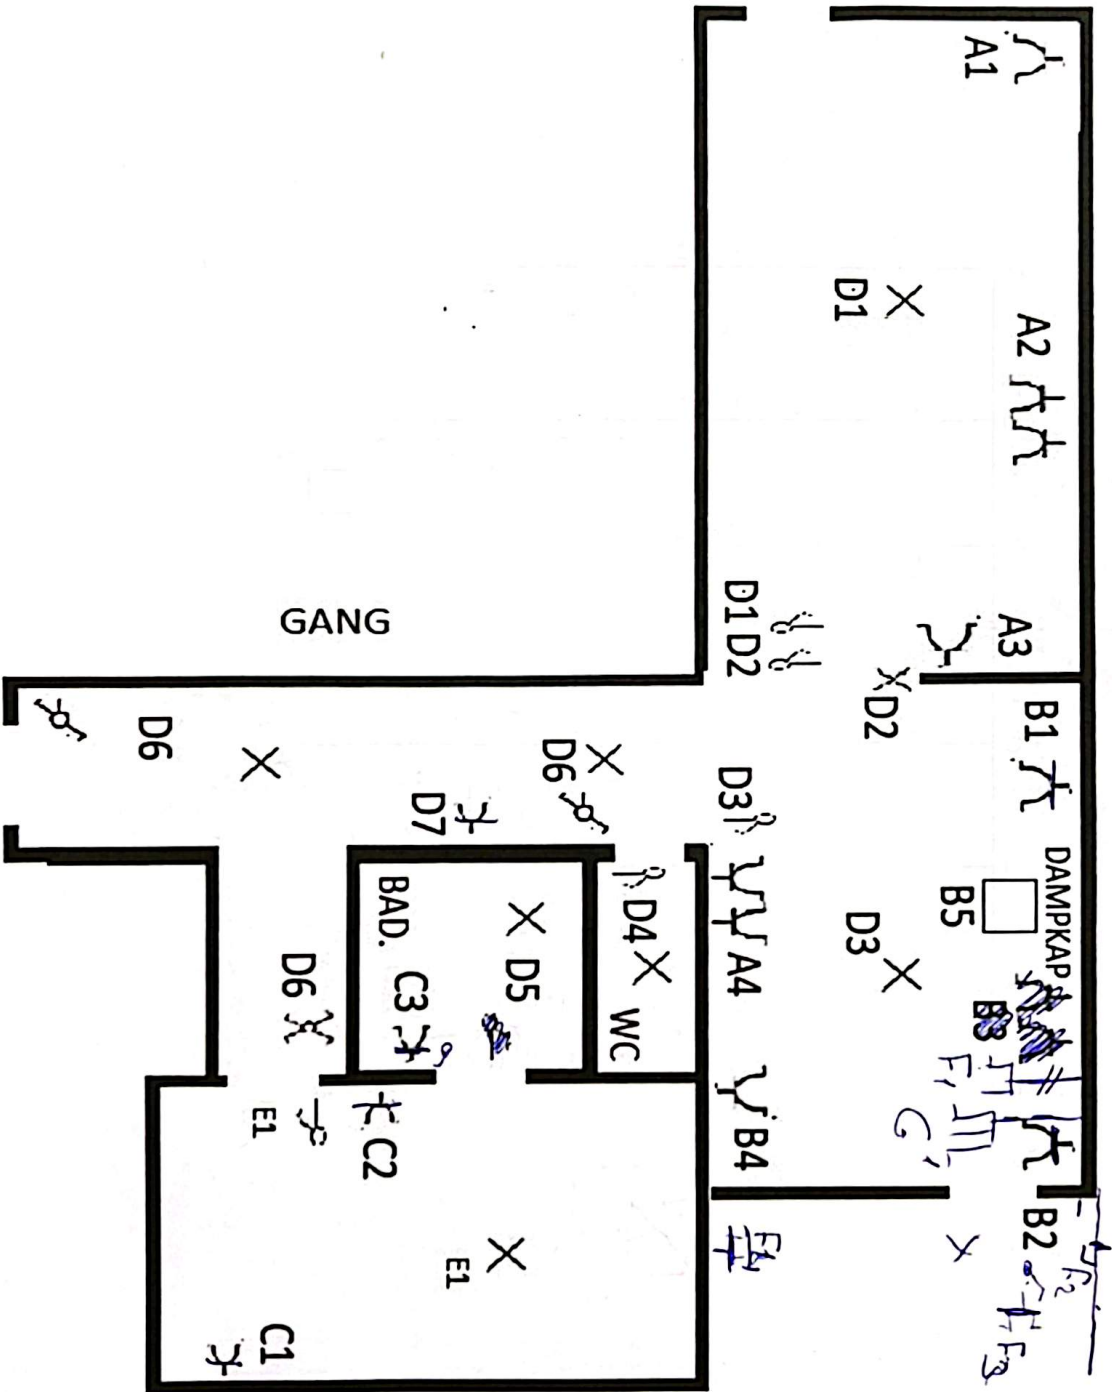

Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: Rue de la Carrière 3/5 1081 Koekelberg Belgique

Boîte: 1ère étage

📄 Type de contrôle: Visite de contrôle vente ancienne installation (Livre 1 8.4.2)

📅 Date du contrôle:
13/11/2024

📅 Prochaine visite avant le:
13/11/2049

👤 Agent-visiteur:
Younes Al Kabir

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	Urfali Ahmet
Adresse	Rue de la Carrière 3/5, 1081 Koekelberg, Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	Urfali Ahmet
Adresse	Rue de la Carrière 3/5 1081 Koekelberg Belgique
Installateur	
Nom	Urfali Ahmet
TVA	

Identification de l'installation électrique

Adresse	Rue de la Carrière 3/5 1081 Koekelberg Belgique
Code EAN	
Numéro de compteur	11270747
GRD	Sibelga
Type de locaux	Appartement 1ère étage App A1

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



**Atlas
Contrôle.**

**Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension**
Rapport N° 57.526
Original



Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite de contrôle vente ancienne installation (Livre 1 8.4.2)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/10/1981

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	11270747
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	VOB 3X6
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	16A 3P
Protection maximale admissible	16A 3P
Nombre de tableaux	0
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	20
Description de l'installation	Voir schema

Tableau(x) électrique(s)



Contrôles et essai

Testeur d'installation: MT-001/24080638

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	20
Isolement ($M\Omega$)	21,6
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



**Atlas
Contrôle .**

**Rapport de contrôle d'une installation électrique
Basse Tension**
Rapport N° 57.526
Original



Infractions

Néant

Remarques



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Annexes



Tableau 1

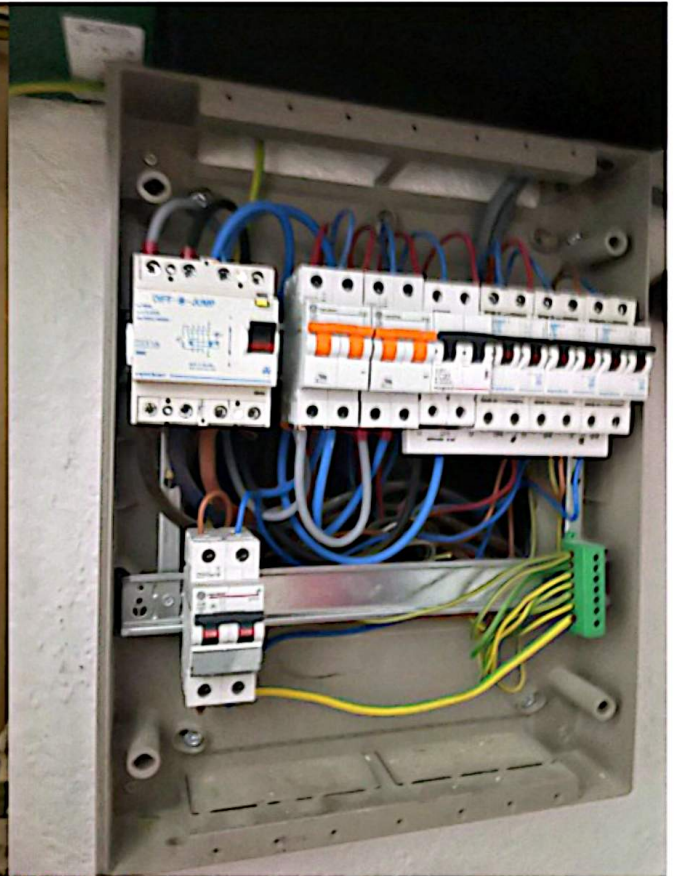


Tableau 2