

3 F 380V-DV

Aanvrager: 01

271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding W

orschriften van: AREI. art. 86 87 88 95 ARA

en spanning van 380 V, AC, Bescherming aansluiting: 40

Onalyp Bomp


Kabeltype: EXV

x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal einds

Spreadingsweerstand: 5 Ohms Algeme

VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAG

INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) zijn getekend.

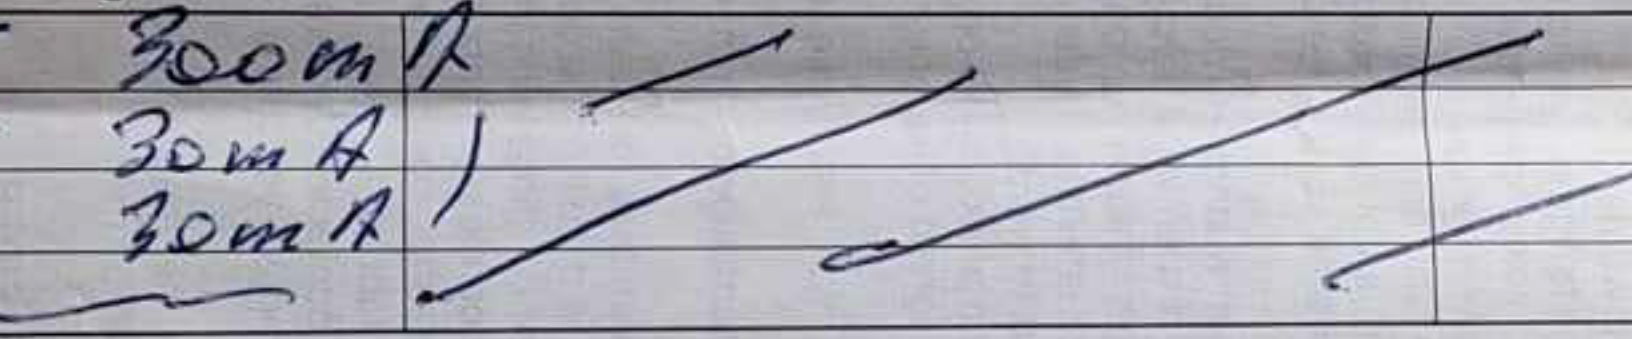

kenis van de nummers zie keerzijde)

13 m or
[Signature]



IVE

Elektrici
2800
Tel.: 01

werd - (niet) - gelood. moet opnieuw gekeurd worden voor evenals voor gen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VER