

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 95/2025/99251/D01:1

RÉF. 95/2025/99251/D01:2

DATE DU CONTRÔLE
ADRESSE DU CONTRÔLE

21/03/2025 (9:00 - 9:50)
Rue Cardinal Mercier 20 - 7110 La Louvière

AGENT VISITEUR Youri Sawerynluk
TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)



DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue Cardinal Mercier 20 - 7110 La Louvière
Type de locaux Unité d'habitation (maison)
Propriétaire
Responsable des travaux
Dérogations applicables/appliquées Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)
Revisite Certinergie Revisite Certinergie
Organisme à l'origine du PV précédent ACA
Références du PV précédent 2018050353

DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ORES ASSETS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 4047558
Index jour/nuit 004269,8/012517,7
Type de coupure générale Disjoncteur
Câble compteur - tableau EXVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement 40A

CONTRÔLE

Formité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position

OK

Nombre de tableaux 2

Nombre de circuits 10+9

Option tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

ondations datent D'avant le 1/10/1981
d'électrode de terre Piquets
tance de dispersion de la prise de terre (Ω) 14,1
rmité des liaisons équipotentielles et des PE OK
le continuité Concluant
le boucle de défaut Concluant
tion contre les contacts indirects OK

Dispositif différentiel de tête ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Dispositif différentiel supplémentaire ID - 63A - 300mA - type A - test OK
Dispositif différentiel supplémentaire 2x ID 40A 30mA type A test ok
Fixation/Etat/Détérioration matériel OK
Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles OK
Protection contre les contacts directs OK
Résistance générale d'isolement (MΩ) 4,51
Adéquation DPCDR - prise de terre OK
Adéquation protections surintensités - sections OK

CONCLUSION : CONFORME



date du 21/03/2025, l'installation électrique de Rue Cardinal Mercier 20 - 7110 La Louvière est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 3/2050.

ontrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étalent (ou) ont été » scellées.
schémas unilinaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

[Signature]

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 95/2025/99251/D01:1

RÉF. 95/2025/99251/D01:2

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et indirectement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique ;
- h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite au contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension



EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 95/2025/99251/D01:1

RÉF. 95/2025/99251/D01:2

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

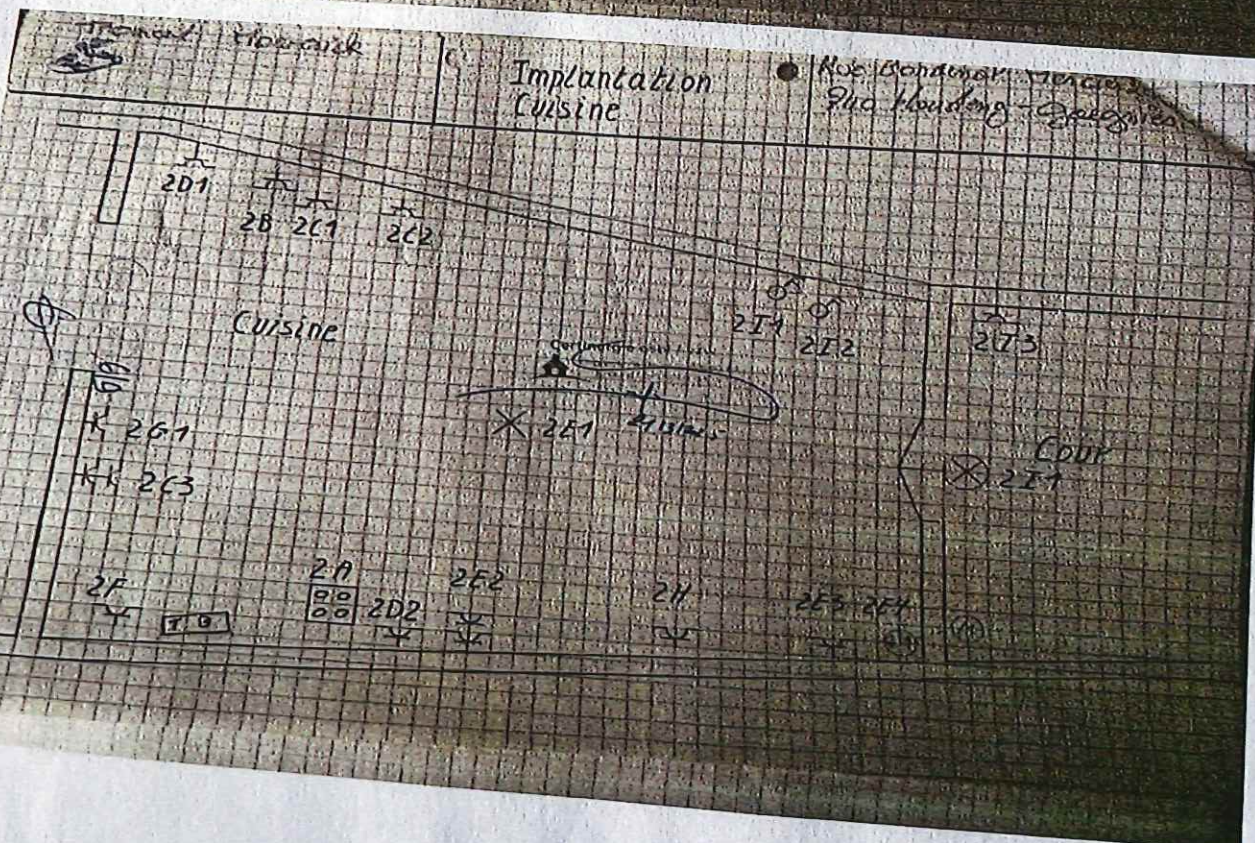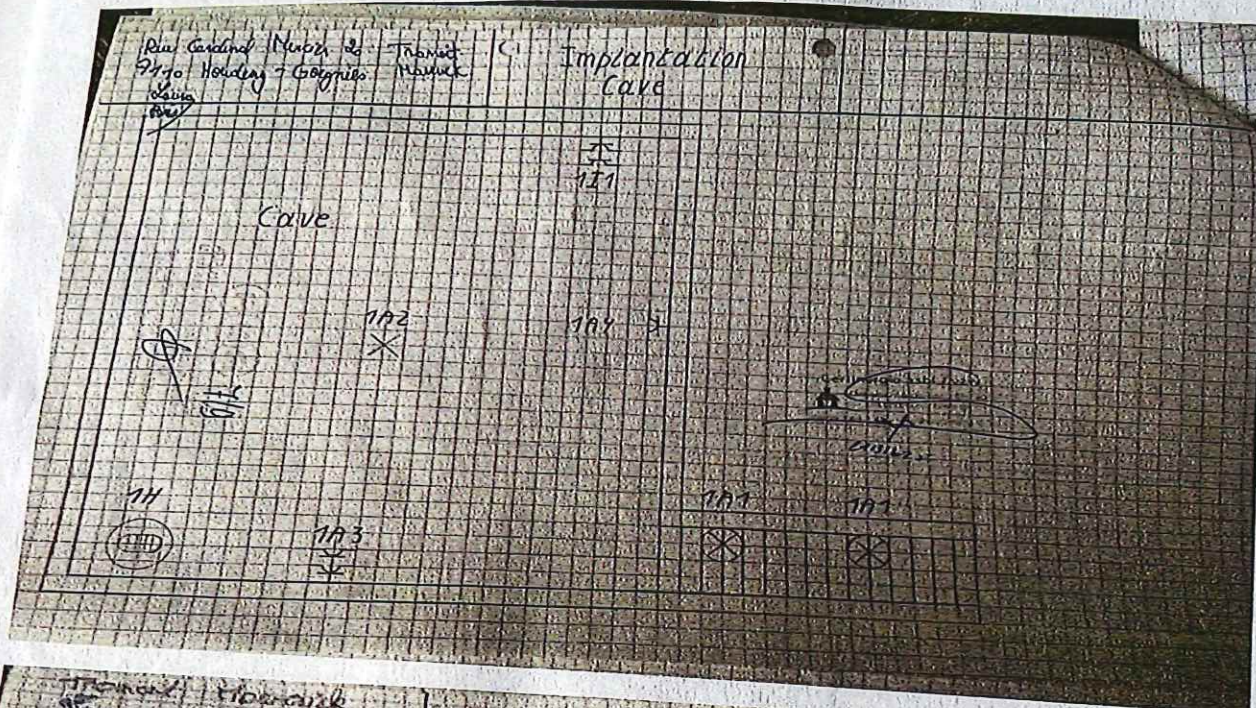

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension



EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 95/2025/99251/D01:1

RÉF. 95/2025/99251/D01:2

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

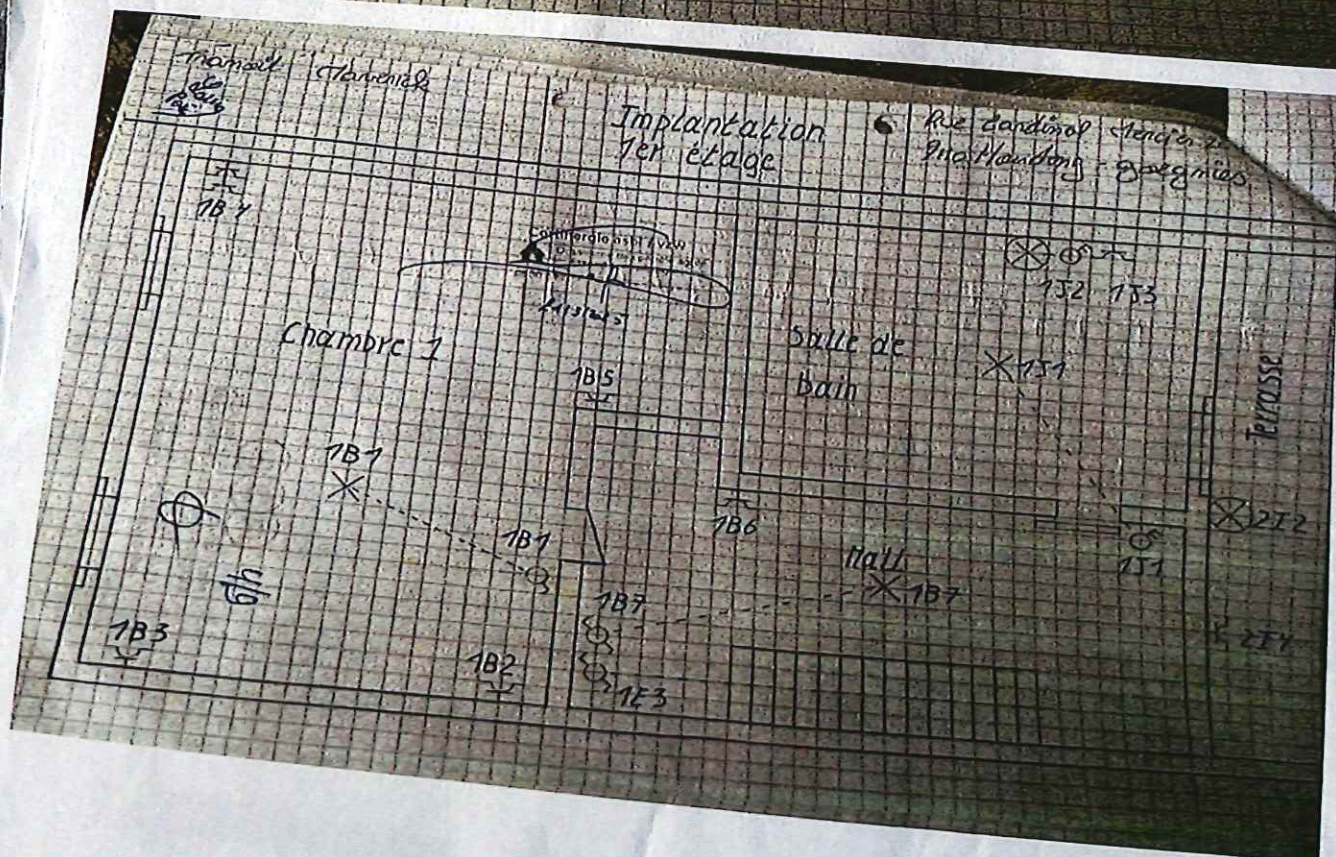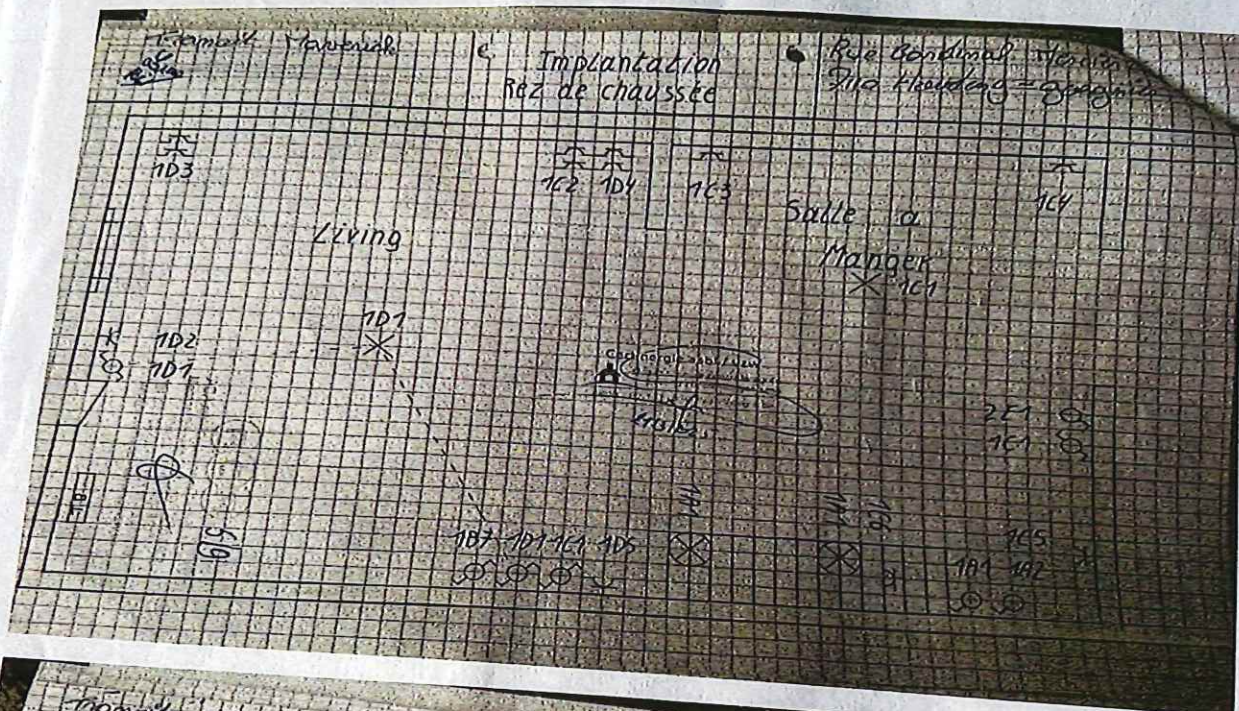

RÉF. 95/2025/99251/D01:2

PAGE 6 / 6



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlalne
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site Internet www.certinergie.be



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlalne
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselssesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0888 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site Internet www.certinergie.be



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 95/2025/99251/D01:1

RÉF. 95/2025/99251/D01:2

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

