



N° 294-I



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelge

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 16.10529.2

Table with columns for Aard onderzoek (AREI 86-97, 270, 271, 276), TT TN IT, and Voorsch. netbeheerder.

Table with columns for Tijdelijk, Kermisinstallatie, Indienstelling, Uitbreiding, and Vernieuwing.

Plaats van het onderzoek : Ch D'Alsberg 40 1060 Bxl
Lieu du contrôle :

Eigenaar : El Aekkar
Propriétaire :

Installateur : Modul Elec
BTW / TVA : 478.564.940

Datum van het onderzoek : 28.04.2005
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Appart. Commun

Spanning : 230V
Tension :
Meter / bord verbinding : X1B2x10
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging : 52Mmax 40A
Prot. maximale :

Aardelektrode : piouette
Electrode de terre :
Isolatie : 1,37 Mohm
Isolement :
Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, In (A), Δ In (mA), Beschermden kringen - Circuits protégés, and AREI / RGIE (270, 276).

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

ELECTRO-TEST logo and signature Marc VANDER AA

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI en mag tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est conforme au RGIE et peut temporairement être mise en service rester en service.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard...

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 28.04.2005
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.



N° 294-I

**ELECTRO-TEST** V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Stelga
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 160444

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du est. de réseau de distr. <input type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire : <input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine : <input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service : <input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : Extension : <input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement : <input type="radio"/>
---	---	--	--	---


Plaats van het onderzoek : Chaussée d'Alsensberg 40A 1060 B
Lieu du contrôle :Eigenaar : El Achkar Adres :
Propriétaire : Adresse :Installateur : Modul Elec BTW / TVA : 478 564 940Datum van het onderzoek : 13042005 Ik. / C.I. :Date du contrôle : Inspecteur : Vander AaOnderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 2e etage

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XUB 4x10</u>	Max. beveiliging : <u>SIMmax40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :

Aardelektrode : <u>piquette</u>	Isolatie : <u>573 Mohm</u>	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>18 Ohm</u>	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>5</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>40/4</u>	<u>300</u>	<u>Générale pour tous les circuits A-F</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40/2</u>	<u>30</u>	<u>pour les circuits A-F</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Meert

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 13042005
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour l'inspecteur technique,
de inspecteur: le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
 NOTA HOUDELDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier ;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPREISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ;
 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.



N° 294-I



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Sibelga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 161052911

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Nature du contrôle :	RGIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input type="radio"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input checked="" type="radio"/>
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Plaats van het onderzoek : Ch D Alsemberg 40 1060 Bxl
Lieu du contrôle :

Eigenaar : El Achkar Adres :
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Modul Elec BTW / TVA : 473.564.940

Datum van het onderzoek : 28.04.2005 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : Inspecteur : Vander Aa

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 3 etage

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : 2x10mm² Max. beveiliging : S21max 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Prot. maximale

Aardelektrode : Ag Isolatie : 5,11 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés :	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>40/2</u>	<u>300</u>	<u>Generale pour tous les circuits A-D</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40/2</u>	<u>30</u>	<u>pour les circuits A-D</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

ELECTRO-TEST
Marc VANDER Aa
G.s.m. : 0475/62 34 94

Neont

VISUM :
20/05/05
OFC

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~ne est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 28.04.2005
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour l'inspecteur technique,
de inspecteur: le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
NOTA HUURDEERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier ;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPREISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ;
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.



N° 294-I



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Belga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 64348786
N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 1610776

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>

Tijdelijk : <input type="radio"/>	Kermisinstallatie : <input type="radio"/>	Indienststelling : <input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : <input type="radio"/>	Vernieuwing : <input type="radio"/>
Temporaire : <input type="radio"/>	Install. Foraine : <input type="radio"/>	Mise en service : <input checked="" type="radio"/>	Extension : <input type="radio"/>	Renouvellement : <input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Ch D'Alcemborg 40 1060 Bxl
Lieu du contrôle :

Eigenaar : EL Achkan Adres :
Propriétaire : EL Achkan Adresse :

Installateur : R G B C S P R L BTW / TVA : 476 108 266

Datum van het onderzoek : 17062005 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : 17062005 Inspecteur : Vander Aa

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 4 Uge

Spanning : 230V Meter / bord verbinding XIB 4x10 Max. beveiliging : 82 Max 40
Tension : 230V Liaison compteur-tableau : Prot. maximale :

Aardelektrode : piquette Isolatie : 10,39 Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 19 Ohm Isolement : 10,39 Mohm Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars		Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>C</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>40/2</u>	<u>300</u>	<u>Contrôle pour tous les circuits A-F</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>25/2</u>	<u>30</u>	<u>pour les circuits D-F</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

23-06-2005
OFFIC
24288

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~niet~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 17062030
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour l'inspecteur technique,
de inspecteur: le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
 NOTA HUURDEERS, EIGENAARS: Krachtens het AREI bent u verplicht: 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, direkte elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 14 du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE vous êtes tenu: 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique;
 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

schéma unifilaire pour une

installation B.T.

situé chausse d'Alzemborg-400.

1000 Bruxelles.

installateur. Modulo ELEC.

T.V.A - 478.564.940



ELECTRO-TEST
Marc WANDER AQ
G.S.M. 047562 34 94

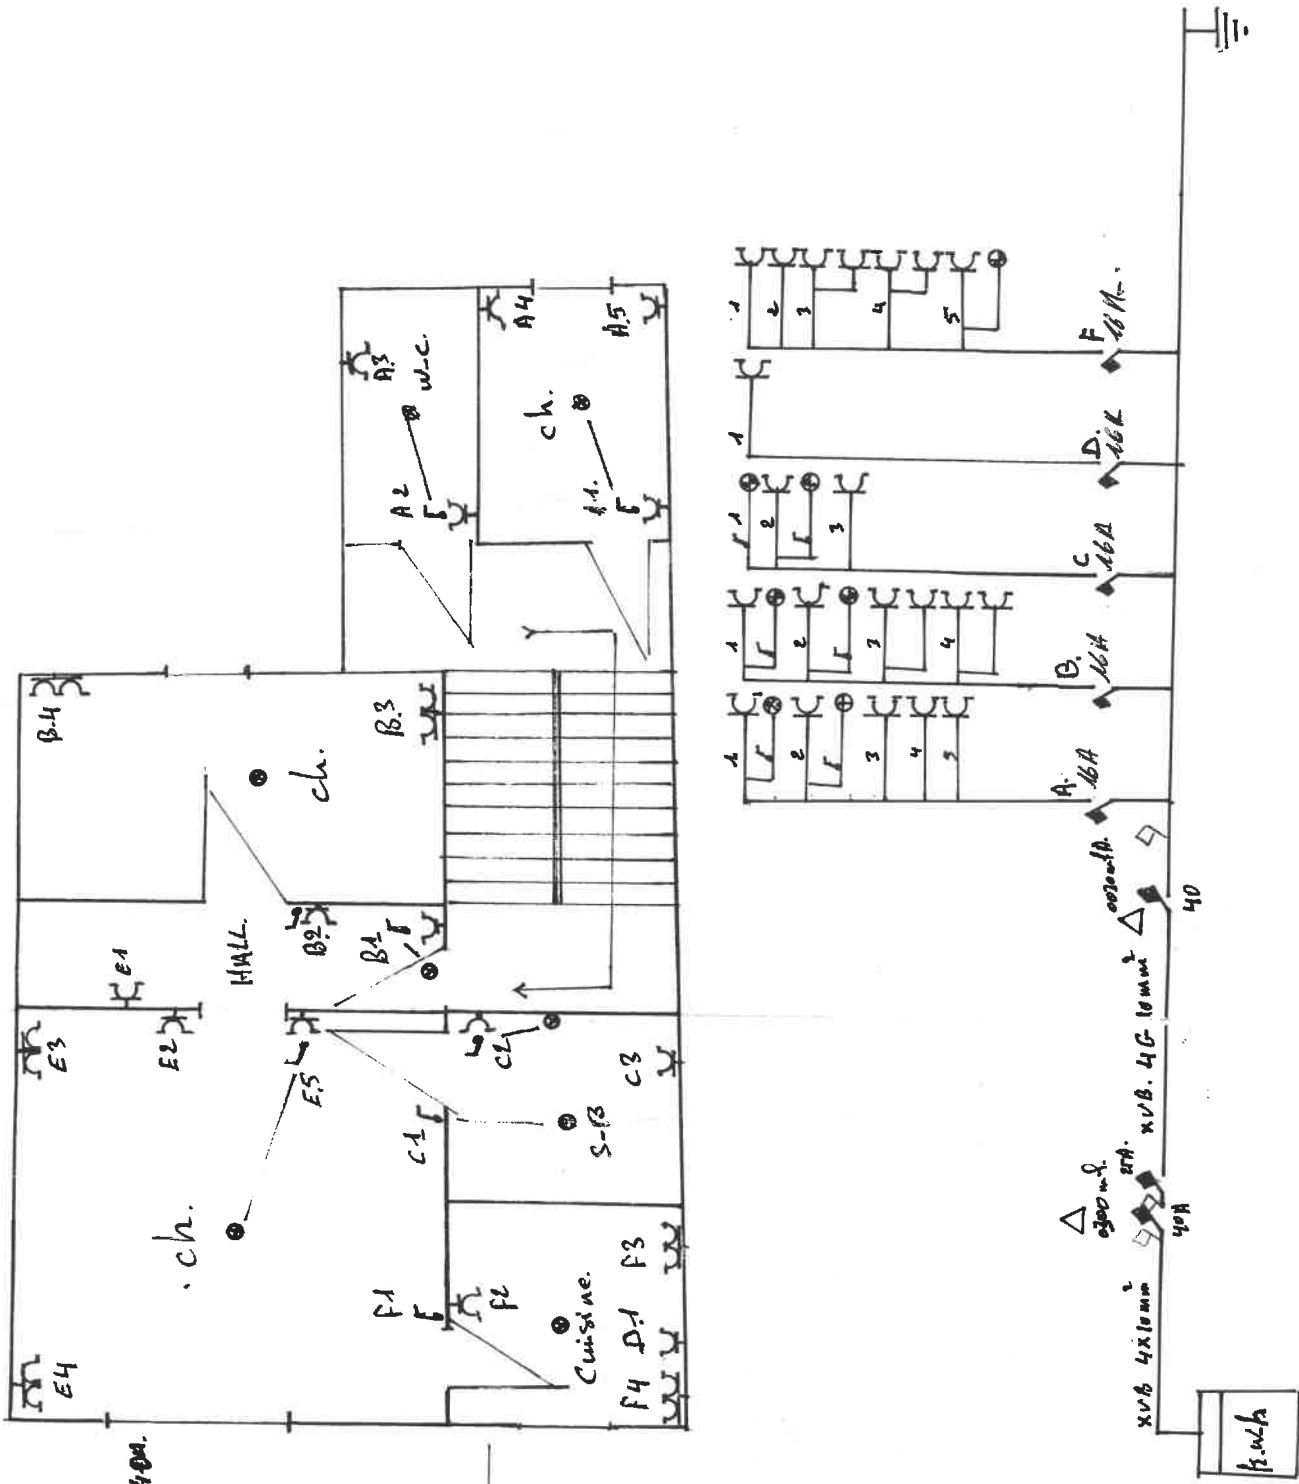
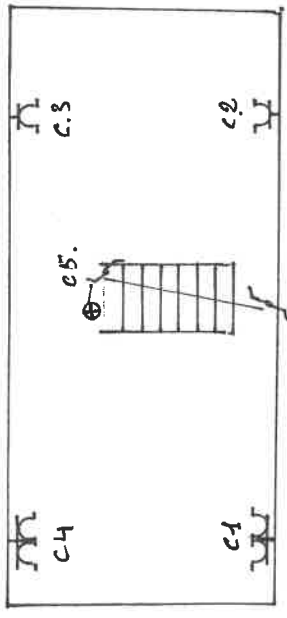
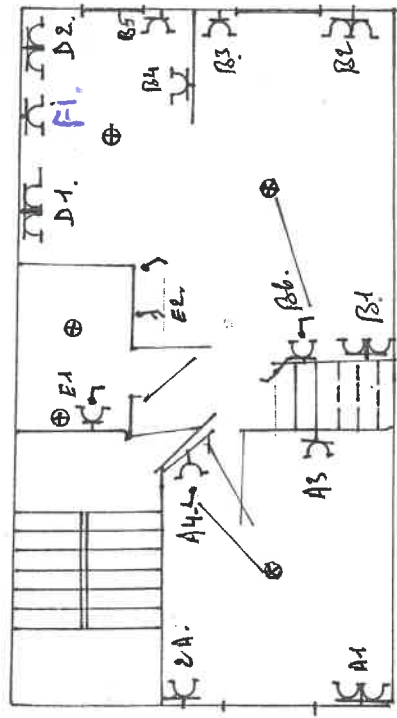


schéma unifilaire et implantation
 Pour une installation électrique exist. N.


B.T.

Stuei chussei d'Arzenberg, 40, 1060 Bruxelles.
 R.G.S.C. Place du Piedouin, 13, 1100 Bruxelles

Rebecq

4^{ee} étage

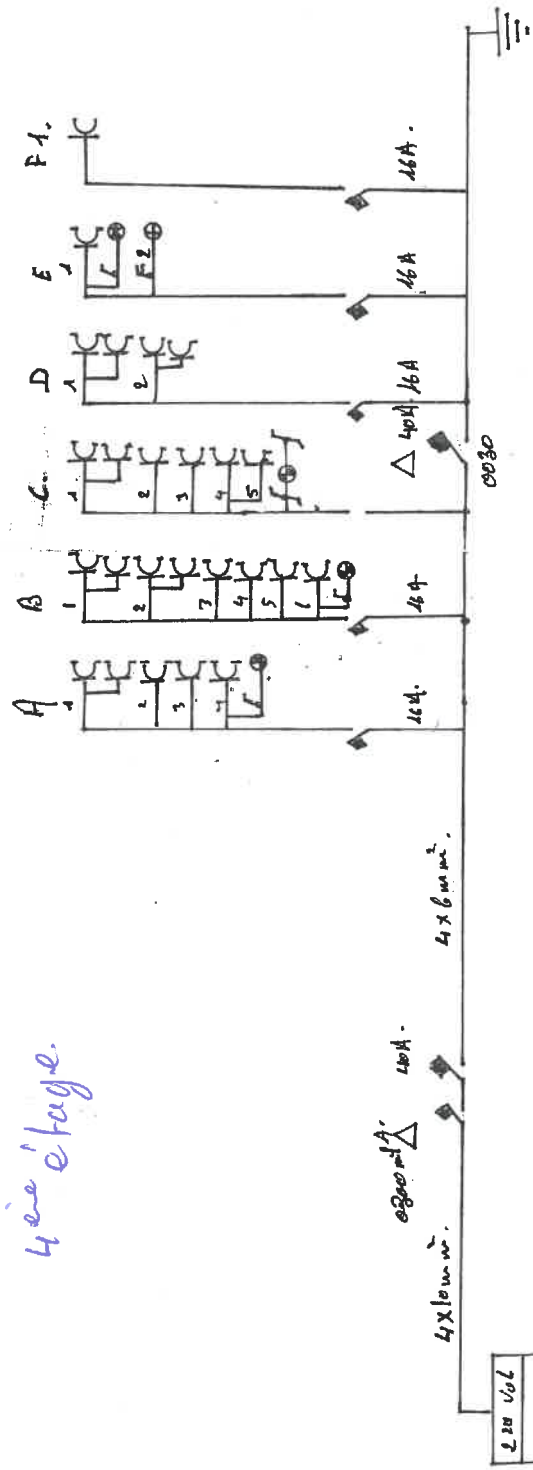



ELECTRO-TEST
 M. VAN DER AA
 G.S. n° 097508 34 94

schème. usiniferaire et implanter
 Pour une installation. Electrique. exist. N.


B.T.

Stuei Chussei d'Azzenberg. 40 1060 Bruxelles.
 R. G. B. L. Place du Pédiculus. 13. 1140. Bruxelles

Bober
 P. A. D.

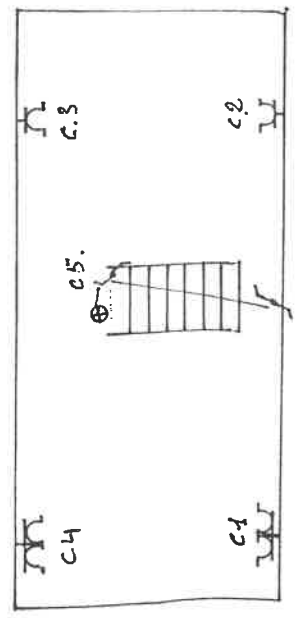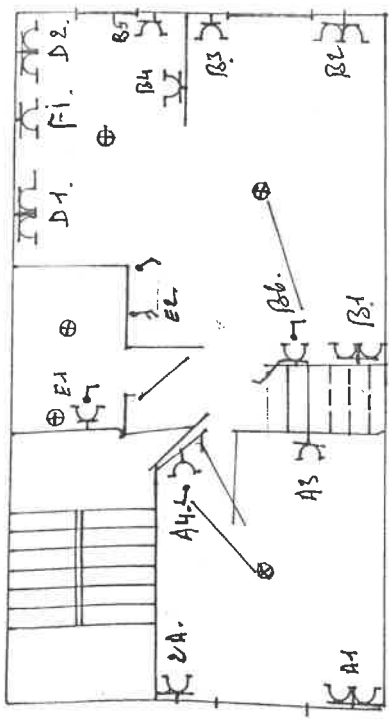

4^{ème} étage.

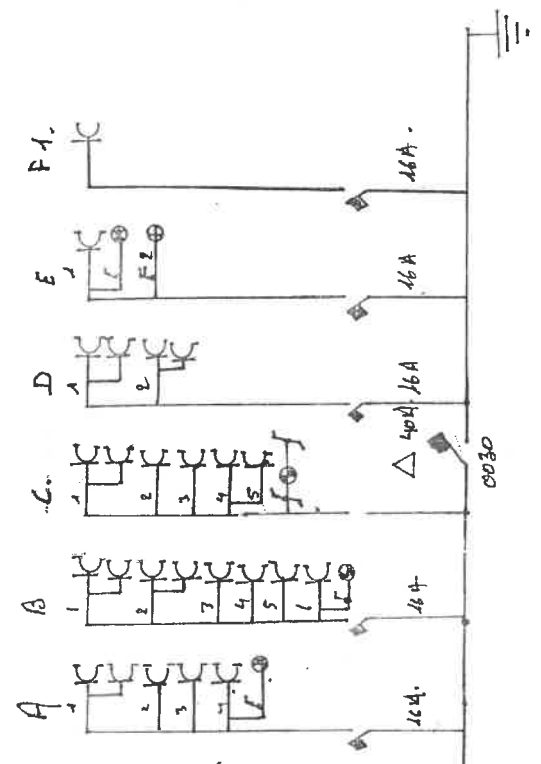

ELECTRO-TEST
 M. J. VANDER BR
 G.S.N. : 047568 34 04



220 Vol
 1500 W.