A 0302394

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur : Airx co bvba
Adres : Uno-zone manta 10
Waasmunster

Controleorganisme : Electro-Test
Referentie : 107/1187/05
Inspecteur : Baets Bram
Tel : 0499 429 115

Gecontroleerde installatie : Adres : Naamsesteenweg 25 bus 01/01
3001 leuven

Datum van de controle: 06/12/2012

De bewoner is: ☒ eigenaar ☐ huurder

Het *"Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971"*: ☒ is aanwezig ☐ is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :

Meter : Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: Itron Nr : 25630307 Index : 0,117

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 25 mbar

Verbruikstoestellen:

Aantal : 1	Type	Merk	Nominaal vermogen
1	C33	Vaillant EcoTec pro I2E(s)B	14,7 kW
2	/	/	/
3	/	/	/
...	/	/	/

Besluit :

De nieuwe installatie:
☒ is conform de betrokken voorschriften(1) die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
de dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:
☐ is conform de betrokken voorschriften(1) die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
de dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:
☐ is conform de betrokken voorschriften(1) die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig.**
de dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Datum: 06/12/2012

Handtekening inspecteur controleorganisme

HAF1001 NL-v3
Exemplaar: Wit - DNB Roze - klant Geel - controleorganisme

1e VERDIEP

BIJLAGE Nr. – ANNEXE N°: _____

Duid volgende elementen aan : gasmeter, leidingen en matriaalsoort; diameter, lenge, knooppunten d.m.v. hoofdletters A,B, , het soort toestellen met merk, type, vermogen (kW).
Indiquer les élements : compteur, tuyauterie et matériau, diamètre, longueur, nœuds indiqués au moyen de majuscules A,B, , sorte d'appareils, type, puissance (kW)



A,B,C,D,E,F,G,H,I persverbinding CU ∅22

3'KRAAN

KETEL : VAILLANT VCW226 - VERDIEPING 1

TELLER : 2563907

K Tsch motshop in staal

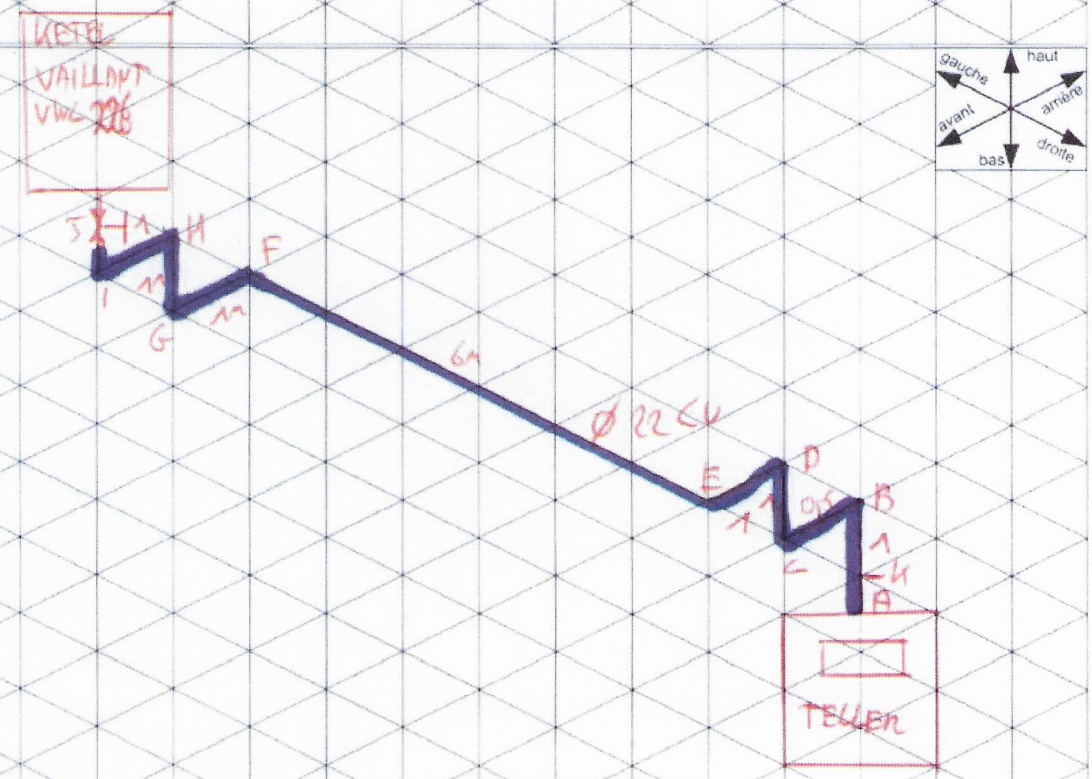

Date - Datum: 6/12/12

Nom - Naam: VAN STEELANT JAN

Signature - Handtekening :

Compteur N° - Teller Nr.: 2563907

Adresse installation - Adres installatie:

NAAMSESTEENWEG 25

3001 LEUVEN