

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830 E-mail [bureel@usc-controle.be](mailto:bureel@usc-controle.be)

BTW BE 0826-131-776 IBAN BE 32 7512 0493 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : VAES PETER

**VERSLAG VAN EEN niet-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	29/03/2024	Verslag nummer	PV 2024-0578
* Plaats van het onderzoek	[Redacted]		
* Gebruiker van de installatie	[Redacted]		
* Aanwezige personen	[Redacted]		
* Installateur	Fused – Lander Gustin , Bosterestraat 56 , 3290 Diest		
* DNB	Fluvius	EAN	/
* Teller N°	/	Index dag	/
* Volgende controle uiterlijk voor	29/03/2025	Index nacht	/
		BTW nr. BE	0686 358 538

2.- VOORSCHRIFTEN			
2.1.-	Algemeen reglement voor elektrische installaties	<b>BOEK 1 + 3 - KB 08/09/2019</b>	
	Gelijkvormigheidscontrole	BOEK 1 – 6.4	
	Controlebezoek	BOEK 1 - 6.5	
	<i>Eventuele afwijkende beschikkingen voor bestaande niet-huishoudelijke installaties (schrappen wat niet van toepassing is)</i>		
	Oude n-HHI zonder tewerkgesteld personeel	BOEK 1 – 8.3.1	
	Oude n-HHI – oud AREI	BOEK 1 – 8.3.2	
	Referentie RA: .....		
	Oude n-HHI zonder tewerkgesteld personeel	BOEK 1 – 8.4.4	
	Bestaande elektrische installaties – oud AREI	BOEK 3 – 8	
	Referentie RA: .....		
2.2.-	Toepassing v.d CODEX over welzijn op het werk	Boek III – Titel II	V. t. * N.v.t. *
2.3.-	Bijzondere voorschriften distributienetbeheerder		V. t. * N.v.t. *


\* V. t. = Van toepassing

\* N. v. t = Niet van toepassing

3.- ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Nominale spanning in Volt	3 x 230 V	Algem. isolatieniveau $R_i$ in $M\Omega$	5 MOhm
Automaat DNB	40A – Teco 4P	Isolatieniveau per stroombaan	/
Verspreidingsweerstand aardinrichting $R_A$ in $\Omega$	12.4	Systeem v. d. aardverbinding	TT
Type aardelektrode	Pennen	Voedingskabel hoofdbord $\varnothing$	EXVB 4 x 10 mm <sup>2</sup>
Hoofdschakelaar Hoofdverdeelbord	40A/300mA/4P	Borden	1
		Kringen	19
Werking van de differentieelstroominrichtingen		In regel	
Document uitwendige invloeden		Niet aangeboden	
Situatieplan van de aardverbindingen		Niet aangeboden	
Lijst evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten		Niet aangeboden	
Risicoanalyse		Niet aangeboden	
▀ Veiligheidsinstallaties		Aanwezig	
▀ Kritische installaties		Niet aanwezig	
Zoneringsplan		Niet van toepassing	
Andere documenten			

**8.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK**

De inspecteur  
VAES PETER

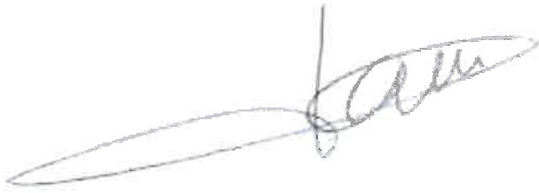

29/03/2024

Bijlage :/

**Onderzochte LS-installatie**

**Betreft:** Verdeelborden en LS-installaties van de Handelszaak