

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Limburg, KOERSELSESTEENWEG 226, 3582 KOERSEL
T: 011 42 18 34, E: btv.limburg@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0024-171109-05 Datum van het onderzoek : 09/11/2017
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : Kleine Landeigendom
BEKWEIDESTRAAT 1
3723 GUIGOVEN

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : Kleine Landeigendom
Adres : Pliniuswal 1 bus2
3700 Tongeren

OPDRACHTGEVER : REYNDERS PIERRE
Adres : RUE DE L'ANCIEN VÉLODROME 8
4130 TILFF


INSTALLATEUR : REYNDERS PIERRE
Adres : RUE DE L'ANCIEN VÉLODROME 8
4130 TILFF

BTW of IK : 0710 899 340

EAN :

Teller nr.

Index :

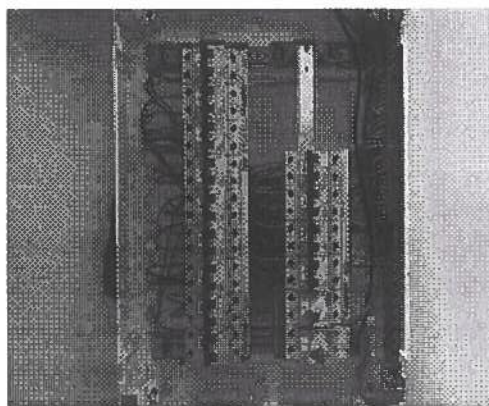

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	max 40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	13
Uitwendige invloedsfactoren :	/	Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 3.8 Ohm RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
Keuken niet aanwezig.

Besluit	De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld. De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/11/2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
---------	---

De agent-onderzoeker,
0024 RUDI NULENS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,....;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de elgen testinrichting;
- de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2.5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS


- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadsschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS



A

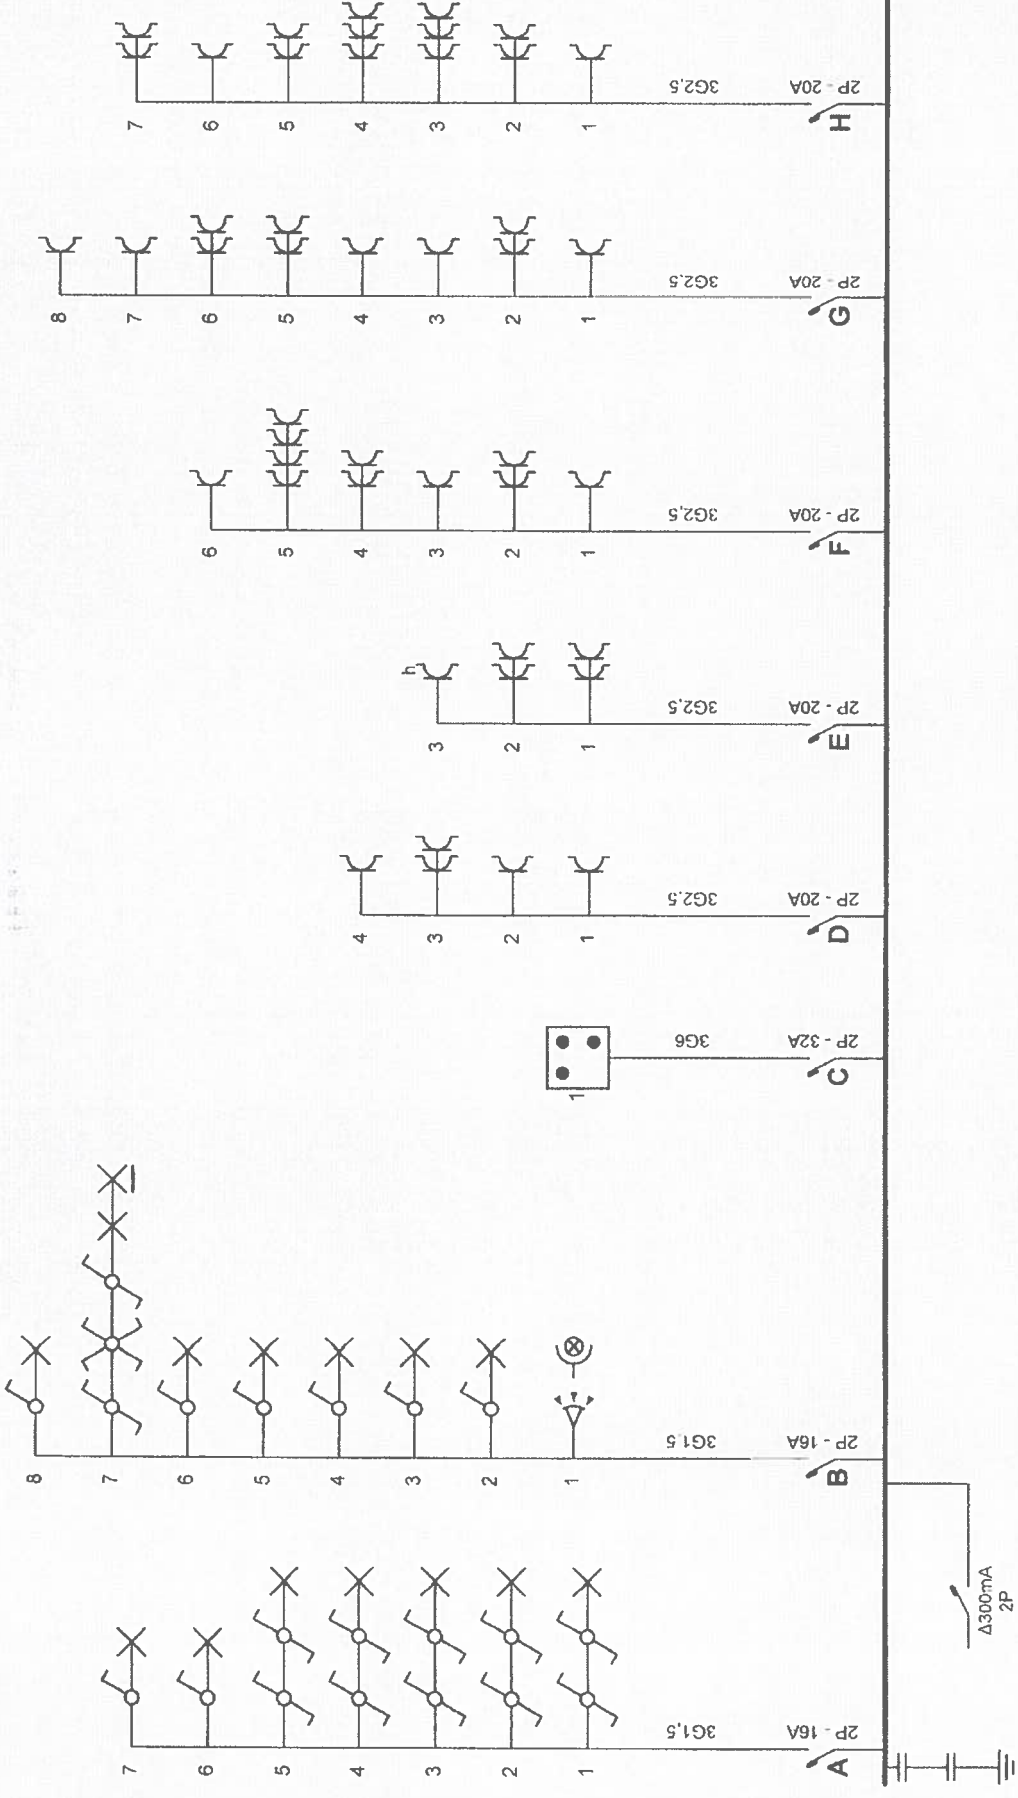

Erkend Organisme
BTU NULENS RUDI


Plaats van de elektrische installatie
KLEINE LANDEIGENDOM
BEKWEIDESTRAT 1
3723 GUIGOVEN

Installateur
Reynders Electro
Rue de l'Ancien Velodrome 8
4130 Tilff
Tel.: 043 88 14 17 GSM: 0475 54 99 11
e-mail: elec.reynders@skynet.be
BTW BE 0710.899.340

p. 1/4
Eendraadschema

Datum: 9-11-2017
2 x 230V ~ 50Hz



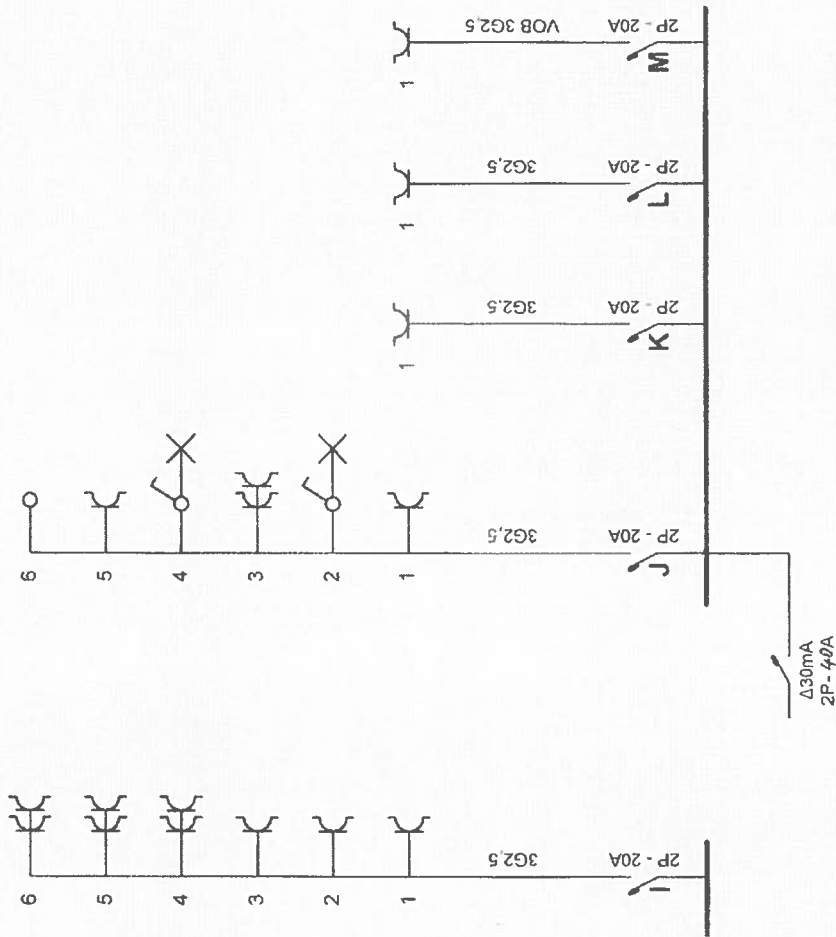

Erkend Organisme
BTV NULENS RUDI

Plaats van de elektrische installatie
KLEINE LANDEIGENDOM
BEKWEIDESTRAT 1
3723 GUIGOVEN


Installateur
Reynders Electro
Rue de l'Ancien Vélofreme 8
4130 Tilff
Tel.: 043 88 14 17 GSM: 0475 54 99 11
e-mail: elec.reynders@skynet.be
BTW BE 0710 899 340

p. 2/4
Eendraadschema

Datum: 9-11-2017

2 x 230V ~ 50Hz



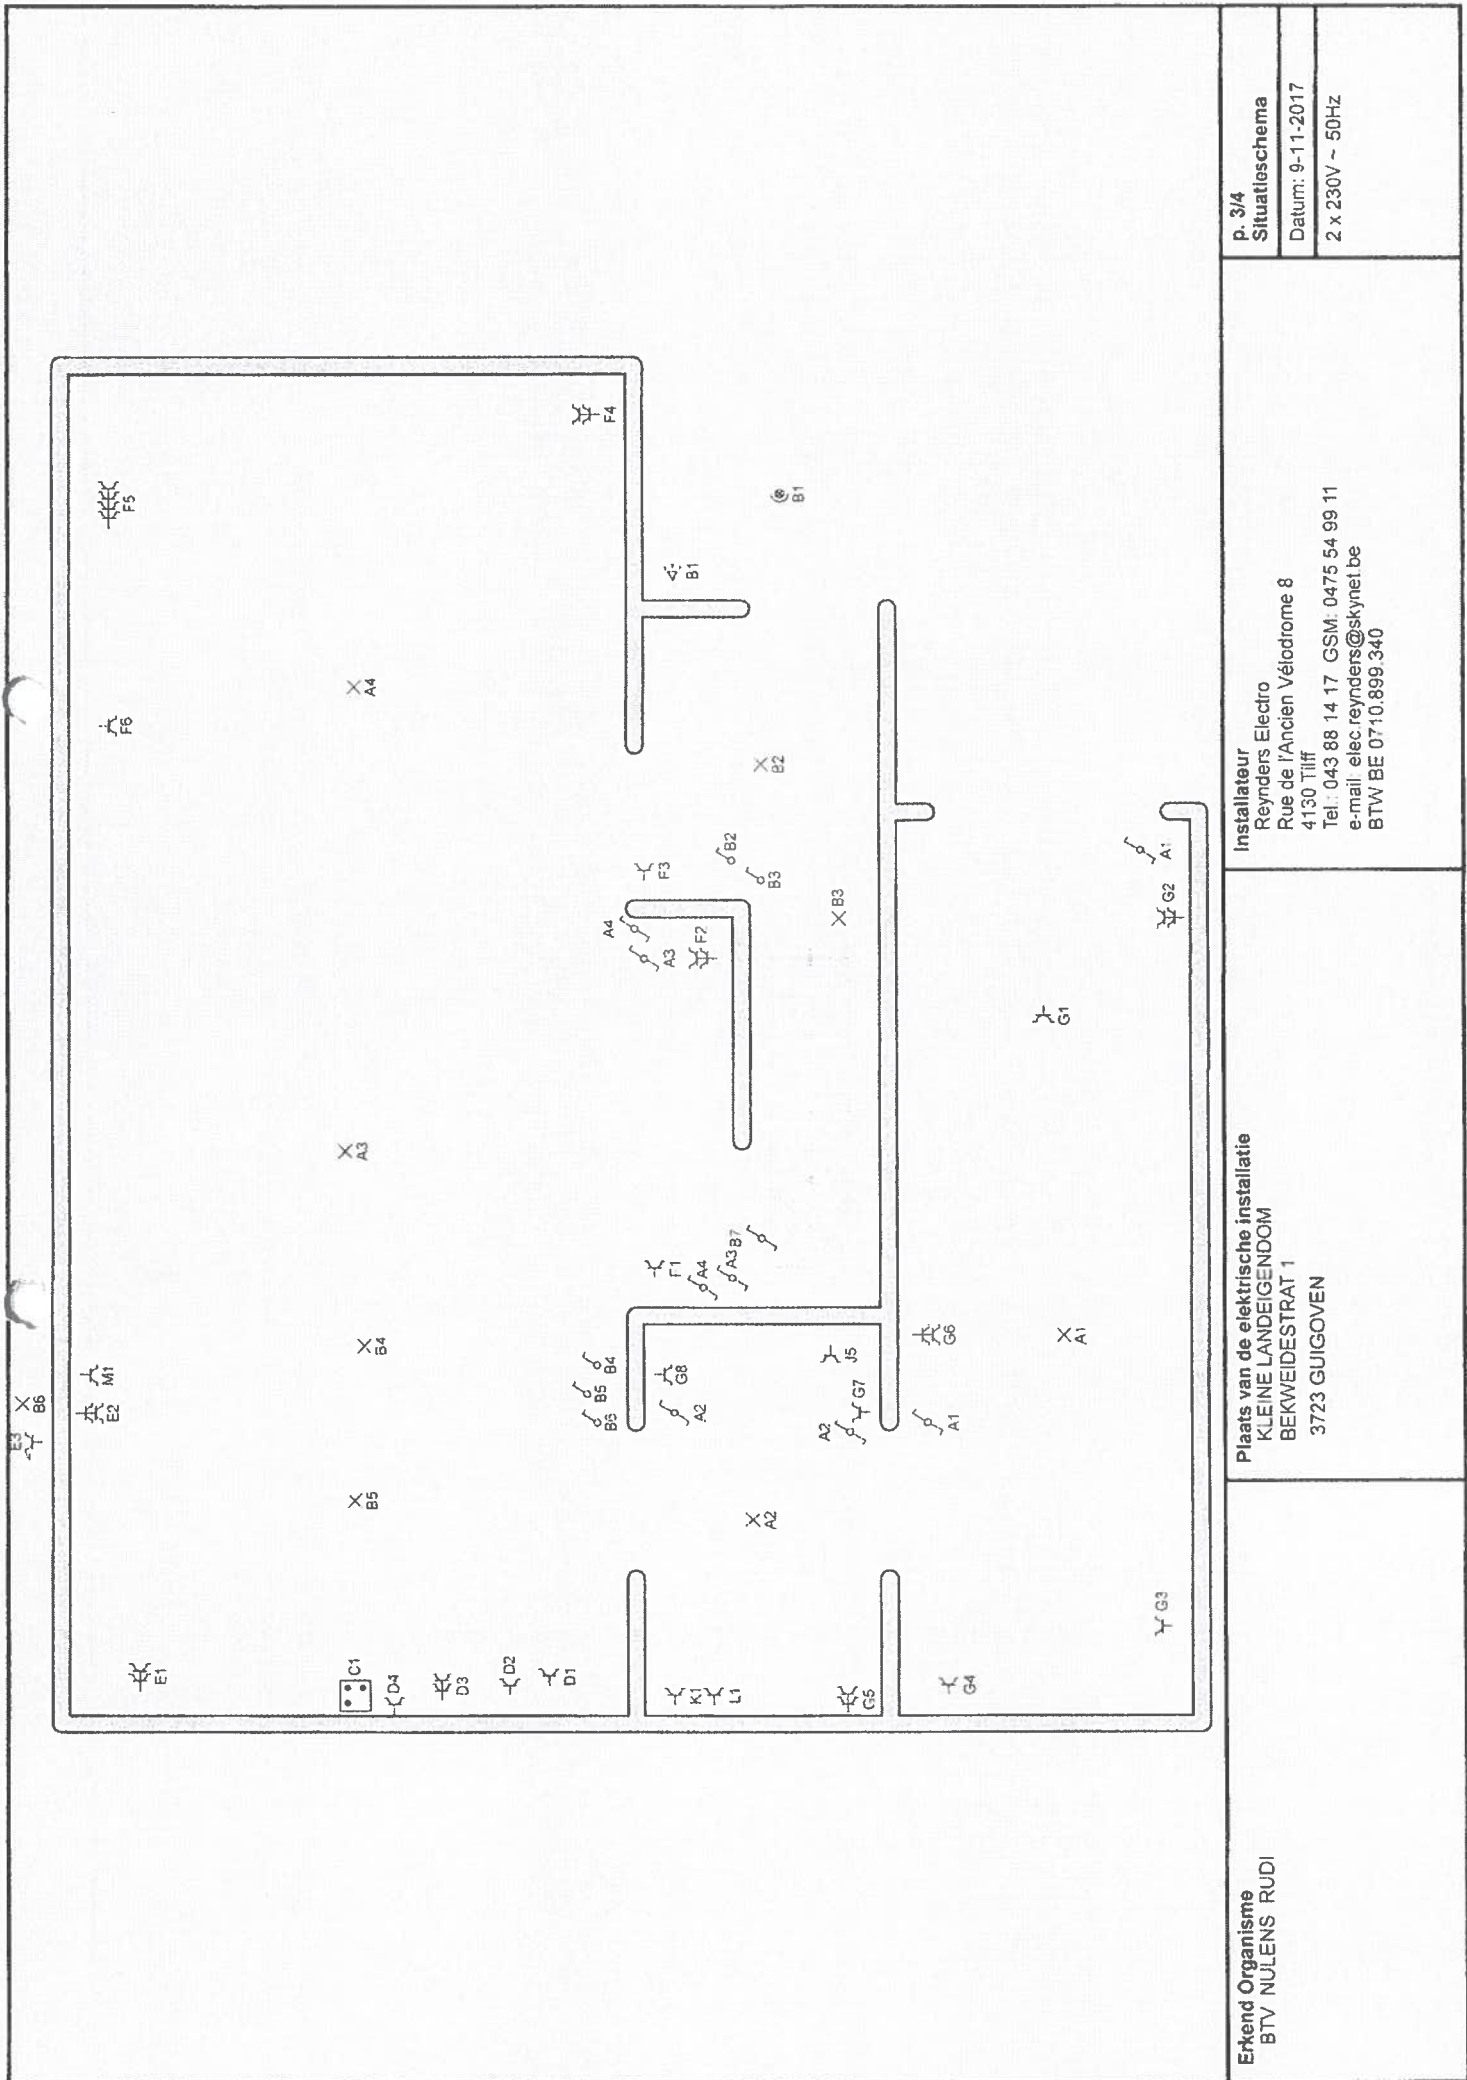

Erkend Organisme
BTV NULENS RUDI

Plaats van de elektrische installatie
KLEINE LANDEIGENDOM
BEKWEIDESTRAT 1
3723 GUIGOVEN


Installateur
Reynders Electro
Rue de l'Ancien Vélocrome 8
4130 Tilff
Tel.: 043 88 14 17 GSM: 0475 54 99 11
e-mail: elec.reynders@skynet.be
BTW BE 07:10.899.340

p. 3/4
Situatieschema

Datum: 9-11-2017

2 x 230V ~ 50Hz



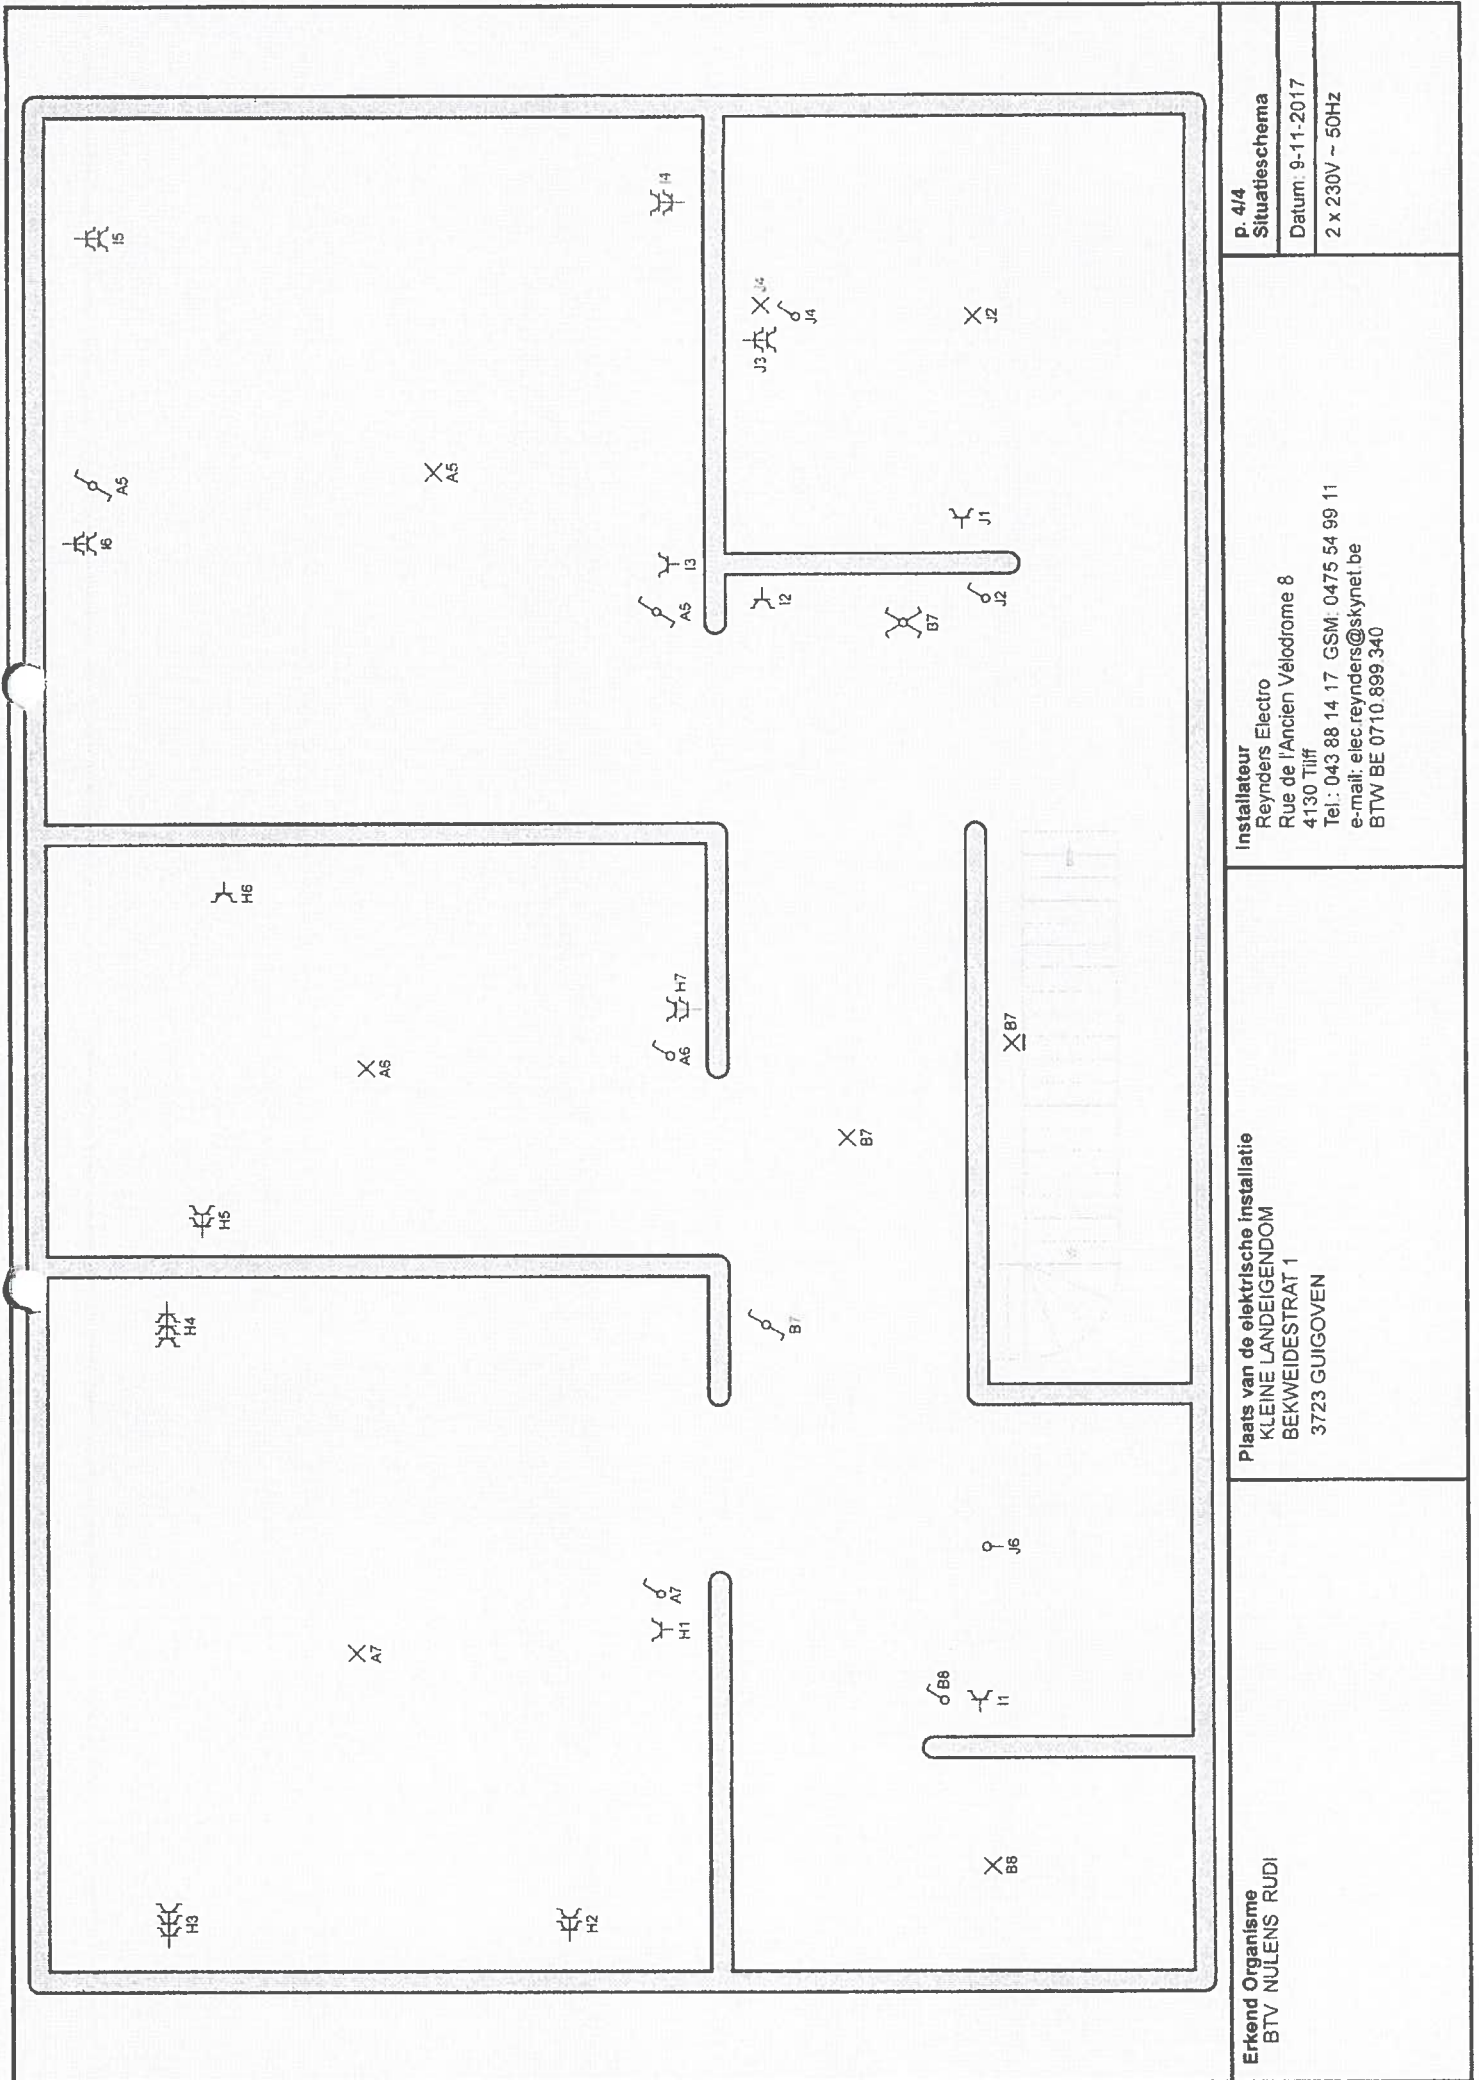

Erkend Organisme
 BTV NULENS RUDI

Plaats van de elektrische installatie
 KLEINE LANDEIGENDOM
 BEKWEIDESTRAAT 1
 3723 GUIGOVEN

Installateur
 Reynders Electro
 Rue de l'Ancien Vélo-drome 8
 4130 Tilff
 Tel : 043 88 14 17 GSM: 0475 54 99 11
 e-mail: elec.reynders@skynet.be
 BTW BE 0710.899.340

p. 4/4
Situatieschema

Datum: 9-11-2017
 2 x 230V ~ 50Hz

