



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

N 002058

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verlag nr.: P033030204117 Lid nr.: Aanvrager: Mr Bals

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
 Naam, Voornaam: Bals Naam, Voornaam: Serierie Paola
 Ident. Kaart nr.: Heerdorp 3 Adres: Alsebergsesteenweg 801807
 BTW nr.: BE 0439561538 Post nr + Stad: Tel: 1 1

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Woon-eenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 2 Hulshoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> overdracht		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 4 Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 541448910006044265 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 5252508 Meterstand dag: 000056 nacht: 000054 kWh excl nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: Meterstand:
 Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 40 mm² - Type: XVB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11
Appart Blok A K2
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 3,2 Algemeen isolatieniveau: 65 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen		Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 voor 16.12.2008
 door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker: Van Eest P Agent nr: 3303 Datum: 16.12.2008
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eindraadsschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bevestigd te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidssdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingevolge (*)
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verwijderen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Seniorie Paola Alseberggesteenweg 901-907 Ukkel

App. A-K2

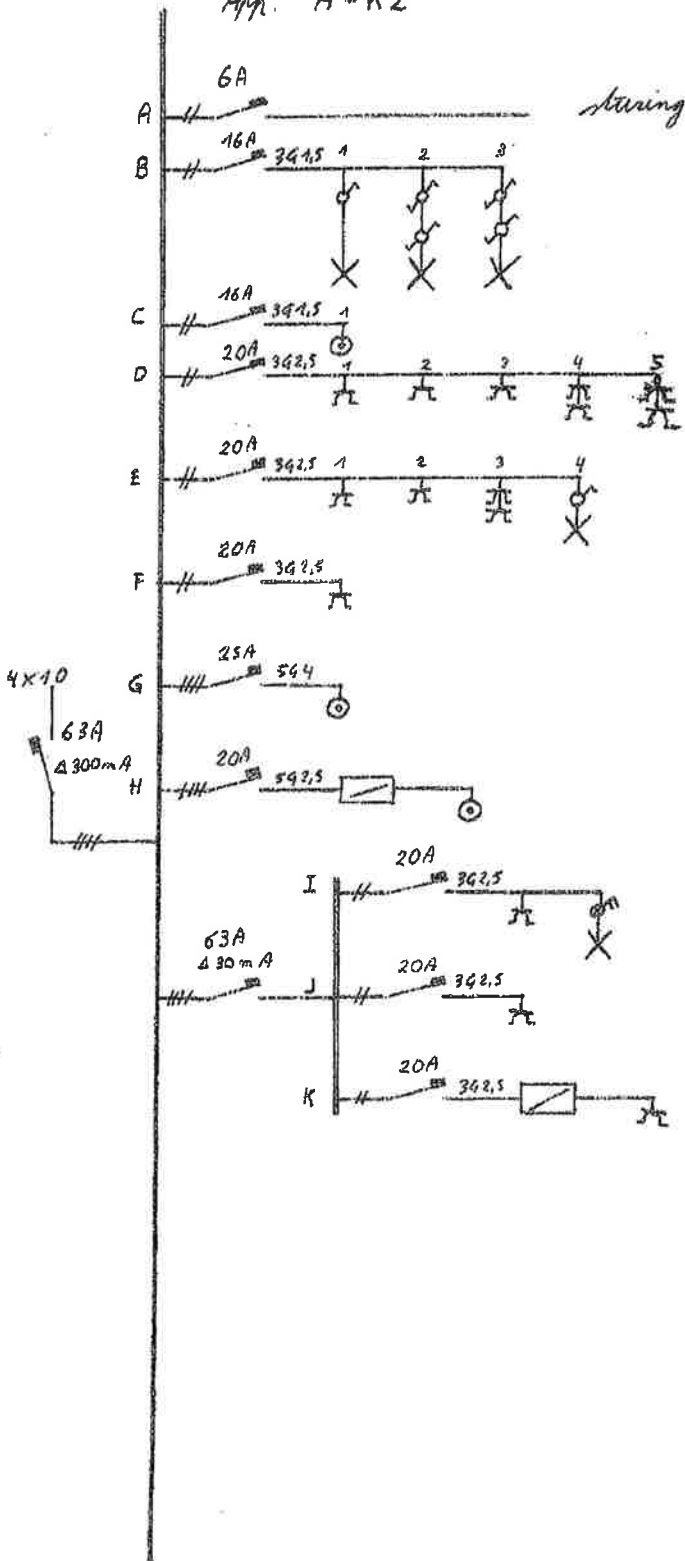

BOLS Technics N.V.
 Meerdorp 9 B-2321 MEER
 tel.: 03/315.41.93 fax: 03/315 41.94
 BTW BE 0439 561 537
 e-mail: info@bols-technics.be



Paul VAN ENST
 3303
 CENTRUM DIV.CENTRE
 GSM 0479/90.01.36
 FAX 02/384 62 86

[Handwritten signature]
 17/12/08

