

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 20/08/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 20/08/2021
Verslagnummer: 0472-210820-10

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0472

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DE BACKER TECHNICS

Adres: MOORSELBAAN 530, 9300 AALST

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: DE BOER

Adres: DIJKGRAVENSTRAAT 62, 9120 KALLO

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: DE BACKER TECHNICS

Adres: MOORSELBAAN 530,9300 AALST

BTW-nummer: 0641977474

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: ██████████

Adres: DIJKGRAVENSTRAAT 62, 9120 KALLO

EAN- code: 541448860020875859

Nummer teller: Nog te plaatsen

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen en/of de plaatsing van de CV-installatie.
- 2 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 3 De keuken is nog niet geplaatst.
- 4 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 63A

Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 22 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 04,70 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 12,00 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 20/08/2046
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.



Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0472 i.o. van de technisch directeur

20/08/21 13:51

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum


**Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:****1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:**

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.


In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.




20/08/2021-11:27 51.2589691;4.2766206

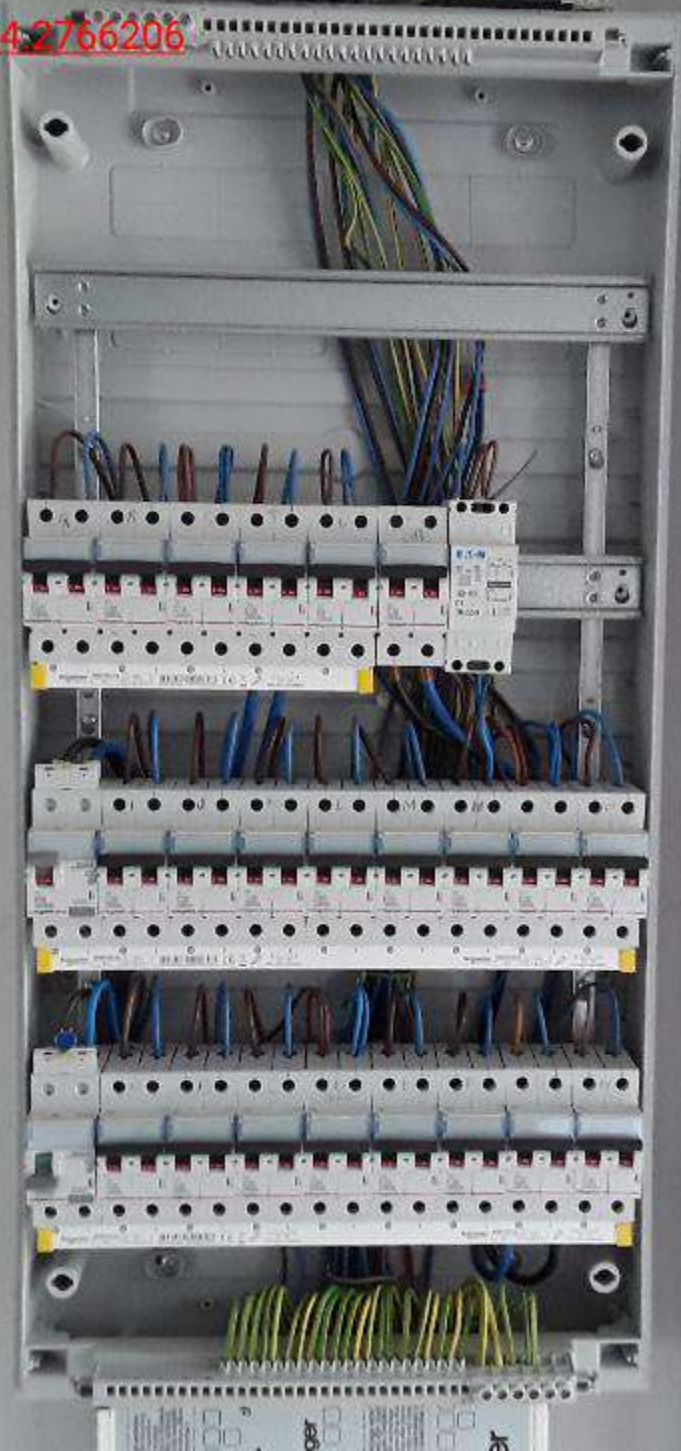

20/08/2021-11:27 51.2589691;4.2766206

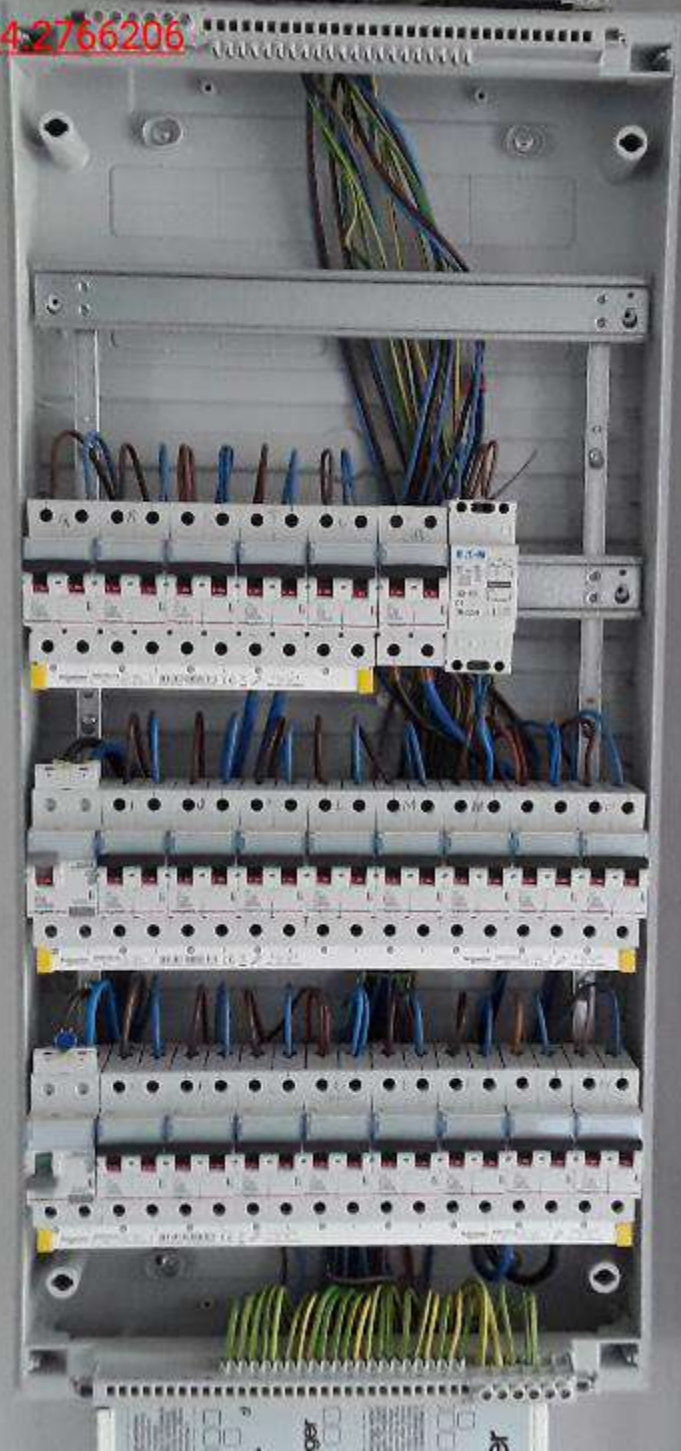

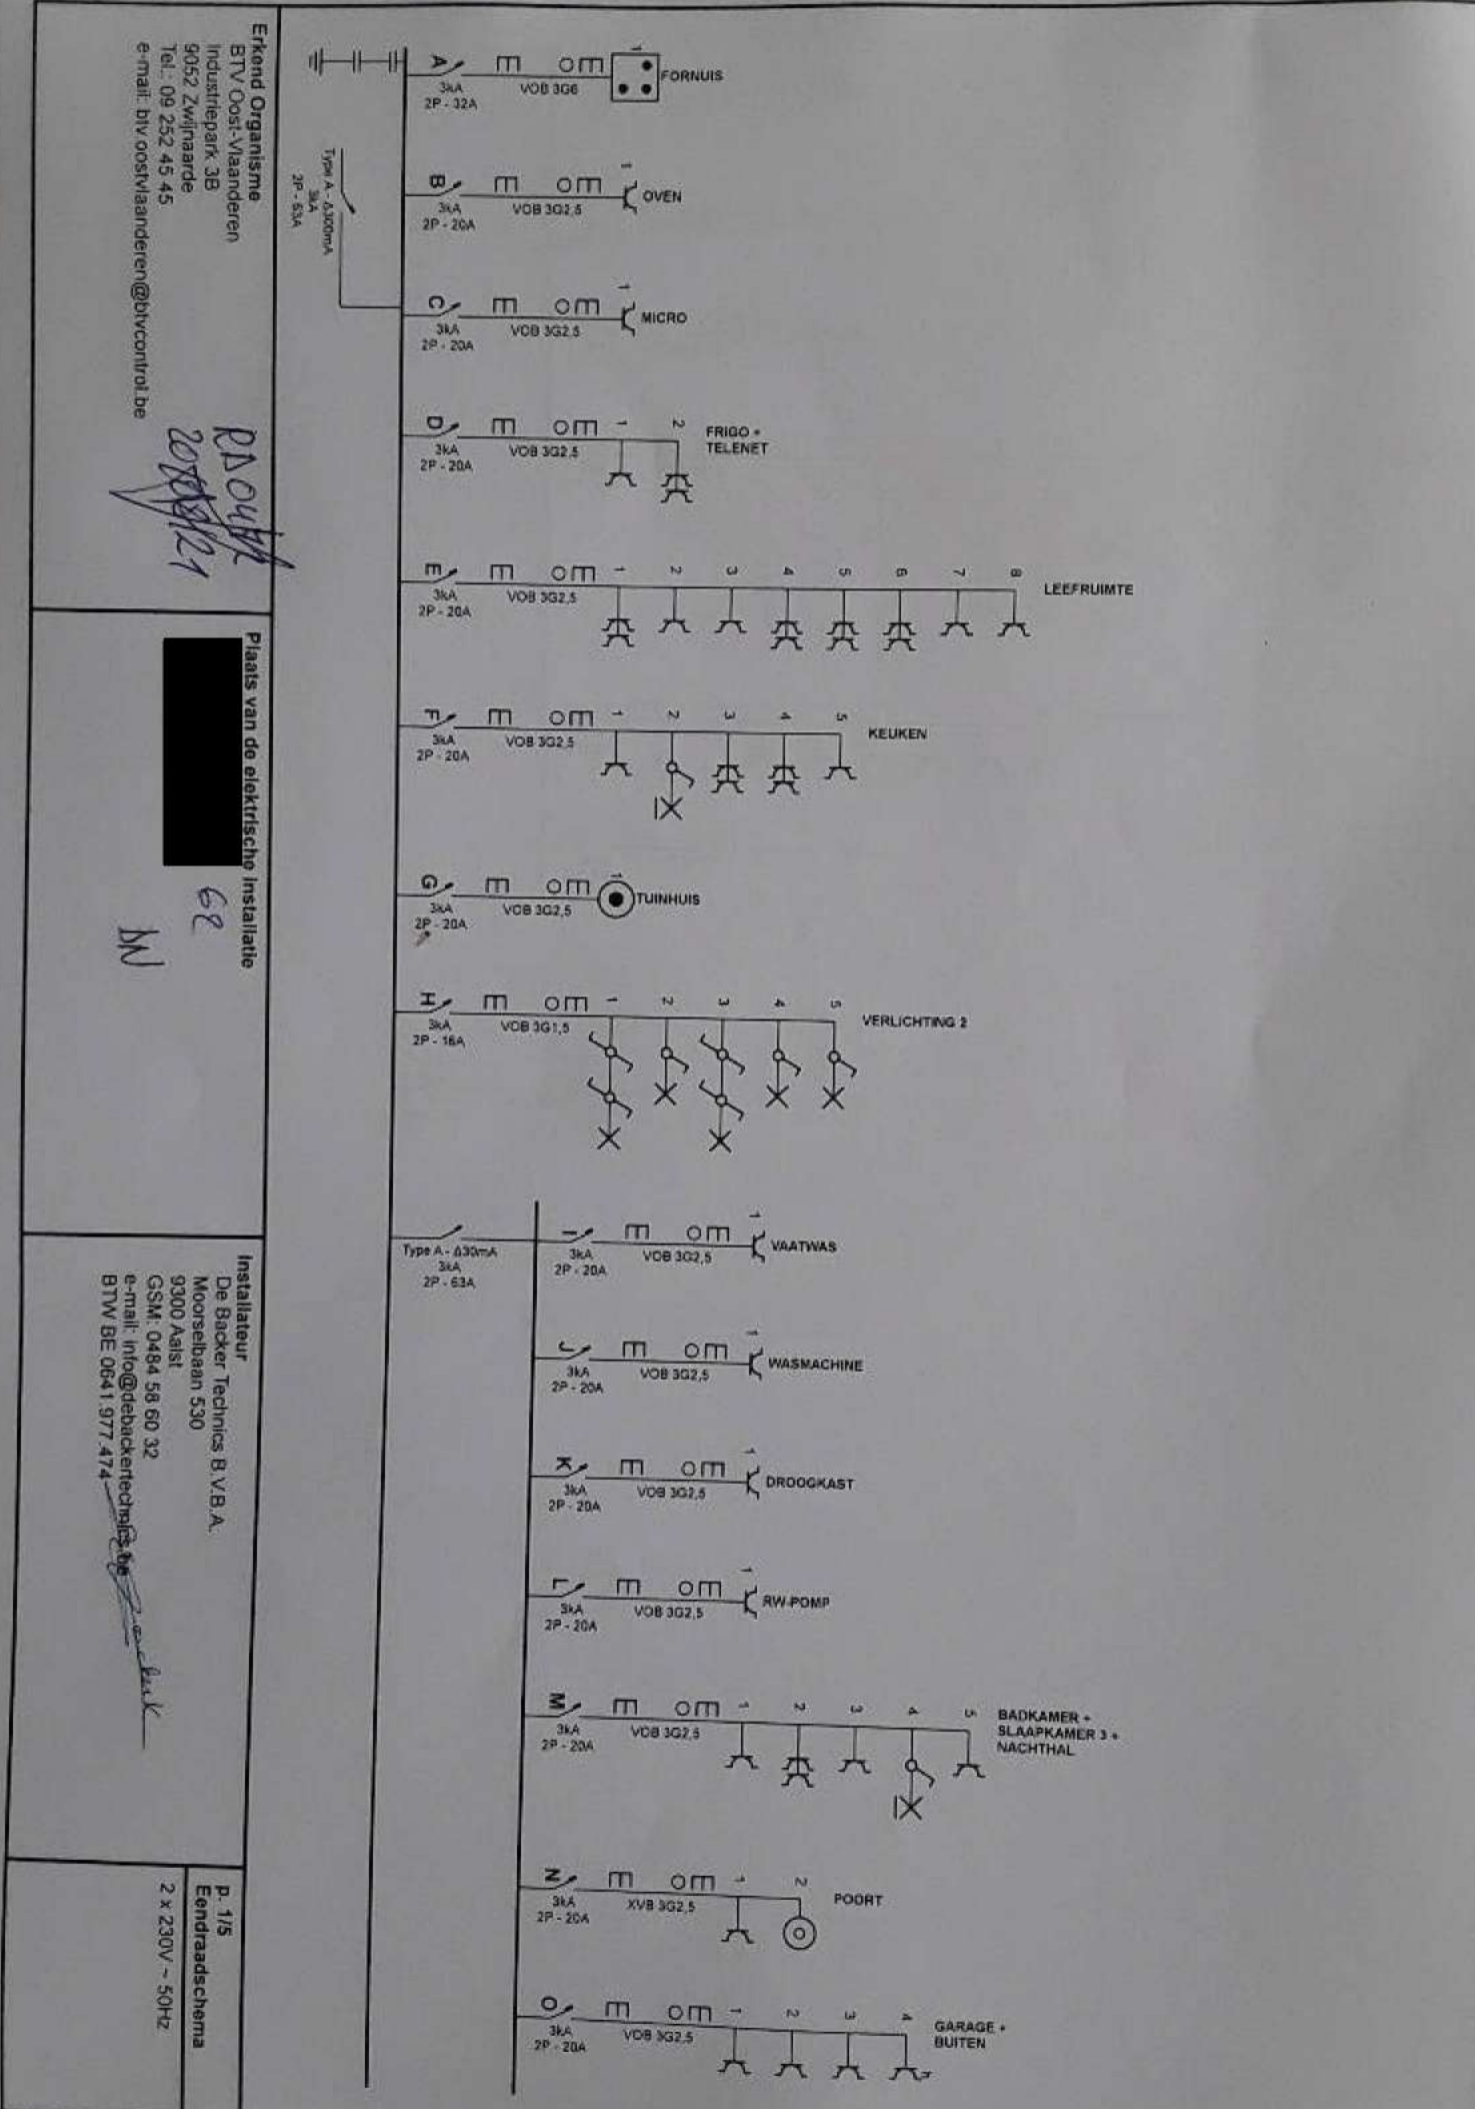


Handwritten signature and date
 20/08/21

Handwritten initials
 62
 BW

Handwritten signature
 De Backer Technics B.V.B.A.

P. 1/5
 Eindradschema
 2 x 230V ~ 50Hz

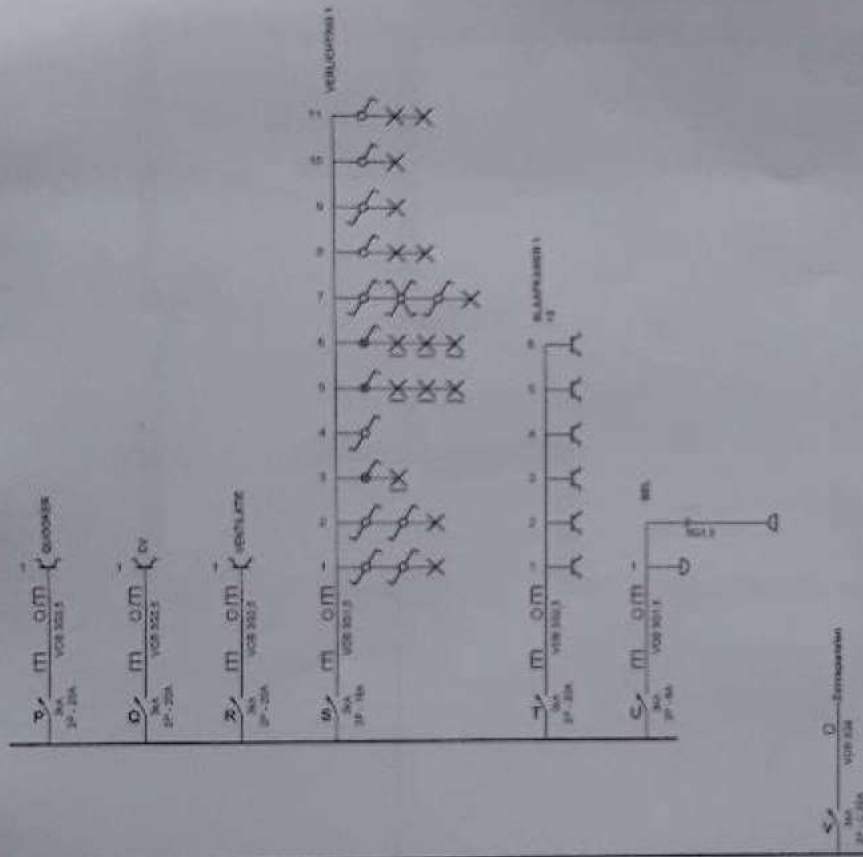

Erkend Organisme
 BTV Oost-Vlaanderen
 Industriepark 3B
 9052 Zwijnaarde
 Tel.: 09 252 45 45
 e-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be


RD 01/21
 10/08/21



3


Installateur
 De Backer Technica B.V.B.A.
 Moonselbaan 130
 9300 Aalst
 GSM: 0454 58 80 32
 e-mail: info@debacker Technica.be
 BTW BE 0541.977.474

p. 2/5
 Einddraadtekening
 2 x 230V - 50Hz

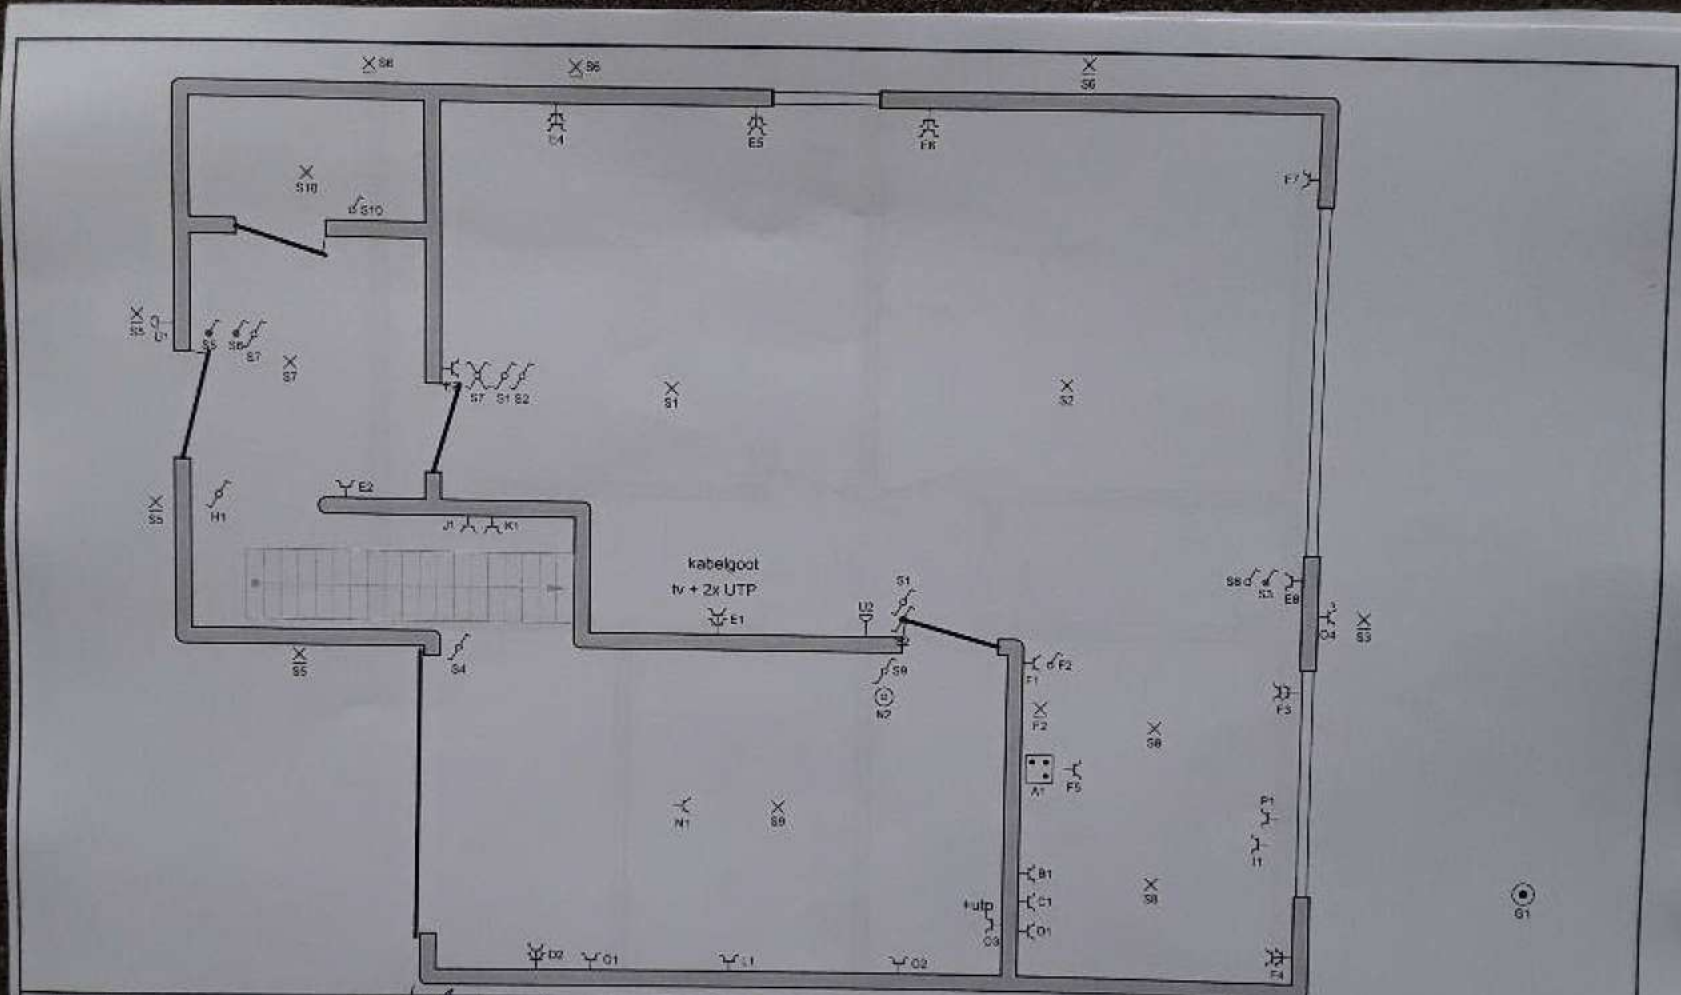

Erkend Organisme
BTW Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel : 09 252 45 45
e-mail : btw.oostvlaanderen@btwcontrol.be

RD 04/21
20/08/21



DN

Installateur
De Backer Technics B.V.B.A.
Moorselbaan 530
9300 Aalst
GSM: 0494 58 60 32
e-mail: info@debacker Technics.be
BTW BE 0641.977.474

p. 3/5
Situatieschema
2 x 230V - 50Hz

Erkend Organisme
 BTW Oost-Vlaanderen
 Industriepark 3B
 9052 Zwijnaarde
 Tel.: 09 252 45 45
 e-mail: div.oostvlaanderen@btwcontrol.be

PD Ouff
 20/08/21


Plaats van de elektrische installatie


BN

Installateur
 De Backer Technics B.V.B.A.
 Moorsebaan 530
 9300 Aalst
 GSM: 0484 58 60 32
 e-mail: info@debacker Technics.be
 BTW BE 0641 977 474

De Backer

P. 1/5
 Eindradschema
 2 x 230V ~ 50Hz

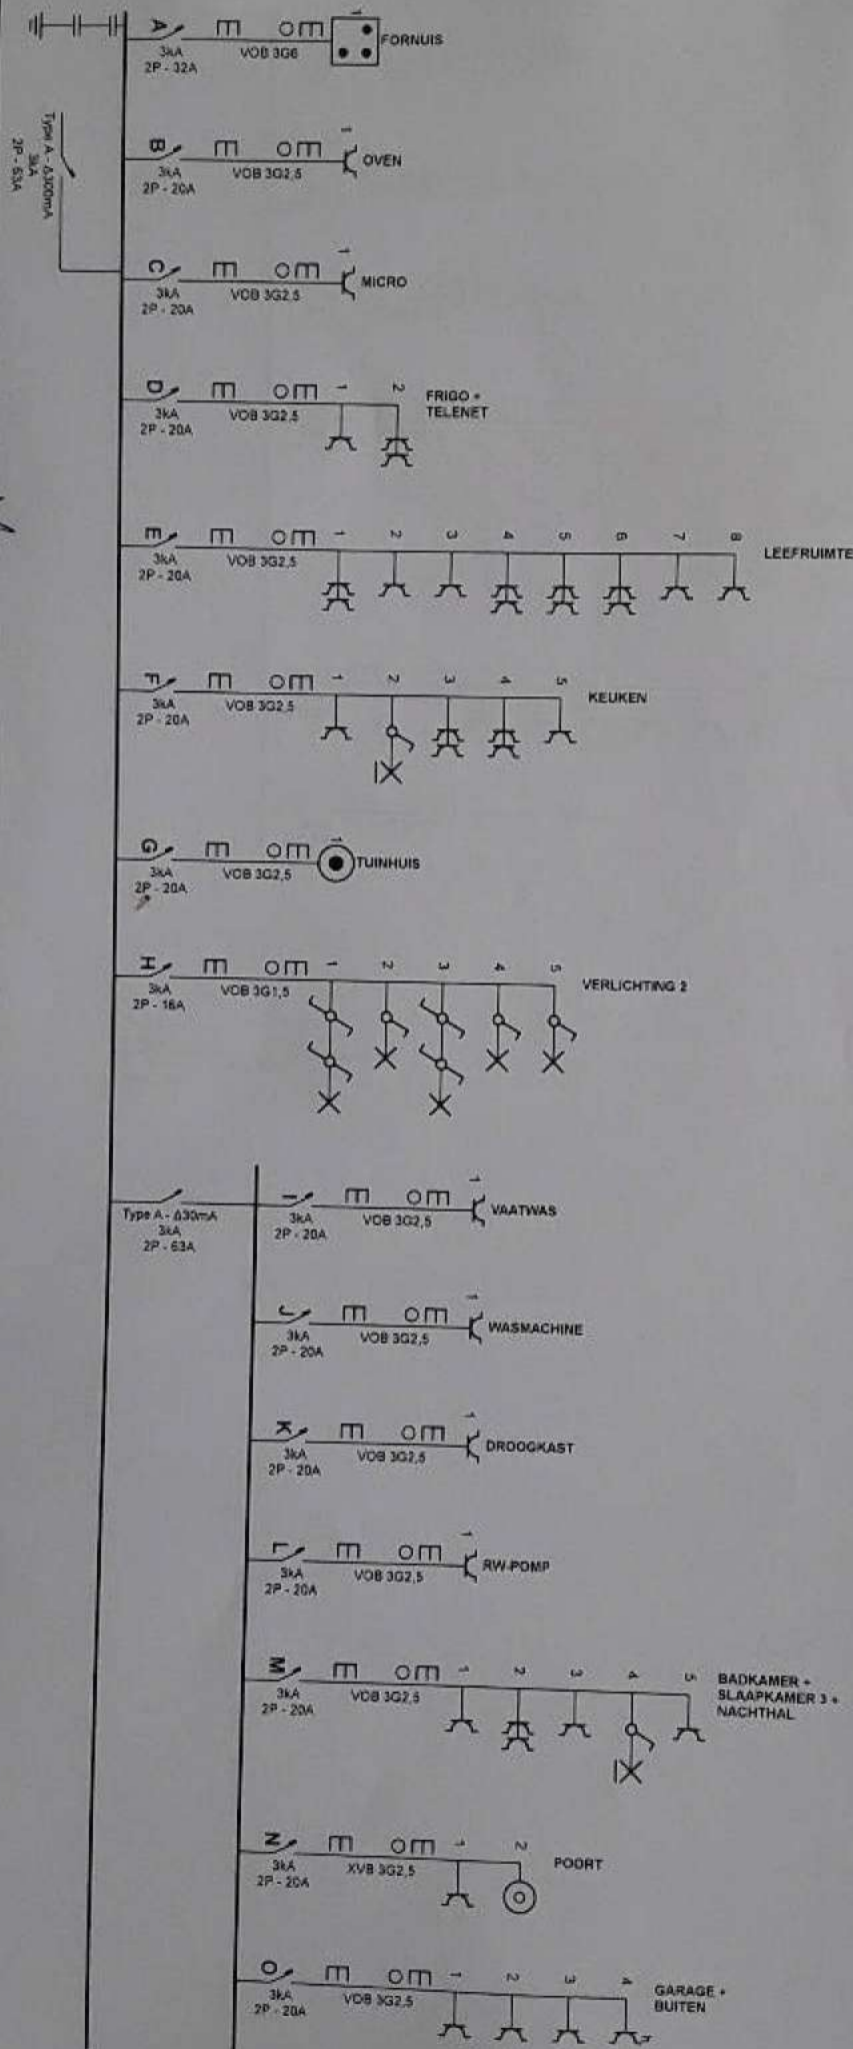


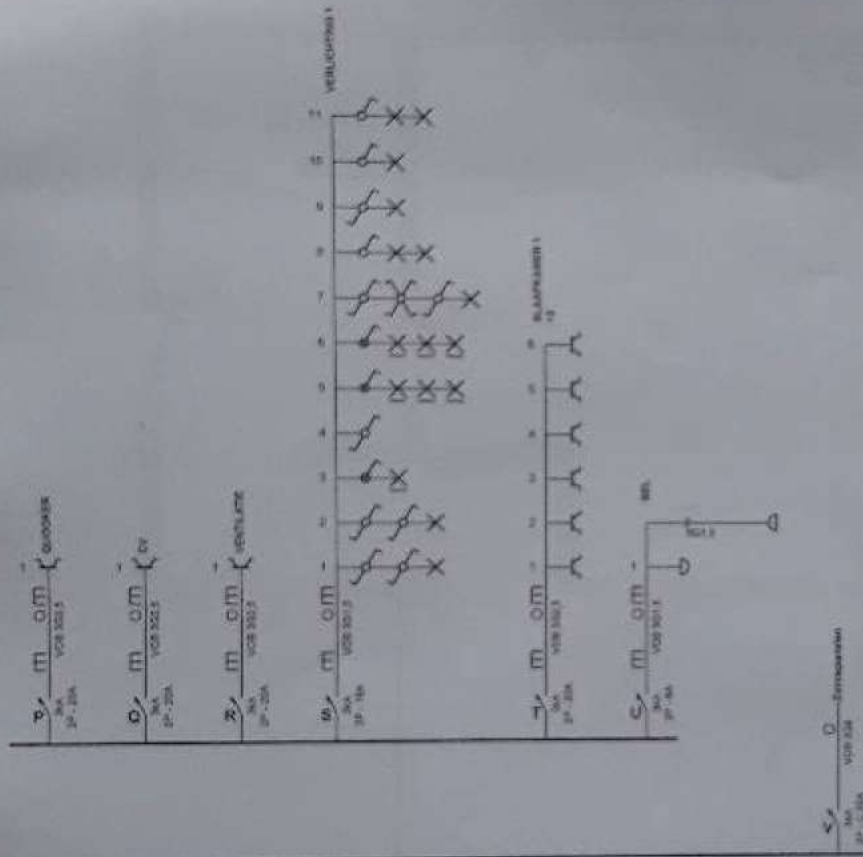

Erkend Organisme
 BTV Oost-Vlaanderen
 Industriepark 3B
 9052 Zwijnaarde
 Tel.: 09 252 45 45
 e-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

RD 01/21
10/08/21

Plaats van de elektrische installatie




BE

Installateur
 De Backer Technica B.V.B.A.
 Moonselbaan 130
 9300 Aalst
 GSM: 0454 58 80 32
 e-mail: info@debackertechnica.be
 BTW BE 0541.977.474

p. 2/5
 Einddraaftschema

2 x 230V - 50Hz

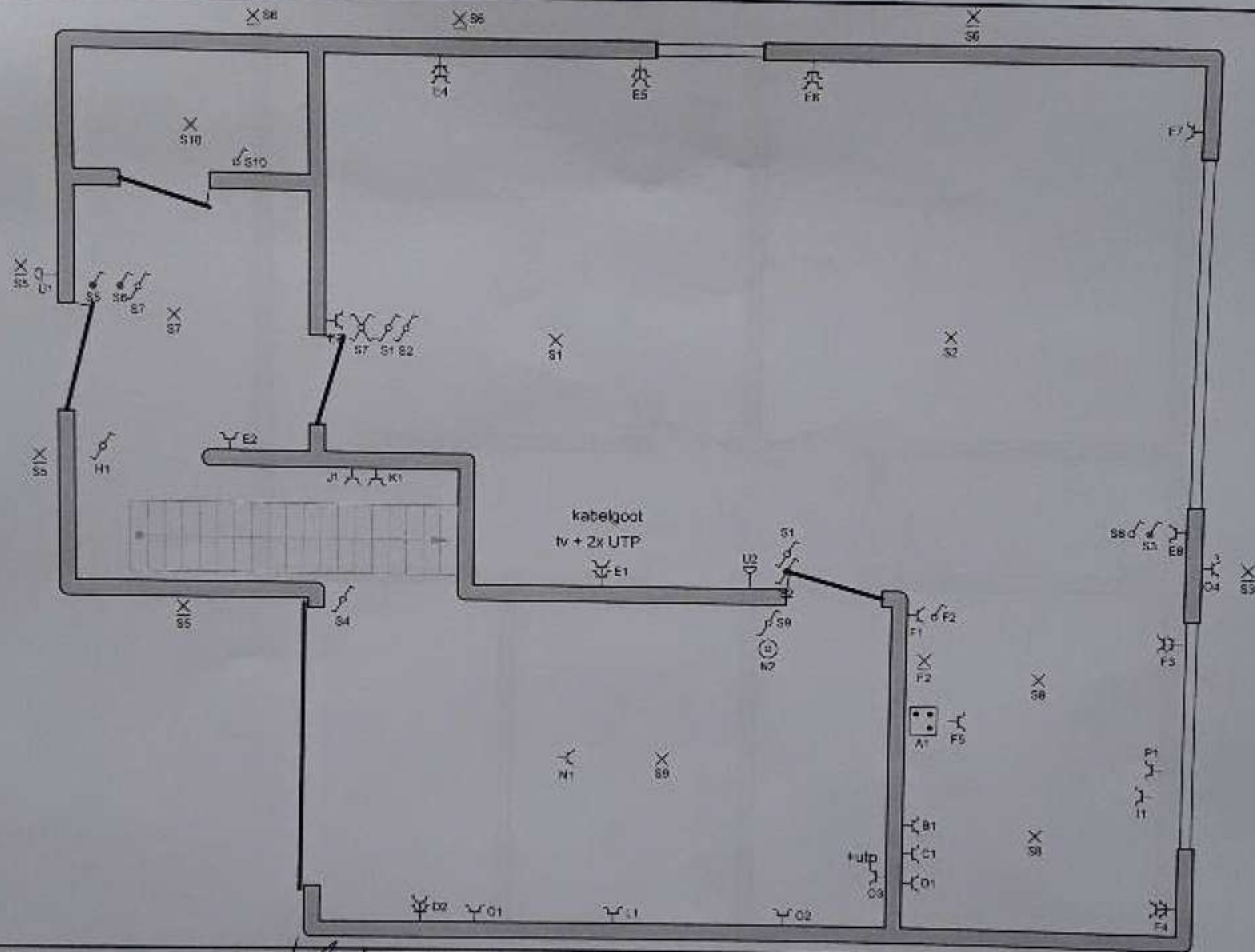

Erkend Organisme
BTW Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel : 09 252 45 45
e-mail: btw.oostvlaanderen@btvcontrol.be

RD 04/21
20/08/21

Plaats van de elektrische installatie




DN

Installateur
De Backer Technics B.V.B.A.
Moorselbaan 530
9300 Aalst
GSM: 0494 58 60 32
e-mail: info@debacker Technics.be
BTW BE 0641.977.474

p. 3/5
Situatieschema

2 x 230V - 50Hz

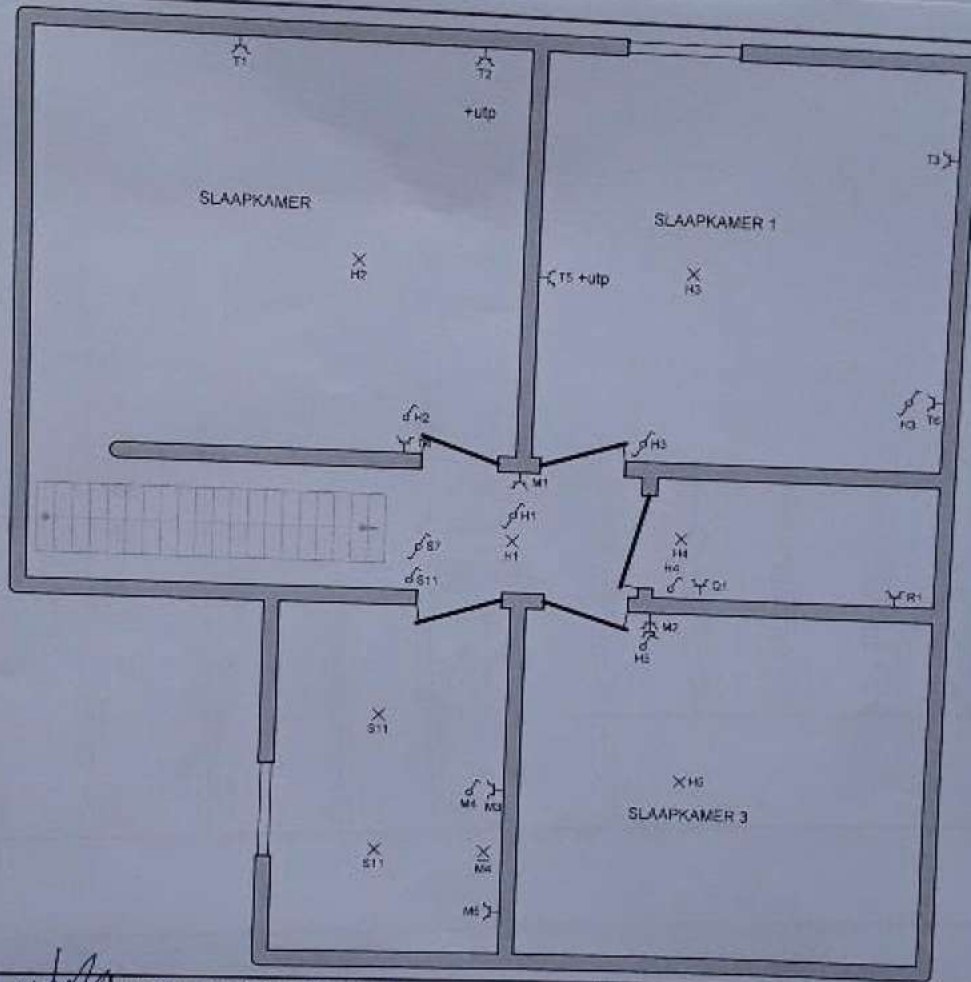

Erkend Organisme
BTV Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel : 09 252 45 45
e-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

20/08/2021
BN

Plaats van de elektrische installatie
[Redacted]

BN

Installateur
De Becker Technics B.V.B.A.
Moorselbaan 533
9300 Aalst
GSM: 0484 58 80 32
e-mail: info@debeckertechics.be
RTW BE 0841.977.474

p. 4/5
Situatieschema
2 x 230V - 50Hz