



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Verslag nr. : P0307664

CN 13646

Safety, quality and environmental services

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <input type="radio"/> Antwerpen-Limburg | tel.: 03 221 86 11 | <input type="radio"/> Oost & West -Vlaanderen | tel.: 09 244 77 11 |
| <input type="radio"/> Brabant | tel.: 02 674 57 11 | <input type="radio"/> Wallonië | tel.: 081 432 611 |

Resi code:

73

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>Neel Tack</u>	Naam, voornaam : <u>Schallaeck</u>	
	Adres : <u>Wolvensteerlaan 41</u>	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <u>2850 Boom</u>	
BTW nr.: BE <u>0816 774 030</u>	Tel. : / /	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> ① Wooneenheid
	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input checked="" type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaren	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	<input type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : <u>10175630</u>	meterstand dag : <u>6-1351</u>	nacht :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input checked="" type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	nr. :	
	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input checked="" type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>AVB</u>	<input type="radio"/>	
Opmerkingen	Algemene differentieelstroominrichting : <u>03</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>7</u>
	<input type="radio"/> zie bijlage(n)		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input type="radio"/> Materieel	<input type="radio"/> I>/doorsnede	<input type="radio"/> Schema's
<input type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>1175</u> Ω	<input type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>250</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input checked="" type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="radio"/> Nihil
Opmerkingen	<input type="radio"/> Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

<input type="radio"/> De nieuwe installatie	<input checked="" type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.
<input type="radio"/> De bestaande installatie	<input checked="" type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 21.05.1208 (*) door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : W. Lambaert Agent nr. : 3074 Datum : 21.05.1208

Bijlage(n) : Situatieschema('s) : 2 Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

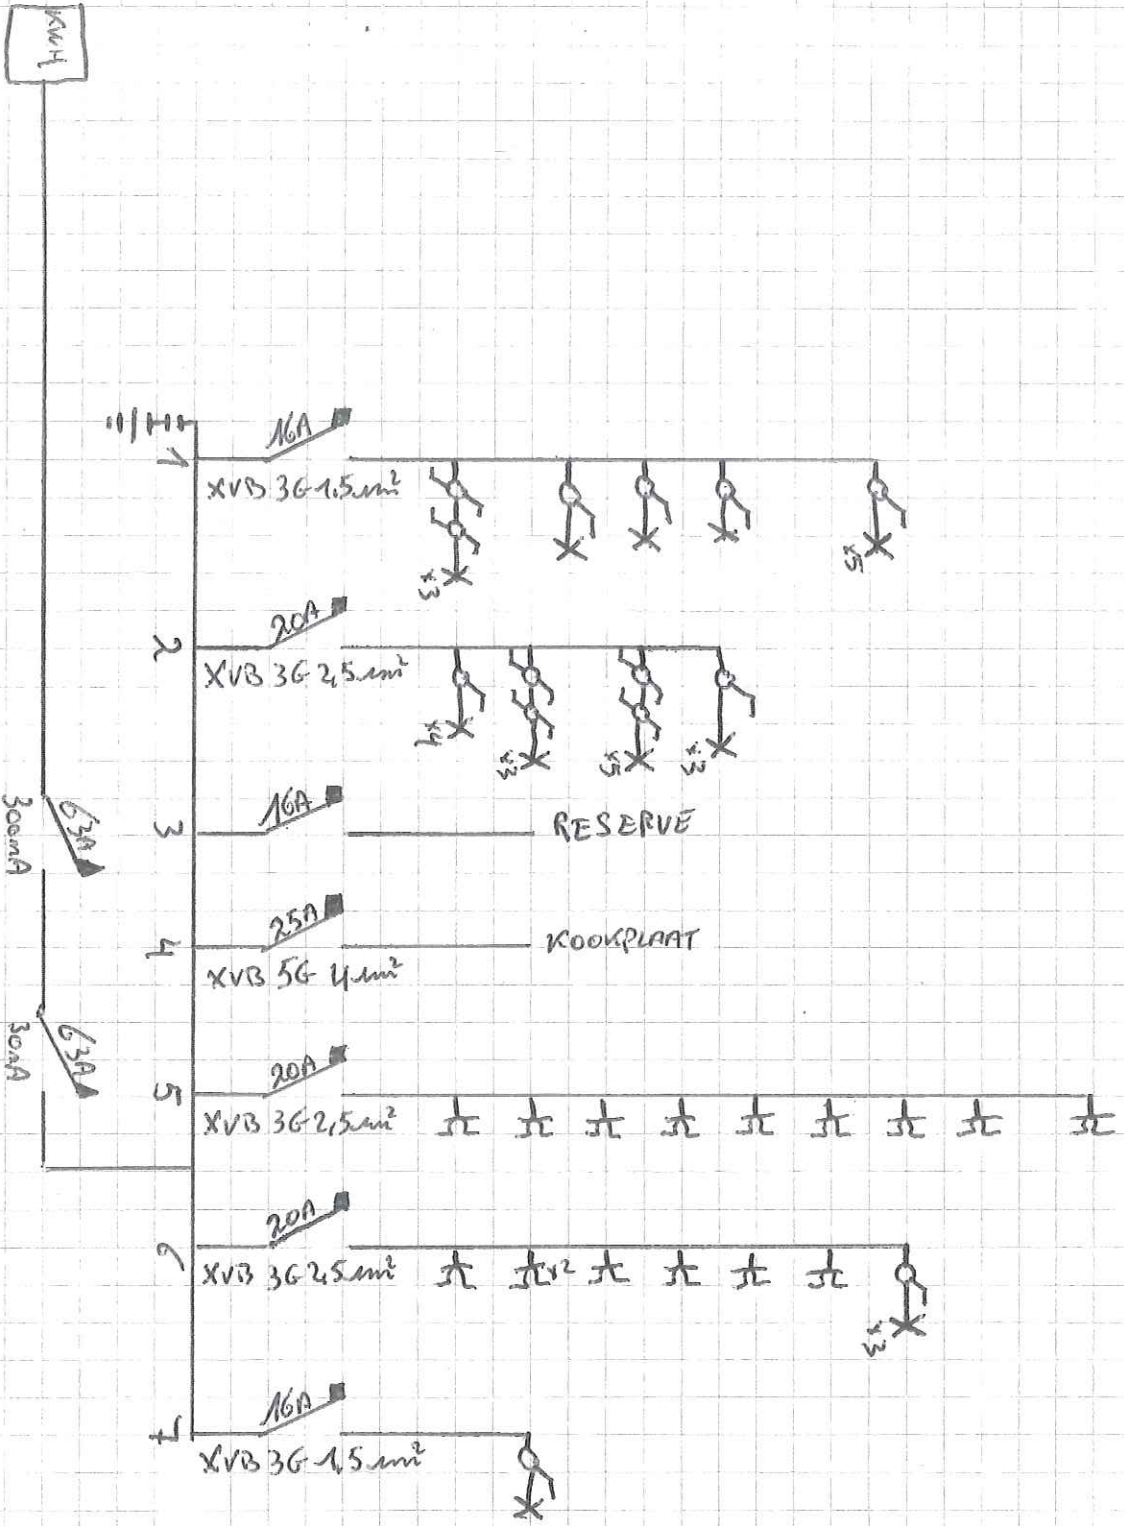

FAM - SCHOUWERT

VLOOSSTERSRAAT 41

2850 BOOM

AZW TACK MICH

SCHOFFENSI STEENWEG-160

2100 DEURVE

BSTW - 0876 774050

KS



VERBEEK Kwak
Inspecteur
0475 / 90 11 79

