ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/06/2026 **Inspecteur:** Tom Anthonis **Mentor:** **Installateur:** PSC ELECTRO BVBA
ID-label: - **Klantreferentie:** -

B.T.W. nr.:BE 0808 390 179

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251385

Datum verslag: 10/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Vuurkruisenlei
Huisnummer	1
Busnummer	-
Postcode	2930
Gemeente	BRASSCHAAT
Land	België

Eigenaar

Naam	VME Vuurkruisenlei 1
Straatnaam	Vuurkruisenlei
Huisnummer	1
Busnummer	-
Postcode	2930
Gemeente	BRASSCHAAT
Land	België

Installateur

Naam	PSC ELECTRO BVBA
BTW nr.	BE 0808 390 179
Telefoonnummer	+32 497 45 42 49
E-mail	administratie@pscelectro.be

Type : algemene delen **EAN** : 54144 **Teller Nr.:** : 5470141

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 8.3.2 en 4.2.4.4.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 20 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 3
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 999 MΩ RE: 5.20 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I^2t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
zie schema	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		
Uitwendige invloeden	NVT				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/6/2031

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.


Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:00 tot 15:00

De inspecteur Tom Anthonis

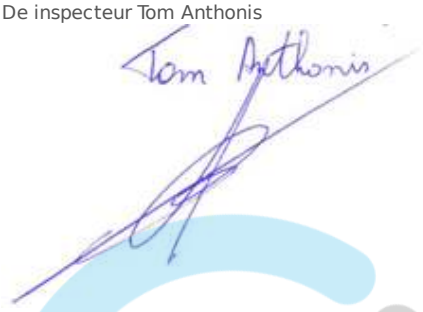

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/6/2031	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


CONTROLE
ACEG
A
B
C
300mA
I. On
TX³
40A
C16
legrand



GEMEENSCHAP
CONTIGEA
68
1 10 6 4 3, 4
kWh
TYPE B74
N° 547014
220V
C:450tr/kWh
(10)40A
1223-A-62


ELVOX ITALY
Art.
831
PRI F1-F 0,25 AL
230 V 50 – 60 Hz
SEC F2 – F 1,6 AL
10-15V 30VA interm. operation
CEI-EN 60065
FUSE
230V~50Hz
16A
vynckier
A
B
C
300mA
40A
C16
C16
C16
legrand

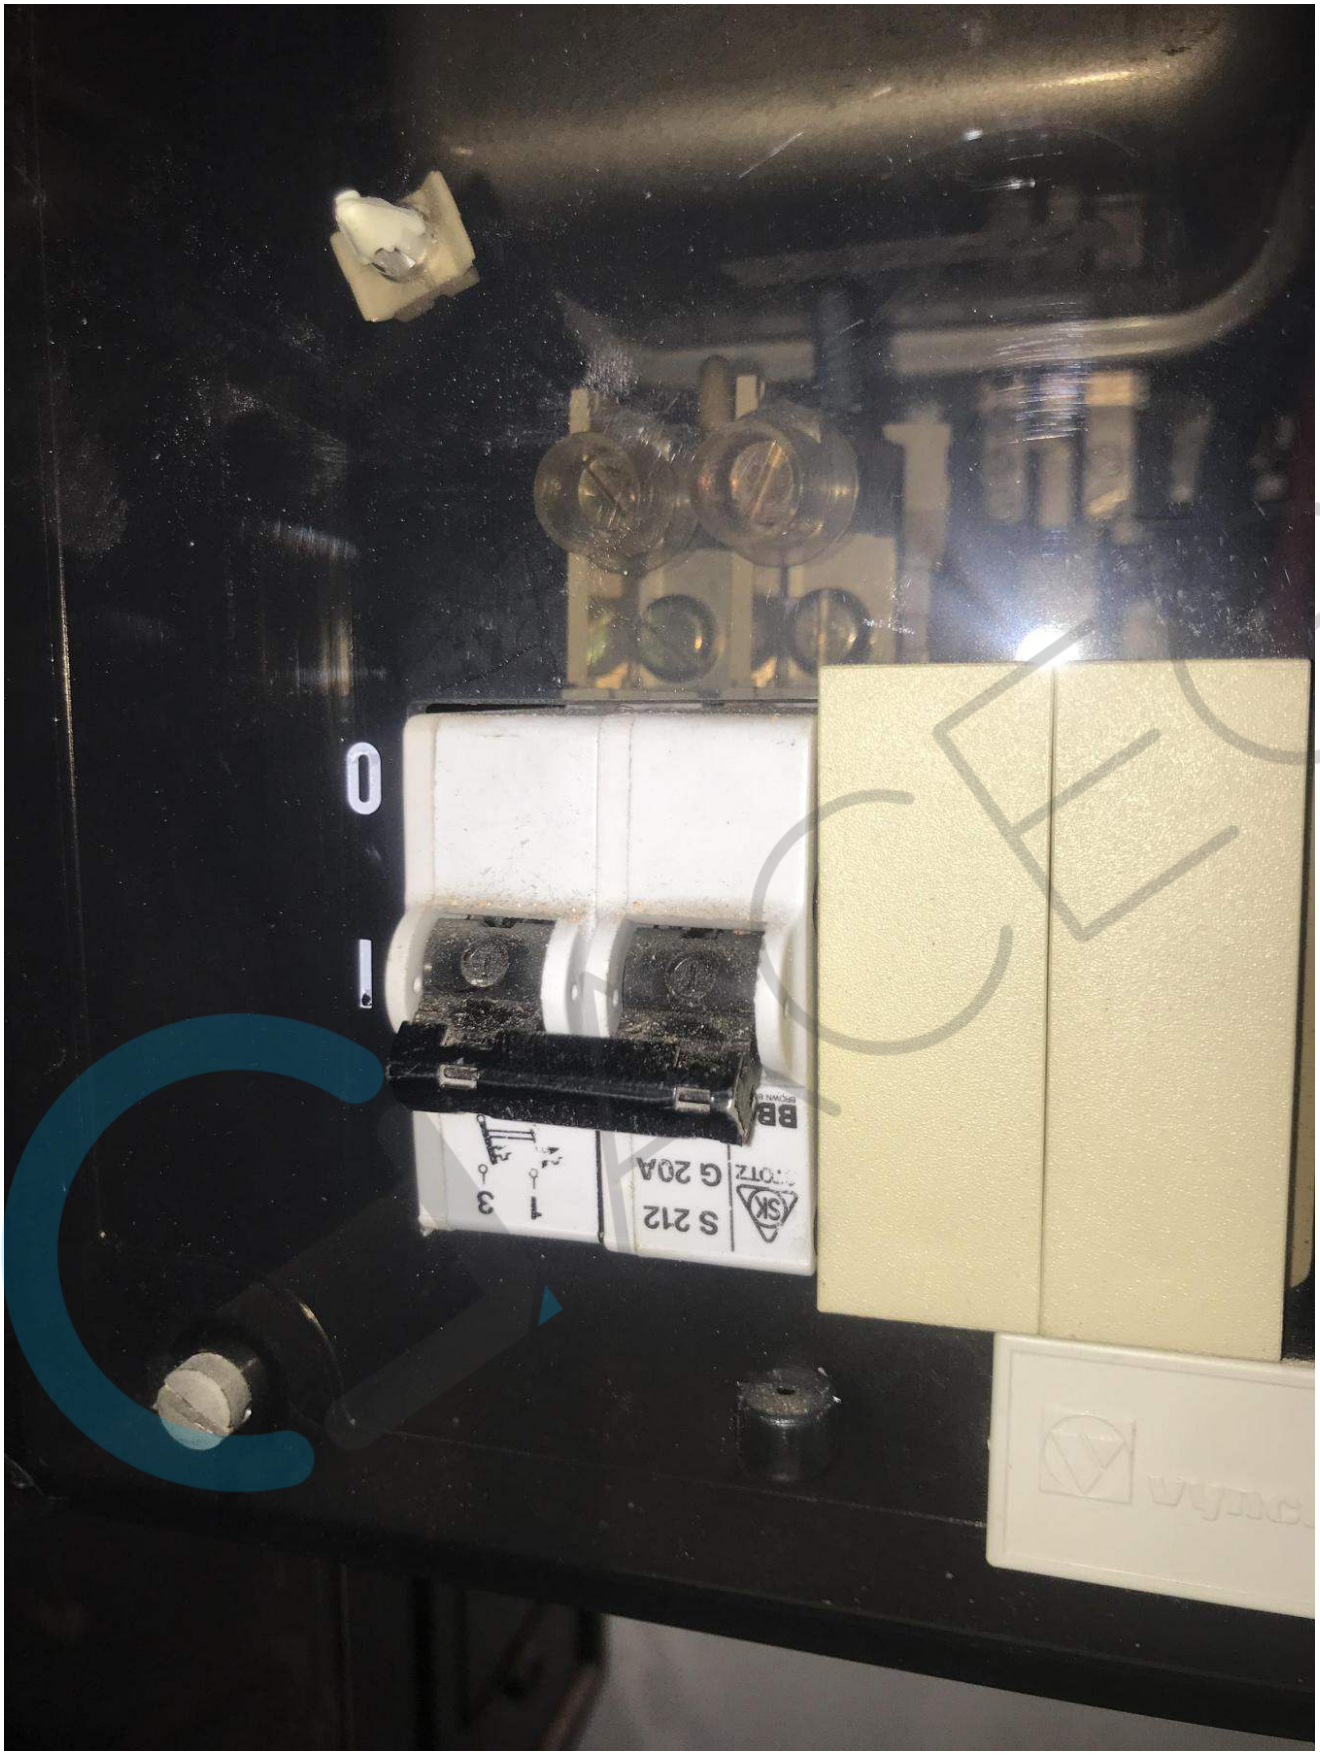
0
I
S 212
G 20A
1
3


Earth
Re
5.20 Ω
13:45
Rc
0.0 kΩ
Rp
0.0 kΩ
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155


R iso
>999 MΩ
Riso
525 V
500 V
L2/L3
Uiso
Type Riso
13:47

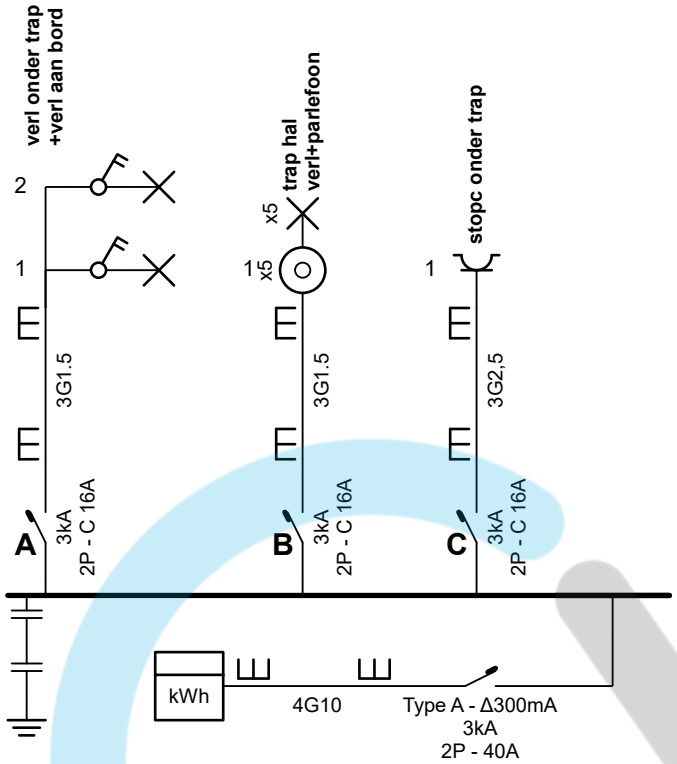

ACEG

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

10/06/2026

Plaats van de elektrische installatie
janssen en jassen
vuurkruidlei 1.3
2930 braschaat


Installateur
P.S.C. Electro bv
Starrenhoflaan 44 Unit 6
2950 Kapellen
GSM: 0497 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BE 0808.390.179

Eendraadschema

Datum: 13/05/2026

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-06-09 10:08:19

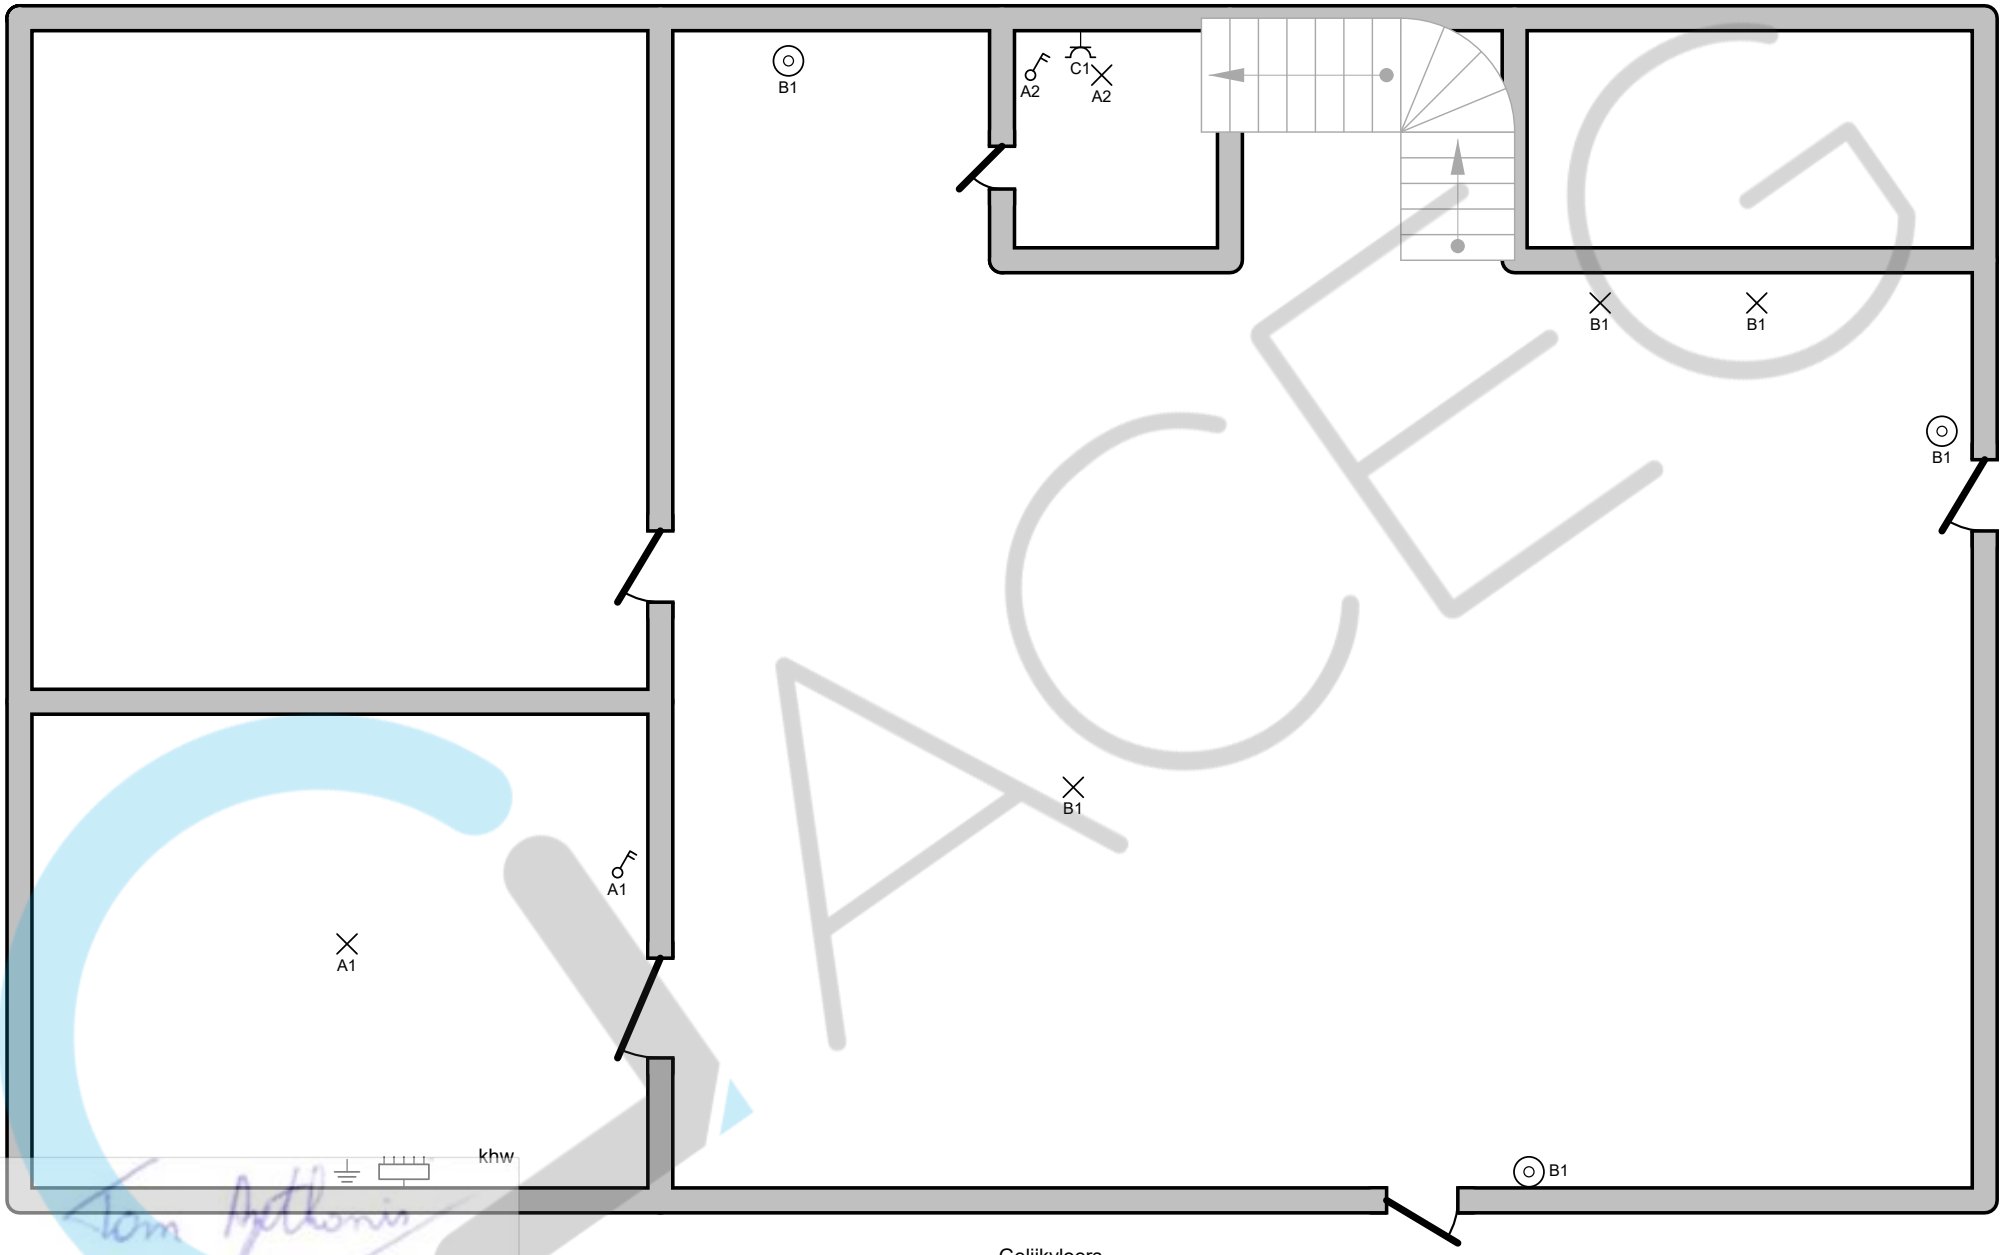

Gelijkvloers

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

10/06/2026

Plaats van de elektrische installatie
janssen en jassen
vuurkruidlei 1.3
2930 braschaat


Installateur
P.S.C. Electro bv
Starrenhoflaan 44 Unit 6
2950 Kapellen
GSM: 0497 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BE 0808.390.179


p. 2/4
Situatieplan

Datum: 13/05/2026

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-06-09 10:08:19

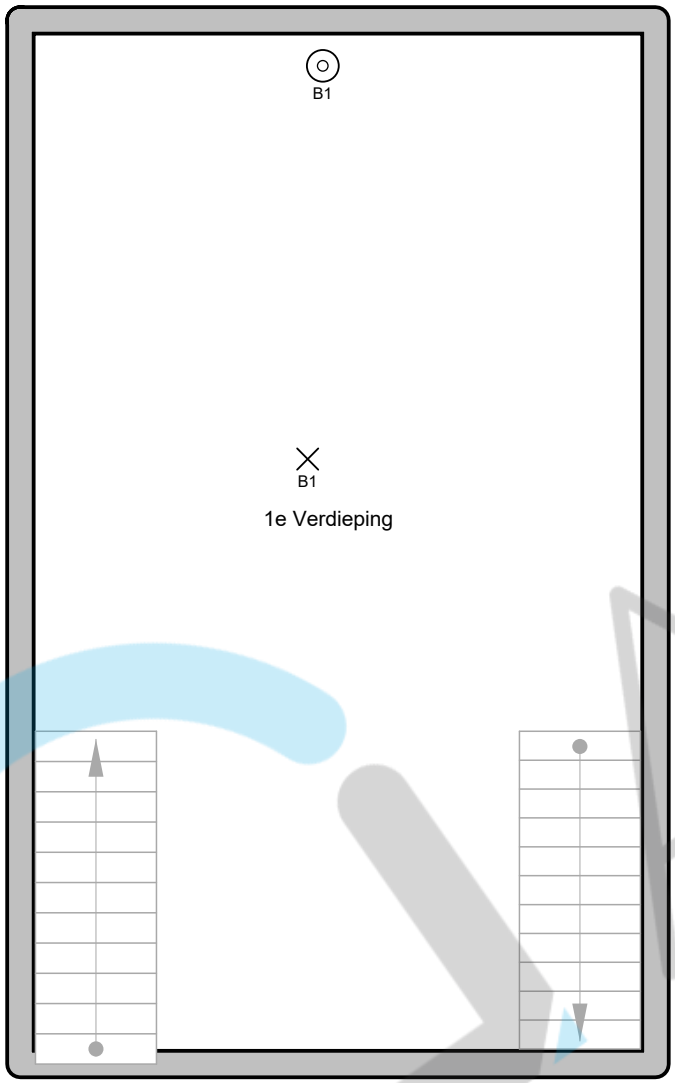

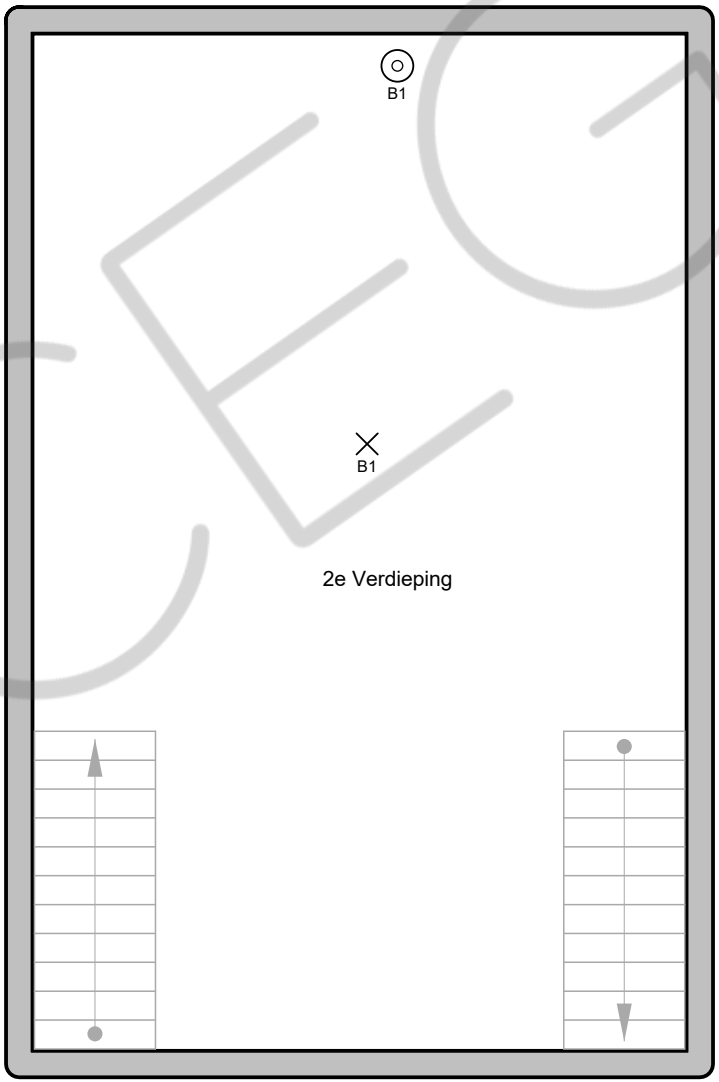

ACEG

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

10/06/2026

Plaats van de elektrische installatie
janssen en jassen
vuurkruidlei 1.3
2930 braschaat

Installateur
P.S.C. Electro bv
Starrenhoflaan 44 Unit 6
2950 Kapellen
GSM: 0497 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BE 0808.390.179

Situatieplan

Datum: 13/05/2026

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-06-09 10:08:19

A	verl onder trap +verl aan bord
B	trap hal verl+parlefoon
C	stopc onder trap

ACEG

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

10/06/2026

Plaats van de elektrische installatie
janssen en jassen
vuurkruidlei 1.3
2930 braschaat

Installateur
P.S.C. Electro bv
Starrenhoflaan 44 Unit 6
2950 Kapellen
GSM: 0497 45 42 49
e-mail: info@pscelectro.com
BE 0808.390.179

Lijst Kringen

Datum: 13/05/2026

2 x 230V ~ 50Hz

V.2026-06-09 10:08:19