



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Oliefslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 35 2100 4144 1402 • BIC: GERABEBB

Verslag nr. :

4402-23-06-17-001

- Bollebergen 2a bus 12, 8052 Gent
- Jan Oliefslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 25, 2140 Antwerpen
- Rue Philippe Lejeune 11, 5032 Gembloix

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 874 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloix@vincotte.be



N 160503

Resi code: 13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : De Wolf Naam, voornaam : Floris IEP YJPEL
 Adres : 2650 BDEGEM
 Ident. Kaart nr. : 0401 033 489 Post nr. + Stad : 2650 BDEGEM
 BTW nr.: BE 0401 033 489 Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis **Wooneenheid**
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 **Huishoudelijke werkeenheden**
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art **Gemeenschappelijke delen**
 Art 276 : verzwareing Art 276bis : verkoop van een wooneenheid Art ... Art **Werkeenheden**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers : EAN 5371514 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 5371514 meterstand dag : 41194 nacht : kWh excl. nacht meter :
 Bescherming aansluiting (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 130 nr. : meterstand :
 Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode :
 Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 6 mm² - Type : VOB
 Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 3
 Orzie bijlage(n) :

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : 220 Ω Algemeen isolatieniveau : 0.5 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
 Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie : /
 Nihil
 Inbreuken Bestaande installatie : /
 Nihil
 Opmerkingen : 1216 store BAD WANKEN PG TG VOOR 1216M OF VAN DIENST MENEM. Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 23/06/2017
 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : DE PAUWS Agent nr. : 466 Datum : 23/06/17
 Bijlage(n) : Situatieschema(s) : Eéndraadsschema(s) :

Voor de directeur general : Handtekening [Signature]
 - Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

ELEKTRICITEITSWERKEN

De Wolf Fr & Zn Bvba

Oude Vaartstraat 83
B - 2520 Ranst.

Tel 03 / 485 53 51
Fax 03 / 475 03 47
Gsm 0495 / 50 85 53
E - Mail bvba.de.wolf@skynet.be
Reg.nr 02.25.11
Rpr Antwerpen
Btw be 407 093 459


*
Mevr. Willems
Molenlei 47
2650 Edegem.

*

Ranst, 24/06/2017

Aanpassingswerken elektrische installatie.

Omschrijving	Aantal	Euro
zekeringkast 1rij	1	67,19
zekeringkast 2rij	1	89,16
differentieel 4p40a300ma	1	105,30
differentieel 4p40a30ma	1	116,59
automaat 2p16a	6	87,66
automaat 4p32a	3	145,08
kabeermateriaal	1	32,50
verbindingsklem	7	27,37
allerlei bevestiging , dichting en klein materiaal	1	17,50
werk - verplaatsing 2x4,30h	9	540,00
keuring , schema opmaken , aanwezig bij keuring	1	375,00
	excl. btw	<u>1 603,35</u>

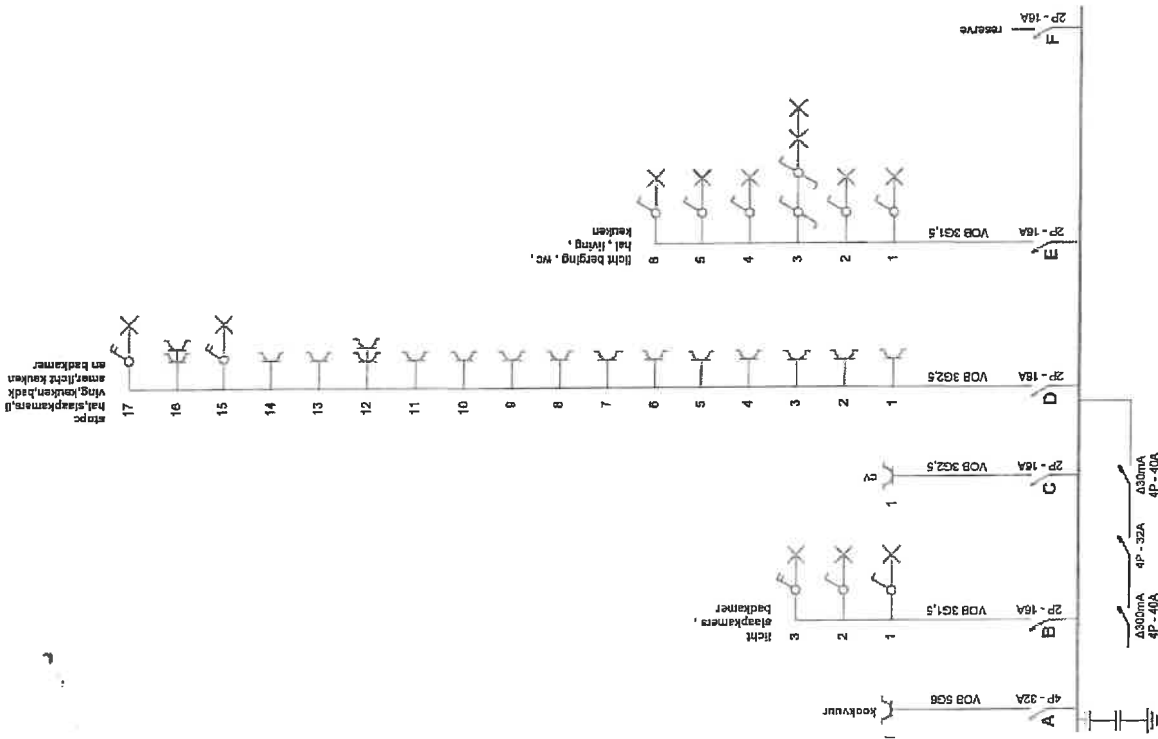

Plaats van de elektrische installatie
 Willems - Terpocht
 Molenvlei 47 app 2links
 2650 Edegem.

SERGE DE PAUW
 INSPECTEUR
 0491/35.69.68



Installateur
 Elektricitéswerken De Wolf bvba
 Oude Vaartstraat 83
 2520 Ranst
 Tel.: 03/485.53.51
 Fax: 03/475.03.47
 e-mail: info@dewolf-elektro.be
 BTW BE 0407.093.459

p. 1/3
Eendraaatschema
 3 x 400V + N ~ 50HZ


- A kookvuur
- B licht slaapkamers , badkamer
- C cv
- D stopc hal,slaapkamers,living,keuken,badkamer,licht keuken en badkamer
- E licht berging , wc , hal , living , keuken
- F reserve



Plaats van de elektrische installatie
 Willem - Tienpondt
 Molenviel 47 app 2links
 2650 Edegem.

Installateur
 Elektriciteitswerken De Wolf bvba
 Oude Vaartstraat 83
 2620 Ranst
 Tel : 03/485.53.51
 Fax: 03/475.03.47
 e-mail: info@dewolf-elektro.be
 BTW BE 0407.093.459

p. 3/3
 Lijst Kringen
 3 x 400V + N ~ 50Hz

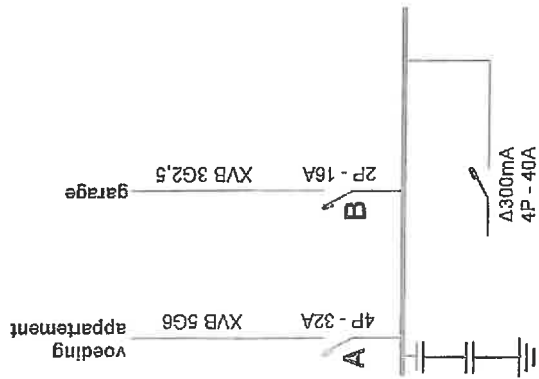

Plaats van de elektrische installatie
 Willems - Tienpondt
 Molentel 47 app 2links
 2660 Edegem.

Installateur
 Elektriciteitswerken De Wolf bvba
 Oude Vaartsstraat 83
 2520 Ranst
 Tel.: 03/485.53.51
 Fax: 03/475.03.47
 e-mail: info@dewolf-elektro.be
 BTW BE 0407.093.459

p. 1/3
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Plaats van de elektrische installatie
Willems - Tienpondt
Molentui 47 app 2links
2650 Eddegem.

Installateur
Elektriciteitswerken De Wolf bvba
Oude Vaartstraat 83
2620 Ranst
Tel.: 03/485.53.61
Fax: 03/475.03.47
e-mail: info@dewolf-elektro.be
BTW BE 0407.093.459

p. 2/3

Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

A voeding appartement

B garage

Plaats van de elektrische installatie
Willems - Tienpondt
Molenlei 47 app 2links
2650 Edegem.

Installateur
Elektricitetswerken De Wolf bvba
Oude Vaartsstraat 83
2620 Ranst
Tel.: 03/485.53.51
Fax: 03/475.03.47
e-mail: info@dewolf-elektro.be
BTW BE 0407.093.459

p. 3/3

Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz

Elektriciteit - Sanitair - Elektrische Verwarming

Oude vaartstraat 83
2520 Ranst
Tel 03 / 485 53 51
Fax 03 / 475 03 47

Mevr. Willems
Molenlei 47
2650 Edegem.

FACTUUR

	<u>BTW-ID Afzender</u>	<u>Referentie</u>	<u>Factuurnummer</u>	<u>Datum</u>
	407.093.459	Willems	2017141	24/06/2017
Aantal	Omschrijving	Eenheidsprijs	Totaal	
	Uitvoering aanpassingswerken elektrische en keuring installatie.			
	Voor de som van,	1.603,35		1.603,35

Contant betalen.

Werken uitgevoerd aan een particuliere woning ouder dan 10 jaar. Verlaagd BTW tarief van toepassing

Totaal excl	€	1.603,35
+ 6,00% BTW	€	96,20
Te betalen	€	1.699,55

BTW BE 0407.093.459

RPR Antwerpen

Reg.nr. 02.25.11

Fortis BE16 2200 2550 5174 KBC BE82 4079 0100 2168