


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Sint Bernardsesteenweg 236 app 3C bus 9, 2020 Antwerpen
 Naam eigenaar
 Adres eigenaar
 Type object
 EAN-code niet beschreven
 Aard installatie wijziging
 Doel onderzoek wijziging

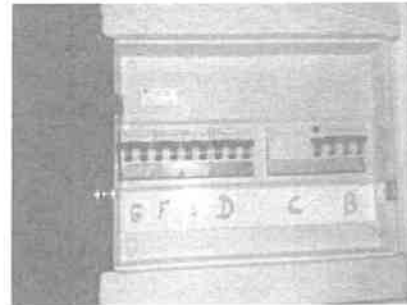

Het onderzoek is verricht op 6/12/2016 volgens artikel art 271 en 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3 x 230 (3f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	6i	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	32	Aantal stroombanen per verdeelbord	4

Metingen

Ra / Zs (Ω)	14 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. NIHIL

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / gaten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: na okt 1981
 Zie schema's voor de omschrijving.

Besluit

De installatie is conform het AREI. Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 6/12/2041 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 6/12/2016

Naam agentonderzoeker: Omar Rahmouni

Handtekening:



Omar Rahmouni

Reserveringen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afdrop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dit tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie van de Vlaamse Reguleerder voor de Elektriciteitsmarkt.