



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/001

Original



Votre numéro de client :



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège



Effectué le :

07/11/2024 09:17 - 13:21



Effectué par : LAURENT LALOUX (3892)

Conforme

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vincotte	100 305 621
Adresse	Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	69389021
Compteur index jour	29088
Précision Installation	Commun
Installation contrôlée	- Parties communes d'un ensemble résidentiel
Type d'installation	Installation non-domestique

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020
Dérogations appliquées	- Partie 8

VINCOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission : 07/11/2024

1 / 9



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/001


DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	16
Tension (V)	- 230 V AC


DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : Commun

Nombre de circuits 5

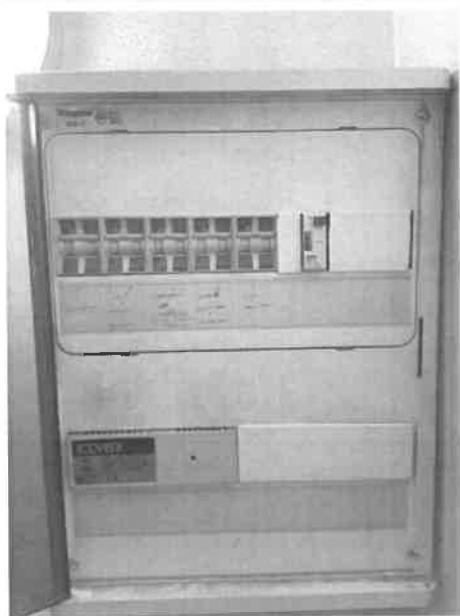

(Tableau électrique)

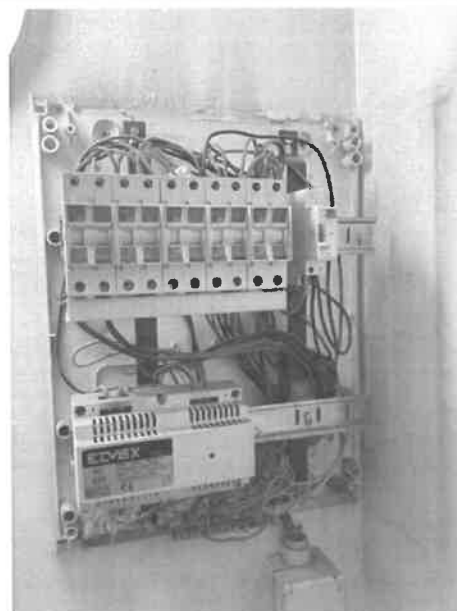

(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : Commun

Nombre de circuits 0



Rapport

Original

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/001



(Tableau électrique)



(Tableau électrique - intérieur)

SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

Schémas unifilaires	Référence	A
	Version	1
Plans de position	Référence	B
	Version	1

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Boucle(s) de terre
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	17
Valeur d'isolement général (Mohms)	497

Infractions constatées

- Néant



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/001

Remarques

- Néant

Notes

Installation

- A titre informatif: des instructions de "premiers soins en cas d'accident d'origine électrique" ne sont pas affichées. Elles sont à afficher en des endroits judicieusement choisis en fonction des risques électriques.

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".


Des recommandations et/ou informations complémentaires sont mentionnées comme "notes" dans ce rapport.

Ir F. Dewint
Directeur Général


RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.


Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique non-domestique est tenu d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions ainsi que le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

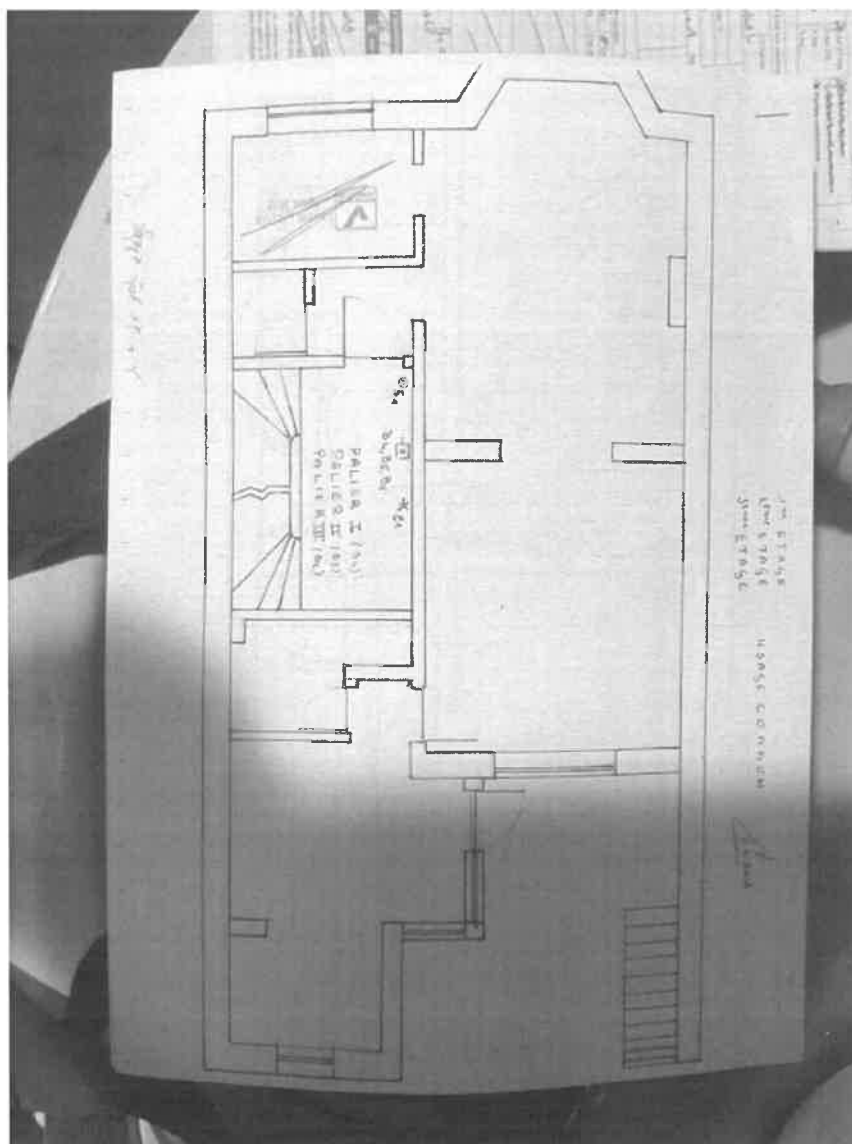


(Plans de position)

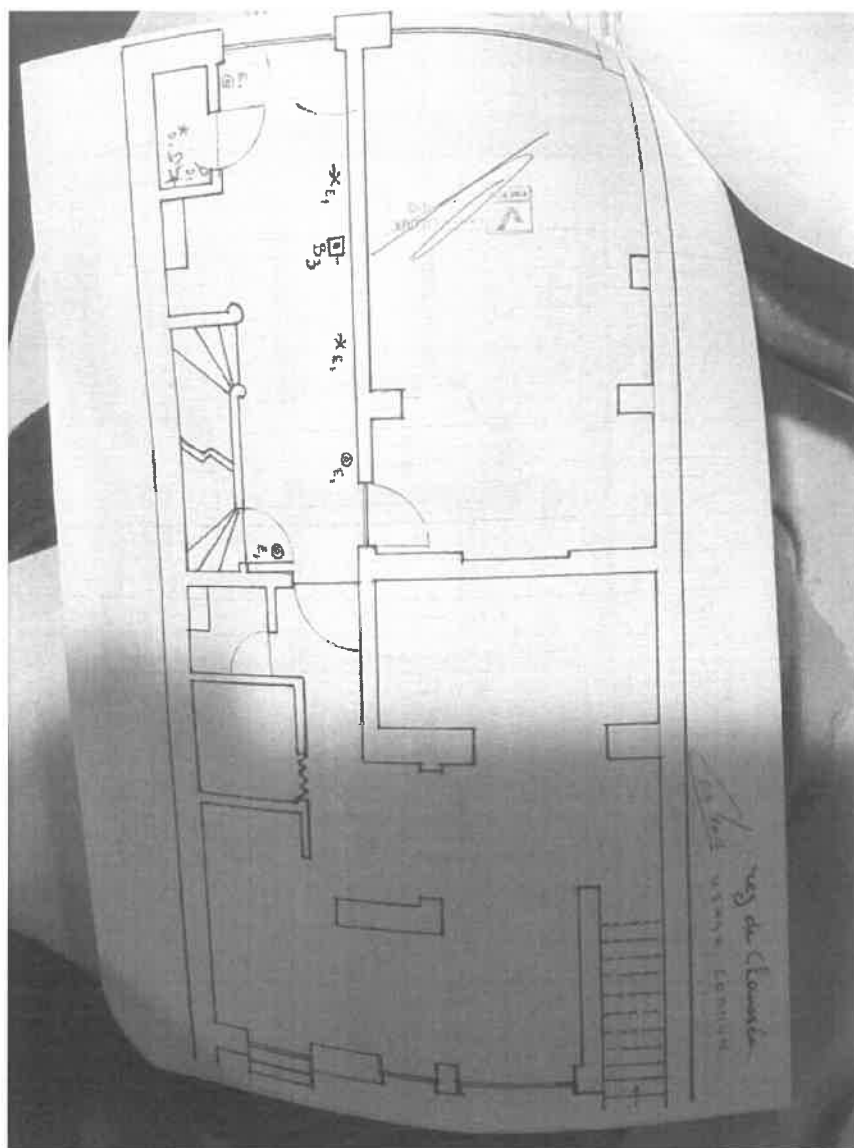

(Plans de position)

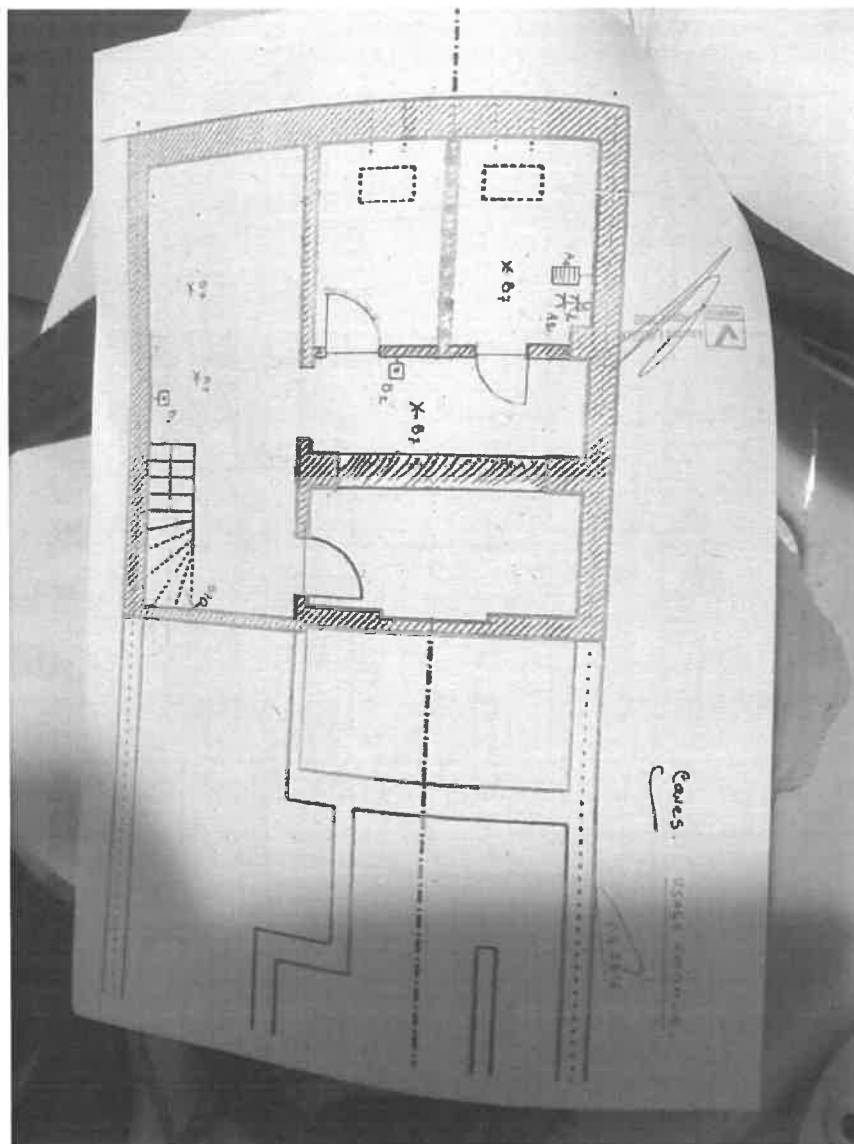

(Plans de position)

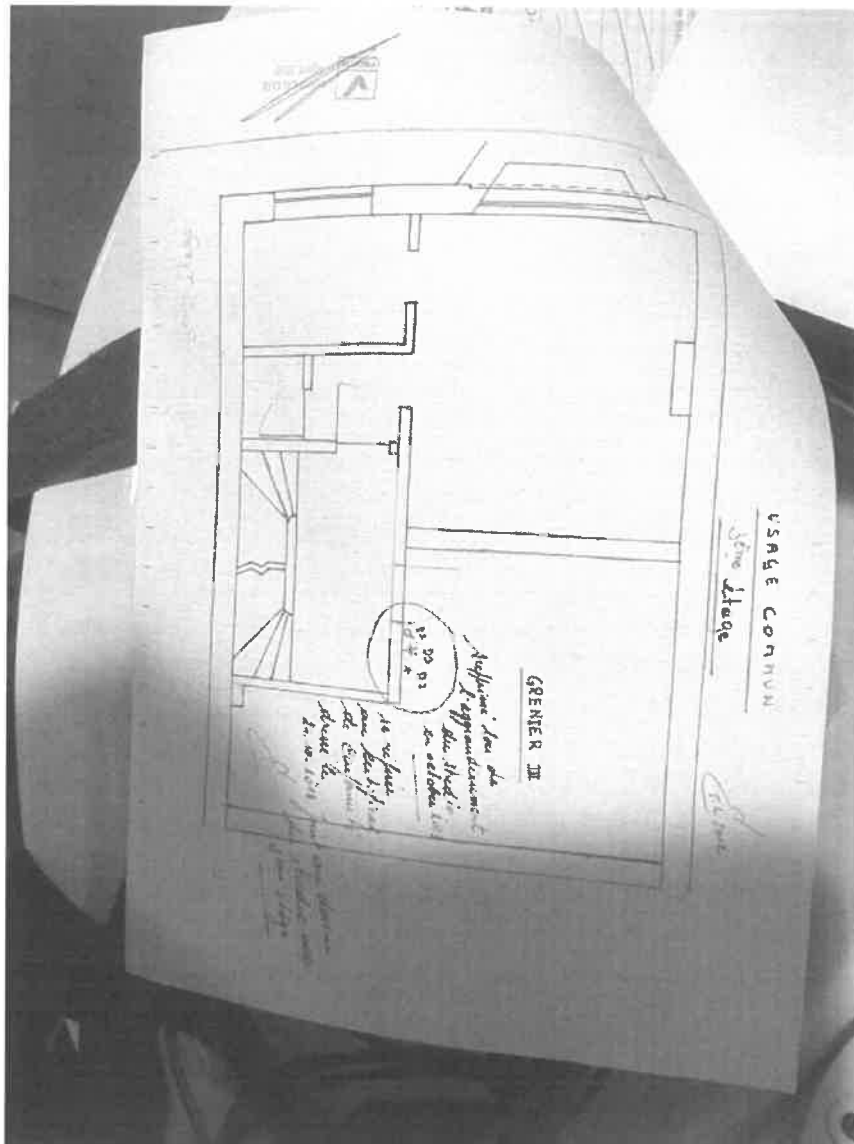

(Plans de position)



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/002

Original



Votre numéro de client :



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège



Effectué le :

07/11/2024 09:17 - 13:21



Effectué par : LAURENT LALOUX (3892)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Propriétaire

Adresse

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

Adresse

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vincotte	100 305 622
Adresse	Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	69389022
Compteur index jour	47207
Précision Installation	Appartement Rez
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

VINCOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be

TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission : 07/11/2024

1 / 9



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/002

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020
Déroptions appliquées	- Partie 8

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	63
Type d'interrupteur-sectionneur général	- Interrupteur-sectionneur différentiel
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm ²)	10
Canalisation d'alimentation - Type	Vvb
Tension (V)	- 230 V AC


DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : Cave

Nombre de circuits 2




(Tableau électrique)

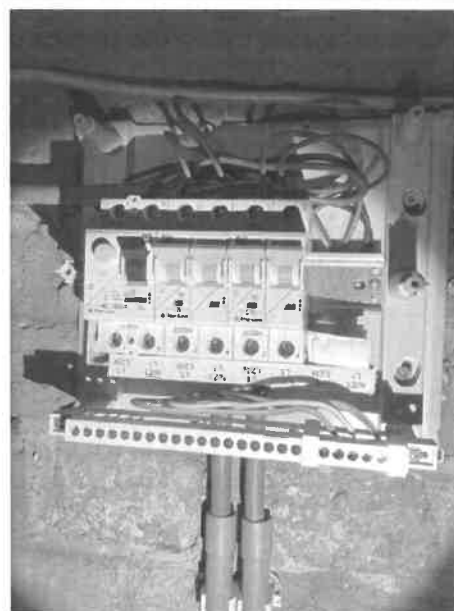

(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : Cave
Nombre de circuits

1

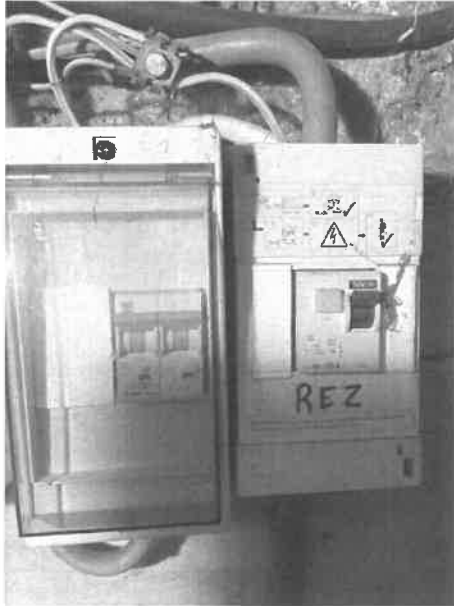


(Tableau électrique)




(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : Rez-de-chaussée
Nombre de circuits

5

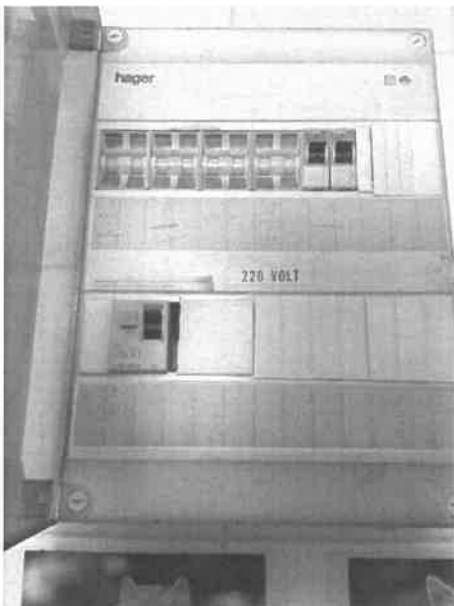

(Tableau électrique)

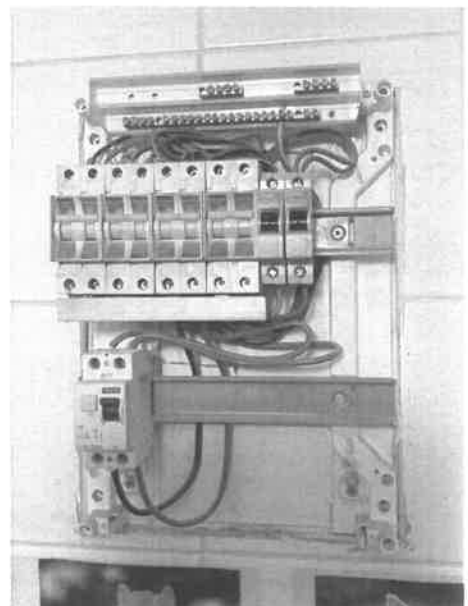

(Tableau électrique - intérieur)



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/002

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	OK
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	OK
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Pas d'application / vérification pas possible
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Conducteurs enfoncés verticalement / Barres / piquets
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	18
Valeur d'isolement général (Mohms)	9.9

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

Original

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/002

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 7/11/2049.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient déjà scellées.

Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.




Rapport


Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/002


Annexes

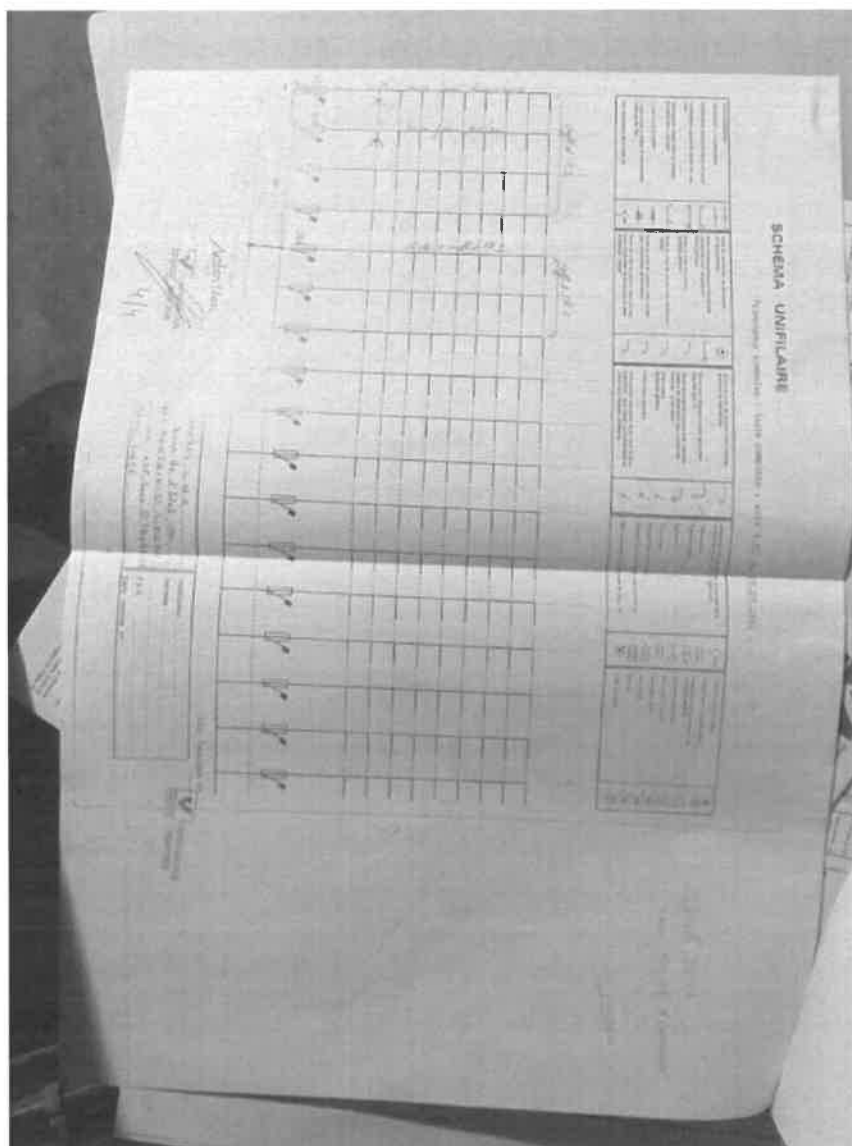


(Schémas unifilaires)

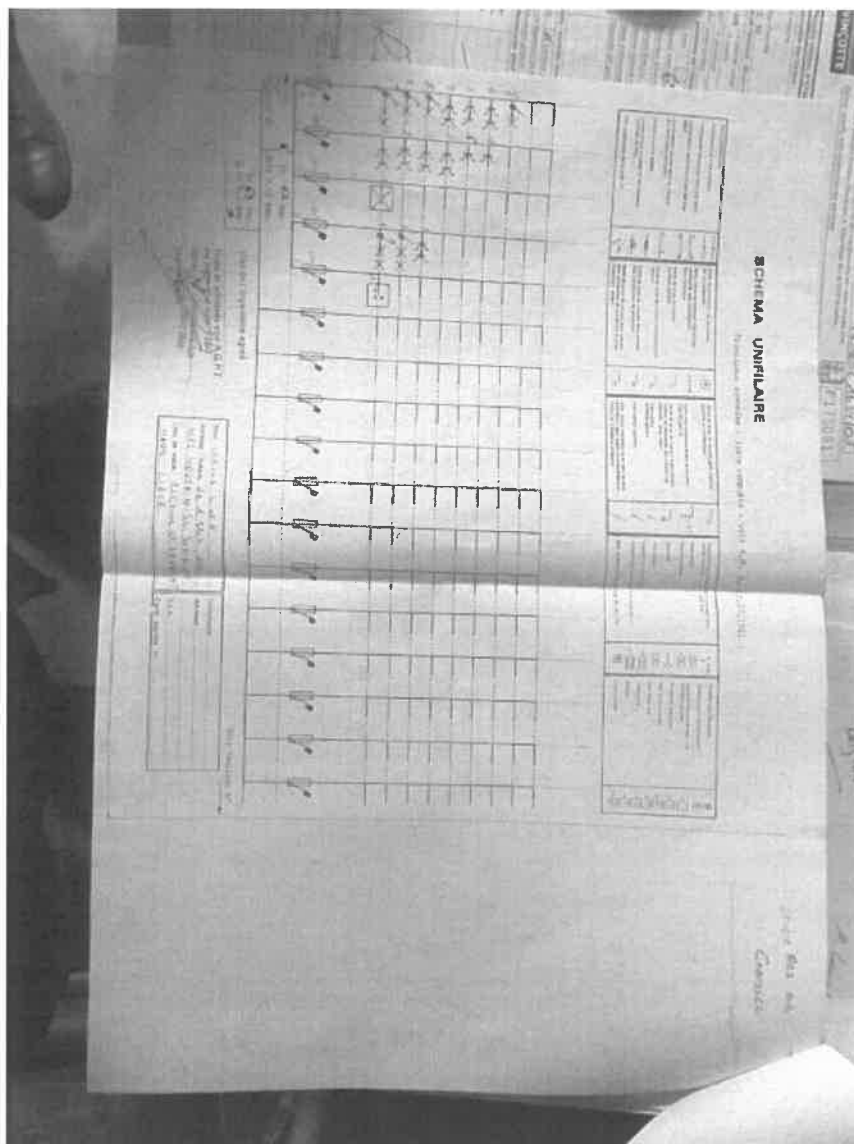

(Schémas unifilaires)

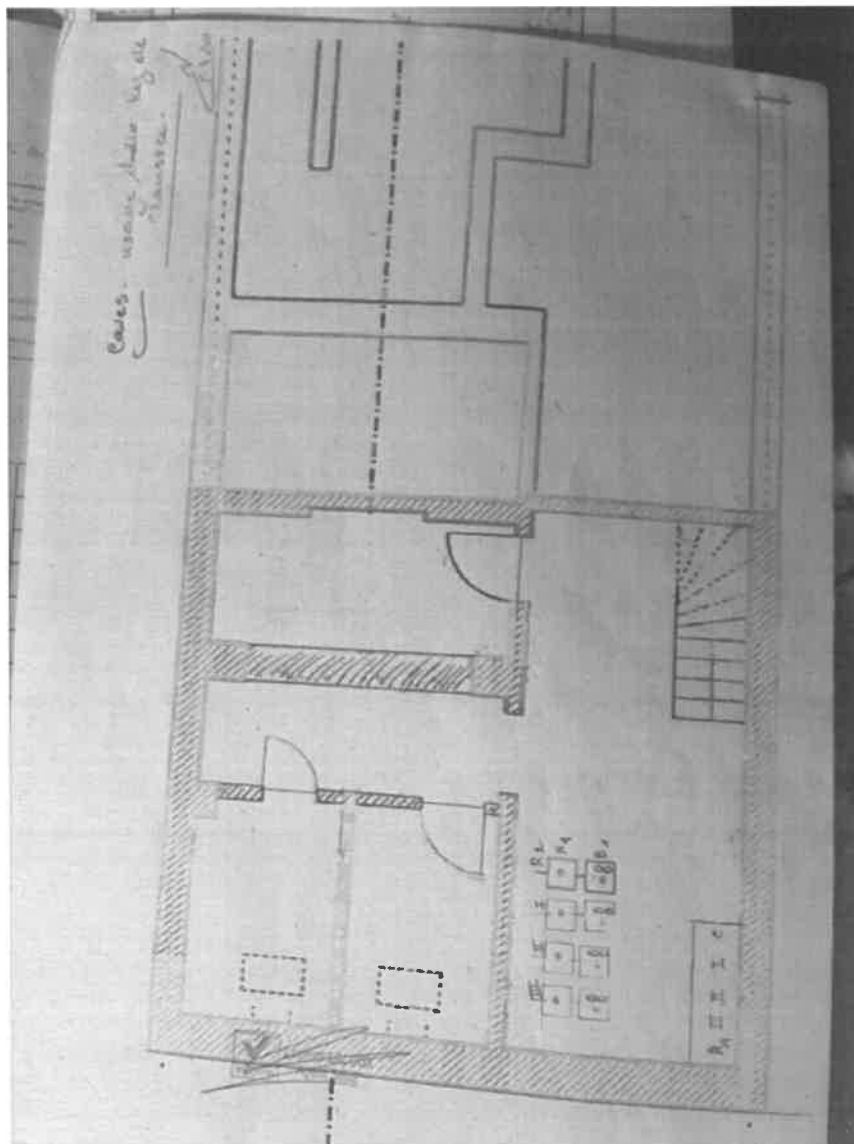

(Plans de position)

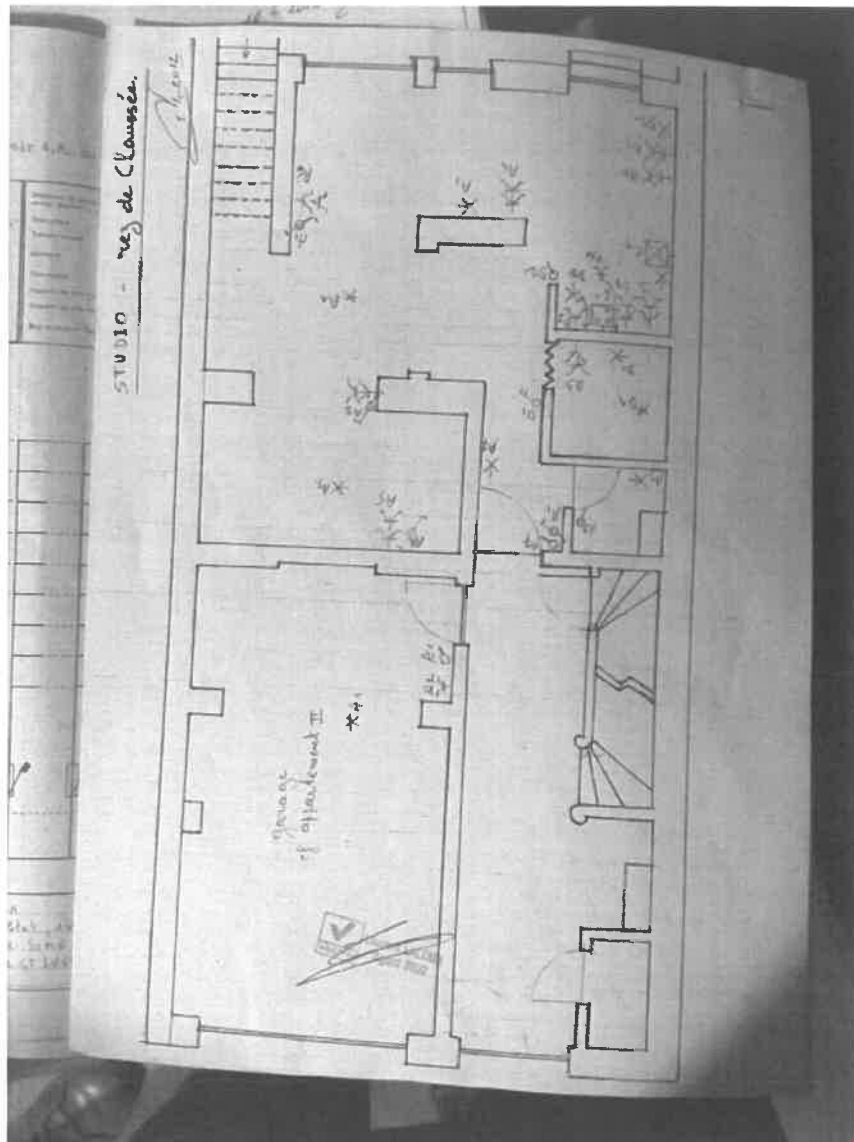

(Plans de position)



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/003

Original



Votre numéro de client :



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège



Effectué le :

07/11/2024 09:17 - 13:21



Effectué par : LAURENT LALOUX (3892)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Propriétaire

Adresse

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

Adresse

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vincotte	100 305 623
Adresse	Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	69389024
Compteur index jour	39047
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

VINCOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be

TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : CEBABEBB

Date d'émission : 07/11/2024

1 / 10



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/003

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020
Dérogations appliquées	- Partie 8


DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	63
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm ²)	10
Canalisation d'alimentation - Type	Vvb
Tension (V)	- 230 V AC

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : 1^{er} étage

Nombre de circuits 6

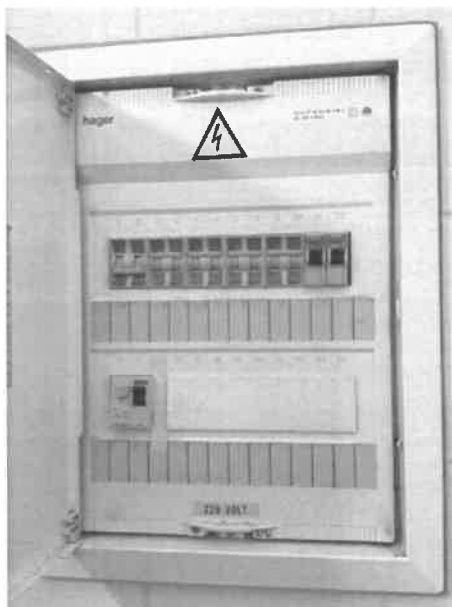


(Tableau électrique)

Tableau BT : Cave
Nombre de circuits

2



(Tableau électrique)

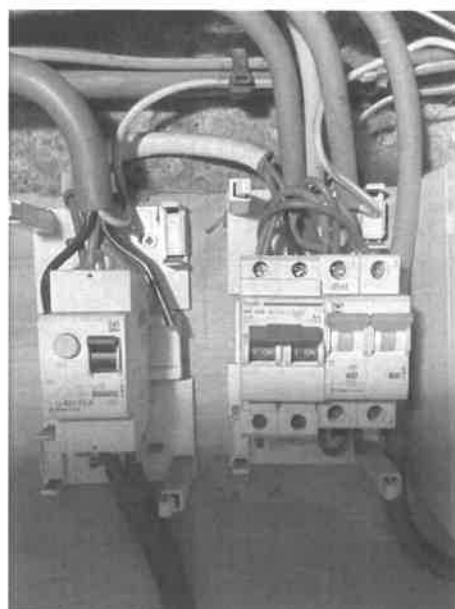

(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : Cave
Nombre de circuits

3




Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/003



(Tableau électrique)

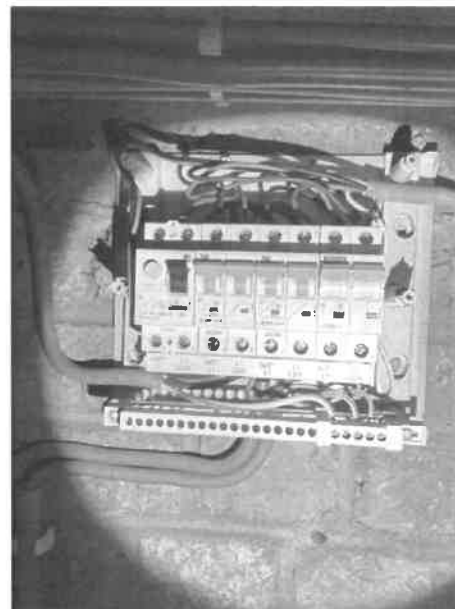

(Tableau électrique - intérieur)



Rapport

Original

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/003

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	OK
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	OK
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Conducteurs enfoncés verticalement / Barres / piquets
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	18
Valeur d'isolement général (Mohms)	89

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/003

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 7/11/2049.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient déjà scellées.


Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES


Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.


Annexes

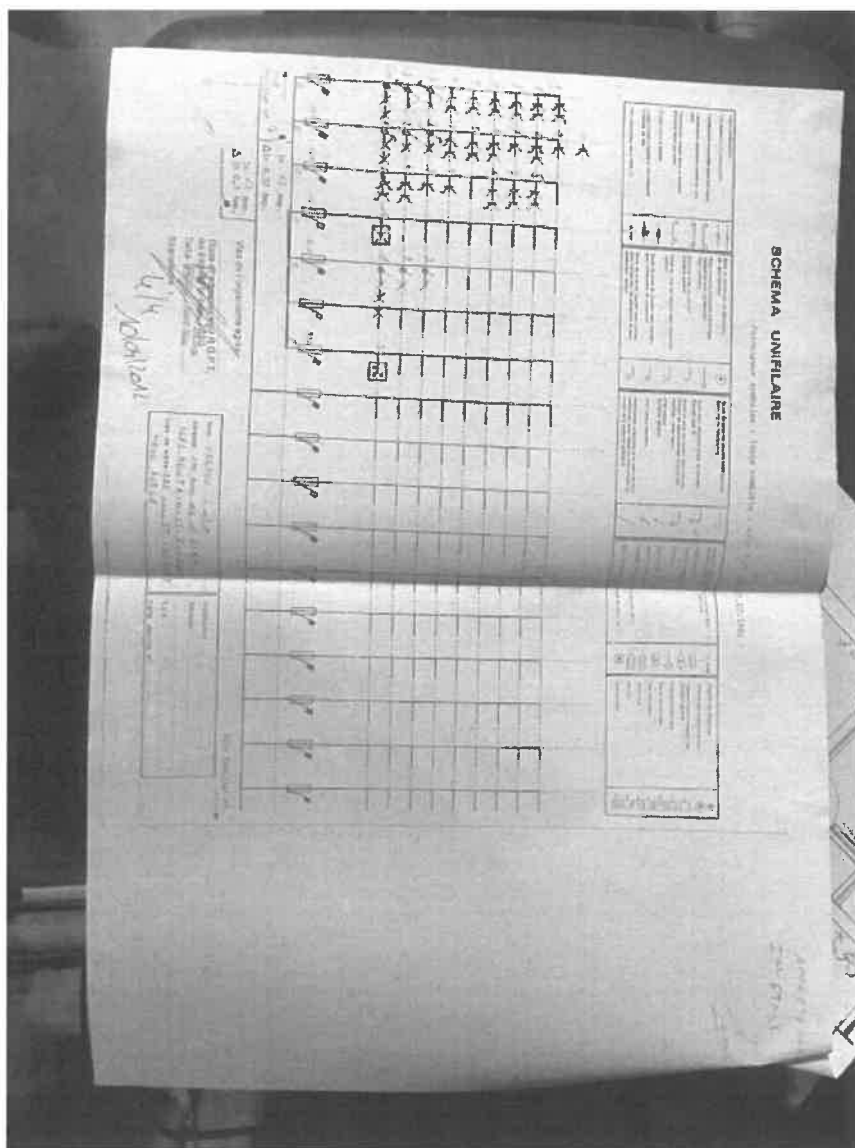


(Schémas unifilaires)

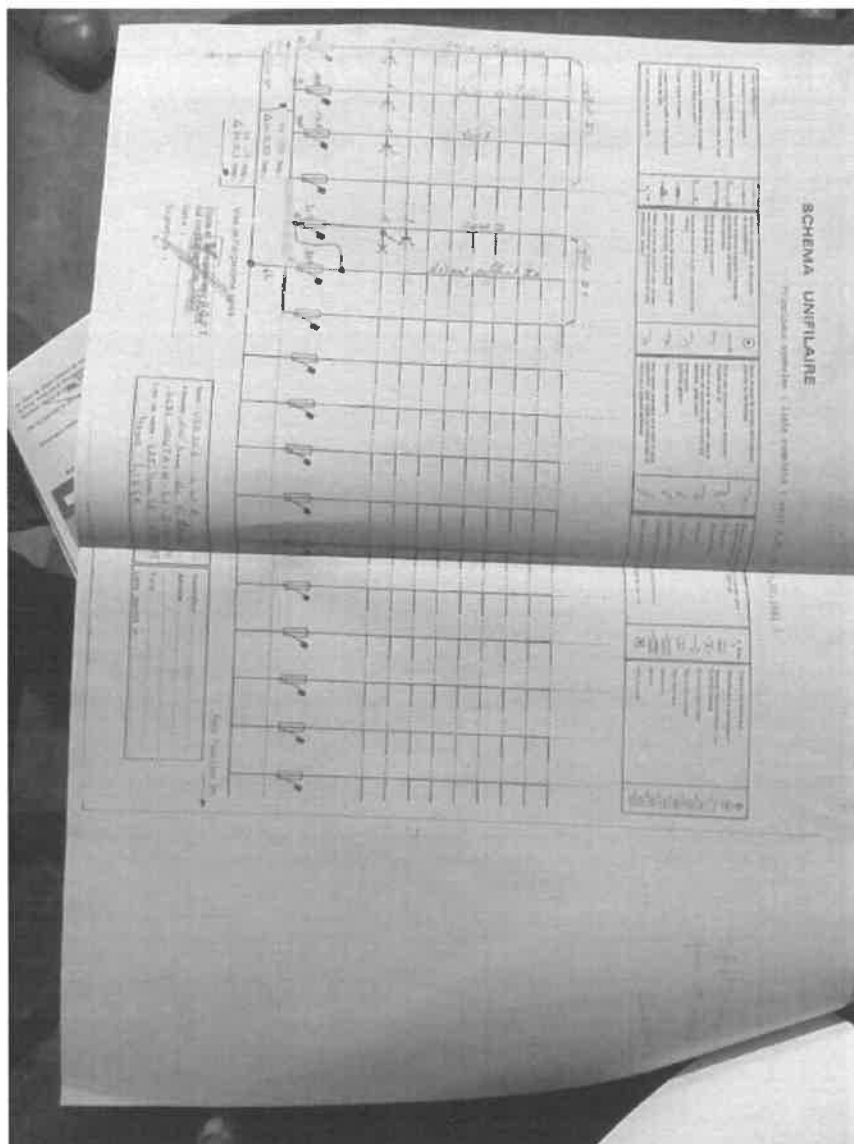

(Schémas unifilaires)

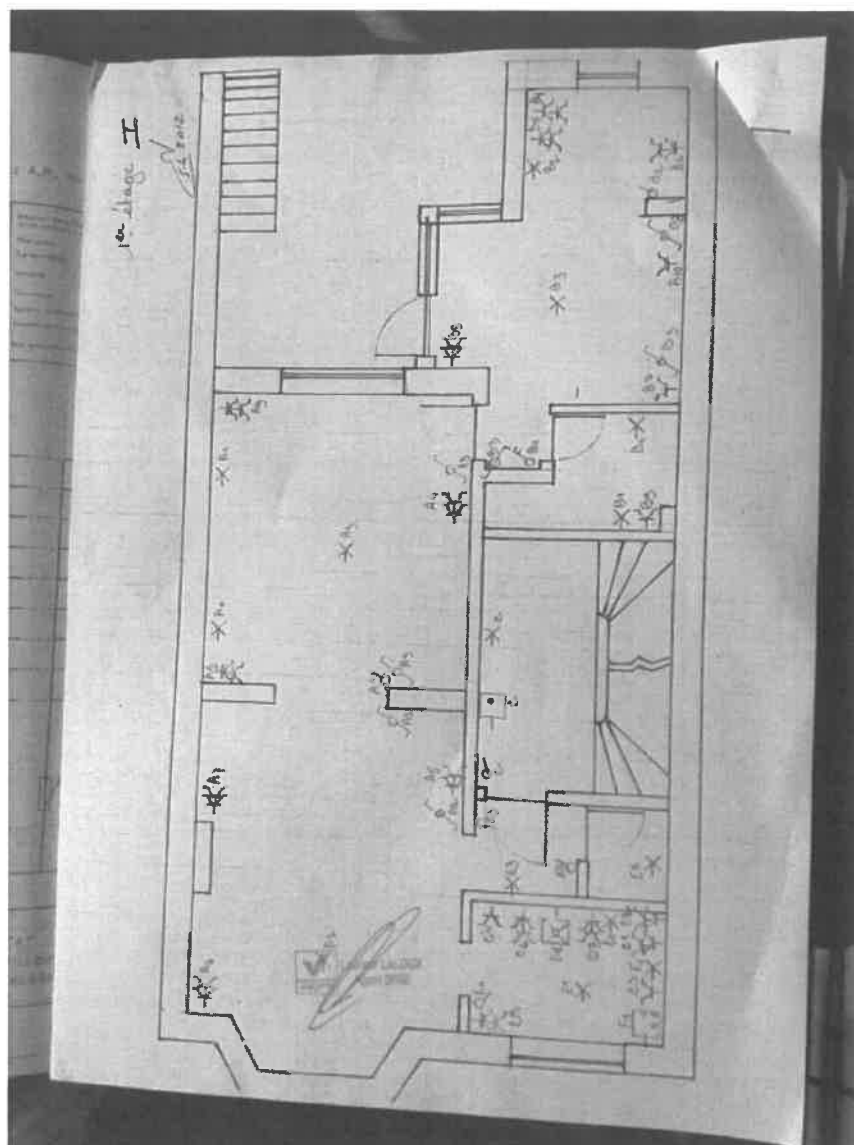

(Plans de position)

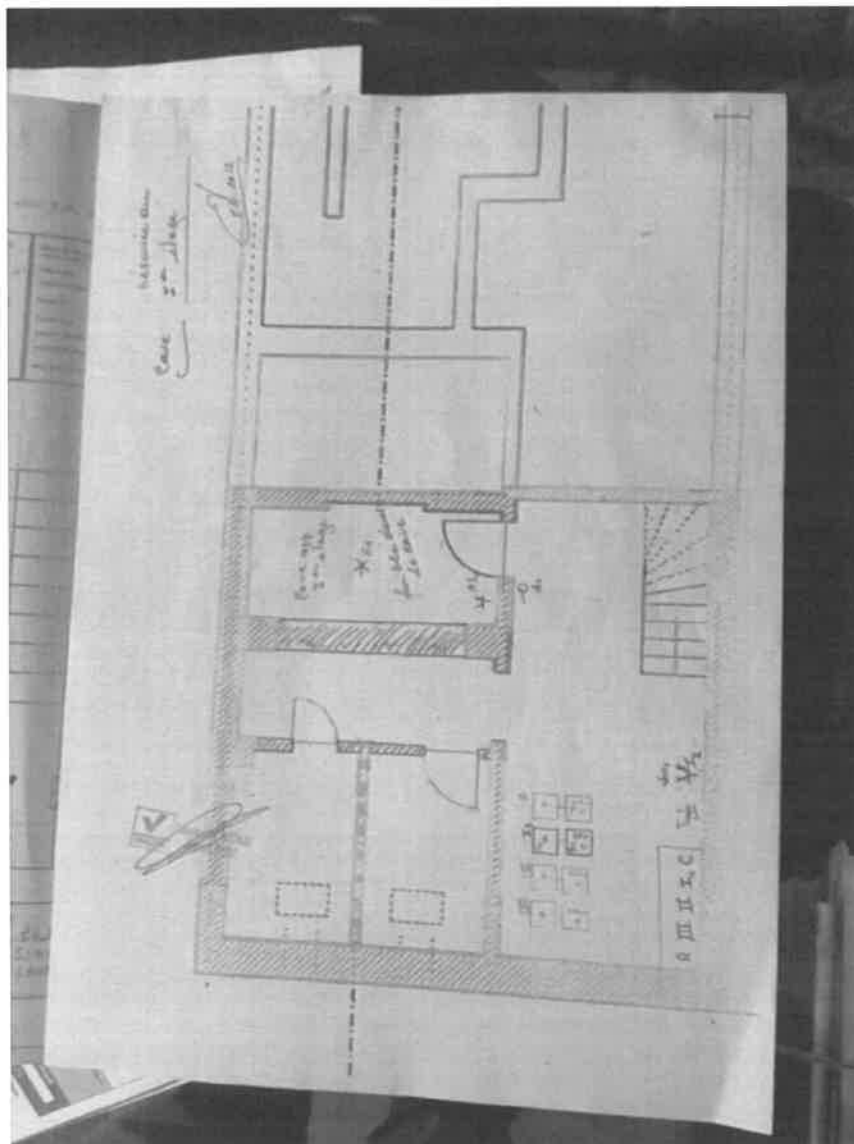

(Plans de position)



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/000

Original



Votre numéro de client :



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège



Effectué le :

07/11/2024 09:17 - 13:21



Effectué par : LAURENT LALOUX (3892)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Propriétaire

Adresse

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

Adresse

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vincotte	100 305 620
Adresse	Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	69389014
Compteur index jour	37750
Précision Installation	2 iem etage
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

VINCOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Ollieslagerlaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission : 07/11/2024

1 / 12

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	63
Type d'interrupteur-sectionneur général	- Interrupteur-sectionneur différentiel
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm ²)	10
Canalisation d'alimentation - Type	Vvb
Tension (V)	- 230 V AC

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE


Tableau BT : 2 iem

Nombre de circuits

3




(Tableau électrique)

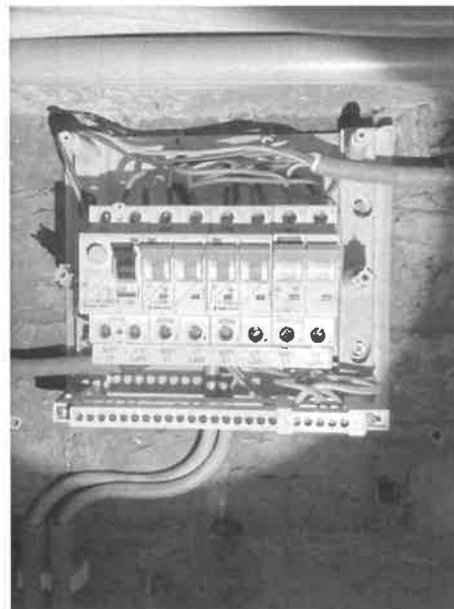


(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : Cave

Nombre de circuits 2

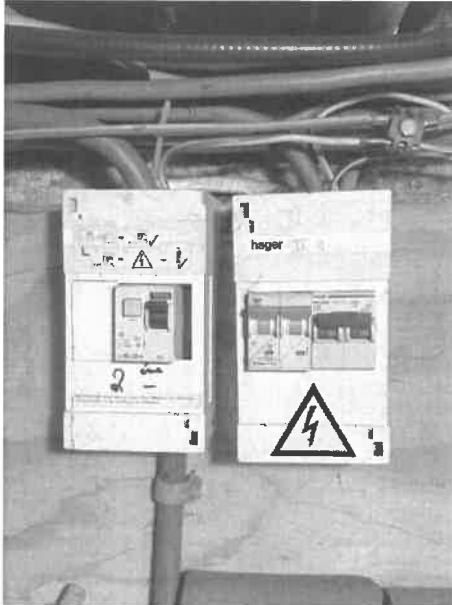


(Tableau électrique)

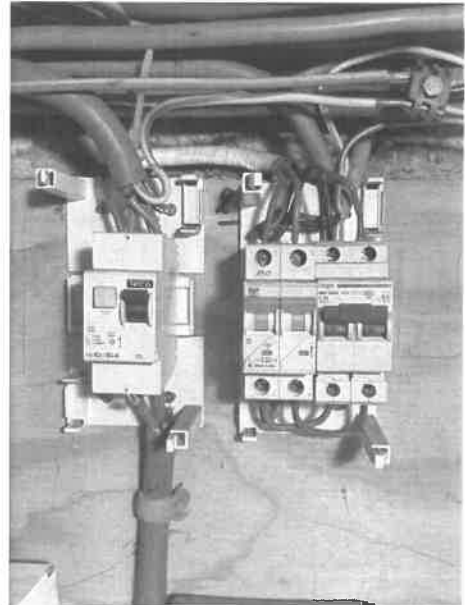


(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : Td 2 iem etage

Nombre de circuits 8

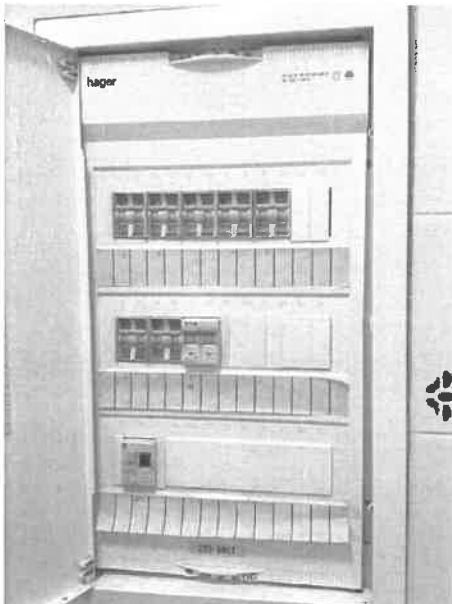

(Tableau électrique)

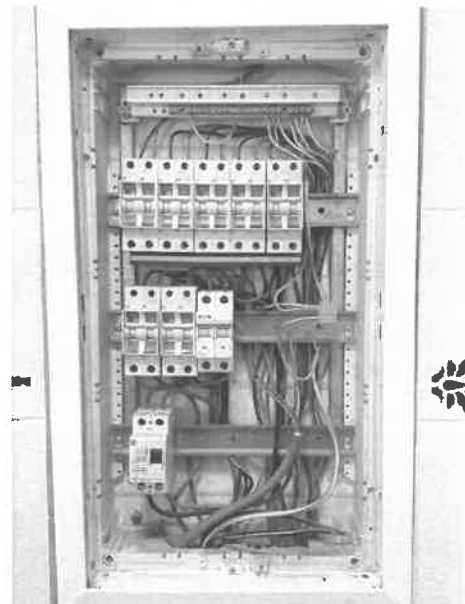

(Tableau électrique - intérieur)



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/000

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	OK
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	OK
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Conducteurs enfoncés verticalement / Barres / piquets
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	18
Valeur d'isolement général (Mohms)	80

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

Original

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/000

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 7/11/2049.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient déjà scellées.


Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES


Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.


Annexes

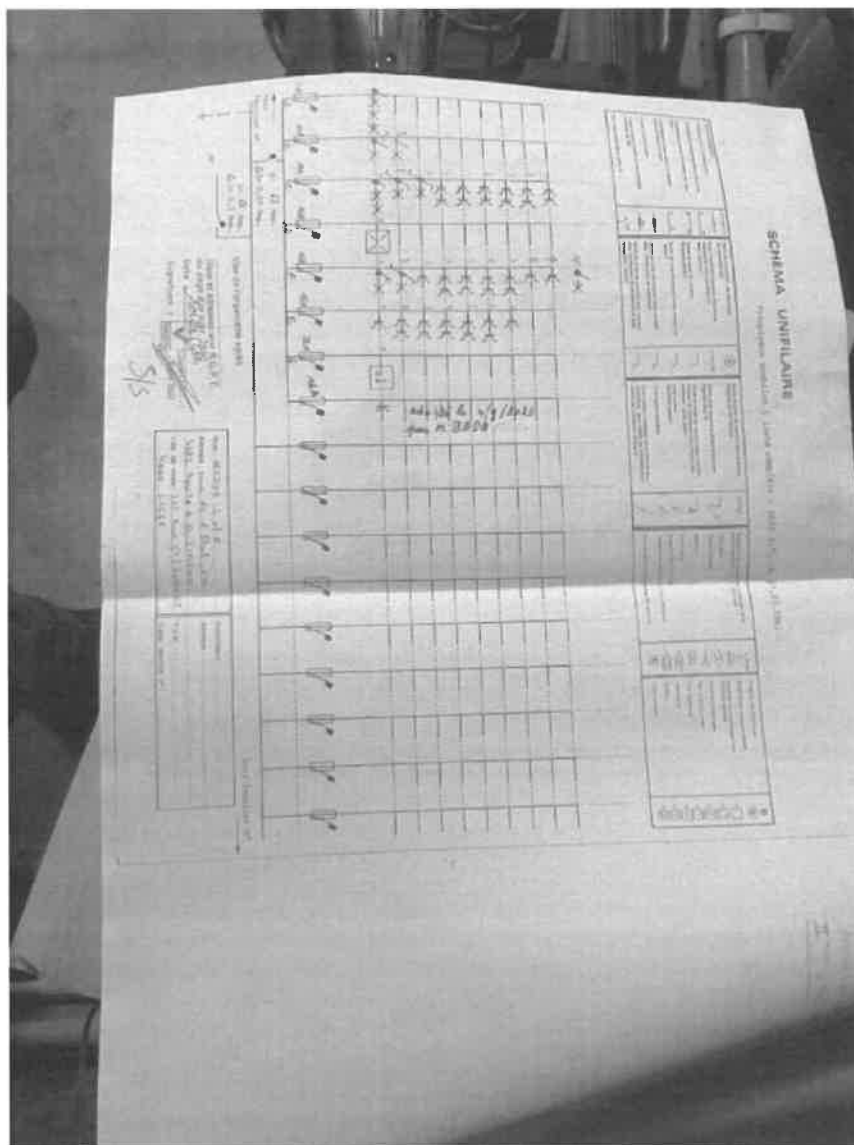


(Schémas unifilaires)

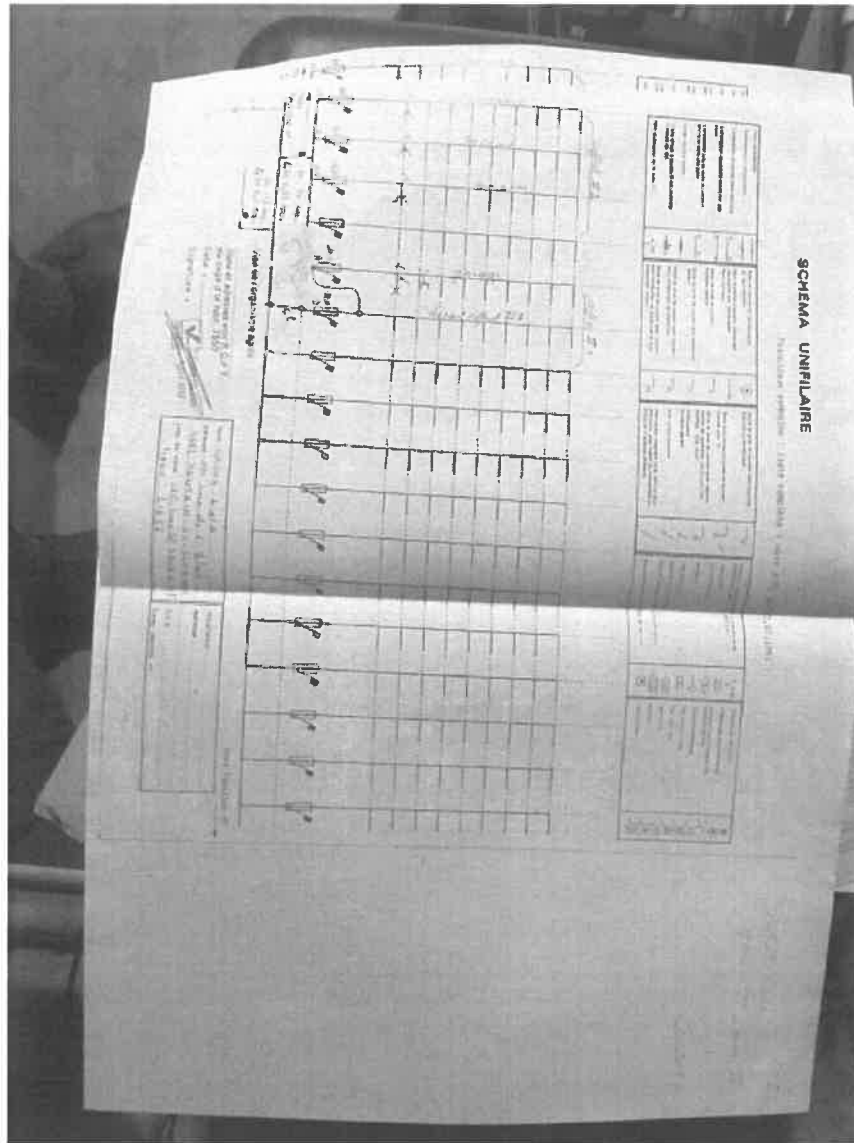


(Schémas unifilaires)

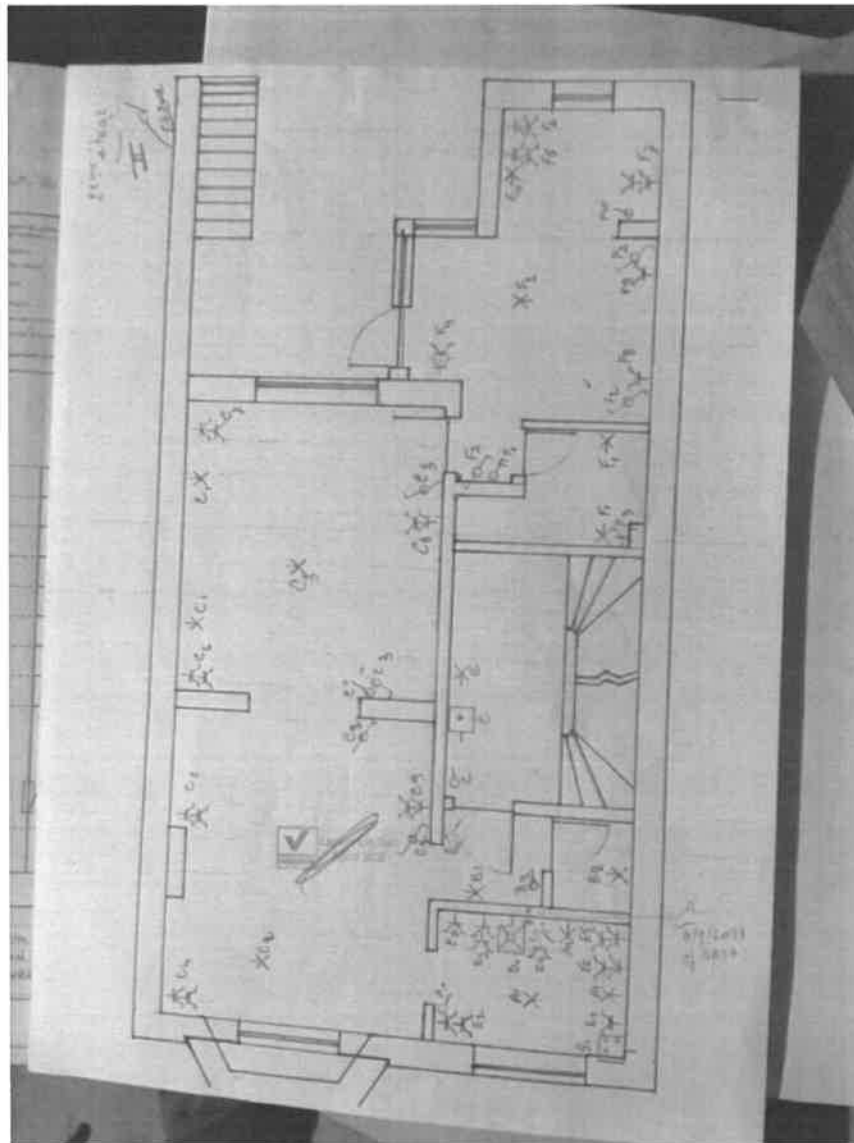


(Plans de position)

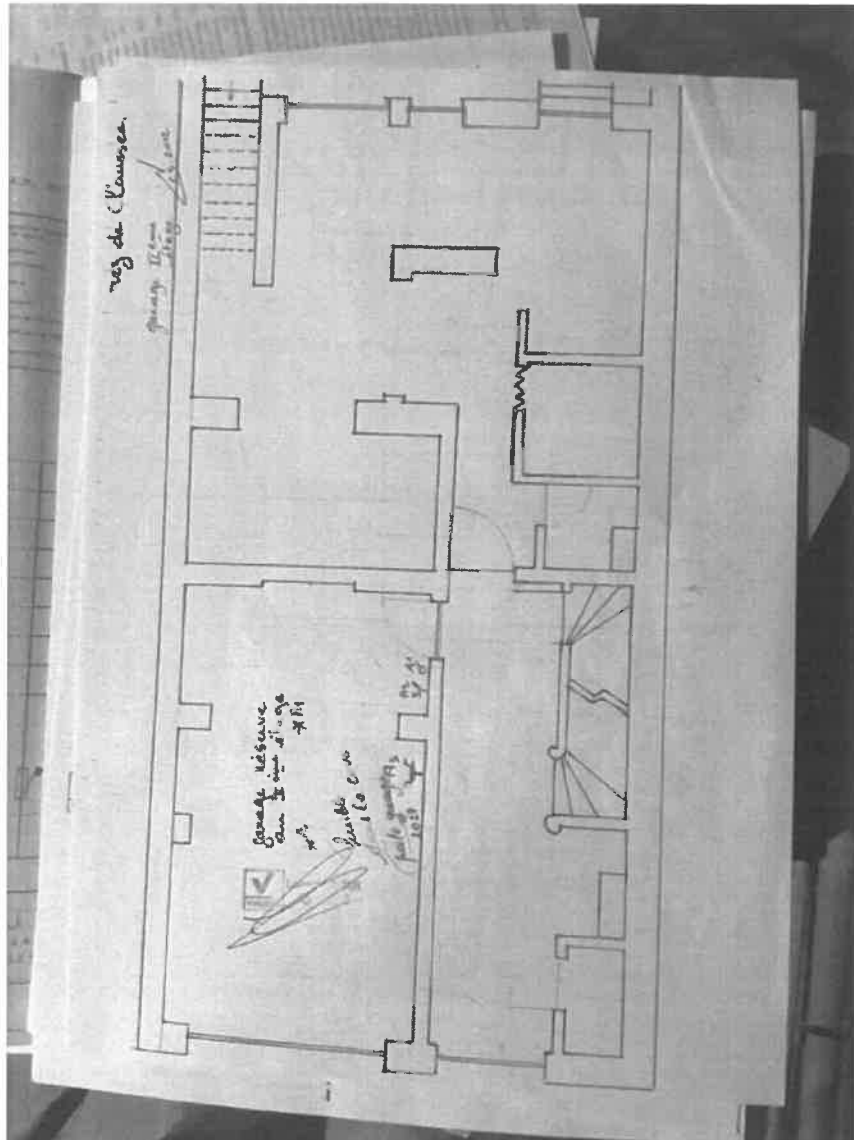


(Plans de position)

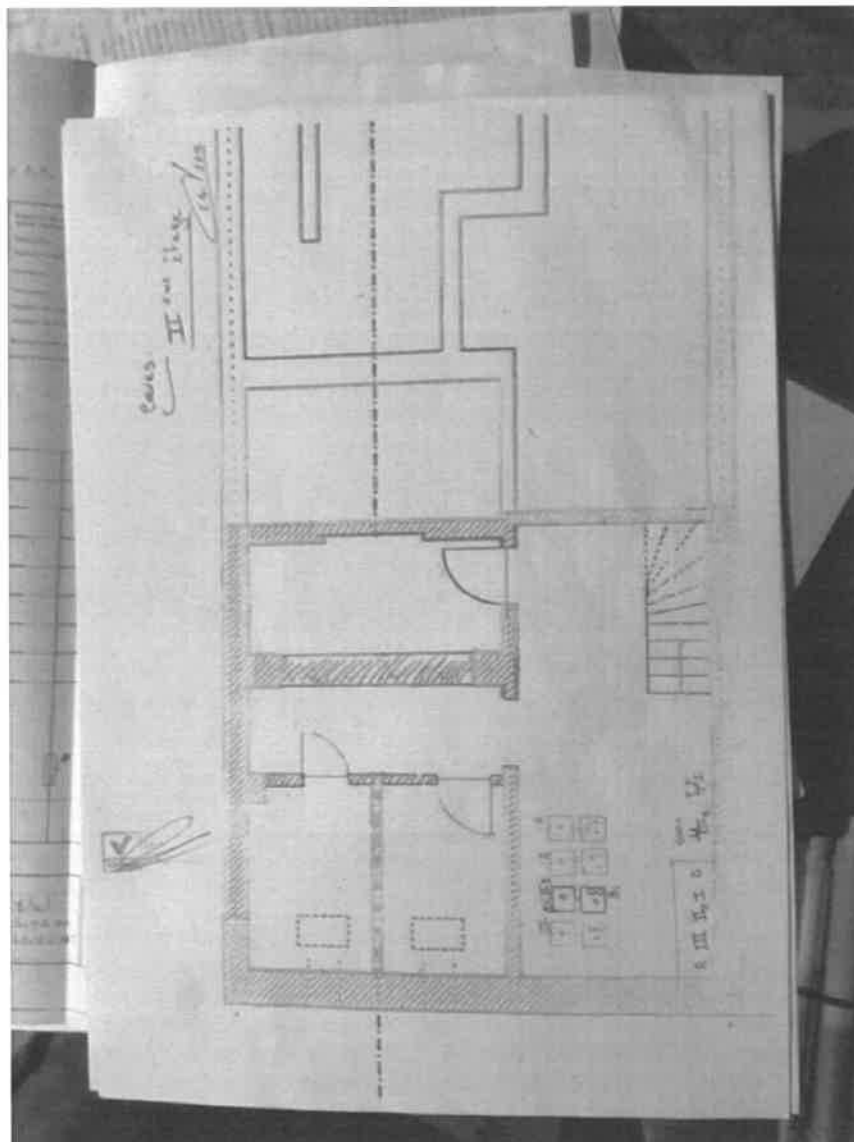

(Plans de position)

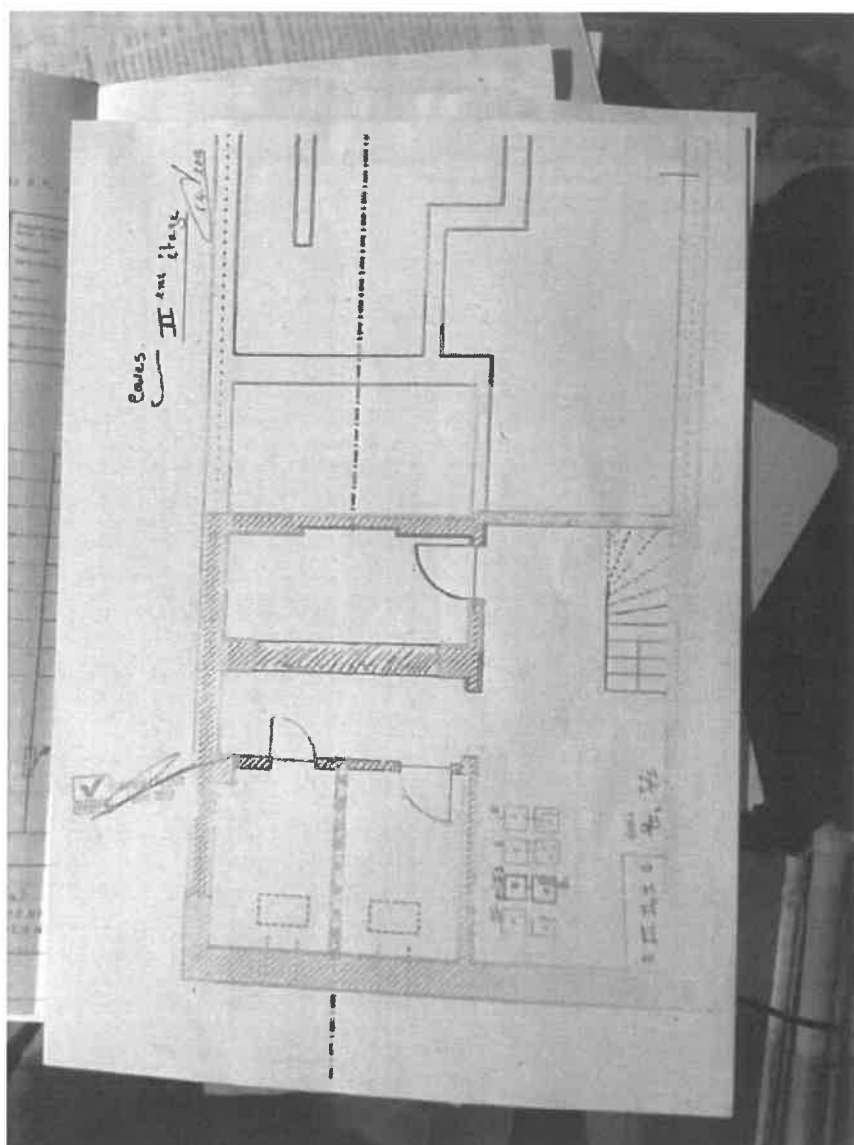

(Plans de position)

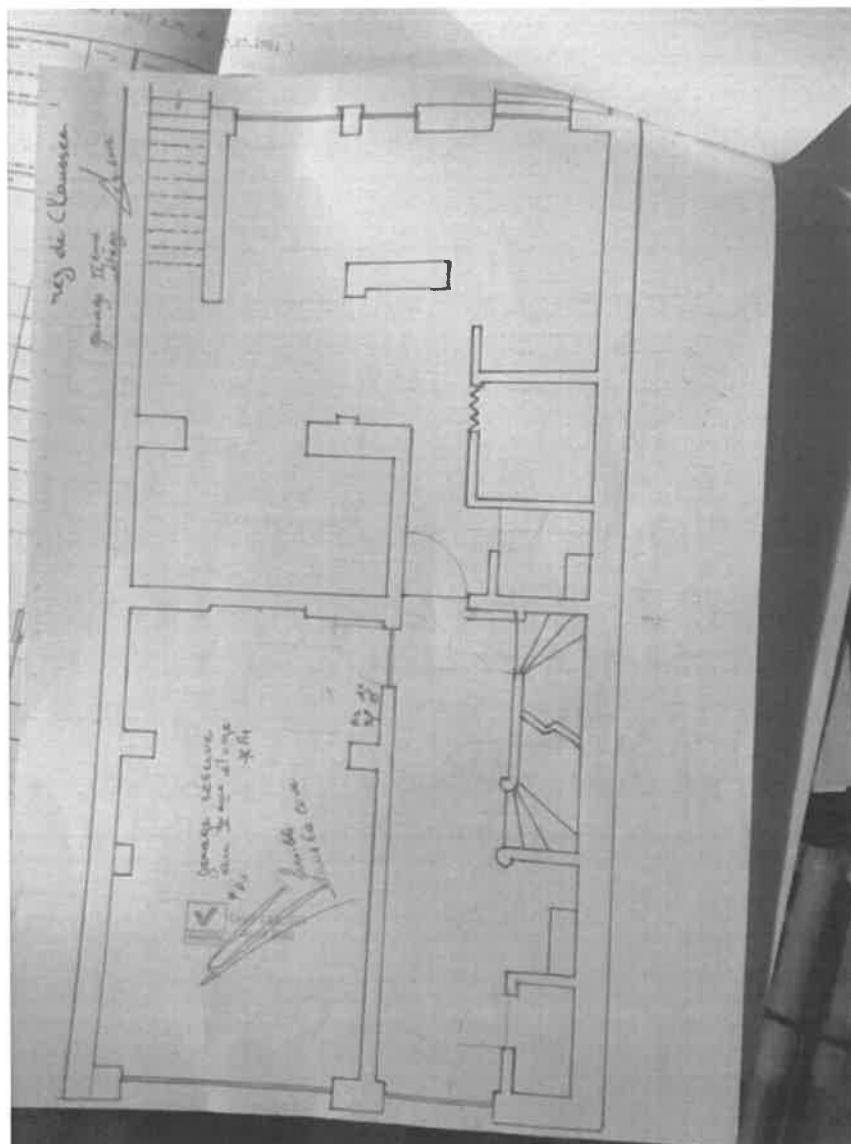

(Plans de position)



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/004

Original



Votre numéro de client :



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège



Effectué le :

07/11/2024 09:17 - 13:21



Effectué par : LAURENT LALOUX (3892)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Propriétaire

Adresse -

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

Adresse

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte	100 305 624
Adresse	Rue Saint-Laurent 225, 4000 Liège
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	69389023
Compteur index jour	33131
Précision Installation	3 iem etage
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerlaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission : 07/11/2024

1 / 11



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/004

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020
Déroptions appliquées	- Partie 8

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	63
Type d'interrupteur-sectionneur général	- Interrupteur-sectionneur différentiel
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm ²)	10
Canalisation d'alimentation - Type	Vvb
Tension (V)	- 230 V AC


DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : 3 iem

Nombre de circuits 2



(Tableau électrique)

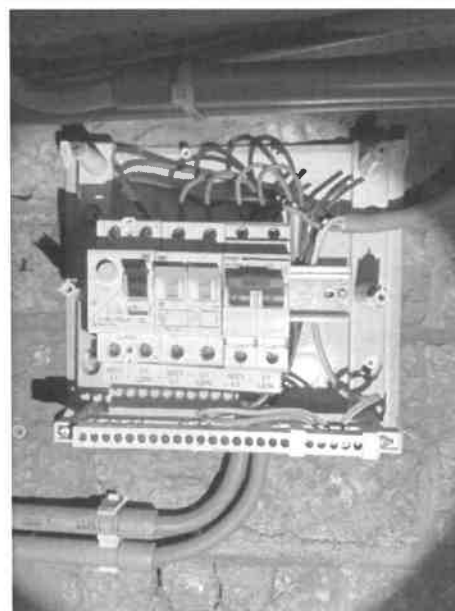


(Tableau électrique - intérieur)


Tableau BT : 3 iem

Nombre de circuits

2

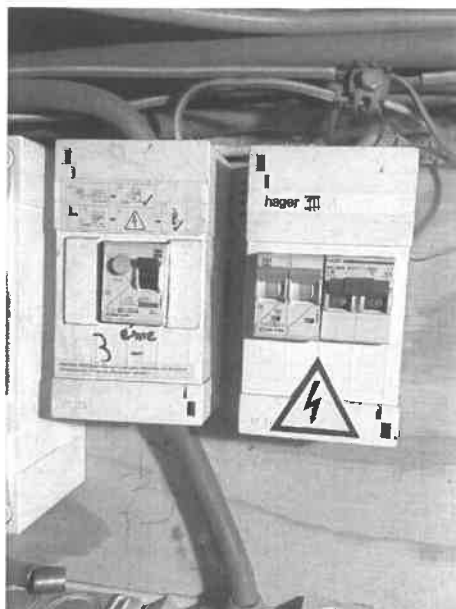

(Tableau électrique)

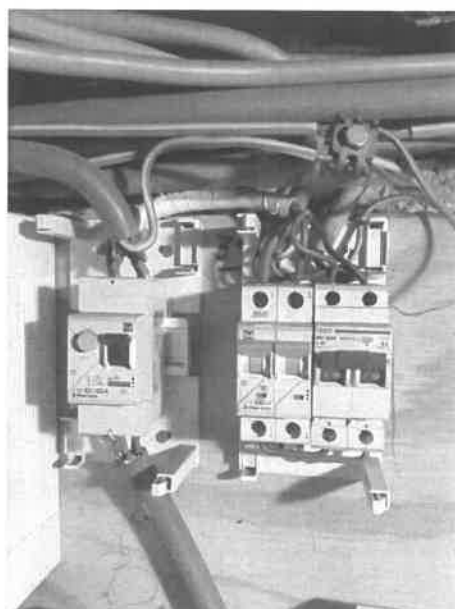

(Tableau électrique - intérieur)


Tableau BT : 3 iem etage

Nombre de circuits

10



(Tableau électrique)

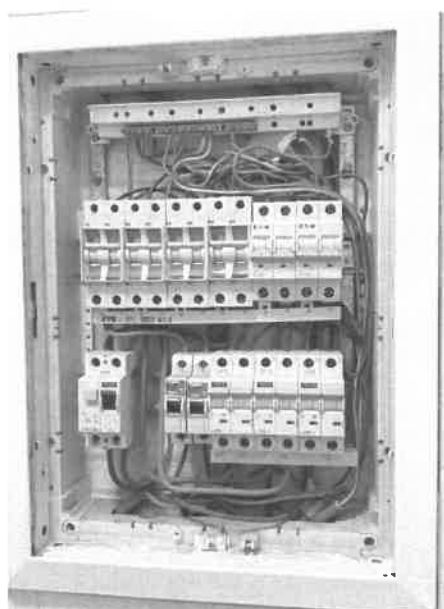

(Tableau électrique - intérieur)



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/004

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	OK (contrôle visuel)
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	OK
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	OK
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	OK (contrôle visuel)
Mesures de protection CD	OK
Mesures de protection CI	OK
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	OK

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Conducteurs enfoncés verticalement / Barres / piquets
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	18
Valeur d'isolement général (Mohms)	6.6

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

Original

RAPPORT N°

GEM/15/30798940/00/FR/004

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 7/11/2049.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient déjà scellées.


Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes

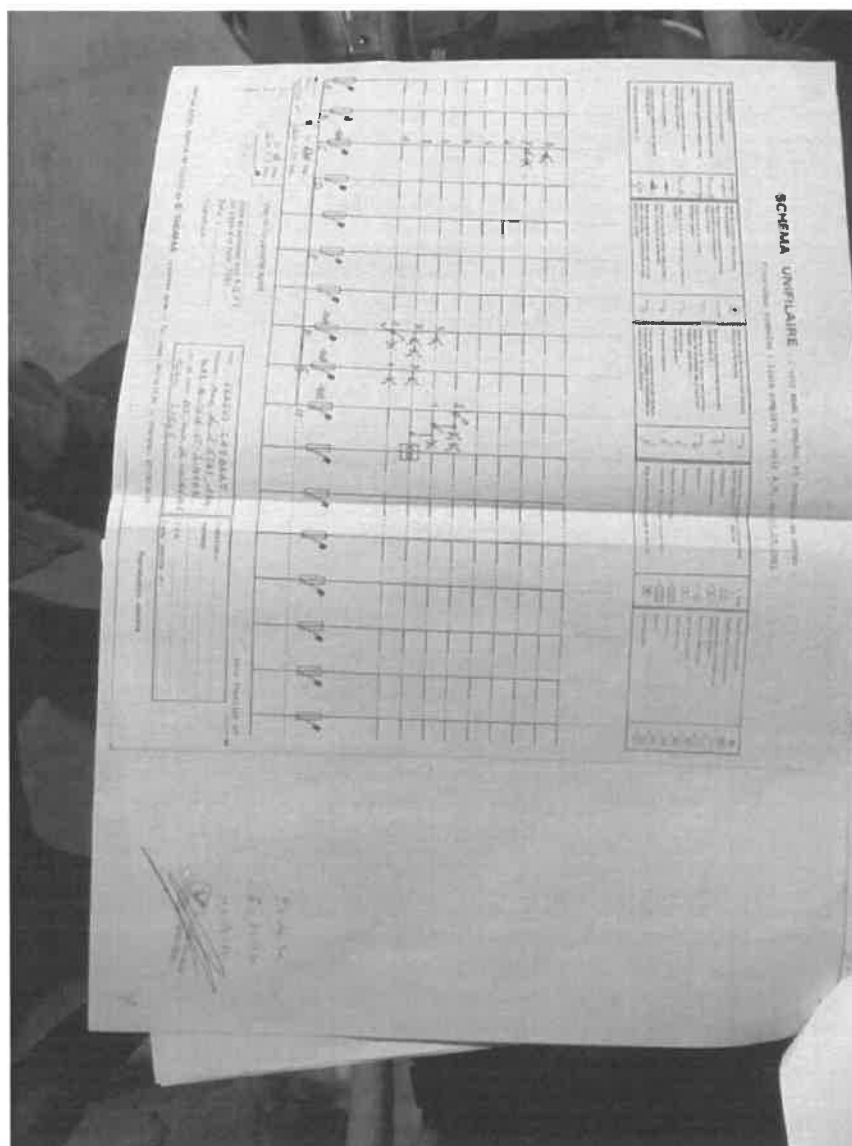

(Schémas unifilaires)


Avant extension *Redessiné le 12.2013*

Studio *11* *Page* *0031*

SCHEMA UNIFILAIRE

Principaux symboles : liste complète : voir A.R. 16

Données générales Caractéristiques à 2 conducteurs Caractéristiques unipolaires (voir page 100) Caractéristiques bipolaires (voir page 100) Caractéristiques tripolaires (voir page 100) Caractéristiques quadripolaires (voir page 100) Caractéristiques hexapolaires (voir page 100) Caractéristiques octupolaires (voir page 100) Caractéristiques décupolaires (voir page 100) Caractéristiques dodécupolaires (voir page 100) Caractéristiques tétrapolaires (voir page 100) Caractéristiques hexapolaires (voir page 100) Caractéristiques octupolaires (voir page 100) Caractéristiques décupolaires (voir page 100) Caractéristiques dodécupolaires (voir page 100)	Données de conception Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100) Données de conception (voir page 100)	Données de réalisation Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100) Données de réalisation (voir page 100)
---	---	--

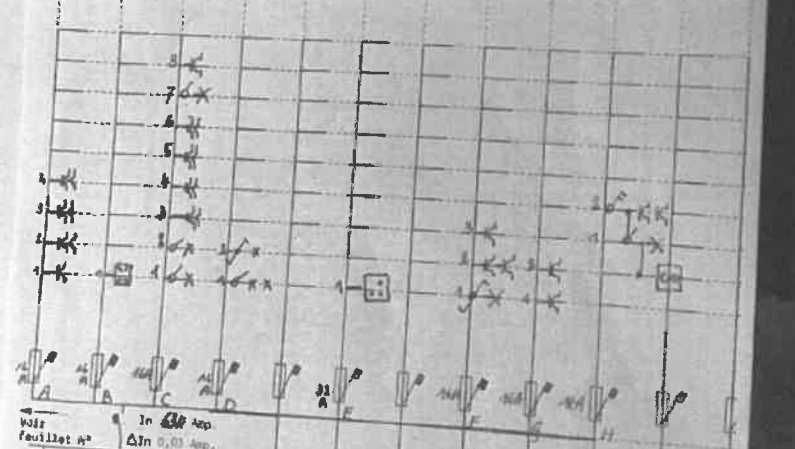

Ville : *Paris* In : *100* App. : *100*

Faillite : *100* In : *100* App. : *100*

Via de l'organisme agréé

(liste et adresses voir R.G.P.T. ou page d'or n° 7550)

Date : *12.2013*

Signature : *VERDUS LEBERT*

Émis par A.B.S. Agence de Contrôle G. THOMAS

Agence agréée - Tél. 01 43 71 11 30 - Courriel : 221/012


(Schémas unifilaires)




Rapport

Original


RAPPORT N°
GEM/15/30798940/00/FR/004

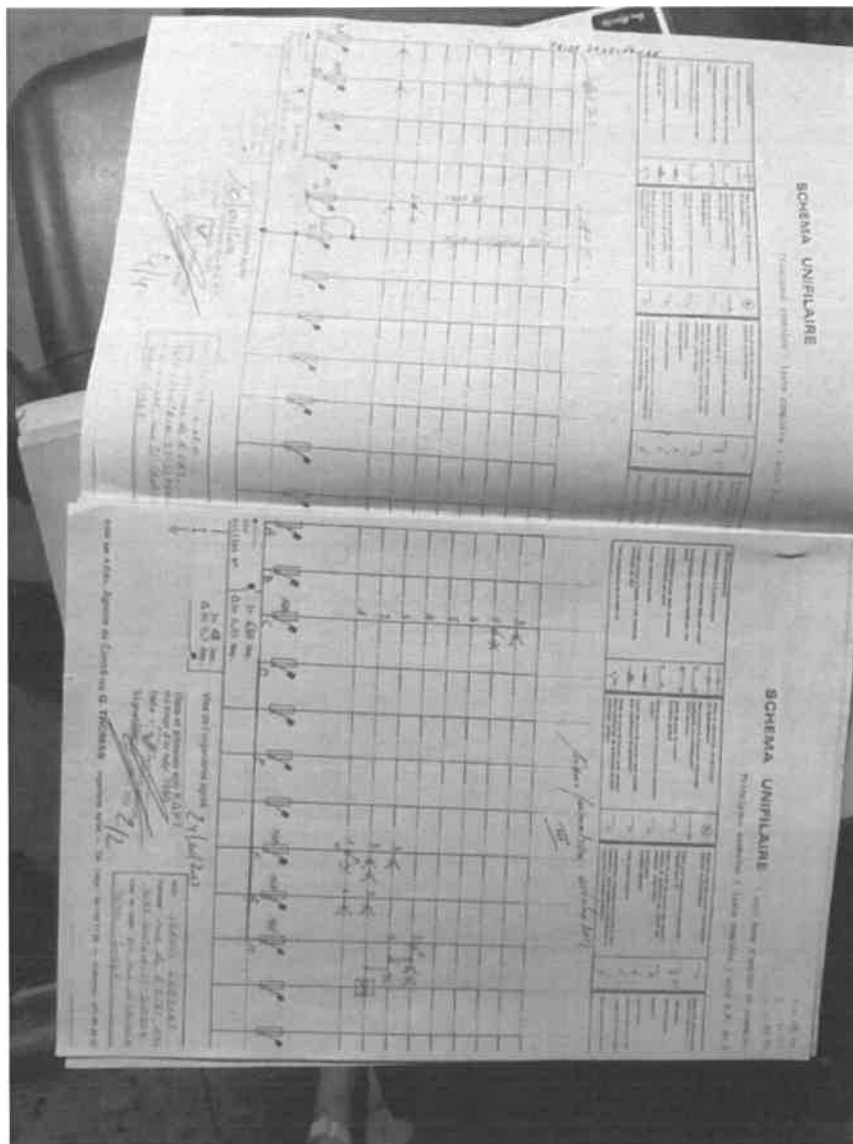


(Schémas unifilaires)

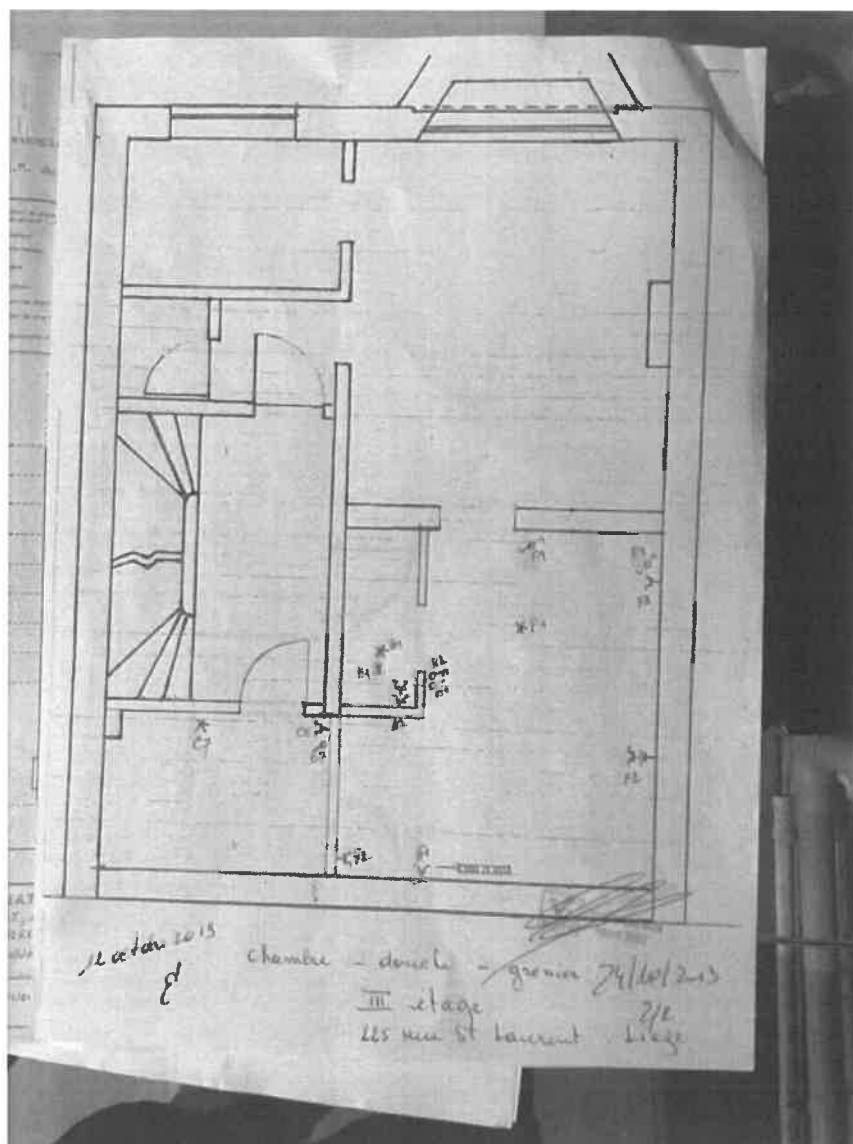

(Plans de position)

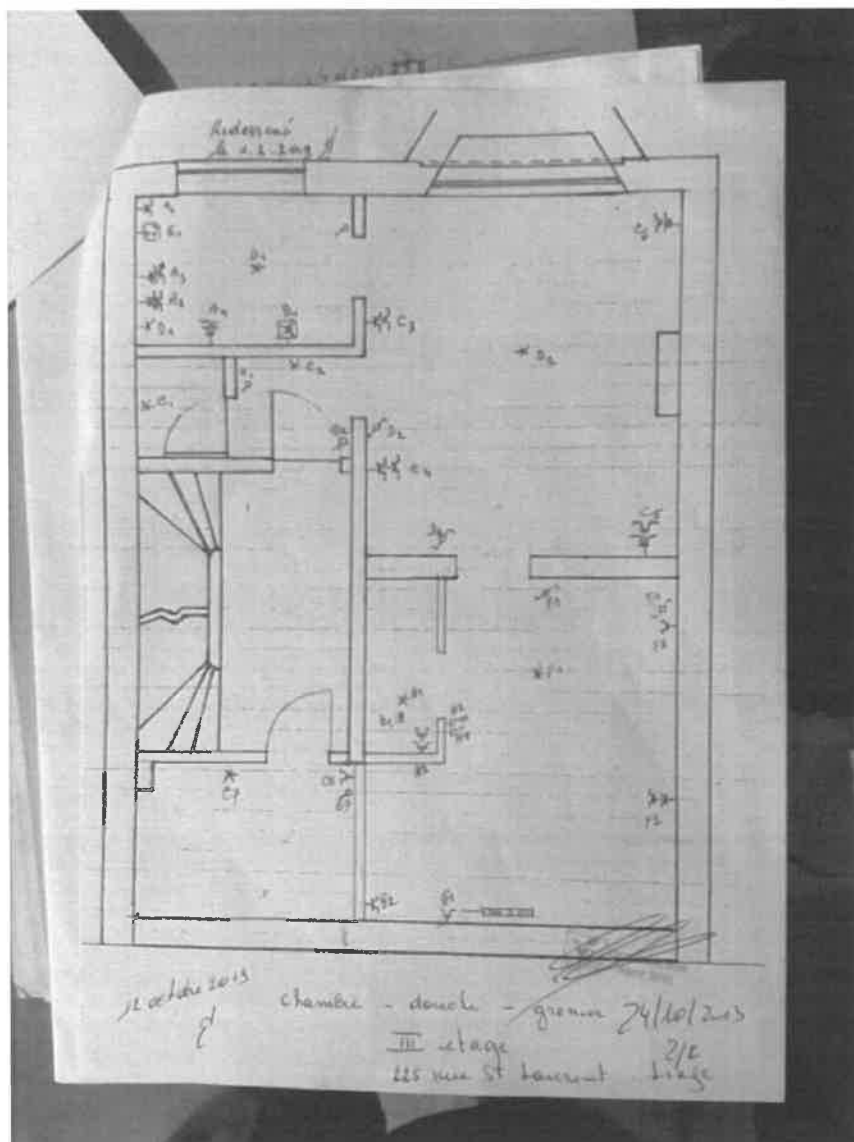

(Plans de position)

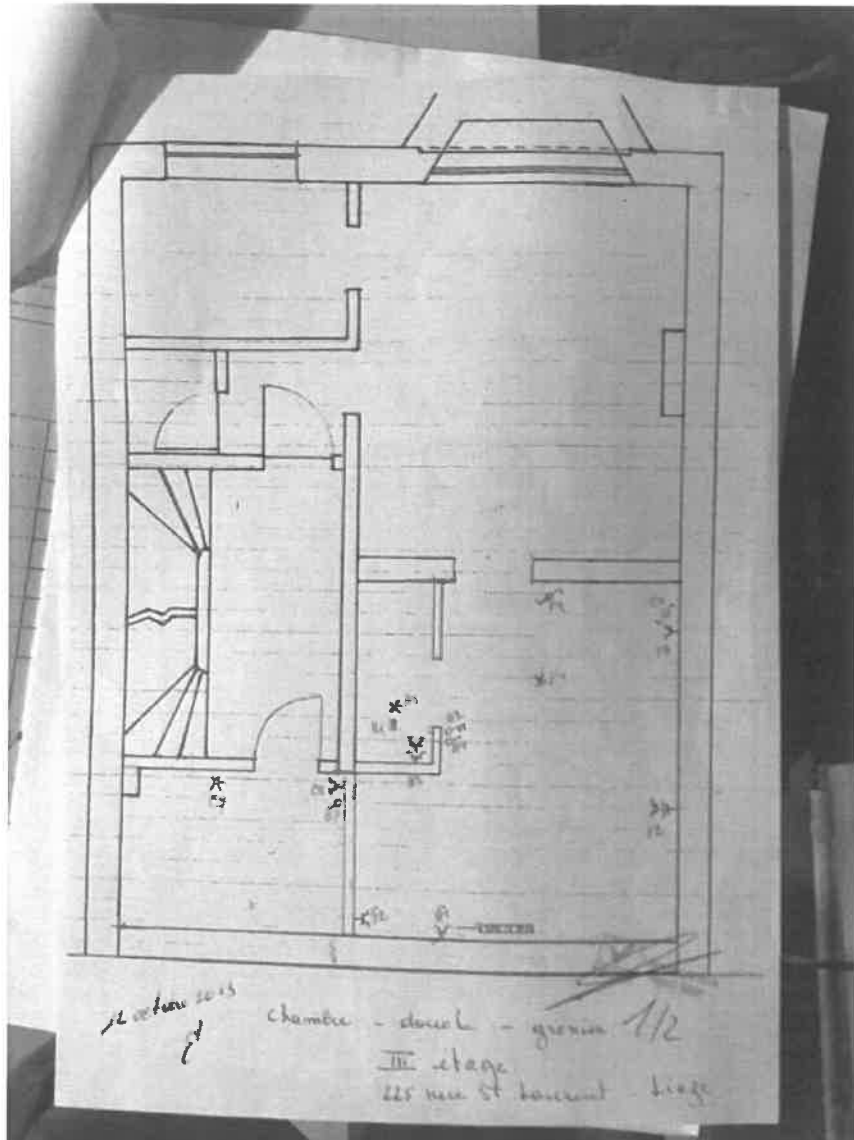

(Plans de position)