

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: NV MediaNot  
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)  
Tel: (+32)078150077  
BTW BE: BE0468763089

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Jozef Cuyversstraat 48, 2610 - Wilrijk (BE)

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Nee** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **NOK**  
Aanvoerleiding: **NOK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **NOK**

### TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**  
Opmerking: **0**

Watermeting: **3 CM** | Gemeten olie: **20 CM**  
Onderdruk TESTO: **30 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**  
Peilmeting: **Pneumatisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

Tank in onbruik


### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **02/12/2024** | Keurder: **Ruud Van Houdt** | Erkeningsnummer: **ERK/TS/108084**

HANDTEKENING KEURDER

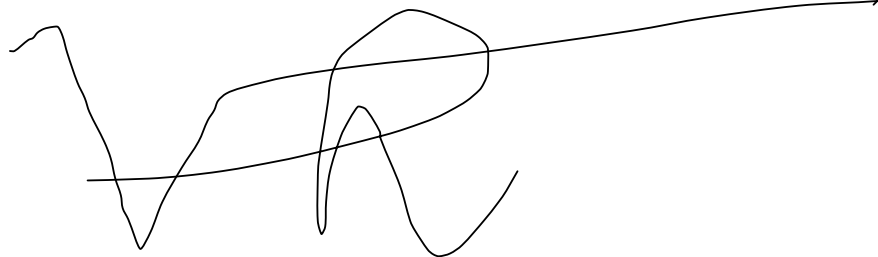

HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

