ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 21/09/2026 **Inspecteur:** Koen Van De Veire **Mentor:** **Installateur:** -
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serienummer: 19120286

Datum verslag: 21/09/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Kerkwegel
Huisnummer	10
Busnummer	
Postcode	9230
Gemeente	WETTEREN
Land	België

Eigenaar

Naam	Via notaris
Straatnaam	Kerkwegel
Huisnummer	10
Busnummer	
Postcode	9230
Gemeente	WETTEREN
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 54 **Teller Nr.:** : 1SAG3100326562

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:




Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 6 mm^2 Max beveiliging: 25 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 28
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 0,356 MΩ RE: - Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	28	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	20		4	2,5
1	C	20		4	4
1	C	25		4	4
11	C	20		2	2,5
9	C	16		2	2,5
4	C	10		2	1,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I3.08 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk bereikbaar zijn. (Boek 1 Onderafdeling 5.1.5.1. en 5.4.3.5.)

N17 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.

N22 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O: keuken en sanitaire toestellen maken geen deel uit van ons nazicht

O: Verlichtingstoestellen maken geen deel uit van ons nazicht

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 21/9/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:39 tot 14:16

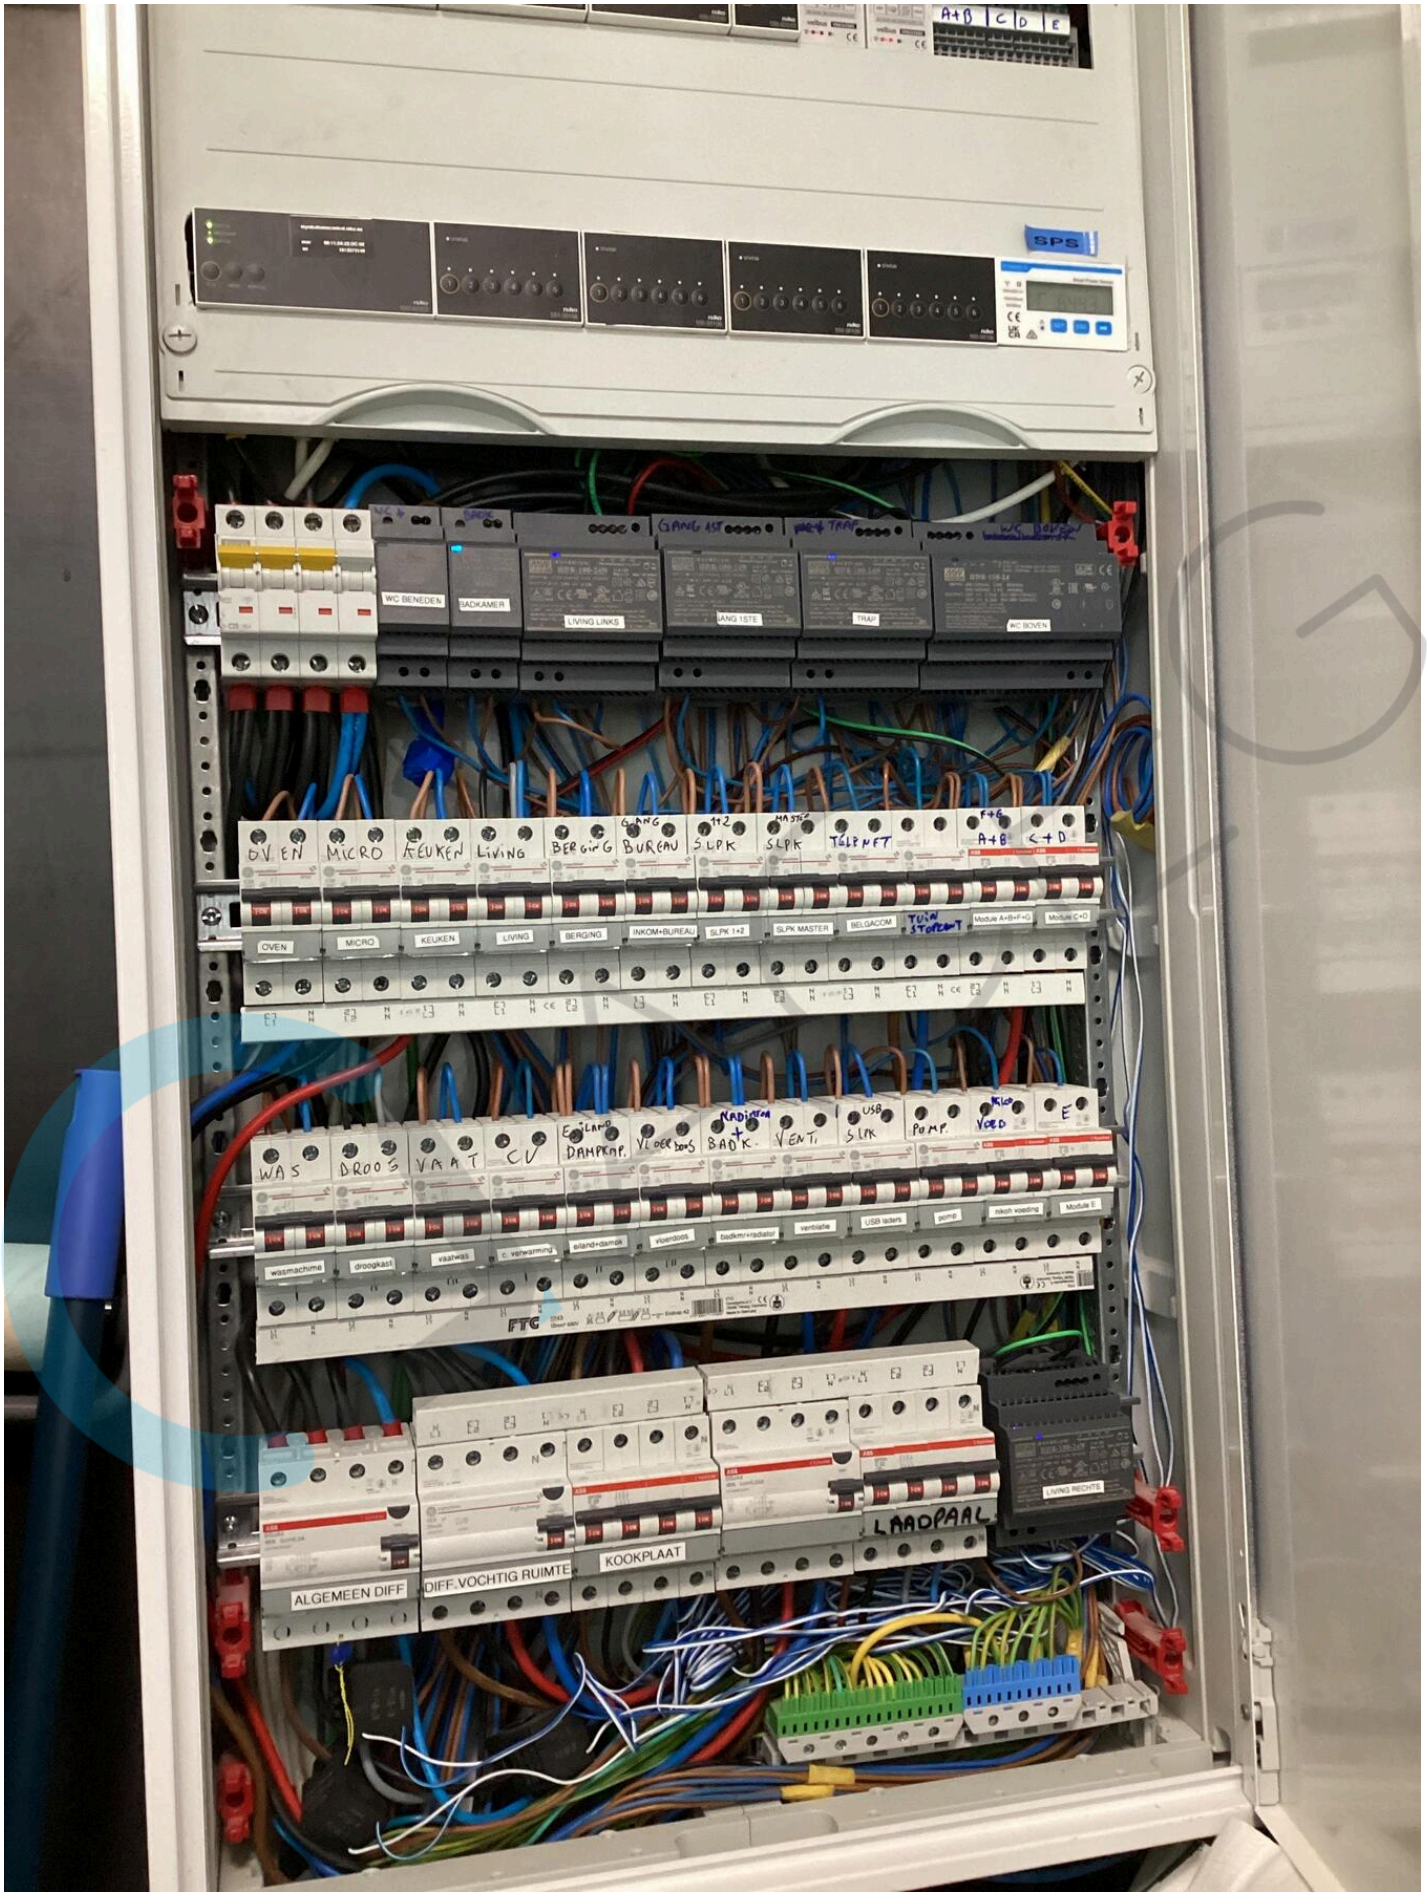
De inspecteur Koen Van De Veire



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit

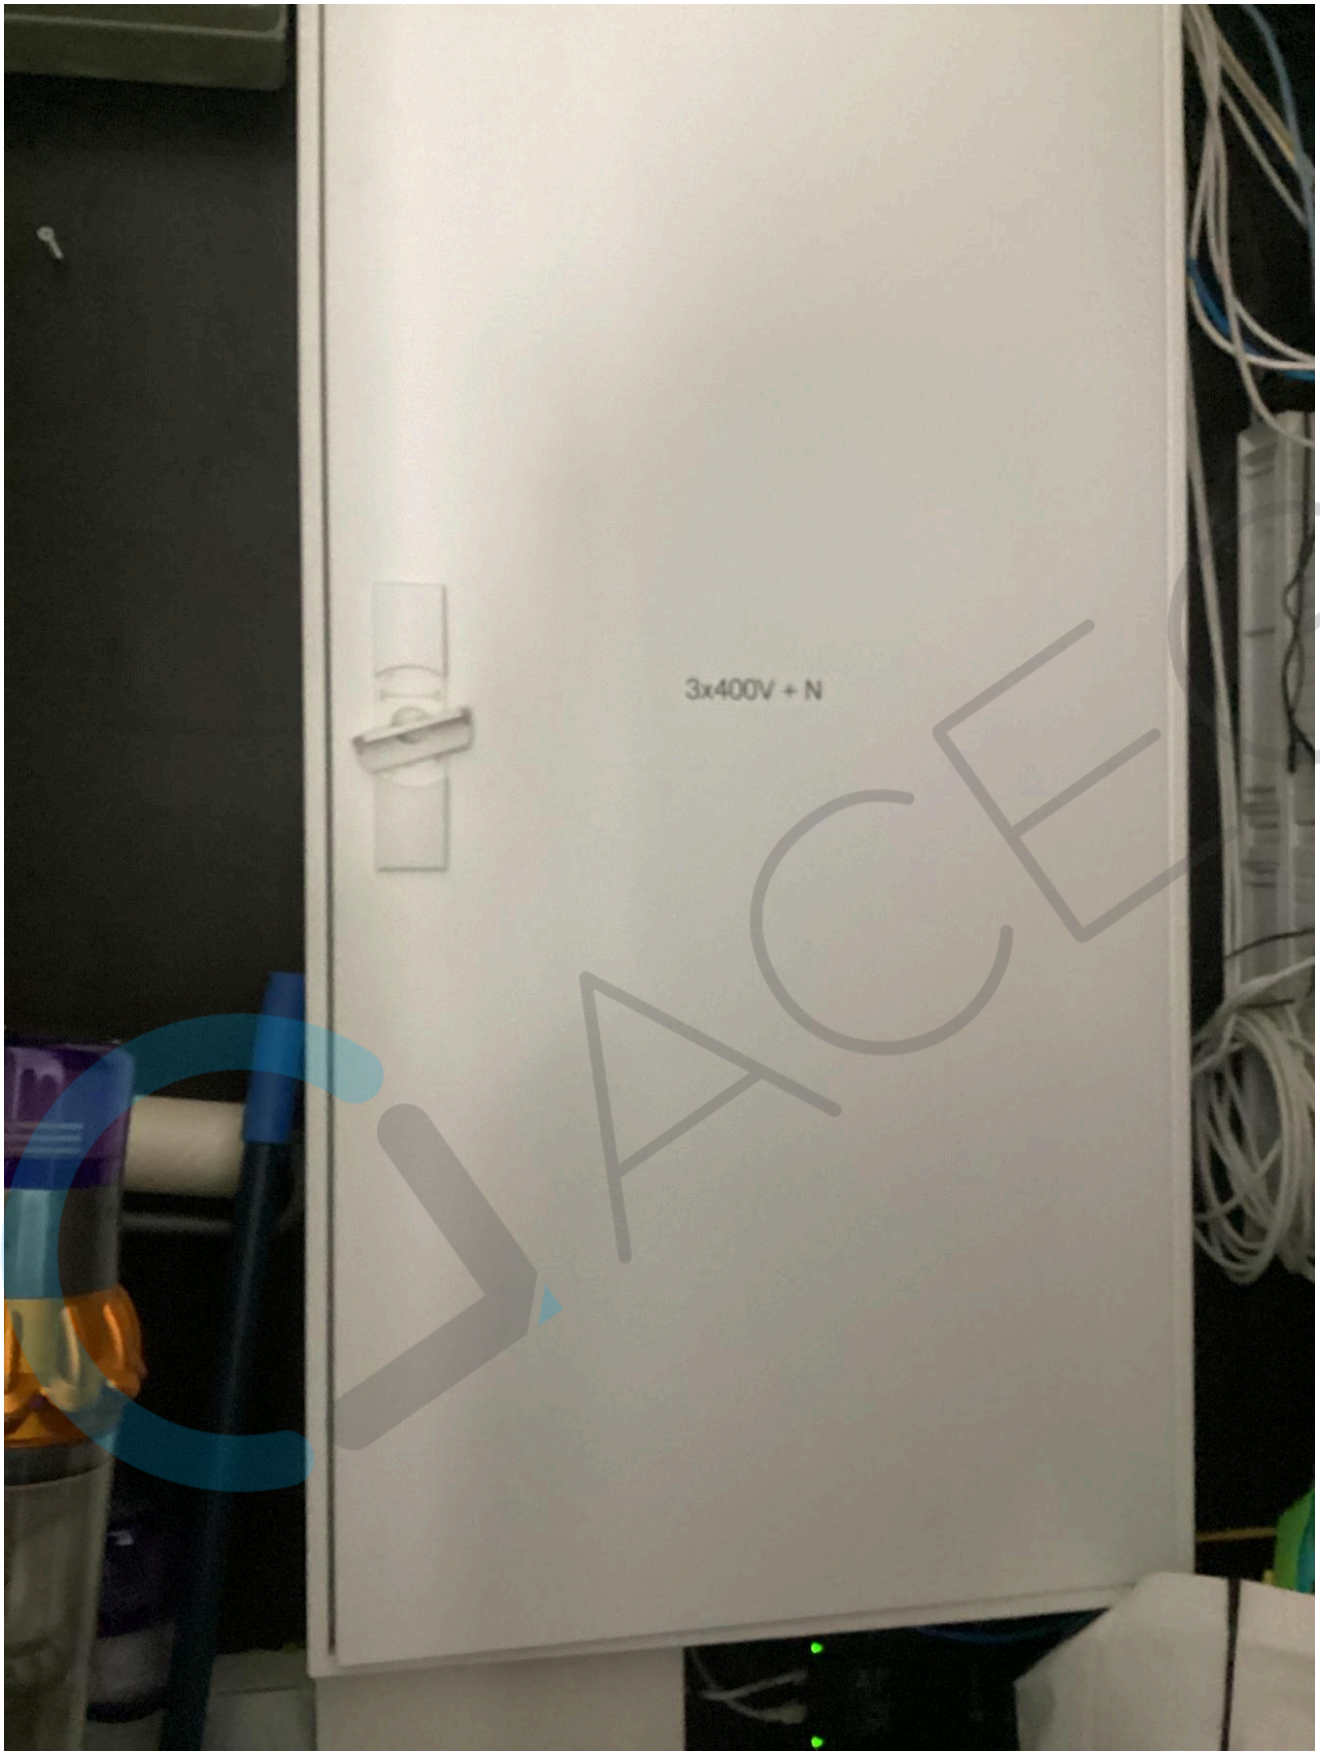
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

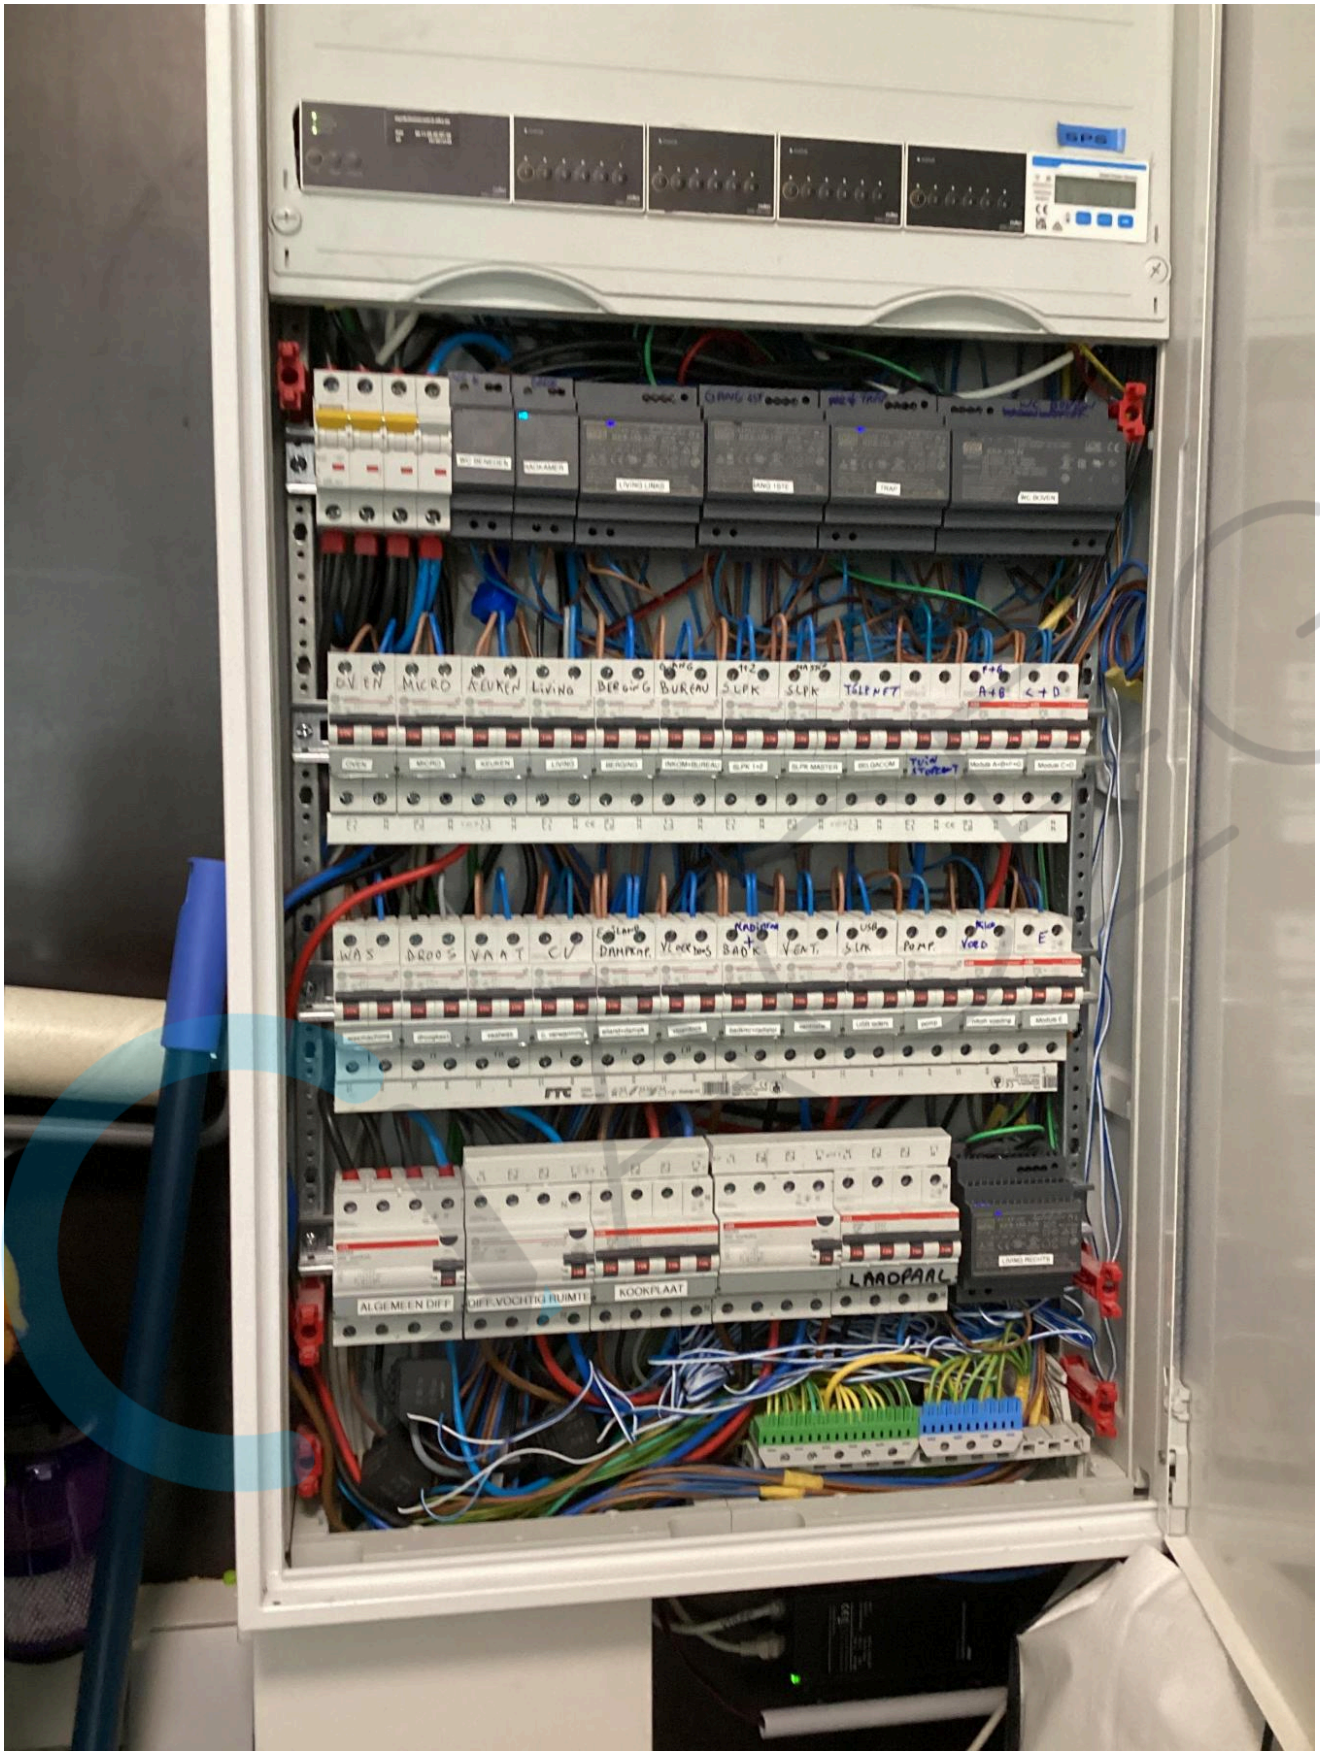

SPS
WC BENEDEN
BADKAMER
LIVING LINKS
TRAP
WC BOVEN
OVEN
MICRO
KEUKEN
LIVING
BERGING
INKOM+BUREAU
SLPK 1+2
SLPK MASTER
BELGACOM
Module A+B+F+G
Module C+D
WAS
DROOG
VAAT
CV
DAMPKAP.
BADK.
VENT.
USB SLPK
POMP.
VOED
Module E
wasmachine
droogkast
vaatwas
c. verwarming
eiland+dampk
vloerdoos
badkmr+radiator
ventilatie
USB laders
pomp
inkom voeding
FTG
LIVING RECHTS
ALGEMEEN DIFF
DIFF.VOCHTIG RUIMTE
KOOKPLAAT
LAADPAAL

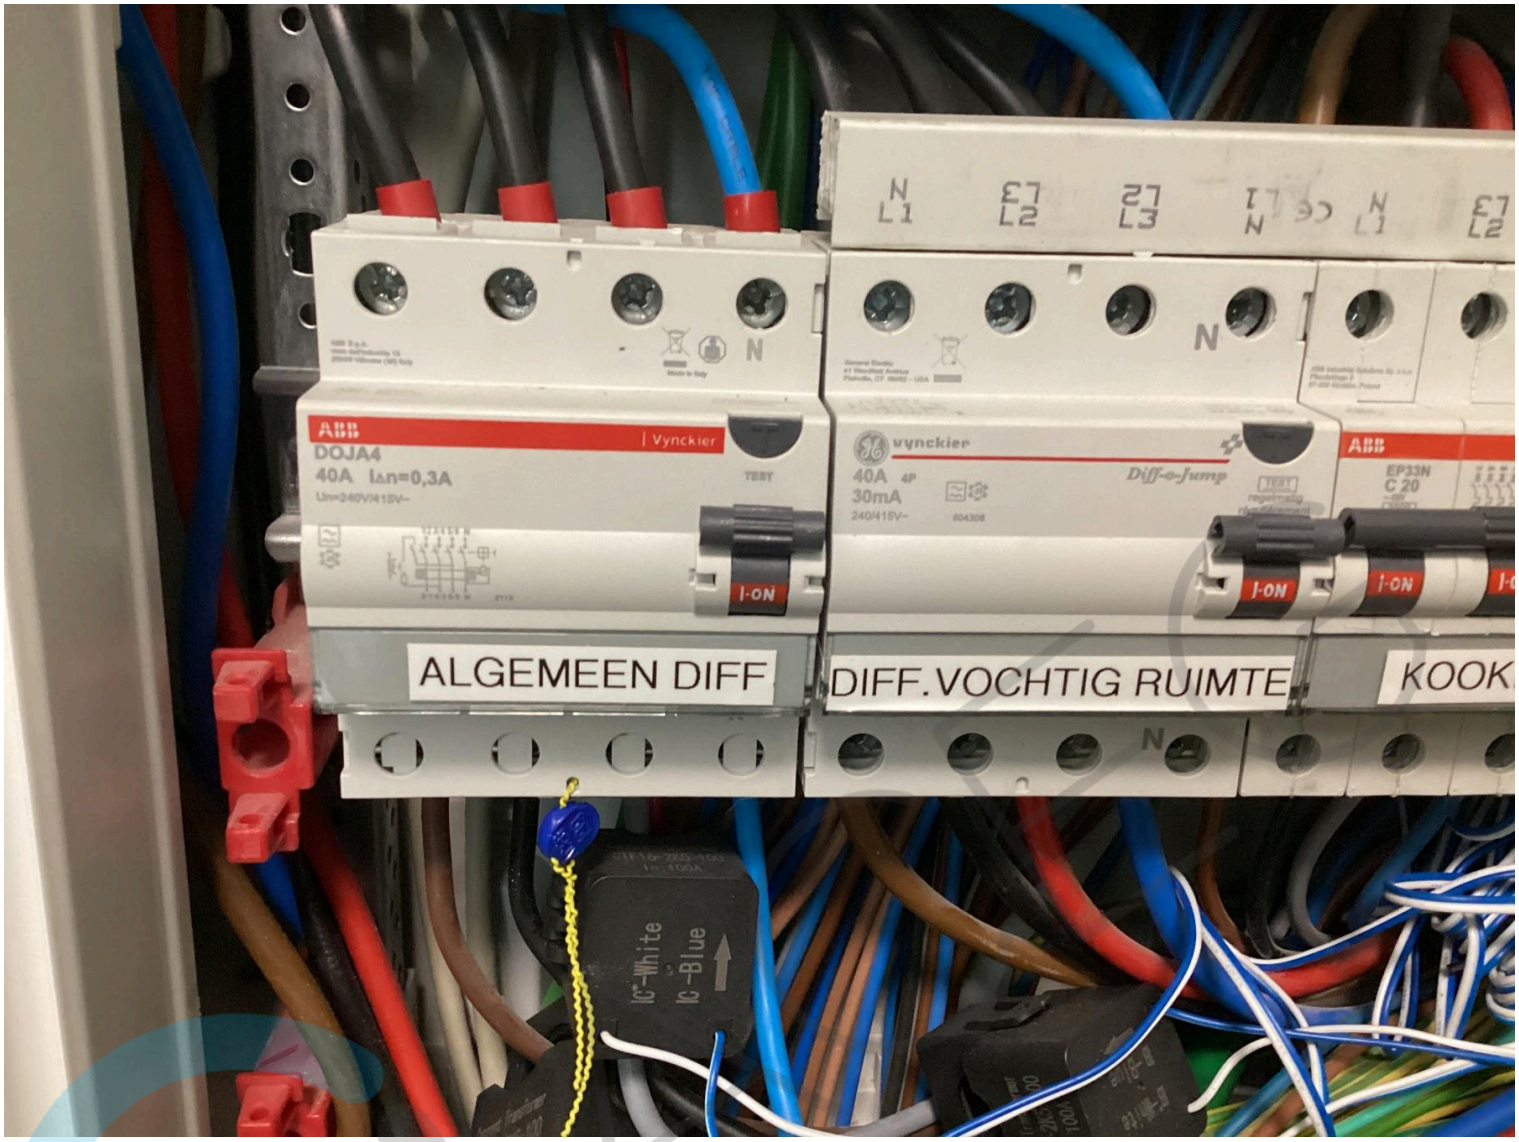

fluvius.
Alle info
www.fluvius.be
Gasgeur?
0800 65 0 65
Onderbreking of defect?
078 35 35 00

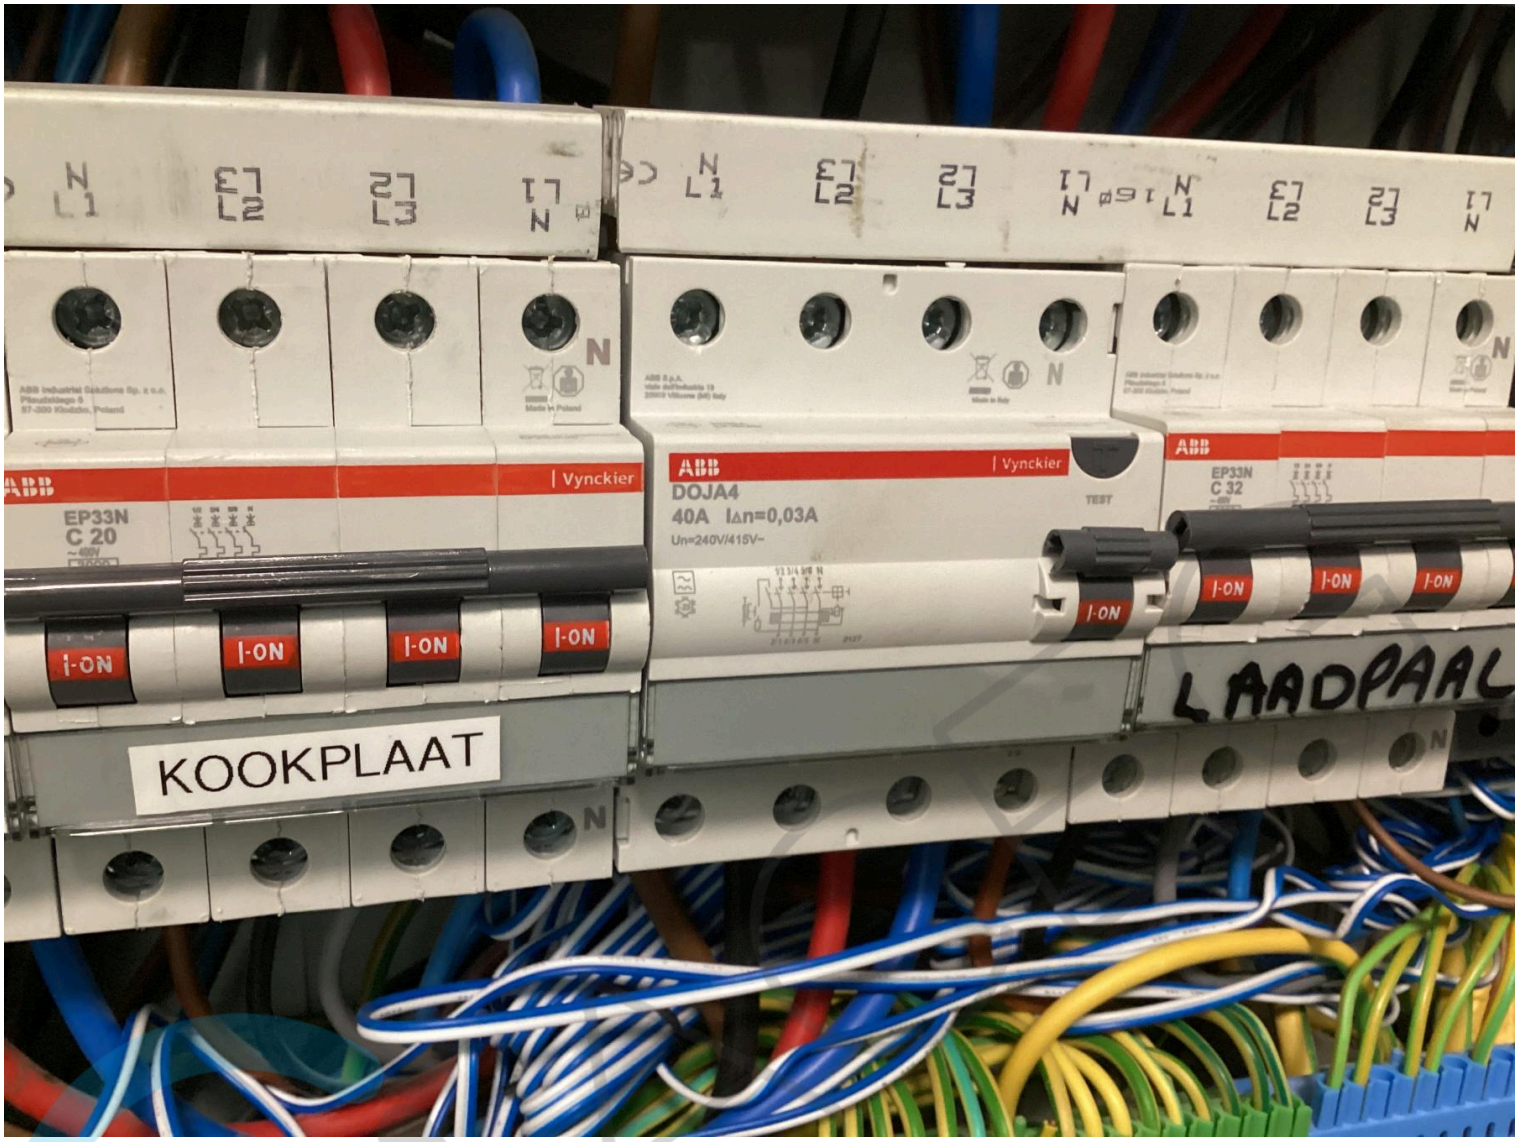

T211
SICONIA
M21 0071
OVC III
3 x 230 / 400 V ~ 50Hz
3 x 230 V ~ 50Hz
0,25 - 5 (100) A
-25°C / +55°C IP51
UC3
1.8.1
2.8.1
1.8.2
2.8.2
Sagemcom
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE
1SAG3100326562
253769484
2021


3x400V + N

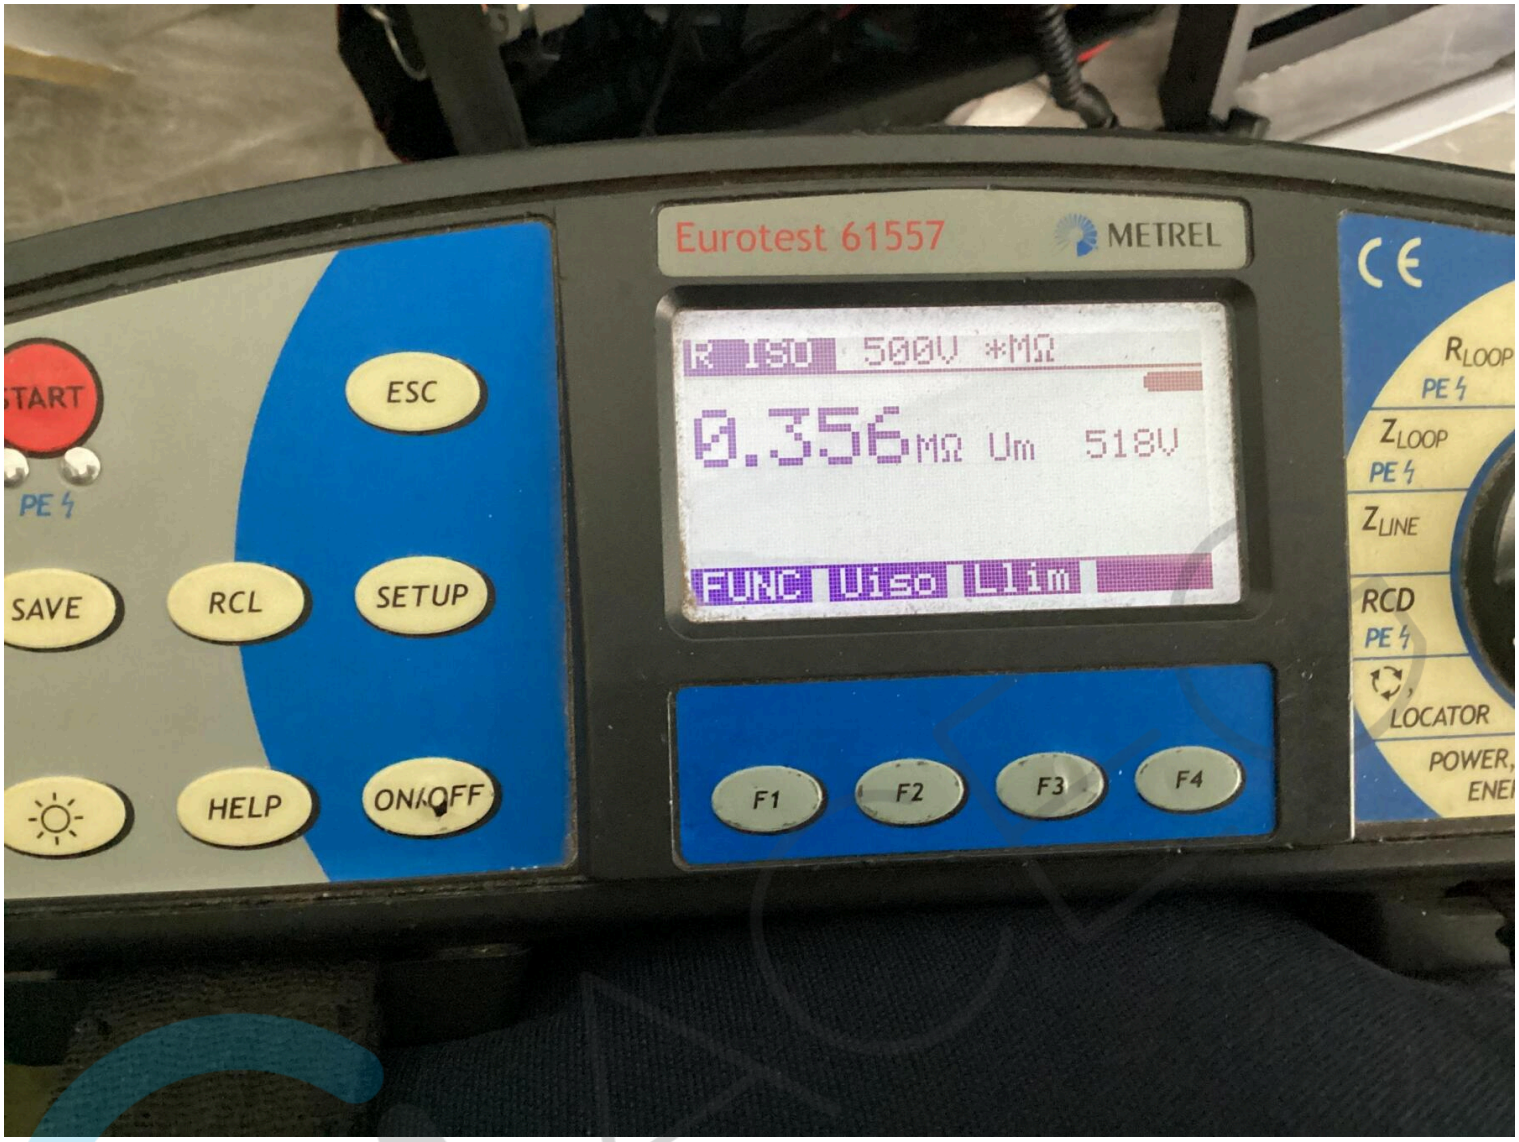

A B C D E
SPS
REM
P Q R S T U V W X Y Z AA
D E F G H I J K L M N O
A B C
ALGEMEEN DIFF
DIFF. VOCHTIG RUIMTE
KOOKPLAAT
LAADPAAL
3x400V+N


OVEN
MICRO
KEUKEN
LIVING
BERGING
BUREAU
SLPK
SLPK
TELENET
A+B
C+D
WAS
DROOG
VAAT
CV
DAMPKAP
BAD
VENT.
SLPK
POMP
VOED
ALGEMEEN DIFF
DIFF. VOCHTIG RUIMTE
KOOKPLAAT
LAADPAAL


ABB
DOJA4
40A I∆n=0,3A
Vynckier
vynckier
40A 4P
30mA
240/415V~
Diff-o-Jump
ABB
EP33N
C 20
I-ON
ALGEMEEN DIFF
DIFF.VOCHTIG RUIMTE
KOOK
Ic-White
Ic-Blue


KOOKPLAAT
LAADPAAL
ABB
| Vynckier
EP33N
C 20
DOJA4
40A IΔn=0,03A
Un=240V/415V~
EP33N
C 32
I-ON
TEST




Eurotest 61557
METREL
500V *MΩ
0.356MΩ Um 518V
FUNC Uiso Lim
START
PE
ESC
SAVE
RCL
SETUP
HELP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
RLOOP
PE
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
LOCATOR
POWER,