



## Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a  
9850 Landegem  
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88  
info@keakeuringen.be  
www.keakeuringen.be



### KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUDELIJK)

#### Basis van het onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole - Wijziging Volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.4

<b>Ref:</b>	<b>Dossiernr:</b> 21-0944	<b>Aanvrager:</b> De Weirt Elektriciteit BVBA
<b>Datum:</b> 18/10/2021	<b>Verslagnr:</b> KV12584-ERY	<b>Inspecteur:</b> Eddy Ryckaert
<b>Installatie</b> Wooneenheid Leernsesteenweg 129 9800 Deinze	<b>Eigenaar</b> <del>Landegem</del> Leernsesteenweg 129 9800 Deinze Tel: 0496800180	<b>Verantwoordelijke werken</b> De Weirt Elektriciteit BTW: BE 0888.541.279
<b>Bouwjaar volgens verklaring klant:</b>	Vóór 1981	

**De installatie voldoet.  
Dit keuringsattest is geldig tot 18/10/2046**

#### Algemene gegevens elektrische installatie

##### Gegevens verdeler

EAN: 541448860021294062  
kWh meter nr.: ISAG3100330920

Bescherming aansluiting: 32 A  
Meterstand dag: 299 kWh

Budgetmeter  
Meterstand nacht: 235 kWh

##### Gegevens installatie

Ontworpen voor: 3x230V  
Max nominale stroom: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Type voedingsleiding: EXVB

Type aardelektrode: pen/baar

##### Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 1

Aantal eindstroombanen: 17

Schakelbord 1
1 x 20A - 2P
6 x 16A - 2P
5 x 16A - 2P
1 x 20A - 4P
1 x 25A - 4P
1 x 16A - 2P
1 x 20A - 2P
1 x 16A - 4P
<b>Differentiaalschakelaar</b> 300mA - 40 - 4P Type: A
<b>Differentiaalschakelaar</b> 30mA - 40 - 4P Type: A

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder verhoging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



## Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a  
9850 Landegem  
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88  
info@keakeuringen.be  
www.keakeuringen.be



Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

## Controles

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Toestellen       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Materieel               | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede              | <input checked="" type="checkbox"/> Schemas                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit    | <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI                  | <input checked="" type="checkbox"/> Differentieelstroomrichting: werd verzegeld |  |

## Metingen

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: 13.36 Ohm | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: 4.8 MOhm bij 500 V |
|--|---|

## Inbreuken

### Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

### Inbreuken nieuwe installatie

Geen geconstateerd

## Opmerkingen

W009 - Dit verslag dient toegevoegd te worden aan het elektrisch dossier van de bestaande installatie!

ZIE KENNISNAME AREI 8.2.1

VERNIEUWING VAN DE VERDEELKAST;

UITBREIDING MET EEN AANTAL KRINGEN IN DE GARAGE.

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8329459: 51-01

## Besluiten

De bestaande installatie voldoet

De nieuwe installatie voldoet

**De installatie voldoet.  
Dit keuringsattest is geldig tot 18/10/2046**


## Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (5 pagina's)
- 2.



Digitaal ondertekend  
19/10/2021  
Eddy Ryckaert


21-0944

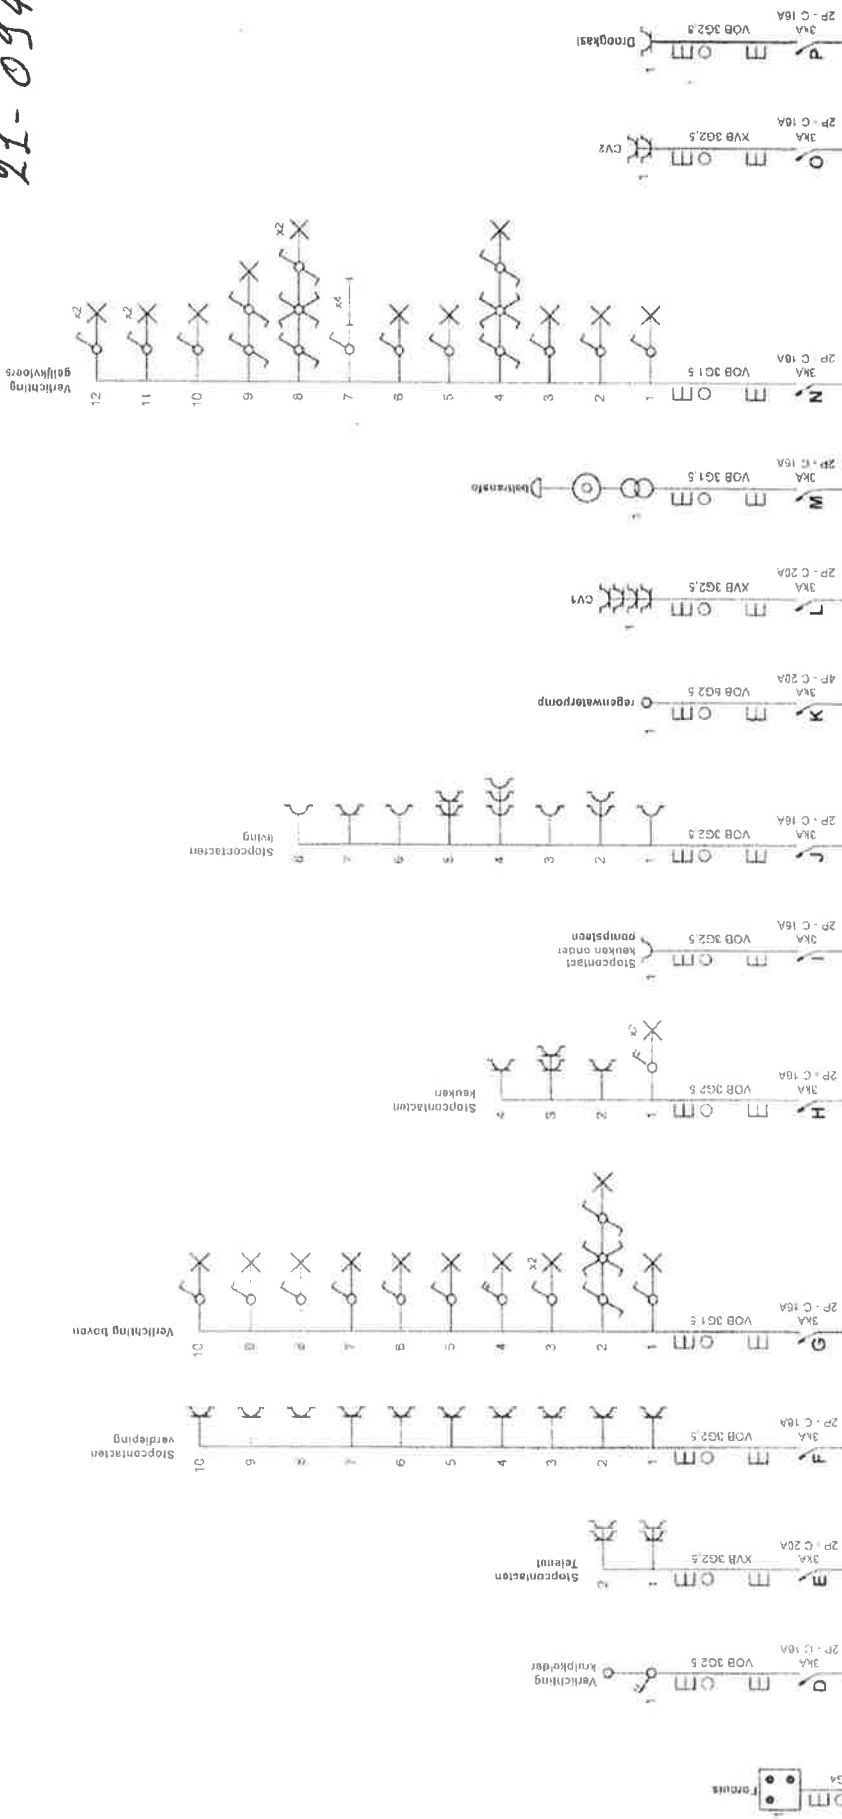


**Bijlage 1.1**

**p. 1/5**  
**Eendraadschema**  
 3 x 230V ~ 50Hz

**Installateur**  
 De Weert Elektriciteit B.V.B.A.  
 Peperstraat 57  
 9800 Deinze  
 Tel : 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93  
 e-mail: francis@deweert.be  
 BTW BL 0888 541 279





**Plaats van de elektrische installatie**  
 Lambrecht Meison  
 Leerssesteeweg 129  
 9800 Bachte-Maria-Leerne



**Erkend organisme**  
 KEA  
 Renaat de Rudderstraat 48a  
 9850 Landegem  
 Tel : 09 282 56 88 GSM: 0474 72 43 51  
 e-mail: info@keakeuringen.be


1<sup>st</sup> OKT 2021

**Bijlage 1.2**

**p. 2/5**  
**Eendraadschema**  
 3 x 230V - 50Hz

**Installateur**  
 De Weirt Elektriciteit B.V.B.A.  
 Peperstraat 57  
 9800 Deinze  
 Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93  
 e-mail: francis@deweirt.be  
 BTW BE 0888.541.279





**Plaats van de elektrische installatie**  
 Lambertrecht Weireson  
 Leemsesteenweg 129  
 9800 Bachte-Maria-Leeuwe



**Erkend Organisme**  
 KEA  
 Renaat de Rudderstraat 48a  
 9850 Landegem  
 Tel.: 09 282 56 88 GSM: 0474 72 43 51  
 e-mail: info@keakeuringen.be

**18 OKT 2021**

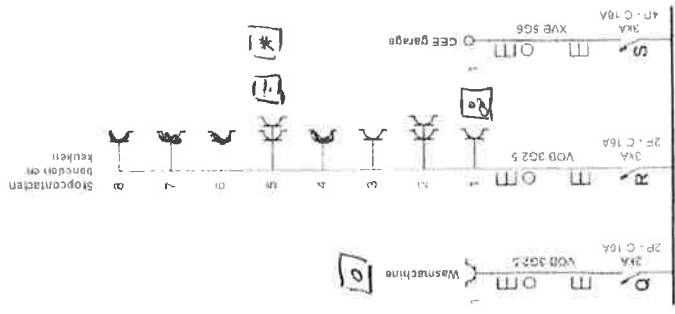

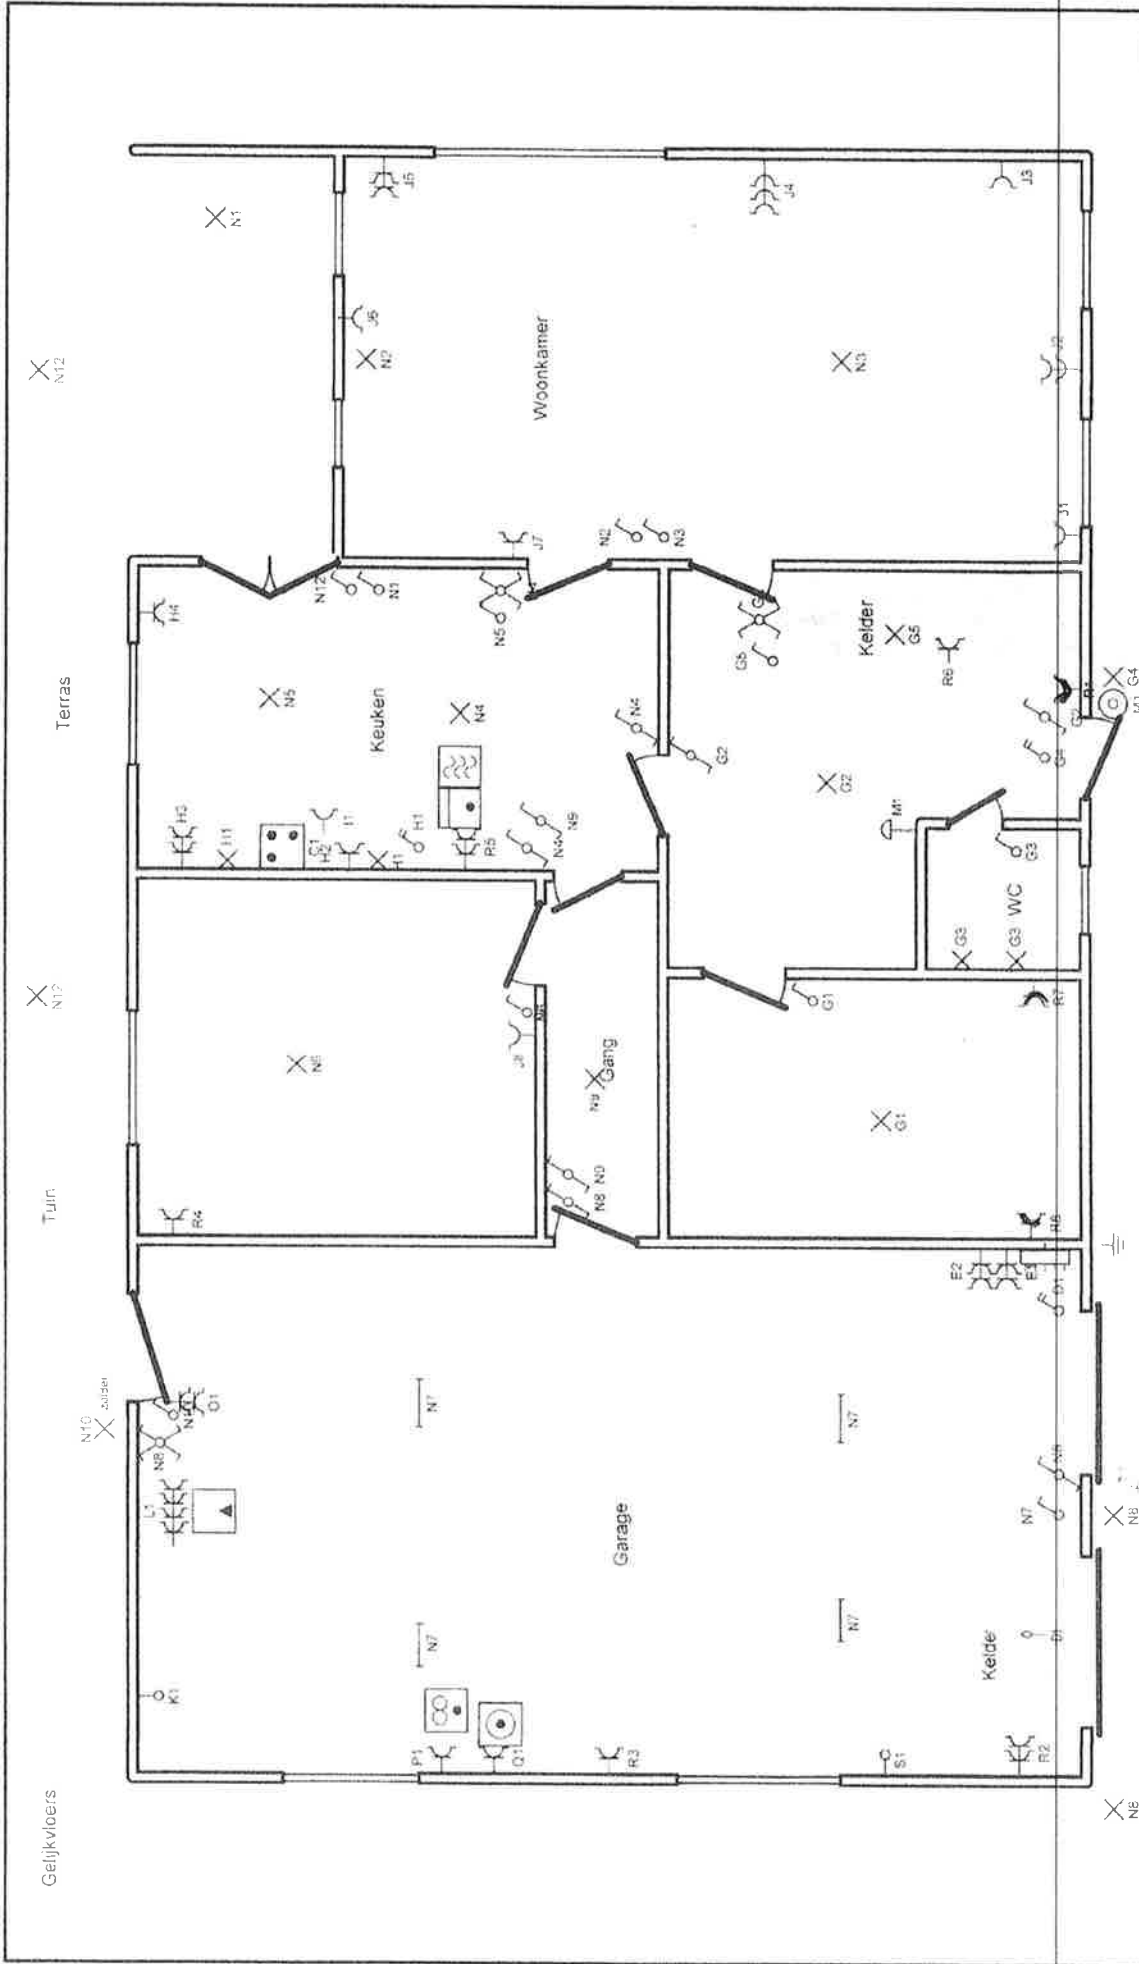**Bijlage 1.3**

p. 3/5  
**Situatieschema**  
 3 x 230V ~ 50Hz


**Installateur**  
 De Weert Elektriciteit B.V.B.A.  
 Peperstraat 57  
 9800 Deinze  
 Tel: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93  
 e-mail: francis@deweert.be  
 BTW BE 0868 541 279

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Lambrecht Meirson  
 Leernssteenweg 129  
 9800 Rachte-Maria-Leerne

**Erkend Organisme**  
 KEA  
 Renaat de Rudderstraat 48a  
 9850 Landegem  
 Tel: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51  
 e-mail: info@keakeuringen.be

**18 OKT 2021**  
 Eddy Ryckaert  
 KEA

**Bijlage 1.4**

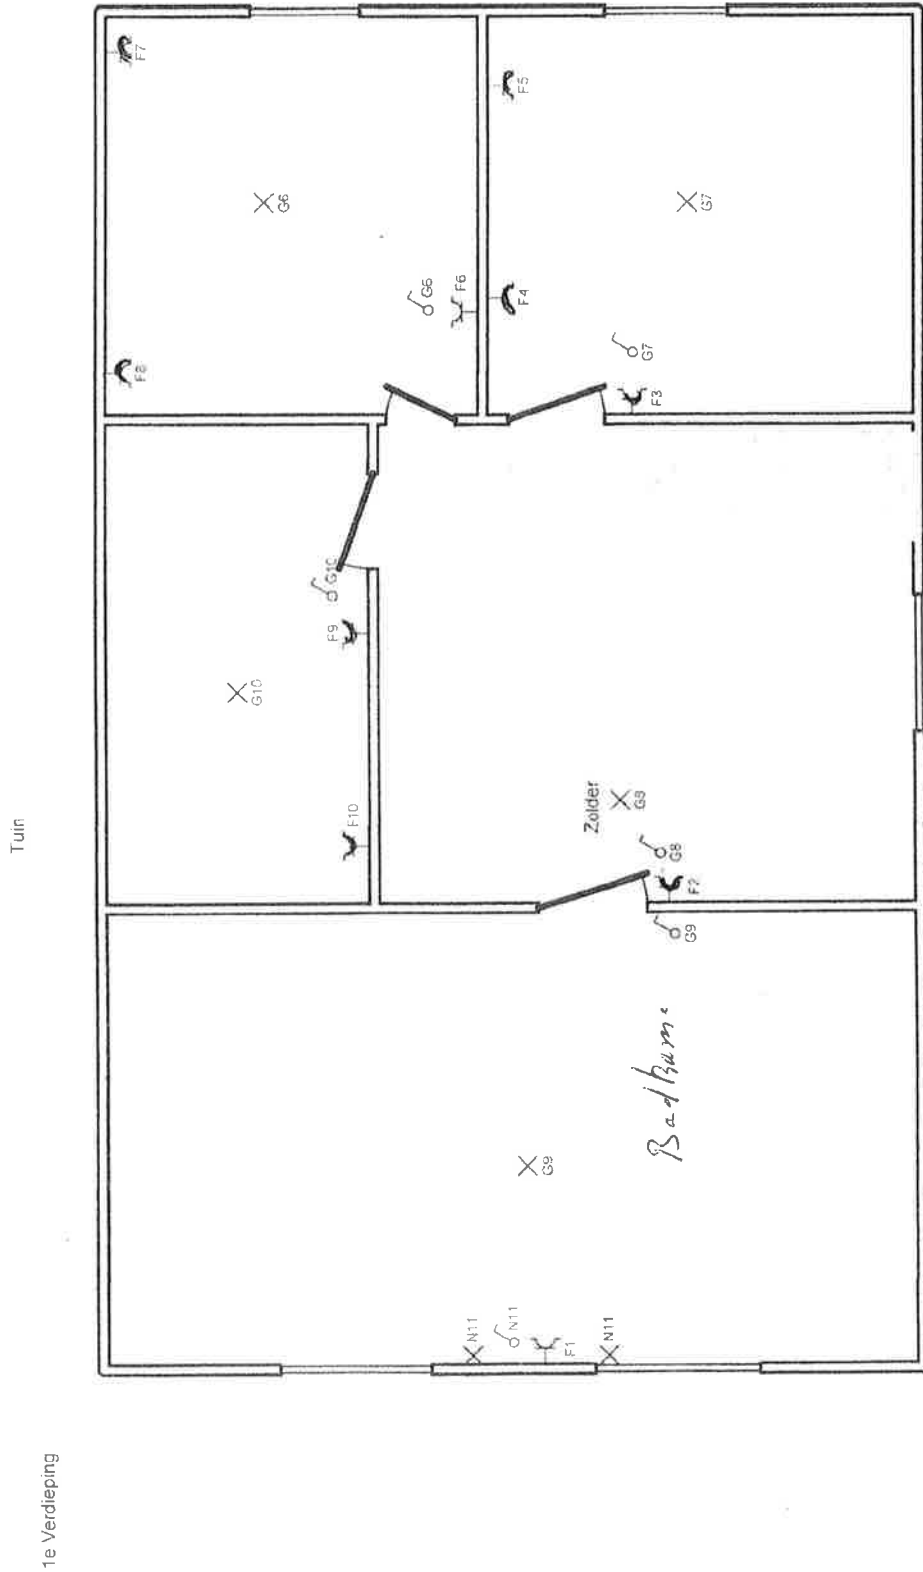

**Erkend Organisme**  
 KEA  
 Renaat de Rudderstraat 48a  
 9850 Landegem  
 Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51  
 e-mail: info@keakeuringen.be

**18 OKT 2010**  
 Eddy Ryckaert  
 KEA

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Lambrecht Meireson  
 Leernessesteenweg 129  
 9800 Rachte-Maria Leerne

**Installateur**  
 De Weirt Electriciteit B.V.B.A.  
 Peperstraat 57  
 9800 Deinze  
 Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93  
 e-mail: frans@deweirt.be  
 BTW BE 0888 541 279

**p. 4/5**  
**Situatieschema**  
 3 x 230V ~ 50Hz

**Bijlage 1.5**

**P. 5/5**  
Lijst Kringen  
3 x 230V ~ 50Hz

**Installateur**  
De Weert Elektriciteit B.V.B.A.  
Peperstraat 57  
9800 Deinze  
Tel.: 09 328 74 83 GSM: 0477 63 10 93  
e-mail: francis@deweert.be  
BTW BE 0888.541.279

**Plaats van de elektrische installatie**  
Lambrecht Meirson  
I eernsesteenweg 129  
9800 Bachte-Maria-I eerne

**Erkend Organisme**  
KEA  
Renaat de Rudderstraat 48a  
9850 Landegem  
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 58  
e-mail: info@keakeuringen.be

18 OKT 2021  
Eddy Ryckaert  
KEA

- C** Fornuis
- D** Verlichting kruipkelder:
- E** Stopcontacten Telenet
- F** Stopcontacten verdieping
- G** Verlichting boven
- H** Stopcontacten keuken
- I** Stopcontact keuken onder pompsteen
- J** Stopcontacten living
- K** regenwaterpomp
- L** CV1
- M** beltransfo
- N** Verlichting gelijkvloers
- O** CV2
- P** Droogkast
- Q** Wasmachine
- R** Stopcontacten beneden en keuken
- S** CEE garage



21-0944

Tel. 09 282 58 88  
kea-epc@telenet.be

Renaat de Rudderstraat 48-A  
B-9850 Landegem

btw be 0821 773 706  
iban BE38 0016 0210 7772

## Bevestiging van kennisname van de gevolgen van de toepassing van de uitzonderingen volgens Boek 1 Deel 8 hfdst 8.2 afd. 8.2.1

Onder getekende heeft expliciet om de toepassing van de uitzonderingen volgens Boek 1 Deel 8 hdst 8.2 afd. 8.2.1 van het AREI gevraagd

Dit houdt in dat er bepaalde uitzonderingen op de verplichte beveiliging van elektrische installatie zoals voorzien in boek 1 worden toegestaan.

Ondergetekende verklaart door het keuringsorganisme te zijn geïnformeerd over de mogelijke gevolgen aangaande het verhoogd veiligheidsrisico.

Met name dat de bewuste installatie dateert van voor 1981 en dat de bewuste installatie geschikt is voor een gebruik zoals toepasselijk was in die tijdsperiode.

Ondergetekende verklaart dat het toekomstig gebruik van de gekeurde installatie gelijkaardig zal zijn als deze waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen was en beseft dat het aanschakelen van meerdere verbruikers op de bestaande kringen een zwaardere belasting van de installatie tot gevolg heeft.


In het geval stopcontacten zonder aarding in gebruik blijven mogen op deze aftak punten enkel toestellen Klasse I worden aangesloten d.w.z. . toestellen die geen aarding vereisen.


Ingeval bestaande leidingen van 1mm<sup>2</sup> in gebruik zijn moeten deze beveiligd worden door een automaat van max10 Amp. Deze mag in geen geval verhoogd worden

Gelezen en goedgekeurd schrijven a.u.b.:

Datum 18.10.2021 plaatst Deinze

Naam 

Handtekening 

Dossier :  
Handtekening keurder 

Kea Keuringen en Energie Advies vzw  
Renaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem  
telefax 09 282 58 88 - gsm 047472 43 51  
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be  
BTW BE0821 773 706

Doc 12 - versie 06-2020



Eddy Ryckaert  
KEA

 www.kea-epc.be

—