



56.46mm²
XVPS

Diff 4p. 300mA. 40d.

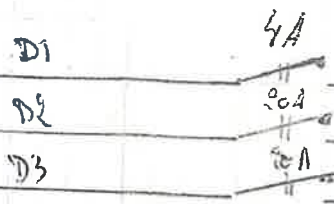


TRAF0
240/240V

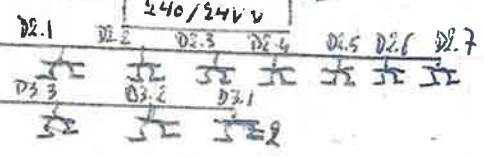


Overlij relais.
Leefruimte
Kuchan (+ bak.)

Diff 4p. 0,030mA. 40d

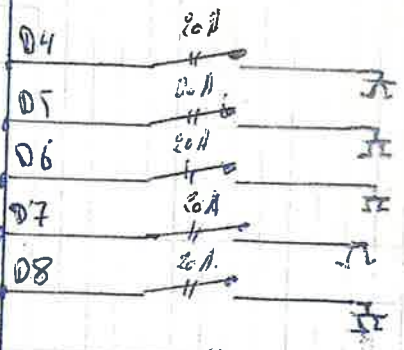

WASMACHINE
DROOGKAST
WASWAS FRIGO
stapk. Badk.
Over. WEG

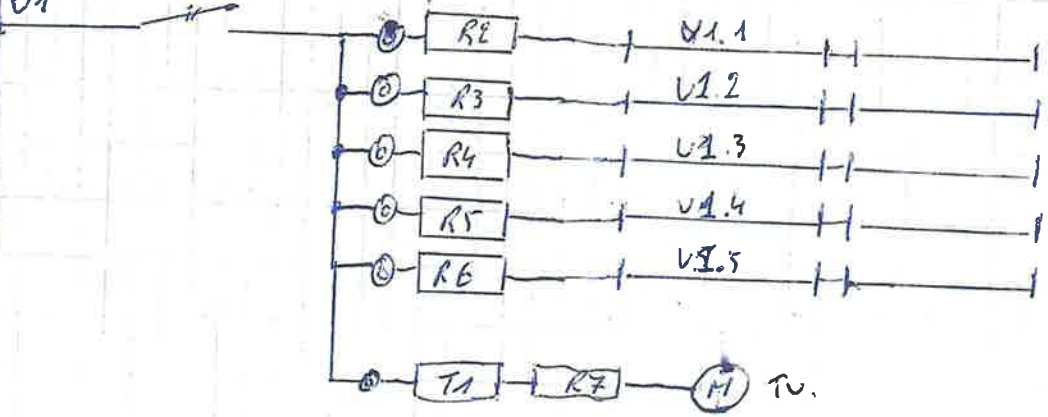

BTV
BTV OVL
Marc Claus - MC 14
0497 52 73 14

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

07/2524545

O. ref.: _____

U. ref.: _____

19/10/2010
LAG NR.:

PROCES-VEI
ELEKTRISCH

ONDERZOEK VAN EEN
INGANGSINSTALLATIE

ADRES INSTAL

Van der Sweepstraat 3 bus 44 Antwerpen

EIGENAAR:

De Aloude

Adres:

OPDRACHTGEVER:

De Aloude

Adres:

INSTALLATEUR:

De Aloude

Adres:

BTW of IK:

EAN:
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 19/10/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding Wijziging Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen Appartement

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 V Bescherming van de aansluiting Duitse 20 p/4p

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type 10A/03A/40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 1,00 Ohm; RI tot 750 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie: Schema en situatiediagram in ons best

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Handwritten signature

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, details of the inspection process.


Plichten van de eigenaars, beheerders of huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/10/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER: nr + naam + handtekening M. CLAUS MARC

De directeur,



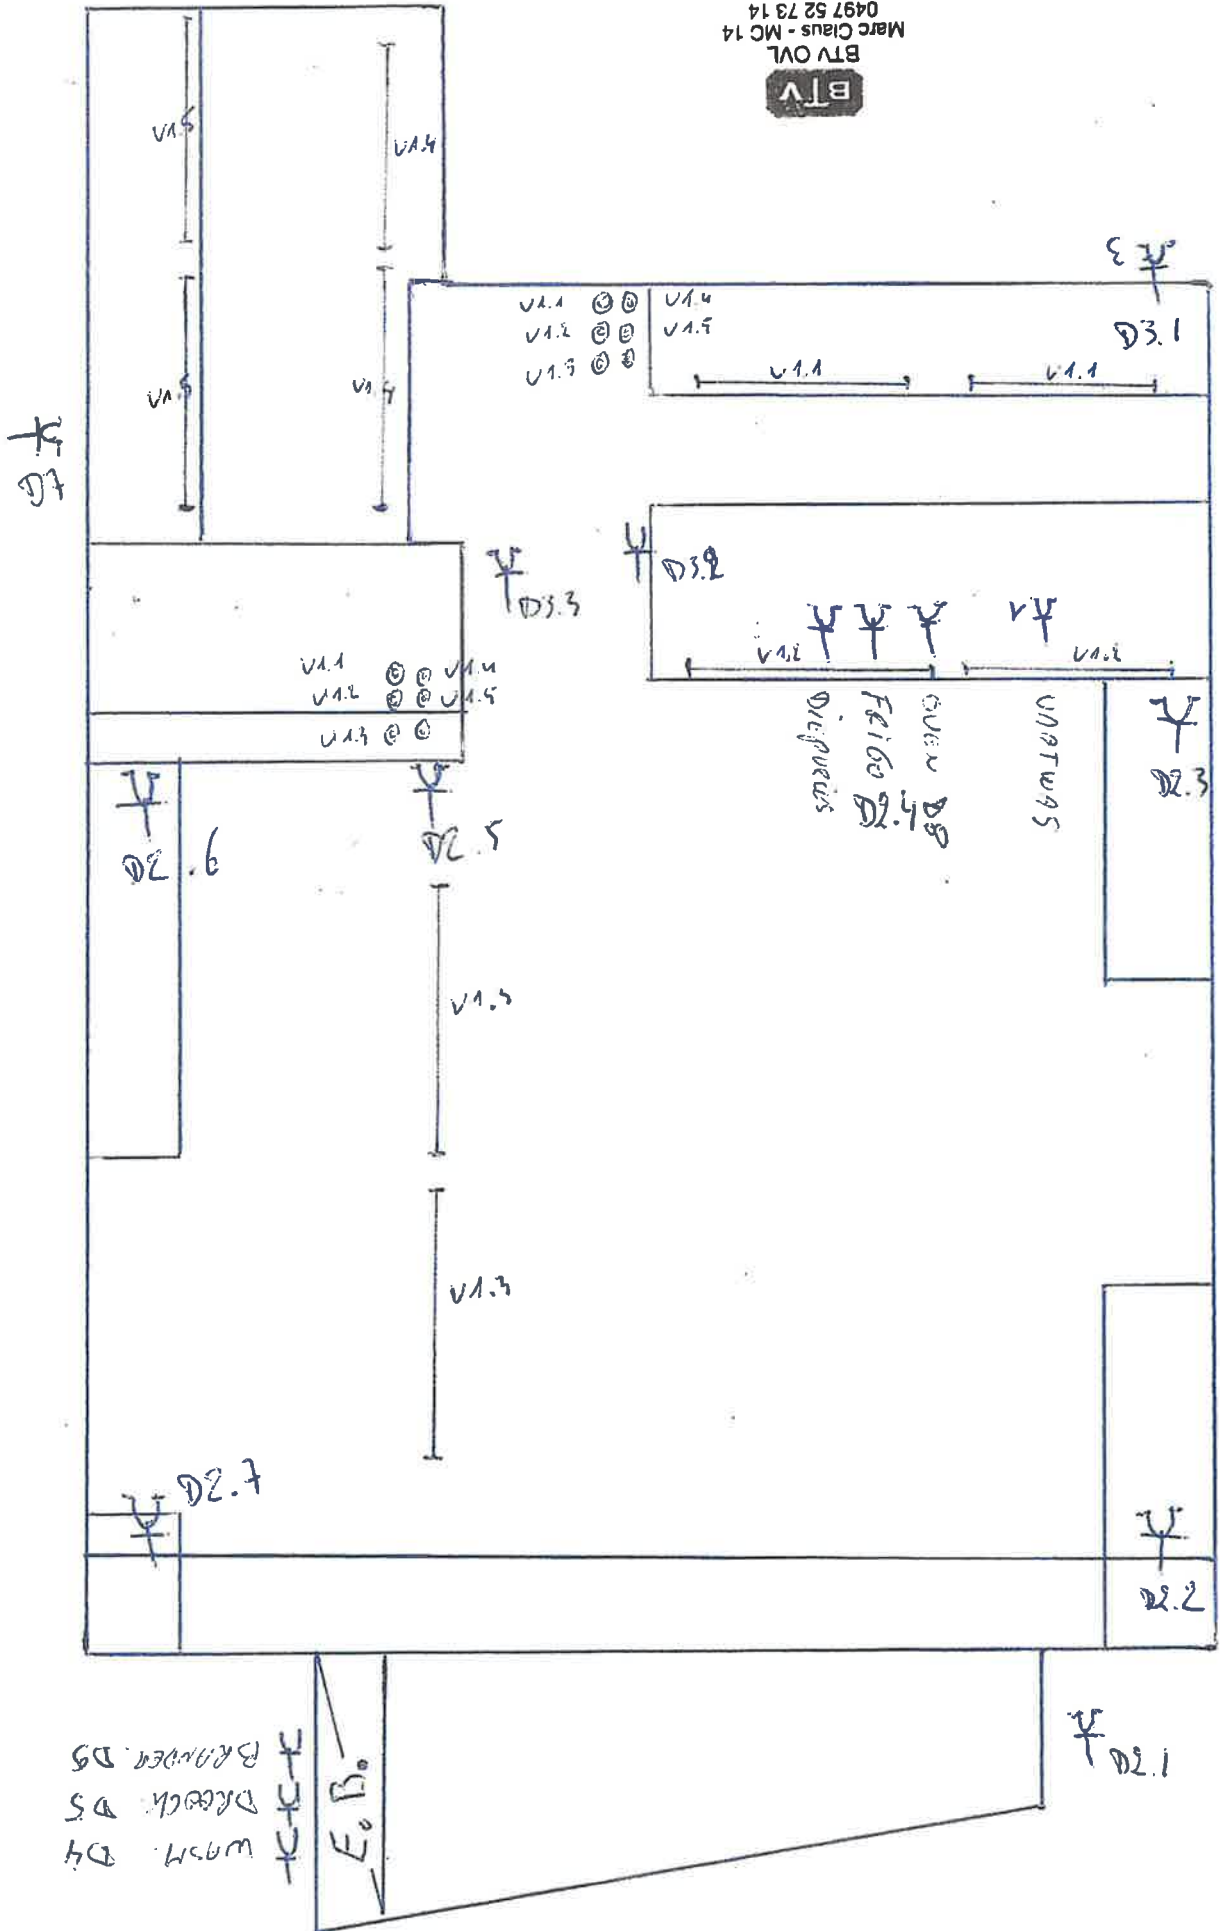

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGEN a.s.b.l.
TECHNISCH BUREAU VERBRUGGEN v.z.w.



REGU - ONTVANGSTBEWIJS NR. 504790

CETTE PREUVE EST VALABLE COMME RELEVÉ DE COTISATION
DIT BEWIJS GELDT ALS BIJDRAGESTAAT

Siège sociale / Maatschappelijke zetel
Bd Clovisiaan 15 - 1000 BRUXELLES-BRUSSEL
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
Siège d'Anvers / Zetel Antwerpen
Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65
B.T.W. / T.V.A. BE-0406.486.616

Date : 18.10.1989
Datum :

Recu de : *De heer J. J. Verbeke 95 Sint*
Ontvangen van :
(nom et adresse à mentionner intégralement)
(volledig naam en adres te vermelden)

la somme de : 103
de som van :
T.V.A. N° :
B.T.W. Nr. :

Cotisation : 85.42 €
Bijdrage : 17.22 €
T.V.A. 21% : 10.31 €
Total : 112.95 €

pour l'examen de : 18.10.89
voor onderzoek van :
RAPPORT N° : 14.10.19/89
VERSLAG Nr. :
pour le BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGEN,
voor TECHNISCH BUREAU VERBRUGGEN,
L'agent-visateur
De agent-onderzoeker

Form. 121 - 03/07