


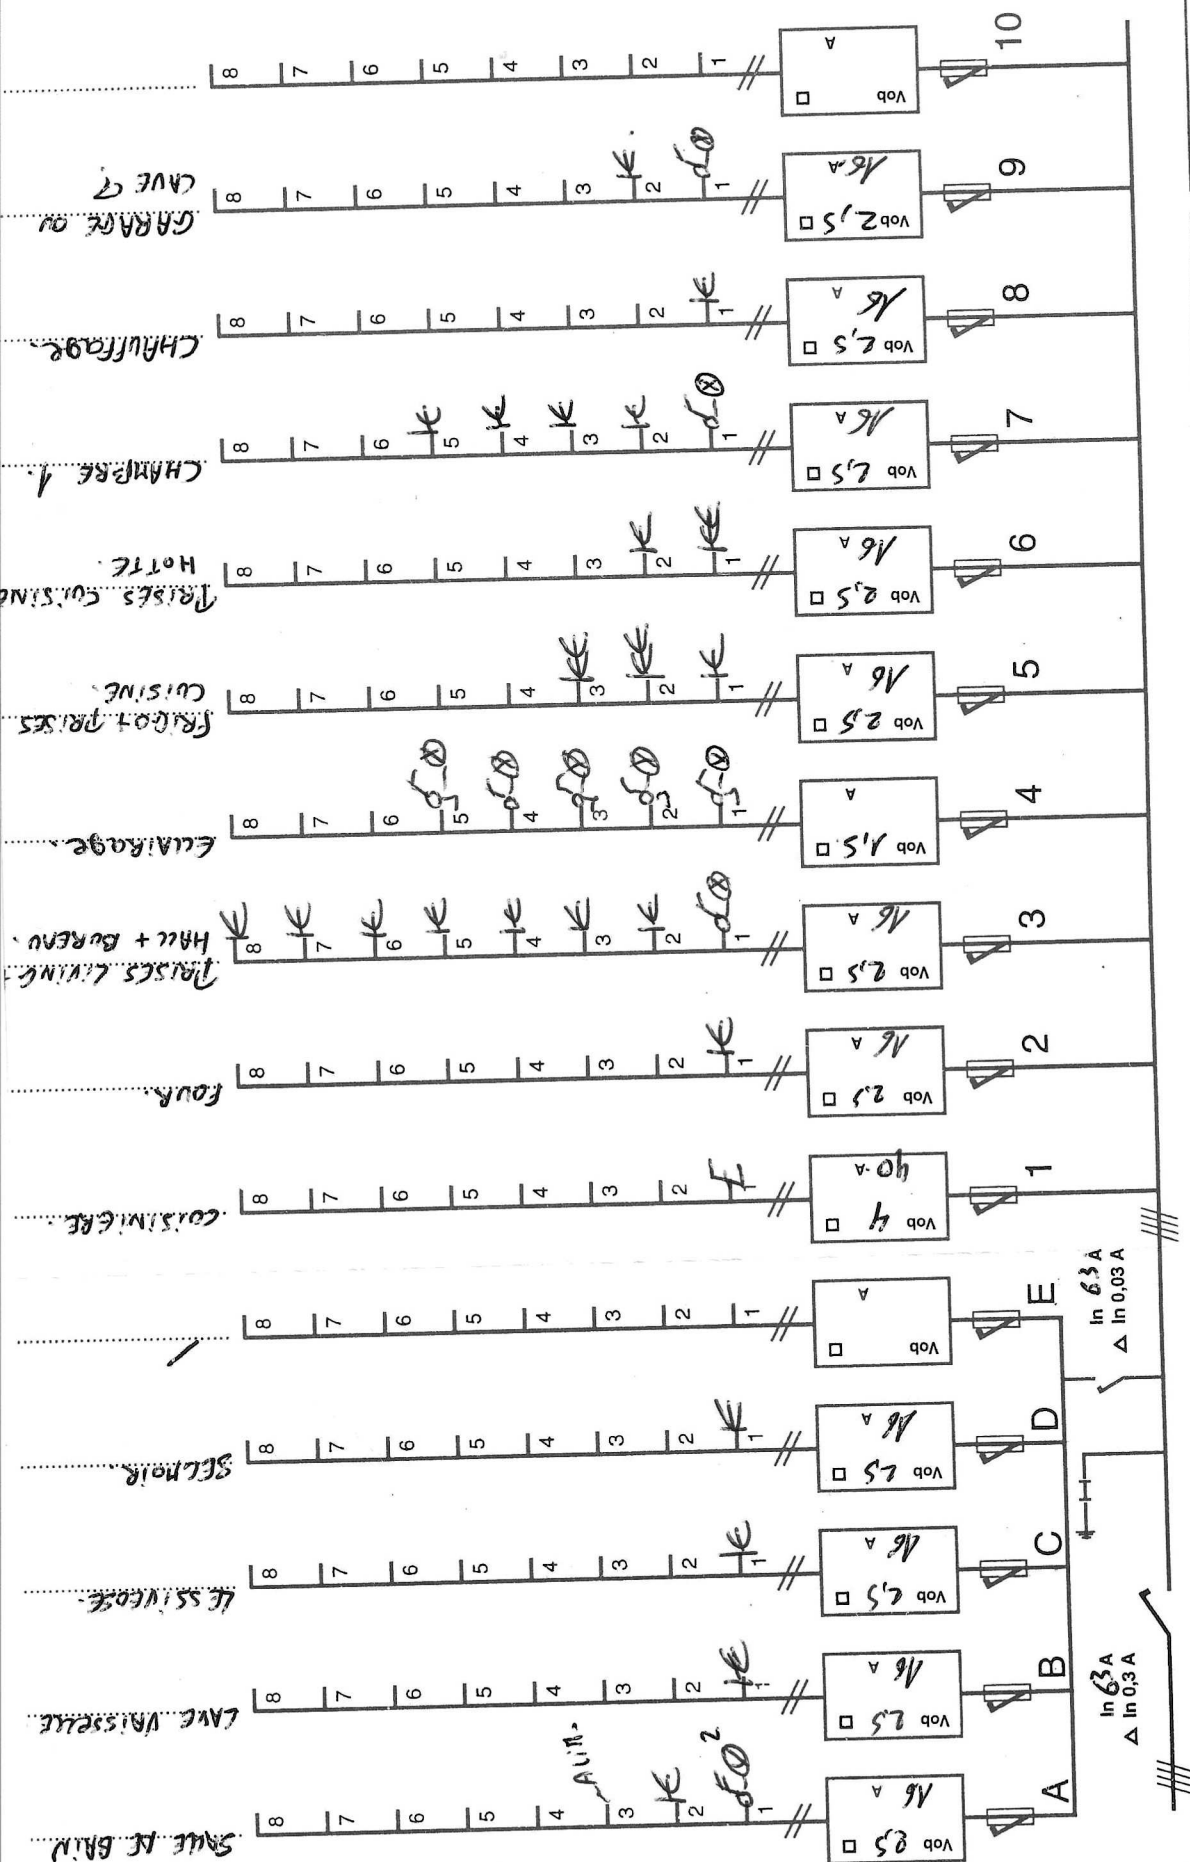

Suite voir Feuillelet n° 1

Feuillelet n° 1

TENSION mono 230 V
TRI 230 V
TRI 400V+N

COFFRET BIHORAIRE
COFFRET ACCU.

Chantier PRIVE
Client AGNUS
Adresse AGNUS

Signature Client

Agence de Contrôle Agrée BCV

Date du Contrôle 18/09/04

Signature Agent [Signature]

KLINKENBERG SEPI

Avenue de la Résistance, 530 - 4630 SOUMAGNE
Tél. 04/377 20 81 - Fax 04/377 49 05

Signature Electricien [Signature]