Resp. client:
N° commande.
N° client: 86475
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@heutz.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 6758212
N° rapp. prov.:
Date: 03/09/2026

Client / Mandant :

HEUTZ
Rue de la Lèche 8
4020 Bressoux

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 473 MOSBEUX ALEX

Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** NF **Adresse:** NF

Installat. / respons. travaux: **Nom:** HEUTZ **Adresse:** HEUTZ
Rue de la Lèche 8 4020 Bressoux — Rue de la Lèche 8 4020 Bressoux

T.V.A.:

Adresse installation: RÉSIDENCE LES SAULES RUE FRESON 22 TILF 4130 **Cabine HT - privée:** NON

Type installation: appartement **Appareil/Install. ID:** APT0/2D

EAN nr.: NF **Gestionn. Rés.:** RESA **Compteur:** 1SAG1100 268140 **Compteur nuit :** ///////

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
visite de contrôle (chap. 6.5)

Date installation: ☐ < 01/10/1981 ■ ≥ 01/10/1981 et < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 et < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Dérogations: partie 8: pas d'applic. **et sous-sect. 6.5.8.1, points:** pas d'applic. (1: extra Diff.; 2: prises de cour.; 3: douche/bain)

Date: 03/09/2026 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/09/2051

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain au aérien **Fourreau:** /// **Plaque d'isolat.:** ///

Tension nominal: 1N400V **Protection max.:** ///// **Protection princip.:** GRD50A **Interr. princip.:** interr. diff. général

Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**

Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 95 **mm²**

Prise de terre **genre :** commune **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible

Électrode de terre: **type:** boucle **section:** 35 **mm²**

Interrupteur Diff.: **général:** 2p 63A/300mA **supplémentaire:** 2p 63A/30mA

Schéma unifiliaire et plan de position: voir annexe **références:** //////

Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** p.a.

Installations spéciaux: ☐ **photovoltaïque** ☐ **piscine** ☐ **sauna** ☐ **aliment. véhic. électrique** ☐ **-**

Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau** ☐ **luminaires** ☐ **principale -** ☐ **supplémentaire liaison équipotentielle**

Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** VOIR SCHEMAS

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 10 **MOhm** **Résistance de dispersion:** 22 **Ohm**

Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre

Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre

Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** p.a.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

I	Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,




Le contrôleur

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions reglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

POUR OCB MOSBEUX ALEX 0493 / 246156

MOSBEUX Alex
GSM: 0493 246 156
OCB alex.mosbeux@ocb.be

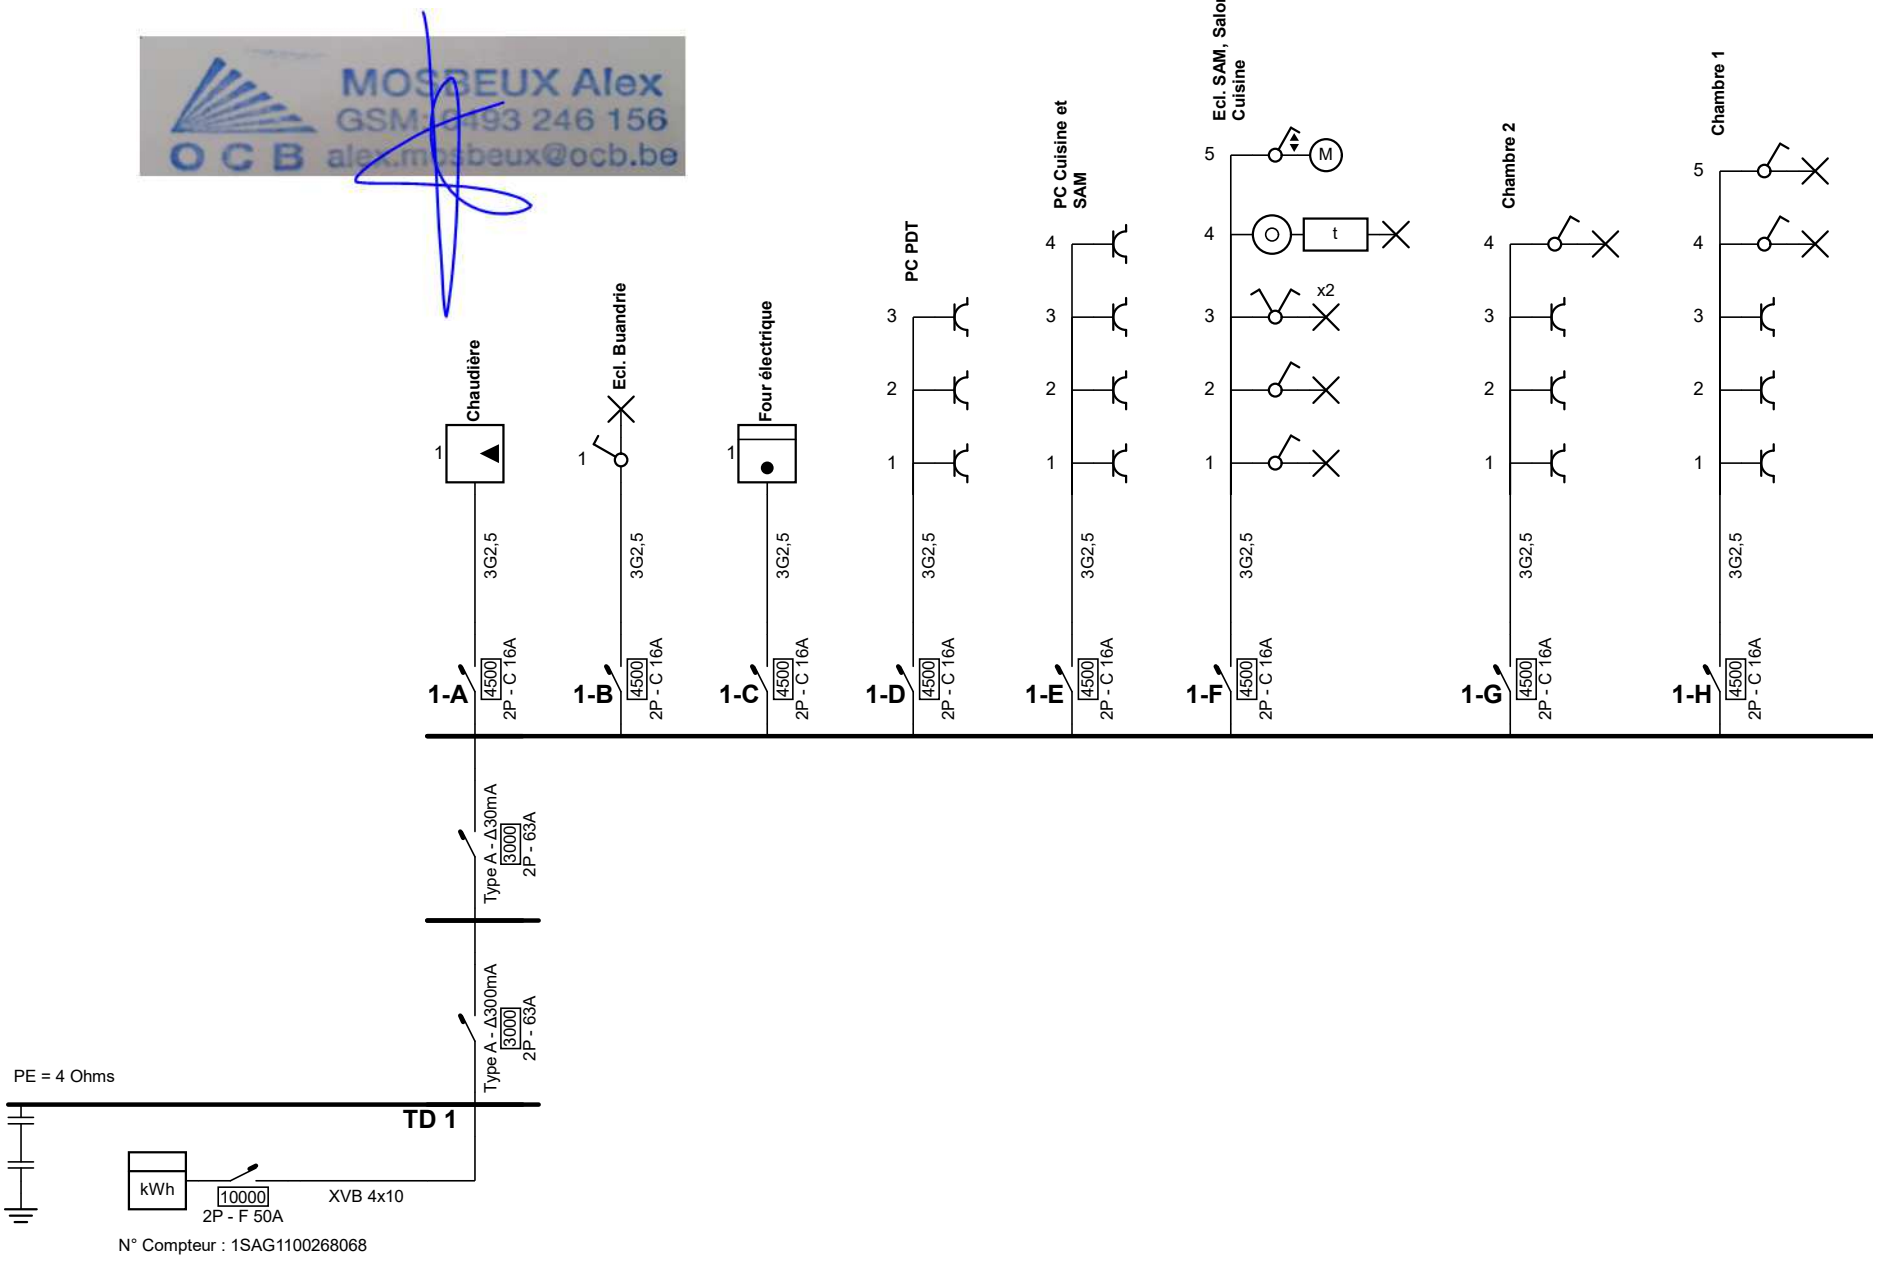

Organisme agréé
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tél.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Adresse de l'installation électrique
ACP Saules • RDC • Apt 0_2 droite
Rue Freson 22
4130 Tilff

Installateur
Heutz SRL
Rue de la Lèche 8
4020 Jupille
GSM: 0475 43 84 73
e-mail: info@heutz.be
BE 0426 529 388


p. 1/4
Schéma unifilaire

Date: 12-08-26

1 x 400V + N ~ 50Hz

Vincent Sternon

Schéma dessiné par: Vincent Sternon Heutz Électricité et Sécurité - BE0426529388

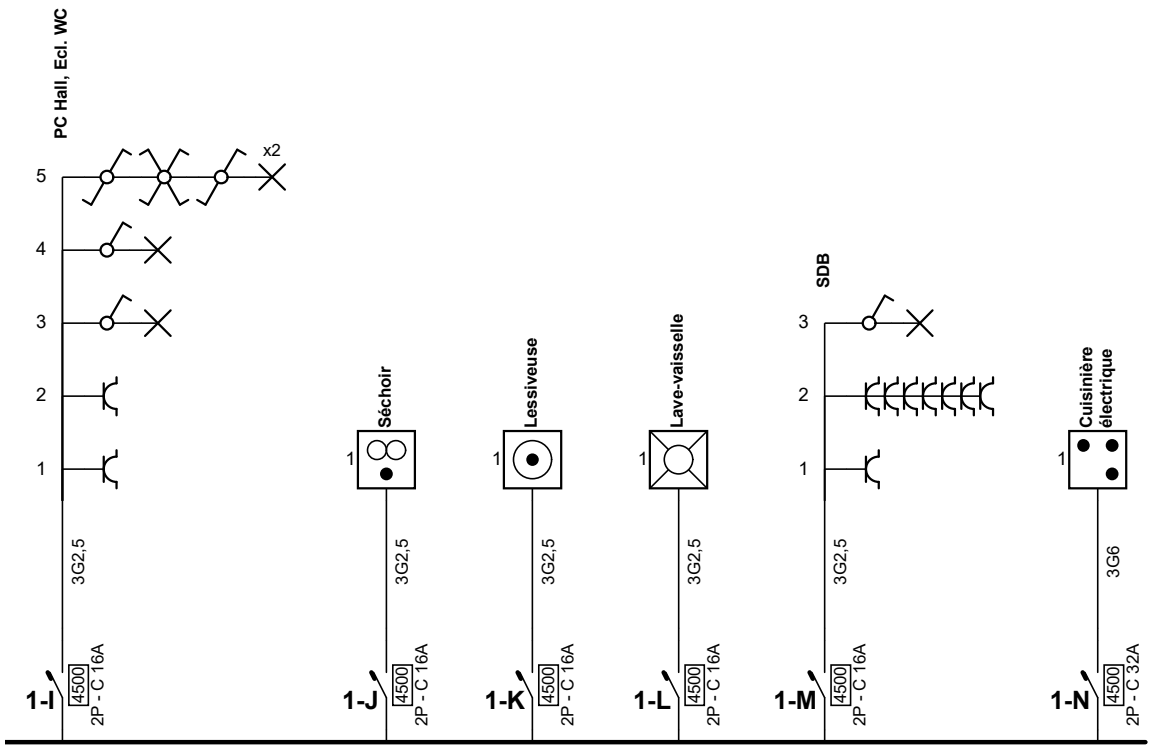

Organisme agréé
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tél.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Adresse de l'installation électrique
ACP Saules • RDC • Apt 0_2 droite
Rue Freson 22
4130 Tilff

Installateur
Heutz SRL
Rue de la Lèche 8
4020 Jupille
GSM: 0475 43 84 73
e-mail: info@heutz.be
BE 0426 529 388

HEUTZ 40 ANS ! ÉLECTRICITÉ - SÉCURITÉ


p. 2/4
Schéma unifilaire

Date: 12-08-26

1 x 400V + N ~ 50Hz

Vincent Sternon

Schéma dessiné par: Vincent Sternon Heutz Électricité et Sécurité - BE0426529388

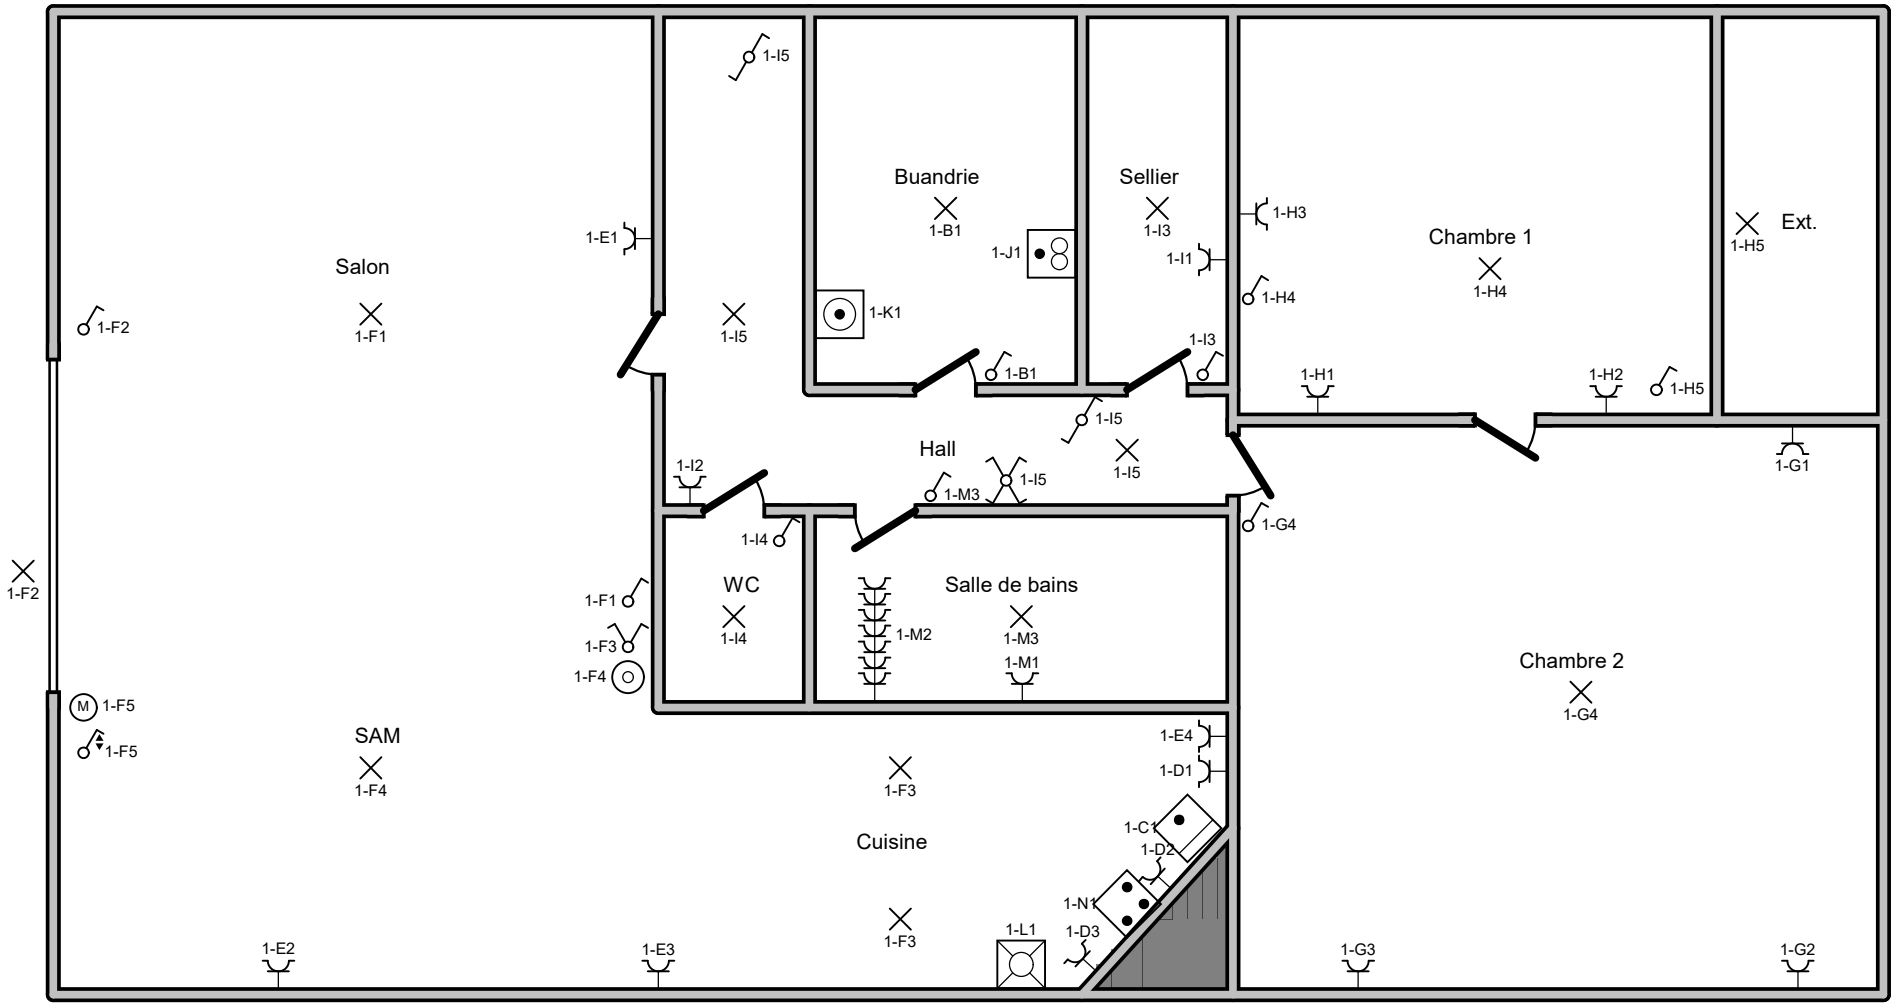

Organisme agréé
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tél.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Adresse de l'installation électrique
ACP Saules • RDC • Apt 0_2 droite
Rue Freson 22
4130 Tilff

Installateur
Heutz SRL
Rue de la Lèche 8
4020 Jupille
GSM: 0475 43 84 73
e-mail: info@heutz.be
BE 0426 529 388

p. 3/4
Plan de position

Date: 12-08-26

1 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: Vincent Sternon Heutz Électricité et Sécurité - BE0426529388

TD 1	
1-A	Chaudière
1-B	Ecl. Buandrie
1-C	Four électrique
1-D	PC PDT
1-E	PC Cuisine et SAM
1-F	Ecl. SAM, Salon, Cuisine
1-G	Chambre 2
1-H	Chambre 1
1-I	PC Hall, Ecl. WC
1-J	Séchoir
1-K	Lessiveuse
1-L	Lave-vaisselle
1-M	SDB
1-N	Cuisinière électrique

Organisme agréé
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tél.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Adresse de l'installation électrique
ACP Saules • RDC • Apt 0_2 droite
Rue Freson 22
4130 Tilff

Installateur
Heutz SRL
Rue de la Lèche 8
4020 Jupille
GSM: 0475 43 84 73
e-mail: info@heutz.be
BE 0426 529 388

HEUTZ 40 ANS ! ÉLECTRICITÉ - SÉCURITÉ

p. 4/4
Liste des circuits

Date: 12-08-26

1 x 400V + N ~ 50Hz

Vincent Sternon

Schéma dessiné par: Vincent Sternon Heutz Électricité et Sécurité - BE0426529388