ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 11/10/2016 **Inspecteur:** [redacted] **Mentor:** - **Installateur:** Elekt-Roman

Datum verslag: 11/10/2016 B.T.W. nr.:BE0651720036 IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 3094044 Toestel mag gebruikt worden tot: 05/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam	DEKEN DE WINTERSTRAAT
Huisnummer	29/2DE Rechts
Postcode	2600
Gemeente	BERCHEM
Type	appartement

Eigenaar:

Naam	-
Straatnaam	DEKEN DE WINTERSTRAAT
Huisnummer	29/2DE Rechts
Postcode	2600
Gemeente	BERCHEM

EAN : 54 **Teller Nr.:** : -

Aard onderzoek: Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI artikels 274, 278 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 12 Isolatie: 4,33 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders: woning van voor 1981 pen weerstand: 5 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	12	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	3	ok	ok
mA	A			-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming Curve	IN	P	Sectie	Aantal kringen	Bescherming Curve	IN	P	Sectie
4	C	16	2	mm²	2	C	32	2	mm²
6	C	20	2	mm²					mm²
				mm²					mm²
				mm²					mm²

Visueel nazicht (algemeen) (•) OK ( ) NOK **Directe aanraking** (•) OK ( ) NOK **Indirecte aanraking** (•) OK ( ) NOK

Aansluitingen (•) OK ( ) NOK **Correcte schema's** (•) OK ( ) NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐

Equipotentiale verbindingen ( ) OK ( ) NOK (•) niet van toepassing ( ) in afwachting

Continuiteit (•) OK ( ) NOK **Verlichting / toestellen** ( ) OK ( ) NOK (•) NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.
O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

CONCLUSIE

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 11/10/2041

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 5

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur [redacted]


[redacted]


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Ieder ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

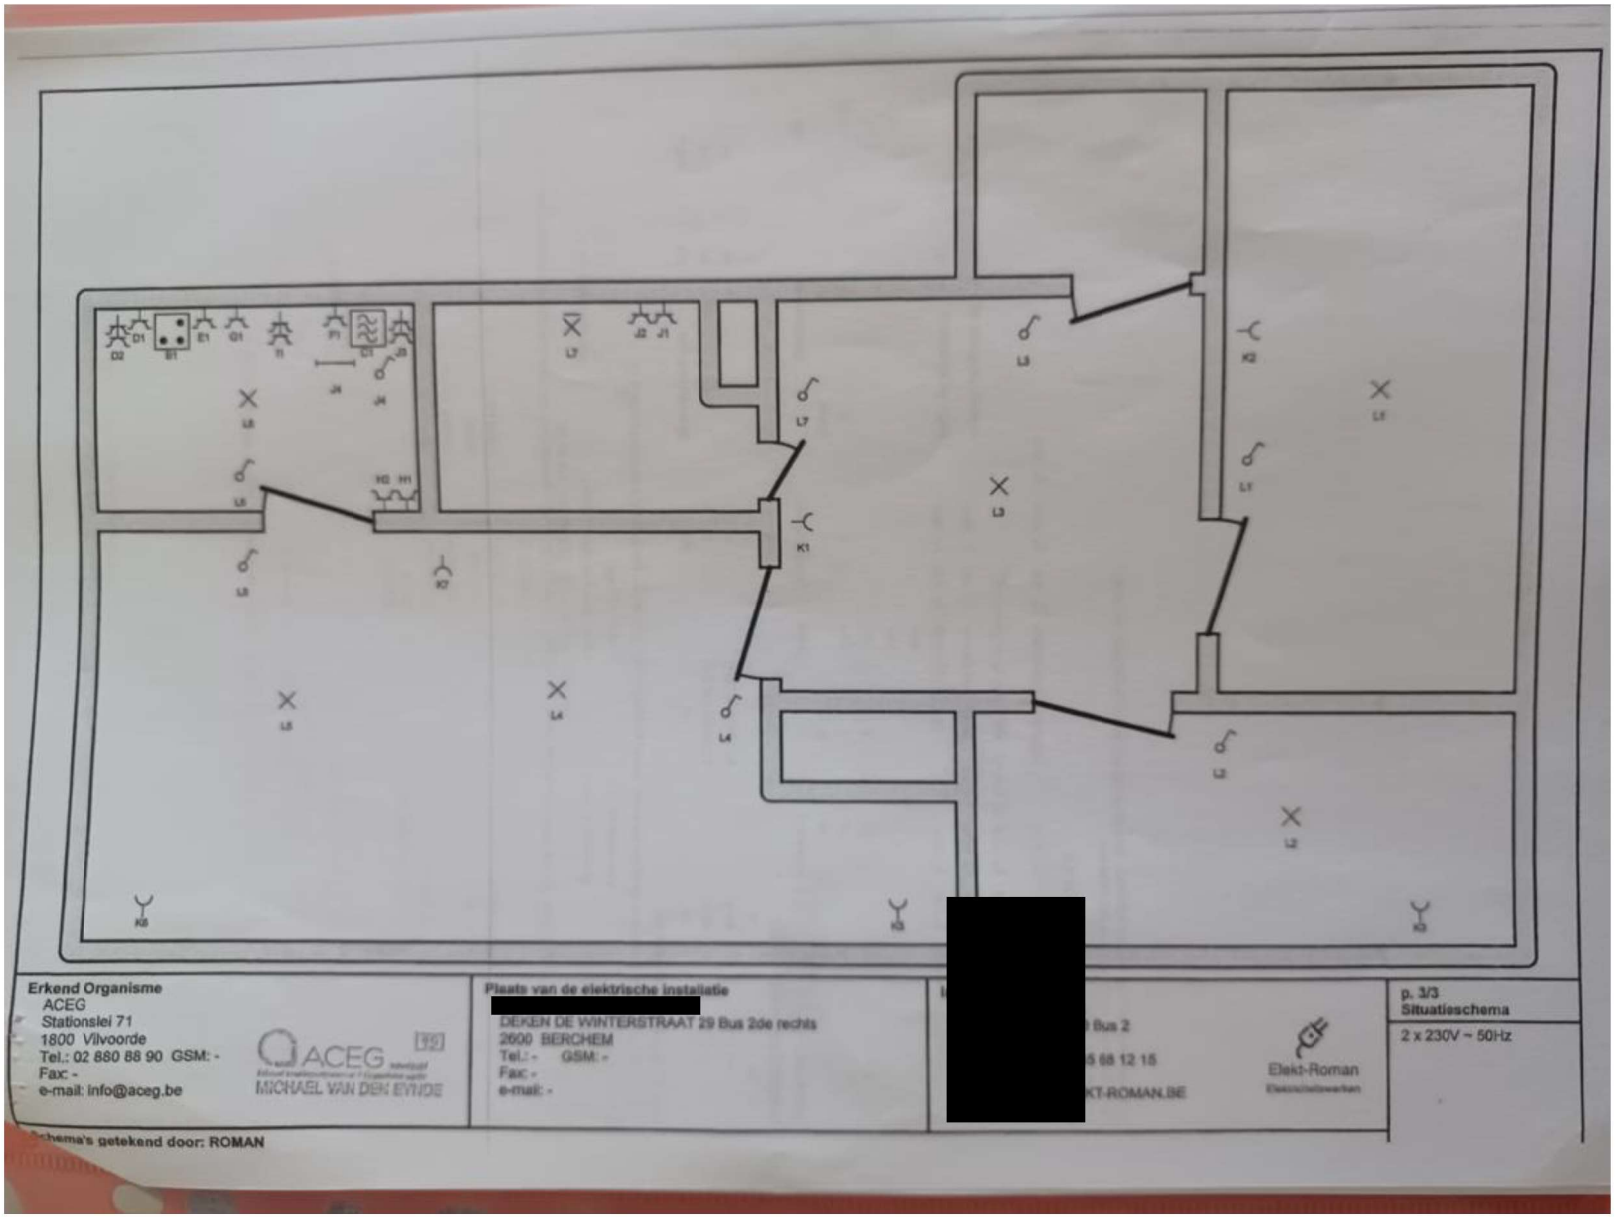
Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@aceg.be
ACEG
MICHAEL VAN DEN EYNDE
Plaats van de elektrische installatie
[redacted]
DEKEN DE WINTERSTRAAT 29 Bus 2de rechts
2600 BERCHEM
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
[redacted]
Bus 2
68 12 15
KT-ROMAN.BE
Elekt-Roman
p. 3/3
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: ROMAN

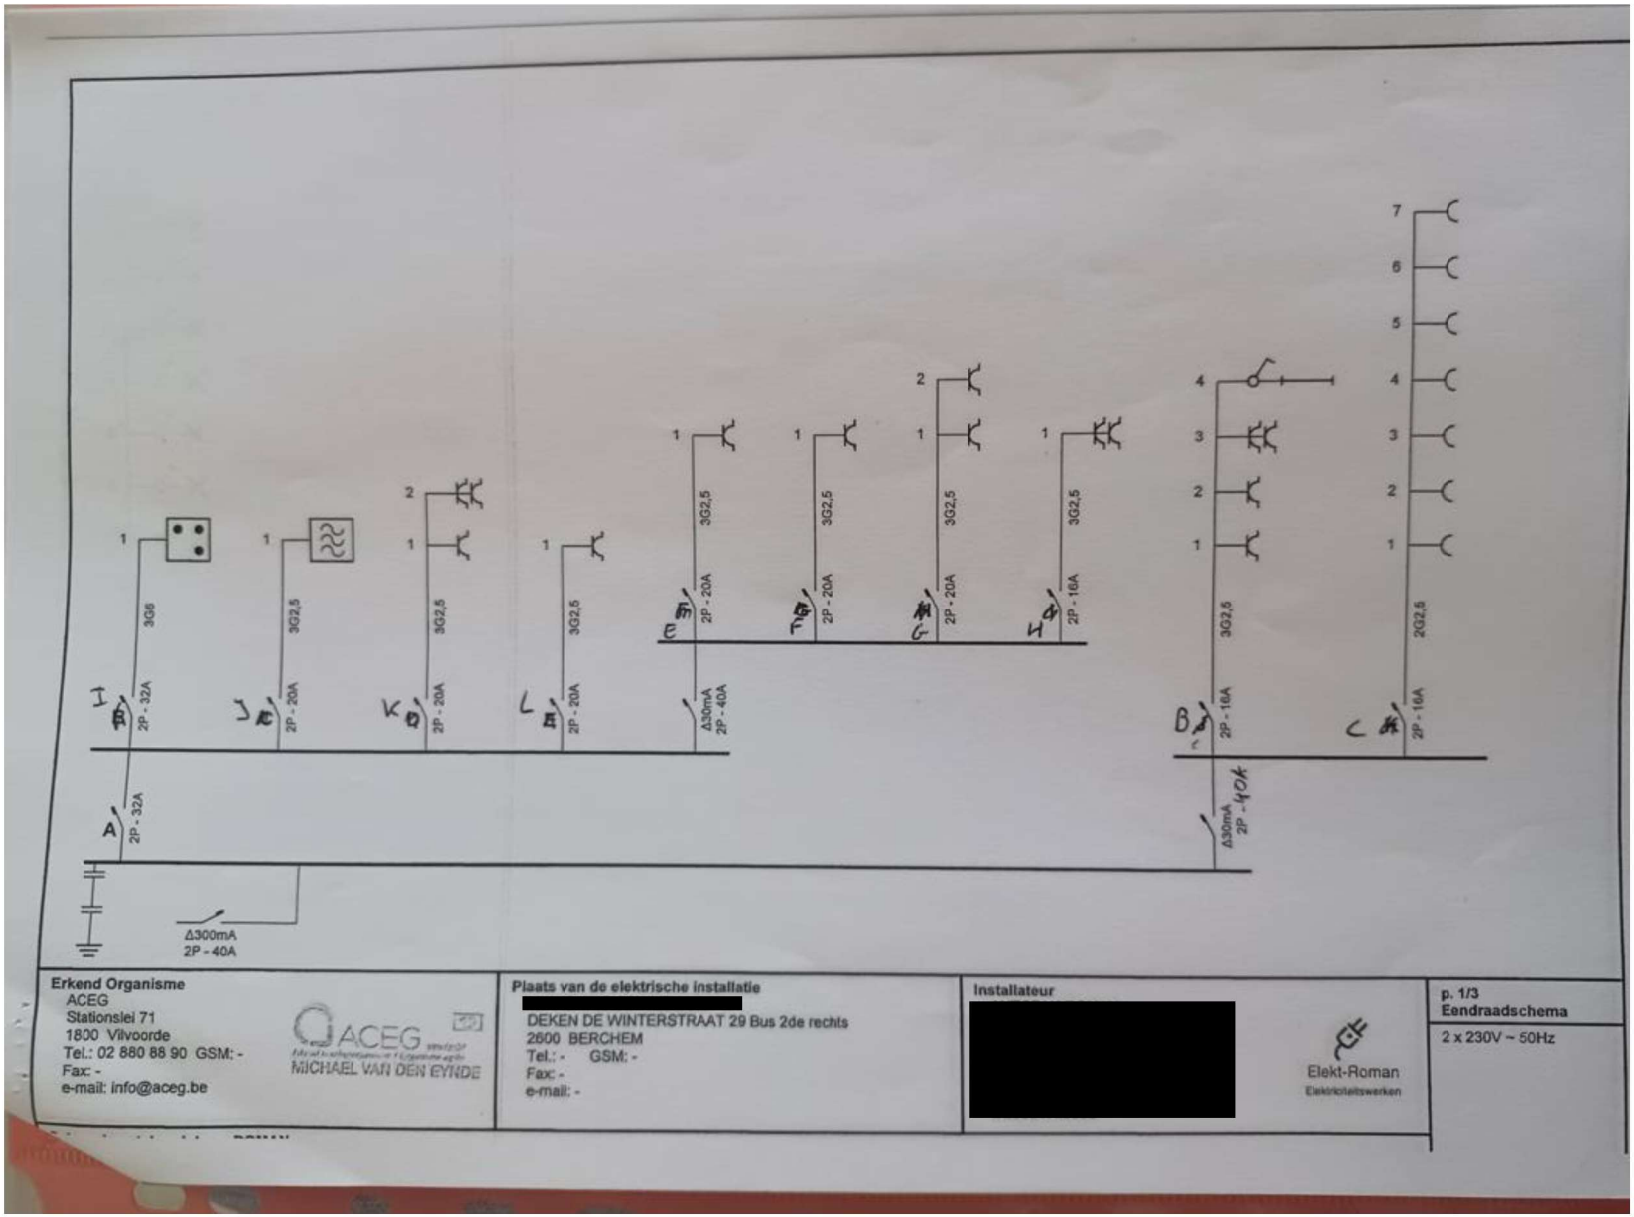

Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@aceg.be


ACEG erkend
MICHAEL VAN DEN EYNDE

Plaats van de elektrische installatie
[redacted]
DEKEN DE WINTERSTRAAT 29 Bus 2de rechts
2600 BERCHEM
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
[redacted]

Elekt-Roman
Elektriciteitswerken

p. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

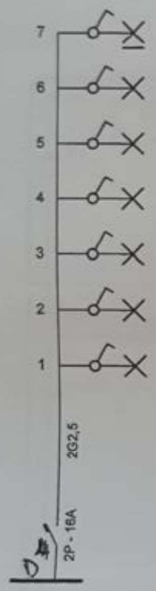

Erkend Organisme
ACEG
Stationslei 71
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 880 88 90 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
[redacted]
DEKEN DE WINTERSTRAAT 29 Bus 2de rechts
2600 BERCHEM
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
[redacted]

Elekt-Roman
Elektriciteitswerken

p. 2/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door ROMAN