

WWW.E-CTRL.BE

Verslagnummer: ECTRL2026-02964



Huishoudelijke installatie



Adres Keuring

Gasklokstraat 10
9000 Gent



Agent-bezoeker

Vandenborre Olivier
E-CTRL-007



Datum

16/06/2026



Opdrachtgever

De Zutter Birthe
Gasklokstraat 10
9000 Gent



Eigenaar

Gasklokstraat 10
9000 Gent



Verantwoordelijke werken

De Zutter Birthe
Gasklokstraat 10
9000 Gent

Conform

Volgens de voorschriften van het AREI Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer laagspanning.

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Type installatie:	Huishoudelijke installatie
Onderzoek/controle:	Controlebezoek 6.5
Eventuele afwijkingen:	Afwijkingen toegepast 8.2.2
	Geen afwijkingen toegepast
Type controle:	Woning
De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.	

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN VAN BOEK 1

1.	Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2.	De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3.	De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4.	Het dossier van de elektrische aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5.	Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
6.	De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7.	Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld, van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.Economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.	

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code:	54144882051082817
Naam netbeheerder:	Fluvius
Tellernummer:	31527555
Spanning (V)	2X230V
Voedingsleiding – doorsnede (mm ²)	10
Type van aardelektrode	Aardingspen(nen)
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	12
Type van het aardverbindingssysteem	TT-NET
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	1

GEGEVENS VAN DE DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

Bordnr.	Code	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type	Aantal eind-stroom-banen	TestΔ In	ΔIn
A		40A	300mA	A	7	OK	OK
A		40A	30mA	A	5	OK	OK

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema	Zie bijlag(en)	Aanwezig
Situatieplan	Zie bijlag(en)	Aanwezig

UITGEVOERDE CONTROLES

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	OK
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.	

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Spreidingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	23,8
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	1,65
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK


VASTGESTELDE INBREUKEN

Er werden geen inbreuken vastgesteld.

OPMERKINGEN/NOTA'S

BESLUIT VAN DE CONTROLE

R	De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 08/09/2019) inzake de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 16/06/2051
R	De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
R	De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.
 i.o. Ing. Tom Carlier Technical manager E-CTRL vzw	

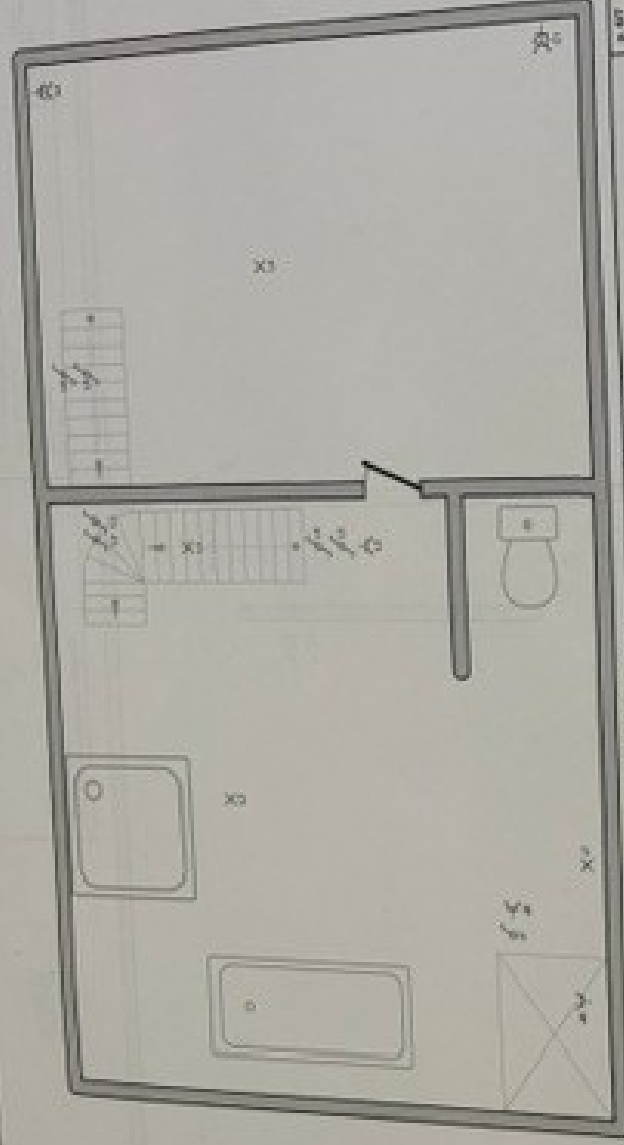[illegible]

Free Information:
 General Motors
 Department 1
 6000 E. McDowell
 Scottsdale, AZ 85257
 Circle 10 on Reader Service Card

1. *Explain what the following has resulted from*
 2. *the following factors*
 3. *the following factors*

Figure 1

11/06/2014
 On-Site Inspection
 ECHO

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| A | Agencia de administracion |
| B | Stop telefono IV |
| C | Stop telefono IV, recepcion |
| D | Stop telefon |
| E | Stop telefon, telefono CIV |
| F | Over, despacho |
| G | Stop telefono CIV, stop IV |
| H | Fernia |
| I | Agencia de administracion |
| J | Kable, telefono gr. Suburban, jama |
| K | Stop IV |
| L | Alarm, videodisco, bookman, stop IV |
| M | Stop gr. |
| N | Stop telefon, Stop |


Plaats van de elektrische installatie
De Celler Boring
Gebruikt voor 10
10000 Cent

—



 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
 COLLEGE OF ENGINEERING
 1000 UNIVERSITY AVENUE
 CAMBRIDGE, MA 02138-5000
 TEL: 617/495-6200
 FAX: 617/495-6201
 WWW: WWW.CAM.EDU

Email: info@wz2.com
 Company: WZ2
 Address: Suite 7
 87500 Ruidoso, NM
 USA 86472-4701-26
 e-mail: info@wz2.com
 Tel: 505-884-837-423


Dr. TTT
Liquid Nitrogen

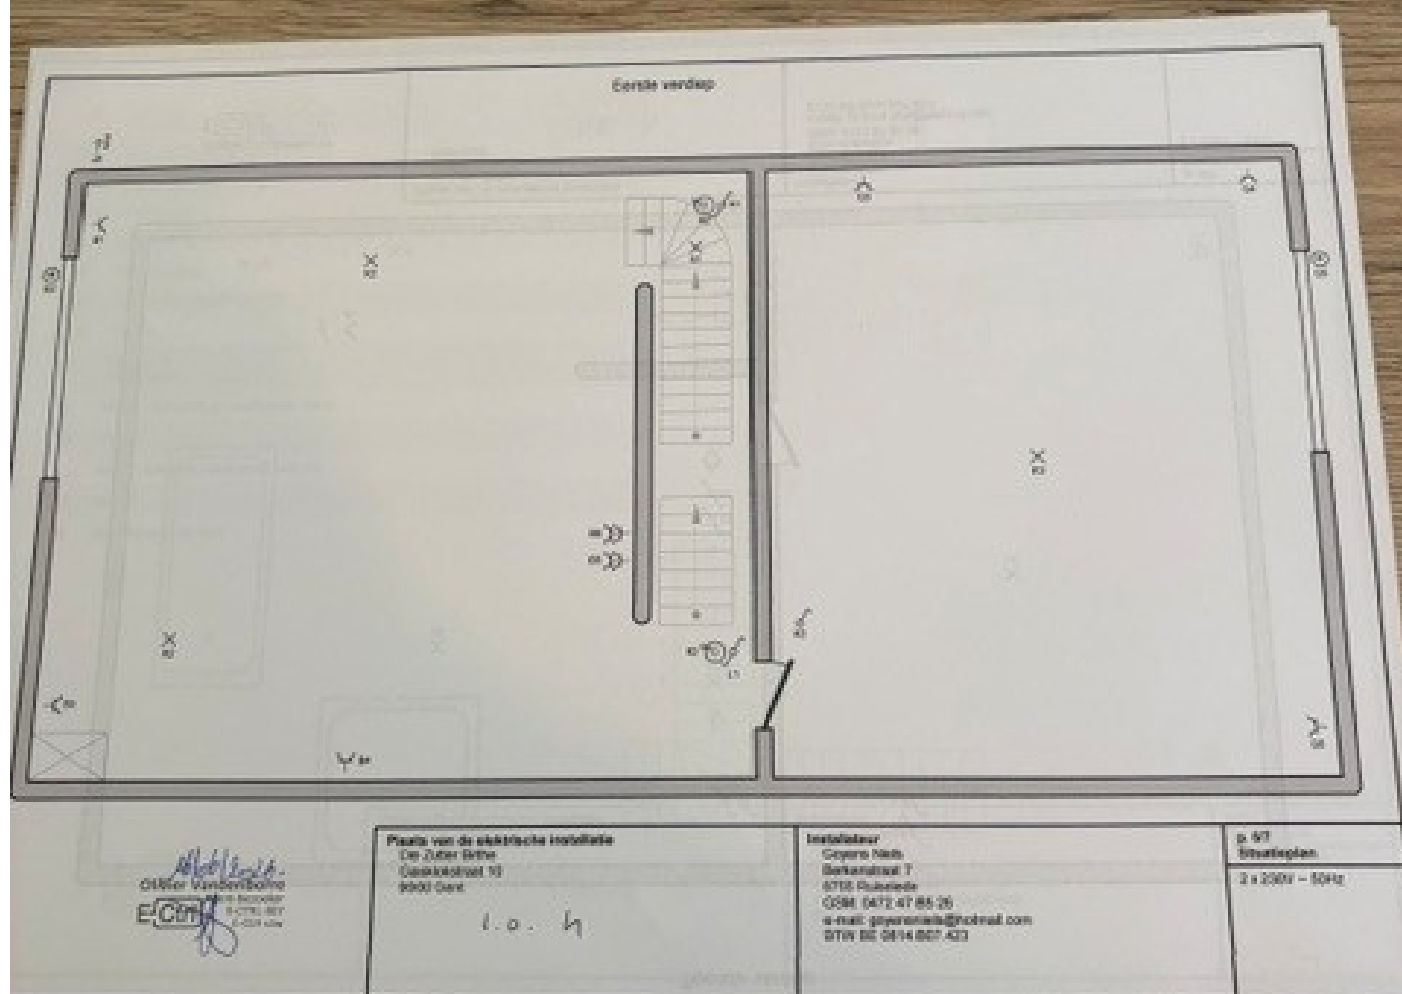

Keller

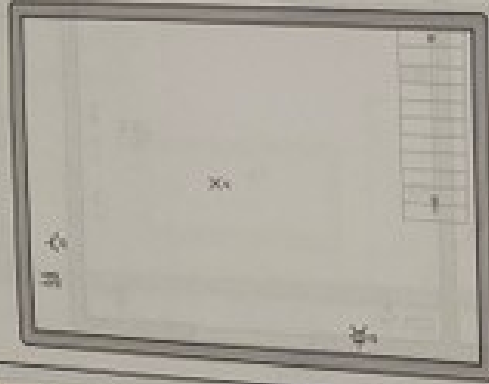

Mechanische ZV

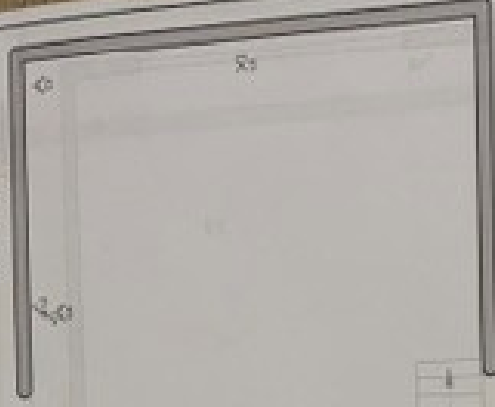

Platz für eine 200 Liter große Wärmepumpe
2000 Liter

i.o. h

Verbindungs-
Cable Netz
Balkenstuhl 7
2000 Liter
2000 Liter
2000 Liter
2000 Liter

Pl. 307
Balkenstuhl
2 x 2000 - 2000

Skizze
E-CHN



Skizze
E-CHN

Platz für die abgekürzte Installation
2000 Liter
2000 Liter
2000 Liter

i.o. h

Verbindungs-
Cable Netz
Balkenstuhl 7
2000 Liter
2000 Liter
2000 Liter
2000 Liter

Pl. 307
Balkenstuhl
2 x 2000 - 2000