

Registre n°: Scellé n°: 34325
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: Zolderschütz
 PROPRIÉTAIRE: ROONS
 Adresse:

DEMANDEUR: Nelard BUBA
 Adresse: Baldenstraat 23 3120 Riemst
 INSTALLATEUR:
 Adresse:
 TVA ou CI: 142.853.795

DISTRIBUTEUR: interdiplo Compteur n°: Index:

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: 60561 - Mesureur d'isolement n° SGS: 60559 - Mesureur de continuité n° SGS: 60559
Schéma liaison à la terre: TT - ~~IT~~ - ~~TT~~ Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
Date du contrôle: 28/03/14 Industrielle (RGIE art. 87/86 - 88) TEC EE 201 - 202 - 902
Y a-t-il nécessité de zone: Non / Oui (TEC EE 511-512)

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)
visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)

Type d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier:
Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle,

Début des travaux: fondations avant - après: 1.0.81 - Installation électrique avant - après: 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Oui - Non
 Raccordement: Tension: 230 V AC-DC; Protection raccordement: Existante: A - Prévue: A
 Câble alimentation tableau principal: 1 x 16 mm², type: BND; Inter. général: de 100 A, type: A
 Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
 Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 12; R₀ = 295 Ω; R_i tot = 600 MΩ

DESCRIPTION: Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (RCD)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
40	3000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		work place

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
40	3000	30
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	work place	

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non.
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - salle d'eau - lave vaisselle - sèche-linge - boiler - salle de douche: Oui - Non.
- Eclairage TBIS placé: Oui - Non.
- Chauffage électrique placé: Oui - Non.

INFRACTIONS CONSTATEES – REMARQUES – NOTES:**DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE** : voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme sous réserve de [] (voir verso). Le DPCDR général est [] plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.

L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR était plombé.

L'installation doit être vérifiée avant le / / (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

L'installation peut être mise en service.

L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées.

L'installation ne peut pas être mise en service.

L'AGENT VISITEUR:

Controleur getuigd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum
Agent 245 Dumont de Chassart

NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu agent à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR:

DATE: _____

BLEE10.07F-12/11/03

SGS Bureau Nivelles ASBL
Organisme de contrôle agréé

Square des Conduites d'Eau, 1
Bd Sylvain Dupuis. 243/2

B-4020 Liège
B-1070 Bruxelles


t +32 (0)4 365 62 71
t +32 (0)2 411 60 35

f +32 (0)4 366 14 93
f +32 (0)2 411 38 70


www.sgsburniv.be
www.sgsburniv.be

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

DEXIA 552-2890500-45 TVA/BTW BE 407.573.610

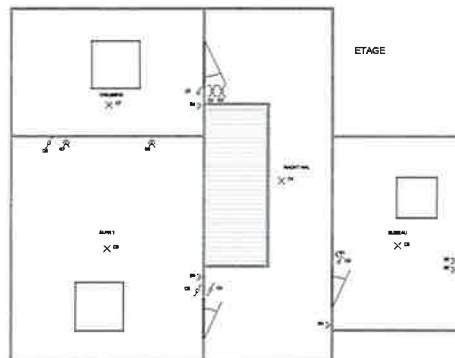


ETAGE

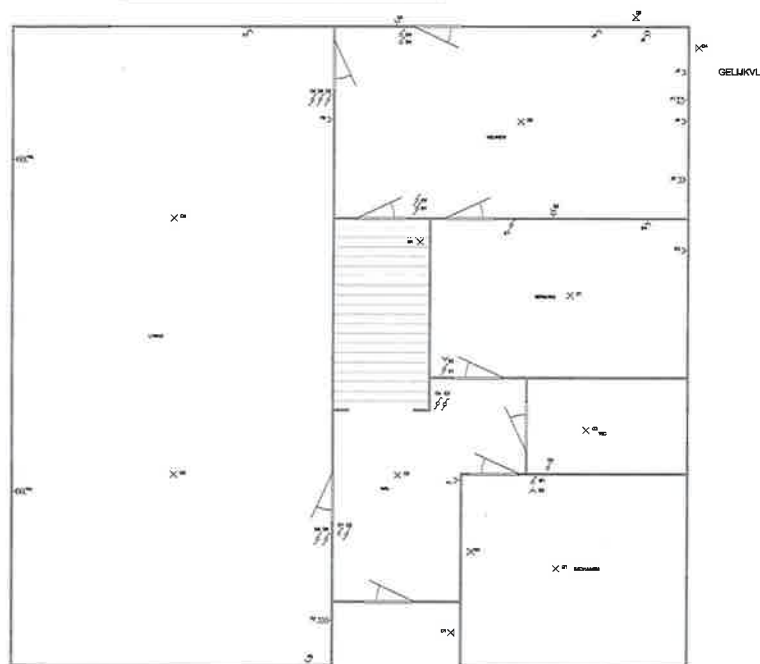

GELUKV.

MOONS JOS
ZOLDERSEKIEZEL
3511 HASSELT (kermt)

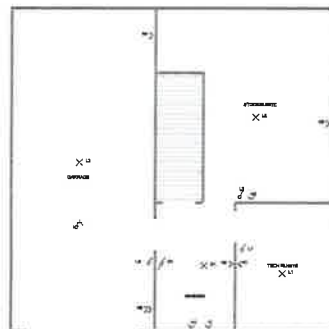


KELDER

Electriciteitswerken MELARD bvba

Bolderstraat 93 3770 Riemst
tel 012/451102 fax 012/456863

BTW/TVA nr 442.853.795

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 29/9/16
Agent 245 Dumont de Chassart

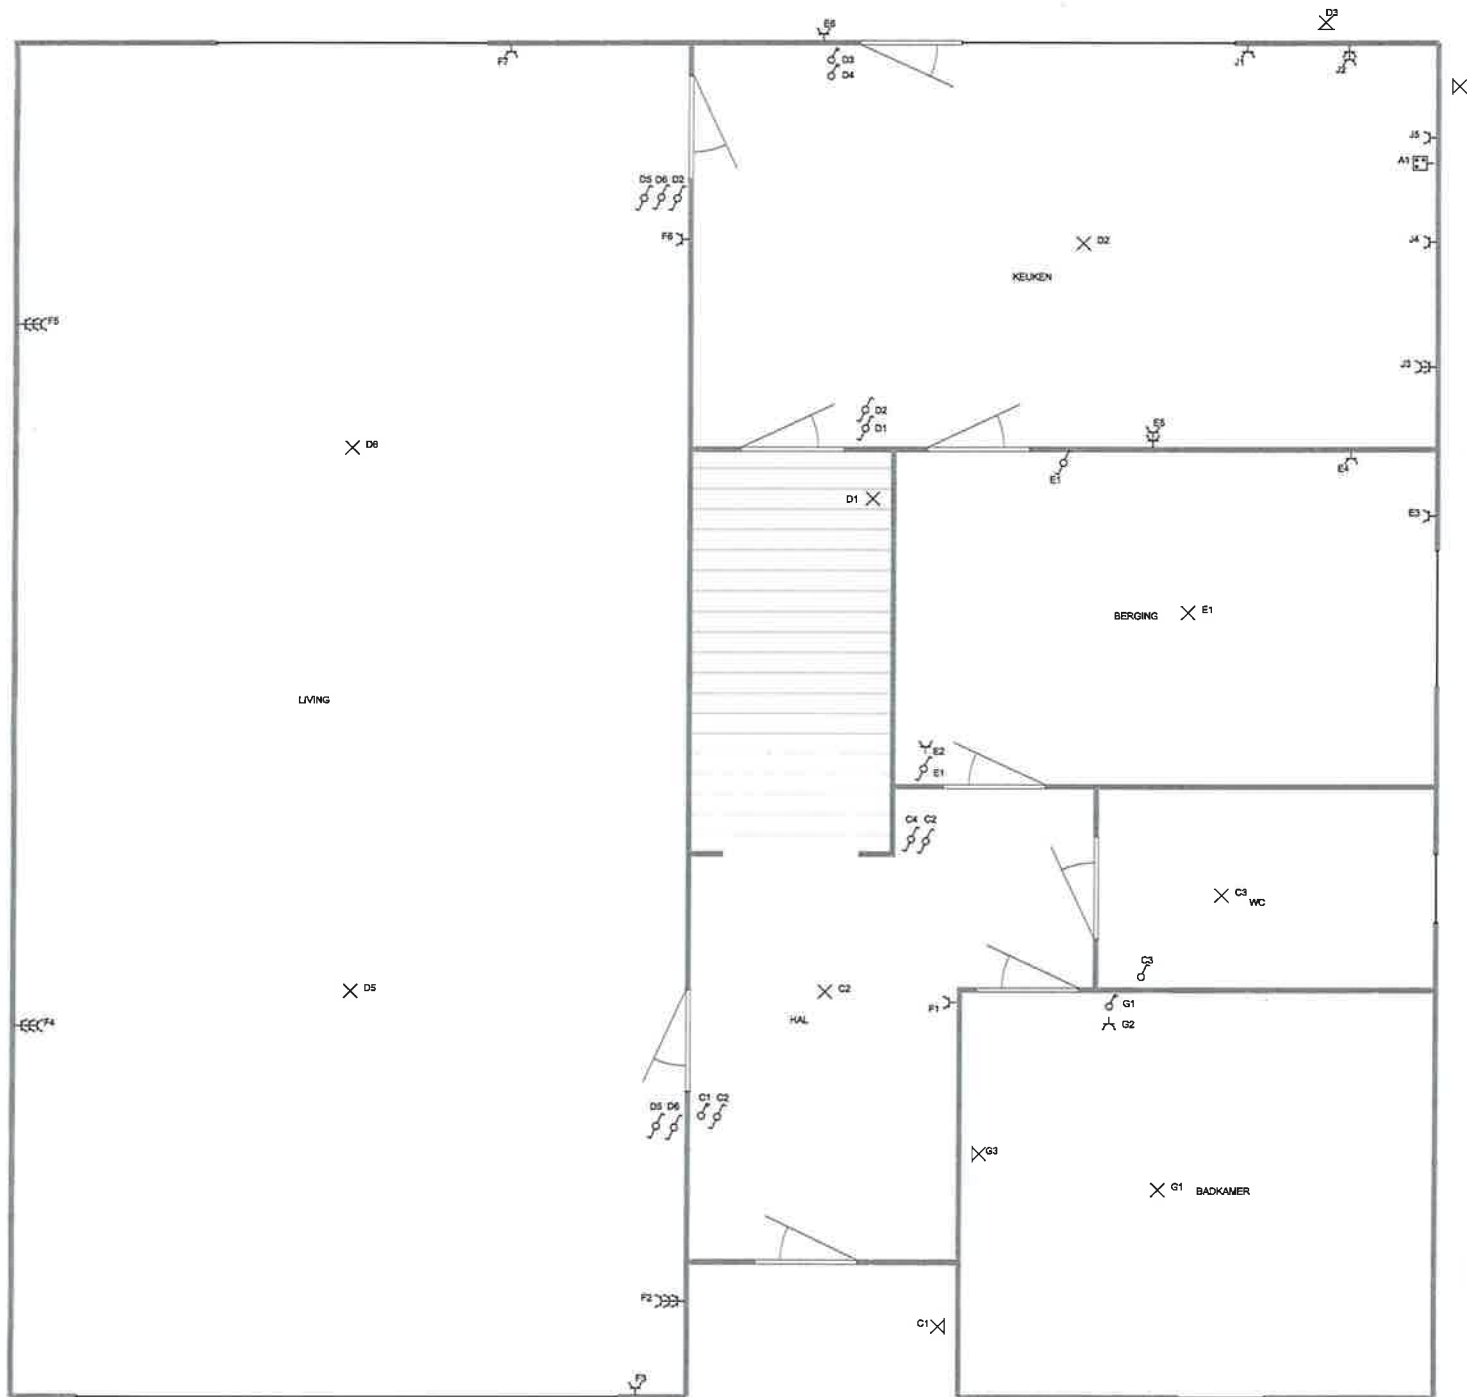

GELIJKVL

MOONS JOS
ZOLDERSEKIEZEL
3511 HASSELT (kermt)


Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum
Agent 245 Dumont de Chassart

Electriciteitswerken MELARD bvba

Bolderstraat 93 3770 Riemst

tel 012/451102 fax 012/456863

BTW/TVA nr 442.853.795

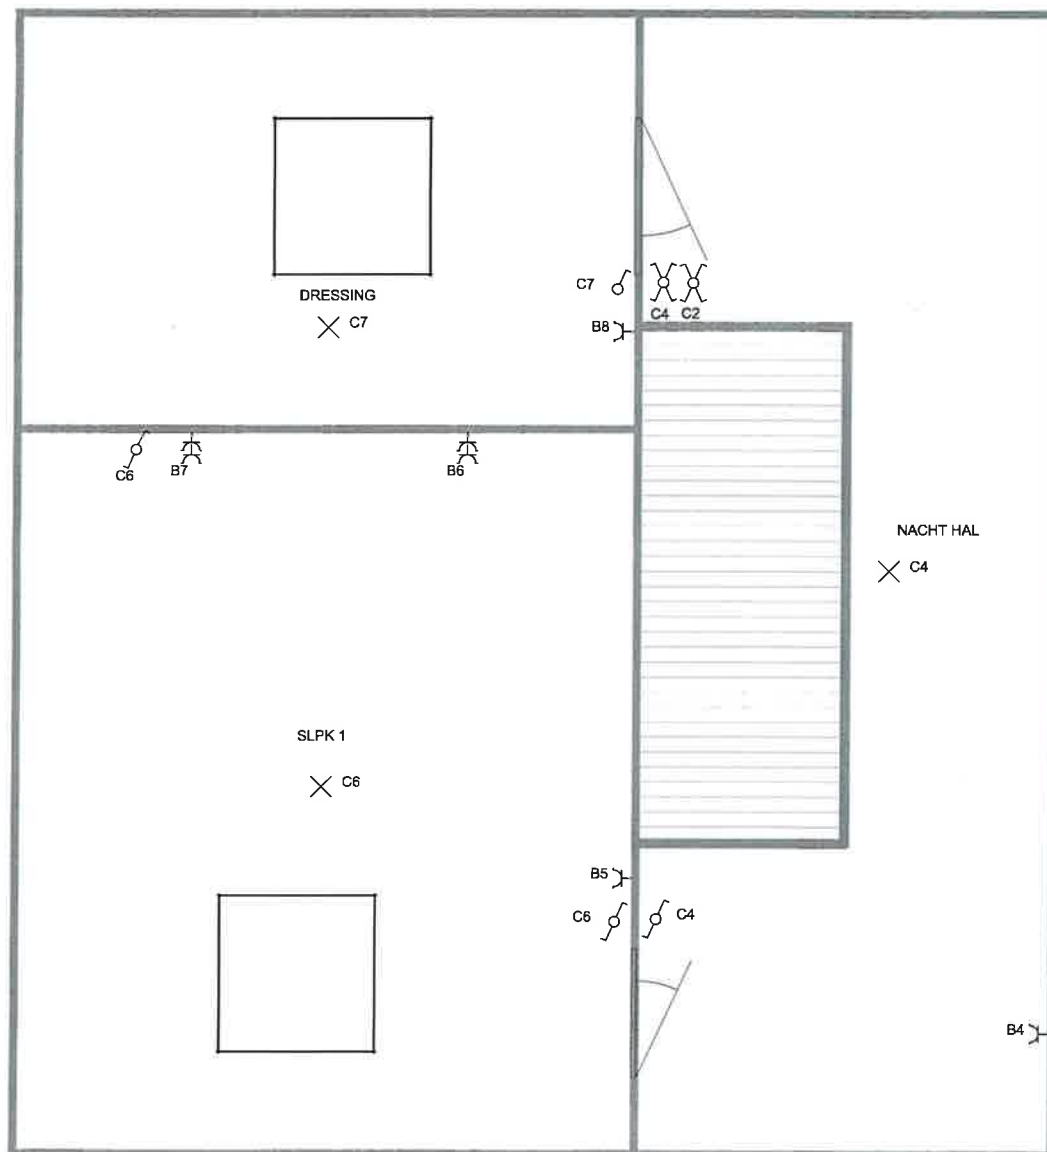

ETAGE

MOONS JOS
ZOLDERSEKIEZEL
3511 HASSELT (kermt)

Controle par - Gecontroleerd door
S&S Bureau NIVELLES
Date/Datum 29/09/19
Agent 245 Dumont de Chassart

Electriciteitswerken MELARD bvba

Bolderstraat 93

3770 Riemst

tel 012/451102

fax 012/456863

BTW/TVA nr 442.853.795

KELDER


MOONS JOS
ZOLDERSEKIEZEL
3511 HASSELT (kermt)

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum 28/9/14
Agent 245 Dumont de Chassart

Electriciteitswerken MELARD bvba

Bolderstraat 93 3770 Riemst
tel 012/451102 fax 012/456863

BTW/TVA nr 442.853.795

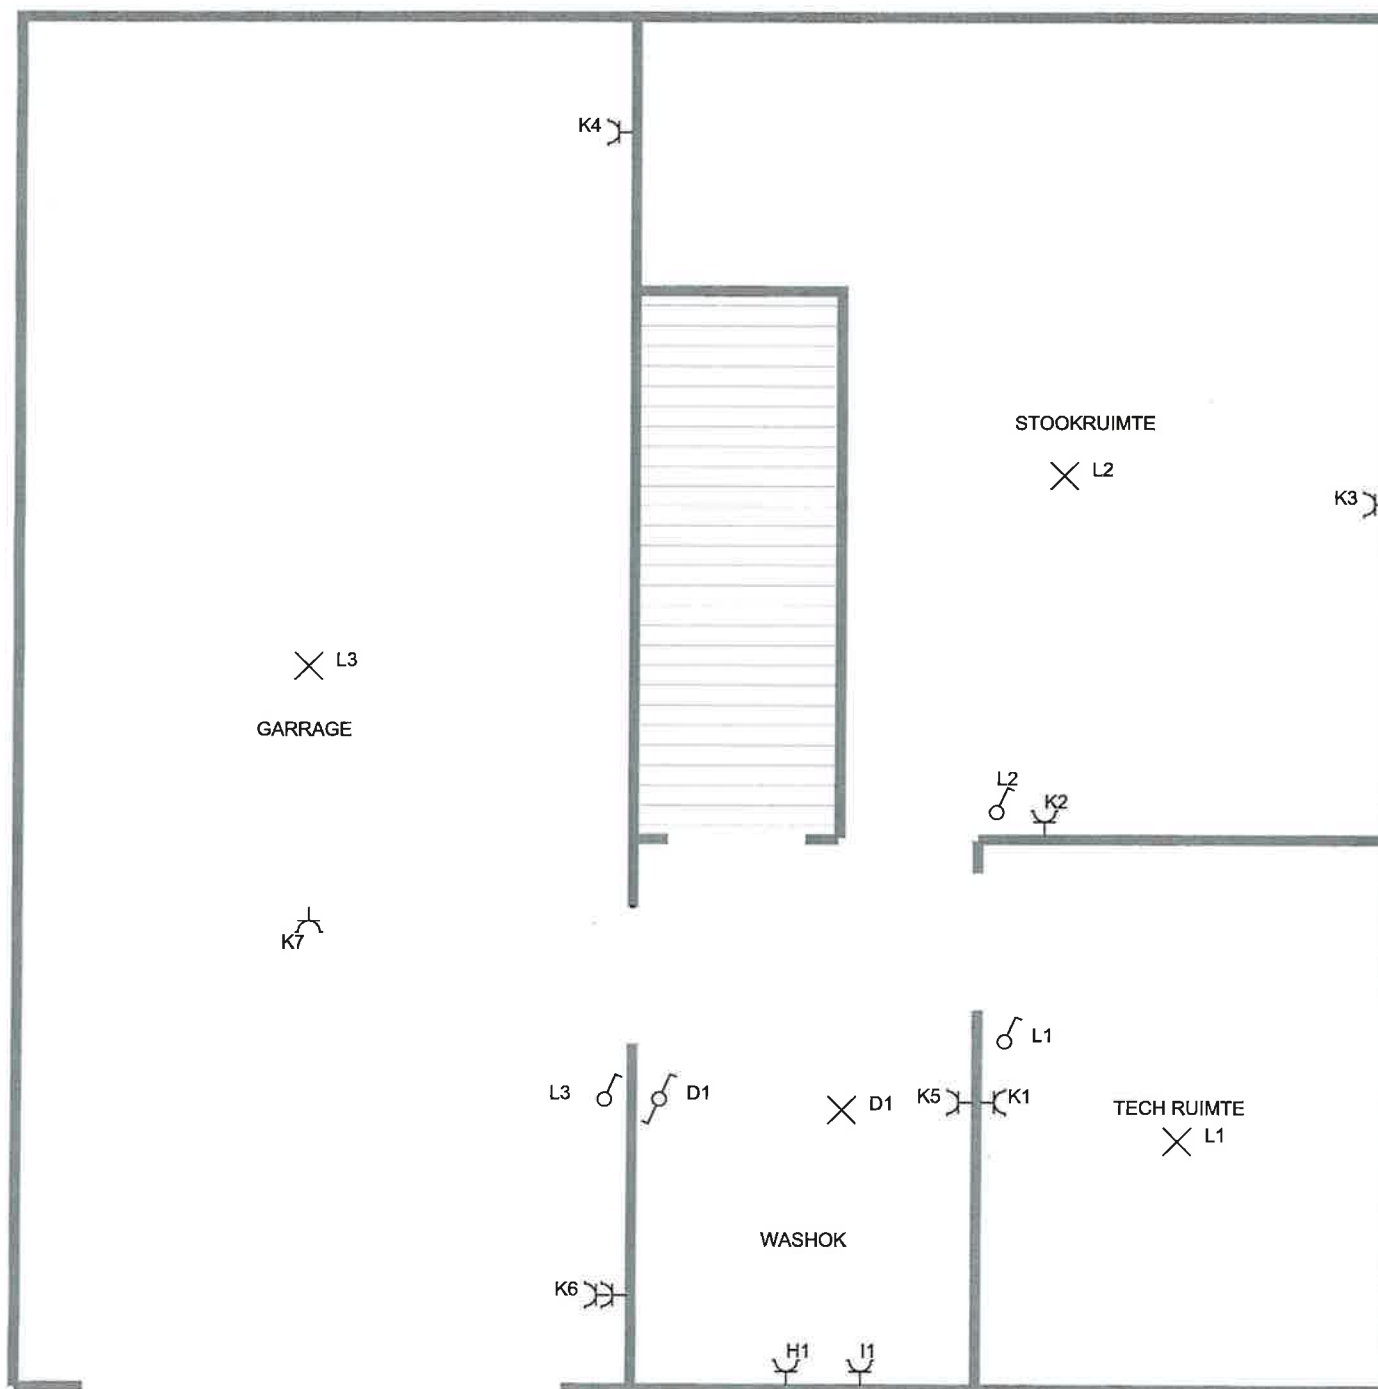

Afgev. erkend organisme

Contrôle par - Gecontroleerd door

SGS Bureau NIVELLES

Date/Datum/2004
Agent 248 - Bureau

MOONS JOS

ZOLDERSEKIEZEL

3511 HASSELT (kermt)

Verantw. uitvoering

...../...../2004

Electriciteitswerken MELARD bvba


Bolderstraat 93


3770 Riemst

tel 012/451102

fax 012/456863

BTW/TVVA nr 442.853.795

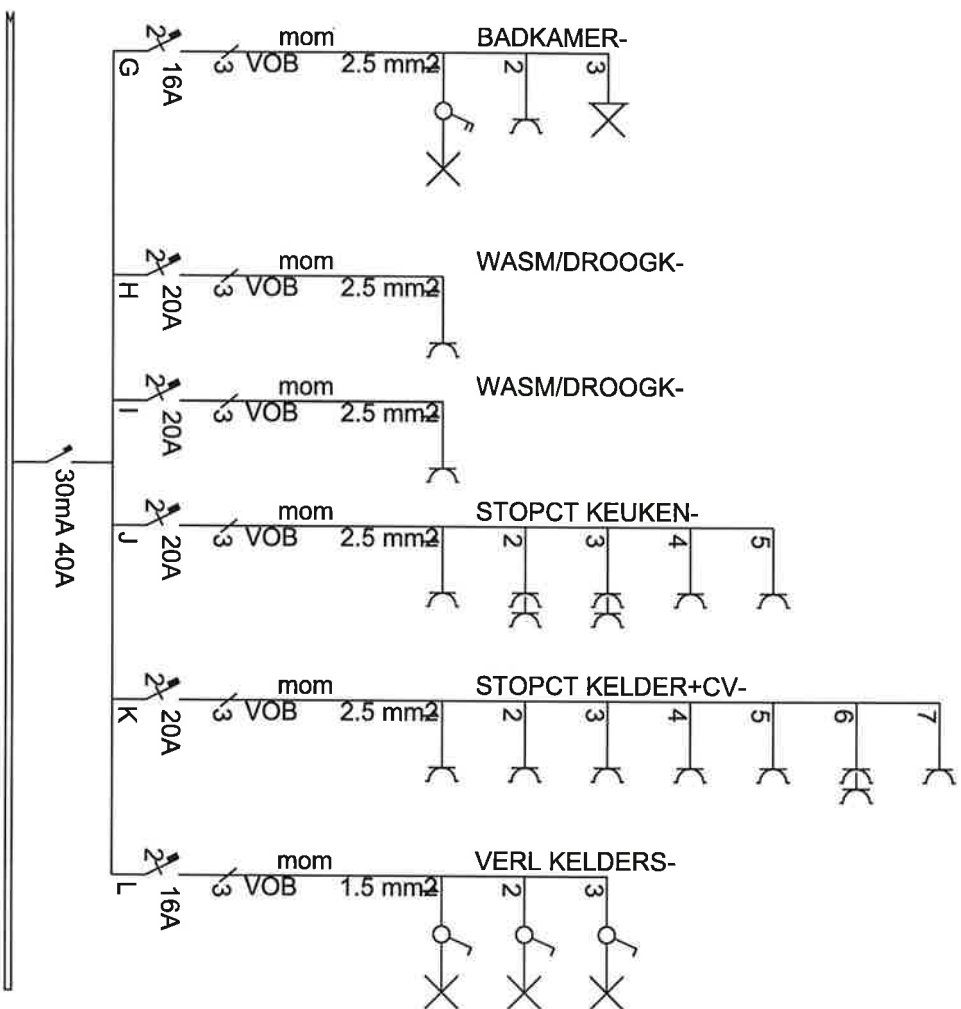

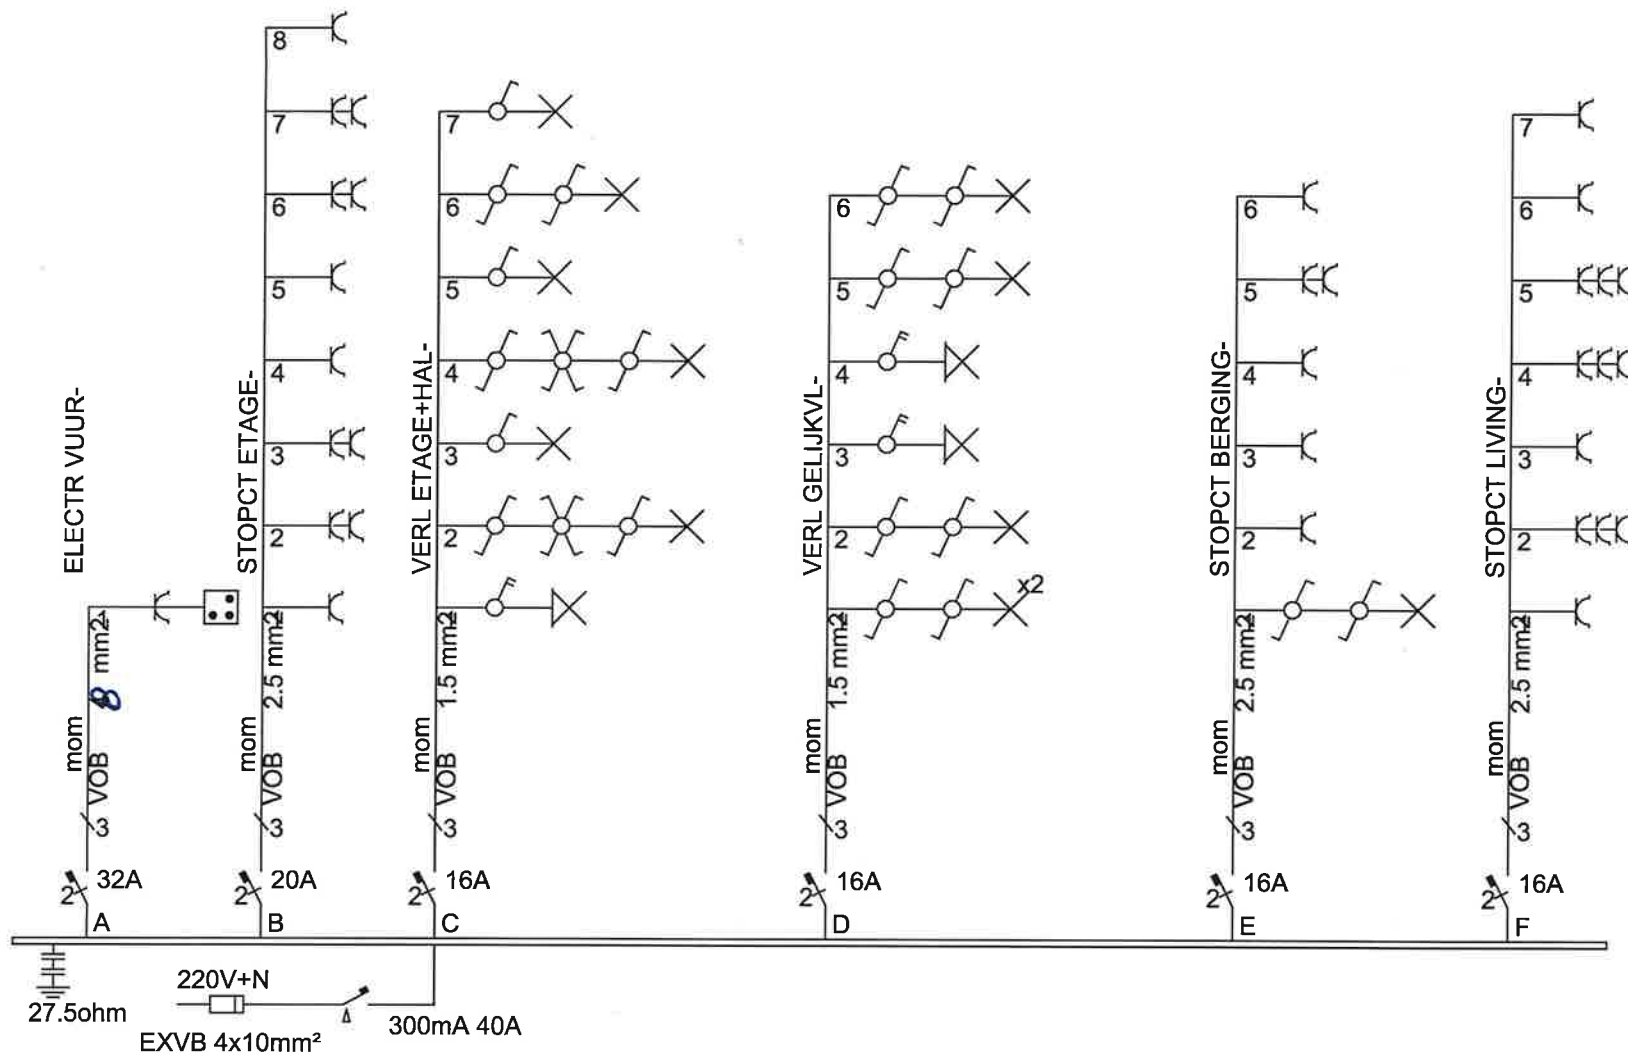

Afgev. erkend organisme

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES

Date/Datum: 15/11/2004
Agent: J. Dumont de Chastel

MOONS JOS
ZOLDERSEKIEZEL
3511 HASSELT (kermt)

Verantw. uitvoering

...../...../2004

Electriciteitswerken MELARD bvba

Bolderstraat 93 3770 Riemst
tel 012/451102 fax 012/456863

BTW/TVA nr 442.853.795