



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 29/03/2024 Inspecteur: Dieter Goderis
 ID-label:
 Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 02489124/301
 Datum verslag: 29/03/2024

Mentor: -
 Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Astene-Lindenstraat
 Huisnummer 9
 Busnummer
 Postcode 9800
 Gemeente Deinze
 Land België

Installateur

Naam
 BTW nr.
 Telefoonnummer
 E-mail

DECORTE BART BVBA
 BE 0820 562 590
 0474 96 02 75
 bart@hartdecorte.com

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir 2280 L
 Datum plaatsing na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
LEIDINGEN	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

OK

NOK

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Opmerkingen

Drukverlies - mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkenningnummer SV05541)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.



Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

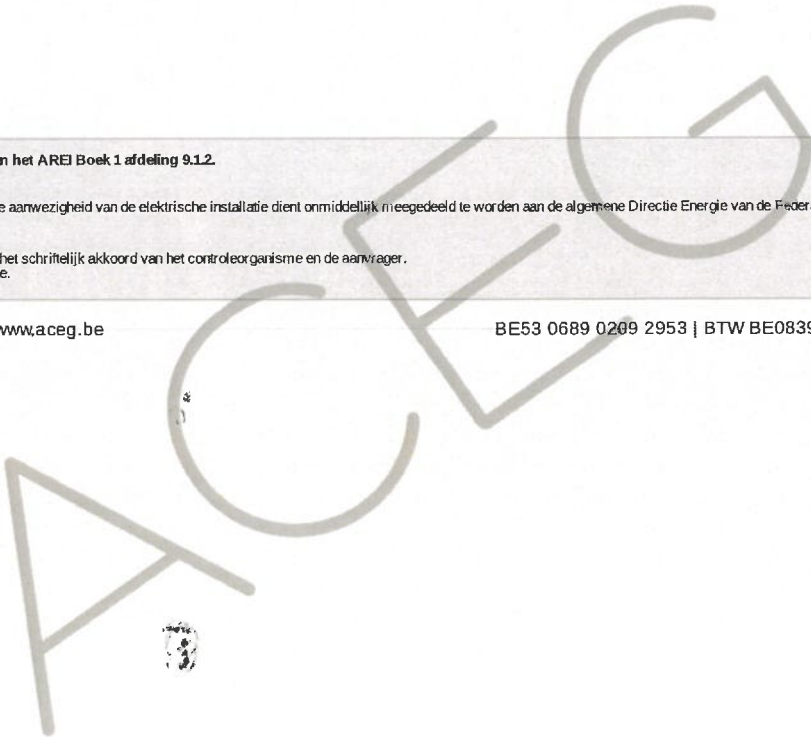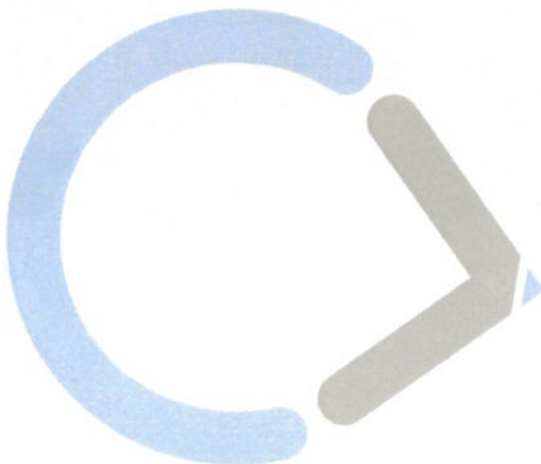













Hoogte: 200R	228	mm
Profielnummer	24M	mm
Proefdruk	0.3	MPa
Code	CPH05/042-HCC001	
Kwaliteitsniveau	01	
CODE VAN GOEDE PRAKTIJK		
BINNENW. 2		

BOLLAERT
KOM ASTRIDLAAN 61
9230 WETTEREN

BOVENGRONDSE DUBBE WANDIGE OVAALMAZOUTTANK

A T T E S T 26402 25-06-2008
Tank/Réservoir : 080398

Nominale inhoud : 2280 Liters
Contenance nominale : 2280 Litres

AFMETINGEN - DIMENSIONS
Totale lengte/Dansueur totale 2350 mm
Breedte/Largeur 1500 mm
Hoogte/Hauteur 1500 mm

MATERIAAL
NOFRA
ST 37/2
VLASEN

PLAATDIKTE - EPASSISSEURS DE TOLES
Inwendige plaat/Vitrolles intérieurs 2 mm
Uitwendige plaat/Vitrolles extérieurs 3 mm
Inwendige bodems-Fonds bombés intérieurs 2 mm
Uitwendige bodems-Fonds bombés extérieurs 2 mm

Prototypeteurijngant CPH05/042-HCC001
Bullginswering/Protection extérieure
2 X GESCHILDERD EINDLAAG RAL 9006
Proefomstandigheden/Breuk INTERIEUR/INTERIEUR SCR - HYDRAULIQUE 0,3 BAR
BROEKENDE TANK - RESERVEERISUP/PNEUMATISCH PNEUMATIQUE 0,1 BAR
DUBBELE WAND - PAROI EXTERIEUR/PNEUMATISCH PNEUMATIQUE 0,1 BAR
WAARBORG : 1 JAAR OP FABRIEKSPROEF
GARANTIE : 1 AN SUR FABRIQUE DE CONSTRUCTION
AFTAP 3/4 ENKEL INDIEN ER GEEN ZELMANTALING MOGELIJK IS
PERMANENT LEKDETECTIESYSTEEM D.M.V. WATERSLAG

Leverings/Livraison : DEM
De firma bevestigt dat bovenvermeld mazuuttank aan de proefomstandigheden heeft voldaan.

10 Dijkhuis











