



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 22/10/2025

Inspecteur: Koen Van De Veire

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 22/10/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Berkenlaan
 Huisnummer: 3
 Busnummer:
 Postcode: 9990
 Gemeente: MALDEGEM
 Land: België

Eigenaar

Naam:
 Straatnaam:
 Huisnummer:
 Busnummer:
 Postcode:
 Gemeente:
 Land:

Installateur

Naam:
 BTW nr.:
 Telefoonnummer:
 E-mail:

Type: **Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM**

RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Toegankelijk bovengronds
 Type reservoir: Niet ingedeeld; particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir: 2000 L
 Datum plaatsing: na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Algemene staat
 Waterdicht
 Koolstofwaterdicht

| Aanwezig | | Keuring | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Ja | Nee | OK | NOK |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)
 Uitmonding leidingen
 Staat aanvoerleiding
 Staat terugvoerleiding
 Stookoliefilter
 Lekt stookoliefilter

| Aanwezig | | Keuring | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Ja | Nee | OK | NOK |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

RESERVOIR

| | Aanwezig | | Keuring | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Ja | Nee | OK | NOK |
| Algemene staat tank | | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| VORIG CERTIFICAAT | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

| | Aanwezig | | Keuring | |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Ja | Nee | OK | NOK |
| Peillat | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mechanisch | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pneumatisch | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ultrasoon | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

| | Aanwezig | | Keuring | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Ja | Nee | OK | NOK |
| Fluit | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Elektronische sonde | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

TESTEN

OK

NOK

Opmerkingen

Dichtheidscontrole: Onderdruk


Drukverlies - mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

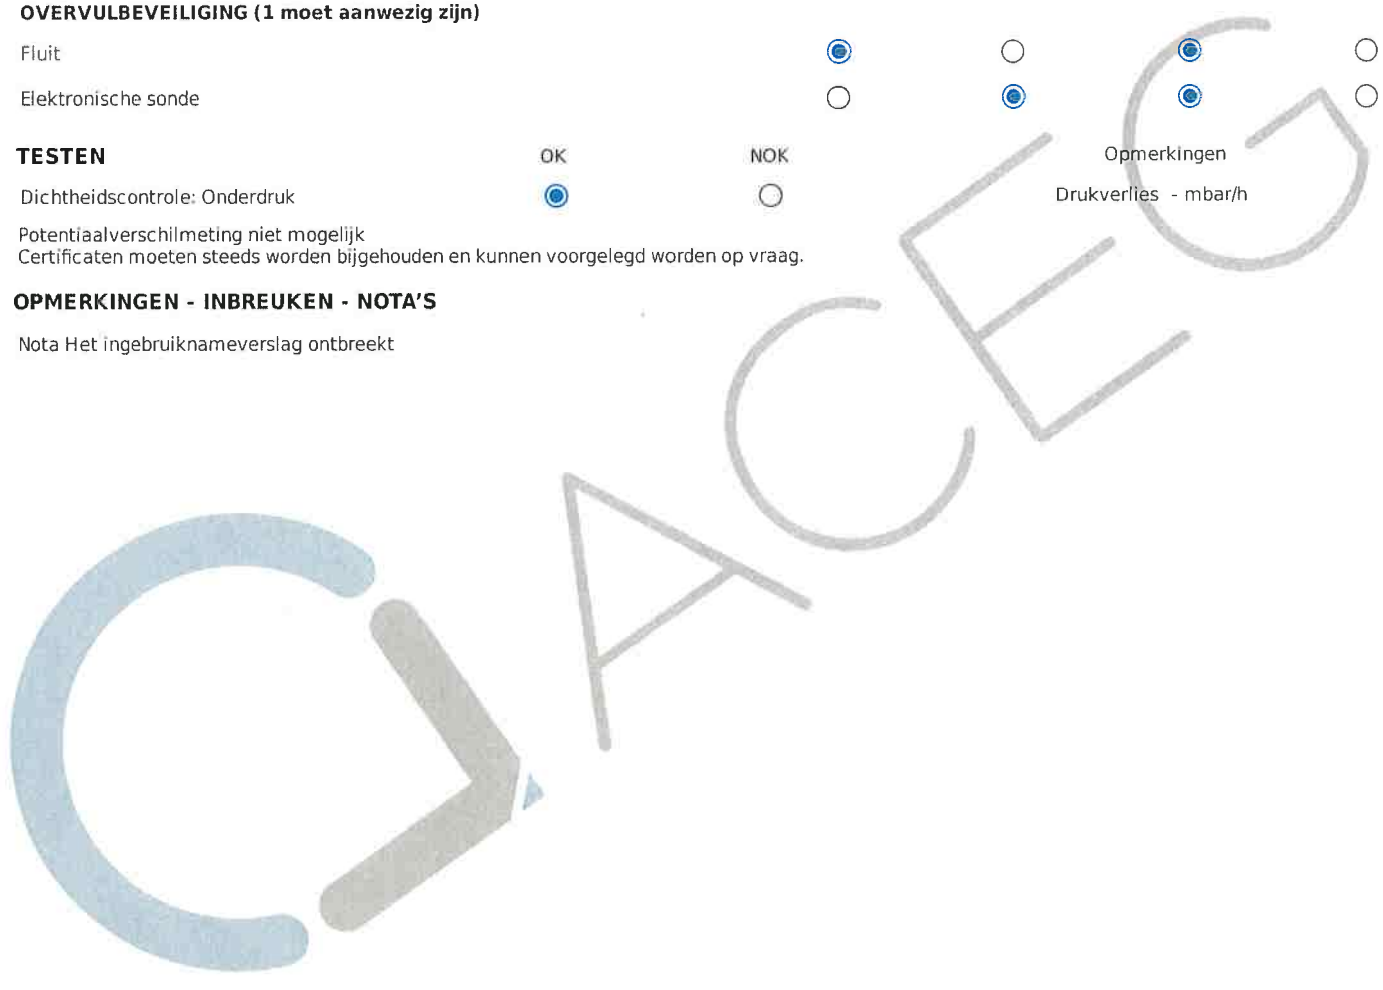

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG


De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


QUA ACEG

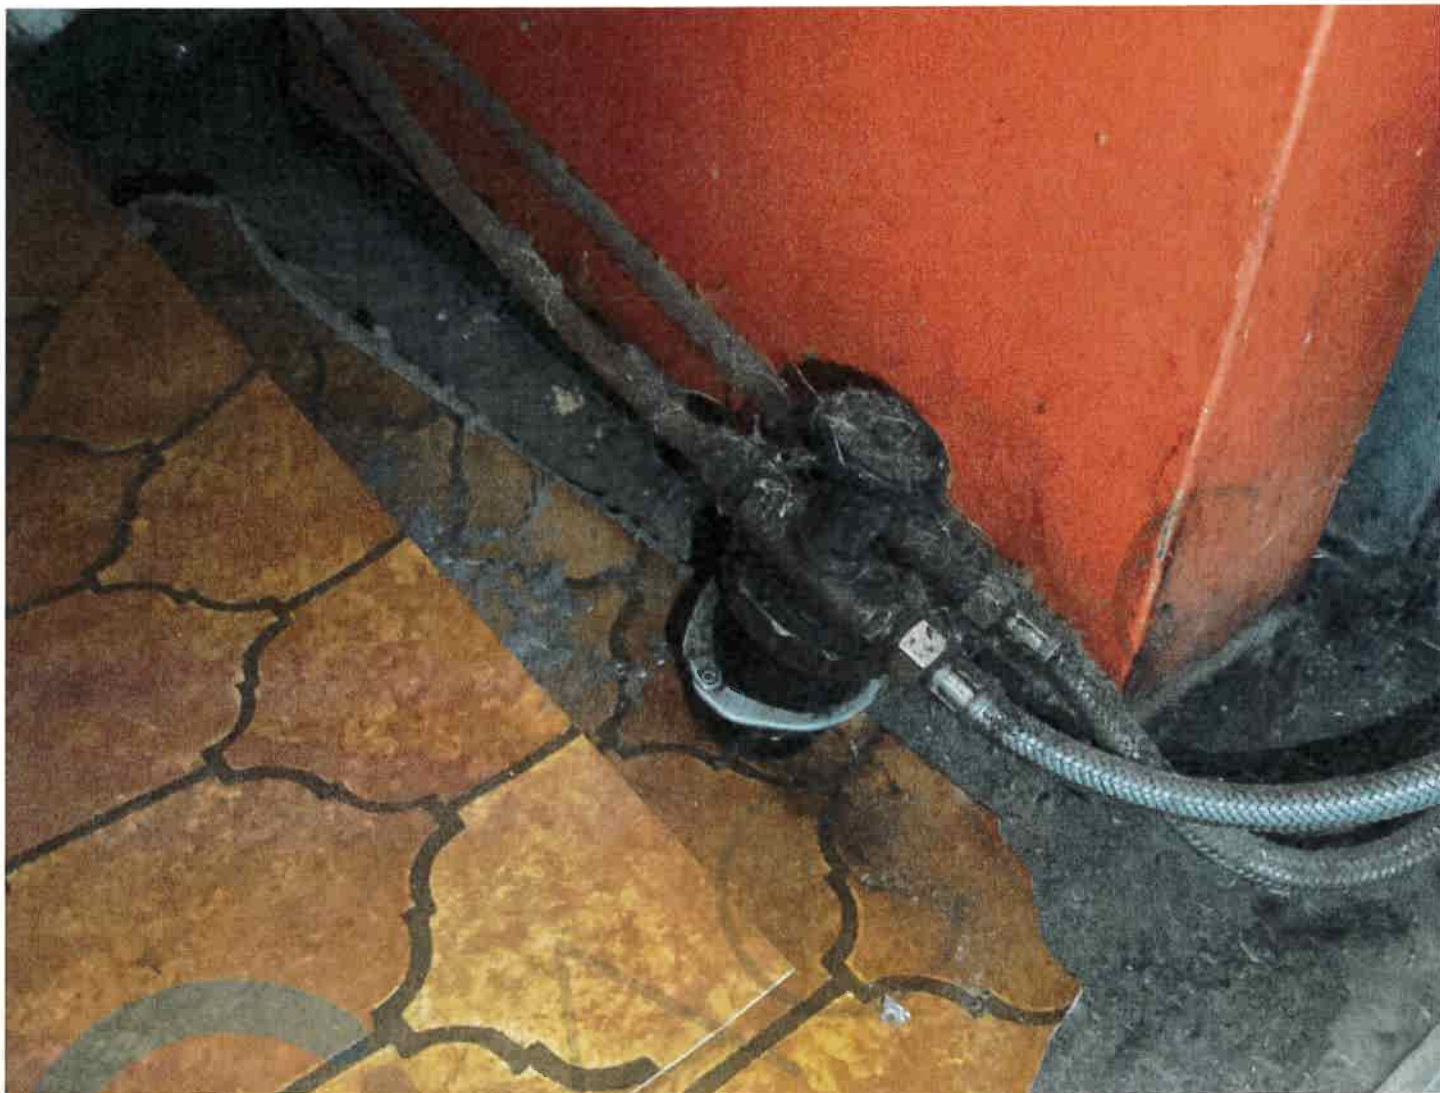





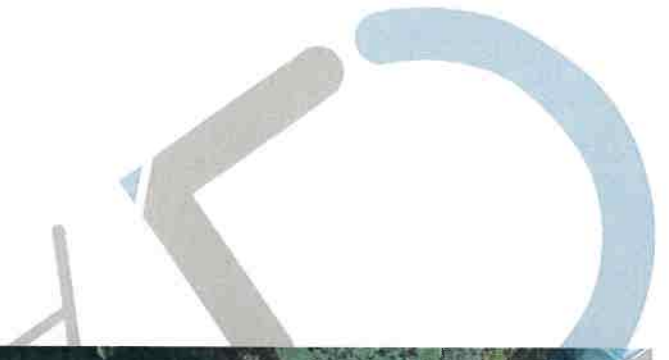

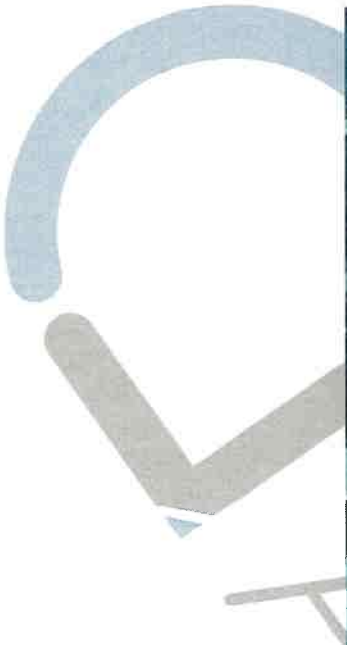



KETELMAKERIJ DESPLENTERE FERNAND
OOSTENDE STRAAT 329 - 8820 TORHOUT

Fabricage N° & jaar : 090315 2009
 inhoud : 2000 Liters
 Hoogte: 500 mm Lengte: 220 mm Br.: 720 mm
 Prototype nummer : CPH002-3 3/2000
 Proefdruk : Bin. : 0,3 Kg/cm² Buit. : 0,1 Kg/cm²
 Code : NBN I 03-001 + NBN I 03-004
 Kwal. & plaatdikte : 37./2.BUITENW. 3 BINNENW. 3



STKB



