

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2024/63906/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 28/05/2024

AGENT VISITEUR

Mathieu Laixhay

ADRESSE DU CONTRÔLE

Avenue de la Toison d'Or 104 -
6900 Marche-en-Famenne

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. DEP-048/A/01 expire le
12/10/2024



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire

#TVA

non communiqué

Adresse

Avenue de la Toison d'Or 104 - 6900 Marche-en-Famenne

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation

Non

Situation du réservoir

Devant maison

Localisation du dépotage

Sur le réservoir

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	/
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	- de 3000	Année d'installation	non communiqué
Origine du réservoir et n° de fabrication	non communiqué	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Dimensions du réservoir	1,3	Hauteur de produit (cm)	80
Commentaire relatif à la déclaration de classe 3	Voir annexe		
Type de réservoir	Cylindrique - Enterré - Simple paroi - Métallique		

CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	pas raccordé
Type de raccordement au système de chauffage	non connecté	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	non présente
Soutirage	Par le haut	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Conforme	Système anti-débordement	sifflet 95%
Système de mesure de niveau	pas présent	Pollution en dehors du réservoir	non vérifiable

TEST DE DÉPRESSION

Hauteur de produit avant le test (cm)	80	Hauteur d'eau avant le test (cm)	79
Résultat de l'épreuve d'étanchéité	Conforme aux prescriptions imposées par l'état	Durée de la mise sous pression	+1h
Hauteur de produit après test (cm)	80	Hauteur d'eau après le test (cm)	Oui

Appareil TESTO 312-3 référencé « 3173403 » et vérifié le 18/01/2023 selon nos procédures internes.

AUTRE(S) REMARQUE(S)

Cette citerne a une capacité de moins de 3000 litres. Elle n'est pas soumise à la réglementation qui sert de base à ce contrôle. Ce rapport est fourni à titre informatif uniquement.

Le réservoir n'est pas soumis à la réglementation en vigueur (< 3000 litres).



Ce rapport est fourni à titre informatif. L'étanchéité est assurée et il n'y a pas d'obligation de remise en conformité (bien que vivement conseillé).

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Marche-en-Famenne

Signature du technicien


CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2024/63906/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir

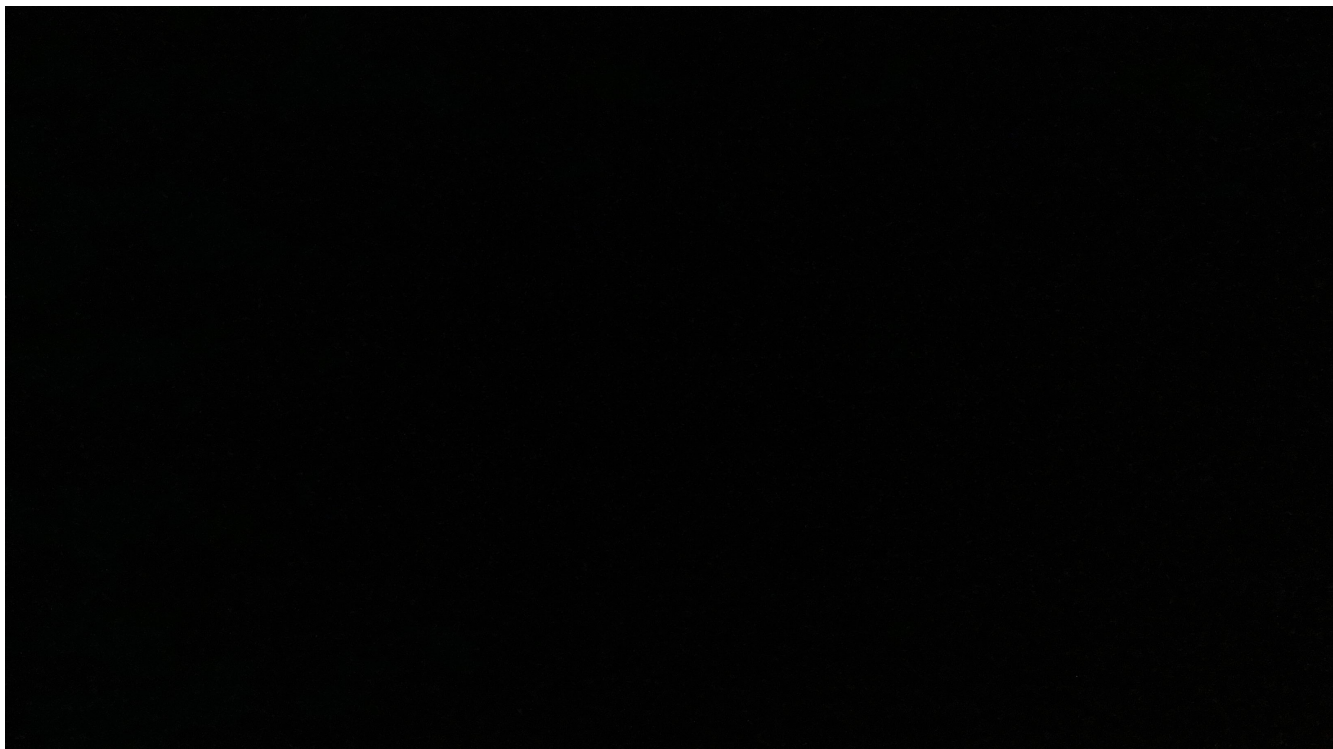

Chambre de visite et accessoires

