

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 27/06/2023 Date d'émission du rapport: 27/06/2023
Rapport N°: 0813-230627-02

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 064 33 64 55 E: hainaut-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0813

Identification des tiers:

Client: COMMUNE DE SAINTE-ODE

Adresse: RUE DES TROIS PONTS 46, 6680 SAINTE-ODE

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: COMMUNE DE SAINTE-ODE

Adresse: RUE DE LA VALLÉE DE L'OURTHE 68B, 6680 SAINTE-ODE

Responsable des travaux: COMMUNE DE SAINTE-ODE

Adresse: RUE DES TROIS PONTS 46, 6680 SAINTE-ODE

Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: COMMUNE DE SAINTE-ODE

Adresse: RUE DE LA VALLÉE DE L'OURTHE 68B, 6680 SAINTE-ODE

Code EAN:

Numéro compteur: 1SAG3100463674

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: BÂTIMENT COMMUNE

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - modification/extension importante (6.4), Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020, A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué



VMA - 62.00

Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



VMA - 62.00

Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XGB - Section: 4 x 16 mm²

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 63A

Type de coupure générale: 4P 63A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT


Nombre de circuits: 5 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Voir schémas de circuits et plans de position

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 63 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 80 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

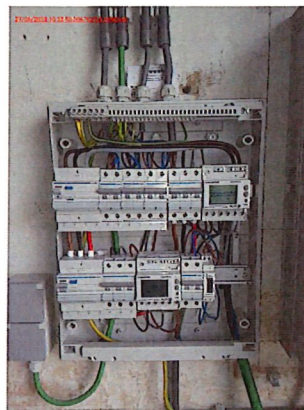

Documents des influences externes: annexe

Ref. des voies d'évacuation et des espaces difficiles à évacuer: pas d'application

Documents des installations de sécurité: Non communiqué

Documents des installations critiques: Non communiqué

Plan de position des prises de terre: pas d'application

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Autre(s) donnée(s): /

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 22,1 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 10 MOhm

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

VMA - 62.00



Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 27/06/2028

Heure d'achèvement:

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



VMA - 62.00



Installations électriques
à basse tension et à
très basse tension
(Livre 1 - AR
08/09/2019)