

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot

Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)

Tel: (+32)078150077

BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Voortstraat 46, 3550 - Heusden (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **NOK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**
Opmerking: **0**

Watermeting: **9 CM** | Gemeten olie: **20 CM**
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **NOK** | Ultrasoon SDT: **NOK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **Opmerking: Werkt maar zwak**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Tank in onbruik


BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **27/11/2024** | Keurder: **Ruud Van Houdt** | Erkeningsnummer: **ERK/TS/108084**

HANDTEKENING KEURDER

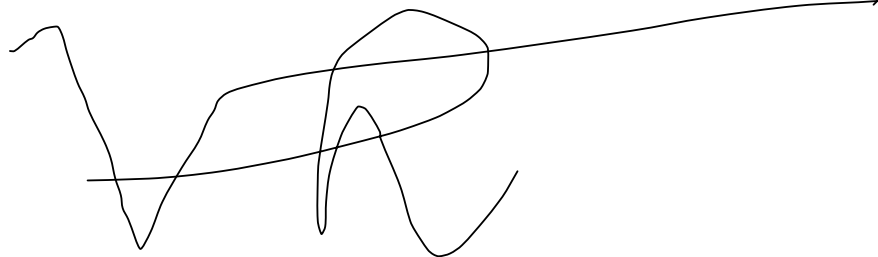

HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

