



Beter gekeurd Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 -AR
 Bien vérifié 08/09/2019)
 Direction générale de l'Energie



L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 20/10/2020 + / Date d'émission du rapport: 20/10/2020
 Rapport N°: 0555-201020-05

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen
 Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
 T:083 21 35 27 E: btv.namur@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0555

Identification des tiers:

Client: ELECTRICITE MIGNON
 Adresse: RUE MAROT 36, 5503 SORINNES
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: SUPERMARCHÉ SOVET SA
 Adresse: RUE DU COMMERCE 18, 5590 CINEY
 Responsable des travaux: ELECTRICITE MIGNON
 Adresse: RUE MAROT 36,5503 SORINNES
 Numéro de TVA: 0543439233

Identification de l'installation électrique:

Nom: SUPERMARCHÉ SOVET SA
 Adresse: RUE DU COMMERCE 18, 5590 CINEY
 Code EAN:
 Numéro compteur: 782779
 Cabine haute tension privée: Non
 Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)
 Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle:

1 le contrôle à été effectué sur les parties visibles et accessibles de l'installation
 2 Le fonctionnement du différentiel n'a pas été contrôlé car il n'y avait pas de tension.
 Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué
 Autre(s) référence(s) légale(s): n/a





Beter gekeurd Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 -AR
Bien vérifié 08/09/2019)
Direction générale de l'Energie



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: Mono 230V Valeur nominale protection branchement: 50A
Canalisation d'alimentation tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 16 mm² Type coupure générale: 2P 63A/300mA
Type électrode de terre: Piquet de terre Type schéma mise à la terre: TT
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits: 12 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 63 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schéma's



Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 23 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 10 MOhm
Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: Pas d'application
Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: Pas testé
Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 20/10/2045
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
- Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.



N° Rapport: 0555-201020-05

2 / 3



Beter gekeurd Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 -AR
Bien vérifié 08/09/2019)
Direction générale de l'Energie



Signature du dirigeant-technique (ou en son nom):

Référence aux prescriptions réglementaires:

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:


- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

N° Rapport: 0555-201020-05



3 / 3

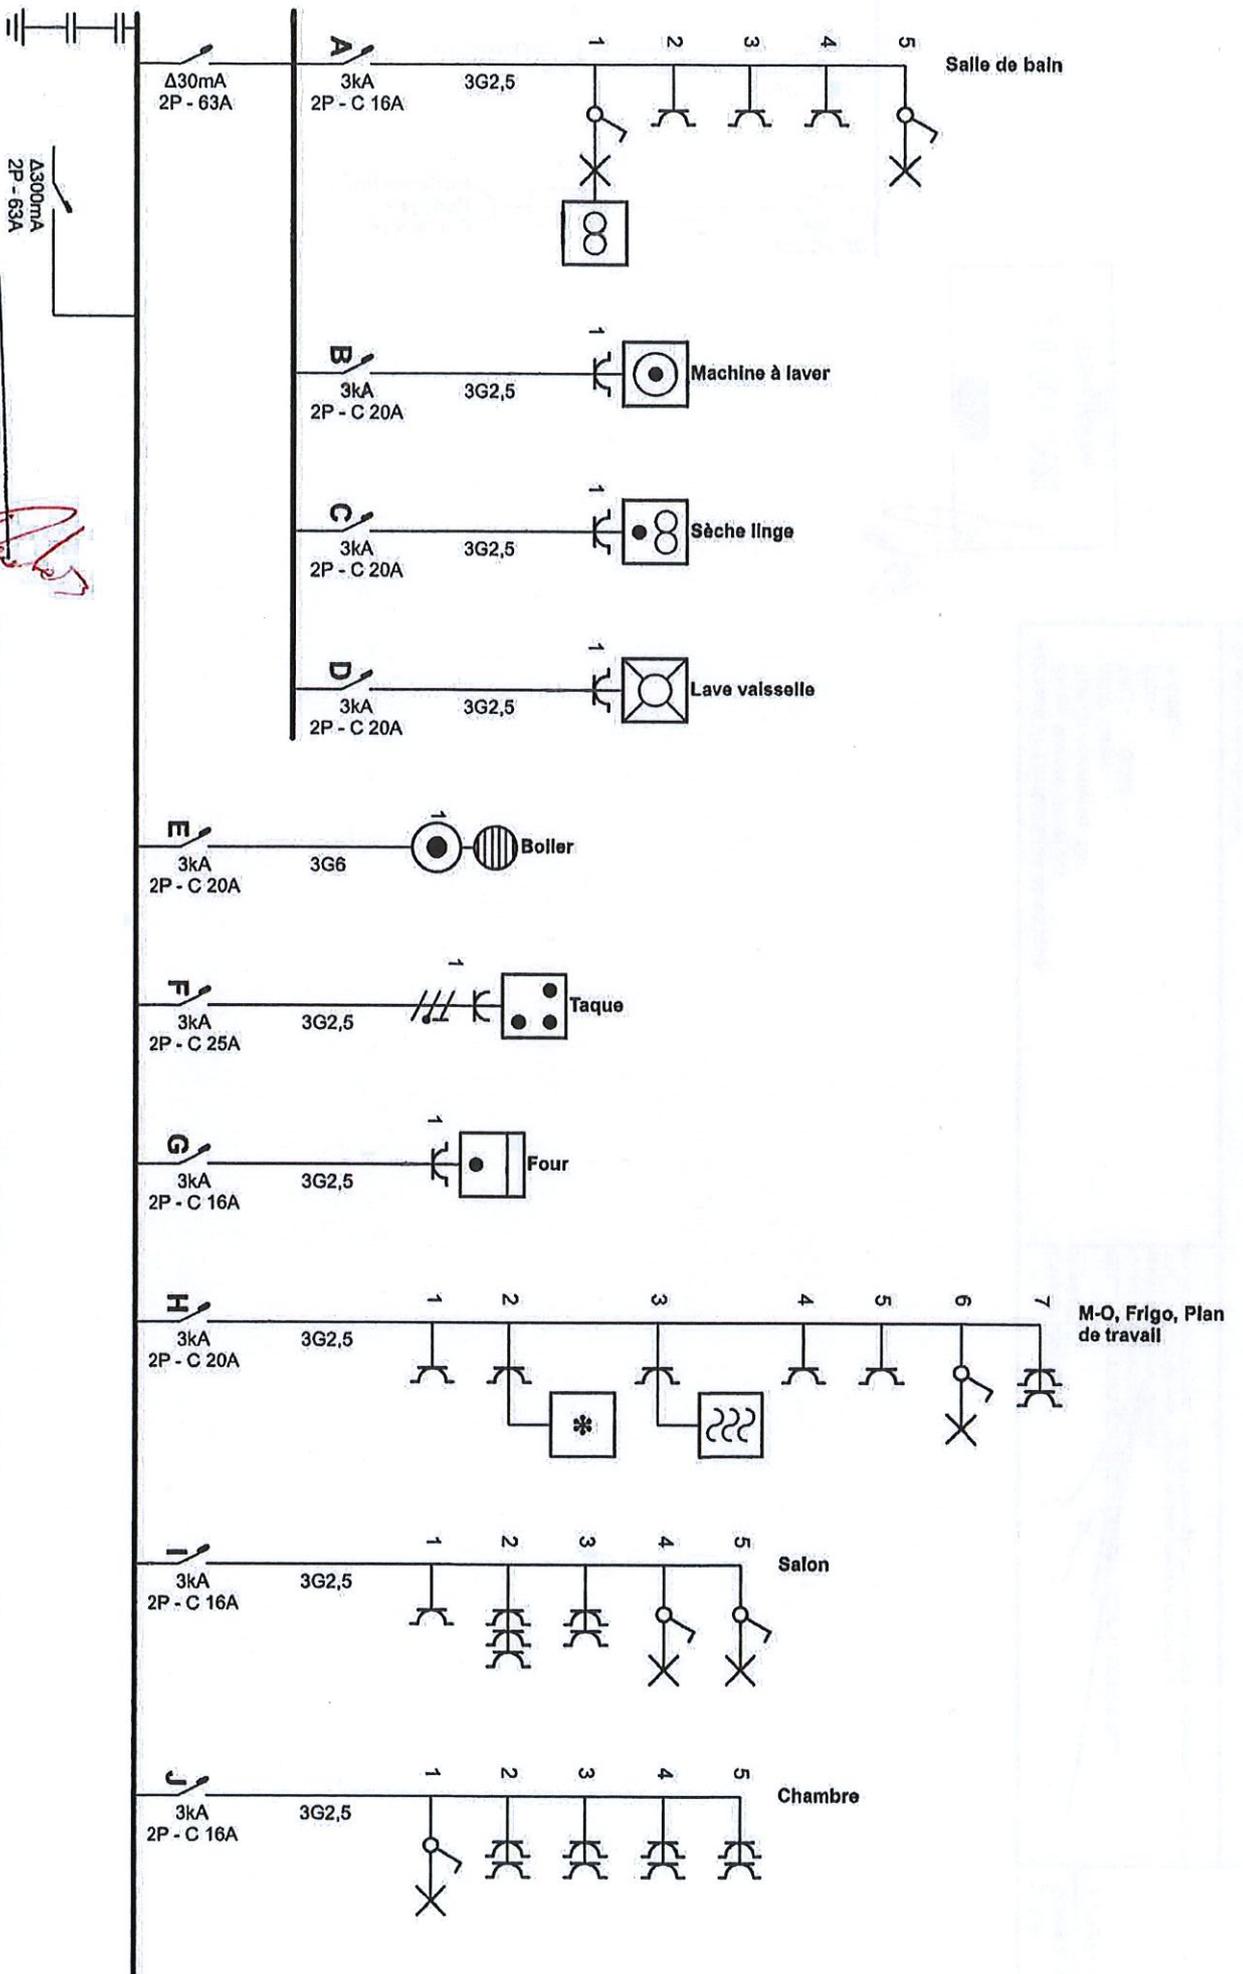


 20 OCT. 2020
 Dave Maëbe
 555

Adresse de l'installation électrique


Super-Marché Sovet SA
 Rue du commerce 18
 5590 Ciney

Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Emmanuel Mignon
 0475 95 64 92

~~ELECTRICITE~~ EMANUEL MIGNON SPRL
 RUE HANNOY 18
 5590 CINEY
 TVA BE OSCH 435 233 RPM DIAMANT
 ELECTRICITE, PHOTOVOLTAÏQUE ET VENTILATION

p. 1/4
 Schéma unifilaire
 2 x 230V ~ 50Hz

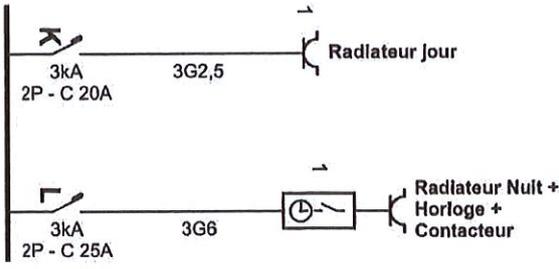

BTV

20 OCT. 2020

Dave Maebbe
555

Adresse de l'installation électrique


Super-Marché Sovet SA
Rue du commerce 18
5590 Ciney
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Emmanuel Mignon
0475 95 84 92

ELECTRICITE SARTON SPRL
RUE MAROT
5503 SORBITES
TVA BE 0543 435 222 RPM DIMANT
ELECTRICITE, PHOTOVOLTAÏQUE ET VENTILATION

p. 2/4
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

1er étage

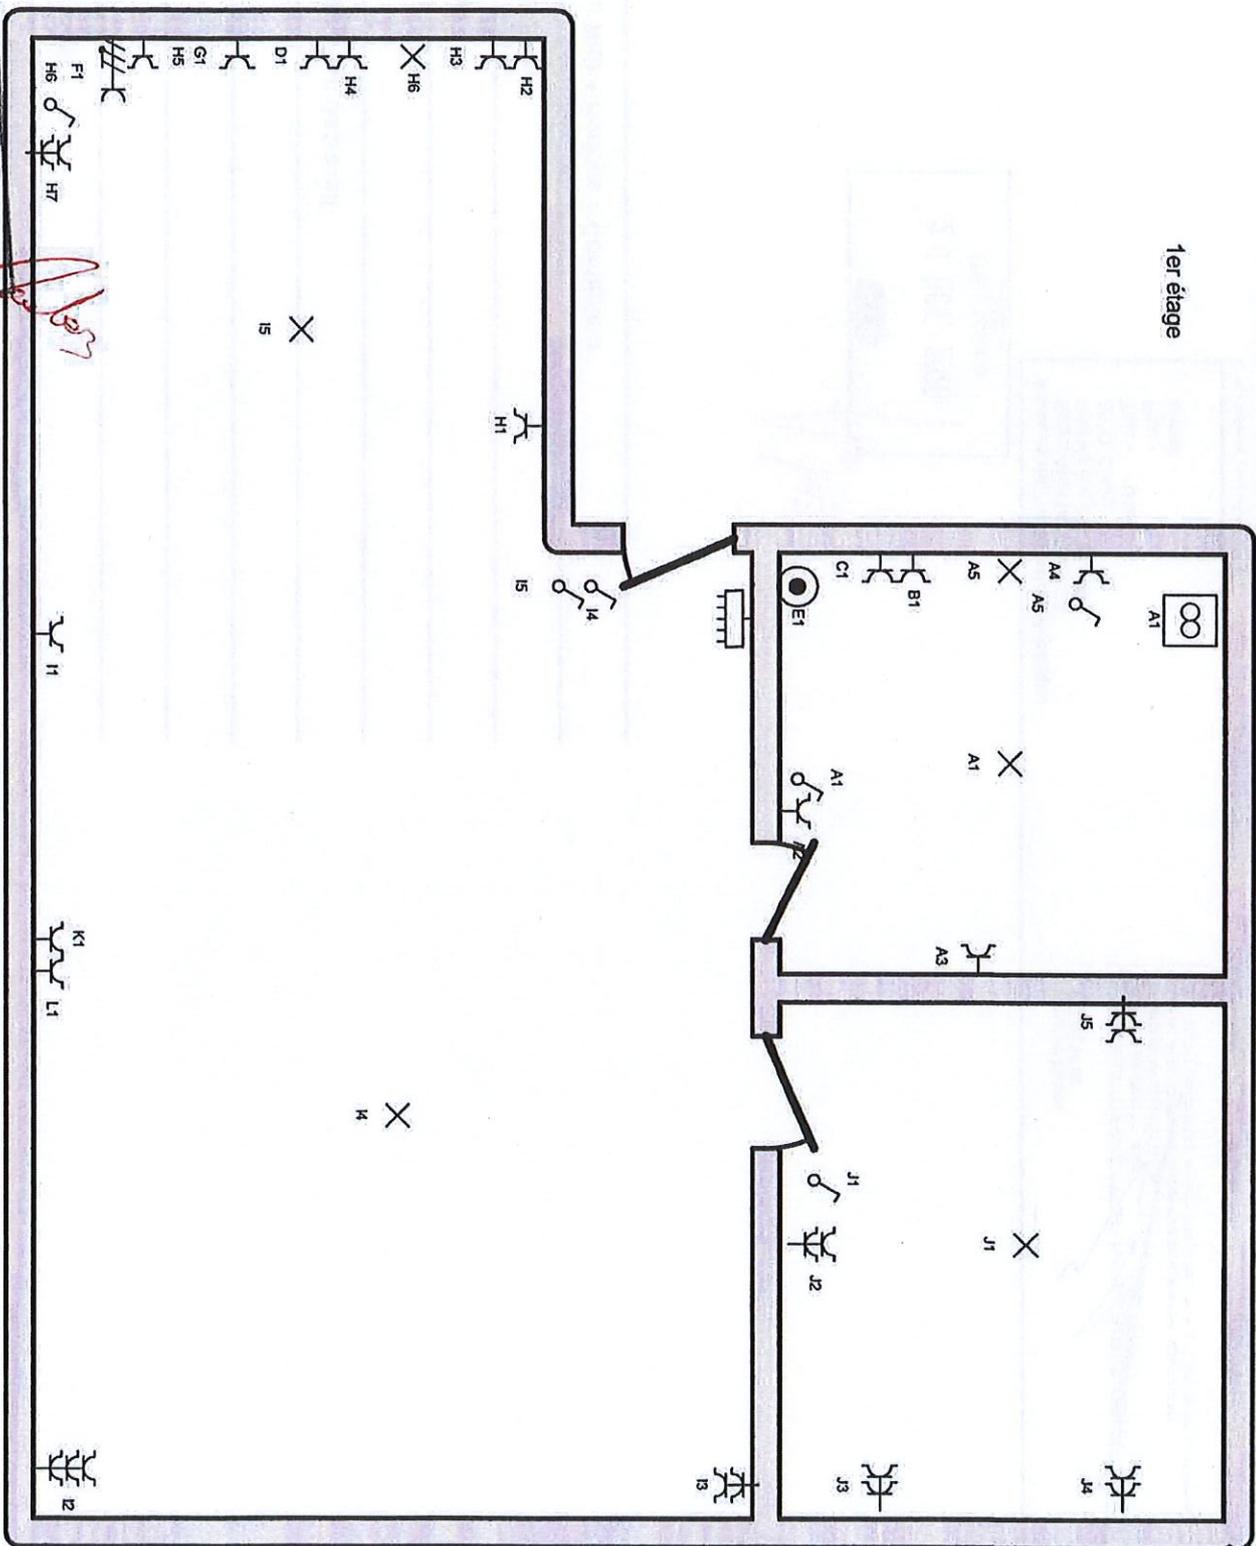

20 OCT. 2020

Dave Maebe
555

Adresse de l'installation électrique

Super-Marché Sovet SA
Rue du commerce 18
5590 Ciney
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Emmanuel Mignon
0475 95 84 92

~~ELECTRICITE~~
~~RUE WASSONNES~~
~~55030 BORNE~~
~~TVA BE 0542 435 233 RPM DINANT~~
~~ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION~~

p. 3/4
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Схемa электрoу нaч

- A: Salle de bain
- B: Machine à laver
- C: Sèche linge
- D: Lave vaisselle
- E: Boiler
- F: Taque
- G: Four
- H: M-O, Frigo, Plan de travail
- I: Salon
- J: Chambre
- K: Radiateur jour
- L: Radiateur Nuit + Horloge + Contacteur


20 OCT. 2020
 Dave Maebe
 555



Adresse de l'installation électrique
 Super-Marché Sovet SA
 Rue du commerce 18
 5590 Ciney
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Emmanuel Mignon
 0475 95 64 92
ELECTRICITE MIGNON SA
 RUE MARCOT 38
 5503 SORINNE
 TVA BE 0507495233 RPM DINANT
 ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION