



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. **1813**

Ref. verslag

RAP **1813/2006/11**

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam		Voornaam		Postnr	
Adres		Gemeente			
Installateur	<b>ROLUC POL. GEVAARDEWENTRAAT</b>	Gemeente	<b>HARELSBEKE</b>		
BTW-nummer	<b>BE0407785058</b>				
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	<b>__/__/__</b>	Gemeente	
Plaats van onderzoek				Postnr.	<b>812</b>
Adres				Gemeente	<b>HARELSBEKE</b>
EAN-code				Elektriciteits- verdelers	
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	<b>230V A-C: 100% V</b> <span style="float: right;"><b>D: 600V</b></span>
Ø voedingskabel (mm²)	
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	<b>MAX 40A E-K: 100% V</b> <span style="float: right;"><b>J: ? VAC</b></span>
Type alg. schakelaar	
Aantal borden	<b>Op dit moment</b>
Aantal eindstroombanen	
Type aardelektrode	<b>Lu</b> <span style="float: right;"><b>Ik: 100% V</b></span>
Algemene diff.stroom.inr.	<b>400mA</b>
Bijkomende diff.stroom.inr.	<b>400mA</b>
Vaste verwarmingstoestellen (aantal -kW):	

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	<b>3,1 Ω</b> Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	<b>2 MΩ</b> Werking differentieelstroominrichting :
		<input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> NOK Continuïteit PE-geleiders & equipot.:
		<input type="checkbox"/> OK / <input checked="" type="checkbox"/> NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

**KEEN**

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_


**Besluit**

De elektrische installatie **voldeet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldeet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	<b>16/08/06</b>	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	<b>[Handtekening]</b>	Datum onderzoek:	<b>16/08/06</b>
---------------------------------------	-----------------	--	-----------------------	------------------	-----------------

RAP-E-901 (01.07.2008)

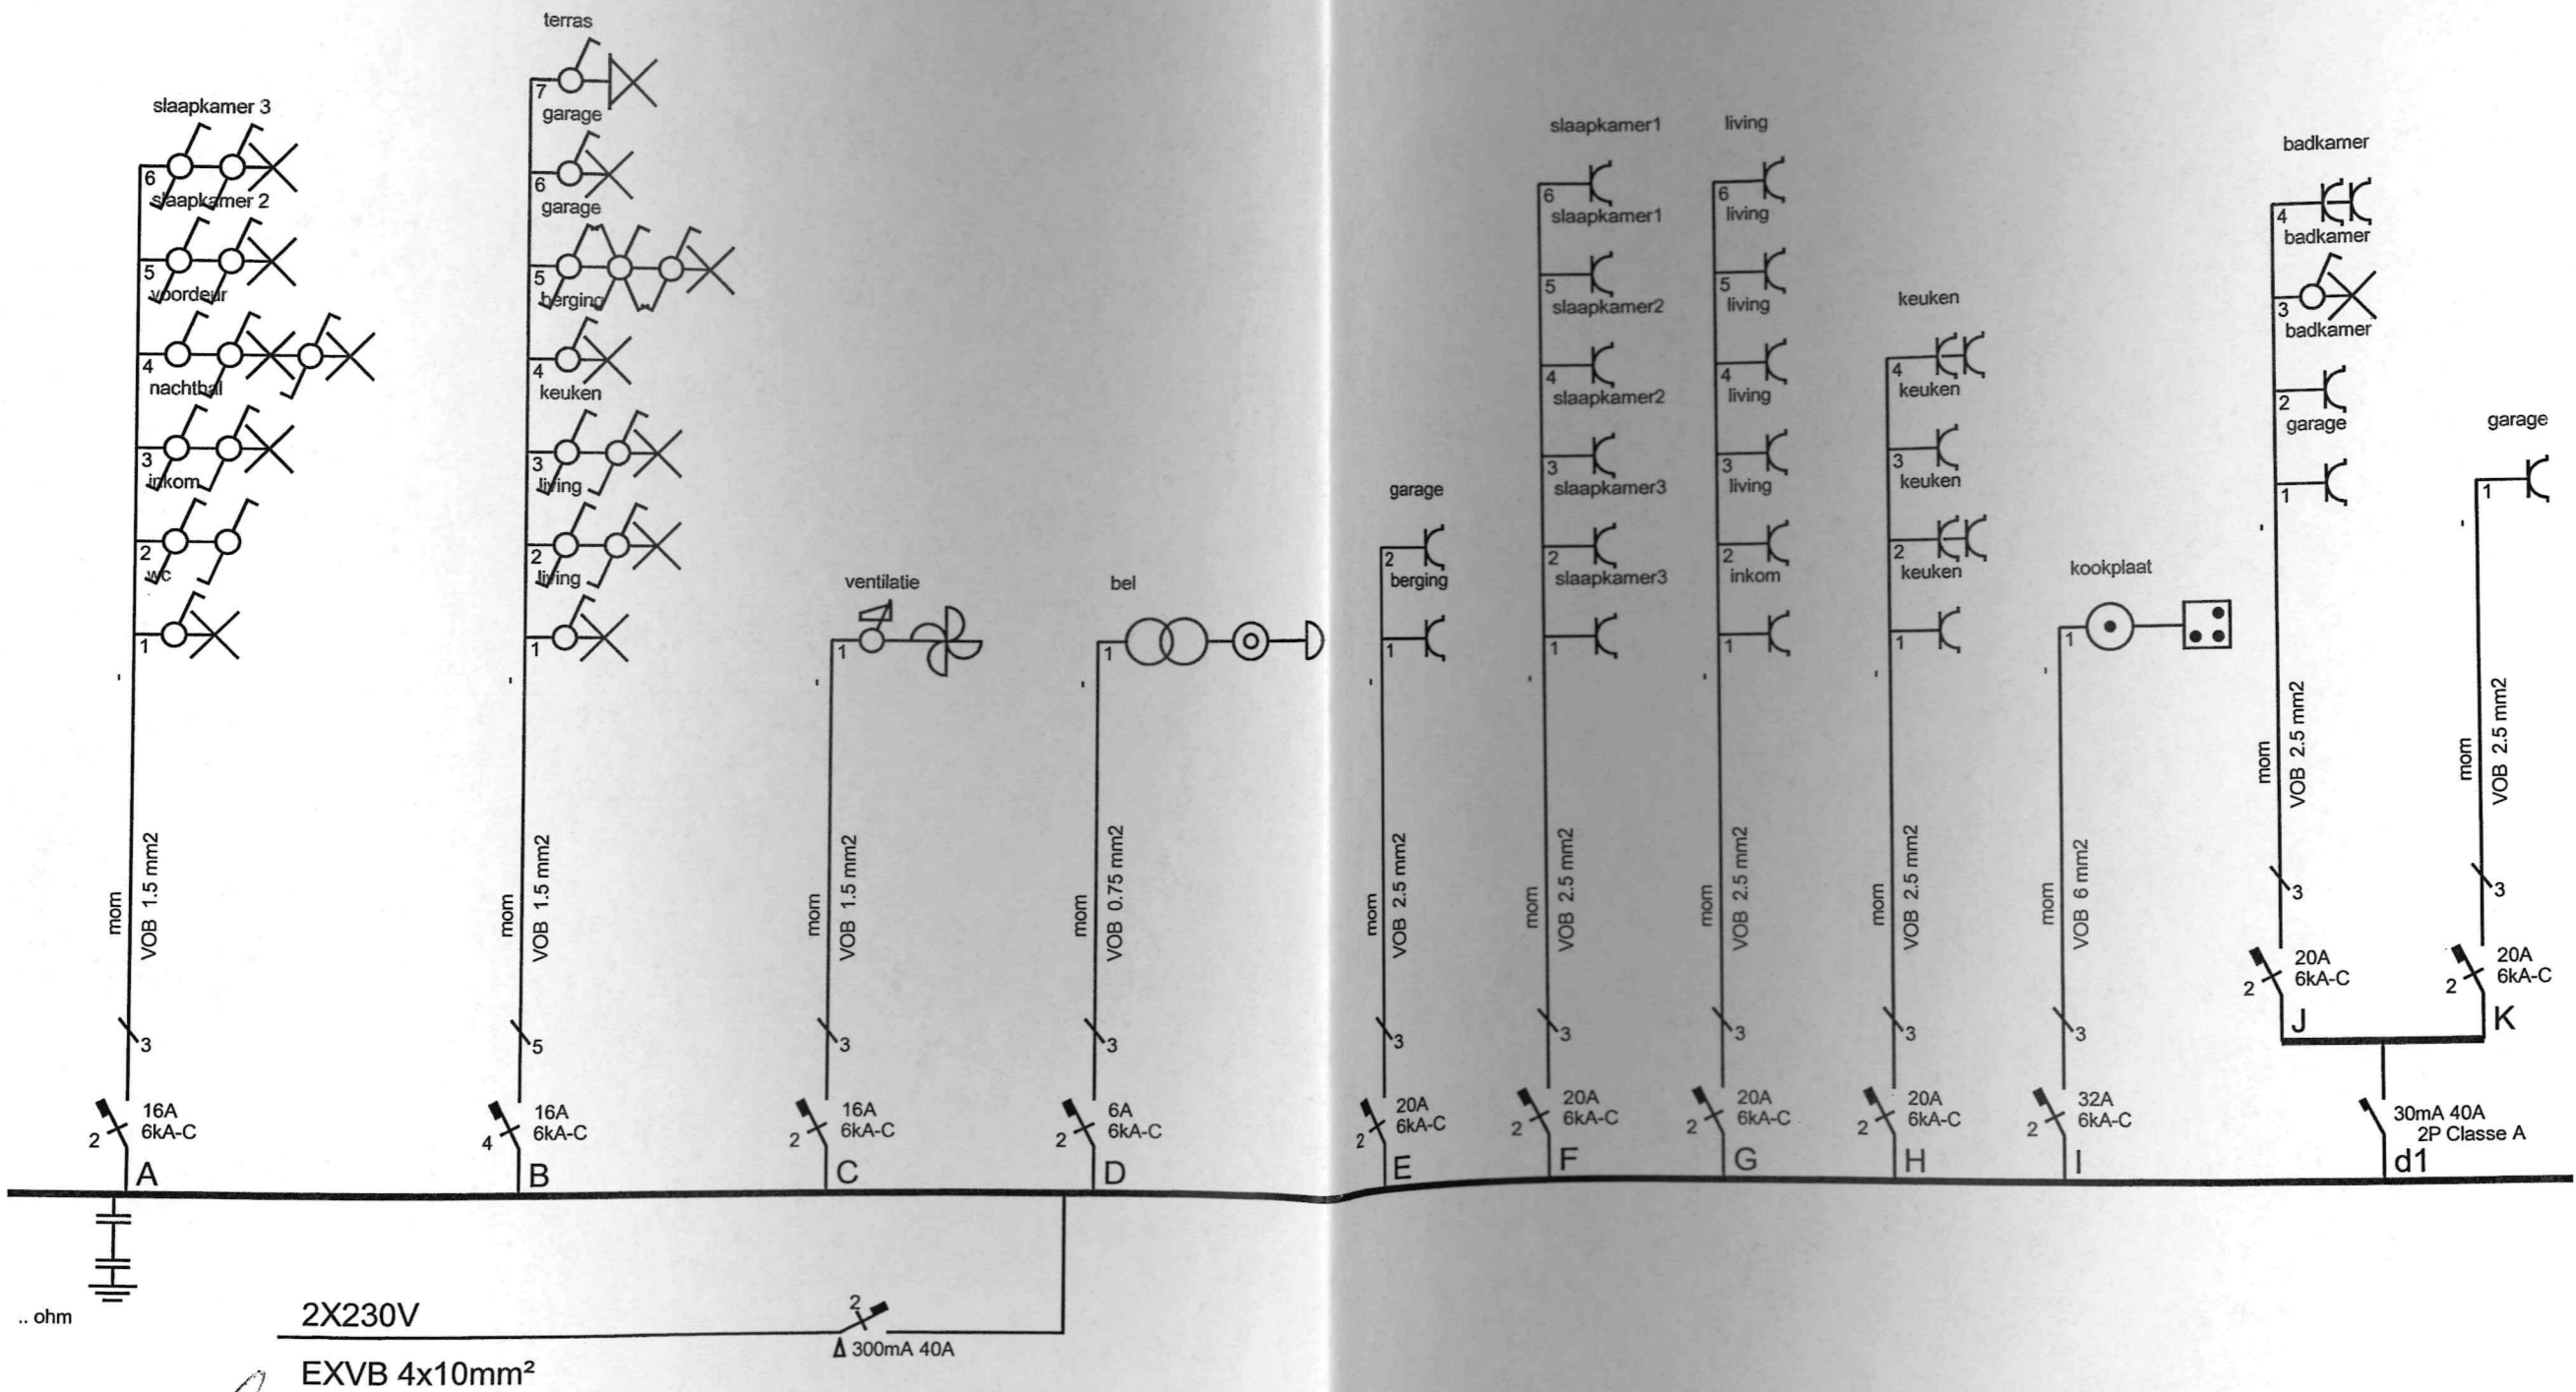

Afgev. erkend organisme


**DECONINCK**  
 2010  
 inspecteur (6)  
 DECONINCK Jean Pierre

Verantw. uitvoering  
 25 / 06 / 2010

**RiLUC**

Luc Vermote  
 POL. GEVANGENENSTRAAT 42  
 8530 HARELBEKE

BTW BE 425.184.058  
 Tel 056/21 52 76  
 Fax 056/20 47 25  
 GSM 075/264.300

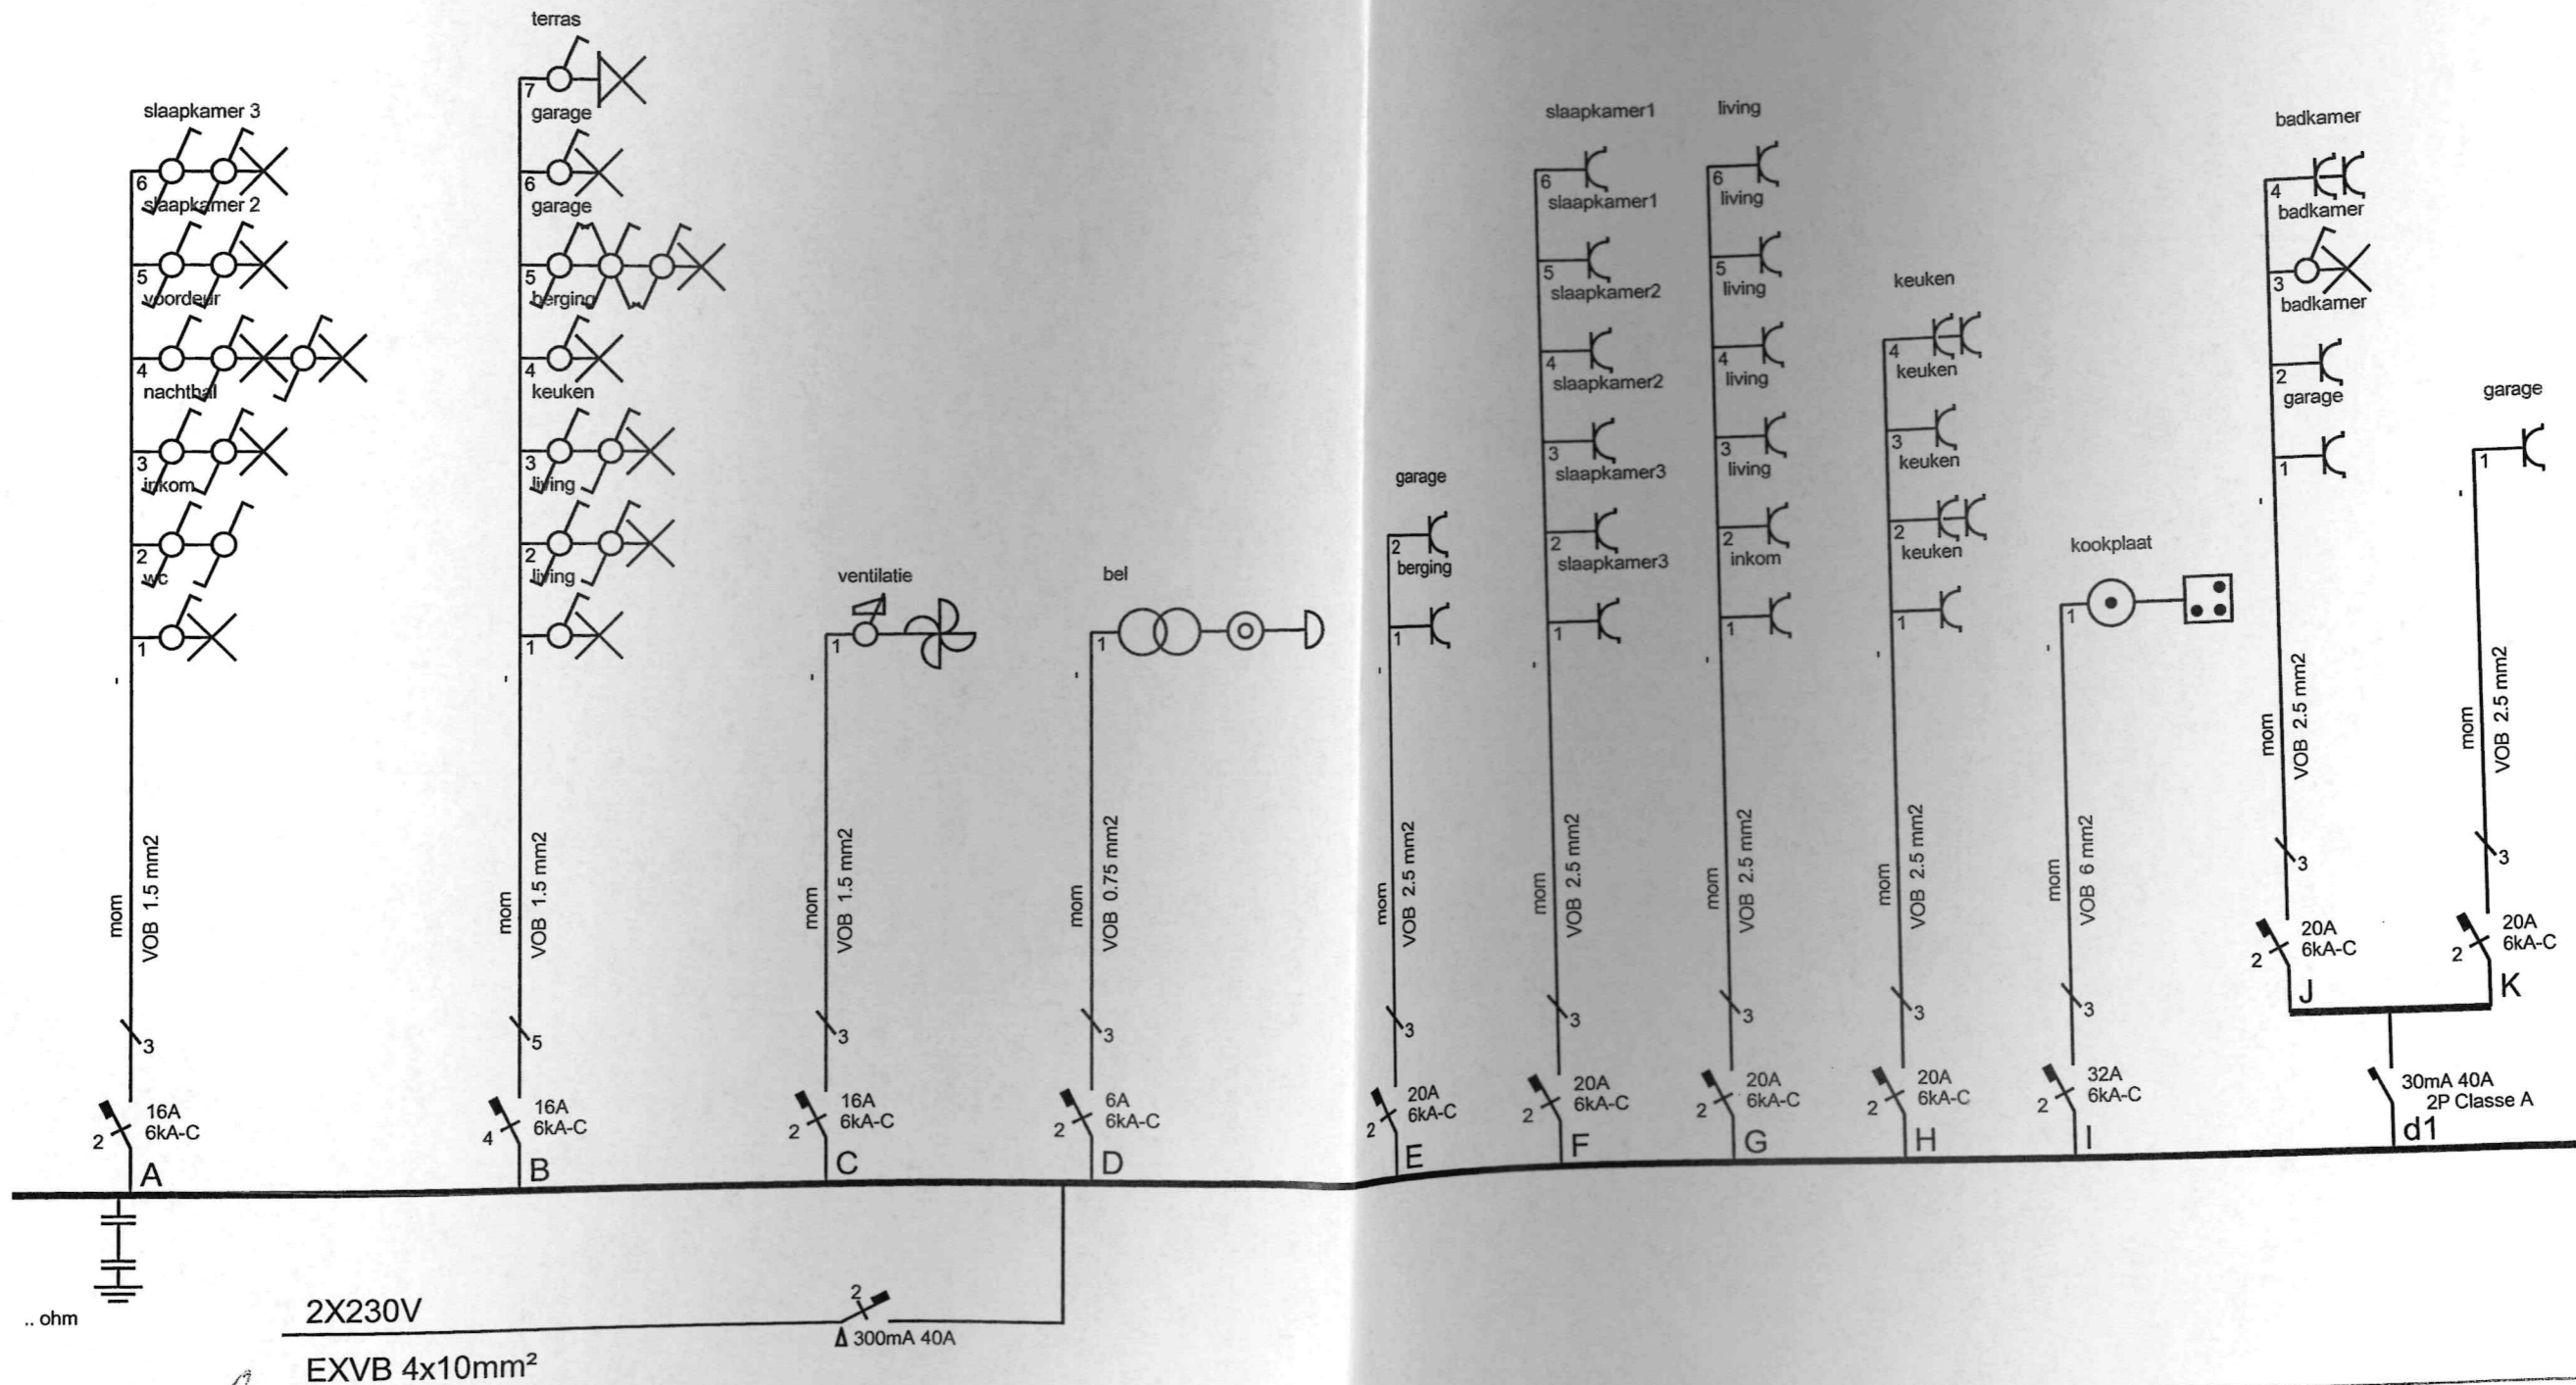

Afgev. erkend organisme

25 / 06 / 2010


**VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW  
inspecteur (6)  
DECONINCK Jean Pierre

woningbouw Paul Huyzenru t

Hemelainstraat lot 38  
8530 Harelbeke

Verantw. uitvoering

25 / 06 / 2010



**RiLUC**

Luc Vermote

POL. GEVANGENENSTRAAT 42  
8530 HARELBEKE


BTW BE 425.184.058

Tel 056/21 52 76


Fax 056/20 47 25

GSM 075/264.300



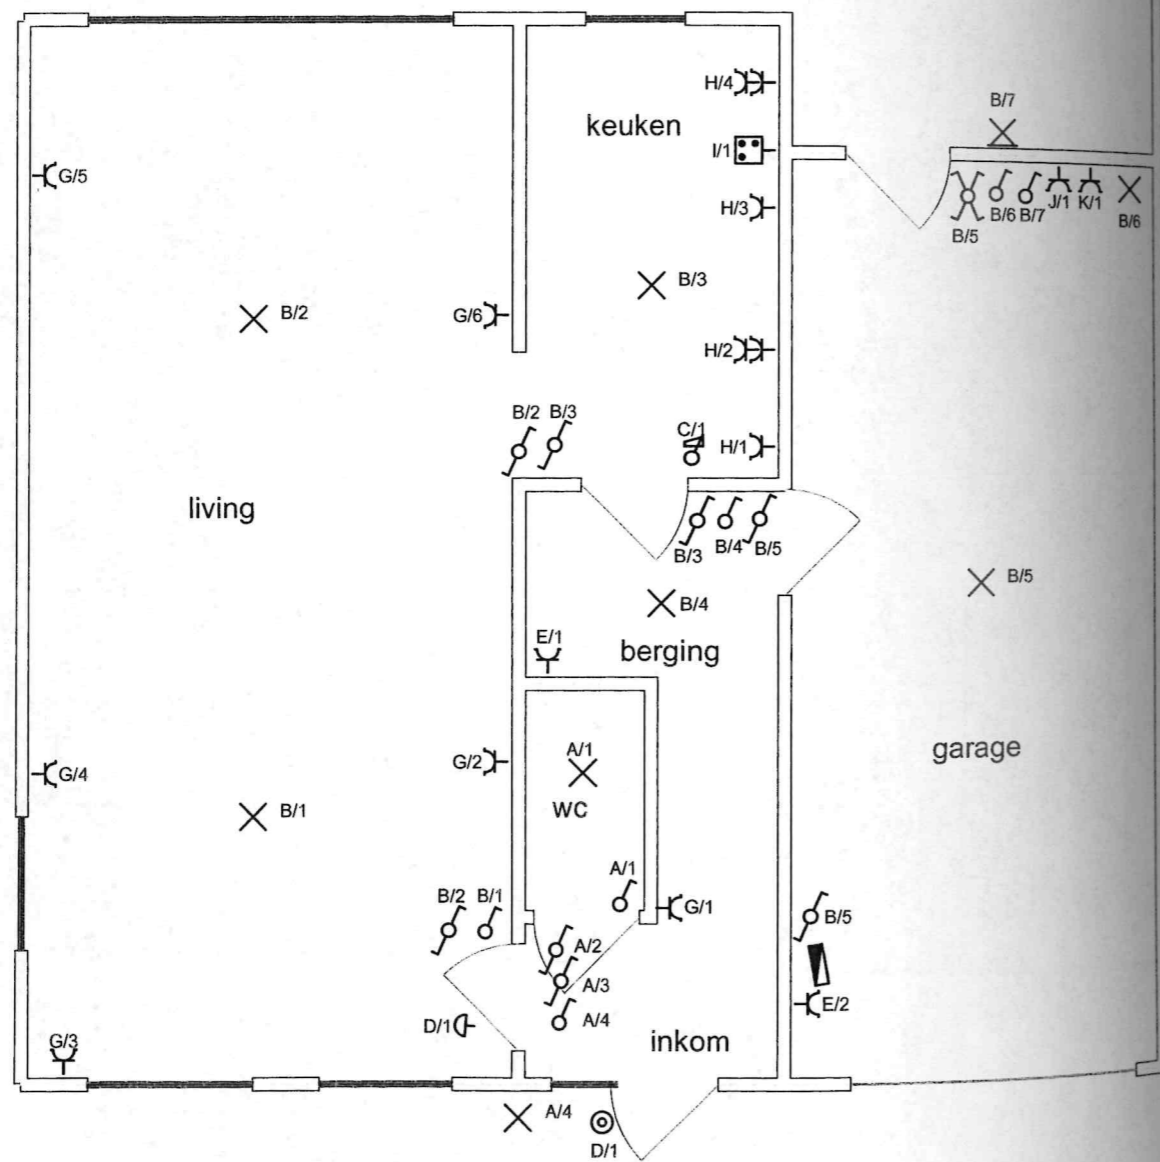


**RILUC**  
 LUC Vermote  
 P.O. GEVANGENENSTRAAT 42  
 HARELBEKE  
 TEL 056/21 52 76  
 FAX 056/20 47 25  
 GSM 075/264.300

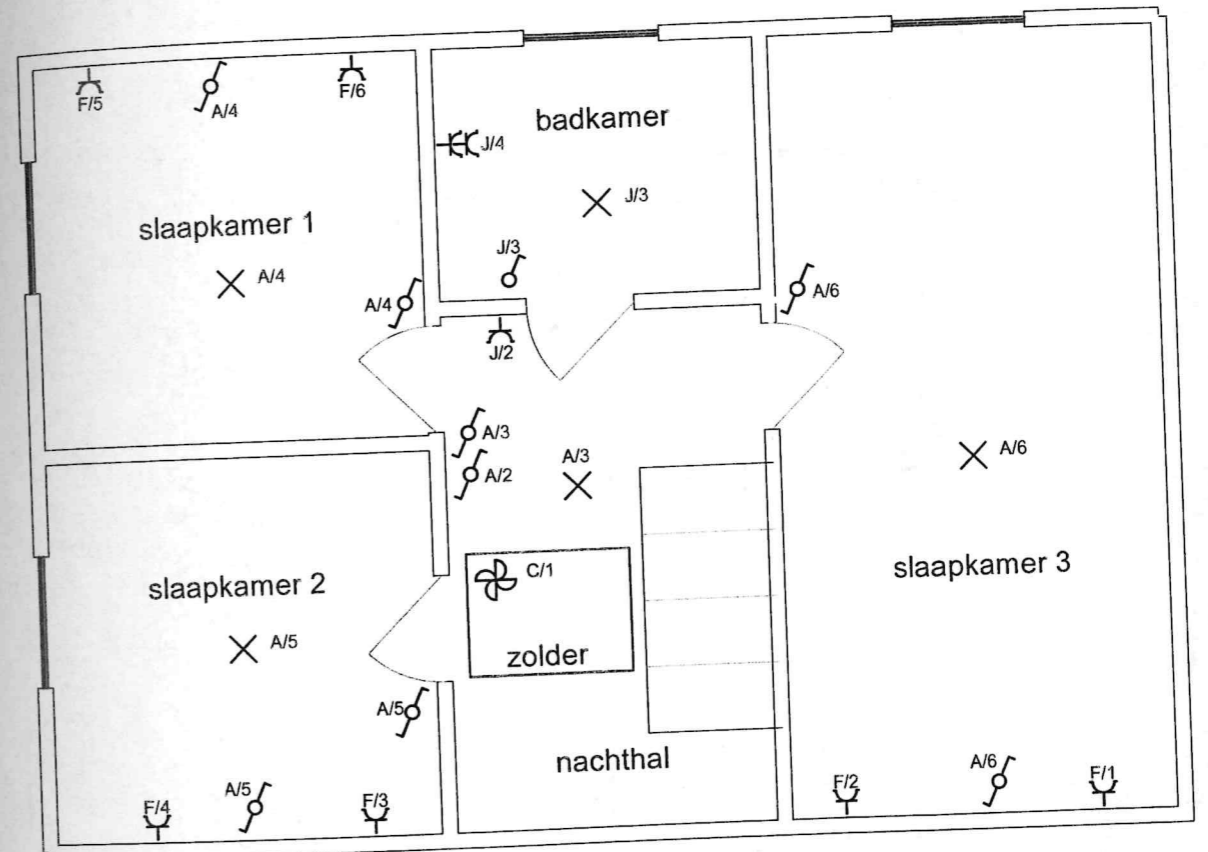


**RILUC**  
 ic Vermote  
 GEVANGENENSTRAAT 42  
 HARELBEKE  
 BTW BE 425.184.056  
 Tel 056/21 52 76  
 Fax 056/20 47 25  
 GSM 075/264.300

Woningbouw Paul Huyzentruyt  
 Harelbeke  
 8530 Harelbeke  
 Hermelebekestraat LOT 36

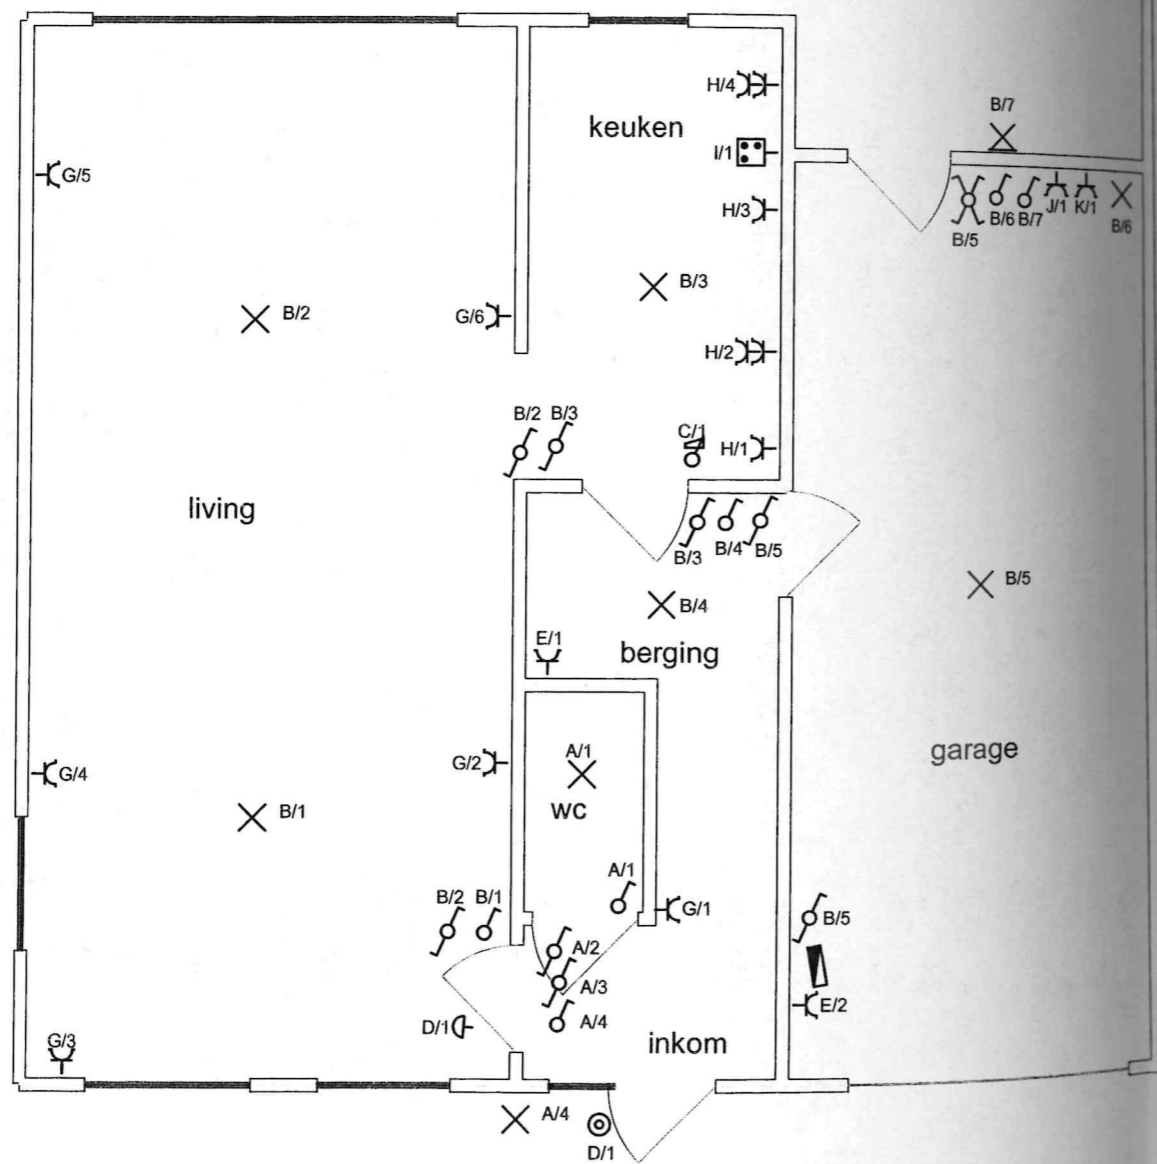


  
**RILUC**
  
 Luc Vermote
   
 PO. GEVANGENENSTRAAT 42
   
 1300 HARELBEKE
   
 BTW BE 425.184.058
   
 Tel 056/21 52 70
   
 Fax 056/20 47 25
   
 GSM 075/284.300

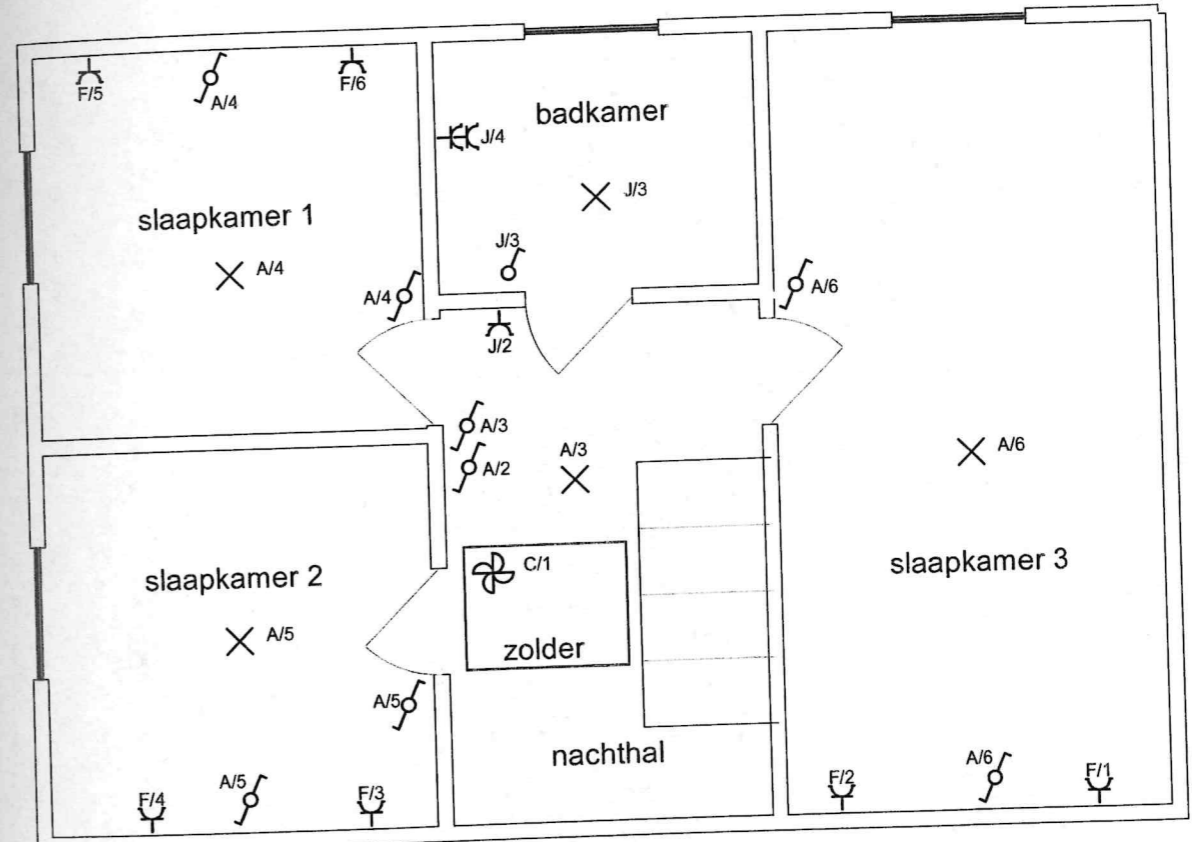


  
**RiLUC**
  
 Luc Vermote
   
 OL GEVANGENENSTRAAT 42
   
 1300 HARELBEKE
   
 BTW BE 425.184.058
   
 Tel 056/21 52 70
   
 Fax 056/20 47 25
   
 GSM 075/284.300

Woningbouw Paul Huyzentryt
   
 Harelbeke
   
 8530 Harelbeke
   
 straat LOT 36