



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n°: 1030851496



F 213695

Res code

Antwerpen-Limburg tél. 03 221 86 11
Brabant tél. 02 674 57 11

Oost & West - Vlaanderen tél. 09 244 77 11
Wallonie tél. 081 432 611



PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux: S. S. Electricite
Installation: [redacted]
Propriétaire / gestionnaire: J. J. J.
Nom, Prénom, Adresse, CP + Commune, Tél. etc.

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 85, Art 87, Art 88, Art 271bis, Art 278, Art, Unité d'habitation, Unité de travail domestique, Parties communes, Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

EAN, Compt. kWh n°, Protection branchement (A), Courant nominal maximum (A), Câble d'alimentation tableau principal, Dispositif diff. gén., Nombre de tableaux, Nombre de circuits terminaux

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

Contacts dir, Contacts indir, Montage, Appareils, Matériel, >section, Schémas, Contrôle bol de défaut, Résistance de dispersion de la prise de terre, Isolement général, Continuité de terre, Test dispositif diff.

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation: Néant
Infractions Installation existante: Néant
Remarques: Néant

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme au RGIE.
L'installation existante est conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant 24.07.2012 par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur: S. S. O. Agent n°: 3085 Date: 24.07.2012

Annexe(s): Schéma(s) de position: 2, Schéma(s) unifilaire(s): 3


Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique... Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.



DESSINÉ PAR home
DATE 15/07/2012

Salerni Electricité
222 Rue du Campiau 73900 QUAREGNON

RDC

SALEMI ELECTRICITE
01

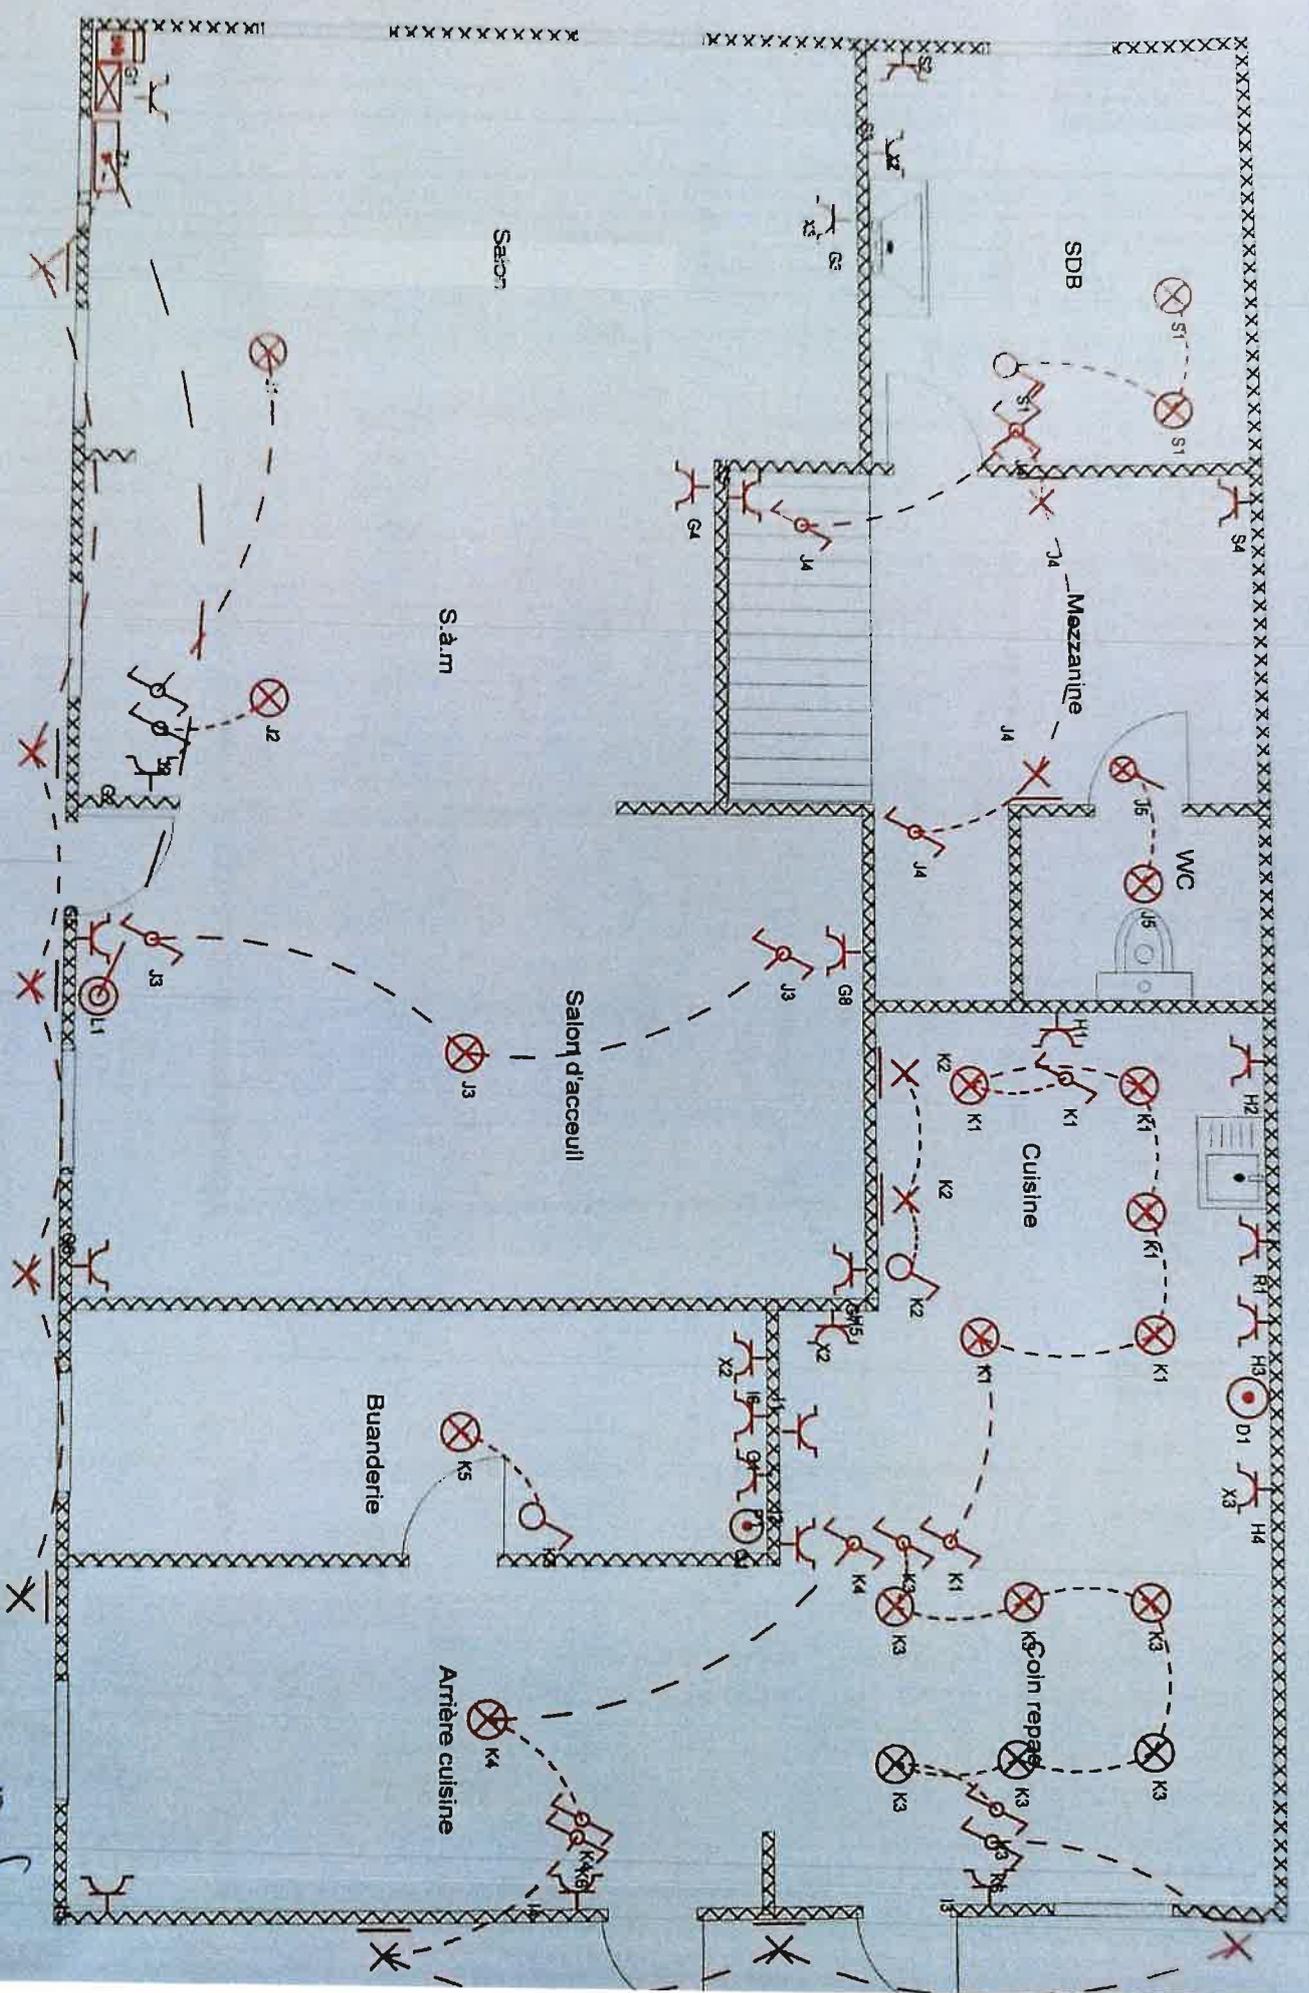

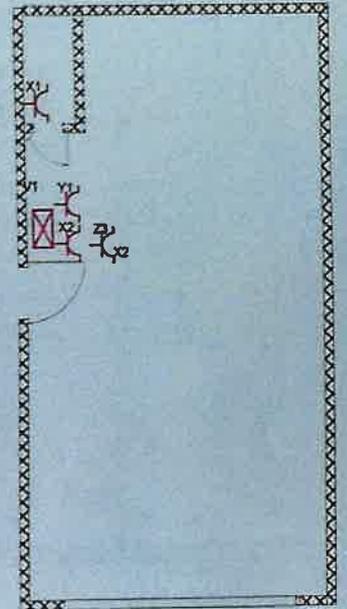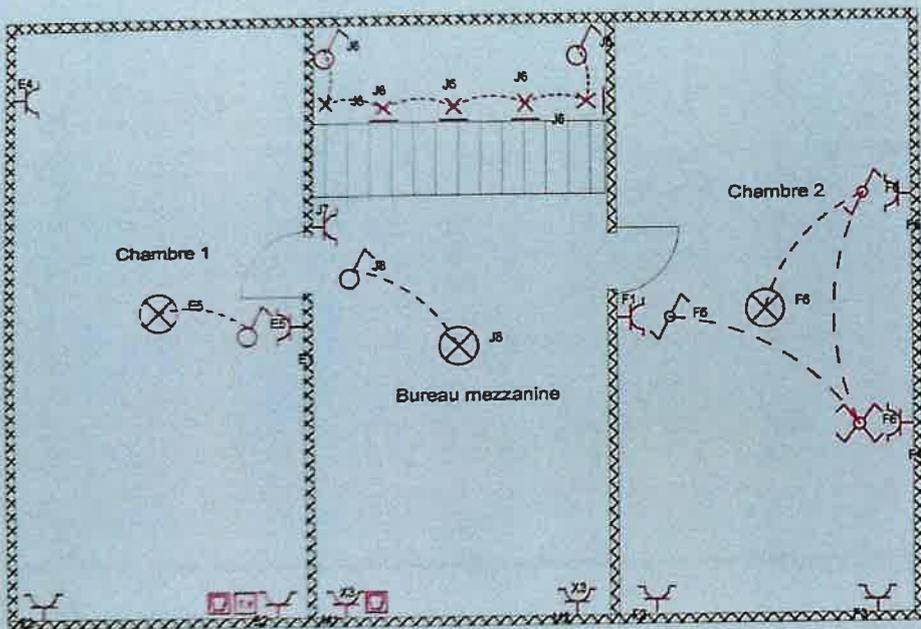

DESIGNÉ PAR: **horne**
DATE: 15/07/2012

Salemi Electricité
222 Rue du Campiaù 7390 QUAREGNON

ETAGE

VINCOTTE
C. VINCOTTE
10000

FOL
O

