




Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@KEURteam.be
8730 Beernem www.KEURteam.be
Ondnr BE 0831.542.002



526-INSP

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20160825-010-001 Datum onderzoek: 25/08/2016 Agent: De Grave G. HK: 25/08/2041 CFM: 1/1

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Louis De Potterstraat 18 ,8000 Brugge
Opdrachtgever: , Louis De Potterstraat 18 , 8000 Brugge
Bedrijf: Ond nr / IDnr:
Eigenaar: , Louis De Potterstraat 18 , 8000 Brugge
Type lokalen: Woning
Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| EAN-code/Zegel: | <u>0003277</u> | Continuïteitsmeting: | <u>ok</u> |
| Nominale spanning: | <u>3 x 230V</u> | ADS testknop: | <u>ok</u> |
| Hoofdbeveiliging: | <u>NB</u> | ADS foutlus: | <u>ok</u> |
| Voedingsleiding: | <u>4 x 10 mm² XVB</u> | Bescherming RA OA: | <u>ok</u> |
| Elektrode type: | <u>Pen/Baren</u> | R isolatie: | <u>OK, > 0,5 MΩ</u> |
| Aantal borden: | <u>1</u> | R aarde: | <u>10,2 ohm</u> |
| Aantal stroombanen: | <u>19</u> | Schema's: | <u>ok</u> |
| Waarde ADS: | <u>300mA 40A</u> | Staat vast elektrisch materieel: | <u>ok</u> |

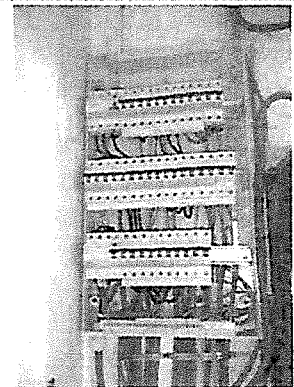

TOELICHTING

Herkeuring. Inbreuken vermeld op keuringsverslag van KEURteam vzw verslagnr 20160802010002, agent De Grave opgelost.

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 25/08/2041 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: De Grave G.